



DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 08/12/2021
Verslagnummer: 0063-211208-07

Uitgiftedatum verslag: 08/12/2021

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbrugghen
Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
T: 011 42 18 34 E: btv.limburg@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
De agent-bezoeker: nummer 0063

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: LENS MARC
Adres: RAGEVELDSTRAAT 23, 3746 HOELBEEK
Naam eigenaar, uitbater of beheerder: BORMANS
Adres: TREMELOSESTEENWEG 44, 3130 BETEKOM
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: LENS MARC
Adres: RAGEVELDSTRAAT 23,3746 HOELBEEK
BTW-nummer: 0630256708

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: -
Adres: KAZERNESTRAAT 12 BUS 402, 3800 SINT-TRUIDEN
EAN- code:
Nummer teller: 24 120 295
Private hoogspanningscabine: Nee
Type installatie: Wooneenheid

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Vrij controlebezoek oude installatie(8.4.3 of 8.4.4)
Datum uitvoering van de installatie: Vóór 01/10/1981, Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

Informatie inhoud controle: Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast
Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

RE06_01-08_01 09-21
Verslagnummer 0063-211208-07



Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: Mono 230V
 Voedingsleiding hoofdbord: Type: VOB - Doorsnede: 2 x 10 mm²
 Type aardelektrode: Onbekend
 Aantal borden: 2

Nominale waarde bescherming aansluiting: 40A
 Type algemene schakelaar: 2P 40A/300mA
 Type aardverbindingssysteem: TT
 Aantal stroombanen: 2 + 10 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Zie ééndraadsschema's en situatieplannen
 Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 300 mA type A,
 beschermde stroombanen: Zie schema's



Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: n.v.t.
 Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: < 30 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: > 0,5 MOhm
 Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK
 Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK
 Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

Geen

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 08/12/2046
 - De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.





Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0063 i.o. van de technisch directeur
08/12/21 18:27

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum

Verwijzing naar de reglementaire voorschriften:

1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:




- a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

RE06_01-08_01 09-21

Verslagnummer 0063-211208-07



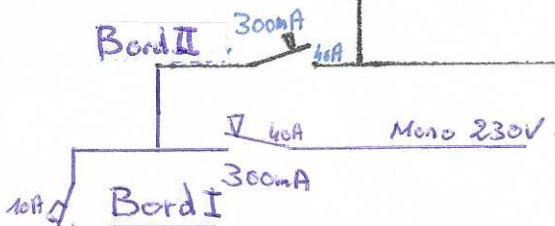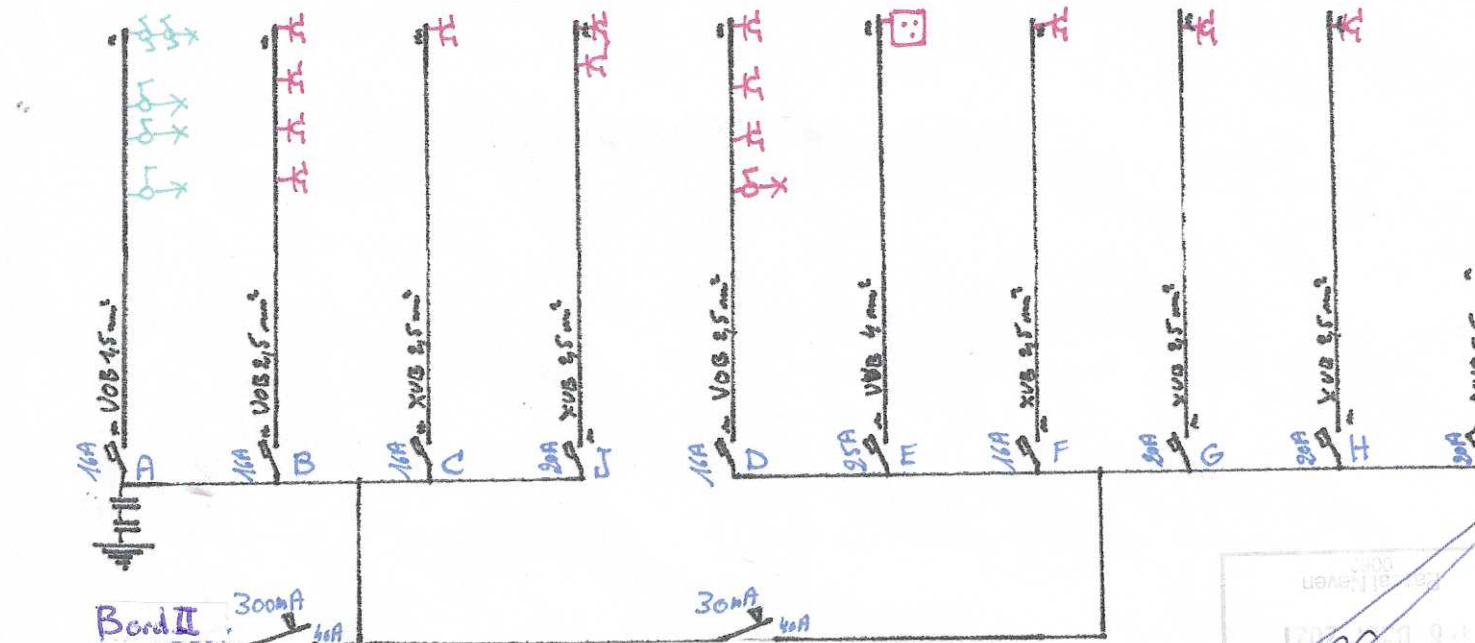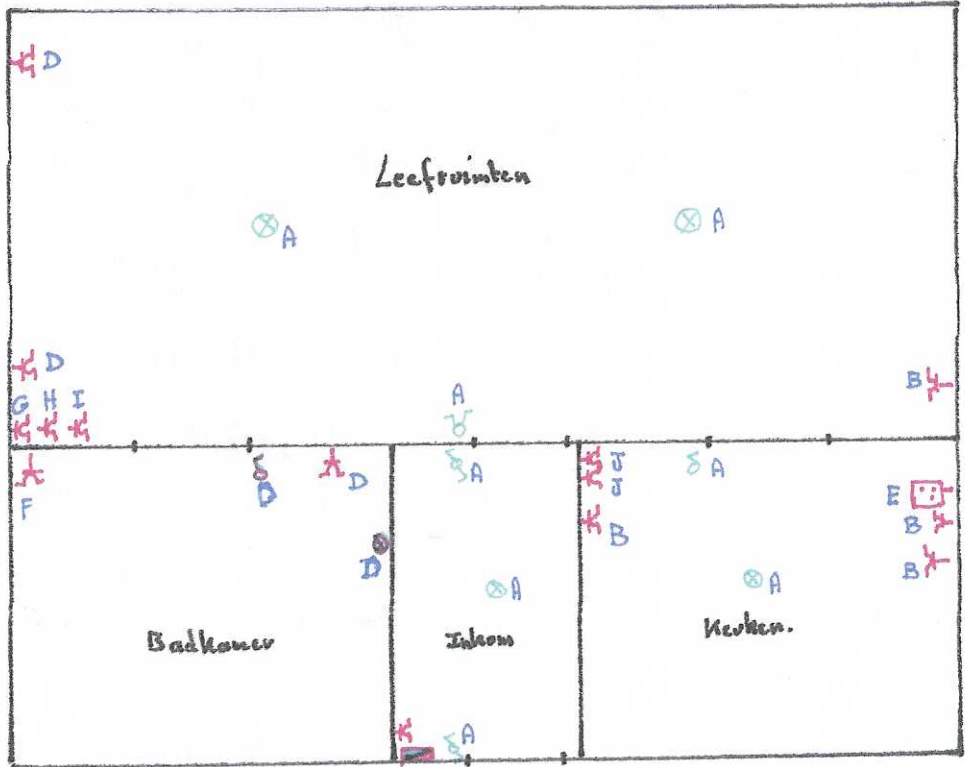


ELEK, LENS MARC
 RAGEVELDSTRAAT 23
 3746 ADELBEEK
 BTW BE 0636.250.708


Eigenaar: Bormans - Scherrenels
 Tremelosesteenweg 44
 3130 Betskom

[Handwritten signature]

08 DEC. 2022
 Pascal Naven

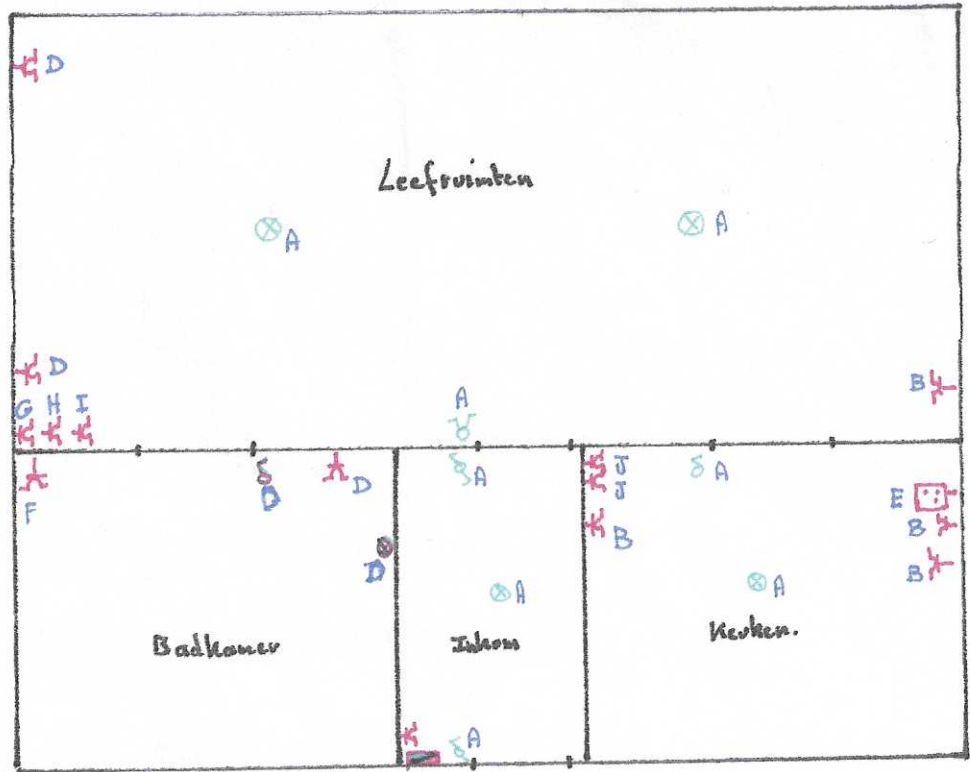

Bord II

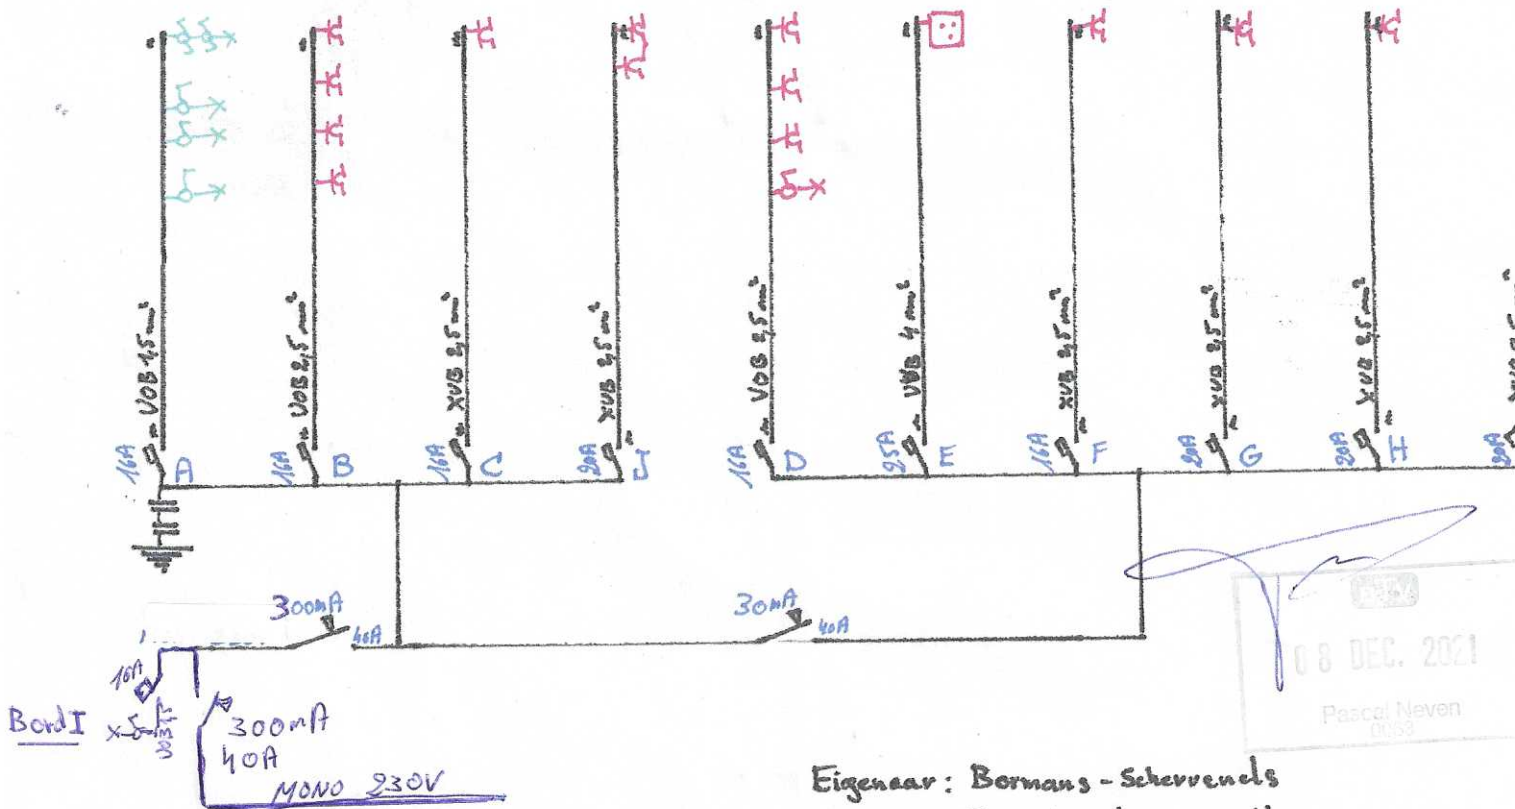

08 DEC. 2021
 Pascal Neven
 0833

Eigenaar: Bormans - Schervensels
 Trenchlosesteenweg 44
 3130 Betskom

ELEK, LENS MARC
 RAGEVELDSTRAAT 23
 3746 BELDEEK
 BTW BE 0636.256.708