

**AUTONOME SECURITY CONTROLE VZW**Erkend **CONTROLEORGANISME**Maatschappelijke zetel : **Ketelstraat 111 – 3454 Rummen**

Tel. 0483/429830

E-mail bureel@asc-controle.beOndernemingsnummer **BE 0826-131-776**IBAN **BE 32 7512 0493 7802**Agent-bezoeker belast met het onderzoek : **Peeters Tim****VERSLAG VAN EEN HUISHOUELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING
EN OP ZEER LAGE SPANNING**

AARD ONDERZOEK	VOORSCHRIFTEN
CONTROLEBEZOEK :	BOEK 1 - KB 08/09/2019 & KB 05/03/2023 6.5.1 t/m 6.5.7.2

1.- IDENTIFICATIE - INLICHTINGEN			
* Datum onderzoek	14/10/2024	Verslag nummer	Tp2024-1057
* Adres installatie	Passestraat 14 3840 Borgloon		
* Eigenaar of DNG	[REDACTED]		
* Installateur	MJ Technics BV	BTW	BE 0762.697.538
* DNB	Fluvius	EAN Code	
Type van de lokalen	Wooneenheid : Woning Detail : Schema's in bijlage		

2.- BESCHRIJVING VAN DE AANSLUITING		3.- METINGEN EN OPGESTELD MATERIAAL	
Nominale spanning in Volt	400/230	Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in Ω	13.5
Automaat DNB	40A max	Algemeen isolatieniveau RI in M Ω	10
Voedingskabel Hoofdbord \emptyset	4 x 10 mm ²	Borden	1
Nominale waarde v.d. bescherming v. d. aansluiting	Zie aut DNB	Eindstroombanen	25
Type aardelektrode	Pennen	Type algemene schakelaar	40A 300mA

4.- VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE VOORSCHRIFTEN VAN HET BOEK 1 (KB 08/09/2019 & KB 05/03/2023)

6.5.1 t/m 6.5.7.1	Geen
--------------------------	-------------

5.- BESLUIT
<p>1.- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het BOEK 1 (KB 08/09/2019 & KB 05/03/2023) De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd uiterlijk op 14/10/2049 alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding voor deze datum. De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting geplaatst bij het begin van de installatie waren – werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het(de) ééndraadschema (s) en situatieplan(nen) werd(en) voor gezien getekend.</p> <p>2.- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het BOEK 1 (KB 08/09/2019 & KB 05/03/2023) — De installatie mag in dienst blijven indien bij hoogdringendheid wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen worden getroffen opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. — Een aanvullend bezoek moet door A''S''C worden uitgevoerd uiterlijk op 12 maanden na datum van het verslag.</p>

6.-UITGEVOERDE CONTROLES

Onderzoek conform interne **procedures 23** en werkinstructie **E006** op basis van de vermelde voorschriften bij het uitvoeren van het controlebezoek van een huishoudelijke elektrische installatie.

Identificatie meettoestel : Metrel 3102

6 a	Controle op de conformiteit van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de voorgelegde schema's.
6 b	Controle van de staat (vastleggingen, beschadigingen...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel en in het bijzonder voor wat betreft de schakelaars, de contactdozen, de aansluitingen in de verdeelkasten en verbindingsdozen
6 c	Controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking
6 d	Controle van de werking van differentieelstroominrichtingen via eigen testinrichting
6 e	Controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom tussen 2,5 en 2.75 maal de gevoeligheid van het apparaat.
6 f	De controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd – en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de contactdozen en van de vast opgestelde of verplaatsbare elektrische toestellen met vaste standplaats van klasse I
6 g	Visuele controle van vast of vast opgesteld elektrisch materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
6 h	Visuele controle van verplaatsbaar elektrisch materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
6 i	De overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

7.- PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS, ERKENDE ORGANISMEN

7 a	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht het verslag van het onderzoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie, samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen.
7 b	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.
7 c	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk van personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
7 d	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht, wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.
7 e	In het kader van de wettelijke opdrachten EO, zal een kopie van dit verslag door het EO worden bewaard, gedurende een termijn van 5 jaar. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld aan elke persoon die wettelijk toegelaten is om dit te raadplegen. Voor bijkomende informatie mbt reglementaire voorschriften, klachten: FOD Algemene Directie Energie (https://www.economie.fgov.be)

8.- NOTA'S

8.1.-	Installatie aangevat voor 01/10/1981 *	<i>Eventuele afwijkingen waarmee rekening gehouden werd : Boek 1 – 8.2.1 + 8.4.3</i>
		<i>Eventuele afwijkingen waarmee rekening gehouden werd : Boek 1 – 8.4.1 (verzwaring oude HHI)</i>
	Installatie aangevat voor 01/06/2020 *	<i>Eventuele afwijkingen waarmee rekening gehouden werd : Boek 1 – 8.2.2</i>
	Installatie aangevat na 01/06/2020 *	<i>Eventuele afwijkingen waarmee rekening gehouden werd : Boek 1 – 6.5.8</i>
	Installatie aangevat na 01/06/2023 *	KB 05 maart 2023 – BS 28 maart 2023
8.2.-	<i>Het controlebezoek heeft als doel het dossier van de elektrische installatie opnieuw te vervolledigen.</i>	
8.3.-		

* *Schrappen wat niet van toepassing is*

9.- DE AGENT-BEZOEKER BELAST MET HET ONDERZOEK

NAAM & handtekening	<i>Peeters Tim TP</i>
---------------------------	-----------------------


A'S'HC.
Tim Peeters
 Keurder

Plaats van de elektrische installatie
 Plassenstraat 14
 3840 borgloon

Installateur
 MJ Technics bv
 Engelmansthoven-Dorp 12
 3800 Sint-Truiden
 GSM: 0497 89 29 78
 e-mail: melonjoren@msn.com
 BTW BE 0762.697.538

P. 1/5
 Eendraadschema
 3 x 400V + N ~ 50Hz

1057

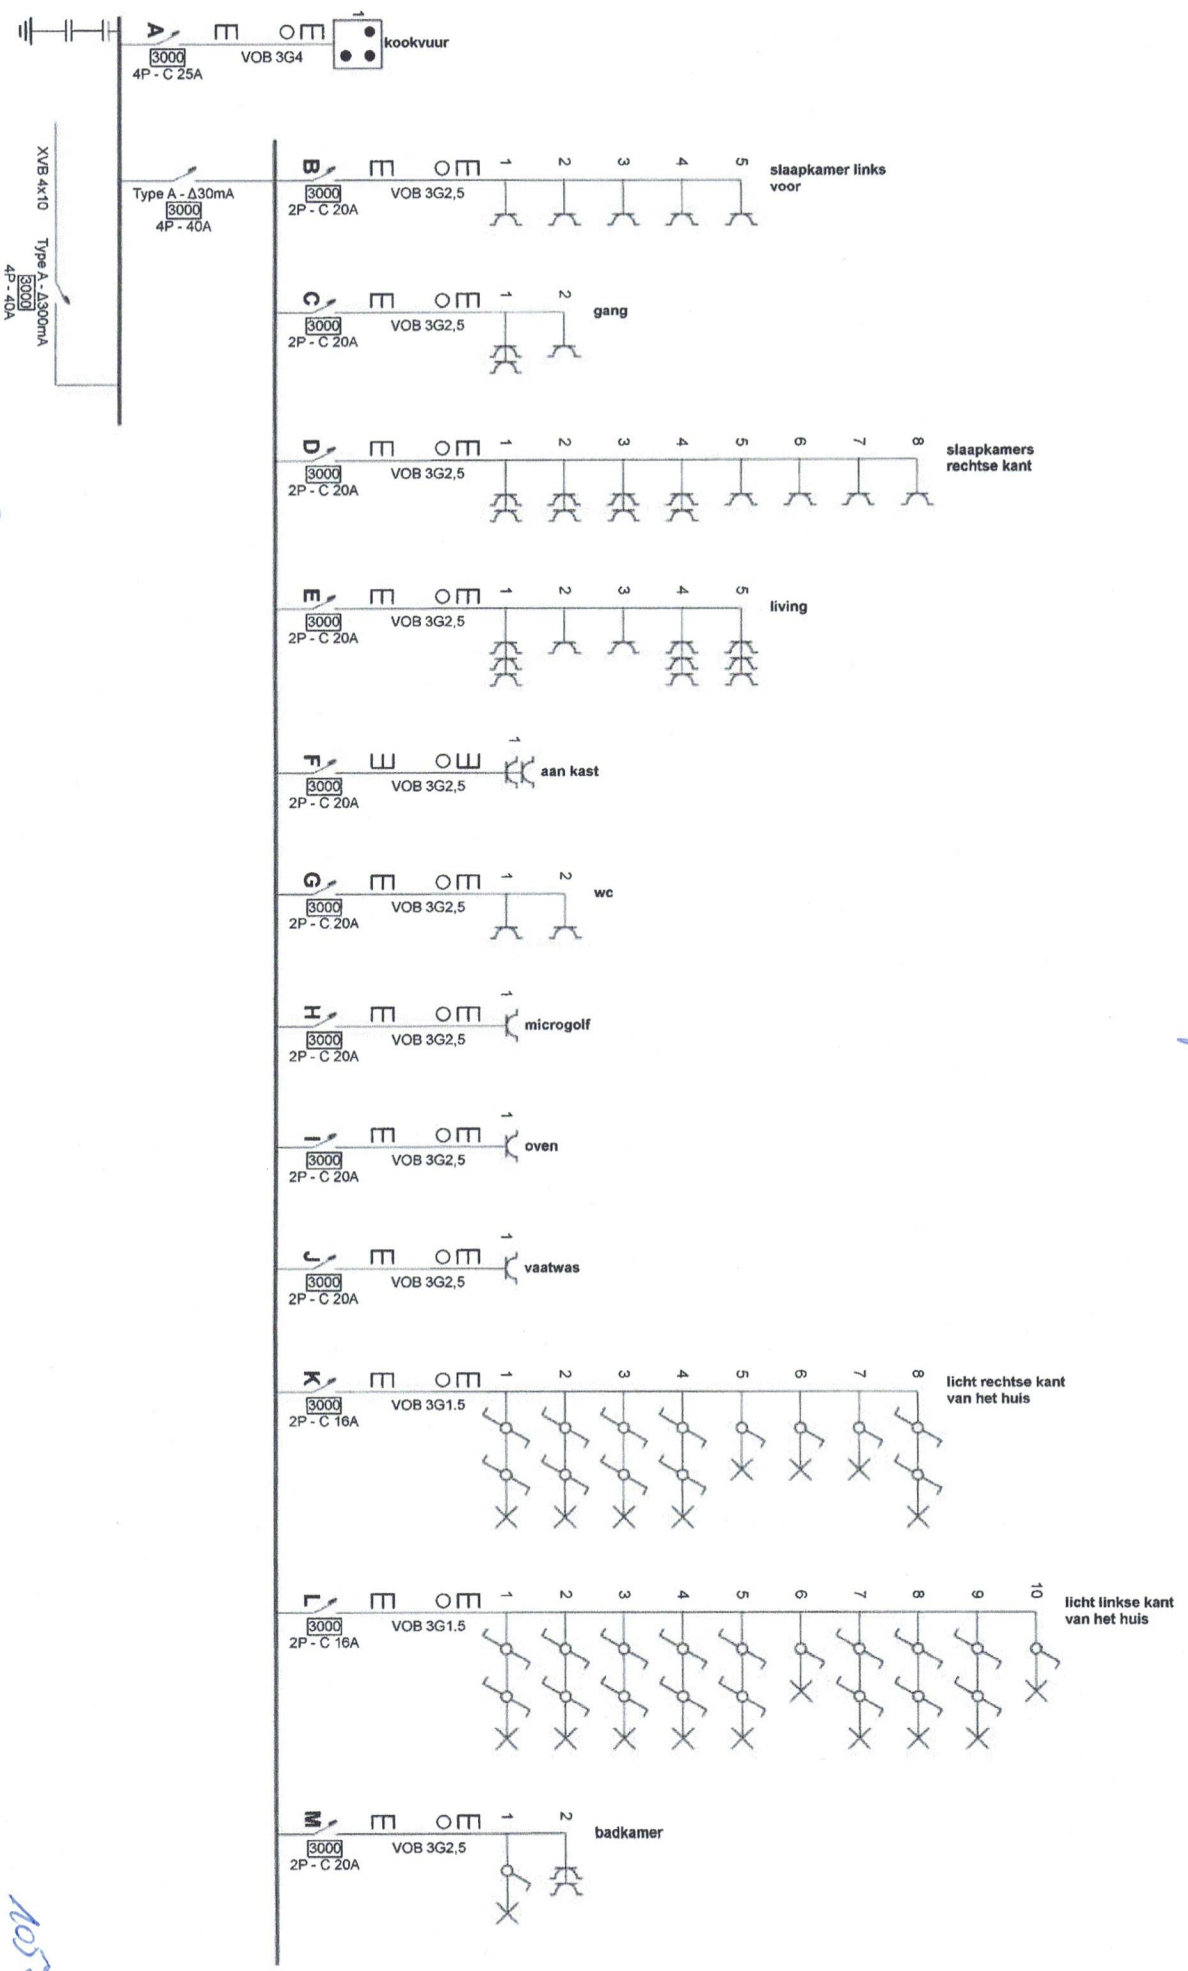


penne 13.5.20
27.1
600/230V 40Ams 250Hz


A's'n'C.
Tim Peeters
 keurder

Plaats van de elektrische installatie
 Passerstraat 14
 3840 borgloon

Installateur
 M.J. Technics bv
 Engelmanshoven-Dorp 12
 3800 Sint-Truiden
 GSM: 0497 89 29 78
 e-mail: melonjeroen@msn.com
 BTW BE 0762.697.538

p. 2/5
 Eendraadschema
 3 x 400V + N ~ 50Hz

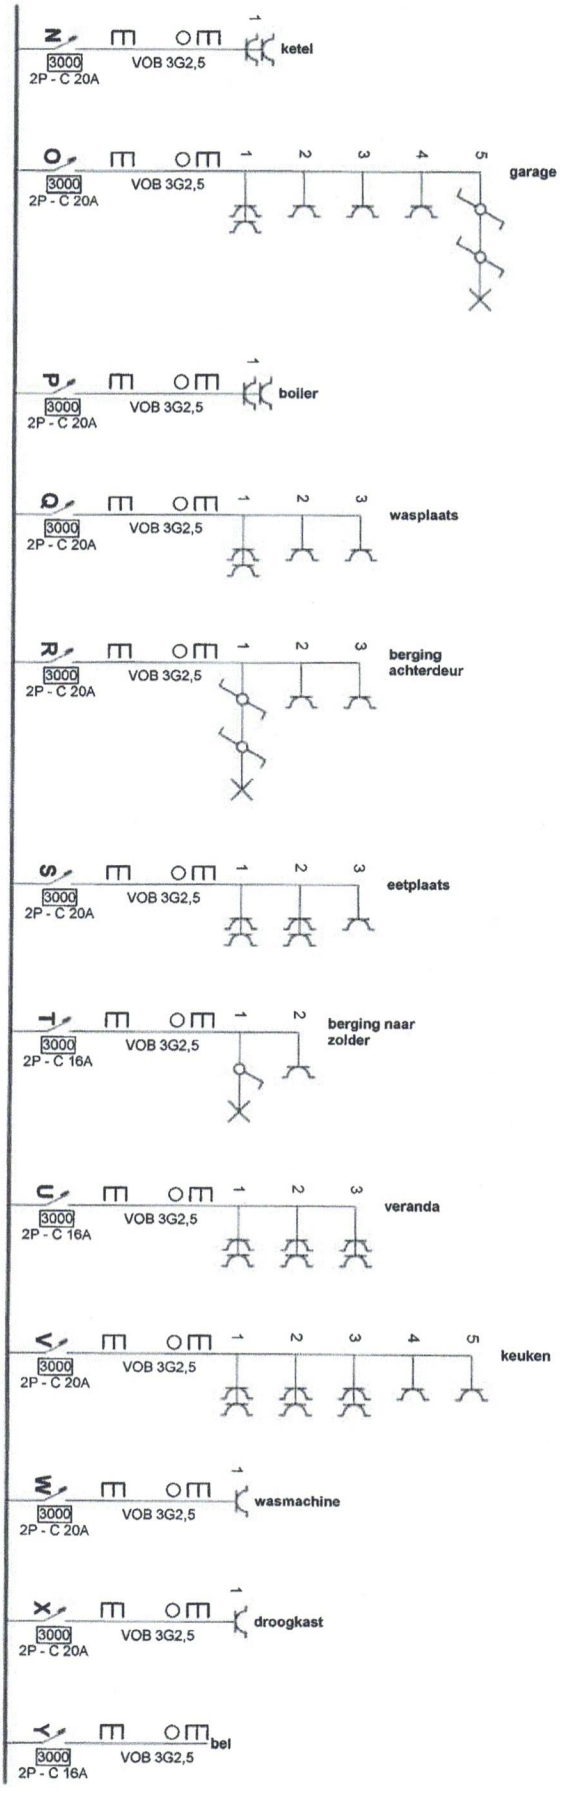

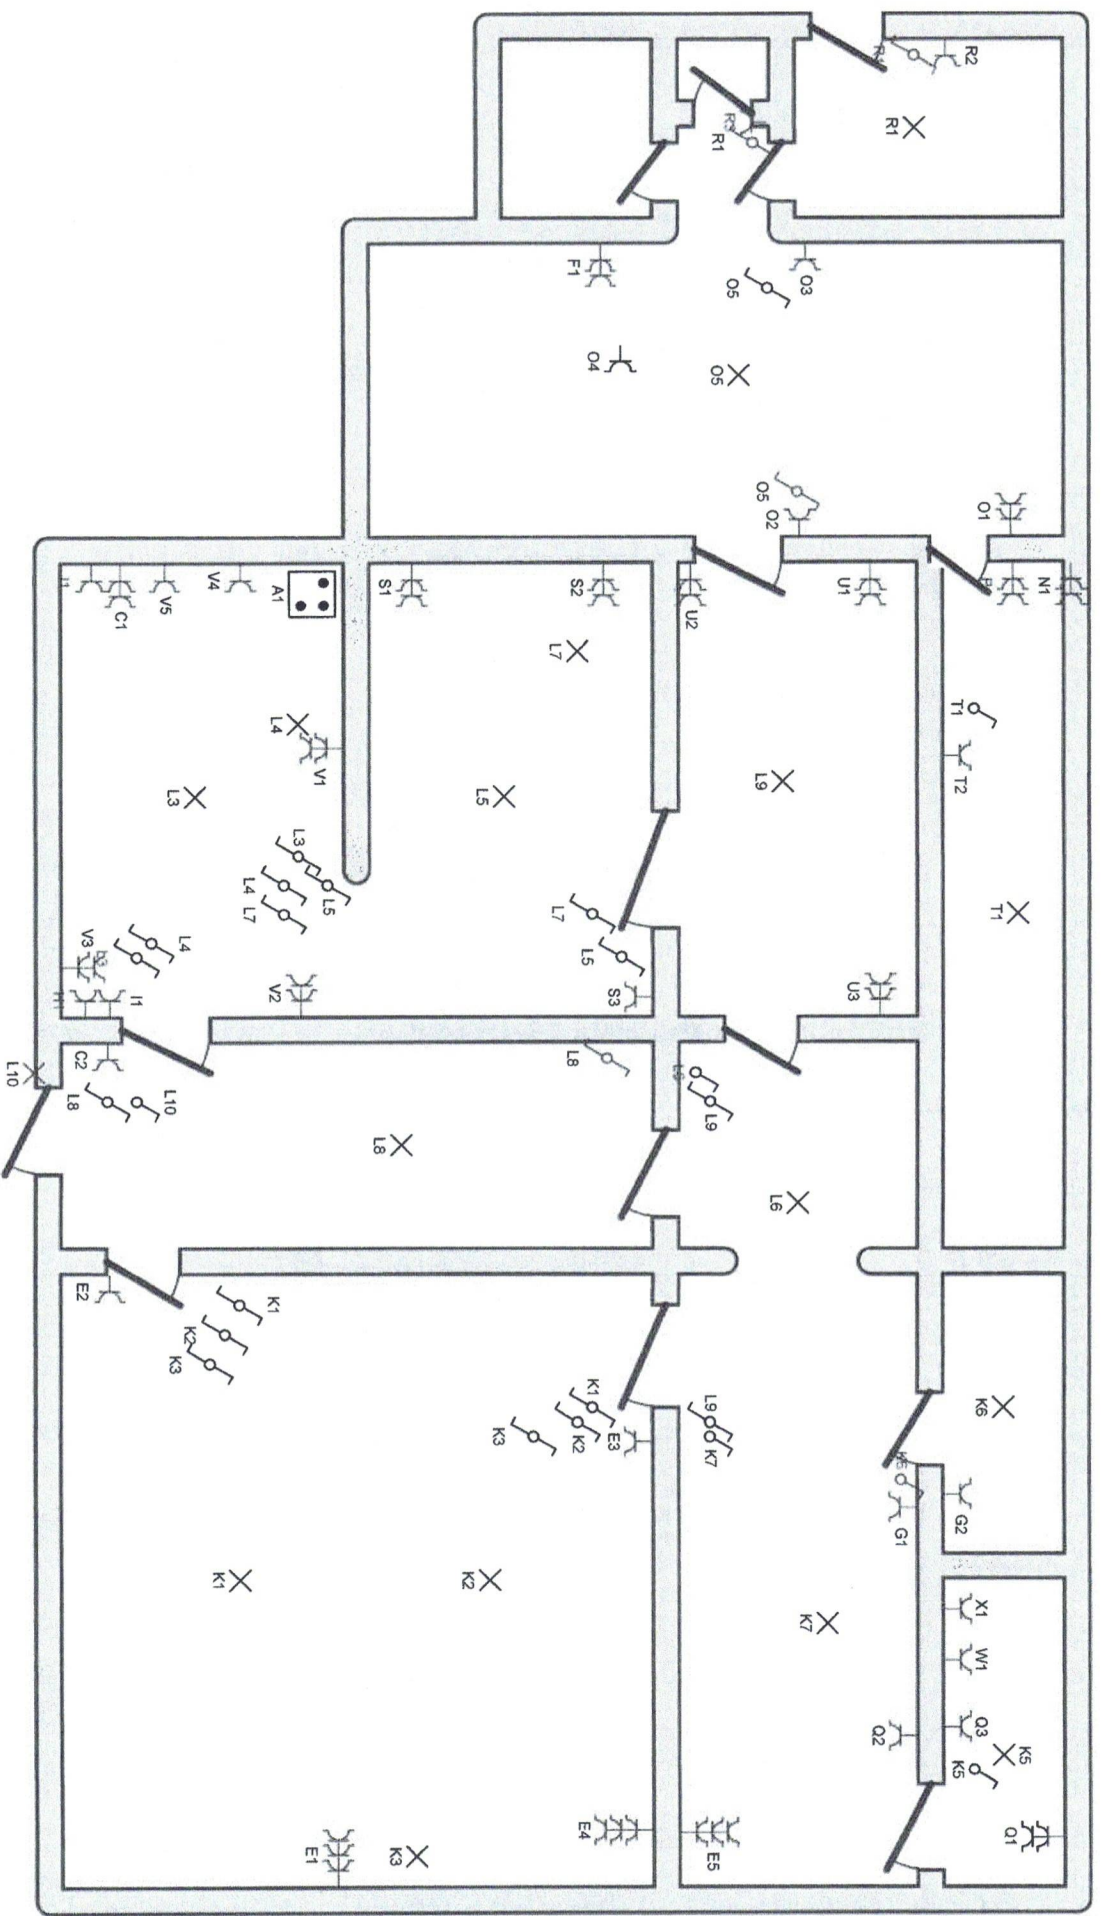


A.S.C.
Tim Peters
 Keurder

Plaats van de elektrische installatie
 Pressstraat 14
 3840 borgloon

Installateur
 M.J. Technics bv
 Engelmanshoven-Dorp 12
 3800 Sint-Truiden
 GSM: 0497 89 29 78
 e-mail: melonjeroen@msn.com
 BTW BE 0762.697.538

p. 3/5
 Situatieschema
 3 x 400V + N ~ 50Hz

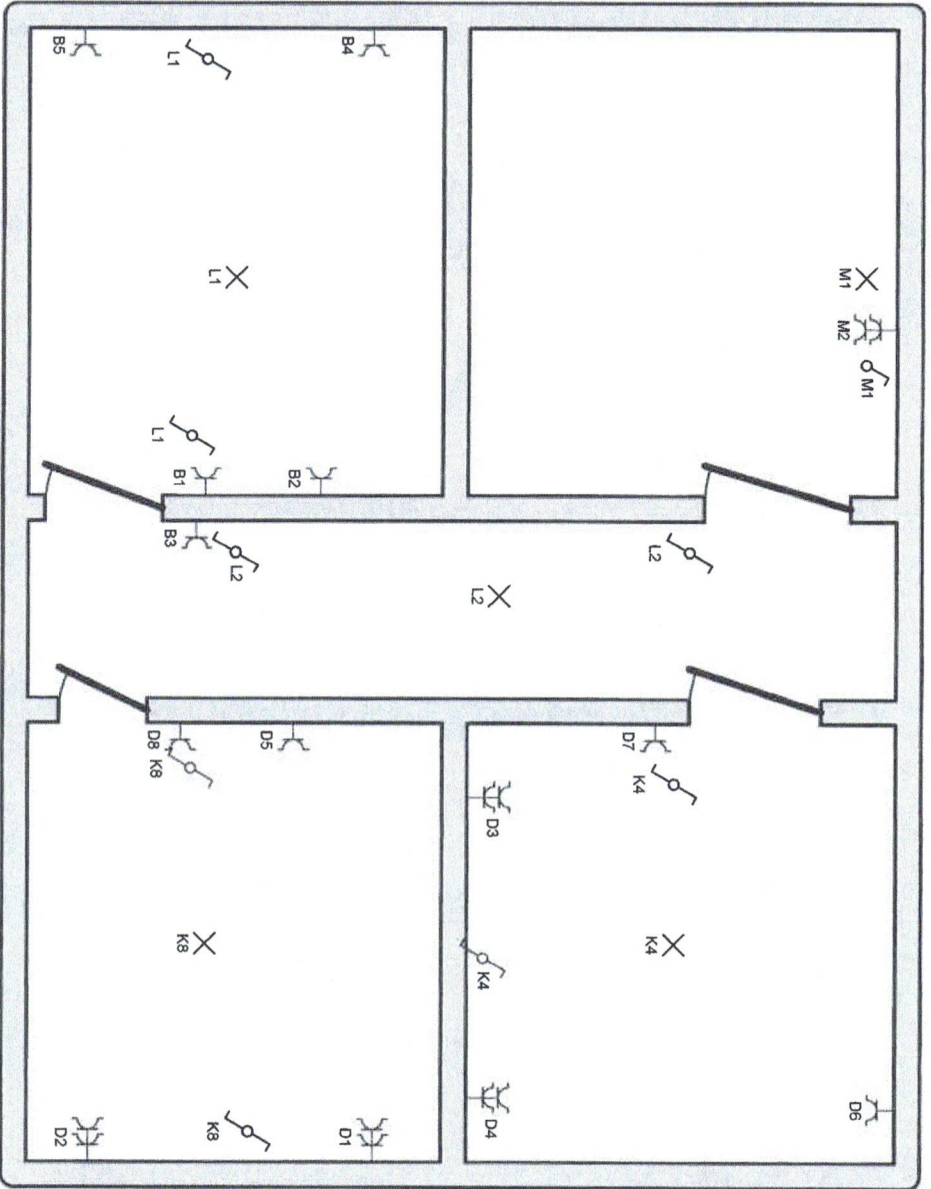

Plaats van de elektrische installatie

passsestraat 14
3840 borgloon

Installateur

MJ Technics bv
Engelmannshoven-Dorp 12
3800 Sint-Truiden
GSM: 0497 89 29 78
e-mail: melonjeoren@msn.com
BTW BE 0762.697.538

p. 4/5
Situatieschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

A¹S¹C.
Tim Peeters
keurder

- A kookvuur
- B slaapkamer links voor
- C gang
- D slaapkamers rechtse kant
- E living
- F aan kast
- G wc
- H microgolf
- I oven
- J vaatwas
- K licht rechtse kant van het huis
- L licht linkse kant van het huis
- M badkamer
- N ketel
- O garage
- P boiler
- Q wasplaats
- R berging achterdeur
- S eetplaats
- T berging naar zolder

- U veranda
- V keuken
- W wasmachine
- X droogkast
- Y bei

A"S"C.
~~Tim Peeters~~
 Keurder

Plaats van de elektrische installatie

3840 borgloon
 Dassestraat 14

Installateur

M.J. Technics bv
 Engelmanshoven-Dorp 12
 3800 Sint-Truiden
 GSM: 0497 89 29 78
 e-mail: meiongeroen@msn.com
 BTW BE 0762.697.538

p. 5/5
 Lijst Kringen

3 x 400V + N ~ 50Hz