

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisatie erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

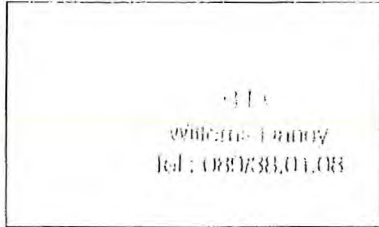

O. ref.: _____

U. ref.: _____ VERSLAG NR. 279/2009

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Dorpstraat 97 bus 3800 Overpelt

EIGENAAR: Compas

Adres: Buylalaan 100 Overpelt

OPDRACHTGEVER: ST

Adres: _____

INSTALLATEUR: Compas

Adres: Overpelt

BTW of IK: _____

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 17/03/2009 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 274) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.B. art. 234) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - overdracht eigendom; Type der lokalen: Appartement

Begln werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 115 V Bescherming van de aansluiting 1000 VA

Vredingskabel hoofdbord: 1 X 2 mm² Alg. schakelaar: type 1P 16A 3.0

van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schemi: TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 11; RA: 125 Ohm; RI tot 5 MOhm

Uitwendige Invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

→ zie bijlage 1 en 2

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: _____

jeu

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de naam/instelling van de stroomvoorzijler
naam:
handtekening

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de éénraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 17/03/2009 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

[Handtekening]
De directeur,