

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 29/03/2022

Inspecteur: Dempsey Bouttelgier

Mentor:

Installateur: Watt's Up

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 0745 434 409

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557

Serienummer: 19481283

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Abelestraat
Huisnummer 36
Busnummer
Postcode 8870
Gemeente Izegem
Land België

Eigenaar

Naam Ter Maere
Straatnaam Abelestraat
Huisnummer 36
Busnummer
Postcode 8870
Gemeente Izegem
Land België

Installateur

Naam Watt's Up
BTW nr. BE 0745 434 409
Telefoonnummer 0471/77.06.76
E-mail info@wattsupbv.be


Type : appartement

EAN : 54

☒ Niet meegedeeld

Teller Nr.: : 59 256 983

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

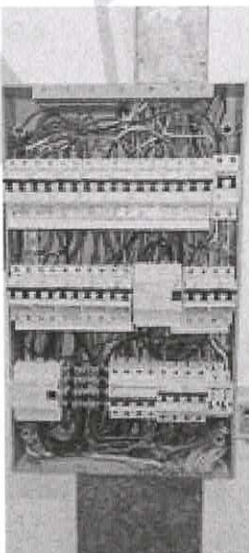

Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 8.2.2. en 4.2.4.3.

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: : 50 mm²

Max beveiliging: : 160 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 1

Ri algemeen: 7,33 MΩ

OK



Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders

RE: 21.5 Ω

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

$I\Delta$ (mA)	I_n (A)	I_n - andere (A)	I_{it}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	19	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	11	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
6	C	16		2	1,5
10	C	20		2	2,5
1	C	16		2	2,5
1	C	25		4	4
1	C	2		2	2,5

Visueel nazicht (algemeen) OK

Aansluitingen OK

Equipotentiale
verbindingen OK

Continuïteit OK

Directe aanraking OK

schema in bijlage door Aceg vzw NA

Doorsnede geleiders OK

Verlichting / toestellen NVT

Indirecte aanraking OK

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

O: Voeding van verdeelbord van 40A.

BESLUIT



De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 29/3/2047

☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

☐ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 1

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Dempsey Bouttelgier



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk medegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be


02 880 88 90


BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:


Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 29/3/2047	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

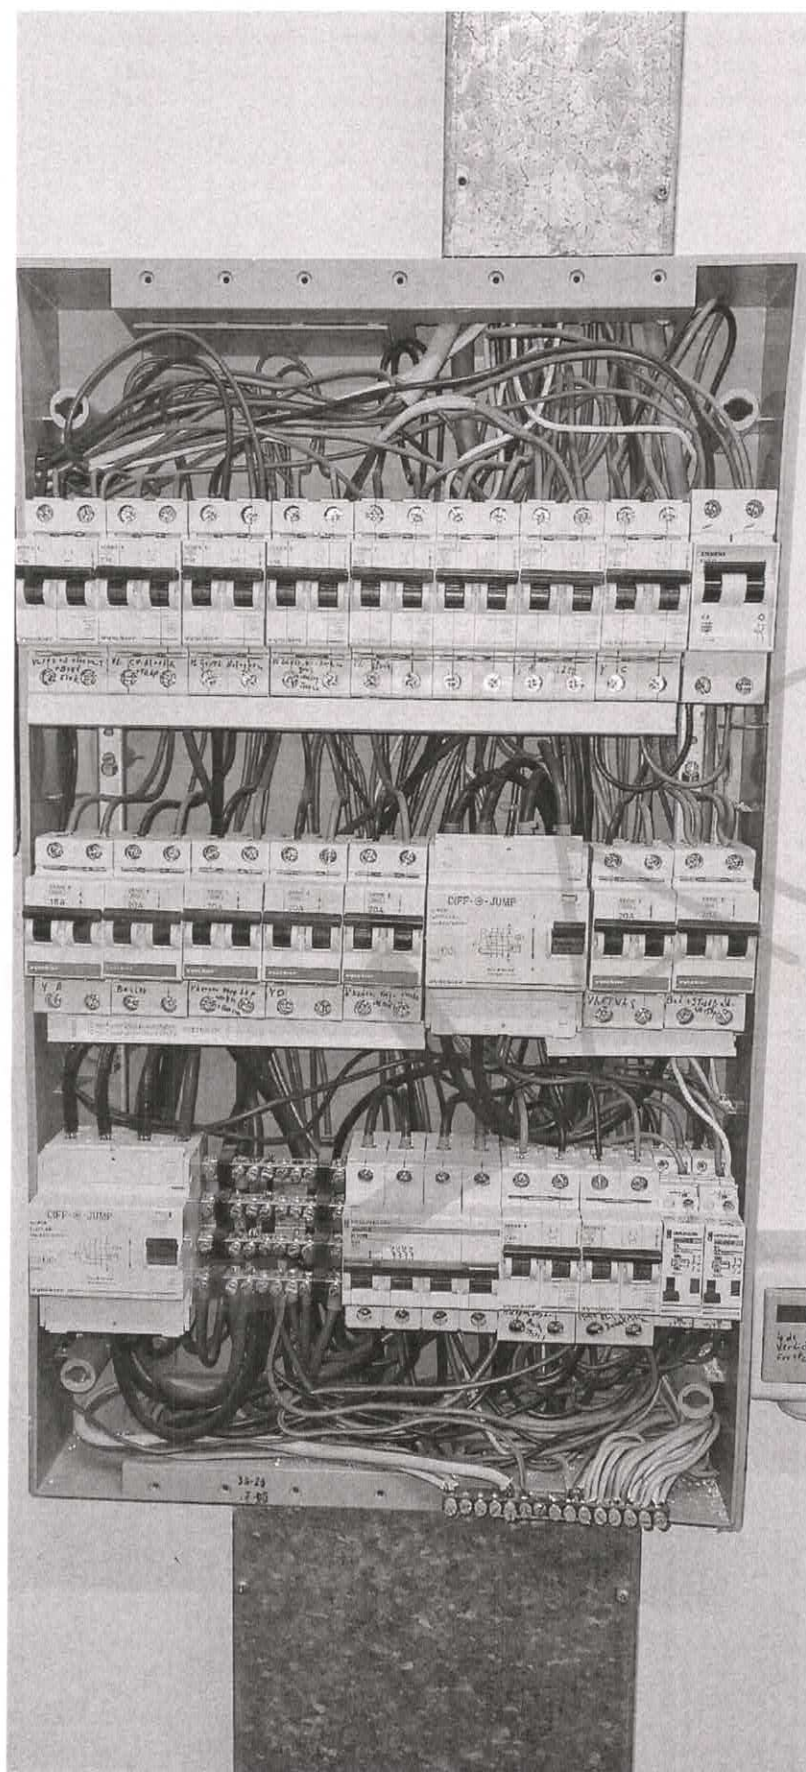

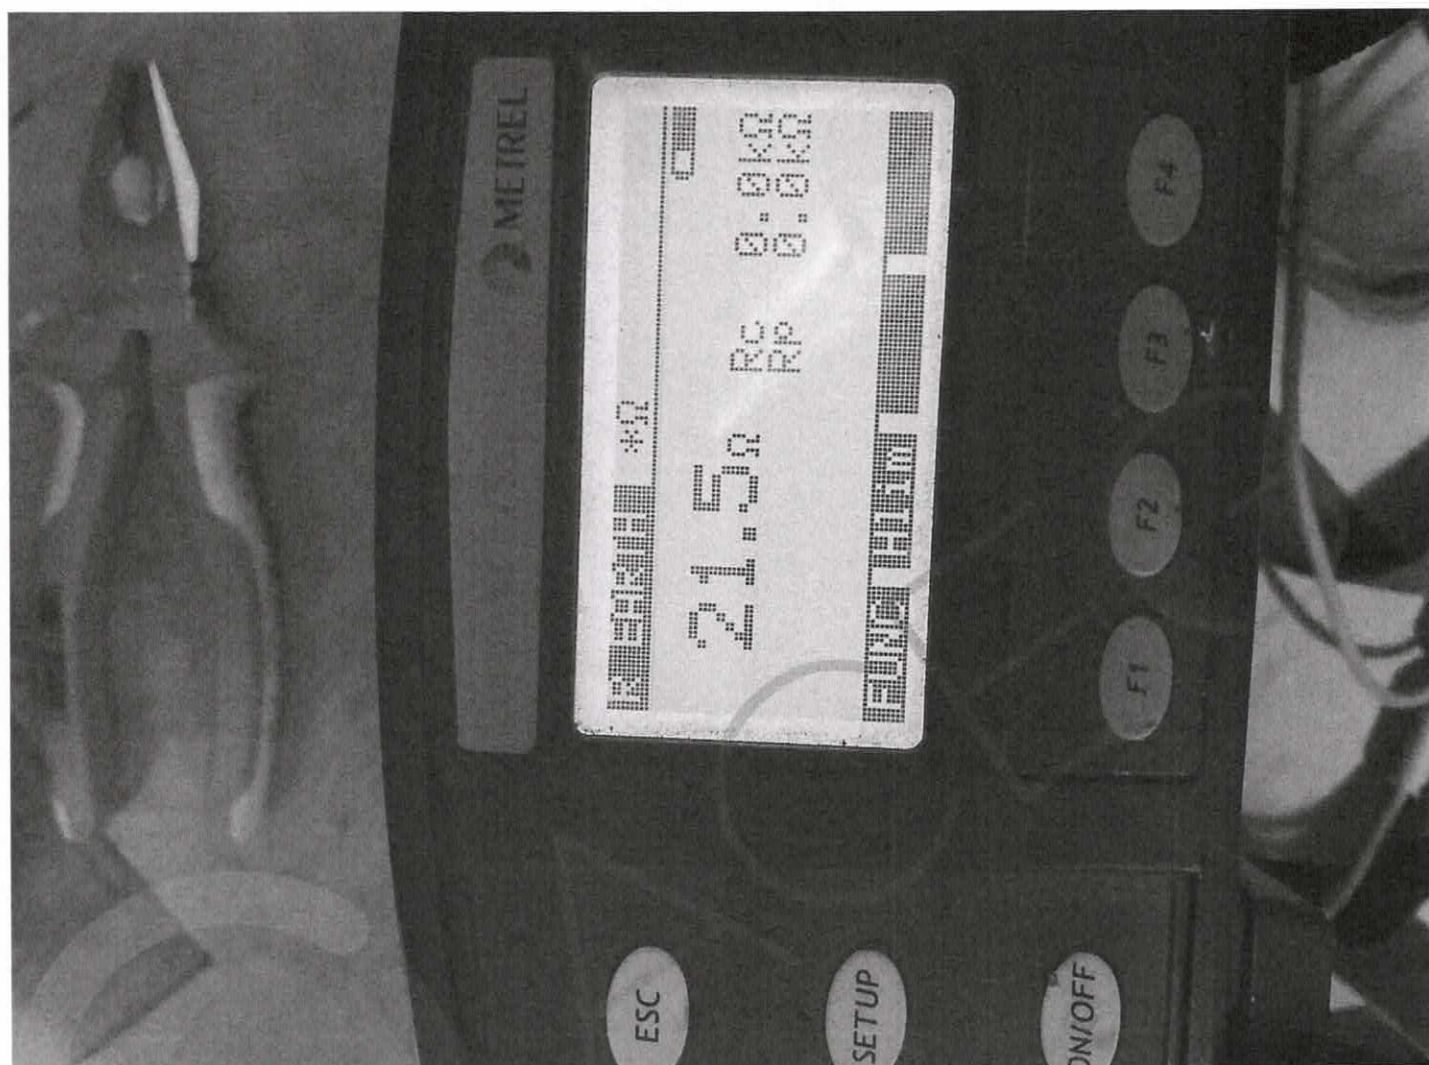


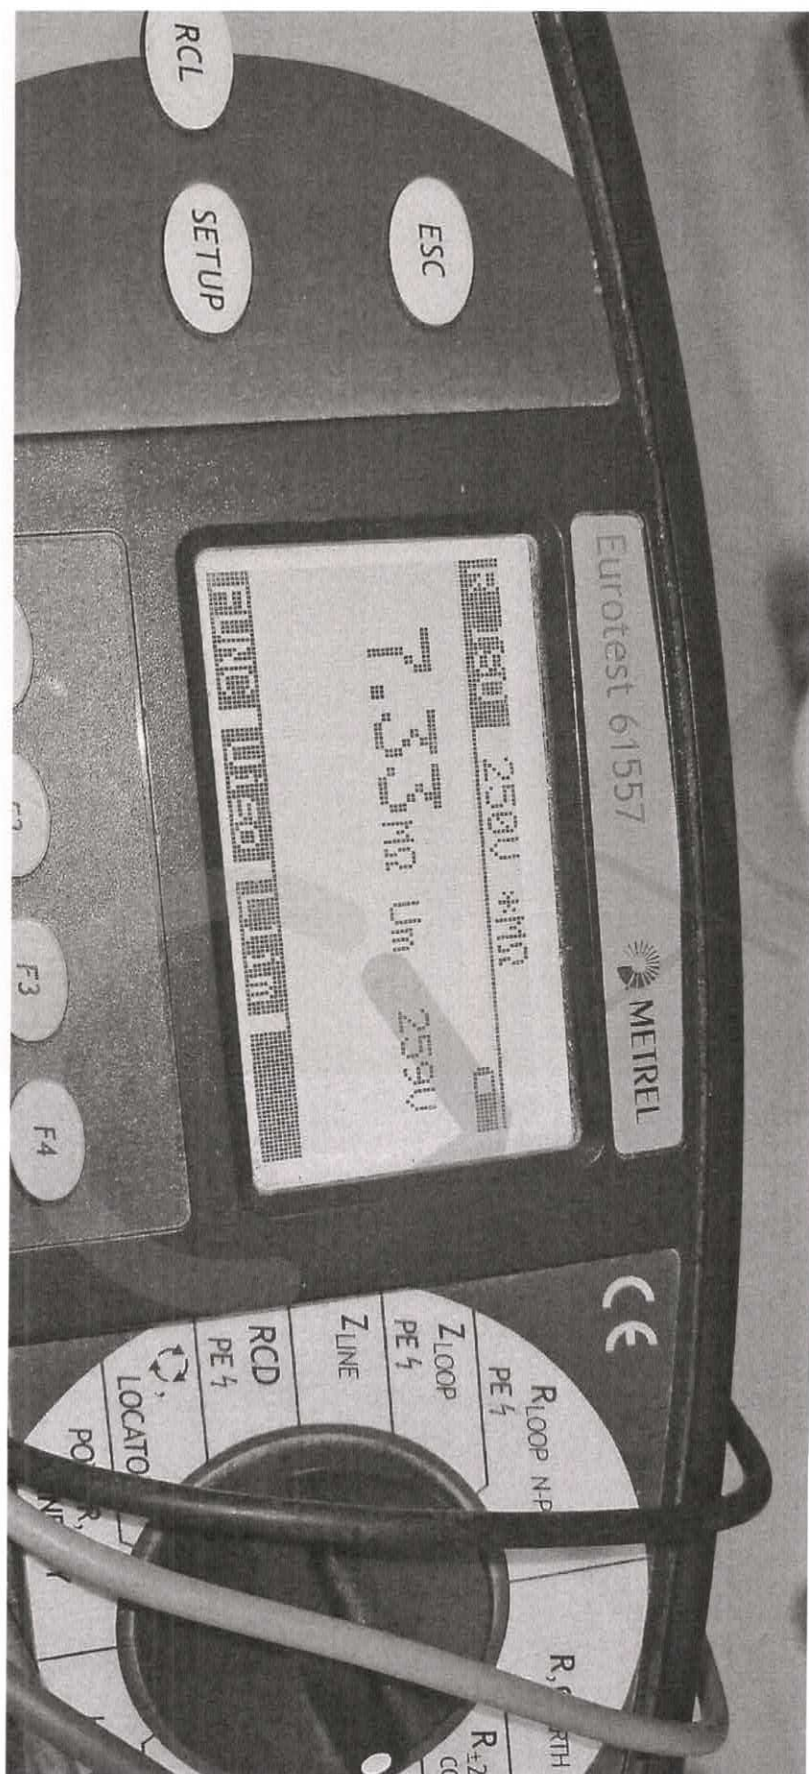



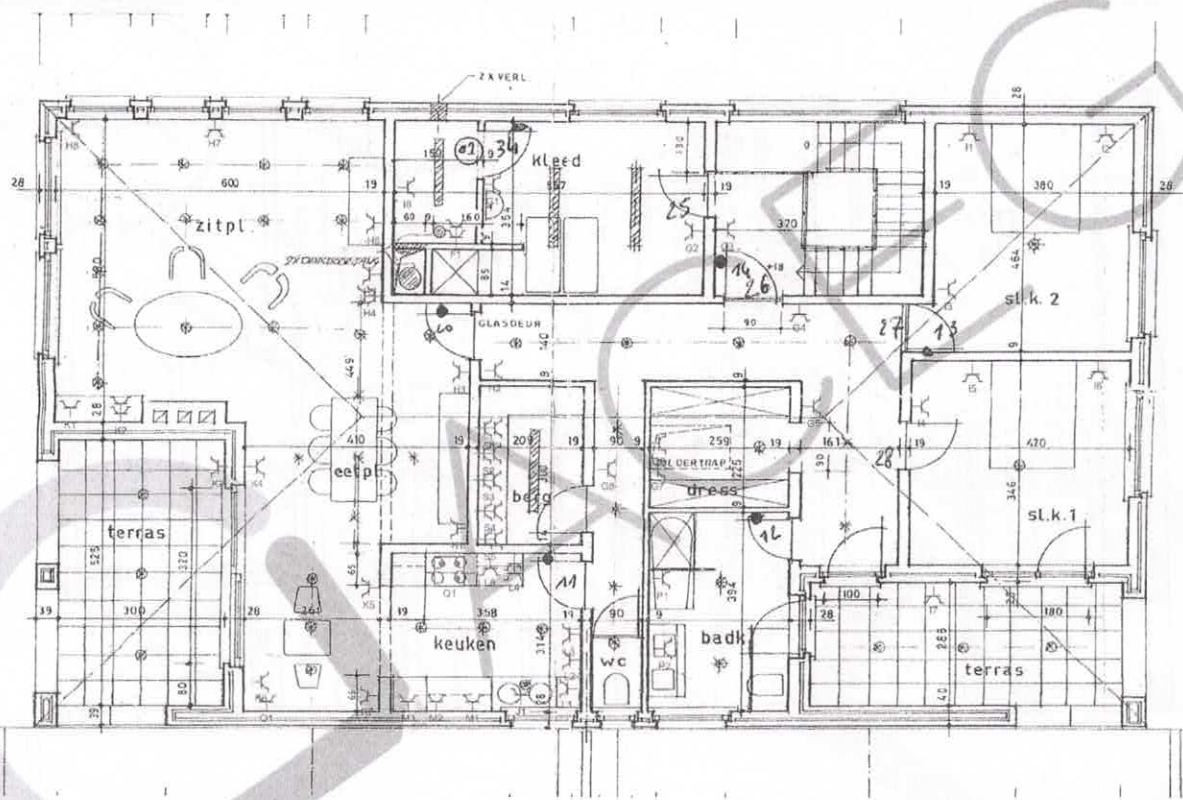

Plaats van de elektrische installatie Ter maarel Prive Abelestraat 36 8870 Izegem	Installateur Watt's Up! Abelestraat 38 8870 Izegem	p. 3/5 Situatieschema 3 x 400V + N - 50Hz
--	---	---

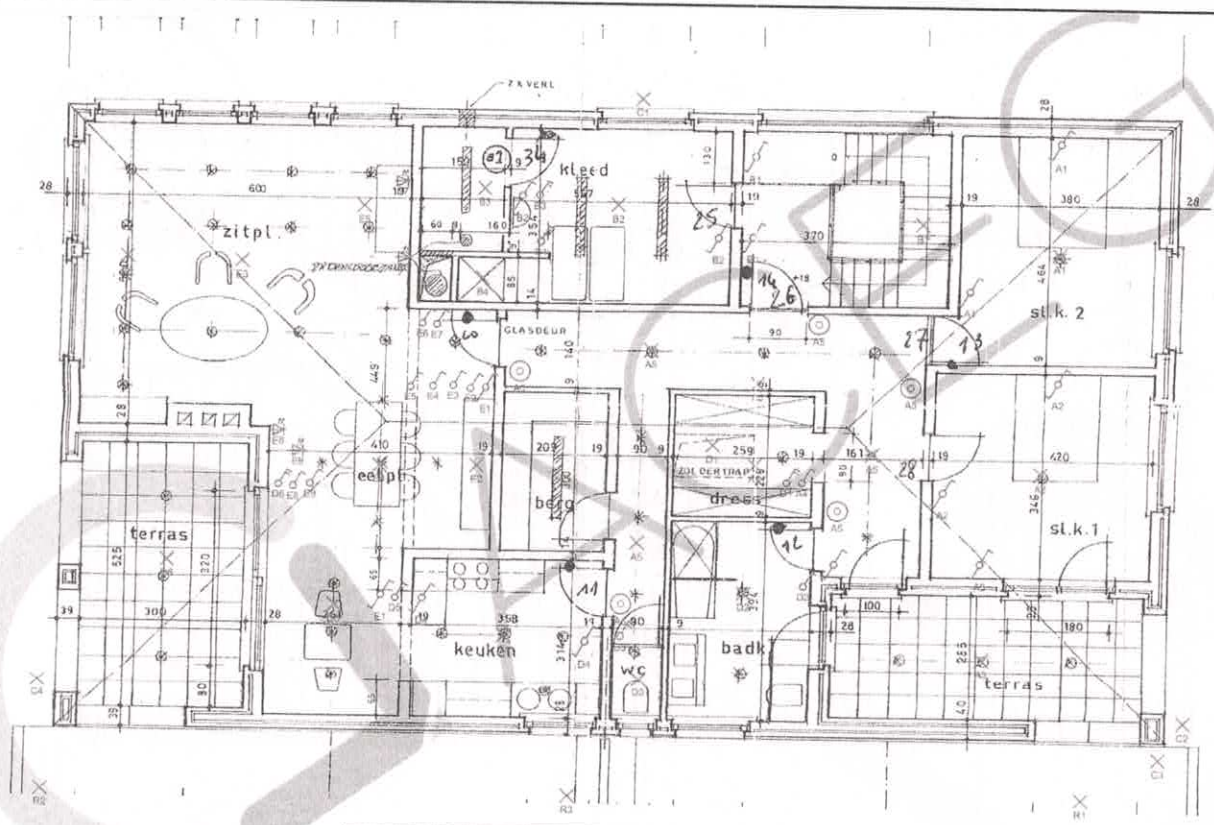

Plaats van de elektrische installatie Ter maerel Privé Abelestraat 36 8870 Izegem	Installateur Watt's Up! Abelestraat 38 8870 Izegem	p. 4/5 Situatieschema 3 x 400V + N - 50Hz
--	---	---

Beveiliging bord woning

A	Verl. Slpk1 +Slpk2+Terras + berging
B	Verl. Kleedruimte -cv lokaal - trap
C	buitenverlichting
D	Verl. Zolder + badk.+WC+keuken+terras
E	zithoek en living
F	CV
G	zolder + gang +kleedruimte
H	zithoek + ingang
T	
O	airco
P	Badkamer
I	Slpk 1+ Slpk 2 + terras
J	Onder keukenwerkblad
K	oethoek + terras +tv
L	keuken aan deur + dampkap
M	stopk keuken + frigo
Q	Kookvuur +oven
R	GEvelverlichting feestzaal
S	

Plaats van de elektrische installatie
Ter maetel Prive
Abelestraat 36
8870 Izegem

Installateur
Walt's Up!
Abelestraat 38
8870 Izegem

p. 5/5
Lijst Kringen
3 x 400V + N - 50Hz

