



VINÇOTTE CERTIGO vzw

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : 3025.8356/008

CN 003981

Resi code:

☐ Antwerpen-Limburg

tel.: 03 221 86 11

☐ Oost & West -Vlaanderen

tel.: 09 244 77 11

☒ Brabant

tel.: 02 674 57 11

☐ Wallonië

tel.: 081 432 611

M

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam :	Naam, voornaam : Muller (1e Linker)	idem
Ident. Kaart nr. :	Adres : Brusselsesteenweg 227	
BTW nr.: BE	Post nr. + Stad : 3080 Tervuren	
	Tel. :	

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☒ Art 270 ☒ ingebruikname ☐ wijziging ☒ uitbreiding	☒ Art 86 ☒ Art 271 bis	☒ Wooneenheid
☐ mobiel ☐ tijdelijk	☐ Art 87 ☐ Art 278	☐ Huishoudelijke werkeenheid
☒ Art 271 ☐ periodiek ☒ controle ☐	☐ Art 88 ☐ Art	☐ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276 : verzwarende	☐ Art ... ☐ Art	☐ Werkeenheid
☐ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid		

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdelers	EAN :	☒ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: 9189645 meterstand dag : 38690 nacht :	☐ kWh excl. nacht meter :
	Bescherming aansluiting (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☒ 63 ☐ 80 ☐ 100	nr. :
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V	Type aardelektrode :
	Maximale nominale stroom (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☒ 63 ☐ 80 ☐ 100	☐ aardingslus ☒ pen / baar
	Voedingsleiding hoofdbord : 4 x 16 mm ² - Type : KVB	☐
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : 63 A / 300 mA	Aantal borden : 2
☒ zie bijlage(n)		Aantal eindstroombanen : 3+5

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ I>/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : 27 Ω	☒ Algemeen isolatieniveau : 27,4 MΩ	☒ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.		
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	☒ Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie	☒ Nihil	
Opmerkingen	☒ Nihil	Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :

☒ De nieuwe installatie	☒ voldoet	☐ voldoet niet	aan het AREI.
☒ De bestaande installatie	☒ voldoet	☐ voldoet niet	aan het AREI.

Agent bezoeker :

Naam : Breugelmans Agent nr. : 4346 Datum : 26/02/2013

Bijlage(n) : ☒ Situatieschema('s) :

☒ Eéndraadsschema('s) :

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

26-02-2013

☐ door hetzelfde erkend organisme.

Voor de directeur generaal : Handtekening

Yves BREUGELMANS


GSM 0491/356940

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij de schengetragede worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
☐ Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Eéndraadsschema 1-ste links

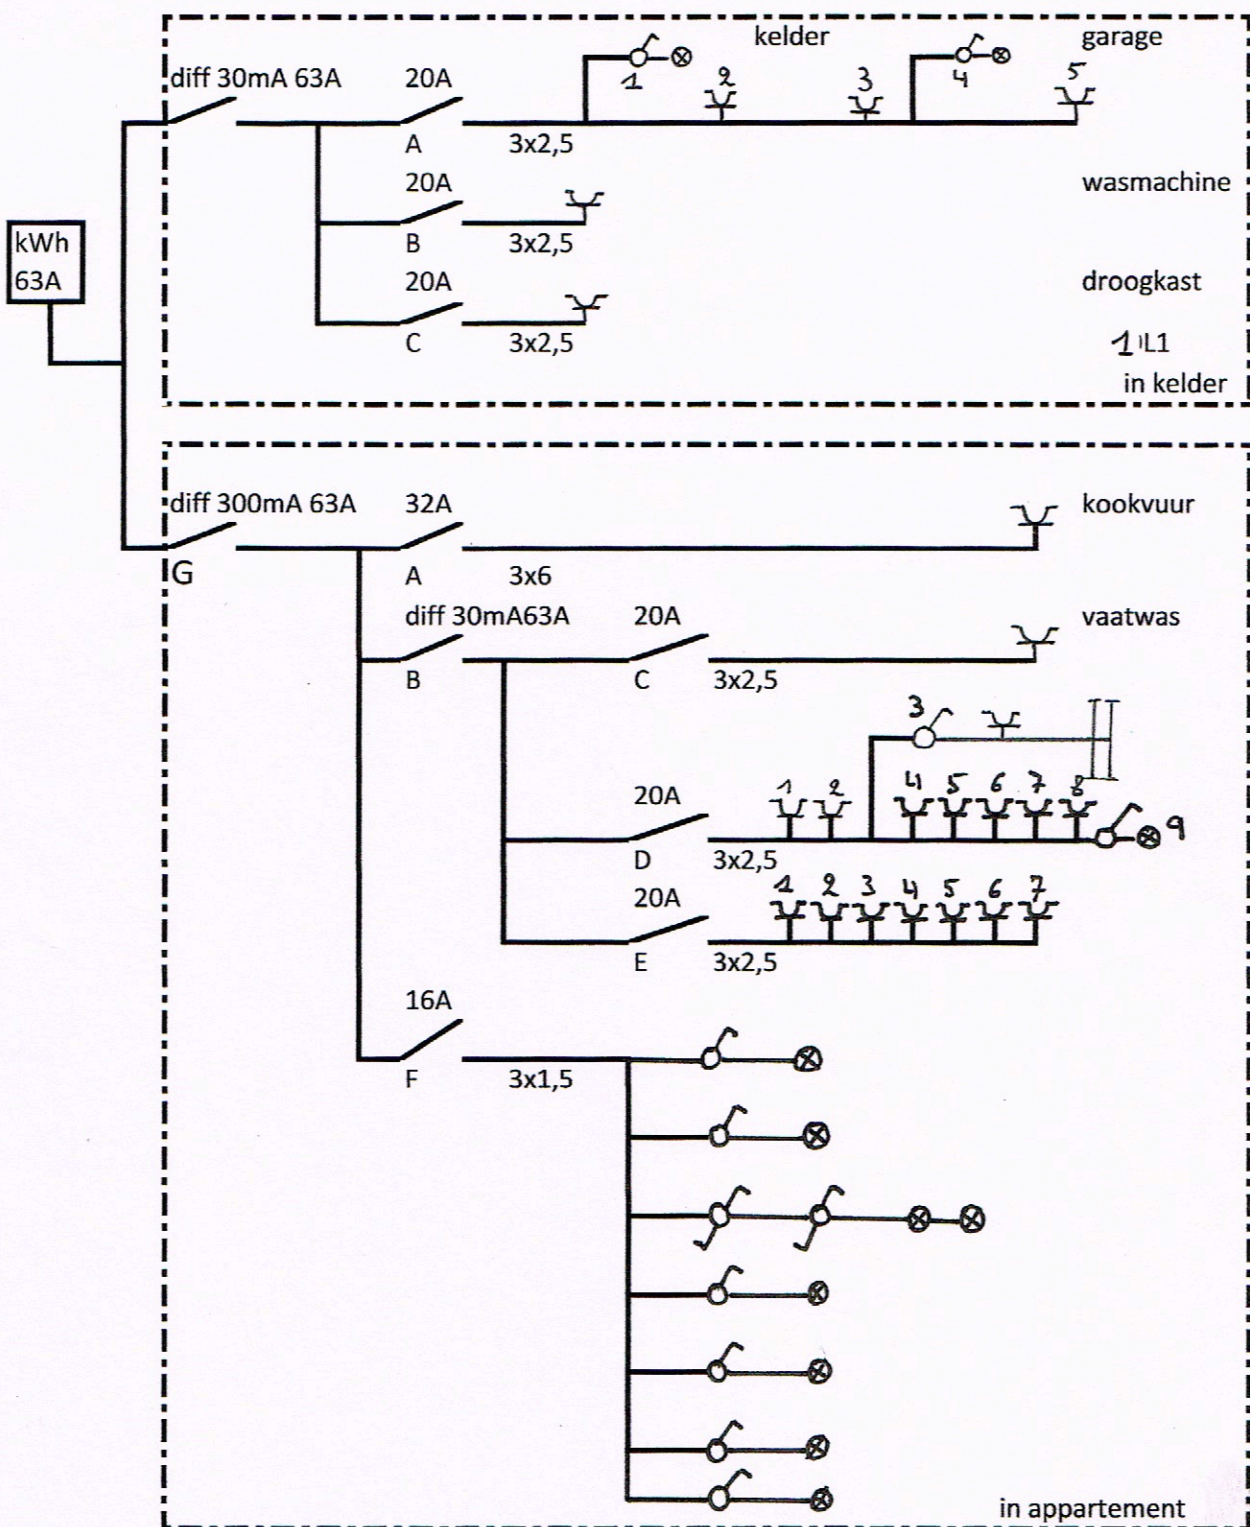

Eigenaar
Patricia DeJoncker

Elektriker
Philippe Muller


Datum

Handtekening en stempel
keuringsorganisme
26.02.2013

Adres Brusselssteenweg 227
3080 Tervuren



Yves BREUGELMANS
Inst. Certigo
GSM 0491/35.69.40

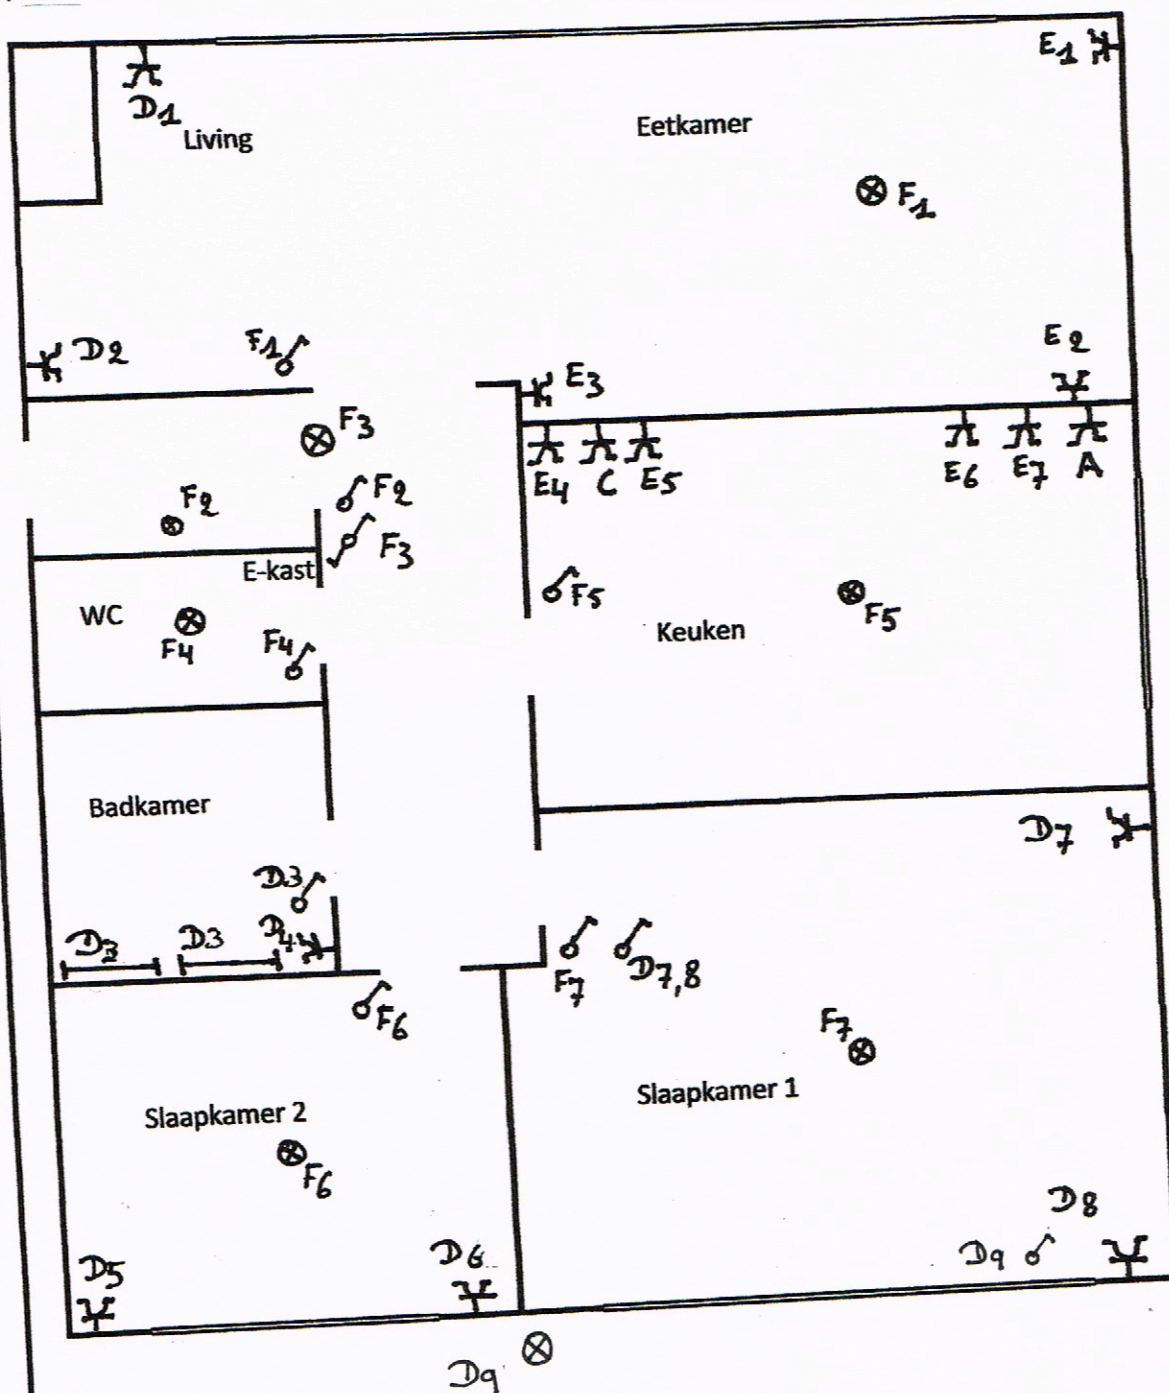

Eigenaar
Patricia DeJoncker

Elektriker
Philippe Muller

Datum

Handtekening en stempel
keuringsorganisme

26.02.2013



Yves BRUGELMANS


04346

Insp. Certigo
GSM 0491/35.69.40

Adres Brusselsesteenweg 227
3080 Tervuren

Garages

Straat

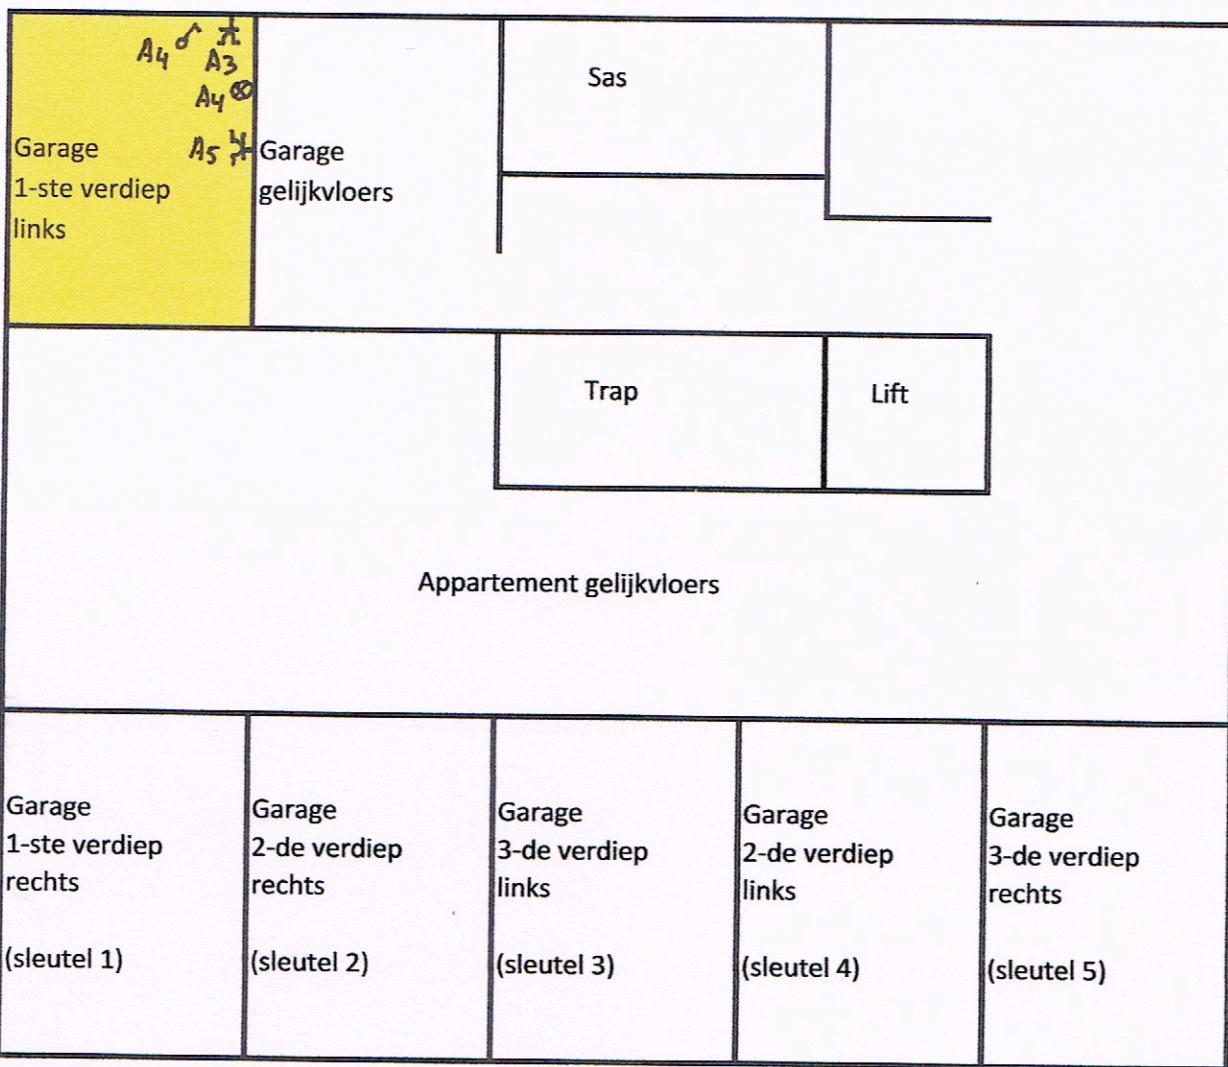

Eigenaar
Patricia DeJoncker

Elektriker
Philippe Muller

Datum

Handtekening en stempel
keuringsorganisme

Adres Brusselsesteenweg 227
3080 Tervuren



26.02.2013

Yves BREUGELMANS

nr 3346

Inst. : Juf. Cortigo
GSM 0493/35.69.40

Kelders, washokken, kWh-meters, verdeelkasten kelder

	   						
gelijk- vloers	1 links	2 links	3 links	3 rechts	2 rechts	1 rechts	
Washokken							
kelder 1-ste rechts							
kelder 2-de rechts							
kelder 3-de rechts							
kelder 3-de links							
kelder 2-de links							
kelder 1-ste links						  	
			aardscheider kWh gemeenschapp kWh 1 rechts kWh 2 rechts kWh 3 rechts kWh 3 links kWh 2 links kWh 1 links kWh gelijkvl kWh lift E-kast gemeenschapp			          	
						Kelder gelijkvloers app	

Eigenaar
Patricia DeJoncker

Elektriker
Philippe Muller

Datum

Handtekening en stempel
keuringsorganisme

26. 02. 2013

Adres *Brusselsesteenweg 227*
3080 Tervuren



Yves BREUGELMANS
N° 4346
Inst. pour Certigo
GSM 0491/35.69.40