

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels
Belgium

VERSLAG VAN ONDERZOEK: HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Verslag Nr:
17.312

Datum van bezoek:
24-11-2022
Plaats van het onderzoek:
Biezenstuk 147 - Gent 9000

Inspecteur:
Edip Sehan
Aard onderzoek:
Controlebezoek (Livre 1 6.5)

De datum van opstelling:
V1 28-11-2022 16:22:43
Volgend controlebezoek:
24-11-2047

Algemene gegevens

Adres van de installatie	Biezenstuk 147 - Gent 9000
Appartement aanduiding	2° verdieping Bus 201
Gebouw	Appartement
Eigenaar	Eigenaar Biezenstuk 147 - 9000 Gent
Adres van de eigenaar	Biezenstuk 147 - Gent 9000
Installateur	

Gegevens verdeler

DNB	Fluvius
Nummer teller	34593157
EAN code	541448820038131804
Meter/bord verbinding	XVB 2X10
Net spanning	2 x 230 V
Maximum beveiliging	63 A 2P

Onderzoek

Schémas/plans	Equipotentiale verbindingen	Fundamenten	Elektrische installatie
OK	OK	vanaf 81	vanaf 81
Beschrijving van de installatie	1ste kast: 4 automaten 2de kast: 11 automaten		
Aantal verdeelborden	2		
Hoofd differentieelschakelaar	300mA - 63A - type A		
DK Test van DSR	OK		
ΔI_n	OK		
Controle van de staat	OK		
Opgesteld materieel	OK		
beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking	OK		
beschermingsinrichtingen tegen indirecte aanraking	OK		
beschermingsinrichtingen tegen overstroom	OK		
Type aardelektrode	Baar		
Weerstand aardelektrode (Ω)	21		
Isolement ($M\Omega$)	205		

Besluit

BESLUIT : CONFORM

+32 2 726 64 04 info@atlascontrole.be <http://www.atlascontrole.be> TVA: BE0732536476

Atlas Contrôle



Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels


Belgium

De elektrische installatie voldoet aan de eisen van Boek 1 van de AREI (Koninklijk Besluit van 8/09/2019: C-2020/30795 + C-2020/30794) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning. De volgende inspectie moet uiterlijk op datum van controle + 25 jaar worden uitgevoerd. Indien van toepassing, zijn door Atlas Contrôle afdoende maatregelen getroffen om te waarborgen dat de ingangsklemmen van het differentiële stroombeveiligingsapparaat aan het begin van de elektrische installatie door verzegeling ontoegankelijk zijn gemaakt en dat het (de) éénregelige schema('s) en de positietekening(en) door Atlas Contrôle opnieuw zijn gecontroleerd.

Handtekening van de inspecteur

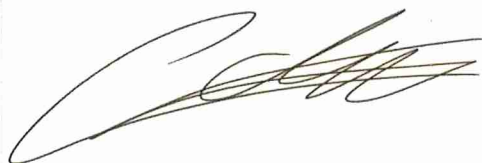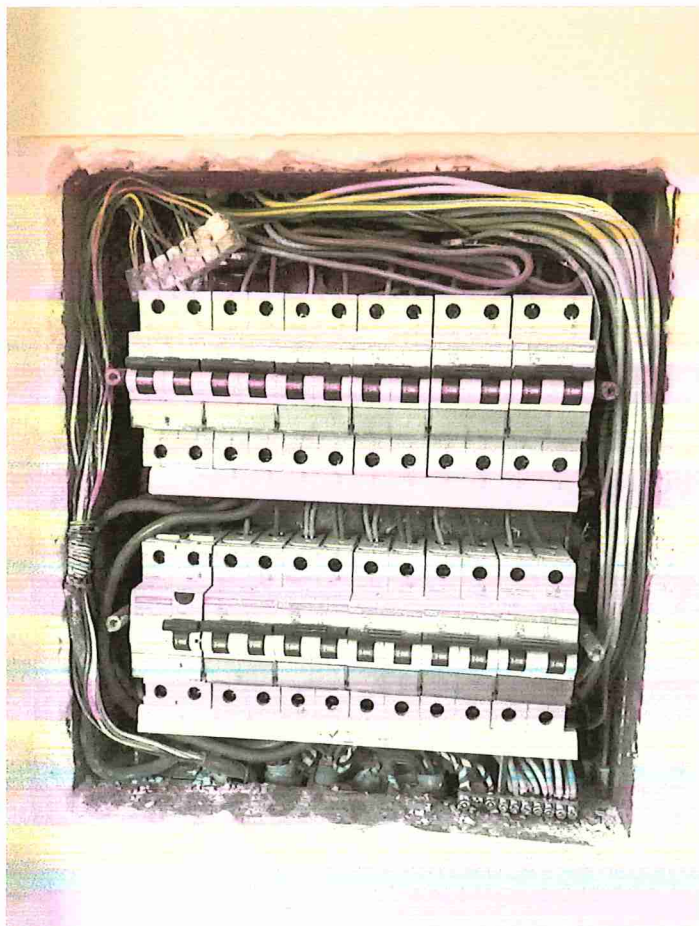Verdeelborden 1

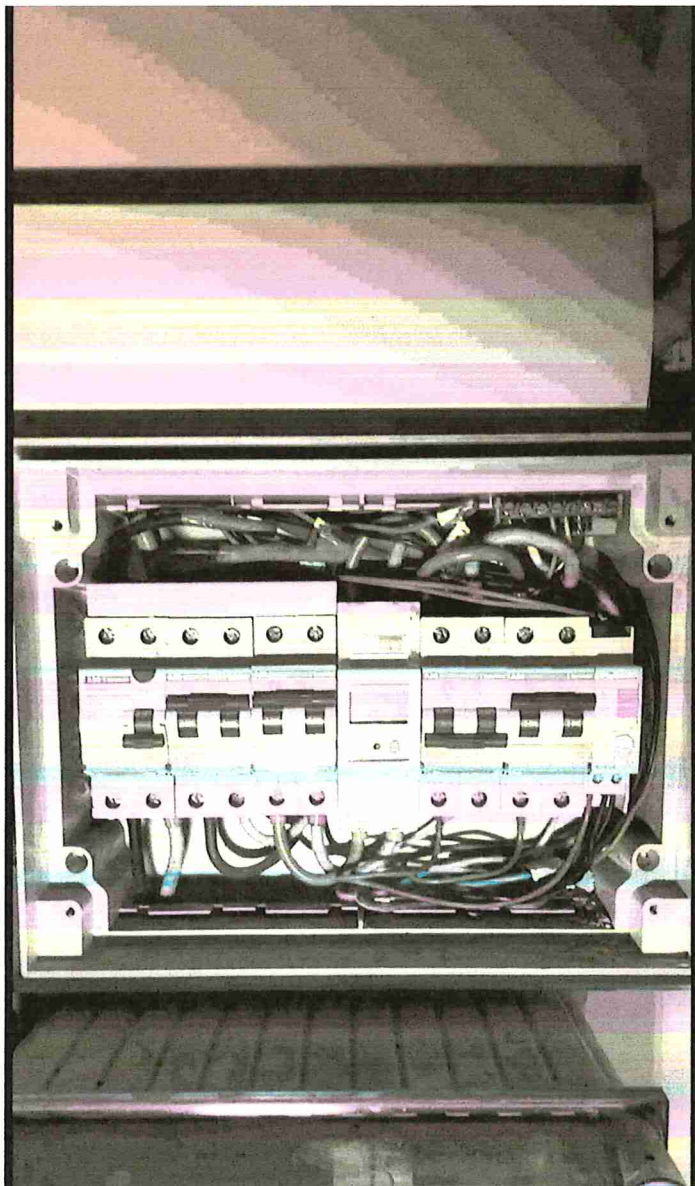


Atlas Contrôle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Belgium

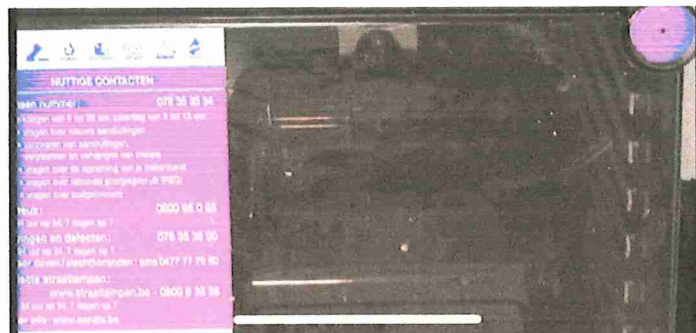

Verdeelborden 2

Opmerkingen lijst

Bewoordingen	Referentie
De schema's van de elektrische installatie moeten in het elektrische installatiedossier bewaard worden. Het wordt ook ten zeerste aanbevolen een kopie van de schema's in de buurt van het hoofdverdeelbord te bewaren.	RDE2
Deze controle is beperkt tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.	RDE4
Deze inspectie is enkel beperkt tot de delen van de elektrische installatie die op de overeenkomstige (en ondertekende) delen van de schema's aangegeven zijn.	RDE5
De uitgevoerde controle is een onmiddellijke controle op basis van het tijdstip van doorgang. Dit rapport is slechts een weergave van de elektrische installatie op het moment van de controle.	RDE6
Alle differentieelstroominrichtingen in de elektrische installatie moeten periodiek (bijv. maandelijks) worden getest met behulp van de testknop (zie de instructies van de fabrikant).	RDE39

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels
Belgium

Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie

Verslag nummer:

6.981

Datum van bezoek

24-11-2022

Plaats van het onderzoek:

Biezenstuk 147 -, 9000 Gent

Inspecteur

Edip Sehan

Aard onderzoek gasinstallatie

Periodiek onderzoek

Besluit:

De installatie voldoet

Datum van opstelling:

24-11-2022 17:51:25

Algemene gegevens

Adres van de installatie

Biezenstuk 147 -, 9000 Gent

Appartement aanduiding

2° verdieping Bus 201

Eigenaar

Eigenaar Biezenstuk 147 - 9000 Gent

Adres van eigenaar

Biezenstuk 147 -, 9000 Gent

Installateur

Betreft

Gasteller

De gasteller was

Open

Tellernummer

27370604

Algemene gegevens

Gassoort

Aardgas

Pression de service

20 mbar

Schema's installatie

Leidingen lengte(m)

11

Leidingen

Cuivre (A compression)

Toestellen

Merk	Typ	Pn (kW)	Gascategorie
	Chaudière Vaillant VCW 286/5-3 (E-BE) R6	24	I2E(S)B

Controles

Visuele controle

OK

Dichtheidsproef

OK

Test met:

Gasteller

Testgas

Brandbaar gas

Testdruk

Werkdruk

Libellé

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Belgium

Besluit


Besluit : conform

De gasinstallatie zoals beschreven in dit verslag is **conform** aan de voorschriften NBN B61-001, NBN B61-002 et NBN D51-003

De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: Datum van de controle + 5 jaar

Handtekening van de inspecteur:



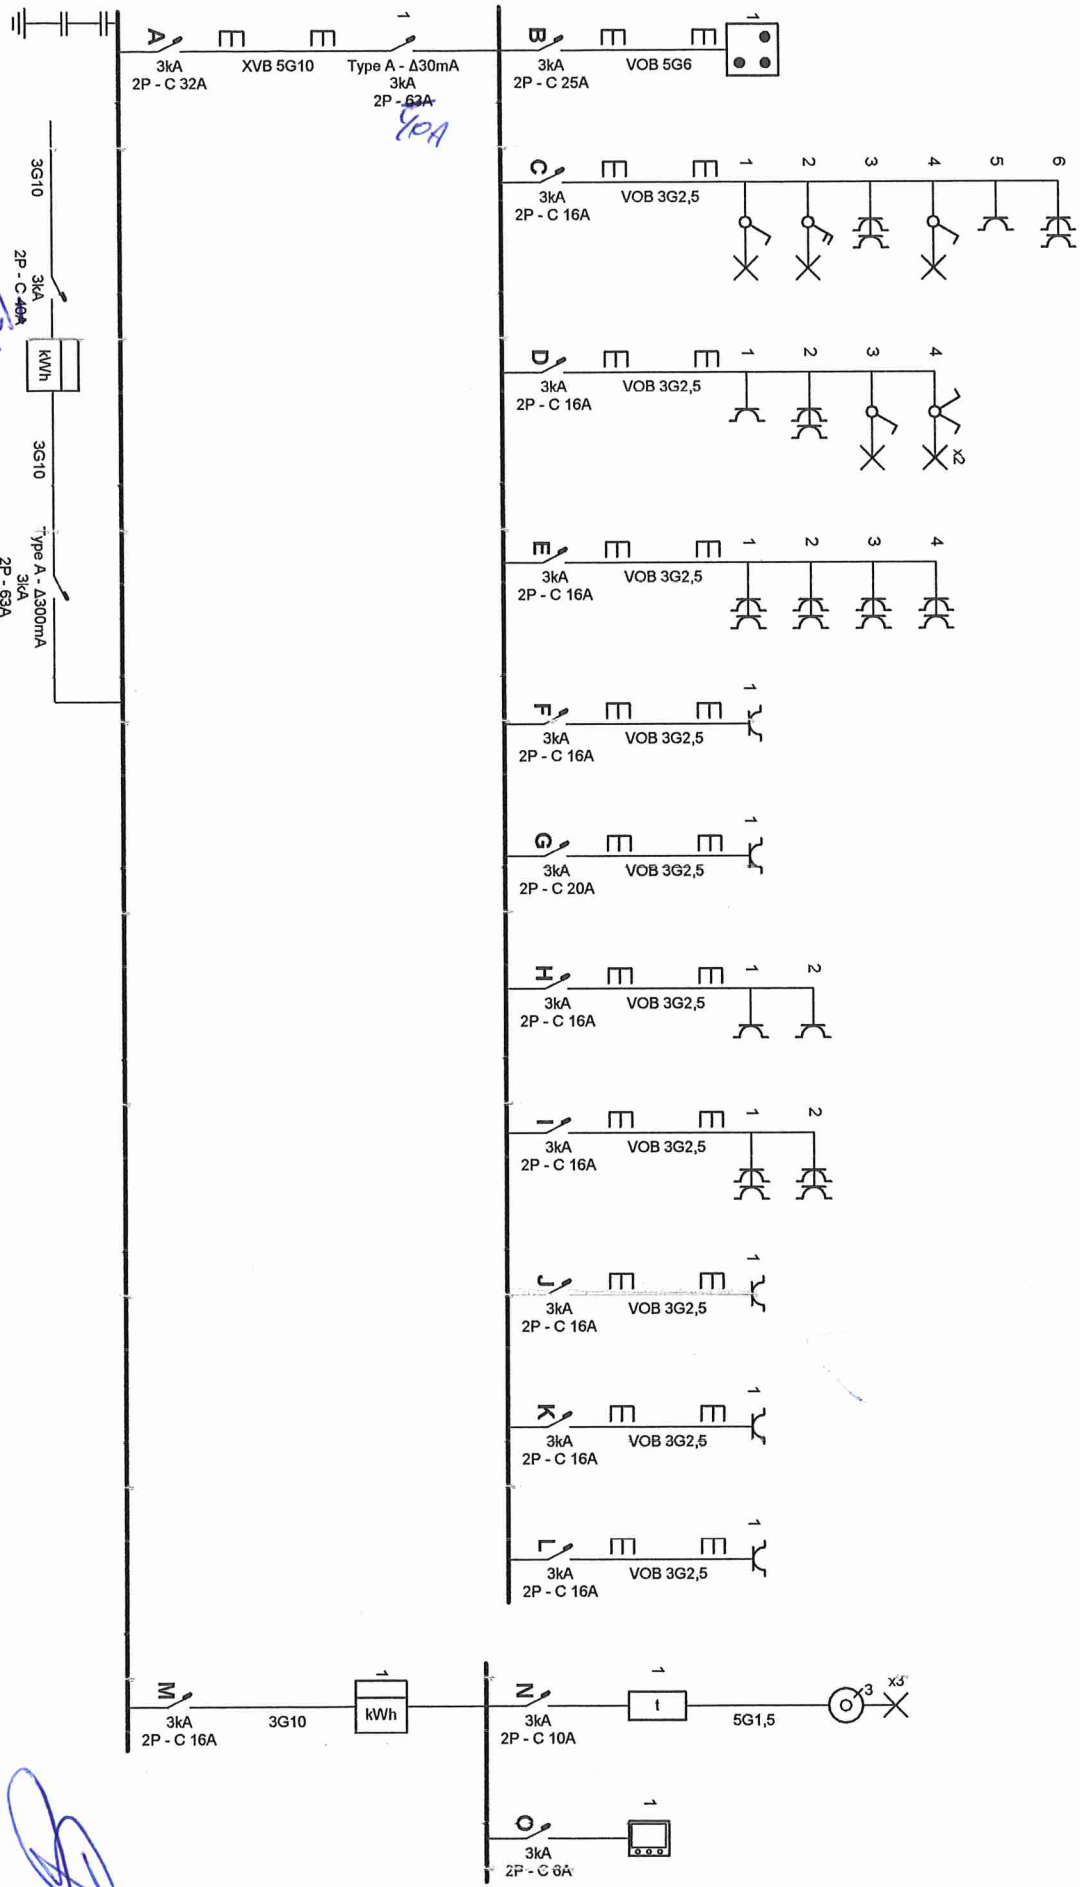

Plaats van de elektrische installatie

veysel cetinkaya
biezenstuk 147 Bus 201
9000 Gent
GSM: 0434731722
e-mail: veyssel.cetinkaya@skynet.be

Installateur

veysel cetinkaya
biezenstuk 147 Bus 201
9000 Gent
GSM: 0484731722
e-mail: veyssel.cetinkaya@skynet.be


Schema's getekend door: SDBE Groep Agheorghiesei Mihai - TVA BE 0882.478.680

P. 1/5
Eendradaarschema
1 x 230V ~ 50Hz

Atlas Controle
02/726 64 04
info@atlascontrole.be
www.atlascontrole.be



24/10/14

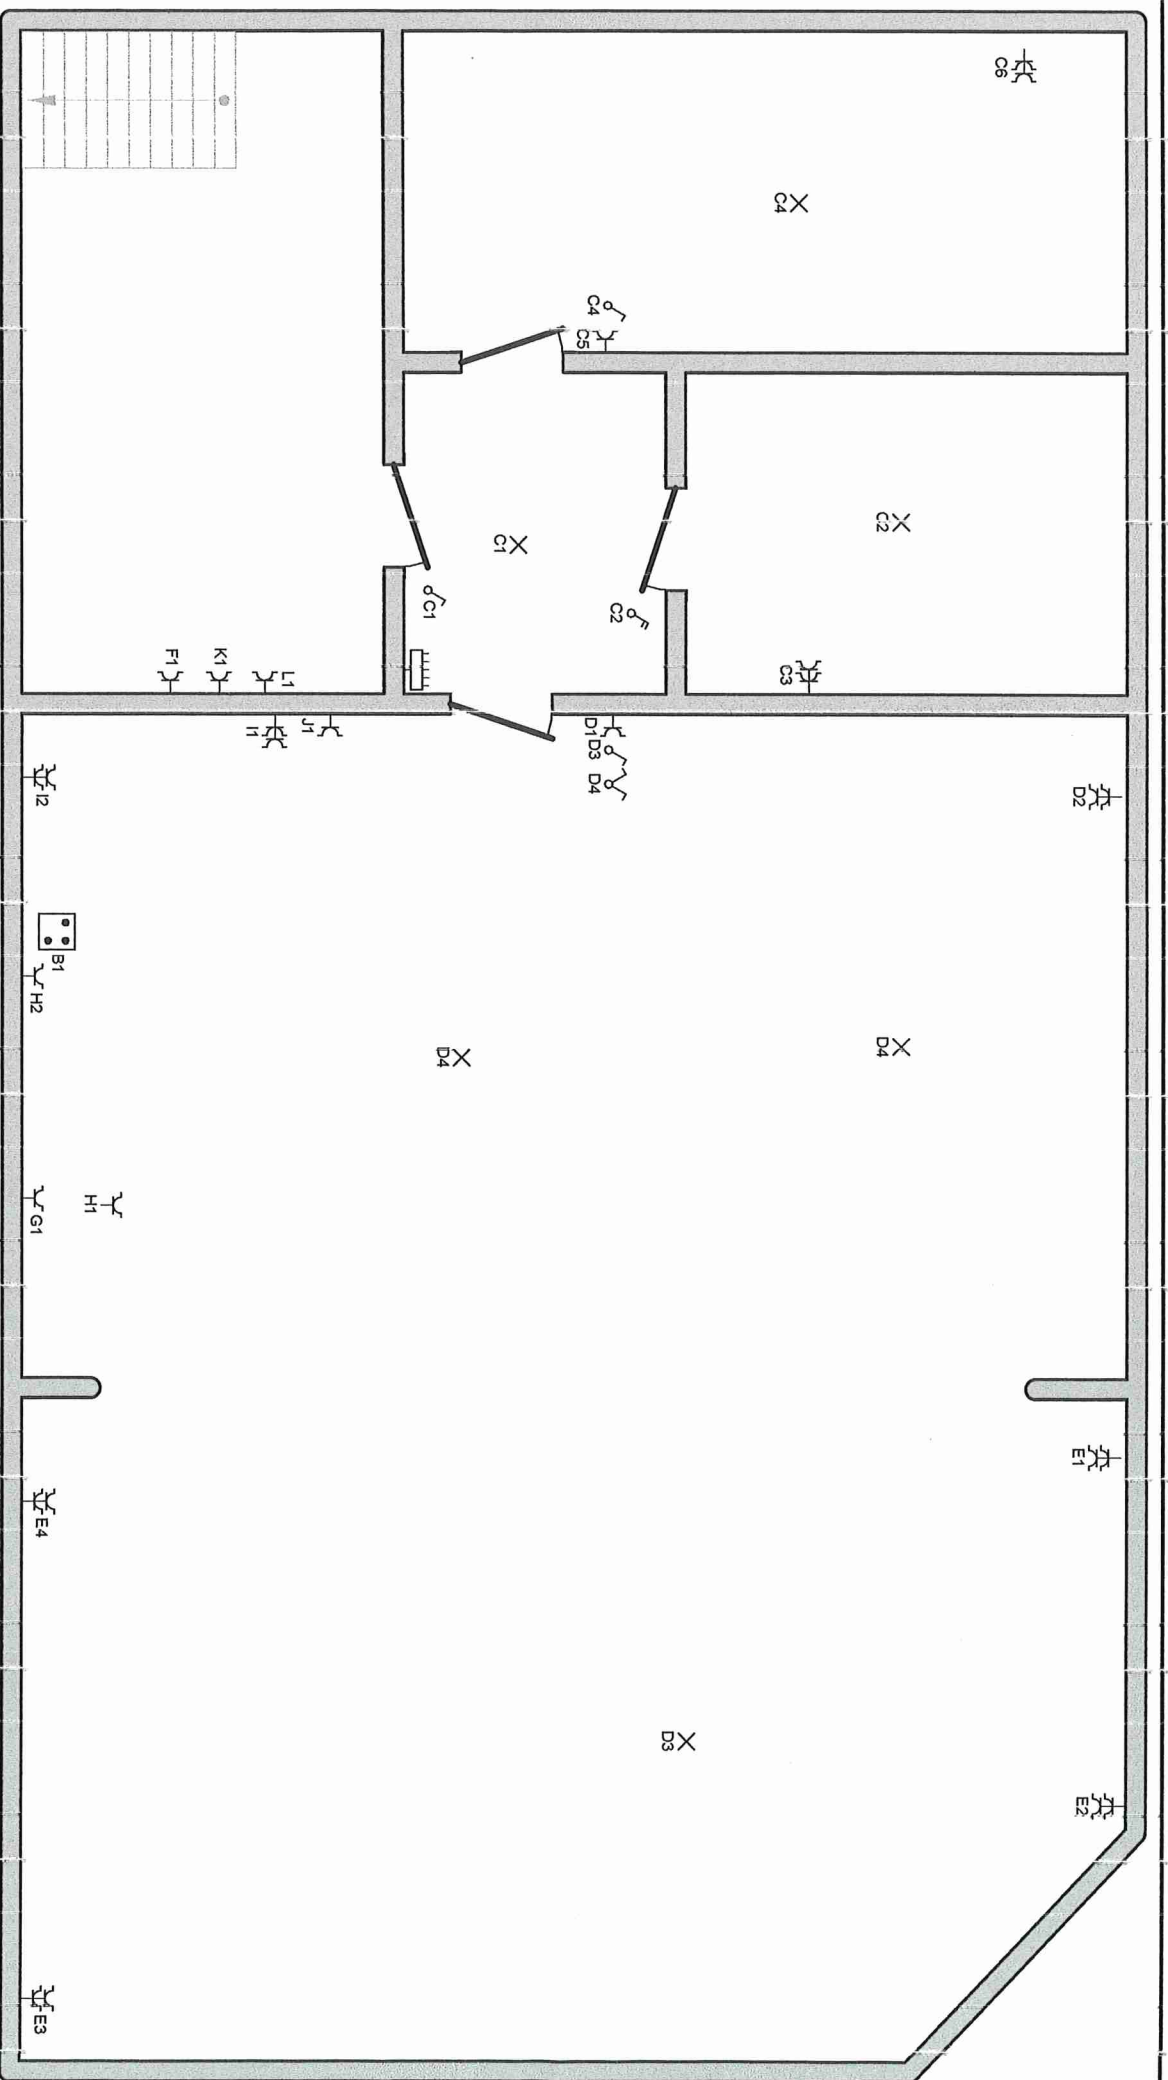

Atlas Controle
02/726 64 04
info@atlascontrole.be
www.atlascontrole.be

Handwritten signature

Plaats van de elektrische installatie


veysel cetinkaya
biezenstuk 147 Bus 201
9000 Gent
GSM: 0434731722
e-mail: veyssel.cetinkaya@skynet.be

Installateur

veysel cetinkaya
biezenstuk 147 Bus 201
9000 Gent
GSM: 0484731722
e-mail: veyssel.cetinkaya@skynet.be

p. 2/5
Situatieschema

1 x 230V ~ 50Hz

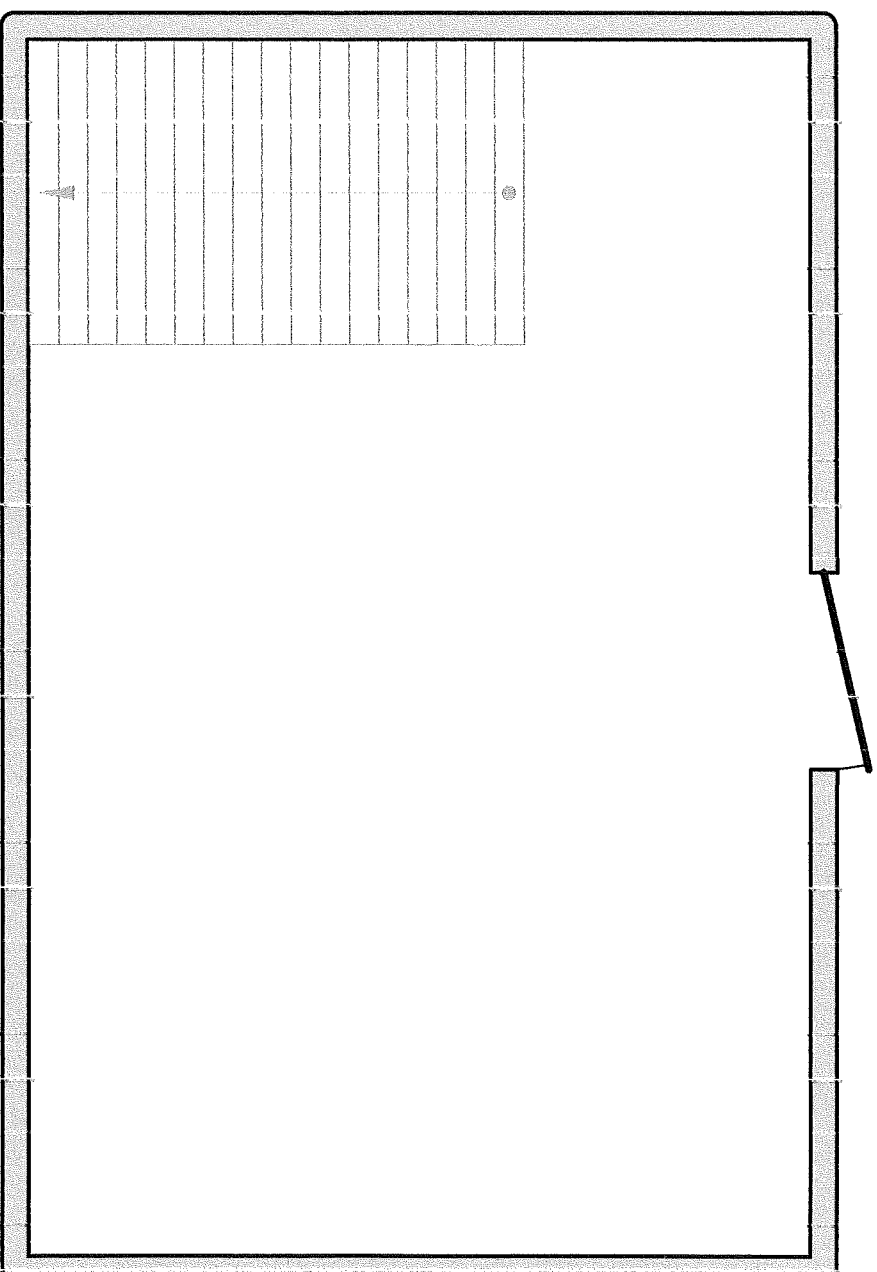

2e Verdieping

Plaats van de elektrische installatie


veysel cetinkaya
biezenstuk 147 Bus 201
9000 Gent
GSM: 0484731722
e-mail: veysel.cetinkaya@skynet.be

Installateur

veysel cetinkaya
biezenstuk 147 Bus 201
9000 Gent
GSM: 0484731722
e-mail: veysel.cetinkaya@skynet.be

p. 3/5
Situatieschema

1 x 230V ~ 50Hz

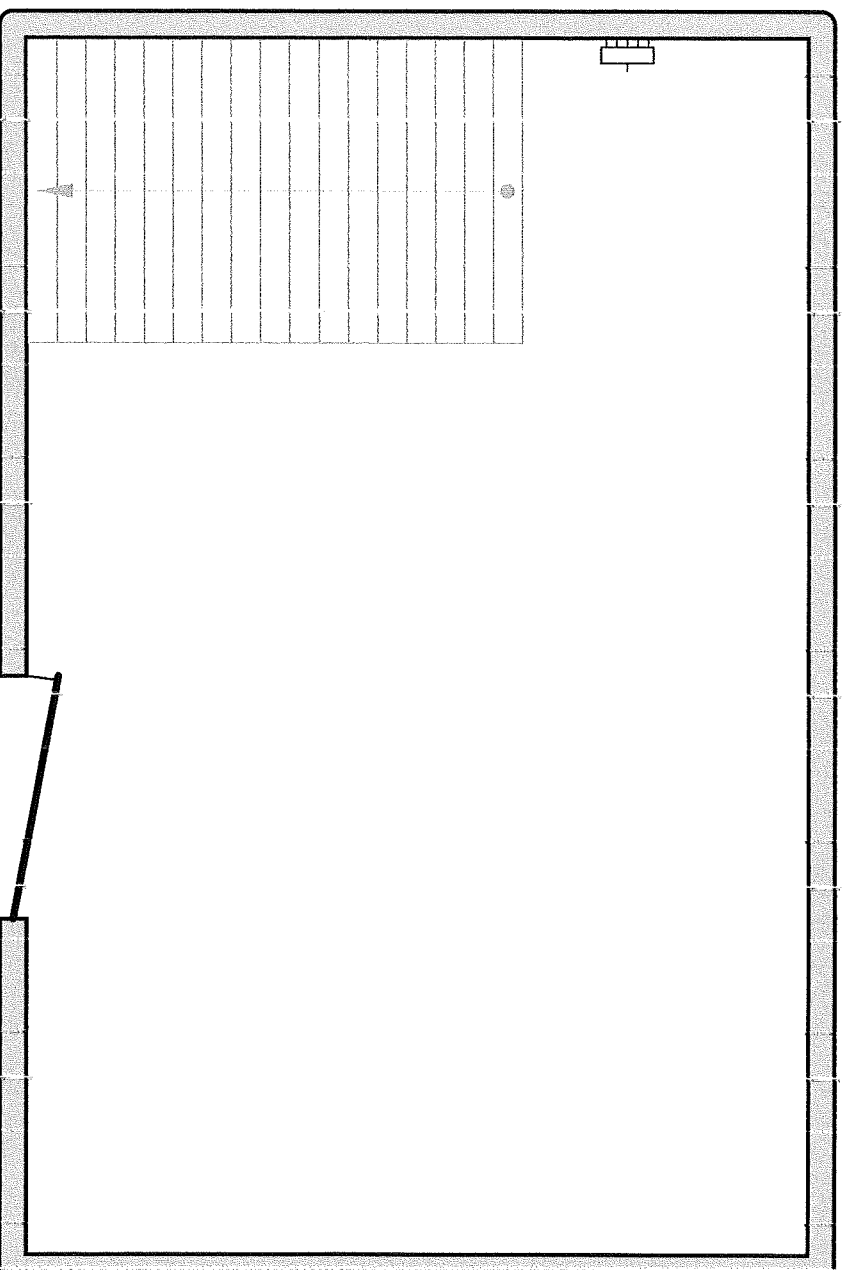**Plaats van de elektrische installatie**

veyssel cetinkaya
biezenstijk 147 Bus 201
9000 Geirtr
GSM: 0434731722
e-mail: veyssel.cetinkaya@skynet.be

Installateur

vāysel cetinkaya
b ezenstuk 147 Bus 201
9300 Gent
GSM: 0484731722
e-mail: veysel.cetinkaya@skynet.be

p. 4/5
Situationschema

1 x 230V ~ 50Hz

Schema's ijtekend door: SDBE Groep Agheorghiesei Mihai - TVA BE 0882.478.680

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

Plaats van de elektrische installatie veysel cetinkaya biezenstuk 147 Bus 201 9000 Gent GSM: 0484731722 e-mail: veysei.cetinkaya@skynet.be		Installateur veysel cetinkaya biezenstuk 147 Bus 201 9000 Gent GSM: 0484731722 e-mail: veysei.cetinkaya@skynet.be	p. 5/5 Lijst Kringen 1 x 230V ~ 50Hz
Schema's getekend door: SDBE Groep Agheorghiesei Mihai - TVA BE 0882.478.680			