

Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

CONFORME

Date inspection: 13/08/2026 **Inspecteur:** Yveric Holler **Mentor:** **Installateur:** Papadakis, Georges
Étiquette d'identification: **Référence client:**

N° TVA:BE 0832 920 786

Marque et type d'appareil de mesure: Numéro de serie:

Date rapport: 13/08/2026

Adresse de l'installation

Rue Avenue Eugène Philippe
Numéro 2
Boîte
Code postal 1473
Commune Glabais
Pays Belgique

Propriétaire

Nom [REDACTED]
Rue Avenue Eugène Philippe
Numéro 2
Boîte
Code postal 1473
Commune Glabais
Pays Belgique

Installateur

Nom Papadakis, Georges
N° TVA BE 0832 920 786
Numéro de téléphone +32 478 87 28 20
E-mail papadakisme@hotmail.com

Type : maison

EAN : 54

N° compteur: 2926125

☒ **Non communiqué**

Image du tableau de repartition et de manoeuvre:



Type de contrôle: Visite de contrôle d'une installation domestique selon(AR 08/09/2019) - RGIE Livre 1 - 6.5. et 4.2.4.3.

Distributeur: ORES Tension: 1~230V Liaison comp / tableau: 10 mm² Protection Max: 40 A
Nombres tableaux: 1 Nombre de circuits: 24
Prise de terre: Electrode verticale ou barres de terre enterrée(s)

Ri général: 2.22 MΩ

RE: 21.1 Ω

OK

OK



DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL - RÉSIDUEL

Δ (mA)	In (A)	In - autres (A)	IΔt	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Tous	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	Tous	OK	OK

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits	Curve	Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm²)
Contrôle visuel (général)	OK	Contact direct	OK	Contact indirect	OK
Raccordement	OK	schéma en annexe par Aceg asbl NA			
Liaisons équipotentielles	BON	Section des conducteurs	OK		
Continuité	OK	Éclairage / machines	NVT		

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

N39 Certaines parties de cette installation datent d'après 1981, donc les exceptions du livre 1 de RGIE, section 8.2.2. s'appliquent également.

nota/note 27 Le code EAN de l'installation n'a pas pu nous être communiqué durant notre visite.

CONCLUSION

- ☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions de l'AR 08/09/2019 - RGIE Livre 1. La prochaine visite de contrôle est à prévoir avant le 13/8/2051
- ☒ Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que les bornes d'entrée du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage.
- ☒ Le(s) schéma(s) unifilaires et le(s) plan(s) de position ont été signés par l'organisme agréé.

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut etre diffusé en copie.

Nombre d'annexe(s):

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

Durée de l'inspection: de 16:06 à 17:01

L'inspecteur Yveric Holler



Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au RGIE Livre 1 section 9.1.2.
Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie.

Qualité
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.

Pour toute question ou pour les conditions générales, veuillez consulter le site www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Feuille de route pour une installation qui est conforme:			
Etape 1	Etape 2	Etape 3	Etape 4
Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes.	Si vous faites des modifications ou extensions importantes à l'installation, vous devez les faire contrôler.	Le prochain contrôle périodique est prévu pour 13/8/2051	ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires.











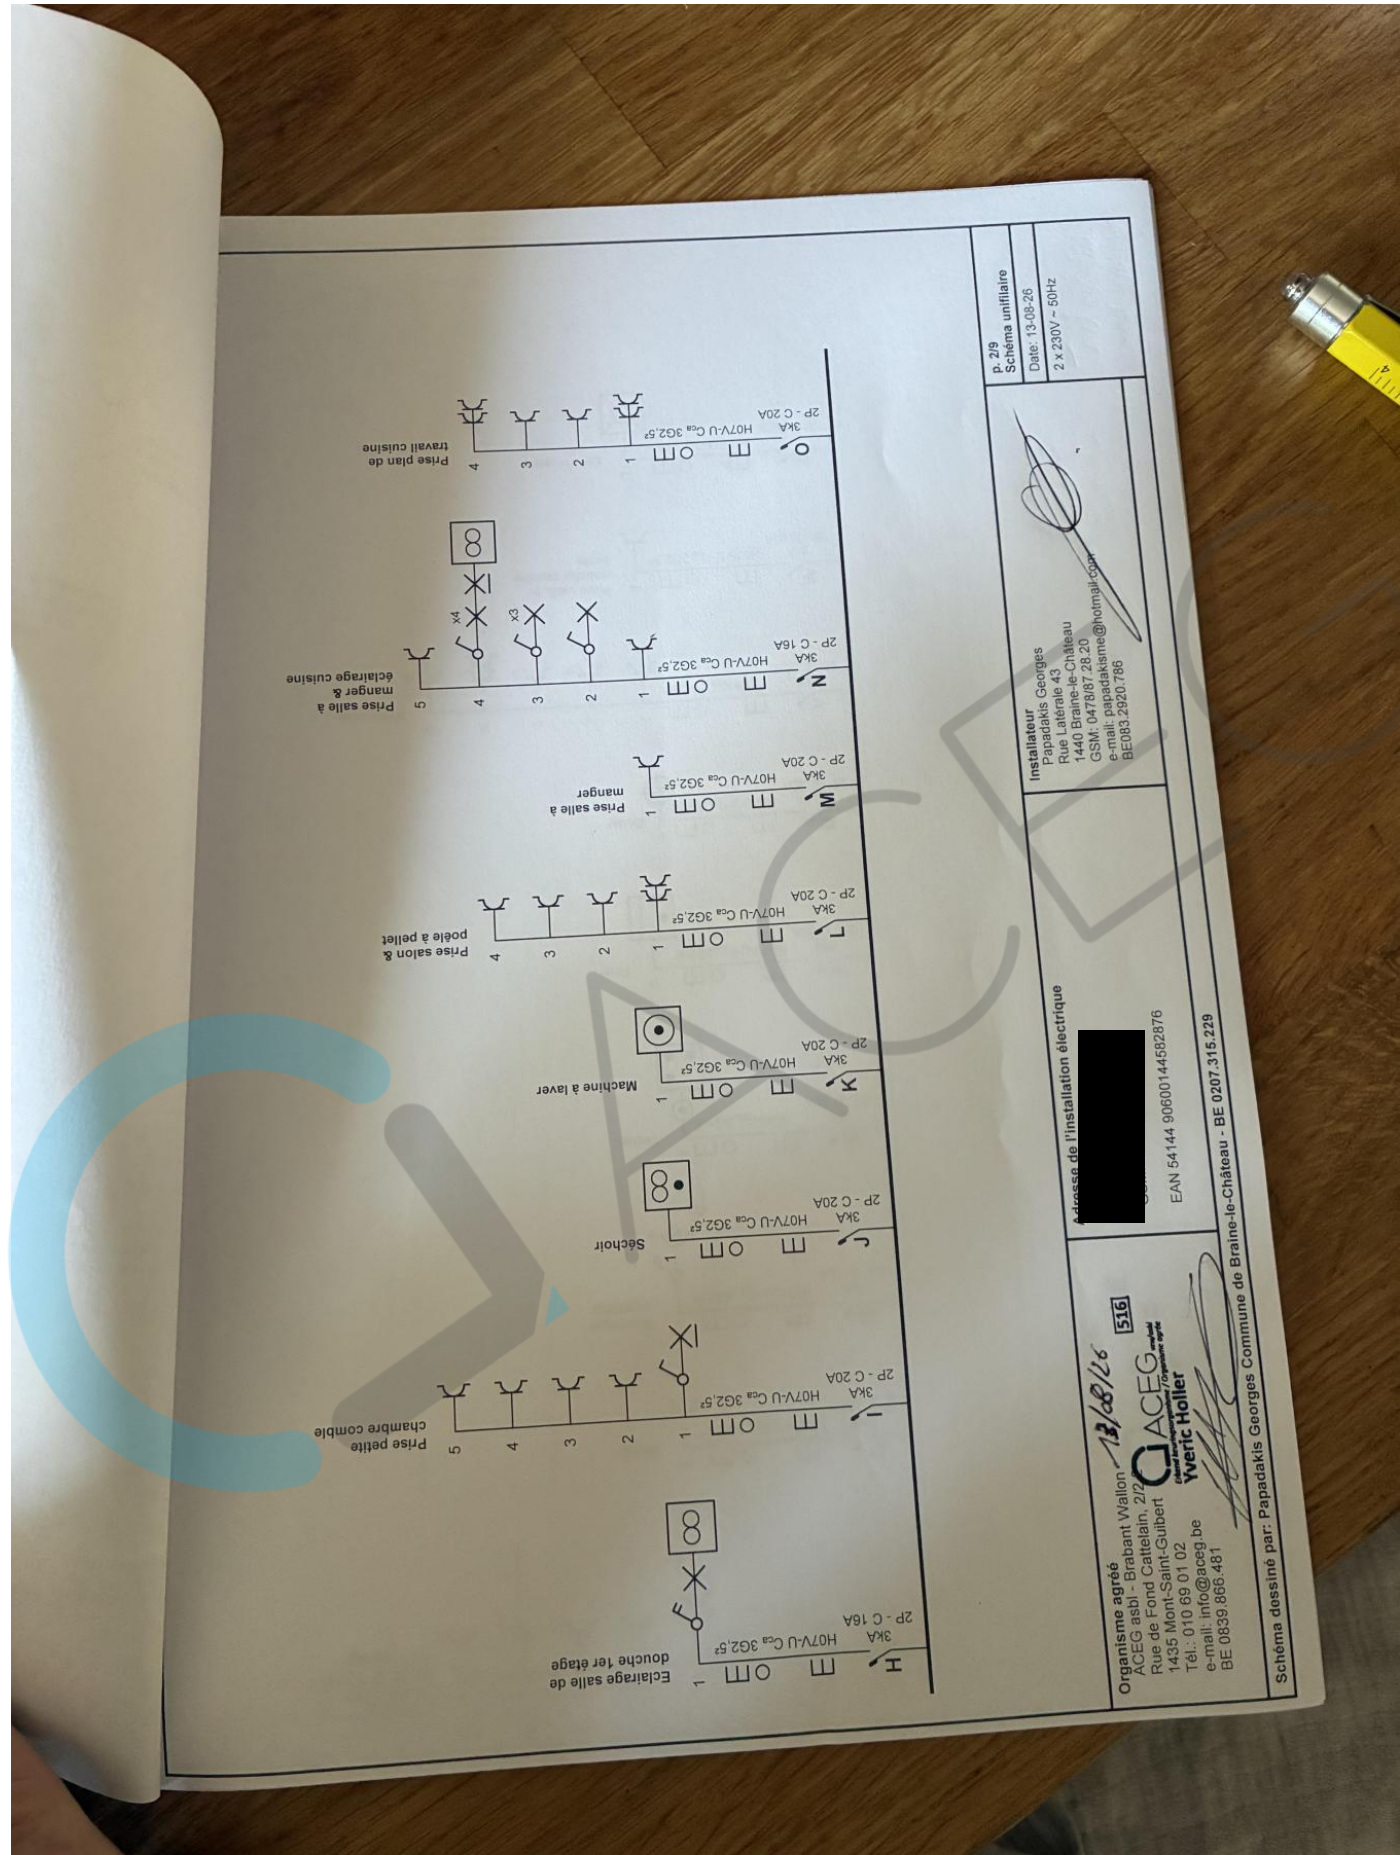

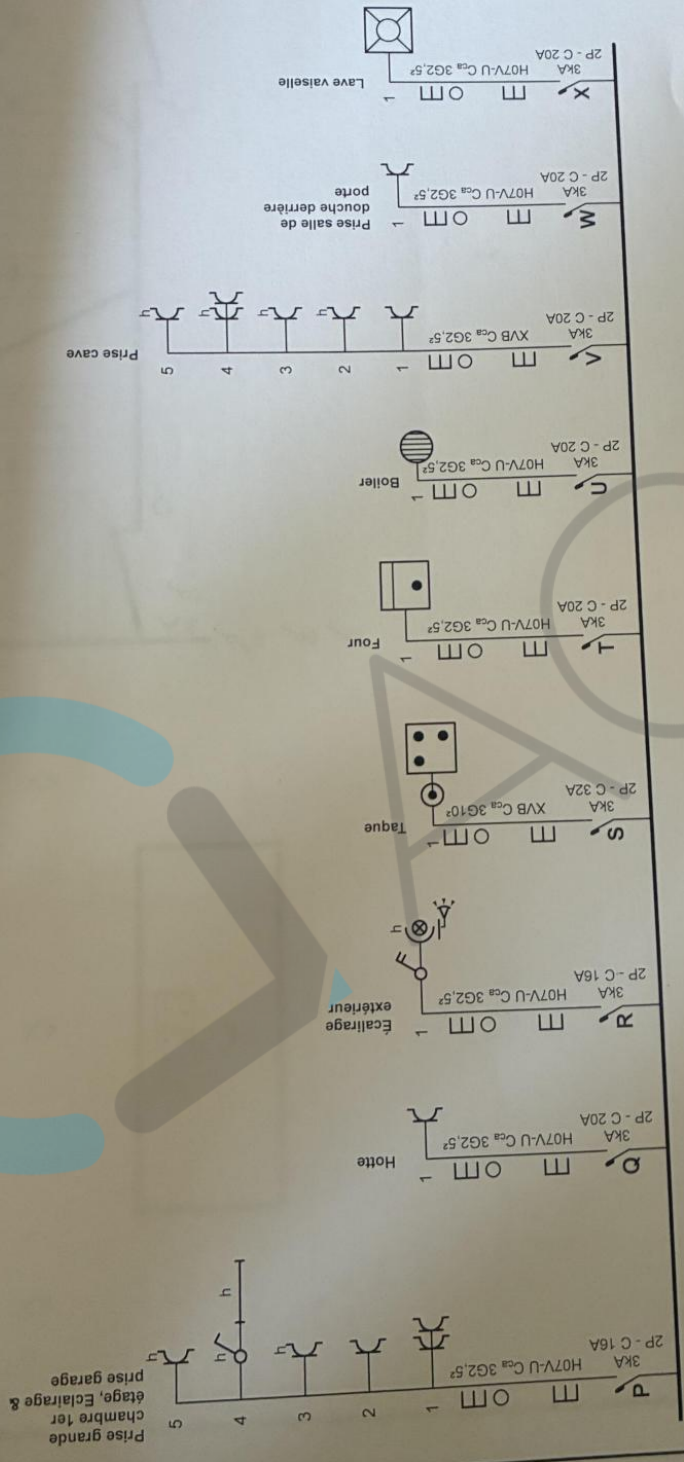

Organisme agréé ACEG asbl - Brabant Wallon Rue de Fond Cattelain, 2/2.2 1435 Mont-Saint-Guibert Tél.: 010 69 01 02 e-mail: info@aceg.be BE 0839.886.481		Adresse de l'installation électrique [Redacted Address] EAN 54144 90600144582876		Installateur Papadakis Georges Rue Latérale 43 1440 Braine-le-Château GSM: 0478/87 28 20 e-mail: papadakisg@hmail.com BE083.2920.786		p. 3/9 Schéma unifilaire Date: 13-08-26 2 x 230V ~ 50Hz	
13/08/26 Yveric Holler [Signature]							
Schéma dessiné par: Papadakis Georges Commune de Braine-le-Château - BE 0207.316.229							

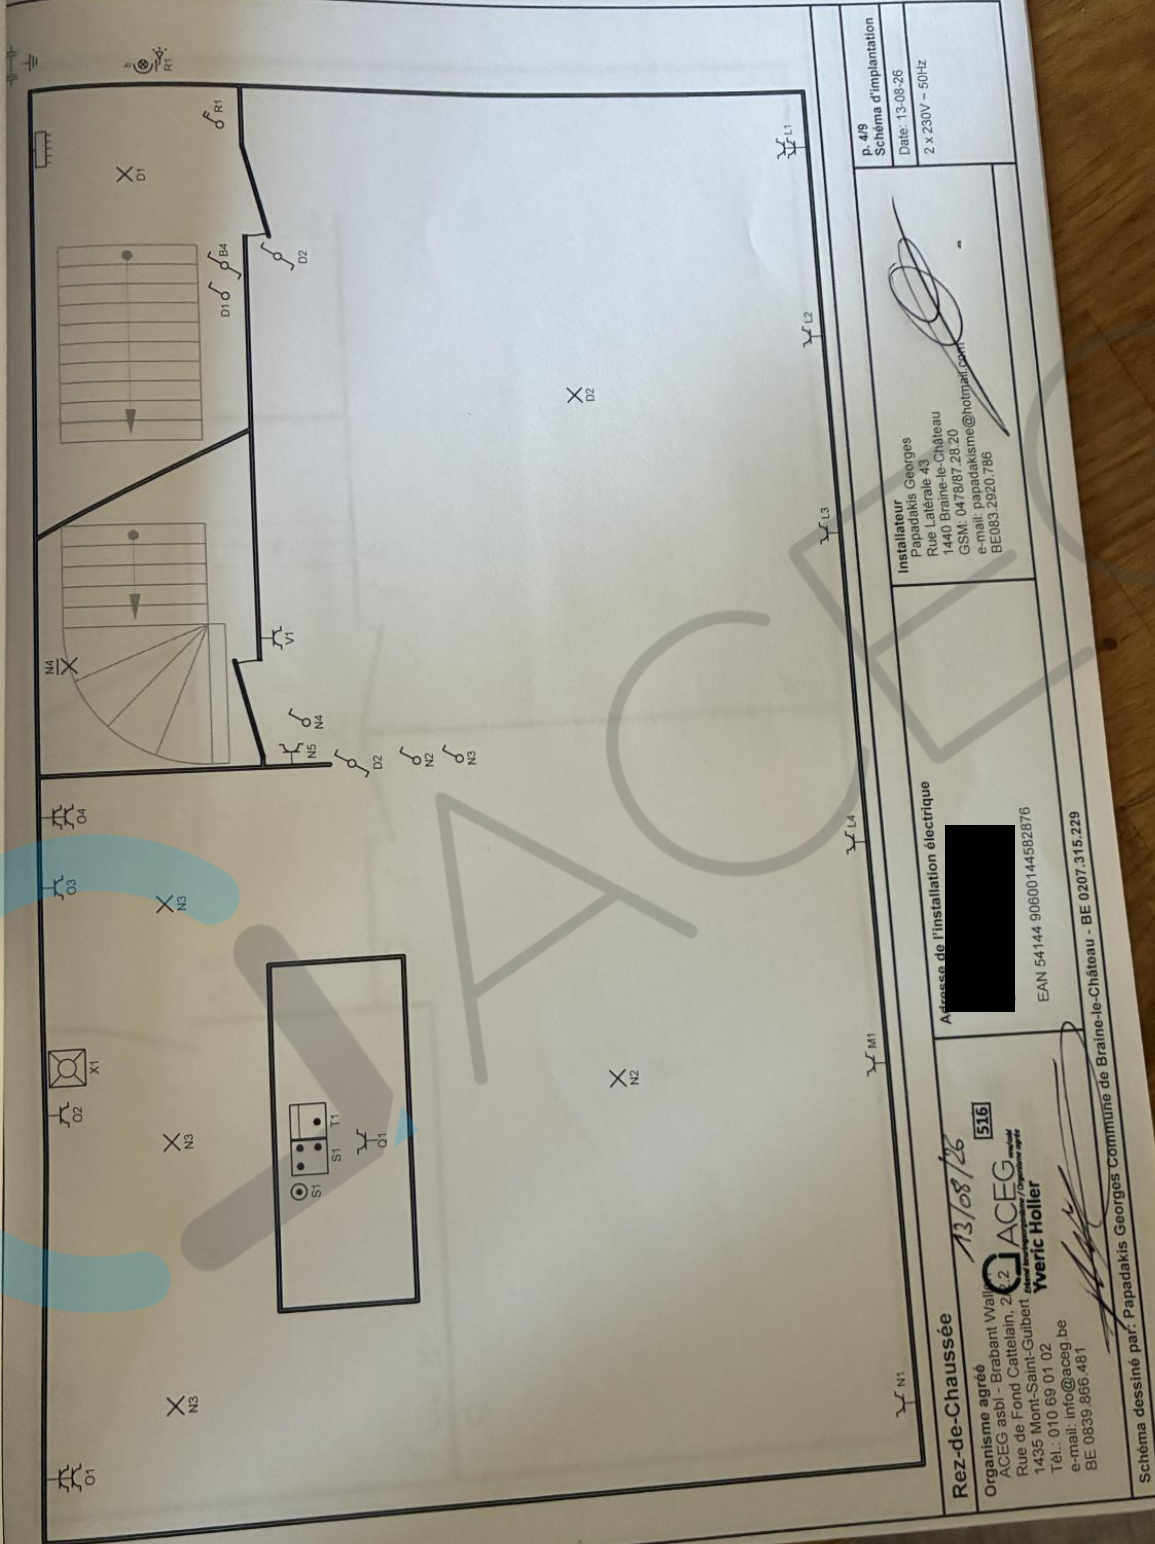

Rez-de-Chaussée
13/08/26
Organisme agréé
ACEG asbl - Brabant Wallon
Rue de Fond Catelain, 26
1435 Mont-Saint-Guibert
Tél.: 010 69 01 02
e-mail: info@aceg.be
BE 0839 886.481


Yveric Holler
516

Adresse de l'installation électrique
[Redacted]
EAN 54144 90600144582876

Installateur
Papadakis Georges
Rue Latérale 43
1440 Braine-le-Château
GSM: 047887 28 20
e-mail: papadakisg@hotnmail.com
BE083 2920.786

p. 4/9
Schéma d'implantation
Date: 13.08.26
2 x 230V - 50Hz

Schéma dessiné par: Papadakis Georges Commune de Braine-le-Château - BE 0207.315.229

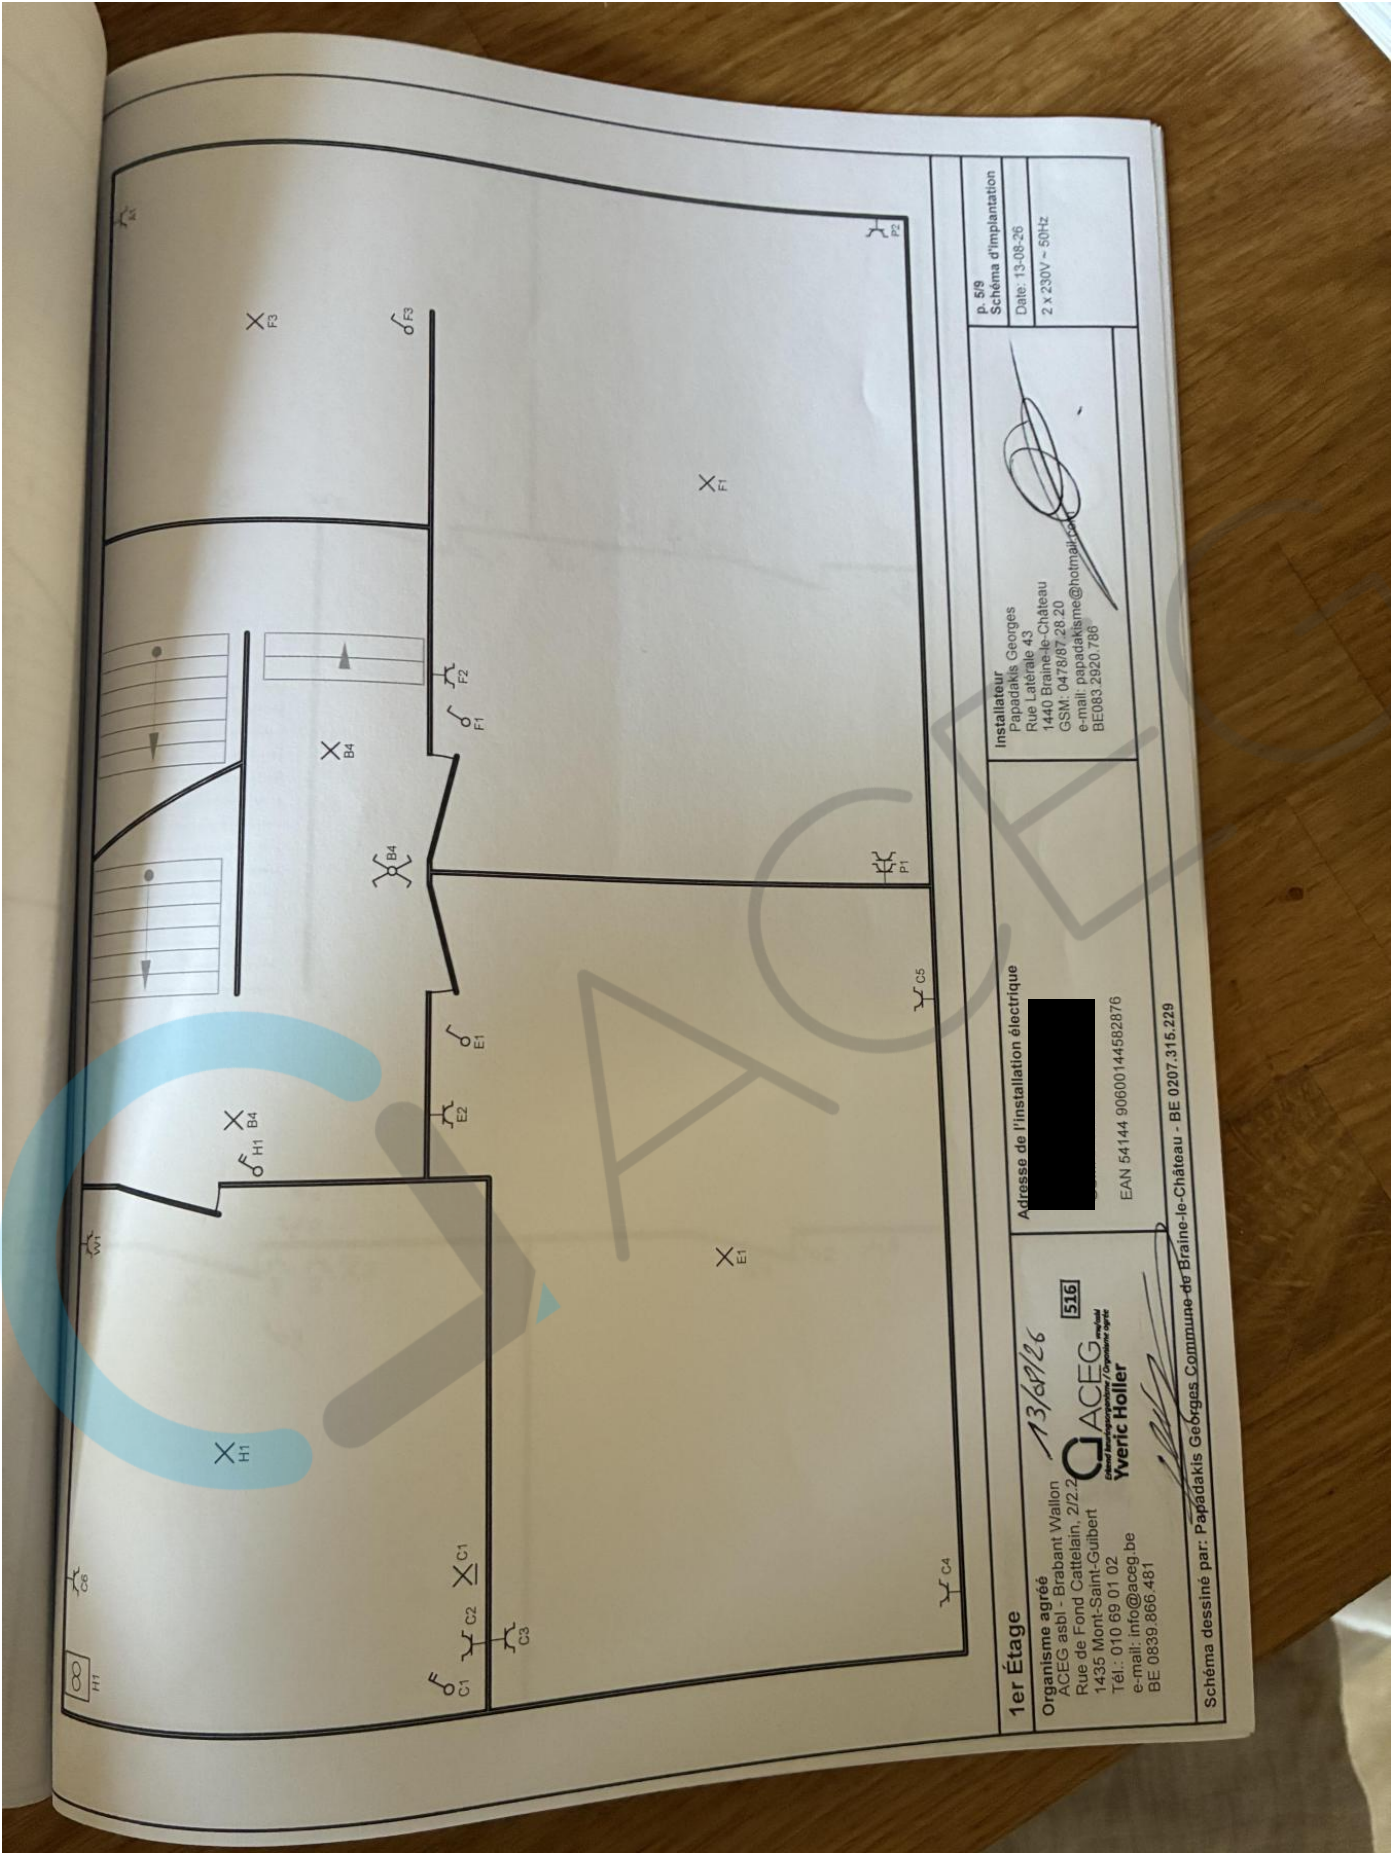

1er Étage

Organisme agréé
ACEG asbl - Brabant Wallon
Rue de Fond Catelain, 212.2
1435 Mont-Saint-Guibert
Tél.: 010 69 01 02
e-mail: info@aceg.be
BE 0839.866.481



Weric Holler

Adresse de l'installation électrique



BE 0839.866.481

Pl. 519

Schéma d'implantation

Date: 13-08-26


2 x 230V ~ 50Hz


Installateur

Papadakis Georges
Rue Latérale 43
1440 Braine-le-Château
GSM: 0478/87 28 20
e-mail: papadakisg@hotmali.be
BE083 2920.786



Schéma dessiné par: Papadakis Georges Commune de Braine-le-Château - BE 0207.315.229

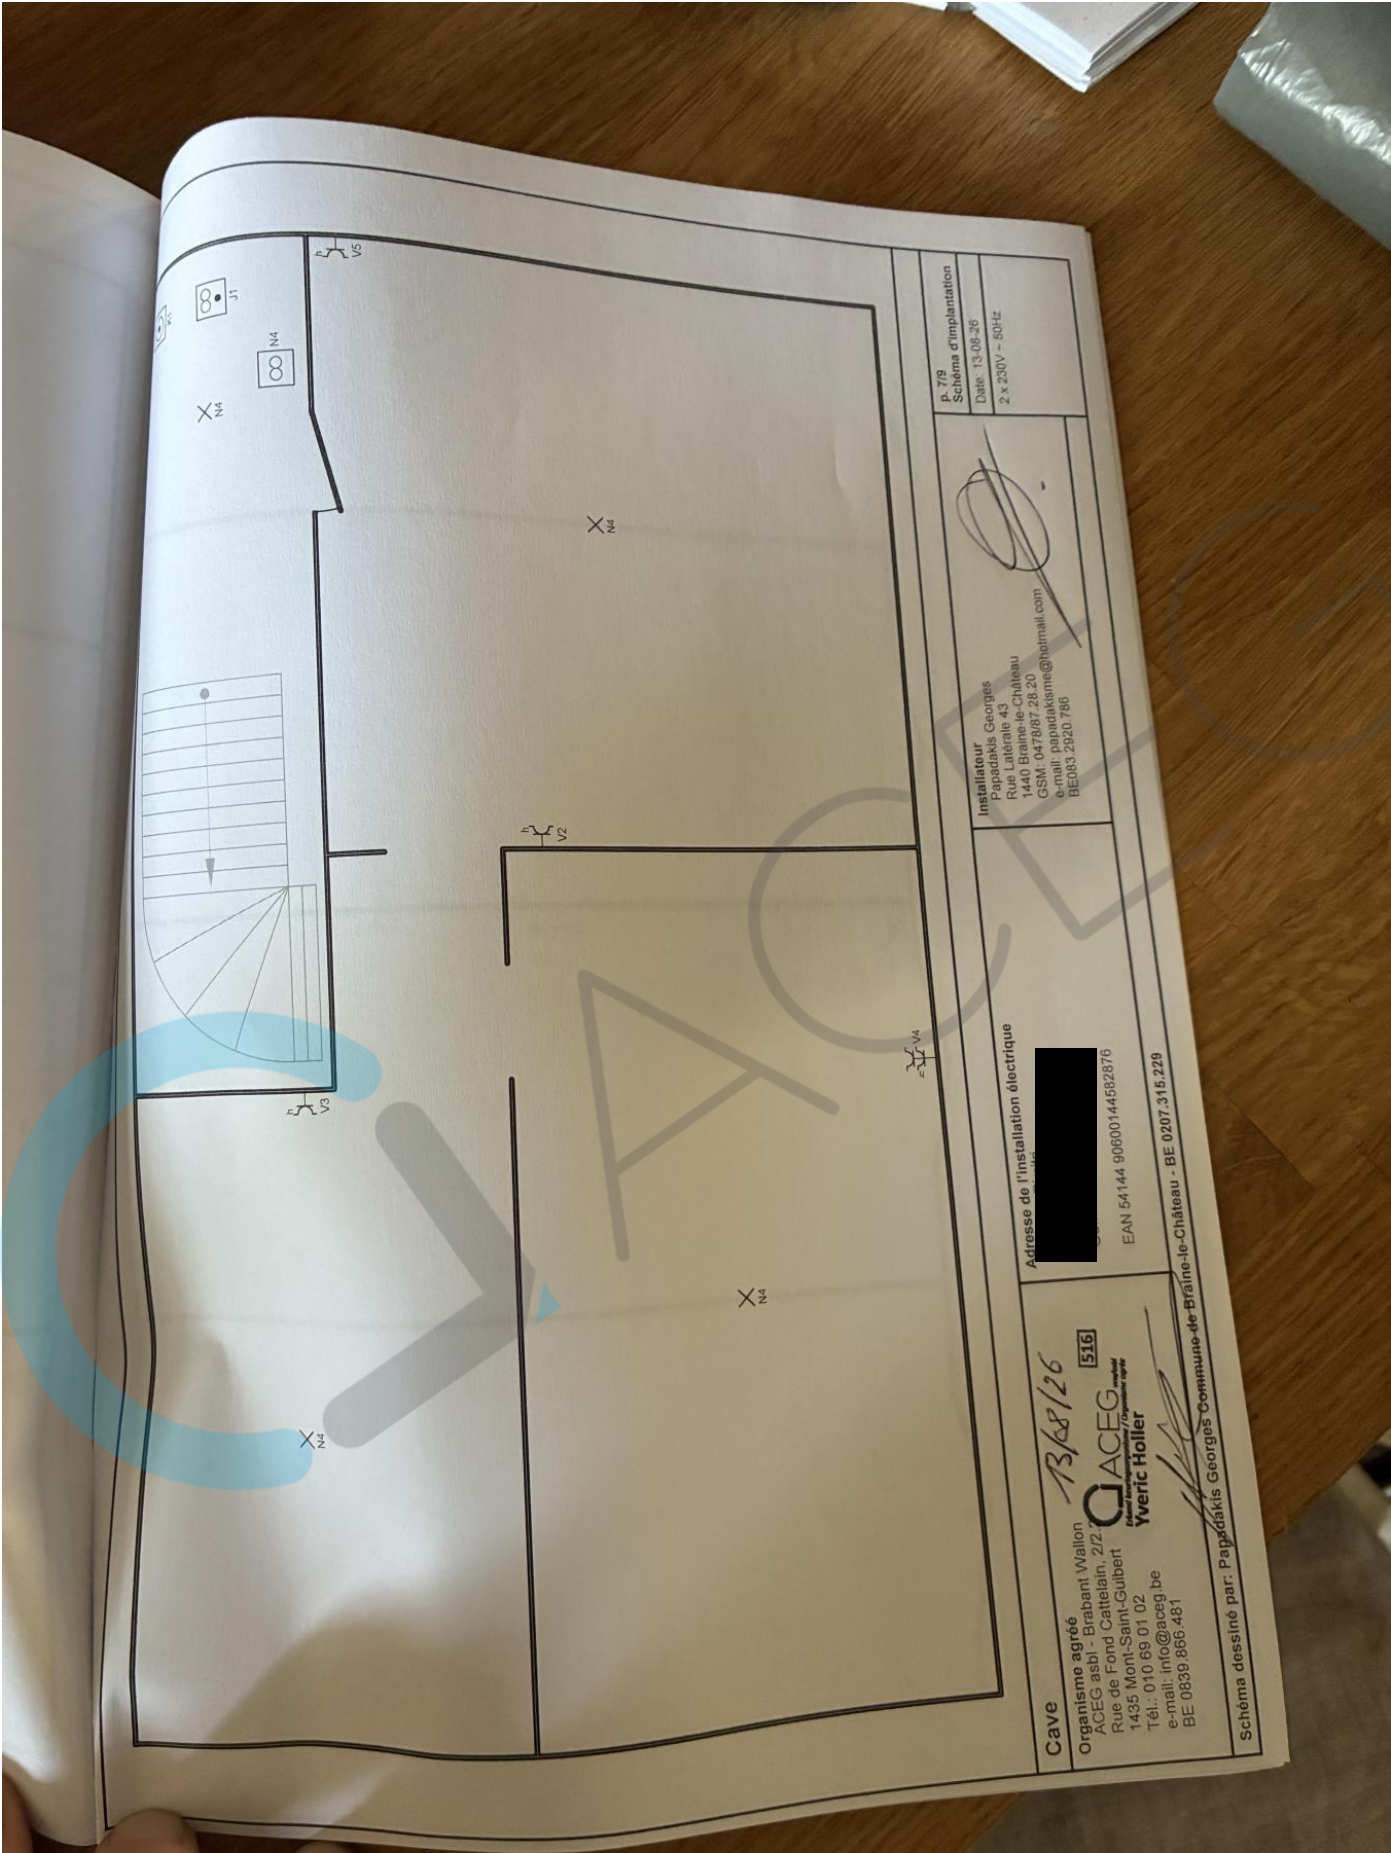

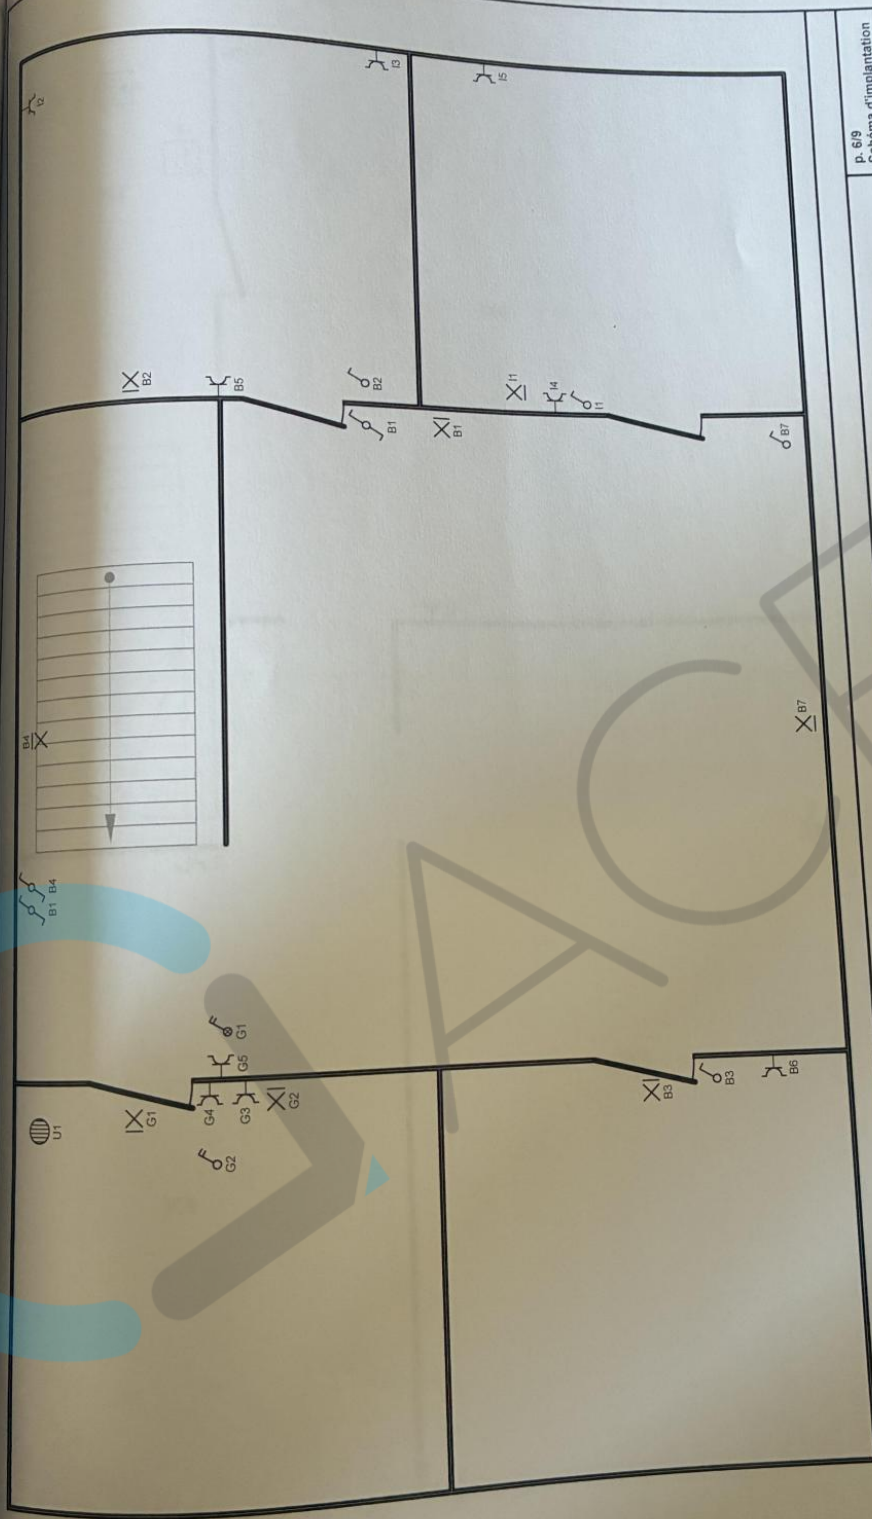

Comble aménagé

13/08/26
Organisme agréé
ACEG asbl - Brabant Wallon
Rue de Fond Cattelain, 2/2
1435 Mont-Saint-Guibert
Tél : 010 69 01 02
e-mail : info@acsg.be
BE 0839 866 481



Yveric Holler

Adresse de l'installation électrique

[Redacted address]
EAN 54144 90600144582876

Installateur
Papadakis Georges
Rue Latérale 43
1440 Braine-le-Château
GSM: 0478/87 28 20
e-mail: papadakisg@hotmail.com
BE083 2920 786

p. 8/9
Schéma d'implantation

Date: 13-06-26
2 x 230V ~ 50Hz

Schéma dessiné par: Papadakis Georges Commune de Braine-le-Château - BE 0207.315.229



