VINÇOTTE vzw
Erkend Controleorganisme I Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0402.726 875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent — Tel: +32 9 244 77 11 — gent@vincotte.be
Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde — Tel: +32 2 674 57 11 — brussels@vincotte.be
Noordersingel 23, 2140 Antwerpen — Tel: +32 3 221 86 11 — antwerpen@vincotte.be
Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux — Tel: +32 81 432 611 — gembloux@vincotte.be

Verslag nr. : SO SO 304.744.2 2000

N 143126

040-IN&P

Resi code : 13

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :	Installatie :	Eigenaar of beheerder :
Naam,voornaam : Baeten Eddy	Naam, voornaam : Kim Smallion	
Ident. Kaart nr. :	Adres : Pan Cornerweg 12 bus 3	
BTW nr.: BE	Post nr. + Stad : 3300 Tongeren	
	Tel. :	

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) O.....

O Art 270	O ingebruikname	O wijziging	O uitbreiding	9 Art 86	Art 271 bis	4 Woneenheid	
	O mobiel	O tijdelijk		O Art 87	O Art 279	5 Huishoudelijke werkeenheid	
O Art 271	O periodiek	O controle	O	O Art 88	O Art ...	6 Gemeenschappelijke delen	
O Art 275 : verzwaring		Art 276bis : verkoop van een woneenheid		O Art ...	O Art	4 Werkeenheid	

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN	O EAN niet meegedeeld: O kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: ..... meterstand dag : ..... nacht	O kWh excl. nacht meter : nr : ..... meterstand .....
	Beschermingaansluiting (A) : O20 O25 O32 O40 O50 O63 O80 O100 O.....	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U_0 : 230 V O 3x230 V O 3N400 V O.....	Type aardelektrode : aardingslus O pen / baar O .....
	Maximale nominale stroom (A) : O20 O25 O32 40 O50 O63 O80 O100 O.....	
	Voedingsleiding hoofdbord : 2 x 10 mm² - Type : XVB	
Beschrijving installatie O zie bijlage(n)	Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA Aantal borden : 2 Aantal eindstroombanen : 8	

Metingen - testen - controles - verzegeling :

Rechtstreekse aanraking	Onrechtstreekse aanraking	Montage	O Toestellen	Materieel	Brddoorsnede	Schema's
Aardingsweerstand : 5 Ω	Algemeen Isolatieniveau : 2000 MΩ		O Controle foutlus	Aardingscontinuïteit		Test diff.
Differentieelstroominrichting : was verzegeld	O werd verzegeld	O werd niet verzegeld	O kan niet verzegeld worden			

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie O Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie O Nihil		
Opmerkingen O Nihil	Toestellen meden ge niet uit uw controle. de controle beperkt zich tot de beschikbare en zichtbare delen uw installatie	Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) .

O De nieuwe installatie	voldoet	voldoet niet	aan het AREI.	De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor
De bestaande installatie	voldoet	~~voldoet niet~~	aan het AREI.	29/9/2014

O door hetzelfde erkend organisme (*)

Voor de directeur generaal : Handtekening

Agent bezoeker :

Naam : Leerhoff Stefan Agent nr. : 4430 Datum : 29/9/14


Bijlage(n) : Situatieschema('s) : 1 Eendraadsschema('s) : 1 O .....

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen
- Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

15 001 0 2 23

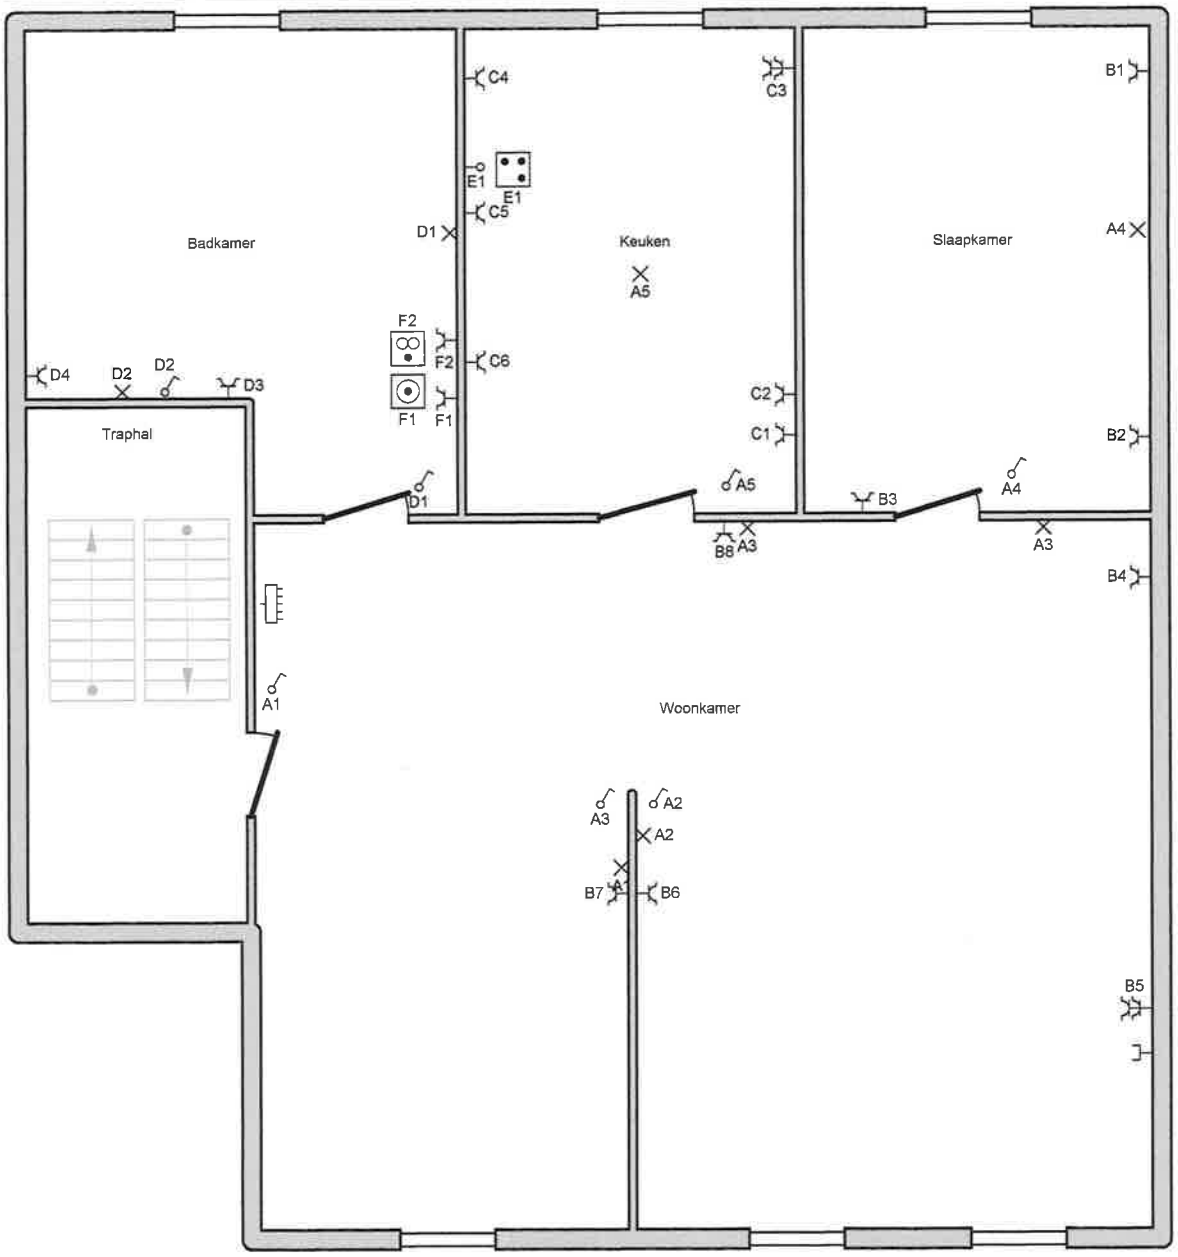


Plaats van de elektrische installatie
dhr. Kim Snellinx
Panovenweg 12 Bus 3
3700 Tongeren

Installateur
BT Boosten Eddy
Keerstraat 18
3700 Tongeren
Tel.: 012 23 55 20 GSM: 0495 30 83 03
Fax: 012 23 55 20
e-mail: e.boosten@ebt.be
BTW BE 0806.719.009

Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

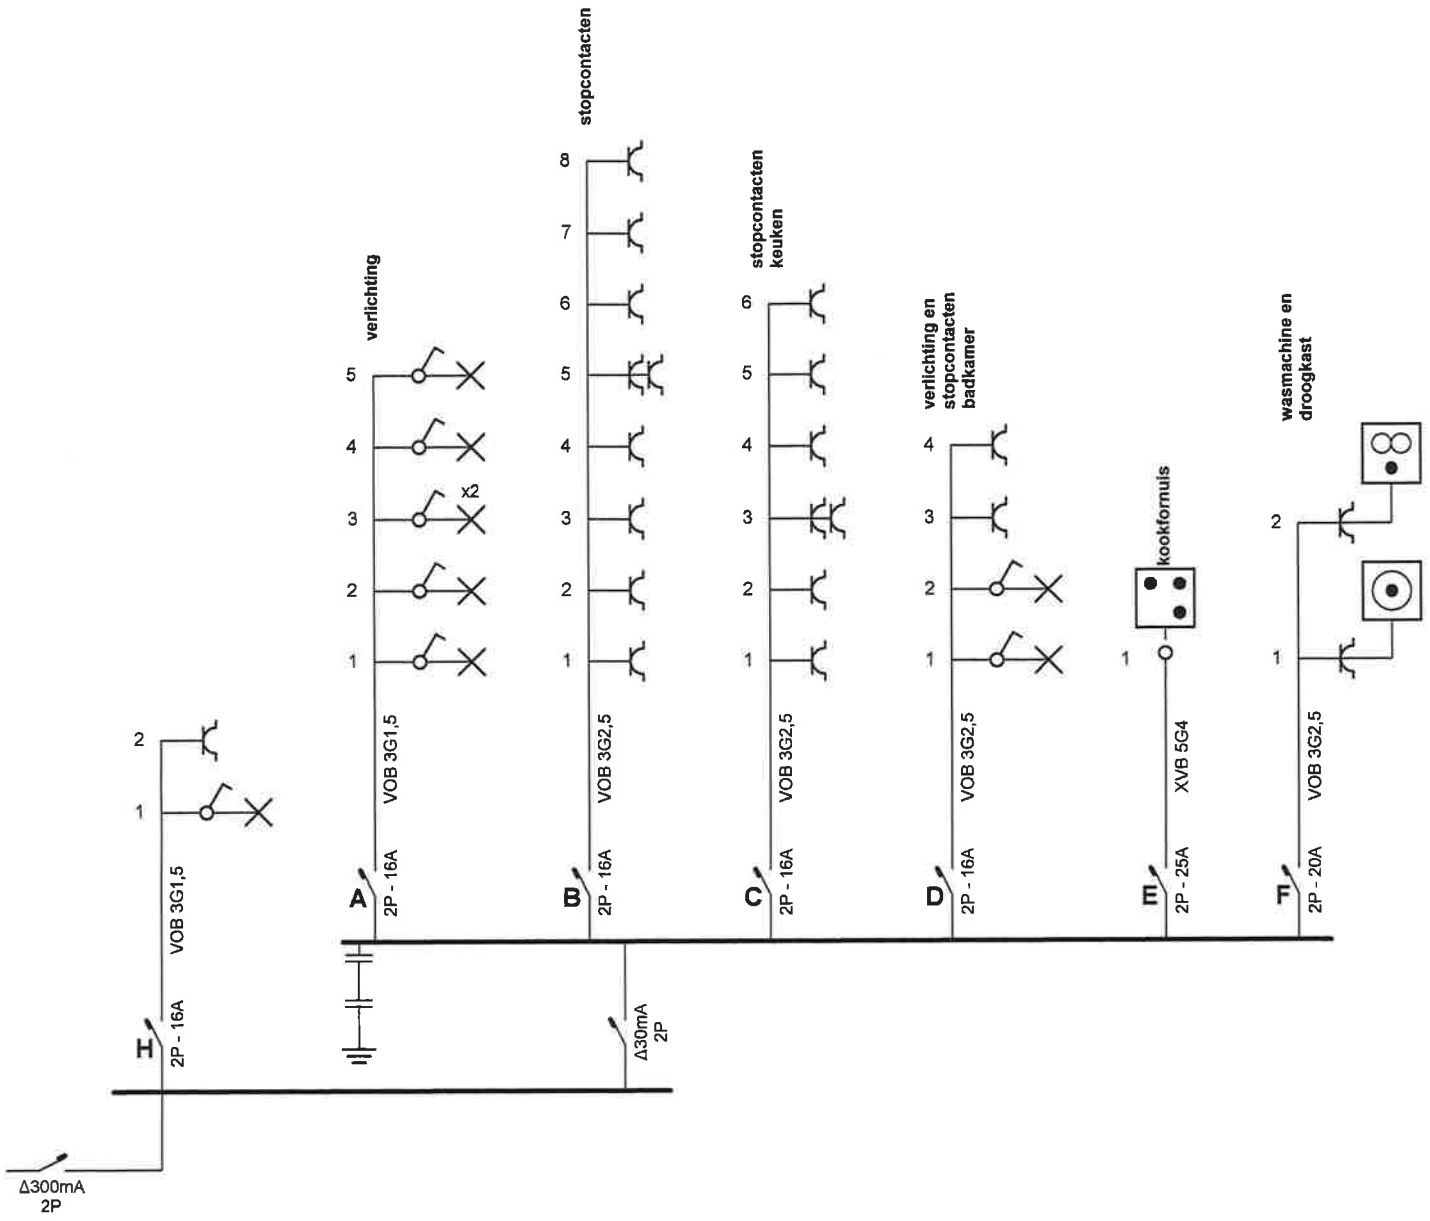

Plaats van de elektrische installatie
dhr. Kim Snellinx
Panovenweg 12 Bus 3
3700 Tongeren

Installateur
BT Boosten Eddy
Keerstraat 18
3700 Tongeren
Tel.: 012 23 55 20 GSM: 0495 30 83 03
Fax: 012 23 55 20
e-mail: e.boosten@ebt.be
BTW BE 0806.719.009

Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

H

A verlichting

B stopcontacten

C stopcontacten keuken

D verlichting en stopcontacten badkamer

E kookfornuis

F wasmachine en droogkast

Plaats van de elektrische installatie
dhr. Kim Snellinx
Panovenweg 12 Bus 3
3700 Tongeren

Installateur
BT Boosten Eddy
Keerstraat 18
3700 Tongeren
Tel.: 012 23 55 20 GSM: 0495 30 83 03
Fax: 012 23 55 20
e-mail: e.boosten@ebt.be
BTW BE 0806.719.009

Lijst Kringen

2 x 230V ~ 50Hz