


Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Vaartstraat 1 app 02.02 te 8690 Alveringem
Naam eigenaar
Adres eigenaar
Type object appartement
EAN-code niet beschikbaar
Aard installatie nieuw
Doel onderzoek in dienststelling

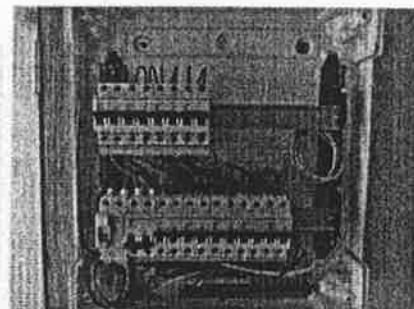

Het onderzoek is verricht op 28/09/2012 volgens artikel art 270 van het AREI en onze procedure(s) TP1.

Installatiegegevens

Spanning (V) 2 x 230 (2f)
Type elektrode lus
Ø voedingsleiding (mm²) 10
Waarde hoofdschakelaar (A) 40

Gegevens hoofdbeveiliging (A) 40
Waarde differentiële schakelaar(s) (mA) 300 en 30
Aantal verdeelborden 1
Aantal stroombanen per verdeelbord 9

Metingen

RA / ZS (Ω) 2,8 / 2,8
Continuïteitsmeting goed

ΔI differentiële schakelaar(s) (mA) goed
Isolati weerstand van de installatie (MΩ) >0,5

Inbreuken

1. nihil

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.

Opmerkingen

(Ver)bouwjaar: na 2000

Voor de omschrijving van de installatie zie schema's

Het badkamemeubilair was tijdens de controle nog niet aangebracht.

De verlichtingsarmaturen zijn nog niet aangebracht.

Keukentoeestellen zijn nog niet geplaatst.

Besluit

De installatie is conform het AREI.

De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 28/9/2037, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.


Voor de directeur, op 28/9/2012

Naam agentonderzoeker: Davy Defour

Handtekening:

Beoordelingen

1. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
2. In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
3. Bij elk ongeval aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
4. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

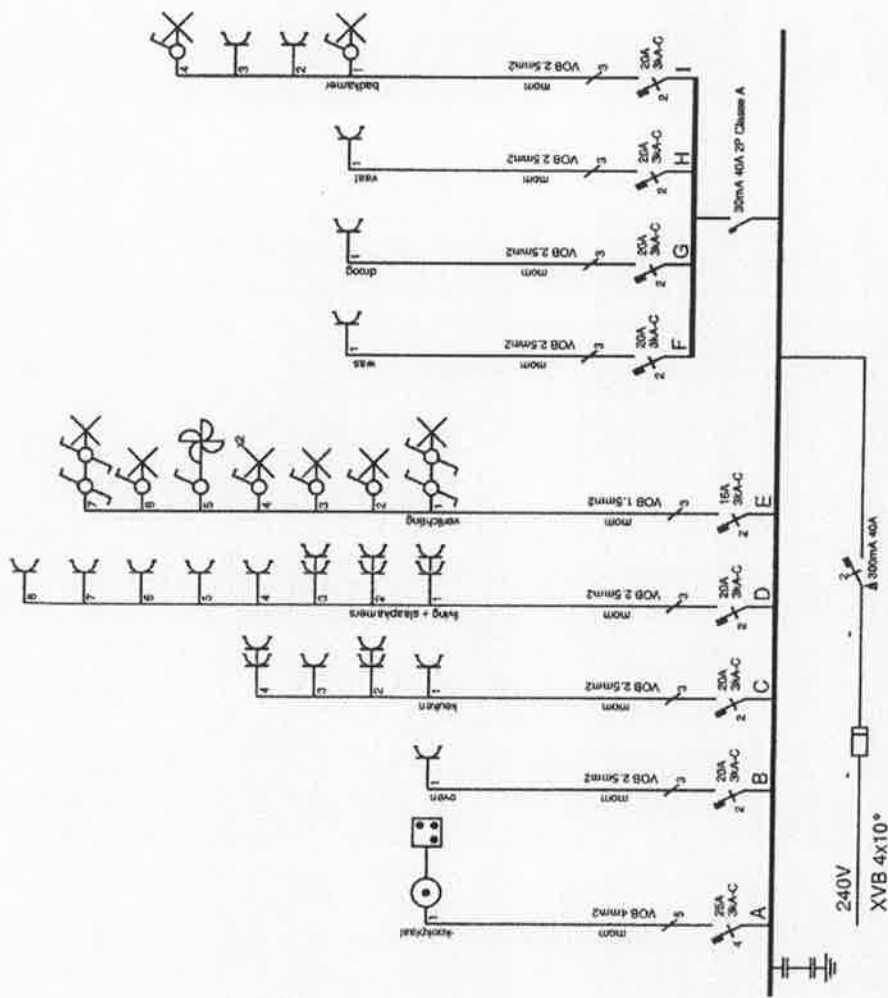

Afgev. erkend organisme


Her Leo
Vaartstraat
Raveningew
02.02.

Verantw. uitvoering

Elektriciteitswerken
Verschatse Koen

Paanderstraat 95 8760 Meulebeke
tel: 0473/43 77 55 koen.verschatse@telenet.be

BTW: BE 0878.314.412

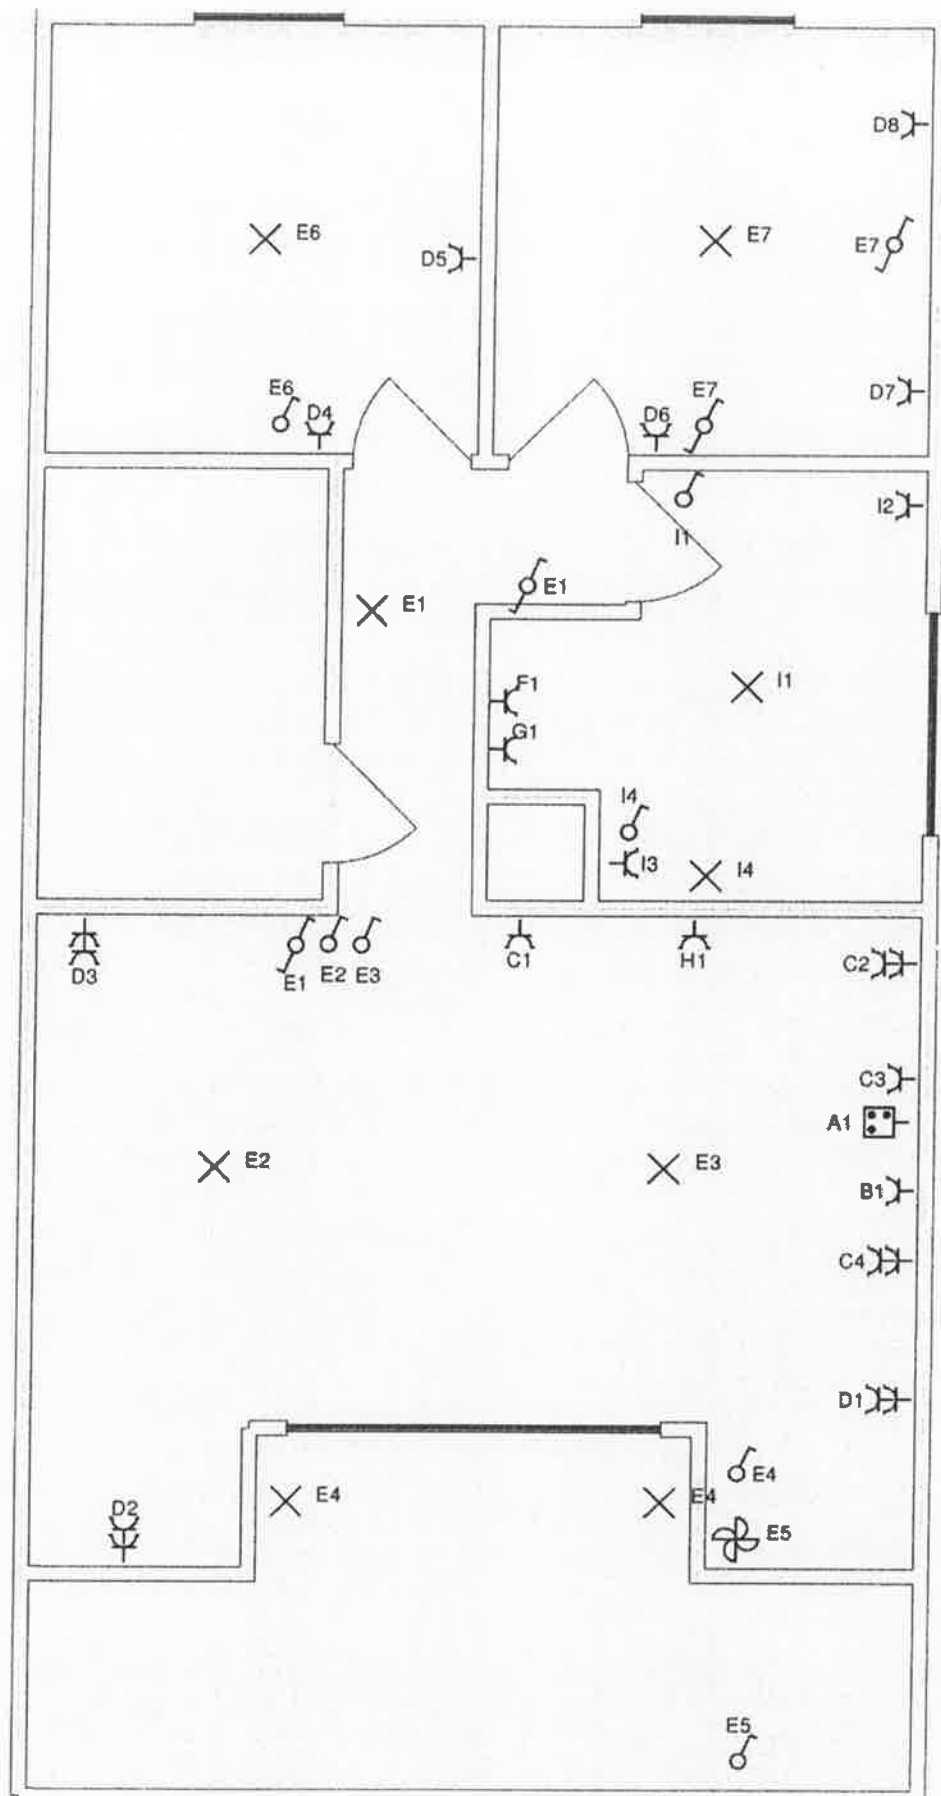

hoofdschakelaar

verliesstroomschakelaar

H

I

J

K

L

M

N

O

P

A

B

C

D

E

F

G