




BTV ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

BTV BRUSSEL
Ruisbroeksesteenweg 75
1190 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

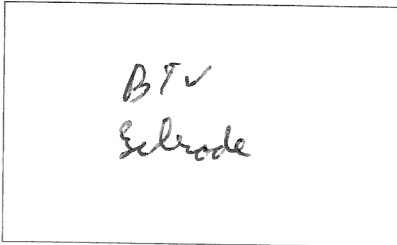

O. ref.: \_\_\_\_\_

U. ref.: \_\_\_\_\_

VERSLAG NR.: 320-750271-09

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Oude Weg 244-bus B
Korbaek-la

EIGENAAR: Vison

Adres: Leopold I straat 26 - 3000 Louvain

OPDRACHTGEVER: EL-inst

Adres: Broedekerk 3 - 3300 Tienen - Holbroeck

INSTALLATEUR: \_\_\_\_\_

Adres: id. inst.

BTW of IK: 0535-394-301

EAN: \_\_\_\_\_
Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. 34670647
Index: 077545,8 kWh

Datum van het onderzoek: 16-07-2015 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorsehr. DNB) .....

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: HHI

Begin werken: Fundering (voor) na 1.10.81 - Elektrische installatie (voor) na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230V max V Bescherming van de aansluiting 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 20 mm² Alg. schakelaar: type Diff 40A/1003A

Type van de aardelektrode: lus - (baren) - (pennen) - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 4; RA: Alg. schak. Ohm; RI tot 20 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

BESCHRIJVING: \_\_\_\_\_

Zie eendraads- en situatieschema

RA: gehouwen 19,8 s

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: geen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 16-07-2016 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening

320 Marc Nagels

De directeur,

