

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VZW
Stadbaertstraat 13
3210 LUBBEEK
Tel. 016/63.47.45 - Fax 016/65.12.21
016/634745

O. ref.: _____
U. ref.: U VERSLAG NR. 24/01/87


PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Leuven
Tijnsly 212
EIGENAAR : UMACOM
Adres : _____
OPDRACHTGEVER : idem
Adres : _____
INSTALLATEUR : Perbeels
Leuven
Adres : _____
BTW of IK : 439 824 296


STROOMLEVERANCIER: Electabel
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index : _____

Datum van het onderzoek : 24/01/87 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek ~~controlebezoek~~ volgens :
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) _____
Aard installatie : Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwaren~~ : Type der lokalen : HTZ
Begin werken : Fundering vóór- ~~na~~ 1.10.81 - Elektrische installatie vóór- ~~na~~ 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 _____
Aansluiting : Spanning 400/230 V Bescherming van de aansluiting 25 A
Bedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm² Alg. schakelaar : type 91: 4P
Type van de aardelektrode : ~~lus~~ - ~~baren~~ - ~~pennen~~ - ~~horizontale geleider~~ Schema : TT zie Gyl
Aantal borden : 2 ; Aantal eindstroombanen : 9 ; RA : 15 Ohm; RI tot 10 MOhm

BESCHRIJVING :
- Nieuwe installatie
- Algemene teller

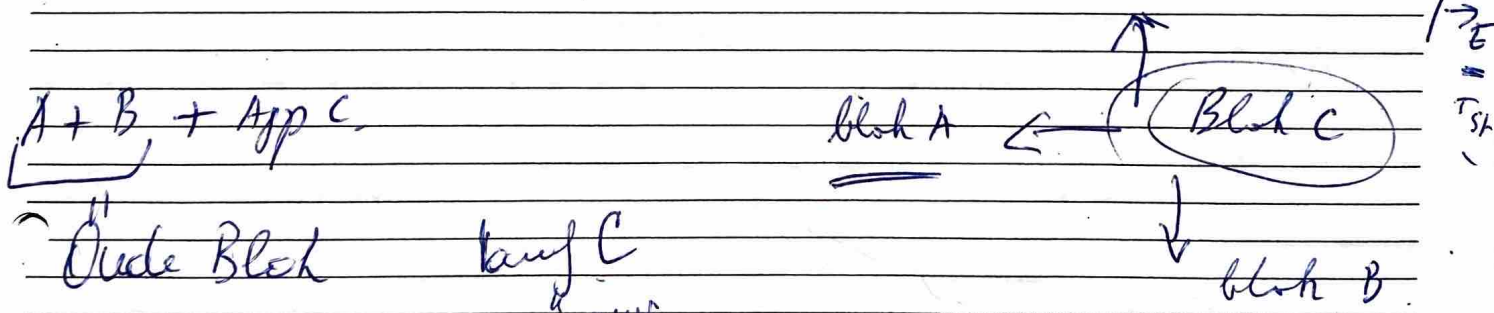

Vastgestelde inbreuken en/of nota's : _____

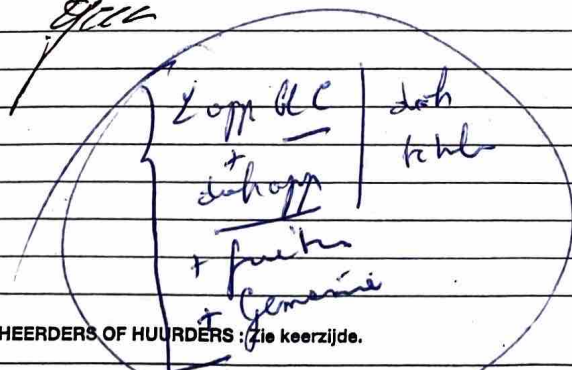

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	<u>groupe : D</u>
de aangestelde van de stroomverdelers	<u>3</u>
naam :	_____
handtekening :	_____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : (zie keerzijde).

BESLUIT

- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de éénraads en situatieschema's werden voor gezien gekeurd. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24/01/87 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER
nr. + naam + handtekening
24/01/87 NK

De directeur, _____

222 / 203 App