

**AUTONOME SECURITY CONTROLE VZW**Erkend **CONTROLEORGANISME**

Maatschappelijke zetel : Ketelstraat 111 – 3454 Rummen

Tel. 0483/429830

E-mail bureel@asc-controle.be

Ondernemingsnummer BE 0826-131-776

IBAN BE 32 7512 0493 7802



Agent-bezoeker belast met het onderzoek : Johan Evers

**VERSLAG VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING
EN OP ZEER LAGE SPANNING**

AARD ONDERZOEK	VOORSCHRIFTEN
GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE :	BOEK 1 - KB 08/09/2019 & KB 05/03/2023 & KB 03/10/2024 6.4.1 t/m 6.4.6.2

1.- IDENTIFICATIE - INLICHTINGEN

* Datum onderzoek	23/09/2026	Verslag nummer	JE-2026-0866-40
* Adres installatie	Tervuursevest 17-0401, 3001 Heverlee		
* Eigenaar of DNG	Dhr en Mevr Dumon-De Broeck		
* Installateur	Allround Technics	BTW	BE 0882920823
* DNB	Fluvius	EAN Code	541448820059809430
Type van de lokalen	Wooneenheid : huis – appartement Detail : Zie ééndraadsschema en situatieplan in bijlage.		

2.- BESCHRIJVING VAN DE AANSLUITING**3.- METINGEN EN OPGESTELD MATERIAAL**

Nominale spanning in Volt	3 x 400 V + N	Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in Ω	15
Automaat DNB	4p-20A	Algemeen isolatieniveau RI in M Ω	>0,5
Voedingskabel Hoofdbord $\varnothing$	4 x 10	Borden	1
Nominale waarde v.d. bescherming v. d. aansluiting	Zie automaat DNB	Eindstroombanen	9
Type aardelektrode	Alg.aarding gebouw	Type algemene schakelaar	Dif.40A/300mA/A

Aanwezigheid van een gemeenschappelijke aarding : ja - ~~neen~~**4.- VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE VOORSCHRIFTEN VAN HET BOEK 1 (KB 08/09/2019 & KB 05/03/2023 & KB 03/10/2024)**

6.4.1 t/m 6.4.6.2	6.4.6.5
4.1	GEEN

5.- BESLUIT

- De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het BOEK 1 (KB 08/09/2019 & KB 05/03/2023 & KB 03/10/2024)
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd uiterlijk op 23/09/2051 alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding voor deze datum.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting geplaatst bij het begin van de installatie ~~waren~~ – werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het(de) ééndraadschema (s) en situatieplan(nen) werd(en) voor gezien getekend.
- ~~De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het BOEK 1 (KB 08/09/2019 & KB 05/03/2023 & KB 03/10/2024) en mag niet in dienst in dienst gesteld worden.~~

6.-UITGEVOERDE CONTROLES

Onderzoek conform interne procedures 23 en werkinstructie E006 op basis van de vermelde voorschriften bij het uitvoeren van het gelijkvormigheidsonderzoek van huishoudelijke elektrische installaties. Identificatie meettoestel : Metrel 3102	
6 a	De overeenstemming tussen de geïnstalleerde differentieelstroominrichtingen en de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode;
6 b	De overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
6 c	De overeenstemming tussen de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadschema's en de situatieplannen;
6 d	Controle van vast of vast opgesteld materieel (correcte keuze, installatie en samenbouw ter plaatse)
6 e	De controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd – en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de contactdozen en van de vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van klasse I

7.- PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS, ERKENDE ORGANISMEN

7 a	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht het verslag van het onderzoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie, samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen.
7 b	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.
7 c	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk van personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
7 d	In het kader van de wettelijke opdrachten EO, zal een kopie van dit verslag door het EO worden bewaard, gedurende een termijn van 5 jaar. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld aan elke persoon die wettelijk toegelaten is om dit te raadplegen. Voor bijkomende informatie mbt reglementaire voorschriften, klachten: FOD Algemene Directie Energie (https://www.economie.fgov.be)


8.- NOTA'S

8.1.-	Installatie aangevat voor 01/10/1981 *	Eventuele afwijkingen waarmee rekening gehouden werd : Boek 1 – 8.2.1
	Installatie aangevat voor 01/06/2020 *	Eventuele afwijkingen waarmee rekening gehouden werd : Boek 1 – 8.2.2
	Installatie aangevat na 01/06/2020 *	Eventuele afwijkingen waarmee rekening gehouden werd : Boek 1 – 6.5.8
	Installatie aangevat na 01/06/2023 *	KB 05 maart 2023 – BS 28 maart 2023
	Installatie aangevat na 01/03/2025 *	KB 03 oktober 2024 - BS 28 oktober 2024
8.2.-	Onderzoek betreft een deels bestaande, deels vernieuwde elektrische installatie.	
8.3.-	Tellernummer DNB 1SAG3100821321, index dag : 002542, index nacht : 002448	

* *Schrappen wat niet van toepassing is*

9.- DE AGENT-BEZOEKER BELAST MET HET ONDERZOEK

NAAM & handtekening	Johan Evers Naam: Johan Evers Reden: Keuringsverslag Datum: 30/09/2026 7:33:09 (UTC+02:00:00)
---------------------------	---

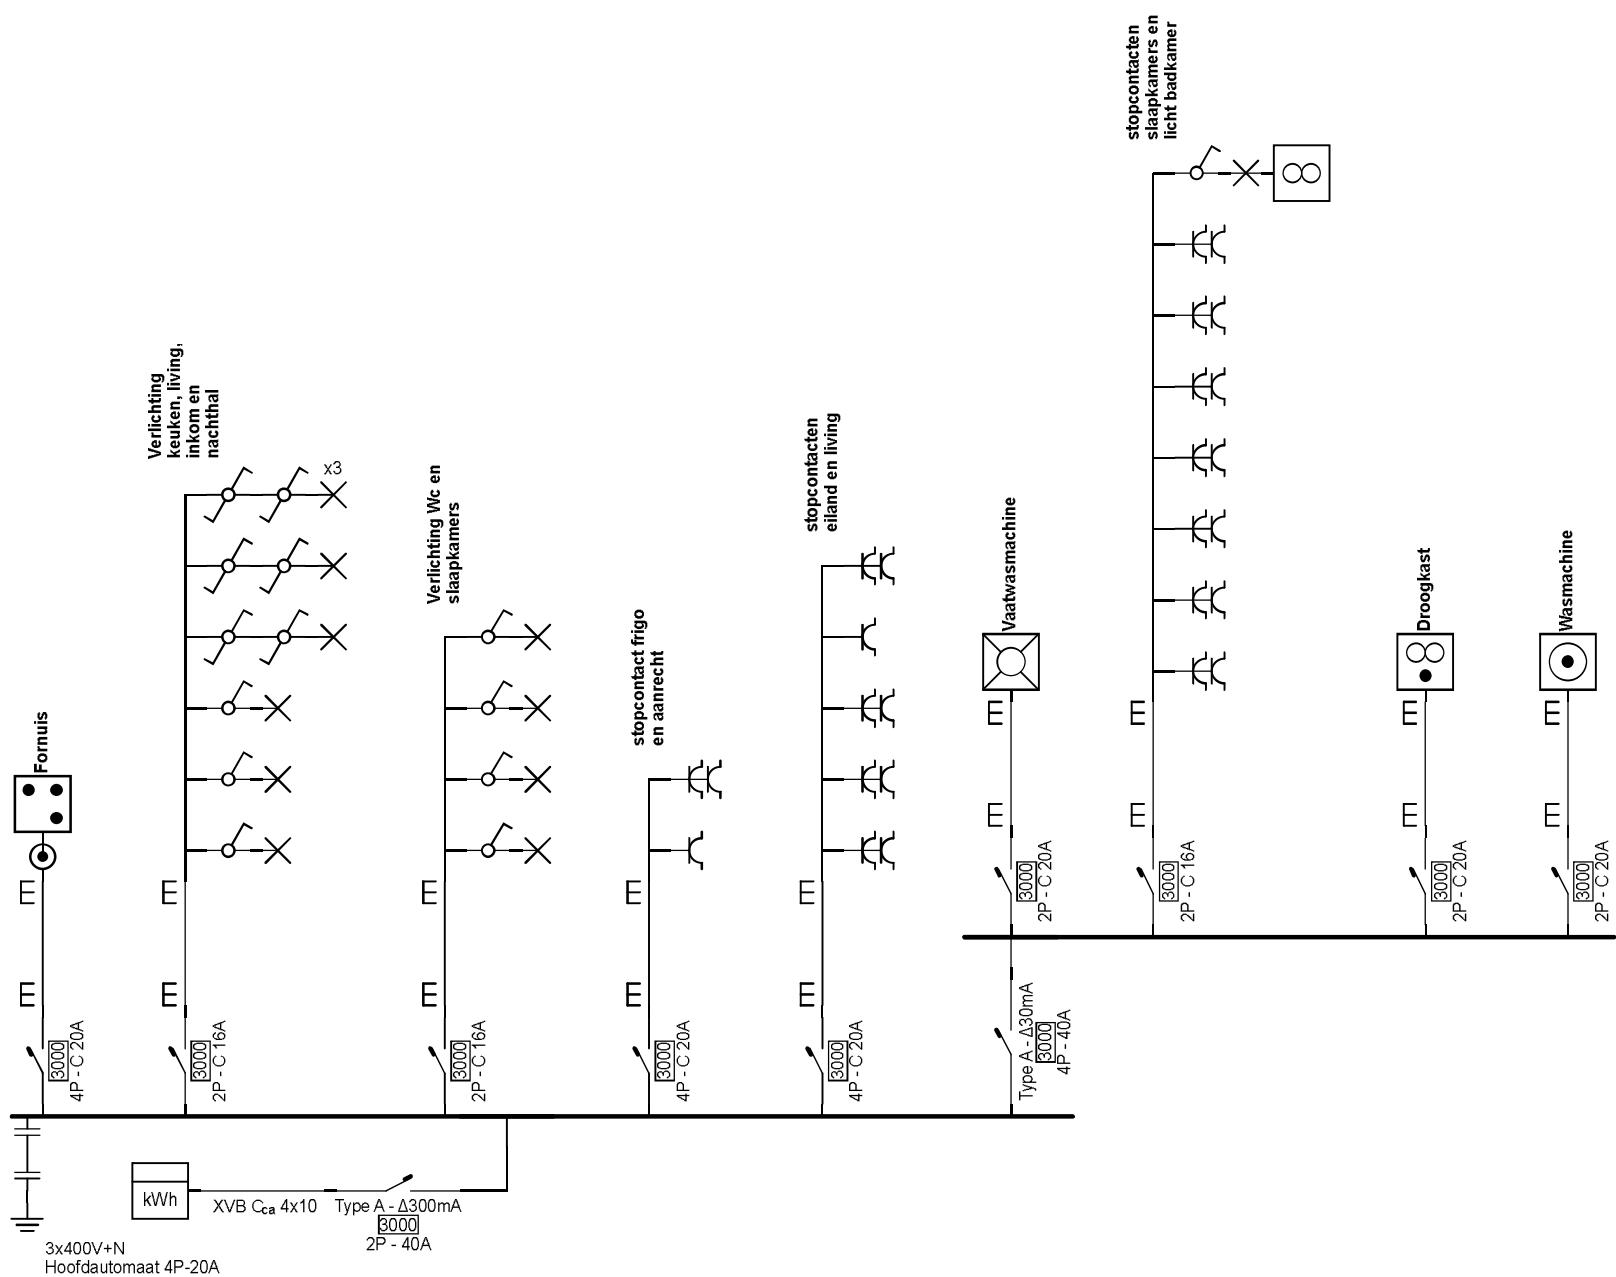


Plaats van de elektrische installatie
Diederik Dumon & Anke De Broeck
Tervuursevest app 0401 17 Bus 43
3001 Heverlee

EAN 541 448 820 059 809 430

Installateur
Allround Technics
Eygenstraat 19
3040 Neerijse
Tel.: 0484 66 17 31
e-mail: allround.technics@telenet.be
BE0882920823

p. 1/3
Eendraadschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

- A** Fornuis
- B** Verlichting keuken, living, inkom en nachthal
- C** Verlichting Wc en slaapkamers
- D** stopcontact frigo en aanrecht
- E** stopcontacten eiland en living
- F** Vaatwasmachine
- G** stopcontacten slaapkamers en licht badkamer
- H** Droogkast
- I** Wasmachine



Plaats van de elektrische installatie
Diederik Dumon & Anke De Broeck
Tervuursevest app 0401 17 Bus 43
3001 Heverlee

EAN 541 448 820 059 809 430

Installateur
Allround Technics
Eygenstraat 19
3040 Neerijse
Tel.: 0484 66 17 31
e-mail: allround.technics@telenet.be
BE0882920823

p. 3/3
Lijst Kringen

3 x 400V + N ~ 50Hz