

ATECON bv
Prins Boudewijnlaan 41 bus 8
2650 Edegem
03/770 75 14
info@atecon.be
www.atecon.be

Baudet Energy
Groenstraat 4
B-3020 Herent

VERSLAG VAN ONDERZOEK

Algemene gegevens:

Verslag N°:	18.20260512.01	Datum van onderzoek:	12/05/2026
Keuringsnr.:	202605364	Datum verslag:	12/05/2026
Inspecteur:	Raf Van den Dries	Verslag geldig tot:	12/05/2027
Type controle:	Controle van de nood- en/of veiligheidsverlichtingsinstallatie		
Aard onderzoek:	☒ Indienstellingsonderzoek ☐ Periodiek onderzoek		
Controle volgens:	☐ EN1838 – Toegepaste verlichtingstechniek		
	☒ Goede werking		

Referenties:

☒ NVT

Adres- en onderzoeksgegevens:

Plaats van het onderzoek:	Emile Mathieustraat 1/AD - 3000 Leuven		
Omschrijving:	Controle van de goede werking van de veiligheidsverlichtingsinstallatie		
Opdrachtgever:	Baudet Energy	BTW BE:	0785394449
Adres opdrachtgever:	Groenstraat 4, 3020 Herent	E-mail:	dries@baudetenergy.be
Eigenaar:	Koen Hoste	BTW BE:	/
Adres eigenaar:	Emile Mathieustraat 1 - 3000 Leuven	E-mail:	/
Installateur:	Baudet Energy	BTW BE:	0785394449
Adres installateur:	Groenstraat 4, 3020 Herent		

Aanwezigen: Dries Baudet



1. BESCHRIJVING

1.1 TYPE INSTALLATIE

Noodverlichtingsinstallatie die fungeert als: ☐ Vervangingsverlichting
☒ Veiligheidsverlichting: ☒ Evacuatie
☐ Anti-paniek
☐ Werkplekken met verhoogd risico

1.2 SCHEMA'S

☒ Zie schema's met referentie:

Nr.	Naam	Datum	Versie
-	Situatieschema Algemene Delen	12/05/2026	V2

☒ Zie beschrijving van de stroombanen in bijlage 1

1.3 VOEDING

☒ Toestellen zijn van het autonome type

1.4 BEKABELING

Kabel tussen verdeelbord en armatuur: ☒ OK ☐ NOK ☐ NVT

Type:

☒ XVB – F2 (Bestaande)

1.5 PLAATSBECHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Zie bijlage 2

2. CONTROLE DOOR BEPROEVING

2.1 TYPE CONTROLE

☒ Stroomonderbreking van de normale voeding gedurende ten minste 1 uur.

2.2 PROEVEN

	OK	NOK	NVT
Autonome werking:	X		
Beproevingstijd: 1h	X		
Opstelling armaturen:			X
Pictogrammen:			X
Lichtsterkte:			X
- Op vloerniveau:			X
- Op as van vluchtweg:			X
- Op gevaarlijke plaatsen:			X
Andere:			X

2.3 METINGEN

☒ Niet van toepassing



3. VASTSTELLINGEN

3.1 INBREUKEN

Geen vastgestelde inbreuken

3.2 OPMERKINGEN

Geen opmerkingen

3.3 NOTA'S

- ☒ Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten werden gecontroleerd.
- ☒ Het aantal en de plaatsing van de armaturen behoorde niet tot de controle opdracht.

4. BESLUIT

- ☒ De veiligheids- en/of noodverlichtingstoestellen werden met goed gevolg beproefd op hun goede werking.
- ☒ De volgende periodieke controle moet plaatsvinden vóór: 12/05/2027

De inspecteur,

Voor ATECON bv,

 ATECON vzw
Raf VAN DEN DRIES
0494/66 00 12
raf.vandendries@atecon.be

Kristof Wellens

**BIJLAGE 1: BESCHRIJVING VAN DE STROOMBANEN**

VERDEELBORD	KRING	PLAATS VAN HET VERDEELBORD
ALSB	A,B,C	Technische lokaal Kelder

BIJLAGE 2: PLAATSBESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

LOKAAL	VERDIEPING	AANTAL	BEMERKINGEN
Kelder technische lokaal	Kelder	1	Geen
Kelder (Trap naar GLV)	Kelder	1	Geen
Trappenhal GLV	GLV	3	Geen
Trappenhal 1 ^e	1 ^e V	1	Geen
Trappenhal 2 ^{de}	2 ^e V	1	Geen
Trappenhal 3 ^{de}	3 ^e V	1	Geen





BIJLAGE 3: Foto's veiligheidsverlichtingen en Bord


Merk + Type:



Noodverlichtingen:

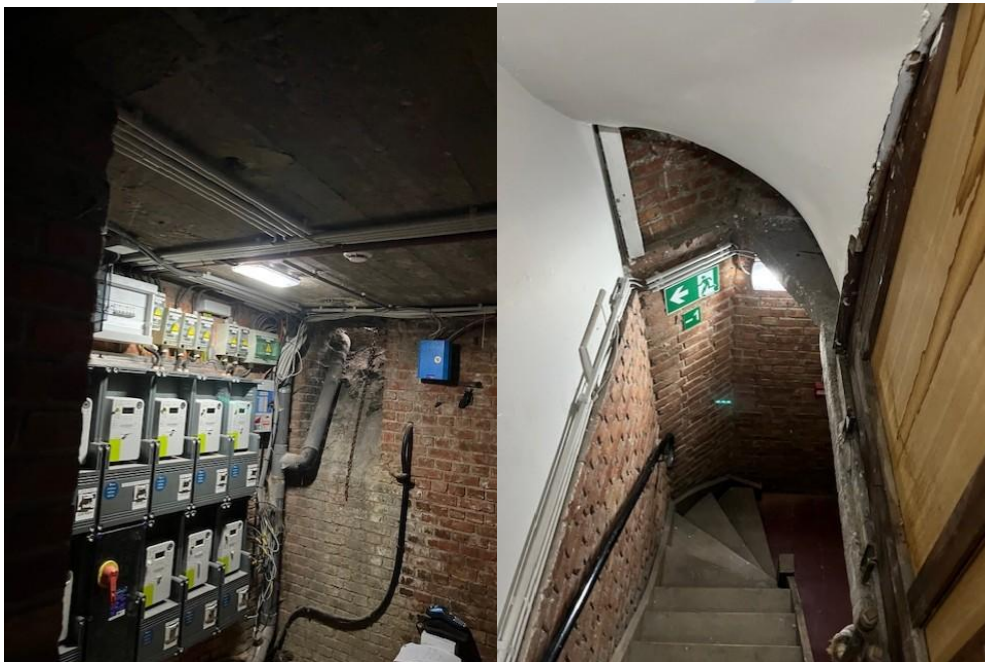



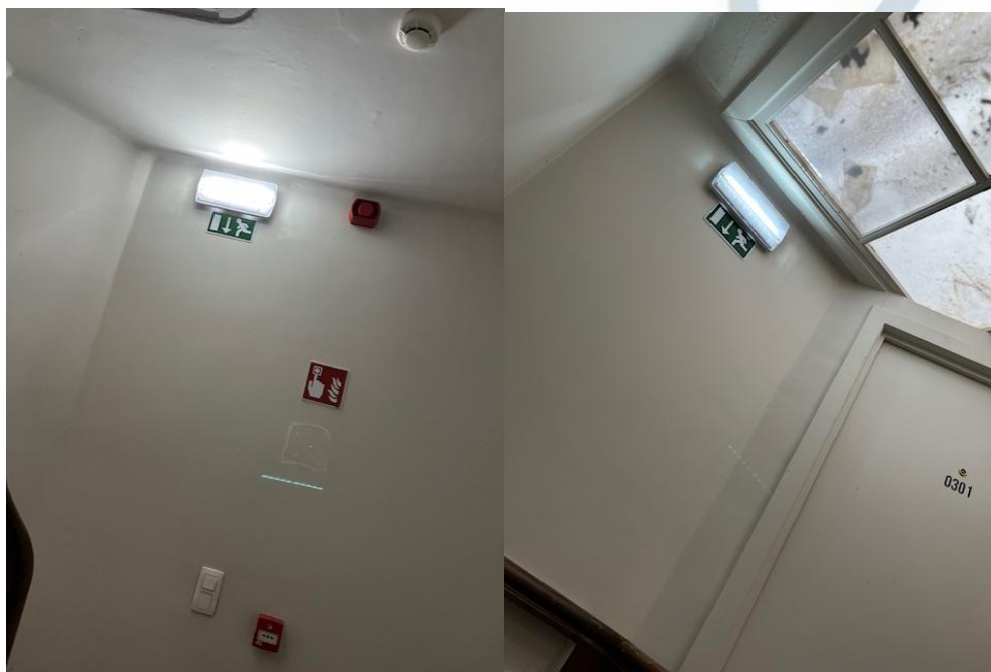


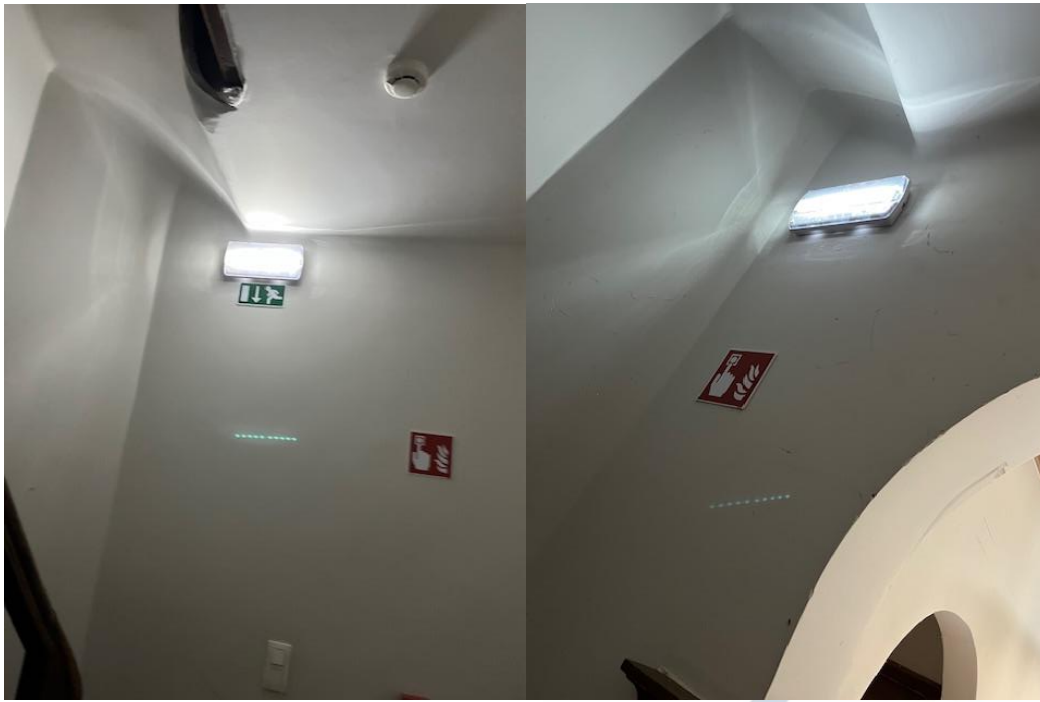


BIJLAGE 4: Schema's

Eendraadschema:

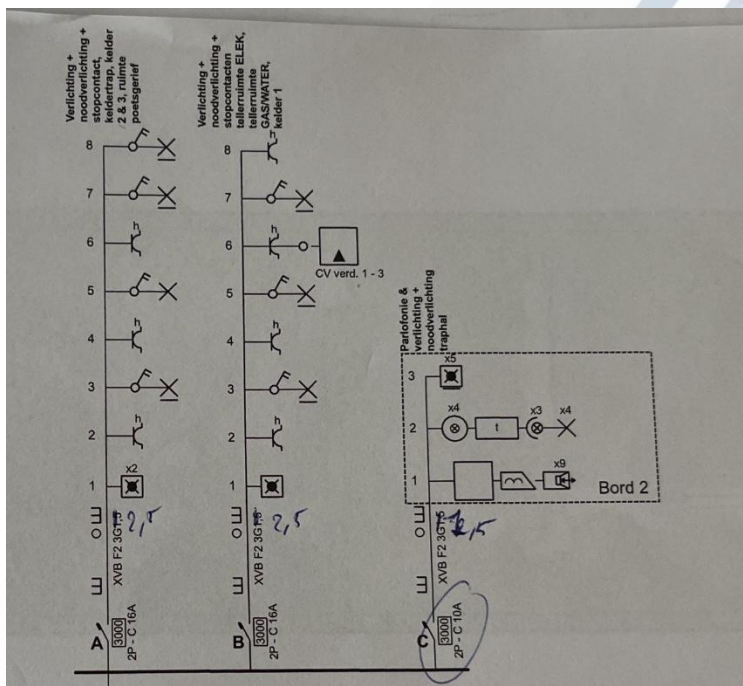

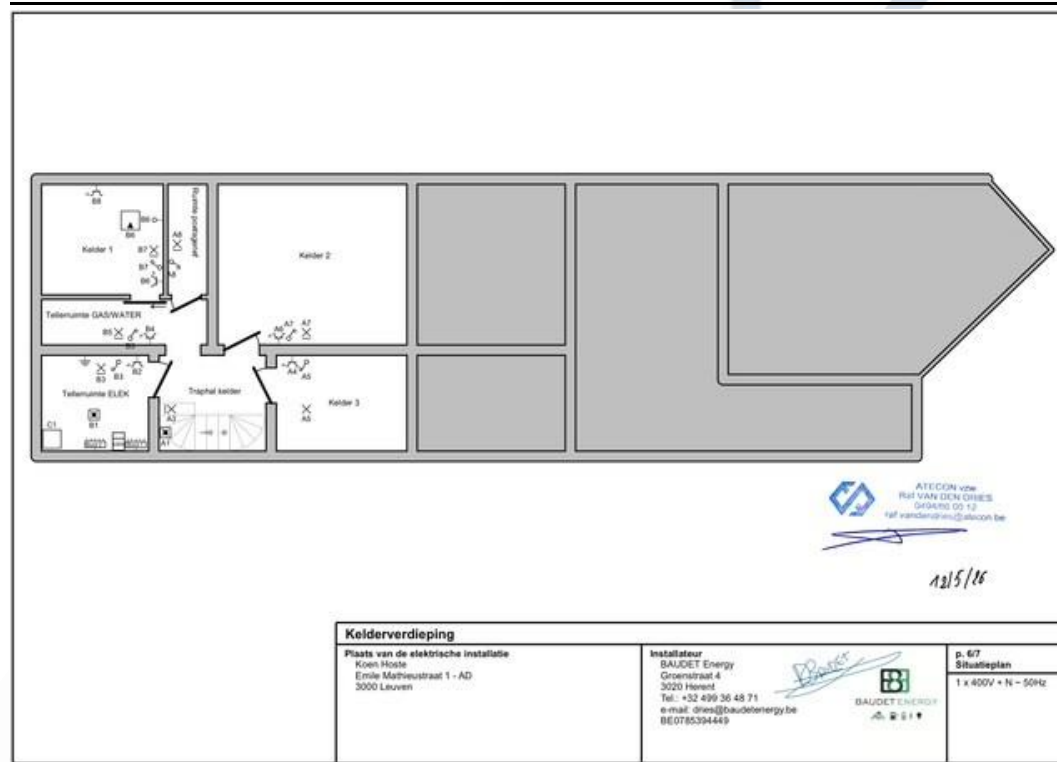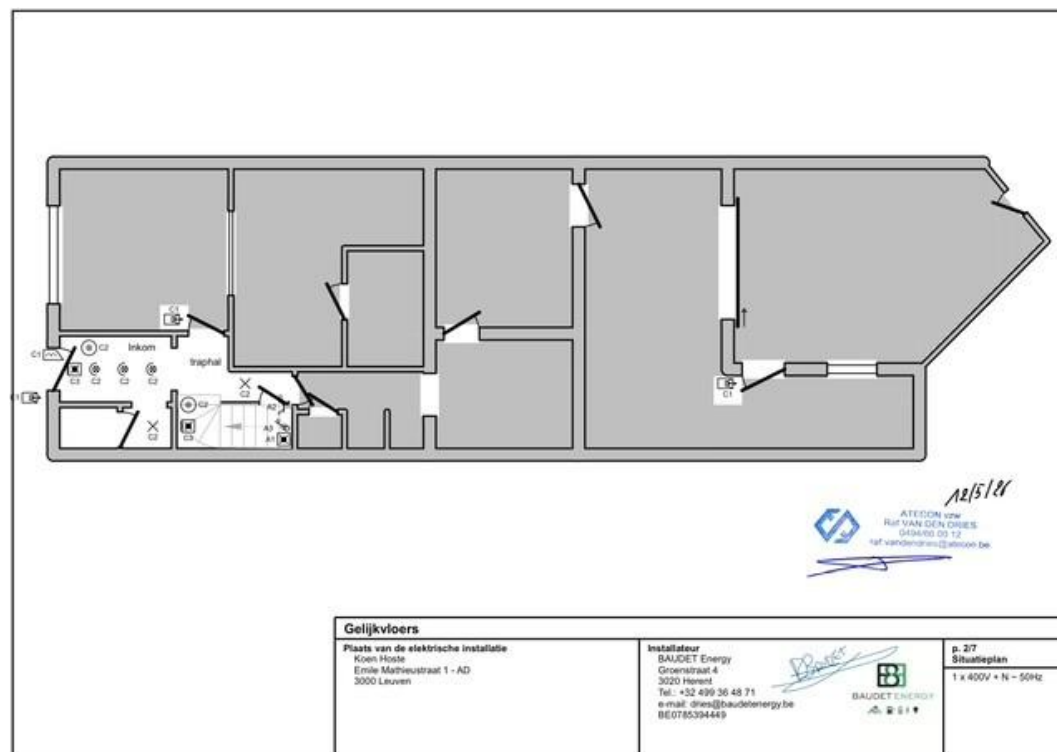

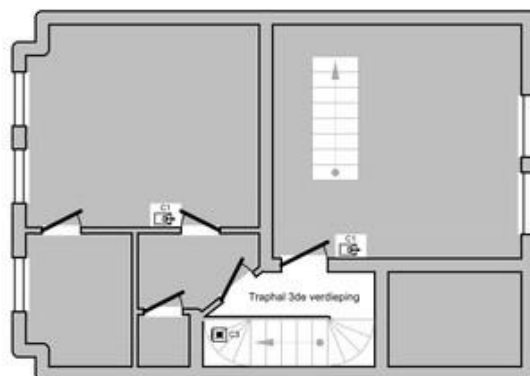

12/5/26


3de verdieping

Plaats van de elektrische installatie
Koen Hoste
Emile Mathieustraat 1 - AD
3000 Leuven

Installateur
BAUDET Energy
Groenstraat 4
3020 Houten
Tel.: +32 499 36 48 71
e-mail: dries@baudetenergy.be
BE0785394449



p. 57
Situatieplan
1 x 400V • N – 50Hz

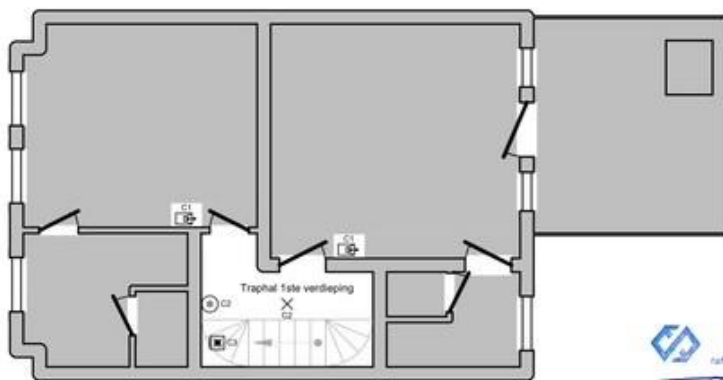

12/5/26


**1ste verdieping**

Plaats van de elektrische installatie
Koen Hoste
Emile Mathieustraat 1 - AD
3000 Leuven

Installateur
BAUDET Energy
Groenstraat 4
3020 Houten
Tel.: +32 499 36 48 71
e-mail: dries@baudetenergy.be
BE0785394449



p. 37
Situatieplan
1 x 400V • N – 50Hz

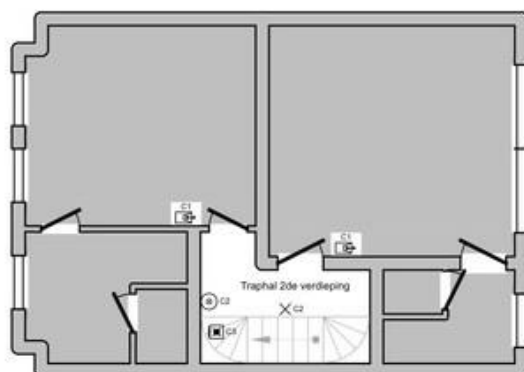

ATECON vzw
Ruf VAN DEN GHEES
Ghesluisd 12
ruf.vandendriess@atecon.be

12/5/26

2de verdieping

Plaats van de elektrische installatie
Koen Hoste
Emile Mathieustraat 1 - AD
3000 Leuven

Installateur
BAUDET Energy
Orenststraat 4
3020 Herent
Tel.: +32 499 36 48 71
e-mail: dries@baudetenergy.be
BE0785394449



p. 4/7
Situatieplan
1 x 400V • N – 50Hz