

**Gegevens van de elektrische installatie:**

Spanning en aard van de stroom: Mono 230V

Voedingleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 4 x 10 mm<sup>2</sup>

Type aardelektrode: Onbekend

Aantal borden: 1

Nominale waarde bescherming aansluiting: 40A

Type algemene schakelaar: 2P 40A/300mA

Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal stroombanen: 8 (reserve inbegrepen)

**BESCHRIJVING:**


Zie ééndraadsschema's en situatieplannen

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 300 mA type A,  
beschermde stroombanen: Zie schema's  
aantal: 1

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 30 mA type A,  
beschermde stroombanen: Zie schema's  
aantal: 1

Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: zie opmerking

Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

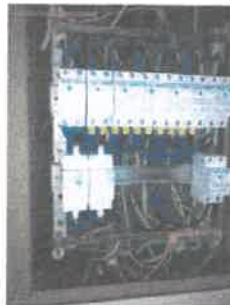

---

**Resultaten van de controle:****Metingen en beproevingen:**

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: 10,15 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 0,95 MOhm

Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK

Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK

Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

**Vastgestelde inbreuken:**

Geen

**Opmerkingen:**

- 1 Dit controlebezoek heeft ook als doel om het dossier van de elektrische installatie opnieuw te vervolledigen (afwezigheid vorige controleverslagen), delen na 1981

---

**Besluit van de controle:**

Verslagnummer 0738-251020-04

VMA - 66.02



Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning  
(Boek 1 - KB 08/09/2019)

**Maatschappelijke zetel / Siège social:**

Roderveldlaan 2

2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numero d'entreprise: 0406.485 616

RPR Antwerpen / RPM Anvers

normecbvtv.com

## DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 20/10/2025 11:50 12:21 Uitgiftedatum verslag: 20/10/2025  
Verslagnummer: 0738-251020-04 - 0862-251015-01

### Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Normec BTV

Adres: Roderveldlaan 2, 2600 Berchem

T: 016 63 47 45 E: vlaamsbrabant-btv@normecgroup.com Ondernemingsnummer: 0406.486.616

De agent-bezoeker: nummer 0738

### Identificatie van derden:

Opdrachtgever: HUYSMANS MARC

Adres: OORZAAKVELDPAD 16, 3111 ROTSELAAR

Naam eigenaar, uitbater of beheerder: JULIEN VAN DER MEERSCH

Adres: MAURITS NOESTRAAT 131, 3050 OUD-HEVERLEE

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: Onbekend

Adres: ,

BTW-nummer:

### Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: JULIEN VAN DER MEERSCH

Adres: MAURITS NOESTRAAT 131, 3050 OUD-HEVERLEE

EAN- code:

Nummer teller: 12879756-98

Private hoogspanningscabine: Nee

Type installatie: Wooneenheid

### Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2)

Datum uitvoering van de installatie: Vóór 01/10/1981, Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

### Informatie inhoud controle:

1 De woning was bewoond en bemeubeld enkel de bereikbare delen werden gecontroleerd.

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast

Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

Verslagnummer 0738-251020-04

VMA - 66.02



Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning  
(Boek 1 - KB 08/09/2019)

**Maatschappelijke zetel / Siège social:**

Roderveldlaan 2  
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numero d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers  
normecbtv.com

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 20/10/2050
- De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.

**Tijdstip van afwerking:**

agent-bezoeker 0738 i.o. van de technisch directeur  
20/10/25 12:24

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum

Verslagnummer 0738-251020-04

VMA - 66.02



Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning  
(Boek 1 - KB 08/09/2019)

**Maatschappelijke zetel / Siège social:**  
Roderveldlaan 2  
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numero d'entreprise: 0406.436.616  
RPR Antwerpen / RPM Anvers  
normecbvtv.com

## 1. Uitgevoerde controles

Tijdens het controlebezoek van huishoudelijke installaties:

- a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen;
- b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging, ...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeel- en schakelborden, ...;
- c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
- d) de controle van de werking van de differentieelstroombeschermingsinrichtingen via de eigen testinrichting;
- e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroom-beschermingsinrichtingen via de opwekking van een foutstroom tussen 2,5 en 2,75 maal de gevoeligheid van het apparaat;
- f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de contactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I;
- g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
- h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.

## 2. Plichten van de eigenaar, beheerder of uitbater in huishoudelijke installaties

- a) de verplichting het verslag van de gelijkvormigheidscontrole en/of het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

## 3. Mededelingen

- a) Betekenis van:
  - inbreuken: niet-conformiteit van het gecontroleerde object ten opzichte van wat er in de rubriek 'controle' staat, wat invloed heeft op de besluitvorming. Mogelijk synoniem (vooral terug te vinden in oudere documenten): vaststelling/ gebrek.
  - opmerkingen: betreffen zaken die geen invloed hebben op de besluitvorming, of buiten het kader van de controle vallen en een risico inhouden, of organisatorische gegevens. Mogelijk synoniem (vooral terug te vinden in oudere documenten): nota.
- b) Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden.
- c) Een kopie van het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen wordt bewaard gedurende vijf jaar door het erkend organisme. Gedurende deze periode kan de eigenaar, de uitbater of de beheerder van een elektrische huishoudelijke installatie bij het betrokken erkend organisme verzoeken om een duplicaat van het verslag van de positieve gelijkvormigheidscontrole, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen te krijgen.

Verslagnummer 0738-251020-04

VMA - 66.02



Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning  
(Boek 1 - KB 08/09/2019)

**Maatschappelijke zetel / Siège social:**



Roderveldlaan 2

2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise 0406 436 616

RPR Antwerpen / RPA Anvers

normecbtv.com

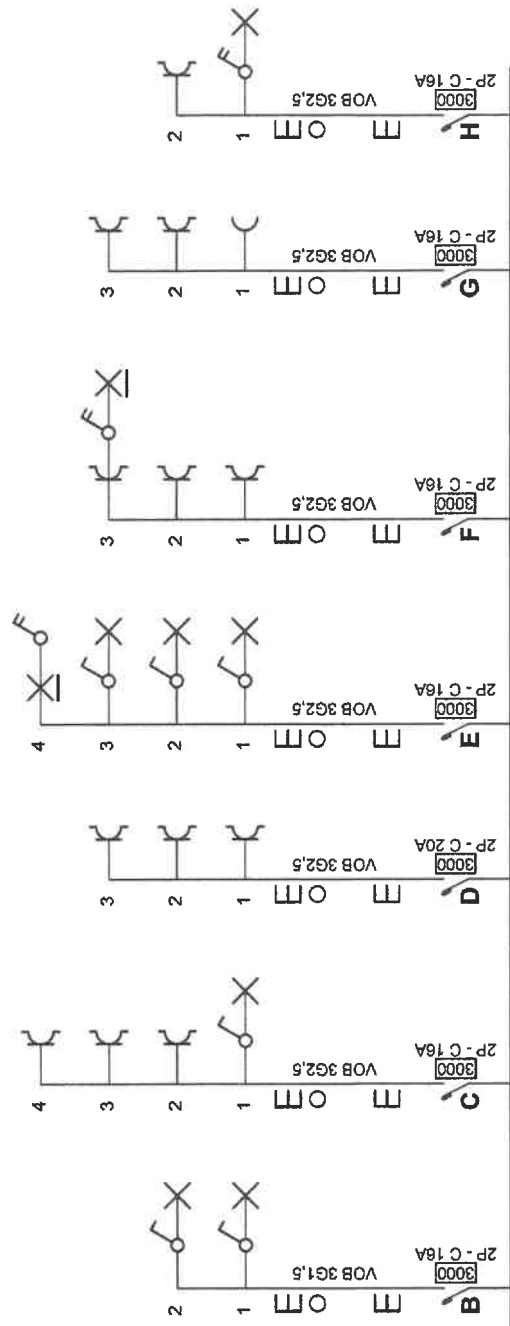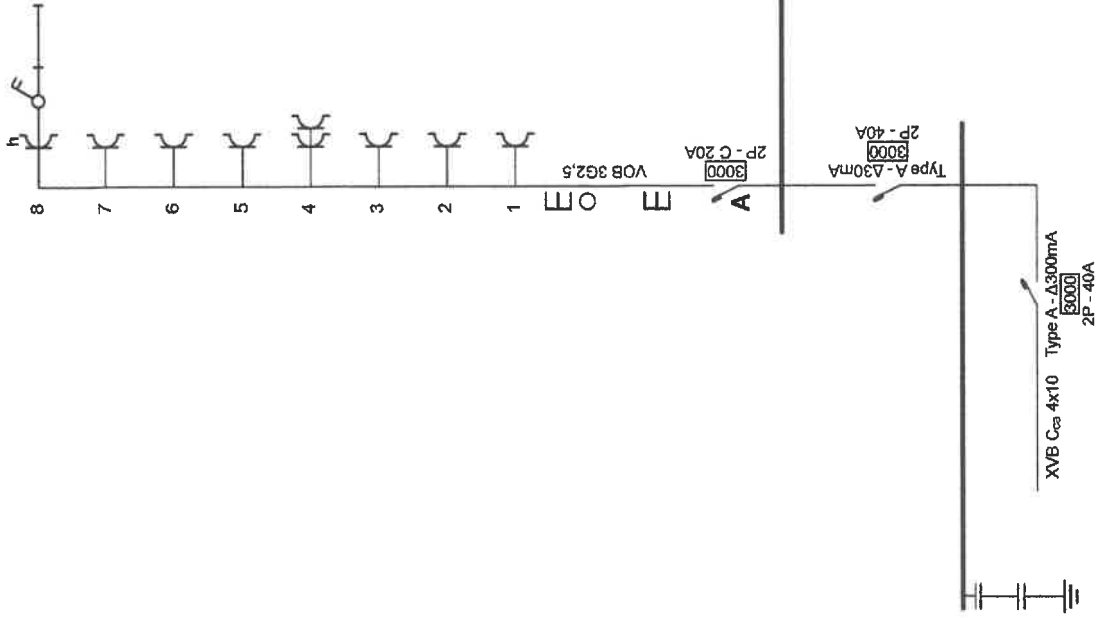

**Erkend Organisme**  
Normec BTV vzw - Vlaams-Brabant  
Nieuwlandlaan 105 B412  
3200 Aarschot  
Tel.: 016 63 47 45  
e-mail: vlaamsbrabant-btv@normecbtp.com  
BE 0406.486.616

**Plaats van de elektrische installatie**  
Julien van der Meersch  
Maurits Noestraat 131  
3050 Oud Heverlee  
EAN 5414412879756-98

**Installateur**

**p. 1/3**  
**Einddraadschema**  
2 x 230V ~ 50Hz



A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H

**Erkend Organisme**  
Normec BTv vzw - Vlaams-Brabant  
Nieuwlandlaan 105 B412  
3200 Aarschoot  
Tel.: 016 63 47 45  
e-mail: vlaamsbrabant-btv@normecgroup.com  
BE 0406.486.616

 **Normec** BTv  
**20 OKT. 2025**  
Maarten Vanduren  
738

**Plaats van de elektrische installatie**  
Julien van der Meersch  
Maurits Noestraat 131  
3050 Oud Heverlee  
EAN 5414412879756-98

**Installateur**

**p. 3/3**  
**Lijst Kringen**  
2 x 230V ~ 50Hz

.....



—