
A	Verlichting 2de verdiep
B	Verlichting gelijkvloers
C	Stopcontacten 2de verdiep
D	Stopcontacten TV
E	Stopcontacten living
F	Alarm
G	Kookvuur
H	Verlichting en stopcontacten 1e verdiep
I	Stopcontacten keuken
J	Reserve
K	Boiler
L	Oven
M	Stopcontacten badkamer

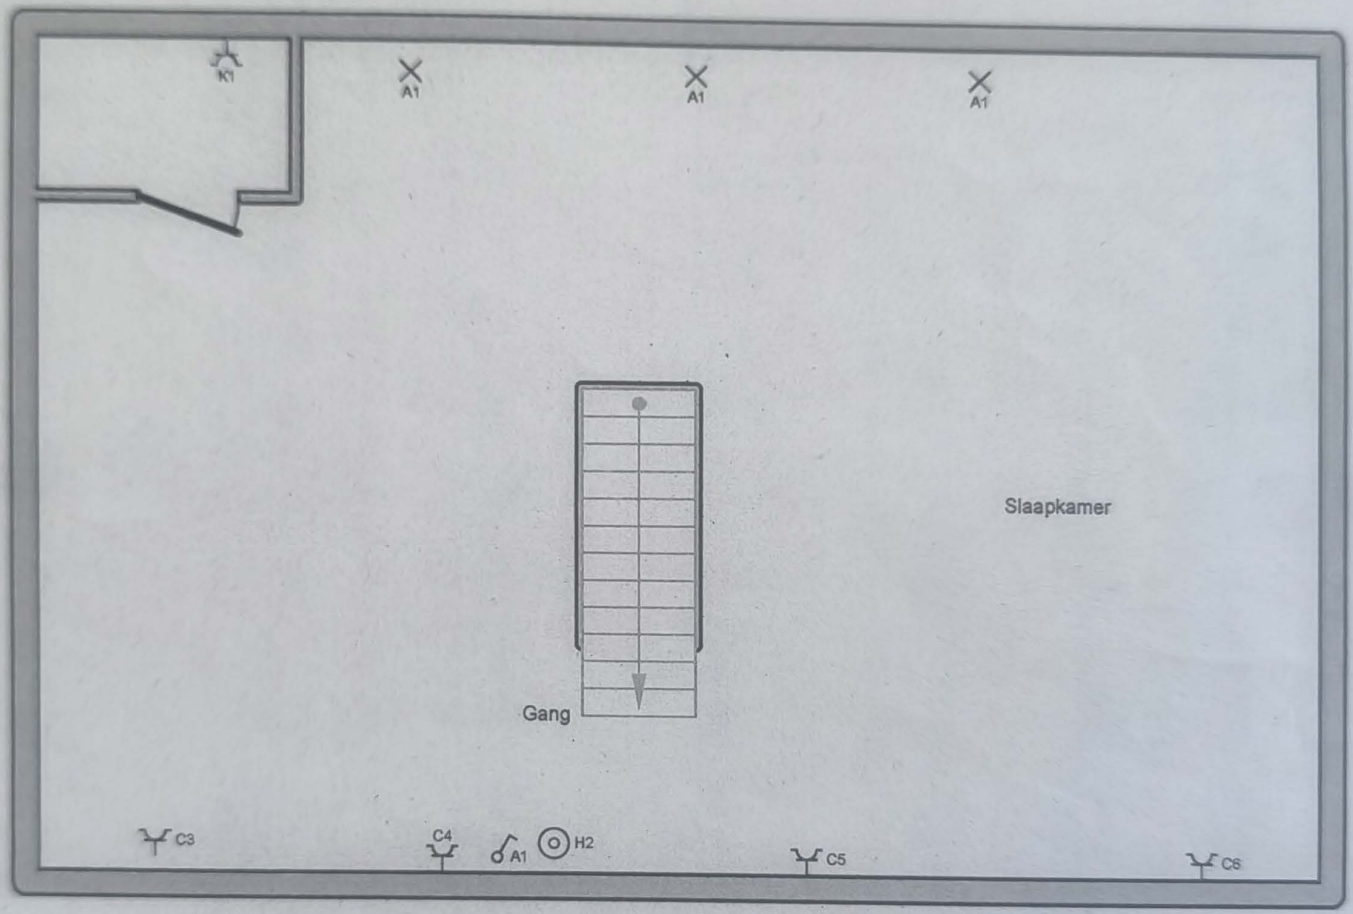

Ronny Tielemans - Inspecteur OCB
Regio Oost- en West-Vlaanderen
GSM: 0496290.018
ronny.tielemans@ocb.be - www.ocb.be

704073 - 11/07/2016

Plaats van de elektrische installatie
Frank
Steenstraat 99
9500 Geraardsbergen

Installateur
Elektro N.G.
Ophemstraat 121
9400 Voorde
GSM: 0479 80 58 04
e-mail: info@elektro-ng.be
BTW BE 0508.893.870


Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

Ronny Tielemans - Inspecteur OCB
Regio Oost- en West-Vlaanderen
GSM: 0496290.018
ronny.tielemans@ocb.be - www.ocb.be
...4073 - 11/07/2016

Plaats van de elektrische installatie Frank Steenstraat 99 9500 Geraardsbergen	**Installateur** Elektro N.G. Ophemstraat 121 9400 Voorde GSM: 0479 80 58 04 e-mail: info@elektro-ng.be BTW BE 0508.893.870	**p. 2/6** **Eendraadschema** 2 x 230V ~ 50Hz

Gelijkvloers

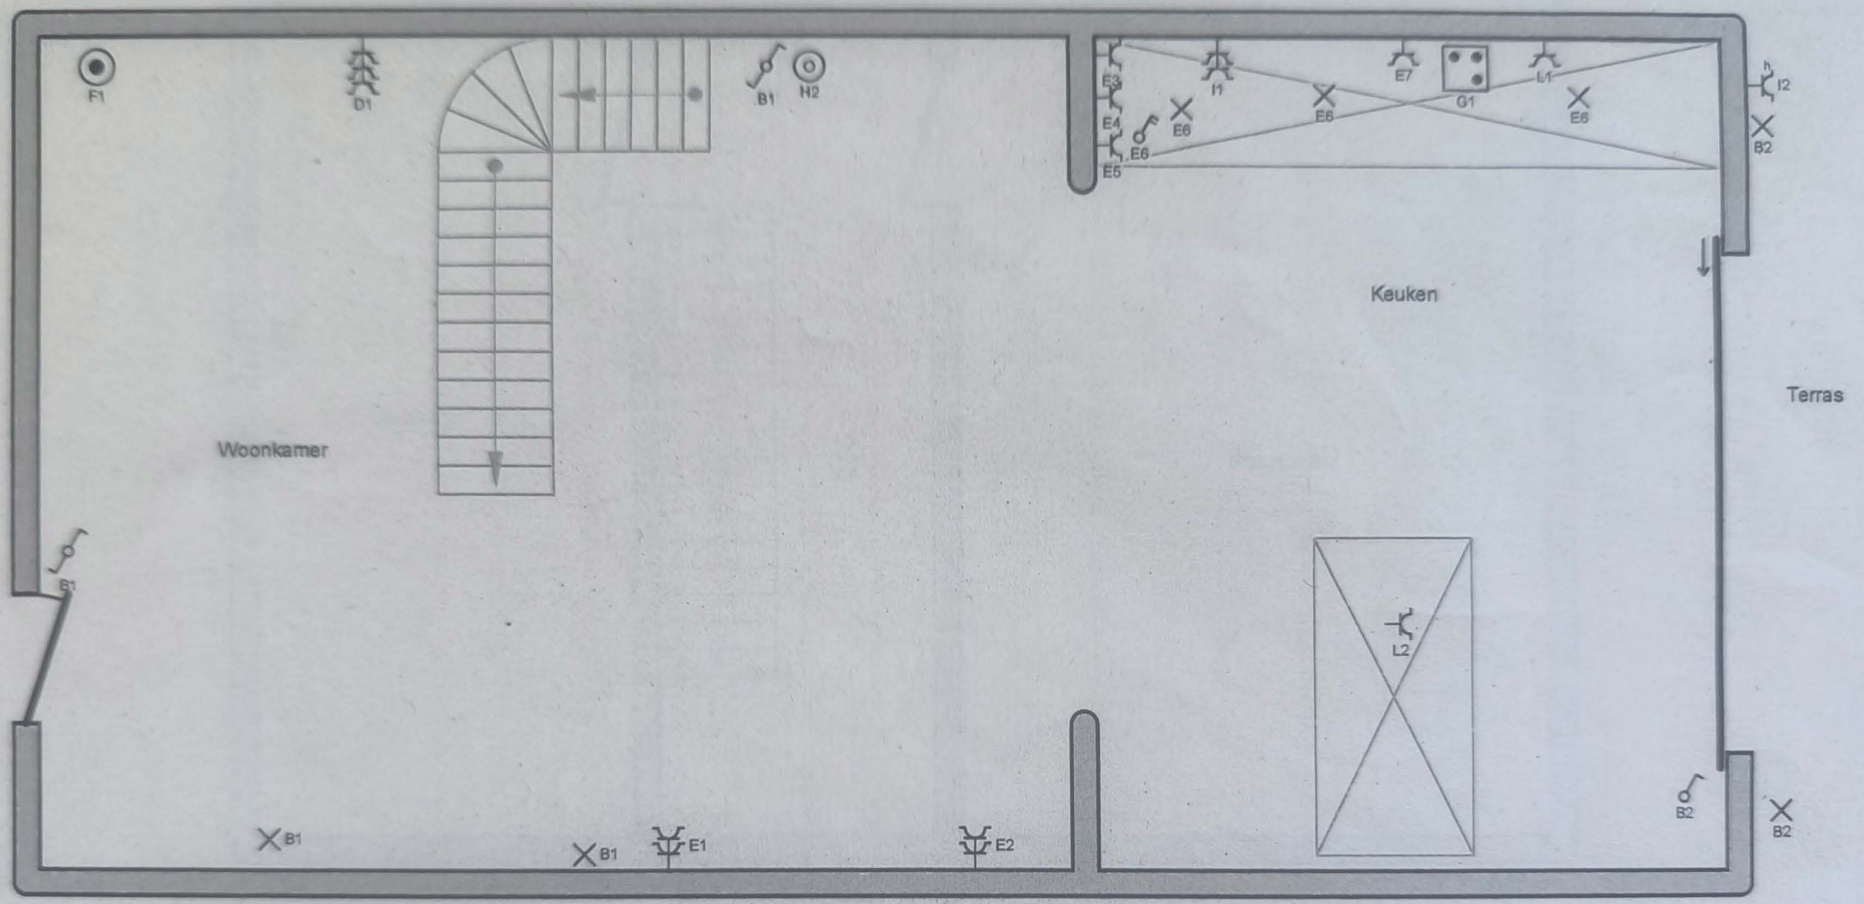

Ronny Tielemans - Inspecteur OCB
Regio Oost- en West-Vlaanderen
GSM: 0496 290.018
ronny.tielemans@ocb.be - www.ocb.be

4073 - 11/07/2016

Plaats van de elektrische installatie
Frank
Steenstraat 99
9500 Geraardsbergen

Installateur
Elektro N.G.
Ophemstraat 121
9400 Voorde
GSM: 0479 80 58 04
e-mail: info@elektro-ng.be
BTW BE 0508.893.870

Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz


Ronny Tielemans - Inspecteur OCB
Regio Oost- en West-Vlaanderen
GSM: 0496 290.018
ronny.tielemans@ocb.be - www.ocb.be

4073 - 11/07/2016

Plaats van de elektrische installatie
Frank
Steenstraat 99
9500 Geraardsbergen

Installateur
Elektro N.G.
Ophemstraat 121
9400 Voorde
GSM: 0479 80 58 04
e-mail: info@elektro-ng.be
BTW BE 0508.893.870

Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

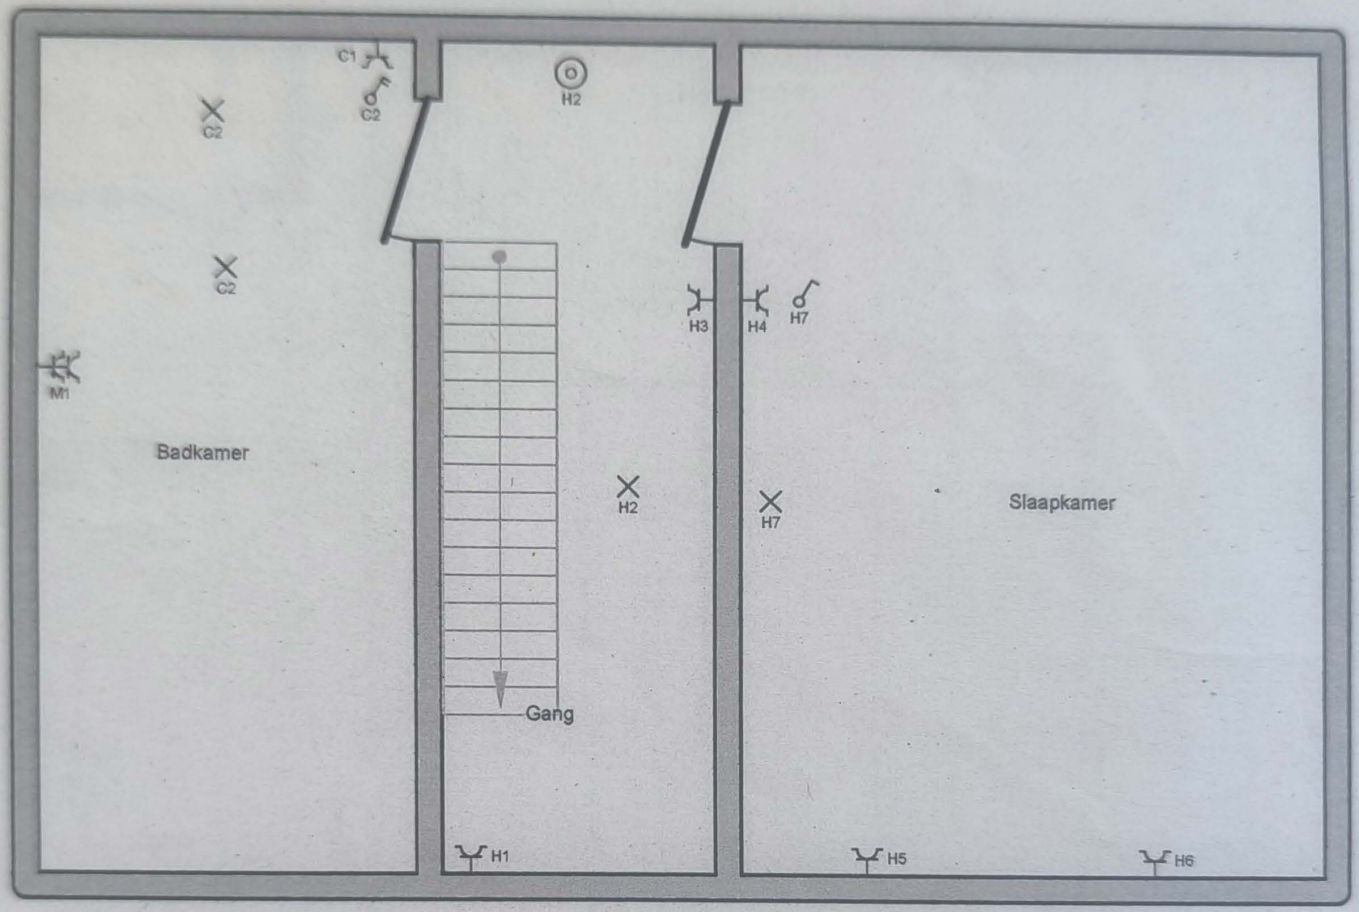

Ronny Tielemans - Inspecteur OCB
Regio Oost- en West-Vlaanderen
GSM: 0496 290.018
ronny.tielemans@ocb.be - www.ocb.be

RP4704073 - 11/07/2016

Plaats van de elektrische installatie
Frank
Steenstraat 99
9500 Geraardsbergen

Installateur
Elektro N.G.
Ophemstraat 121
9400 Voorde
GSM: 0479 80 58 04
e-mail: info@elektro-ng.be
BTW BE 0508.893.870

Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. : 94973
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: info@elektro-ng.be

Kerving Kapelmuur

O.C.B.
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4704073
Voorl. verslagnr.:
Datum: 11/07/2016

Klant / Opdrachtgever:
ELEKTRO N.G.
OPHEMSTRAAT 121
9400 VOORDE

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: **Aard installatie:** gedeeltelijk vernieuwd **Type lokalen:** woning
Plaats onderzoek: Steenstraat 99 GERAARDSBERGEN 9500
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek **Volgens AREI Art.:** 86/271/271bis/270/276bis
Datum onderzoek: 11/07/2016 **Volgende binnen** 300 **maand of vóór** 31/07/2041 **Onderzoeker:** TIELEMANS RONNY
Eigendom van: FRANK VAN DE VIJVER
Installateur: ELEKTRO N.G. OPHEMSTRAAT 121 9400 VOORDE
B.T.W.: BE0508893870 **ID-kaart :** - **Uitgereikt te:** - **Datum:** -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - **Teller nr.:** 75862688 **Stand I :** 30633 **Stand II** -
Aansluiting: ondergronds **Wachtbuis:** geplaatst **Isolatieplaat:** niet aanwezig
Dienstspanning: 1 x 220V **Max. beveiliging:** 20A **Hoofdbeveiliging:** aut.maatsch. **Schak.:** aut.maatsch.
Meter-bordverbinding: **kabeltype:** XVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 4 mm²
Voedingsbekabeling: **kabeltype:** - **aantal geleiders:** - **doorsnede:** - mm²
Aardelektrode: **type:** baren **sectie:** 16 mm² **spreidingswaarde:** 6,52 Ohm
Diff. schak.: **algemene:** 2p 40A/300mA **is verzegeld met loodje:** in orde **bijkomende dif.:** 2p 40A/30mA
Werking testknop: nvt **Controle foutlus:** nvt **Algemene isolatieweerstand:** 2,6 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde **Staat van het vast elektrisch materieel:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: **rechtstreekse aanraking:** in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde **Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel:** in orde
Beschrijving installatie - toestellen: ■ **zie schema in bijlage** ■ **ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend**
Nog niet geplaatst: ☐ **keuken** ☐ **badkamer** ■ **C.V.** ■ **gasmeter** ☐ **watermeter** ☐ **hoofd -** ☐ **bijkomende - equipotentiaal verbinding**
Aantal borden: 1 - **Aantal eindstroombanen:** 13

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

I	Geen
N	Geen

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijk zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49