BE R1GHT VZW
Burgemeester de Schryverhof 27, 9080 Lochristi
BE1006.872.569 · Tel. 0498 28 38 29
info@ber1ght.be · www.ber1ght.be

GEACCREDITEERDE INSPECTIE-INSTELLING
762-INSP

KEURINGSVERSLAG

Woning

AARD ONDERZOEK

Gelijkvormigheidsonderzoek (van een huishoudelijke elektrische installatie) vóór de ingebruikname volgens hoofdstuk 6.4. en afdeling 9.1.2. van Boek 1 van het AREI

VERSLAGNUMMER	DATUM CONTROLE	KLANTREFERENTIE
8242	28/10/2026	-

BESLUIT VAN DE KEURING

✓ GOEDGEKEURD

De elektrische installatie voldoet aan de toepasselijke voorschriften van AREI Boek 1 en mag in gebruik worden genomen. Het volgende periodieke controlebezoek moet uiterlijk 25 jaar na de datum van deze controle plaatsvinden, onverminderd eerder vereiste controles.


VOLGEND CONTROLEBEZOEK 28/10/2051

PLAATS VAN ONDERZOEK	EIGENAAR / BEHEERDER	OPDRACHTGEVER	AGENT-BEZOEKER
Kapellekensbaan 24 9280 Lebbeke EAN -	**Maxim Meert** Kapellekensbaan 24 9280 Lebbeke	**Maxim Meert** cvavastgoedmeert@outlook.be 0476354460	**De Pauw Jelle** Erkenning 001 Mentor: -

CONTROLEPUNTEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

Schema's	OK	Testen	OK	Kabels / connecties	OK
Verdeelbord	OK	Transformatoren	OK	Toestellen, contactdozen	OK
Vermogensschakelaar(s)	OK	Aarding / equipotentiaal	OK	Differentieelstroom-beschermingsinrichting	OK

Als keurder voor Be R1GHT verklaar ik hierbij dat mijn oordeel en conclusies volledig onpartijdig en objectief zijn, zonder enige vorm van vooringenomenheid, belangenconflict of externe beïnvloeding.



De Pauw Jelle
HANDTEKENING CONTROLEAGENT

01 ALGEMENE INFORMATIE

DATUM CONTROLE	28/10/2026	AGENT-BEZOEKER	De Pauw Jelle
MENTOR	-	MERK & TYPE	Metrel EurotestXD
SERIENUMMER	24080645	TYPE GEBOUW	Woning
EAN NUMMER	-	TELLER NUMMER	1SAG11005
EAN NIET GECOMMUNICEERD	NEE	NIET CORRECT VOLGENS WISKUNDIGE CONTROLE	NEE

02 CONTROLE INFORMATIE

AANSLUITING

NETBEHEERDER	Fluvius	SPANNING	3N400V
METER / BORD VERBINDING	10mm²	MAX BEVEILIGING (A)	40A
AANTAL BORDEN	1	AANTAL KRINGEN	17

AARDELEKTRODE

aardingspen verticaal in de grond

METINGEN

RI ALGEMEEN (MΩ)	41.5	BEOORDELING RI	OK
RE (Ω)	18.86	BEOORDELING RE	OK
CONTINUÏTEIT	OK		

De nodige maatregelen zijn genomen zodat de ingangsbeveiligingsklemmen van de automatische differentieelstroombeschermingsinrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk worden gemaakt door afdichting

NEE



METING RI ALGEMEEN



METING RE

03 TECHNISCHE INFORMATIE

DIFFERENTIEELSTROOMBESCHERMINGSINRICHTING

IΔ (MA)	IN (A)	I2T	TYPE	BEVEILIGDE KRINGEN	TEST	RCD
300mA	40A	22.5kA2s (3000)	A	17	OK	OK

IΔ (MA)	IN (A)	I2T	TYPE	BEVEILIGDE KRINGEN	TEST	RCD
30mA	40A	22.5kA2s (3000)	A	4	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

AANTAL KRINGEN	CURVE	BESCHERMING IN (A)	(ANDERE)	P	SECTIE (MM2)
4	C	16	-	2	2.5mm²
13	C	20	-	2	2.5mm²

SCHAKEL- EN VERDEELBORD



EENDRAADSCHEMA EN SITUATIEPLAN GOEDGEKEURD DOOR DE ERKENDE INSTANTIE

JA

04 VASTSTELLINGEN EN OPMERKINGEN

BEOORDELING PER ONDERDEEL

Schema's	OK	Testen	OK	Kabels / connecties	OK
Verdeelbord	OK	Transformatoren	OK	Toestellen, contactdozen	OK
Vermogensschakelaar(s)	OK	Aarding / equipotentiaal	OK	Differentieelstroom-beschermingsinrichting	OK


Het verslag van de gelijkvormigheidscontrole herinnert aan de volgende voorschriften van het Boek 1:

1. de verplichting het verslag van de gelijkvormigheidscontrole te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
2. de verplichting in het dossier elke wijziging aan de elektrische installatie te vermelden;
3. de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

Dit verslag heeft uitsluitend betrekking op de installatie en de delen ervan die op de datum van controle toegankelijk en zichtbaar waren. Bijlagen, indien aanwezig, volgen na dit verslag.

GEKEURD
Plaats van de elektrische installatie
Kapelleknmlaan 24 8230 Lichtoko
Schema's getekend door: Kestkri bv - BTW BE 0691.667.309
p. 1/6
Eendraadsschema
2 x 230V ~ 50Hz
TUIN
ONDER BORD
EL.FOR
Eland, keuken
deur, HAL GANG
SLK VOOR
BENEDEN VOOR
Oven
Dampkap
Microgolf
LIVING RECHTS
EILAND KEUKEN
DEUR
SLK ACHTER
XVB Cca 4x10
Type A - Δ300mA
2P - 40A
2P - C 16A
2P - C 20A
VOB Eca 3G2,5

1e Verdieping

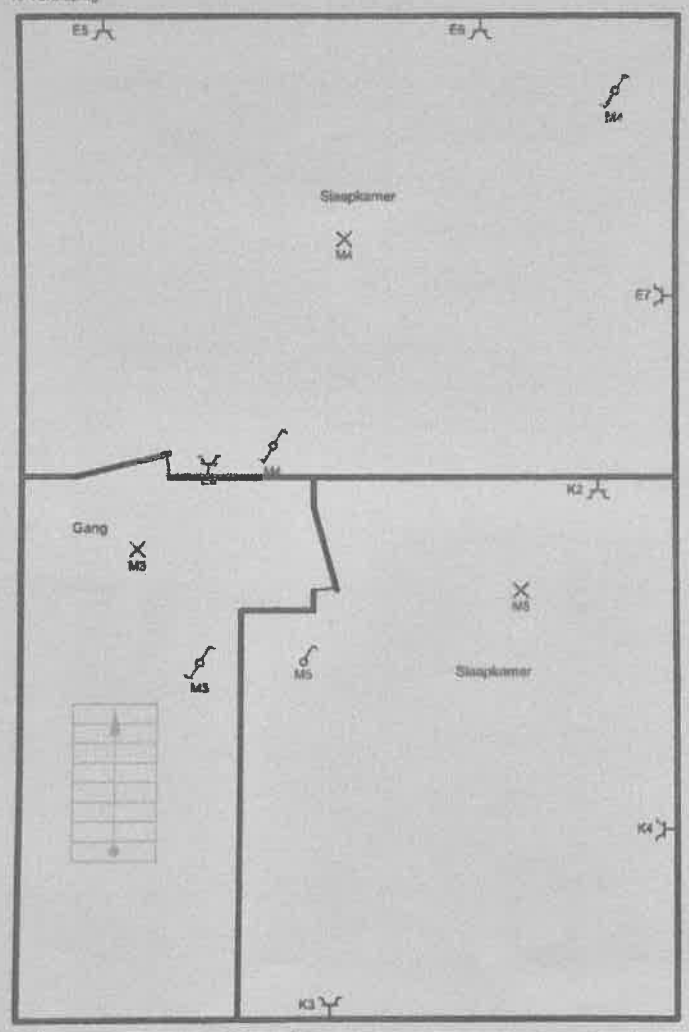

Plaats van de elektrische installatie

Kapellekensbaan 24 9260 Lebbeke


GEKEURD

p. 5/6
Situatieplan

2 x 230V ~ 50Hz

Schema's getekend door: KsaKri bv - BTW BE 0691.667.309

TH

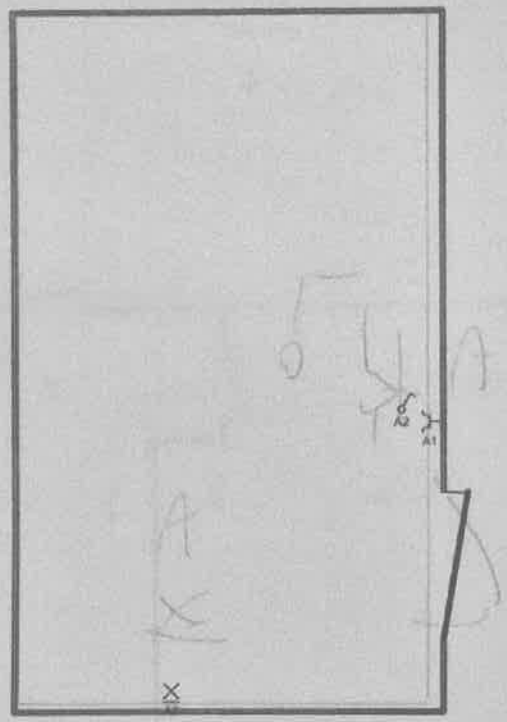

Plaats van de elektrische installatie


Kapellekensbaan 24 9280 Lebbeke

GEKEURD

p. 4/6
Situatieplan

2 x 230V ~ 50Hz

Schema's getekend door: KsaKri bv - BTW BE 0691.667.399

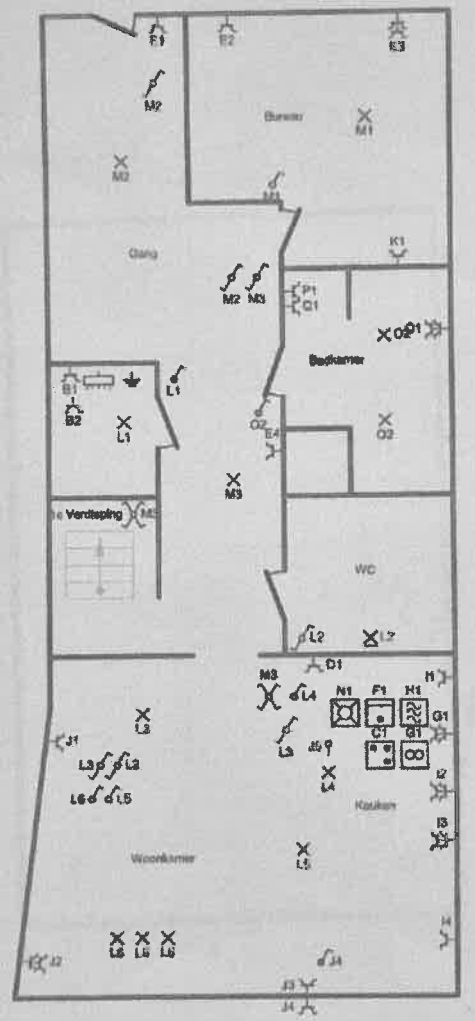

Plaats van de elektrische installatie

Kapellekensbaan 24 9260 Lebbeke

GEKEURD

p. 3/6
Situatieplan

2 x 230V – 50Hz

Schema's getekend door: KesKri bv - BTW BE 0691.667.309

Plaats van de elektrische installatie

Kapelkerenbaan 24 9280 Lebbeke

Schema's getekend door: Kaufki bv - BTW BE 0831.467.309

GEKEURD

p. 2/6

Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz