



VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr. :

30682172

- ☒ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be



N 318929

Resi code : 18

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam :	Naam, voornaam : <u>De la Rosa</u>
Ident. Kaart nr. :	Adres : <u>Jozef Condemintstraat 3 Vol</u>
BTW nr.: BE	Post nr. + Stad : <u>2070 Zwijndrecht</u>
	Tel. :

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☐ Art 270	☐ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271 bis	☒ Wooneenheid
	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ ② Huishoudelijke werkeenheden
☒ Art 271	☐ periodiek	☐ controle	☒ Verkoop / HK	☐ Art 88	☐ Art	☐ ③ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276 : verzwarende	☐ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid			☐ Art ...	☐ Art	☐ ④ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdelers	EAN :	☒ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr. <u>9695388</u> meterstand dag : <u>67896</u> nacht :	☐ kWh excl. nacht meter :	
	Bescherming aansluiting (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100 ☐	nr. :	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V ☐	Type aardelektrode :	
	Maximale nominale stroom (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100 ☐	☐ aardingslus ☒ pen / baar	
	Voedingsleiding hoofdbord : <u>5</u> X <u>6</u> mm ² - Type : <u>XVB</u>	☐	
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : <u>50</u> A / <u>300</u> mA	Aantal borden : <u>1</u>	Aantal eindstroombanen : <u>5</u>
☒ zie bijlage(n)			

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ I>/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : <u>10</u>	☒ Algemeen isolatieniveau : <u>20,5</u> MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.		
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☐ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie		Visum DNB of aangestelde :
☒ Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie		
☒ Nihil		
Opmerkingen		
☒ Nihil		

Besluit(en) :

- ☒ De nieuwe installatie voldoet ☒ voldoet niet aan het AREI.
☒ De bestaande installatie voldoet ☒ voldoet niet aan het AREI.

Agent bezpaker :

Naam : Heumen M Agent nr. : 5018 Datum : 15/11/2015

Bijlage(n) : ☒ Situatieschema(s) : 1 ☒ Eéndraadsschema(s) : 1 ☐

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
☐ Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.


De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

15/11/2015

☐ door hetzelfde erkend organisme (*).

Voor de directeur generaal : Handtekening


ééndraadsschema

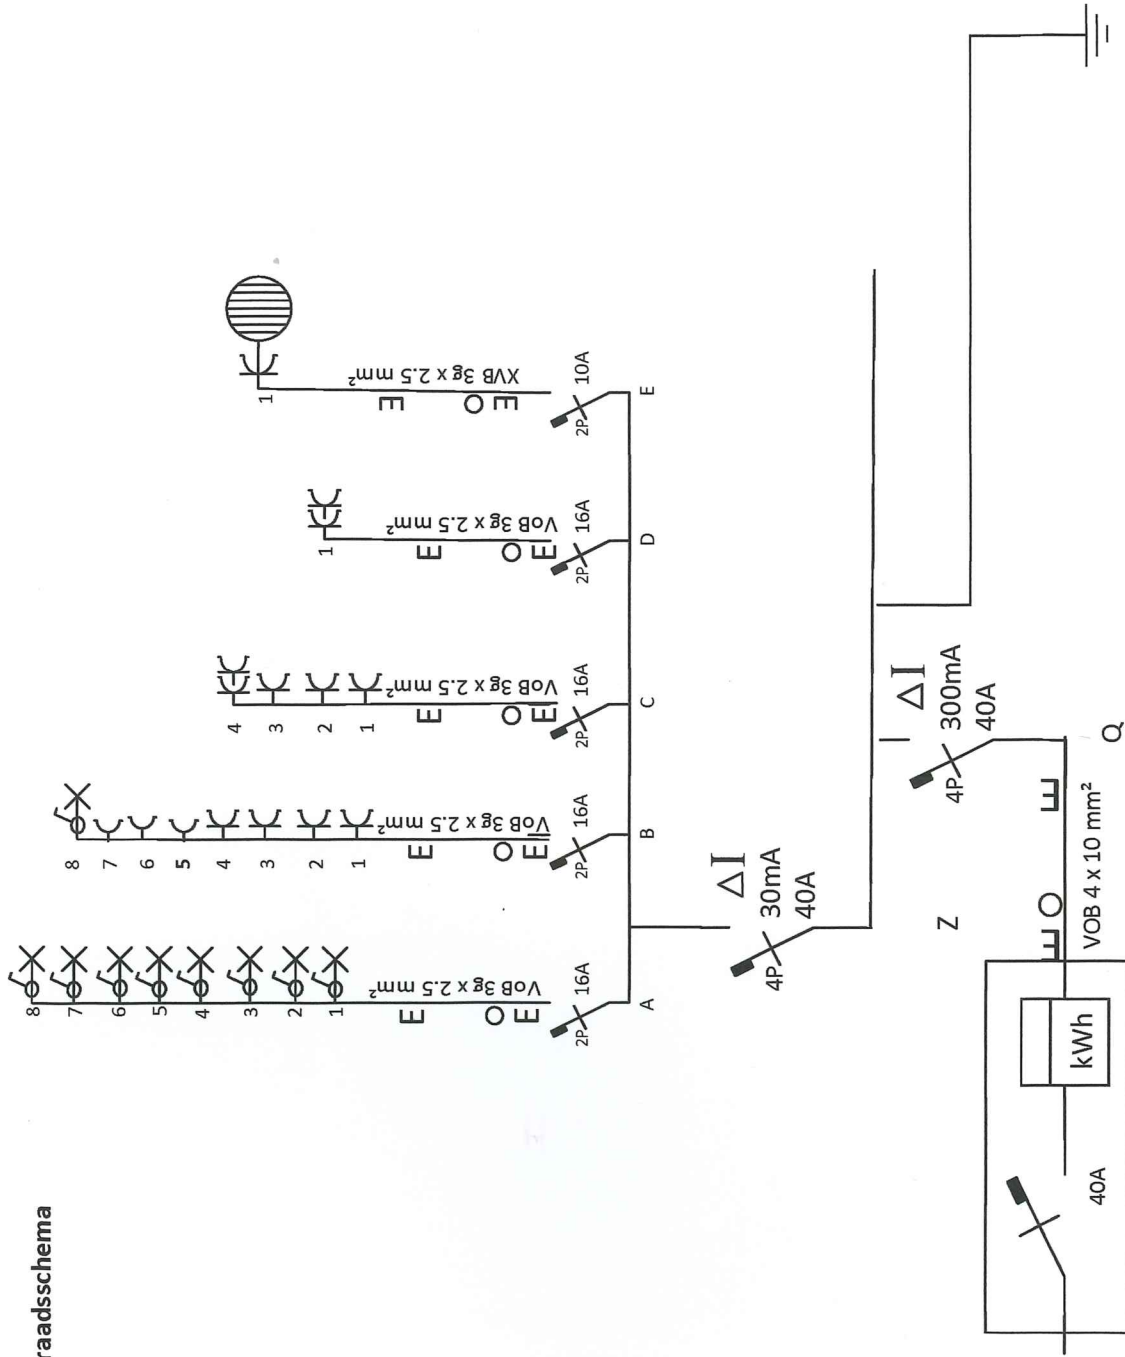


M. HERREMANS
 Inspecteur
 04970551.30
[Signature]

Eigenaar van de installatie : De La Rosa
 Adres van uitvoering : Jozef cardijnstr 3
 Naam van uitvoerder : De La Rosa
 Adres van uitvoerder : Jozef cardijnstr 3
 BTW nr of nr. ID-aank :
 Handtekening eigenaar :
 Handtekening uitvoerder :
 Datum :

2de verdiep

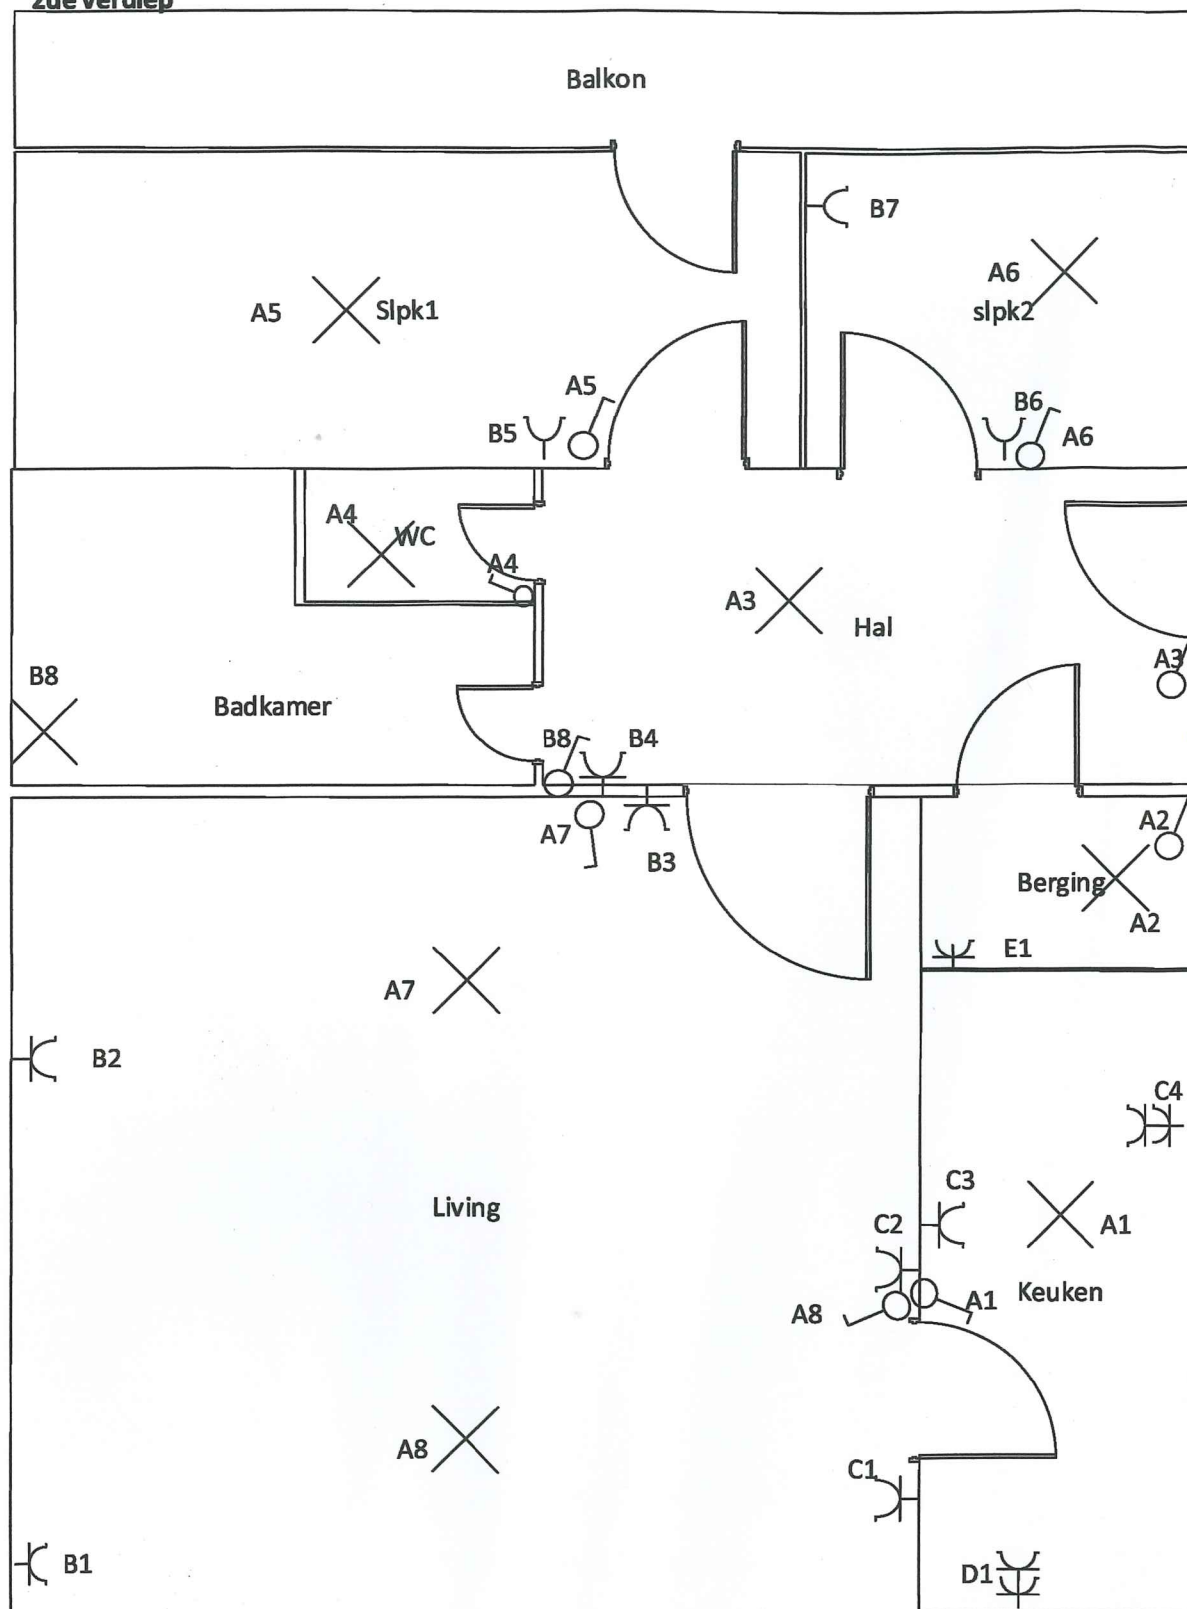

M. HERREMANS
Inspecteur
0497/05.61.30
VINCEZIE
15/11/2005

Eigenaar van de installatie: De La Rosa
Adres van uitvoering: Jozef cardijnstr. 3
Naam van uitvoerder: De La Rosa
Adres van uitvoerder: Jozef cardijnstr. 3
BTW nr (of nr. ID-kaart):

Handtekening eigenaar:

Handtekening uitvoerder:

Datum: