3316556

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	

EAN nr.
Teller nr.:
Stand I : II :

O.C.B.
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276bis /
Aanvulling verslag nr.
Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Overdracht eigendom
Type der lokalen : APP.
Plaats van onderzoek : IT 3.1 lot 72 E.V. Hammestr 3-1 2570 Duffel
Eigendom van :
Opdrachtgever : Wauters Elektro 2370 Arendonk
Installateur :
BTW 471 839 226 ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :
Onderzoeker : Bartels T Datum van onderzoek : 01/12/10

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : 40A Omschakelaar stand :
Hoofdbeveiliging : Zek : Schak. :
Meter bordverbinding : kabeltype : XVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²
Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²
Bovengronds net/ondergronds en bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig
Aardelektrode : Type : lus / staven / pennen / horizontale geleiders Sectie : 35 mm² Spreidingswaarde : 33 Ω
Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 12 Algemene isolatieweerstand : 730 MΩ
Diff. schak. algemene : 2p 40A - 300 mA bijkomende : 2p 40A - 30 mA
werking testknop : in orde - niet in orde controle foutlus : in orde - niet in orde
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - neen Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde
Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde
Continuiteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde
Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.
N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

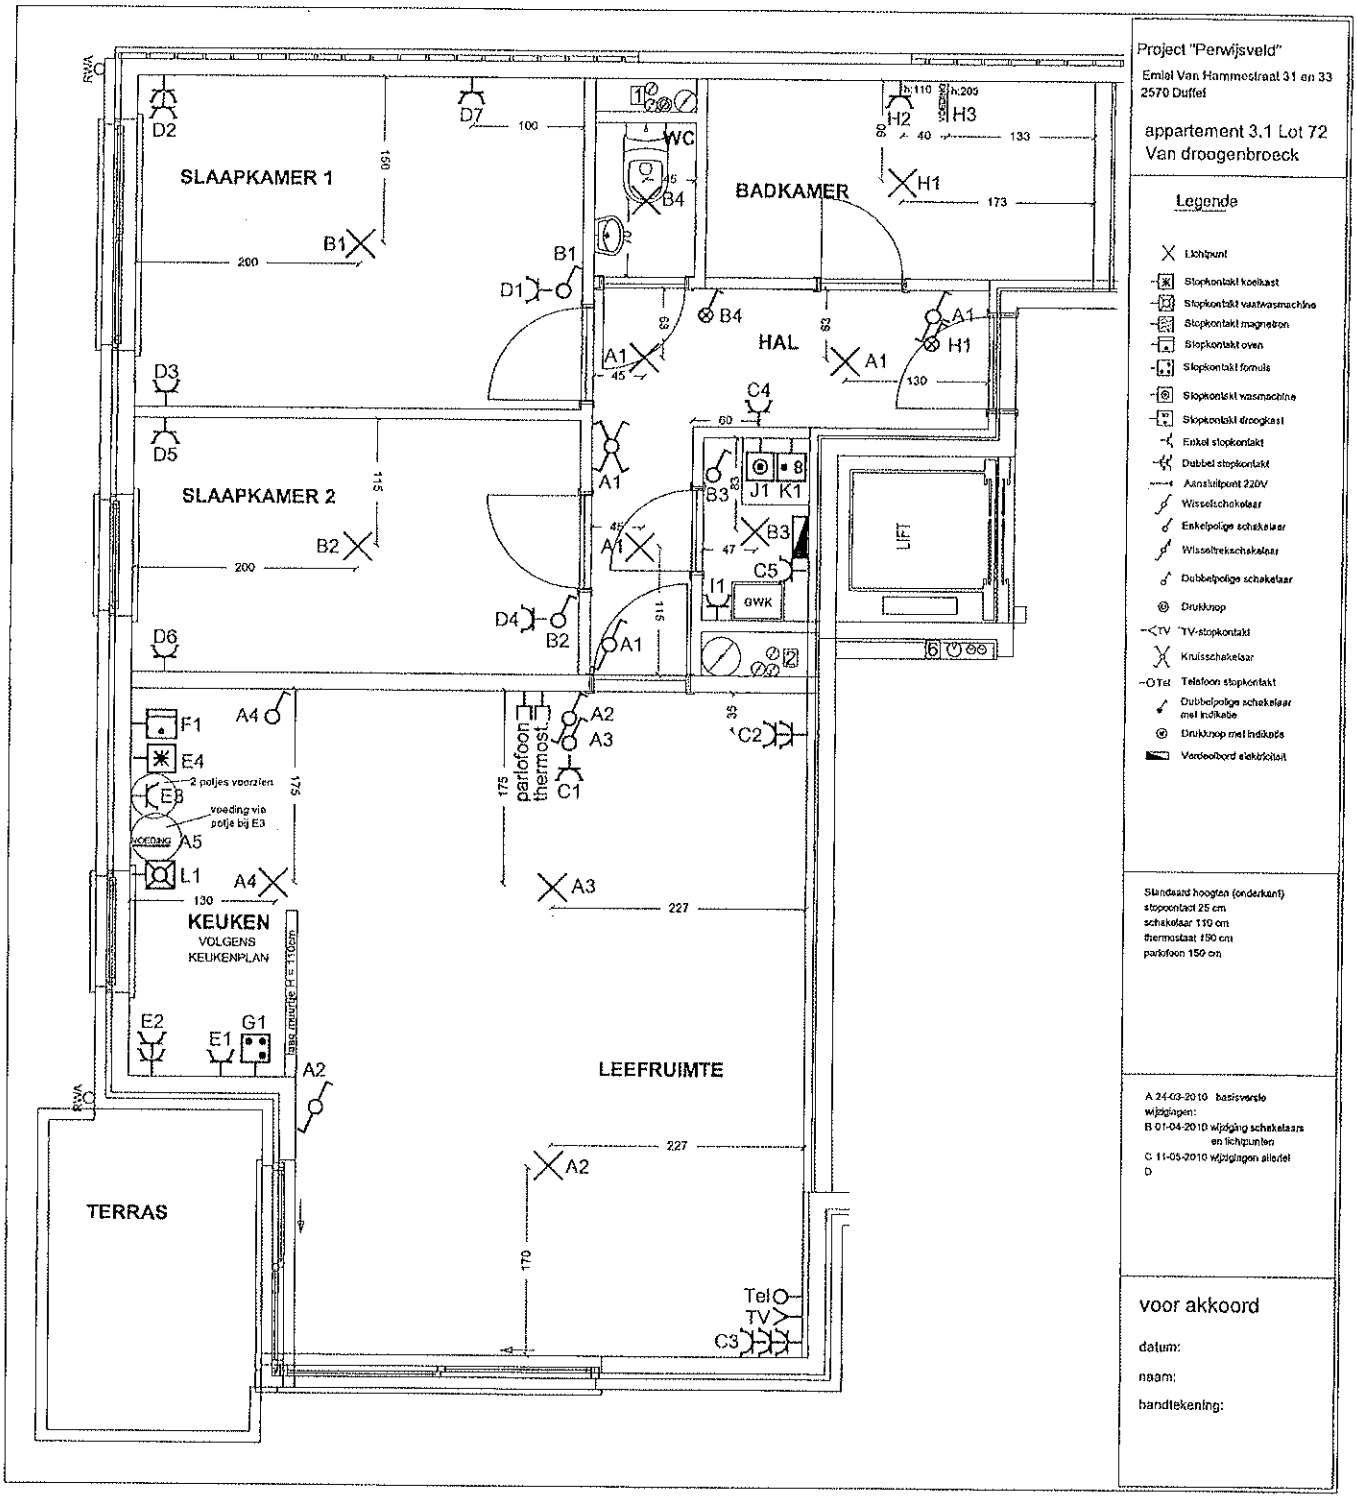
BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 01.12.15, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur-
de onderzoeker

1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische
rechtstreeks of onrechtstreekse wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en
NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht

erkend controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie
maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10
www.ocb.be
info@ocb.be
BTW BE 0404.312.034
PC. 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49


SLAAPKAMER 1
SLAAPKAMER 2
BADKAMER
HAL
WC
LIFT
GWK
KEUKEN
VOLGENS
KEUKENPLAN
LEEFRUIMTE
TERRAS
parlofoon
thermost.
2 potjes voorzien
voeding via
potje bij E3
Project "Perwijsveld"
Emiel Van Hammestraat 31 en 33
2570 Duffel
appartement 3.1 Lot 72
Van droogenbroeck
Legende
Lichtpunt
Stopkontakt koelkast
Stopkontakt vaatwasmachine
Stopkontakt magnetron
Stopkontakt oven
Stopkontakt fornuis
Stopkontakt wasmachine
Stopkontakt droogkast
Enkel stopkontakt
Dubbel stopkontakt
Aansluitpunt 220V
Wisselschakelaar
Enkelpolige schakelaar
Wisseltrekschakelaar
Dubbelpolige schakelaar
Drukknop
TV-stopkontakt
Kruisschakelaar
Telefoon stopkontakt
Dubbelpolige schakelaar met indikatie
Drukknop met indikatie
Verdeelbord elektriciteit
Standaard hoogten (onderkant)
stopcontact 25 cm
schakelaar 110 cm
thermostaat 150 cm
parlofoon 150 cm
A 24-03-2010 basisversie
wijzigingen:
B 01-04-2010 wijziging schakelaars en lichtpunten
C 11-05-2010 wijzigingen allerlei
D
voor akkoord
datum:
naam:
handtekening: