



Romeinsesteenweg 524
1853 Strombeek-Bever
tel. 02 880 8890
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 23/01/2020 Inspecteur: Jol Haest Mentor: Installateur: Danny Goris
ID-label: LS Hoogstraat 77, 2570 Duffel Client reference: B.T.W. nr.: BE 645 357 133 I.K. nr.:
Merk en type meettoestel: Metrol ET61557 Serie Nr.: 17470084

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Hoogstraat
Huisnummer: 77
Busnummer:
Postcode: 2570
Gemeente: Duffel
Land: België

Eigenaar

Naam: Dorien
Straatnaam: Hoogstraat
Huisnummer: 77
Busnummer:
Postcode: 2570
Gemeente: Duffel
Land: België

Naam contactpersoon: Danny Goris
Telefoon: 0475256881
Gsm nr. (SMS):

Installateur

Naam: Danny Goris
BTW nr.: BE 645 357 133
Telefoonnummer: 0475256881
E-mail: Dannygoris@pandora.be

Type : woning

EAN : 54

Teller Nr.: : Te plaatsen

Aard onderzoek: Gelijkvormighedsonderzoek van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 270 en 86.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 1N400V Motor / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 63 A
Aantal borden: 1 Aantal kringen: 16 Isolatie: 223 MΩ

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders RE: 13,68 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	It	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	63			A	Alle	Ok	Ok
30	63			A	16	Ok	Ok

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
Zie schema's					
Visueel nazicht (algemeen)	☒ OK ☐ NOK	Directe aanraking	☒ OK ☐ NOK	Indirecte aanraking	☒ OK ☐ NOK
Aansluitingen	☒ OK ☐ NOK	Correcte schema's	☒ OK ☐ NOK	schema in bijlage door Aceg vzw	☒
Equipotentiale verbindingen	☒ OK ☐ NOK	niet van toepassing	☒ in afwachting		
Continuïteit	☒ OK ☐ NOK	Verlichting / toestellen	☒ OK ☐ NOK	NVT	

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Opmerking

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

O5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

BESLUIT



De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 23/1/2045



De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.



Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) worden door het erkend organisme voor gezien getekend.



De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verstrijken van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Jef Haest

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Een origineel overkopen van personen en te weten: richtreksels of controletoetsen, aan de aannemingsheer van de elektrische installatie dient onmiddellijk overgedragen te worden aan de FOG economie, IOMO, modeste land en Energie - algemene directie energie, wettelijk gas - elektriciteit.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegestaan in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aannemer.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normale toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be


02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0846.351.031

Stappenplan voor een installatie die conform is:


Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Indien u belangrijke uitbreidingen doet aan uw installatie, laat opnieuw keuren	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 23/1/2045	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

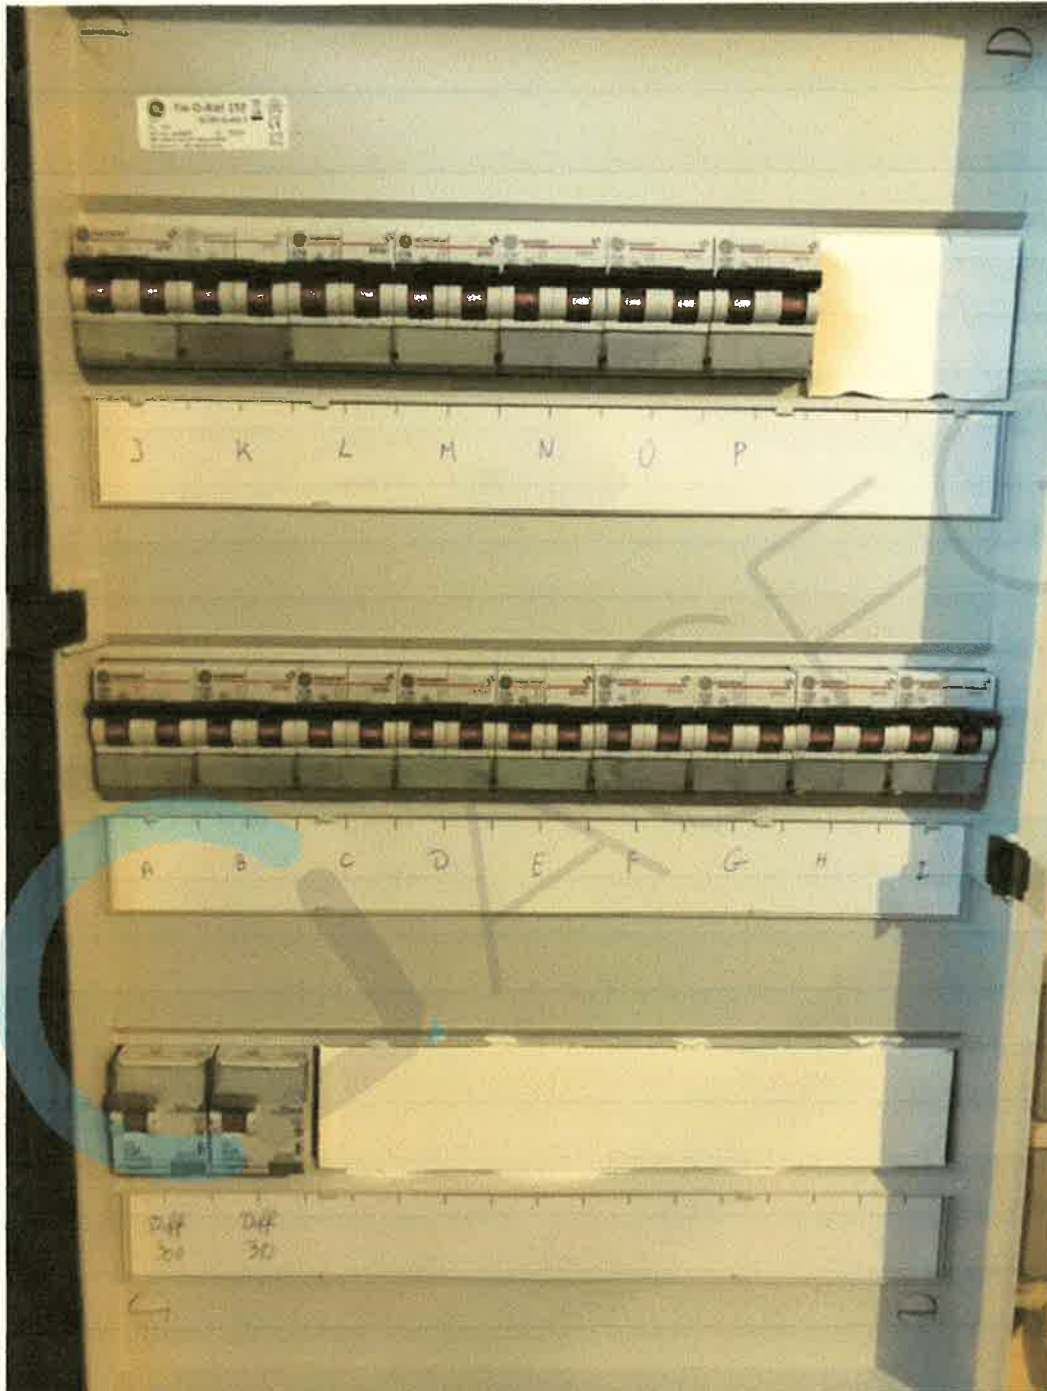

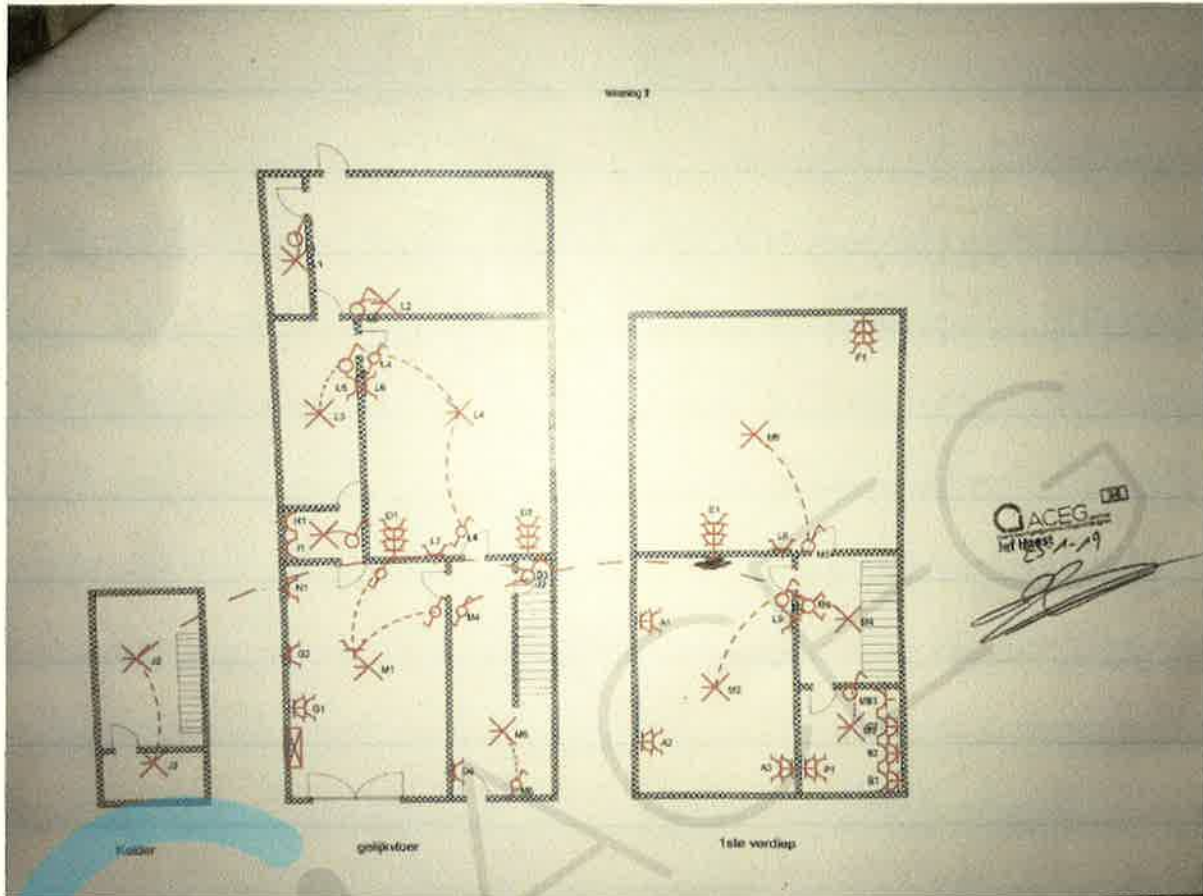



ER1 | Raportnummer 302527 | Bedienungsanleitung vorliegend VERG. / NL 2016/205 **Origineel exemplaar**

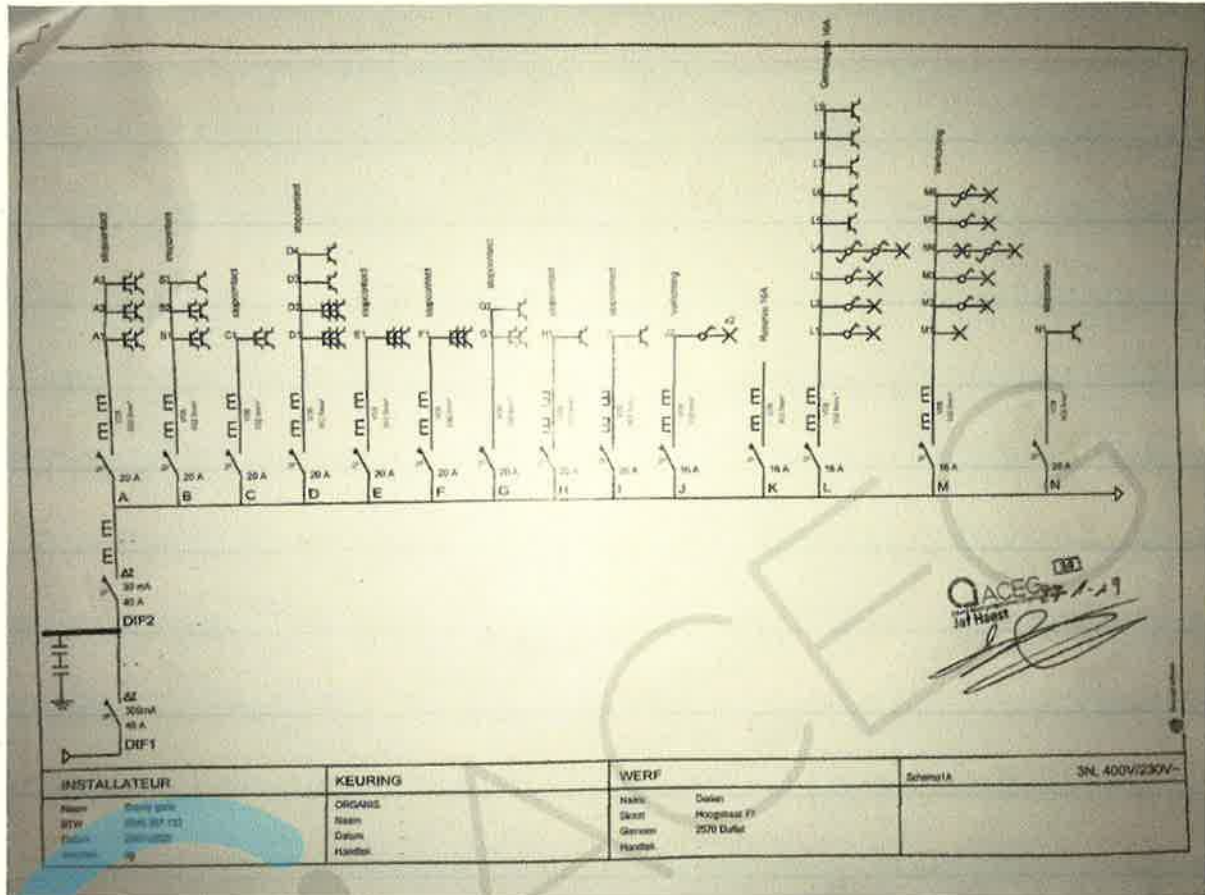

DACEG

23-1-19

INSTALLATEUR Naam: <u>Daan Jans</u> Adres: <u>1645 357 133</u> Telefoon: <u>234610899</u> E-mail: <u>daan.jans@ceg.nl</u>	KEURING ORGANIS: <u>ORGANIS</u> Naam: <u>Naam</u> Datum: <u>Datum</u> Handtekening: <u>Handtekening</u>	WERF Naam: <u>Daan</u> Adres: <u>Houtstraat 77</u> Gemeente: <u>2370 Oude</u> Handtekening: <u>Handtekening</u>
		Schema 10: <u>3N, 400V/230V~</u>



