



Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11 Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11 Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager: KTI - WTI BVBA

Verantwoordelijke voor de werken:	Installatie:	Eigenaar of beheerder:
Naam, Voornaam: <u>KTI - WTI</u> <u>BVBA</u>	Naam, Voornaam: <u>Van de Wynaert Louis Edm</u> Adres: <u>Oude baan 139</u> Post nr. + Stad: <u>2970 Schilde</u> Tel:	Naam, Voornaam: <u>Vierselbeaun 40</u> Adres: <u>2240 Zandhoven</u> Post nr. + Stad:
Ident. Kaart nr.:		
BTW nr.: BE		

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ARAB

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270	<input type="checkbox"/> ingebruikname	<input type="checkbox"/> wijziging	<input checked="" type="checkbox"/> uitbreiding	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art 271bis	<input checked="" type="checkbox"/> Wooneenheid
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> mobiel	<input type="checkbox"/> tijdelijk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art 278	<input checked="" type="checkbox"/> Huishoudelijke werkeenheden
<input type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> periodiek	<input type="checkbox"/> controle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art	<input checked="" type="checkbox"/> Gemeenschappelijke delen
<input type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> verzwaring	<input type="checkbox"/> Art 276bis: verkoop van een wooneenheid	<input checked="" type="checkbox"/> Art 235	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Art	<input checked="" type="checkbox"/> Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler	EAN <u>S41448820048245690</u> <input type="checkbox"/> EAN niet meegedeeld <input type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr. <u>50232445</u> Meterstand dag: <u>671</u> nacht: <u>816</u> <input type="checkbox"/> kWh excl. nacht meter: <u>P.V.</u> Bescherming aansluiting (A): <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input checked="" type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/>
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _n : <input type="checkbox"/> 230V <input type="checkbox"/> 3x230V <input checked="" type="checkbox"/> 3N400V <input type="checkbox"/>
	Maximale nominale stroom (A): <input type="checkbox"/> 20 <input checked="" type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 <u>P.V.</u> Voedingsleiding hoofdbord: <u>4</u> X <u>1.0</u> mm ² - Type:
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting: <u>4.0 A / 300 mA</u> Aantal borden: <u>1</u> Aantal eindstroombanen: <u>2</u>
	<input checked="" type="checkbox"/> Zie bijlage

Metingen - testen - controles - verzegeling:

<input checked="" type="checkbox"/> Rechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Onrechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Montage	<input type="checkbox"/> Toestellen	<input checked="" type="checkbox"/> Materieel	<input checked="" type="checkbox"/> >/doorsnede	<input checked="" type="checkbox"/> Schema's
<input checked="" type="checkbox"/> Aardingsweerstand <u>29,7</u> Ω	<input checked="" type="checkbox"/> Algemeen isolatieniveau: <u>1000</u> MΩ	<input checked="" type="checkbox"/> Controle foutlus	<input checked="" type="checkbox"/> Aardingscontinuïteit	<input checked="" type="checkbox"/> Test DSI		
Differentieelstroominrichting: <input type="checkbox"/> werd verzegeld <input type="checkbox"/> was verzegeld <input checked="" type="checkbox"/> was niet verzegeld <input type="checkbox"/> kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie		Visum DNB:
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie		Aangestelde DNB:
<input type="checkbox"/> Nihil		Naam:
Opmerkingen	<u>Controle betref enkel de P.V. installatie</u>	Visum:
<input type="checkbox"/> Nihil		

Besluit(en):

De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
 De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór 30.12.2009 (*)

• door hetzelfde erkend organisme (**)

(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker:

Naam: Van Ooyck R Agent nr. 3534 Datum: 30.12.2009
 Aantal bijlagen: Situatieschema(s) 1 Eéndraadsschema(s) 1

Voor de directeur generaal: Handtekening

Van Ooyck R


Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Klant:	Van De Wyngaert Louis
Adres:	Oude Baan 139 B-2970 Schilde

Laagspanningsnet netbeheerder 220V Vac netspanning

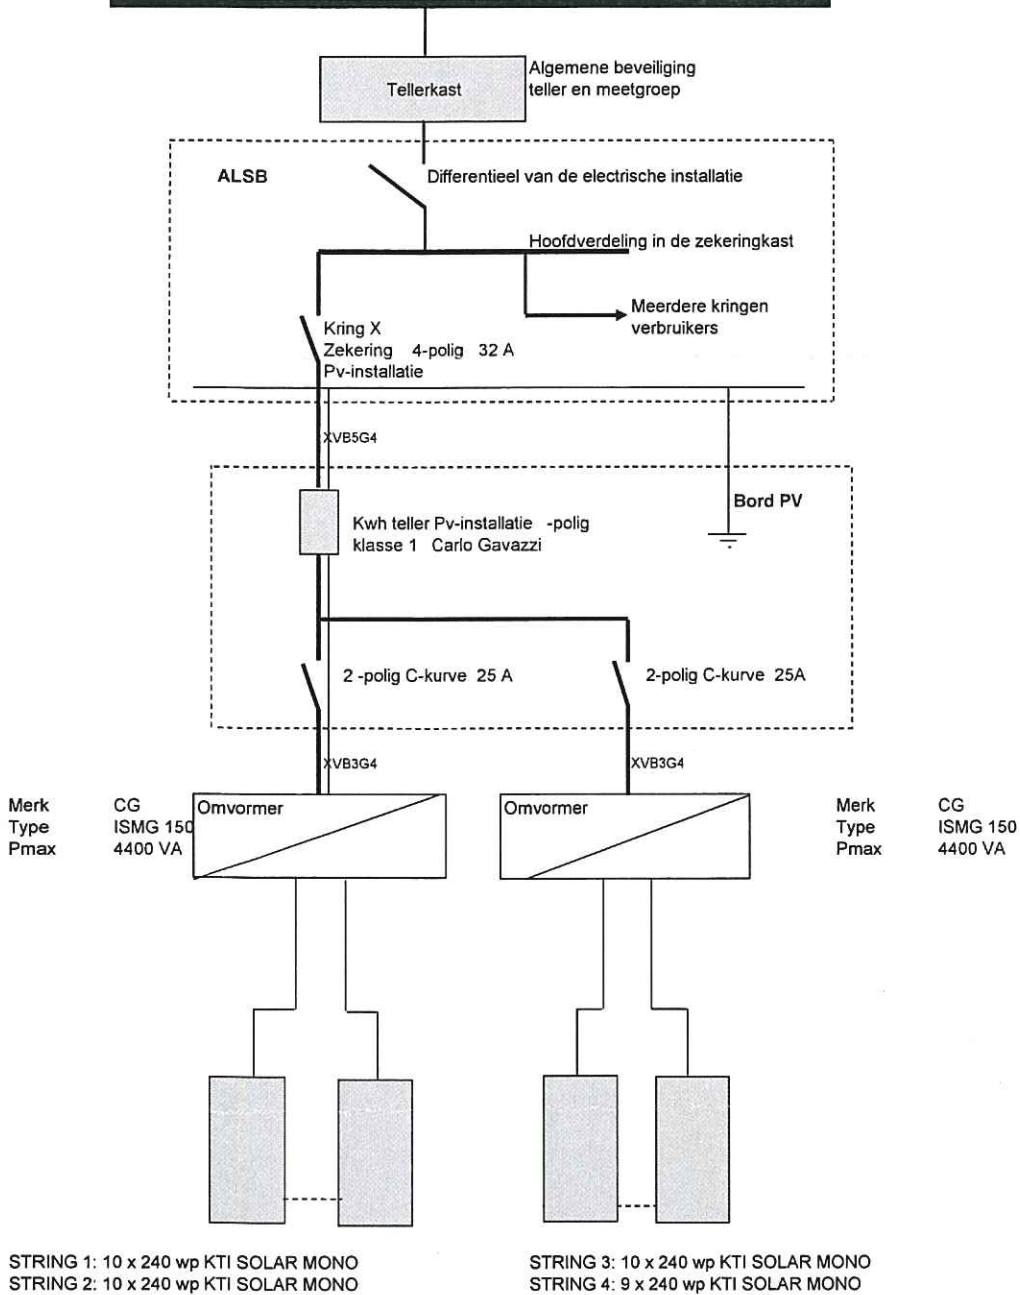

Installateur: KTI-WTI bvba Vierselbaan 40 B-2240 Zandhoven	Stempel Keurmeester: 30/12/09 VAN DYCK Rudy Inspecteur VINCOTTE
--	--