

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 21/01/2021 Inspecteur: Michael Schnurrer Mentor: Installateur: VERREET-ELEK BVBA
ID-label: App. 103 B.T.W. nr.: BE 834 033 615 Klantreferentie:
Merk en type meettoestel: Metrel ET61557 Serie Nr.: 18460193

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 481636

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Rector de Ramstraat
Huisnummer 27
Busnummer 103
Postcode 2560
Gemeente Nijlen
Land België

Naam contactpersoon VERREET-ELEK BVBA
Telefoon 0476338261
Gsm nr. (SMS)

Type : appartement

EAN : 541

Eigenaar

Naam -
Straatnaam Rector de Ramstraat
Huisnummer 27
Busnummer 103
Postcode 2560
Gemeente Nijlen
Land België

Installateur

Naam VERREET-ELEK BVBA
BTW nr. BE 834 033 615
Telefoonnummer 0476338261
E-mail sven.verreet@telenet.be

Teller Nr.: 1SAG1100146492

Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidsonderzoek van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.4. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 1N400V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A
Aantal borden: 1 Aantal kringen: 13 Isolatie: 424 MΩ

Aardelektrode: Aardingslus RE: 8,66 Ω


DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I: t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	13	-	-
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	6	-	-

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
5	C	16		2	-
7	C	20		2	-
1	C	32		2	-

Visueel nazicht (algemeen) ☒ OK ☐ NOK Directe aanraking ☒ OK ☐ NOK Indirecte aanraking ☒ OK ☐ NOK
Aansluitingen ☒ OK ☐ NOK Correcte schema's ☒ OK ☐ NOK schema in bijlage door Aceg vzw ☐
Equipotentiale verbindingen ☒ OK ☐ NOK niet van toepassing ☐ in afwachting
Continuïteit ☒ OK ☐ NOK Verlichting / toestellen ☒ OK ☐ NOK ☒ NVT



OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- Q12 De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.
Q2 Goen inbreuken vastgesteld.
Q22 Keuken nog niet volledig geplaatst. Keukentoeestellen en/of -meubels nog te voorzien.
Q4 De controle omvat enkel het woongedeelte van het pand.
Q5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.
Q9 Badkamer is nog niet volledig afgewerkt. Bad en/of douche dient nog geplaatst te worden.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 21/1/2046
☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
☒ Het (de) één draads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. Het controlebezoek voorzien door hoofdstuk 8.4.2. van het AREI boek 1, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Aantal bijlage(n): 7
VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG


De inspecteur Michael Schnurrer




Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het ARegi Boek 1 afdeling 9.1.2.	
• Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie	
• Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier	
• Elk ongeval overkomen van personen en te wijzen, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient omvattend te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie	
• De reproduce van dit document is enkel toegestaan in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorgaan en de aanvrager	
• De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie	

www.aceg.be 02 880 88 90 BE53 0689 0209 2953 - BTW BE06839.666.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:	
Stap 1	Stap 2
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.
Stap 4	Stap 3
ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 21/1/2046

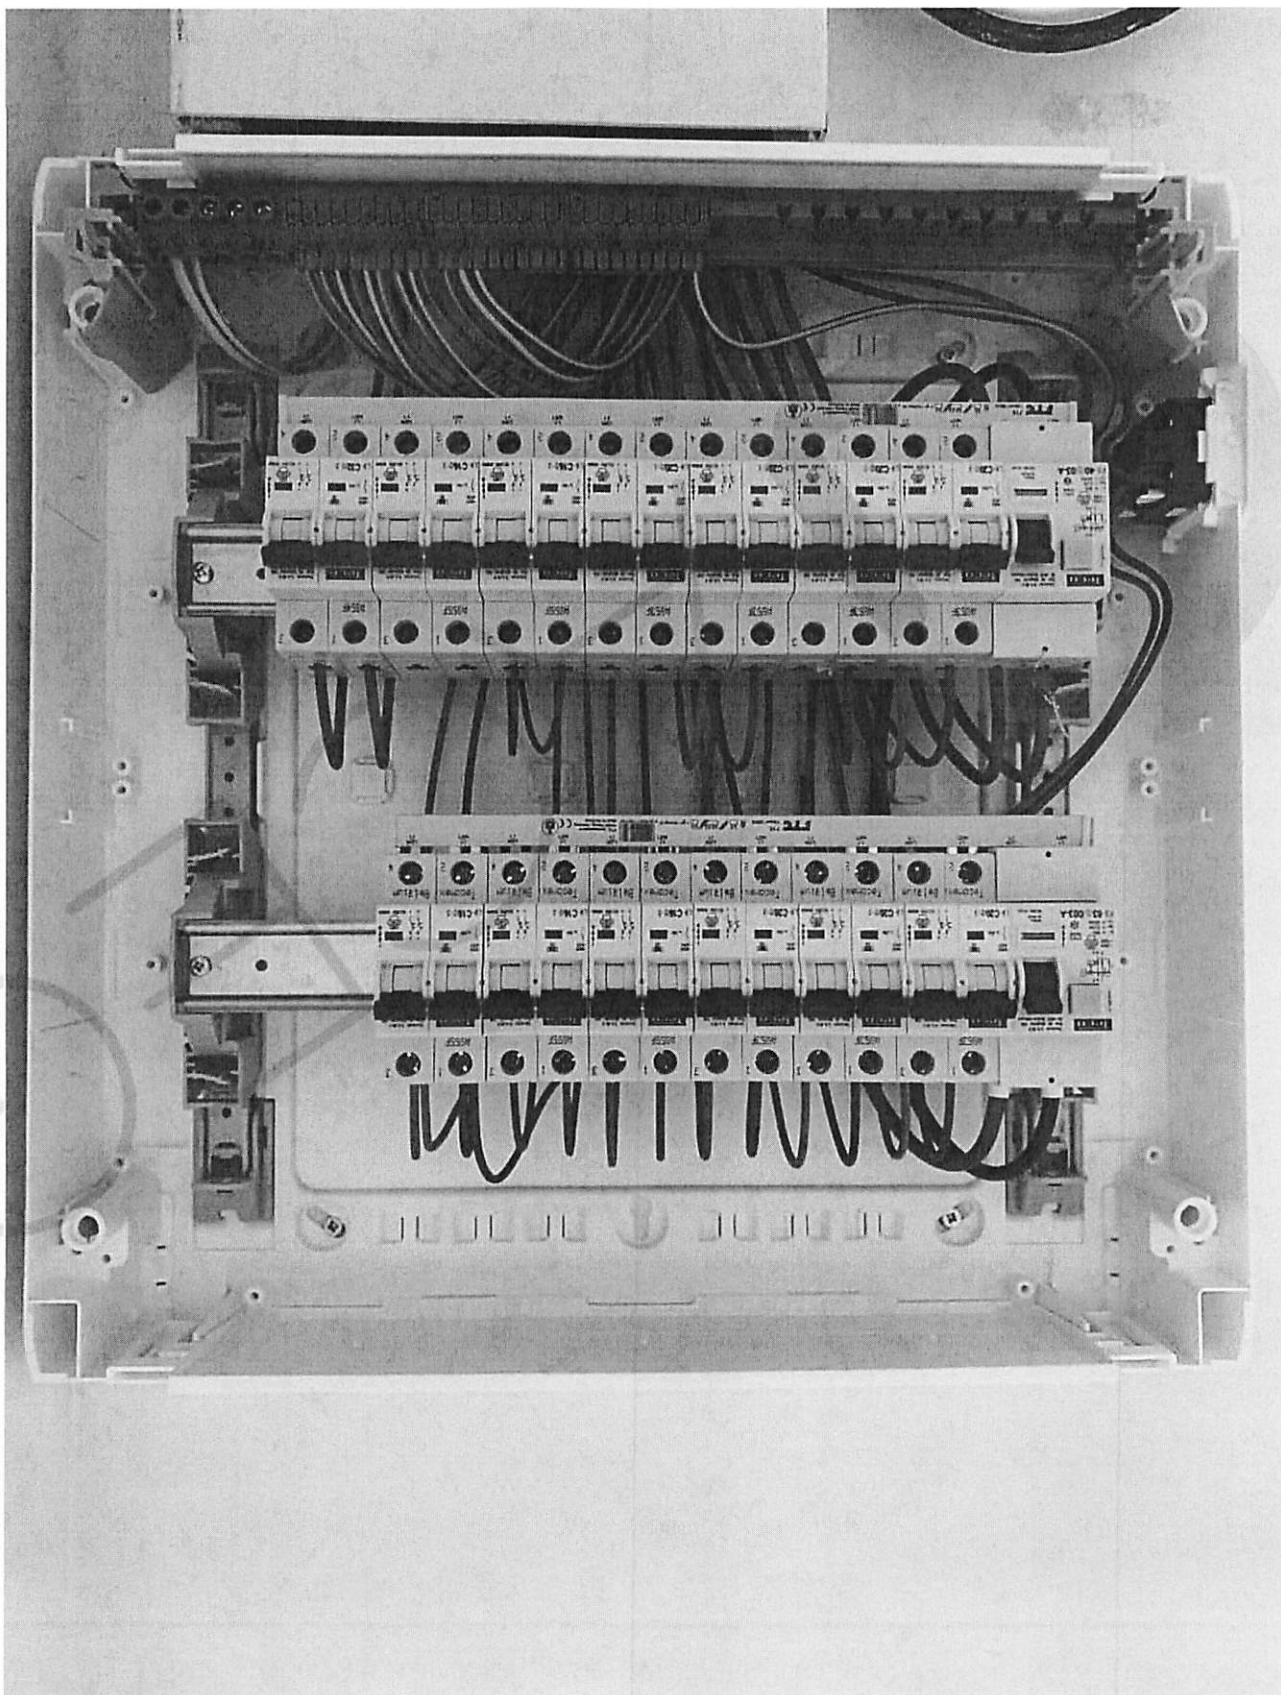

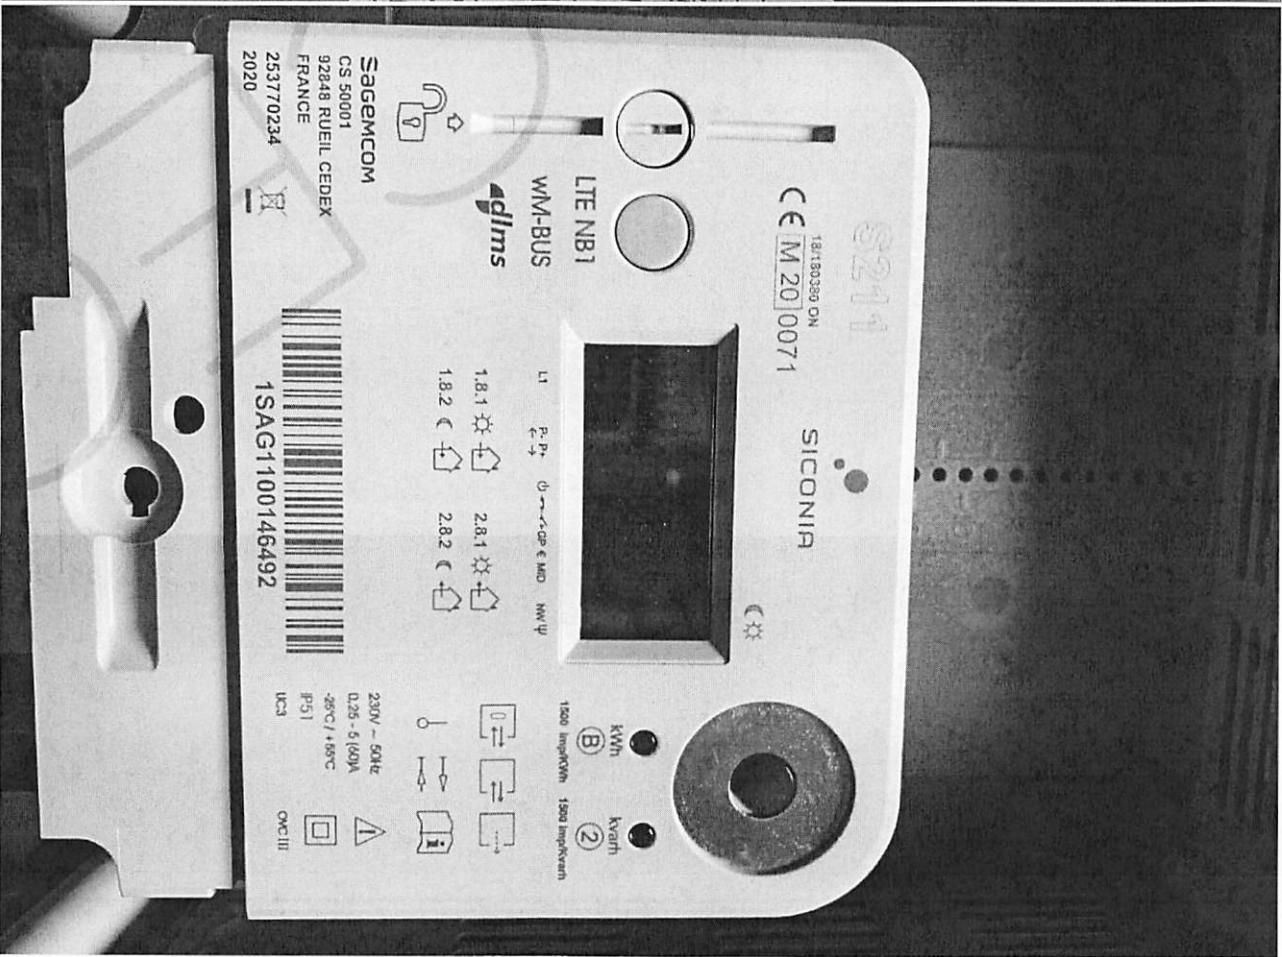

 Erkend Organisme ACEG Rommelsesteegweg 524 / 28b Tm. 02 880 88 80 e-mail: info@aceg.be	Plaats van de elektrische installatie Rector De Ruymstraat 27 Bus 103 2560 Nijlen	Installateur Vermeir-Ellek bvba Oudeweg 12 2240 Zandhoven Tél.: 03 515 76 43 GSM 0476 33 82 61 e-mail: info@vermeir-ellek.be BTW BE 0834 033.615	Geplaatst door p. 2/3 Geplaatst door
---	--	---	---



