


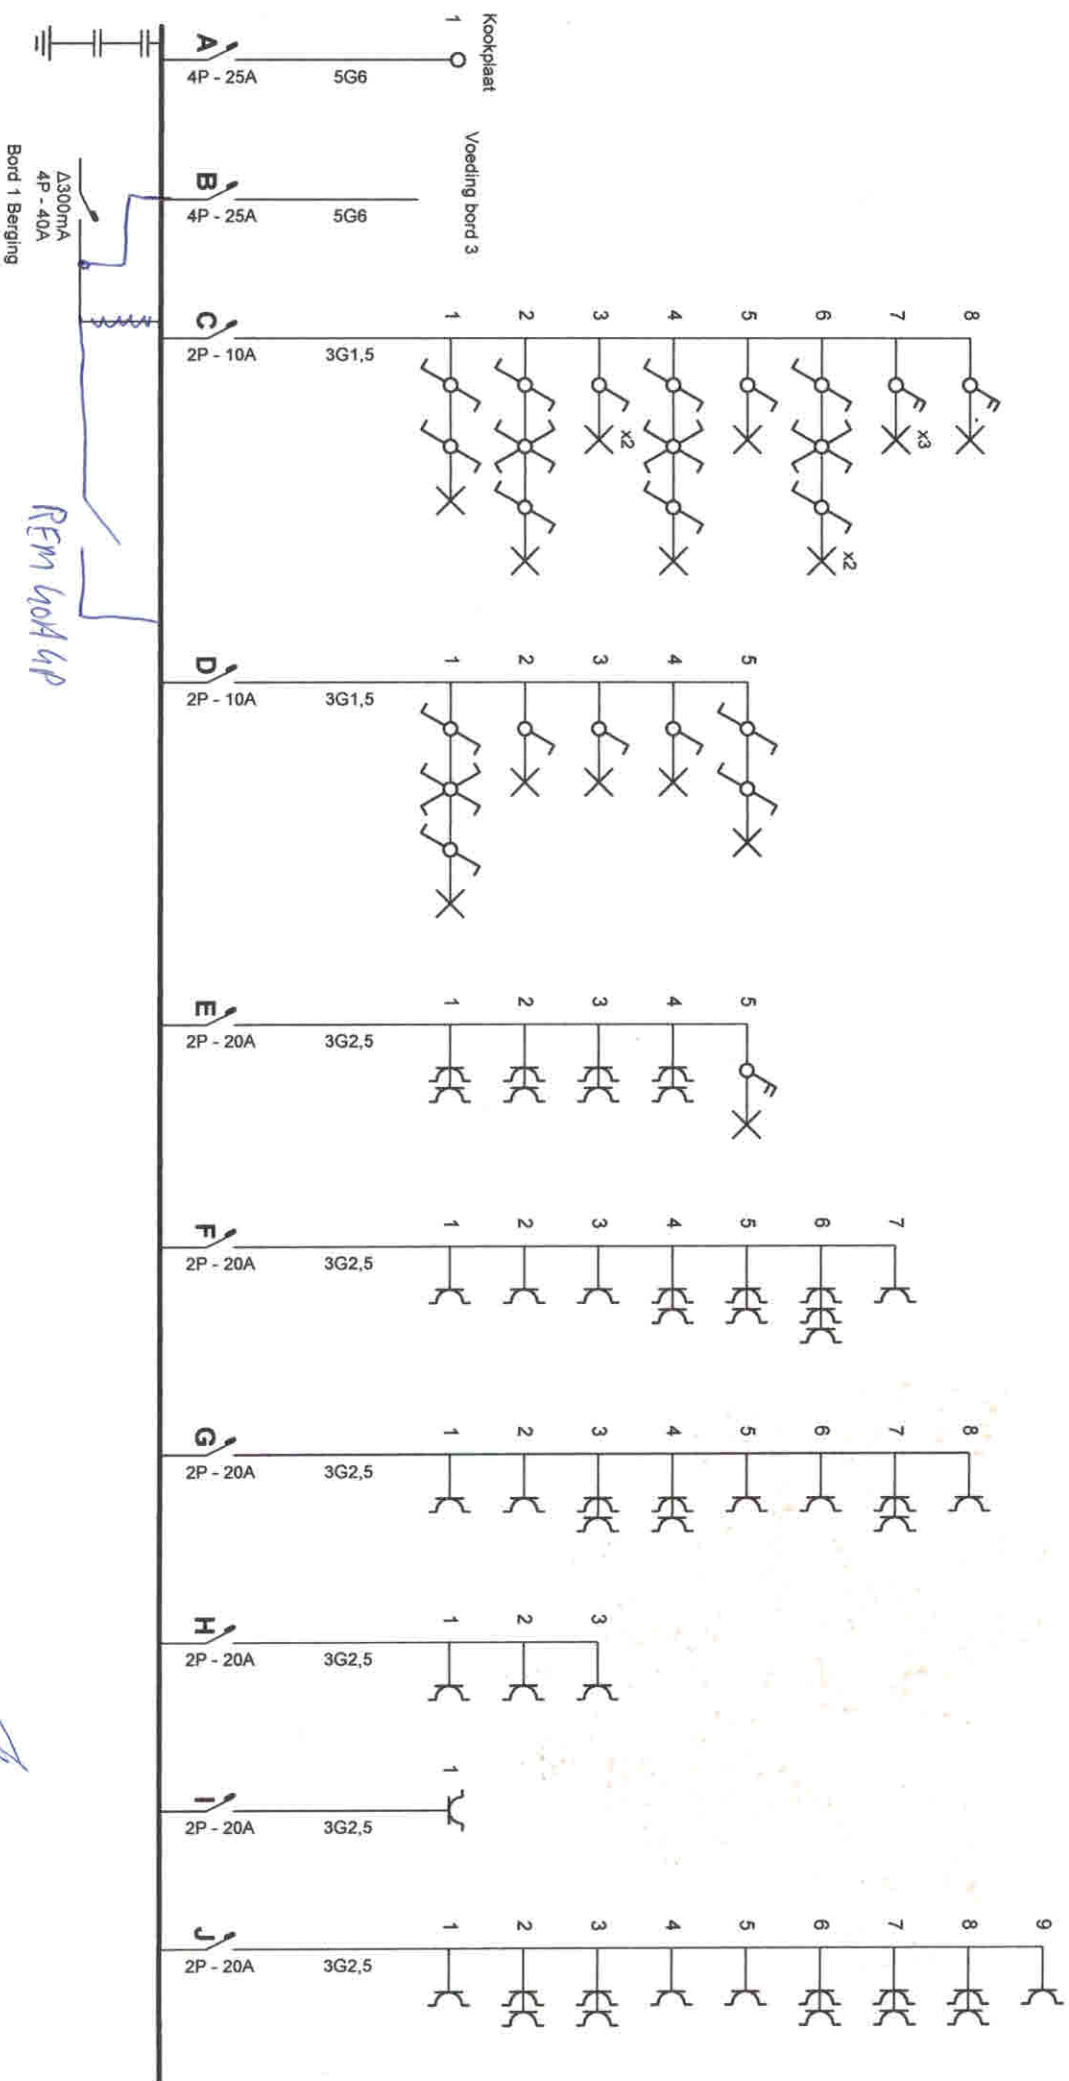

Erkend Organisme

Atecon
Prins Boudewijlaan 43 bus 10
2650 Edegem
Tel.: 03 770 75 14
e-mail: info@atecon.be

ATECON vzw
Steve Godts
0472/84 08 06
steve.godts@atecon.be

Plaats van de elektrische installatie

Nys Raymond
Leeuwenkenstraat 34 Bus 001
3001 Heverlee

Installateur



Dimitri Driesmans bvba
Zavelstraat 43
3212 Pellenberg
GSM: 0496 10 30 87
e-mail: dimitridriesmans@gmail.com
BTW BE 0846.922.440

P. 1/6

Eendraadschema

Datum: 3/06/2021

3 x 400V + N ~ 50Hz

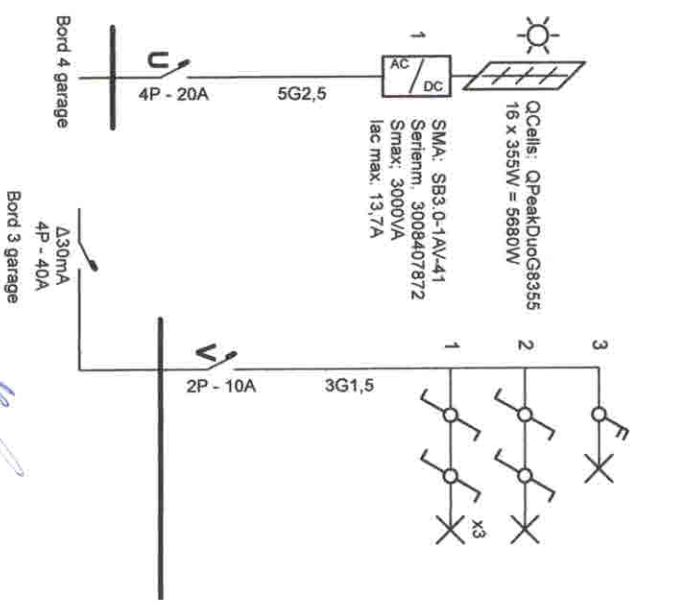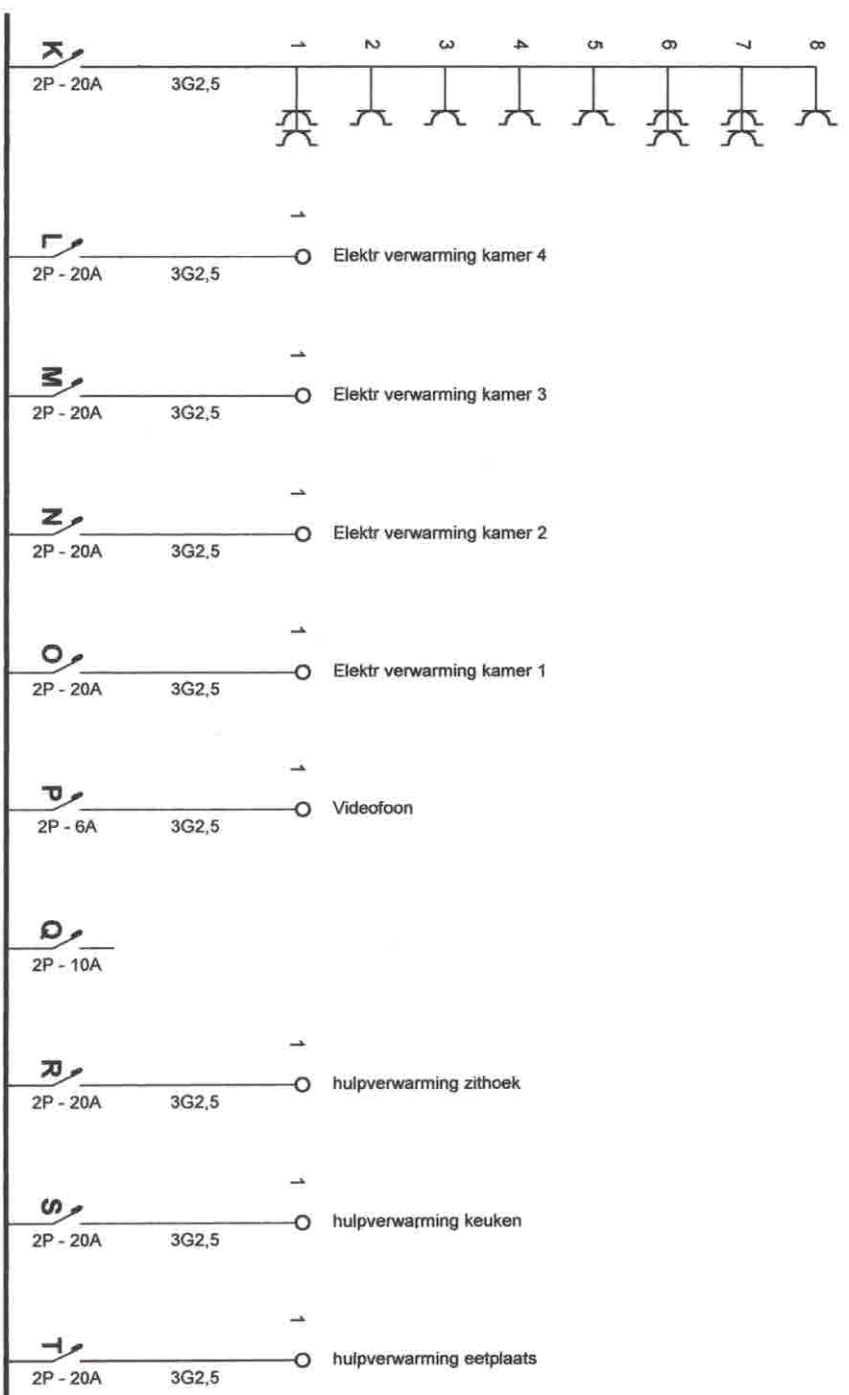

Erkend Organisme
 Atecon
 Prins Boudewijnlaan 43 bus 10
 2650 Edegem
 Tel.: 03 770 75 14
 e-mail: info@atecon.be


Plaats van de elektrische installatie
 Nys Raymond
 Leeuwenkenstraat 34 Bus 001
 3001 Heverlee

Installateur
 Dimitri Driesmans bvba
 Zavelstraat 43
 3212 Pellenberg
 GSM: 0496 10 30 87
 e-mail: dimitridriesmans@gmail.com
 BTW BE 0846.922.440


p. 2/6
Eendraadschema
 Datum: 3/06/2021
 3 x 400V + N ~ 50Hz

ATECON vzw
 Steve Godts
 0472 94 03 06
 steve.godts@atecon.be


3-6-21

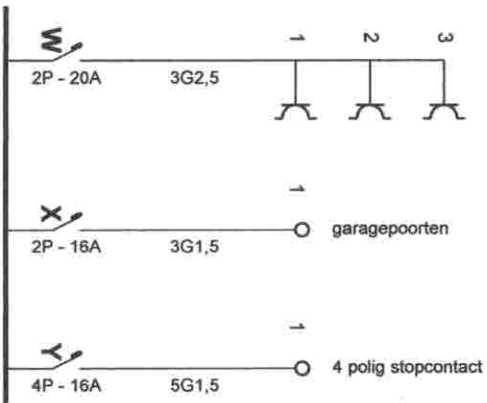

Δ30mA
2P - 40A
Bord 1 Berghing

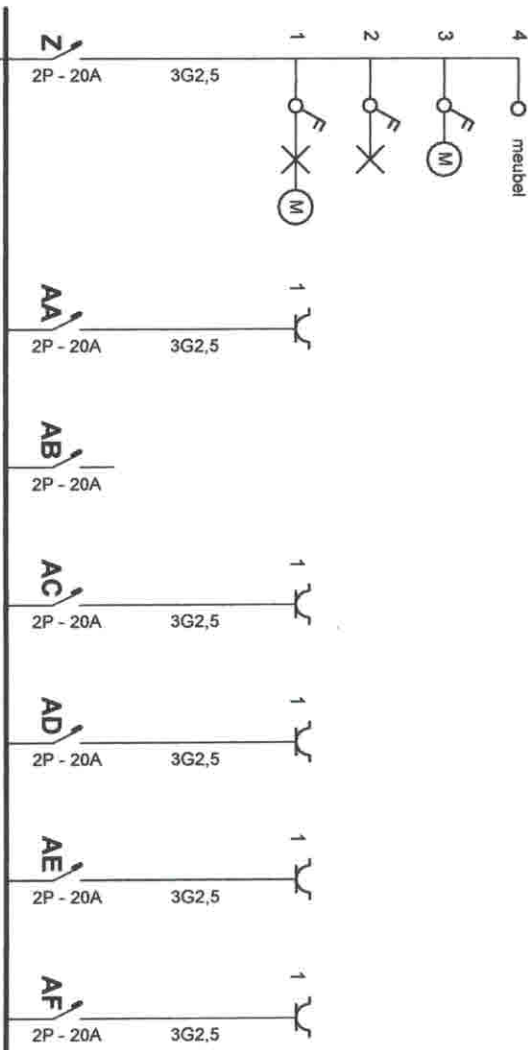

Δ300mA
4P - 40A
Bord 2 Berghing

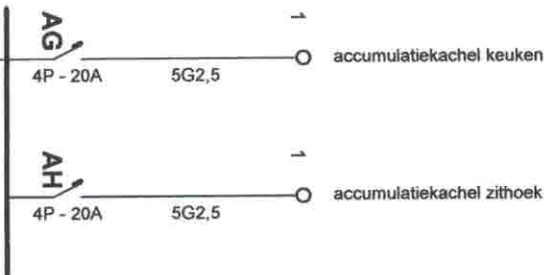

Eikend Organisme

Atecon
Prins Boudewijnlaan 43 bus 10
2650 Edegem
Tel.: 03 770 75 14
e-mail: info@atecon.be

ATECON vzw
Steve Godis
0472 84 08 06
steve.godis@atecon.be

Plaats van de elektrische installatie

Nys Raymond
Leeuwenkenstraat 34 Bus 001
3001 Heverlee

Installateur


Dimitri Driesmans bvba
Zavelstraat 43
3212 Pellenberg
GSM: 0498 10 30 87
e-mail: dimitridriesmans@gmail.com
BTW BE 0846.922.440

p. 3/6

Eendraadschema

Datum: 3/06/2021

3 x 400V + N ~ 50Hz



Erkend Organisme

Atecon
Prins Boudewijnlaan 43 bus 10
2650 Edegem
Tel.: 03 770 75 14
e-mail: info@atecon.be

ATECON vzw
Steve Godts
0472 84 08 06
steve.godts@atecon.be

3.681

Plaats van de elektrische installatie

Nys Raymond
Leeuwenkenstraat 34 Bus 001
3001 Heverlee

Installateur

Dimitri Driesmans bvba
Zavelstraat 43
3212 Pellenberg
GSM: 0496 10 30 87
e-mail: dimitridriesmans@gmail.com
BTW BE 0846.922.440

p. 4/6

Eendraadschema

Datum: 3/06/2021

3 x 400V + N ~ 50Hz

