



VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr. :

66784553

- ☒ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
☒ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be



N 182933

Resi code : 3

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :		Installatie :	Eigenaar of beheerder :
Naam, voornaam : <u>Vermaelen & Demuyser</u>		Naam, voornaam :	
Ident. Kaart nr. :		Adres :	
BTW nr.: BE <u>897.875.935</u>		Post nr. + Stad :	
Tel. :			

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☒ Art 270 ☐ ingebruikname ☐ mobiel ☐ tijdelijk	☒ wijziging ☐ uitbreiding	☒ Art 86 ☐ Art 87 ☐ Art 88 ☐ Art ...	☒ Art 271 bis ☒ Art 278 ☐ Art ☐ Art	☒ Wooneenheid ☒ Huishoudelijke werkeenheden ☒ Gemeenschappelijke delen ☒ Werkeenheden
☒ Art 271 ☐ periodiek ☐ controle ☐	☐ Art 276 : verzwarende	☐ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid		

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN : <u>68979934</u> meterstand dag : <u>385/82</u> nacht : Bescherming aansluiting (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐	☒ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☐ 230 V ☐ 3x230 V ☒ 3N400 V ☐ Maximale nominale stroom (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ Voedingsleiding hoofdbord : <u>4</u> X <u>6</u> mm ² - Type : <u>DB</u>	Type aardelektrode : ☐ aardingslus ☒ pen / baar ☐
Beschrijving installatie ☒ zie bijlage(n)	Algemene differentieelstroominrichting : <u>40</u> A / <u>30</u> mA Aantal borden : <u>4</u> Aantal eindstroombanen : <u>21.5 + 7 + 4</u>	

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ I>/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : <u>2,5</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau : <u>5</u> MΩ	☒ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.		
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<u>geen</u>
☒ Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie	<u>geen</u>
☐ Nihil	
Opmerkingen	<u>Voor de stopcontacten zonder aarding mogen enkel toestellen van de Klasse II aangemerkt worden.</u>
☐ Nihil	

Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :

- ☒ De nieuwe installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.
☒ De bestaande installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

14/06/2019
☐ door hetzelfde erkend organisme (*).


Agent bezoeker :

Voor de directeur generaal : Handtekening

Naam : Agent nr. : Datum : 14/06/2019

Bijlage(n) : ☒ Situatieschema('s) : 3 ☒ Eéndraadsschema('s) : 4 ☐


- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, aangepast te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

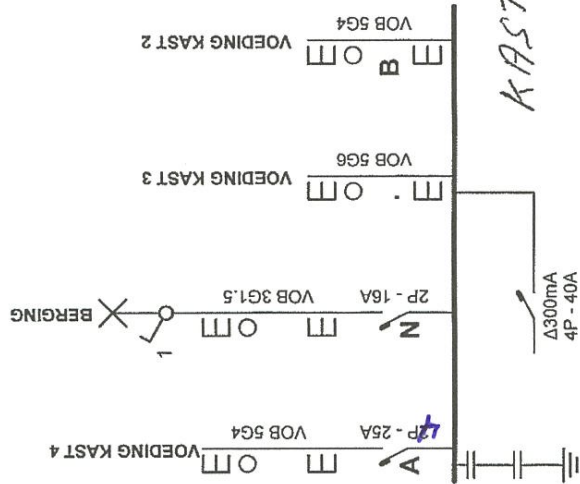


Plaats van de elektrische installatie POMPSTRAAT 16 3012 WILSELE	Installateur	p. 1/4
		Eendraadschema
		Datum: 13/06/2019
2 x 230V ~ 50Hz		
Schema's getekend door: Vermaelen & Demuyne B.V.B.A. - BTW BE 0897.876.936		



BERGING

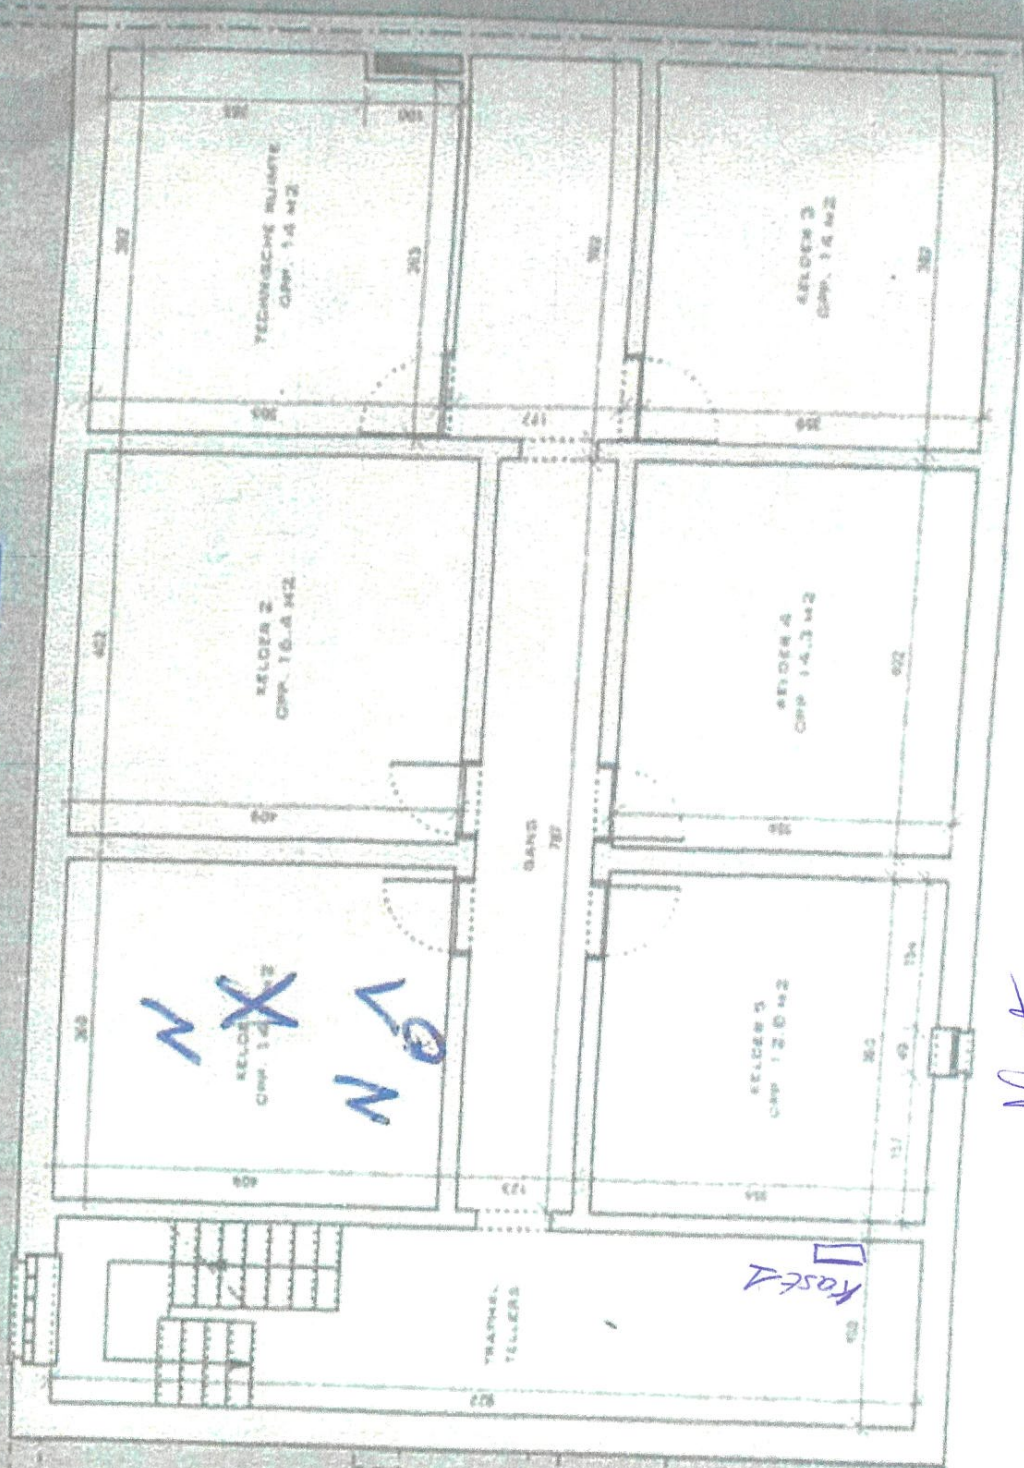


Handwritten signature

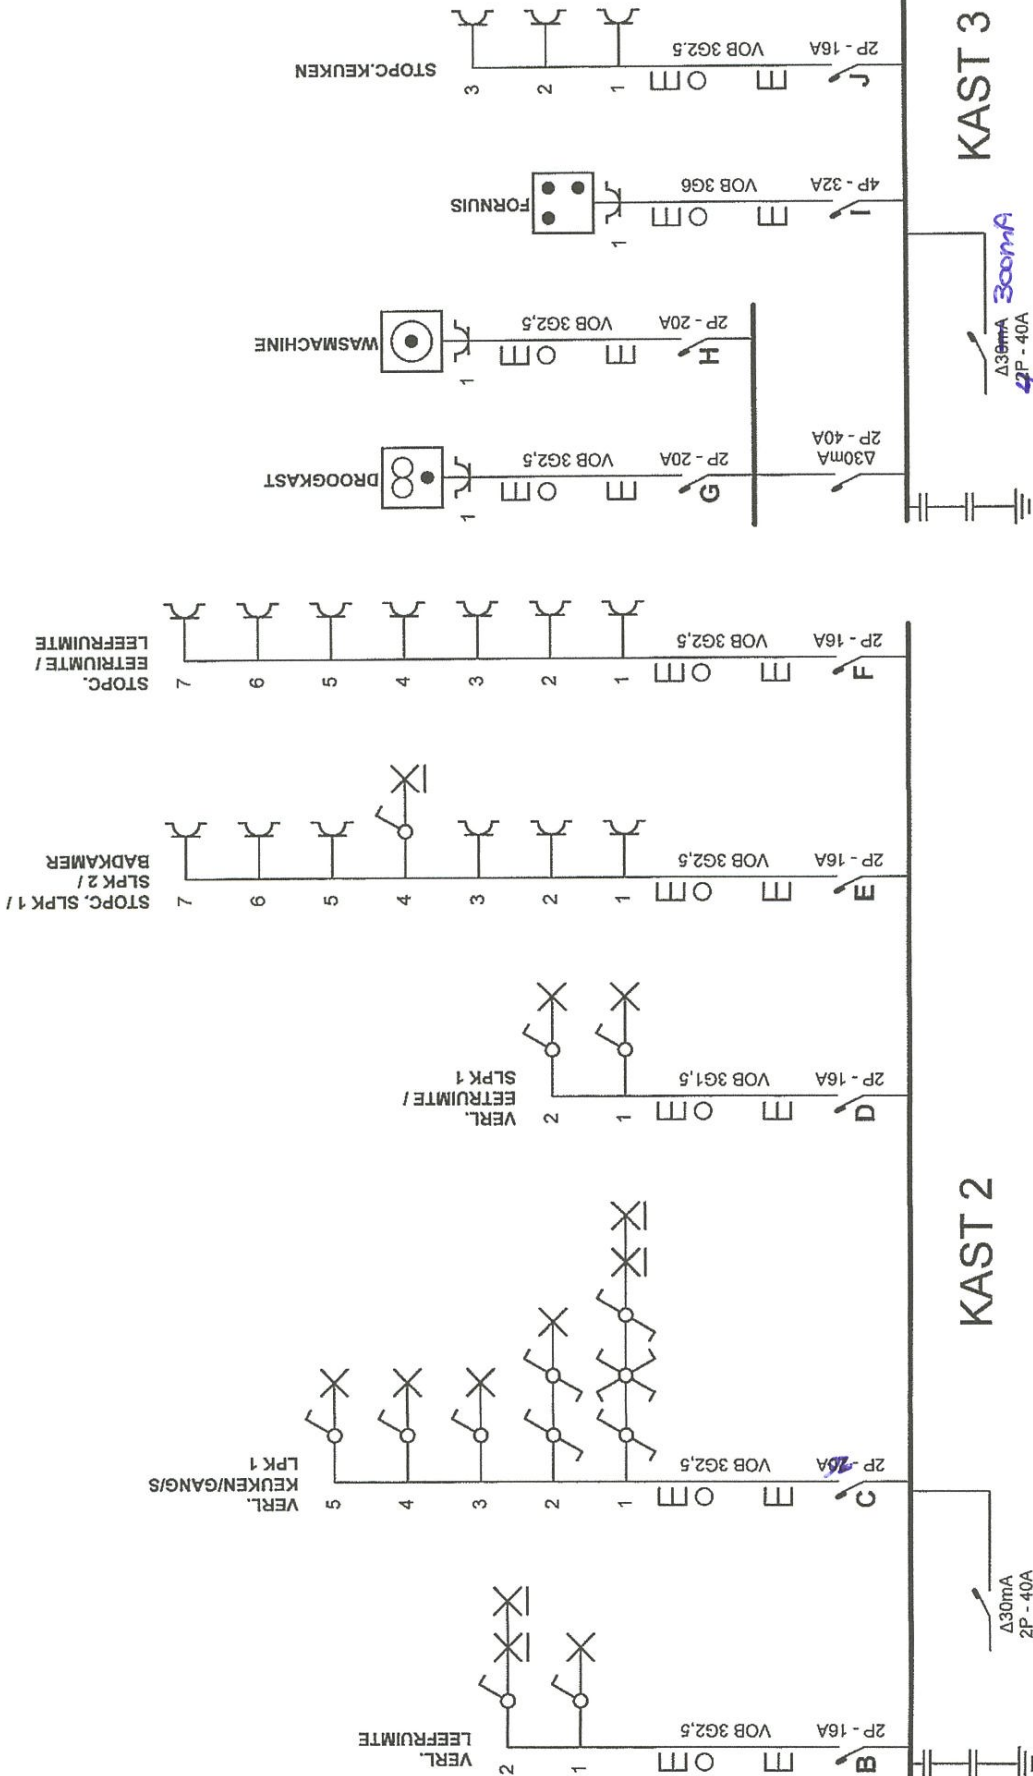

Plaats van de elektrische installatie		Installateur	p. 1/5
POMPESTRAAT 16			Eendraadschema
3012 WILSELE			Datum: 13/06/2019
			2 x 230V ~ 50Hz
Schema's getekend door: Vermaelen & Demuyne B.V.B.A. - BTW BE 0897.876.936			



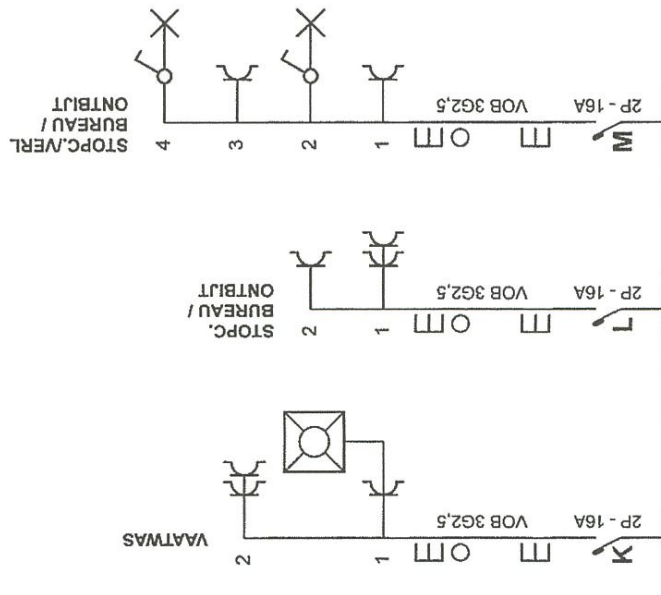

Plaats van de elektrische installatie

POMPSTRAAT 16
3012 WILSELE

Heijst


Installateur

p. 2/5
Eendraadschema

Datum: 13/06/2019

2 x 230V ~ 50Hz

Schema's getekend door: Vermaelen & Demuyne B.V.B.A. - BTW BE 0897.876.936

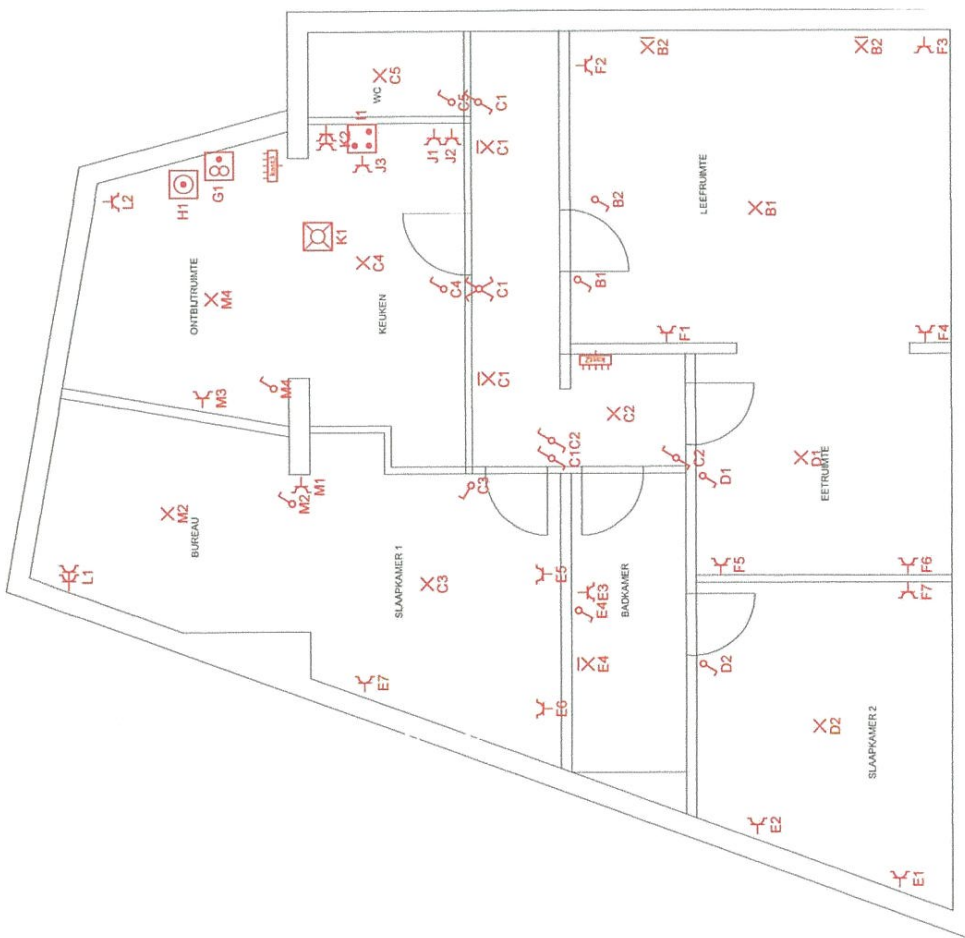

GELIJKVLOERS

Plaats van de elektrische installatie		Installateur	
POMPSTRAAT 16			
3012 WILSELE			



VINÇOTTE vzw
David Peeters
2767

- B** VERL. LEEFRUIMTE
C VERL. KEUKEN/GANG/SLPK 1
D VERL. EETRUIMTE / SLPK 1
E STOPC. SLPK 1 / SLPK 2 / BADKAMER
F STOPC. EETRUIMTE / LEEFRUIMTE
G DROOGKAST
H WASMACHINE
I FORNUIS
J STOPC.KEUKEN
K VAATWAS
L STOPC. BUREAU / ONTBIJT
M STOPC./VERL BUREAU / ONTBIJT



Plaats van de elektrische installatie
 POMPSTRAAT 16
 3012 WILSELE

Hug

Installateur


p. 5/5
 Lijst Kringen

Datum: 13/06/2019

2 x 230V ~ 50Hz

Schema's getekend door: Vermaelen & Demuyne B.V.B.A. - BTW BE 0897.876.936

KAST 4

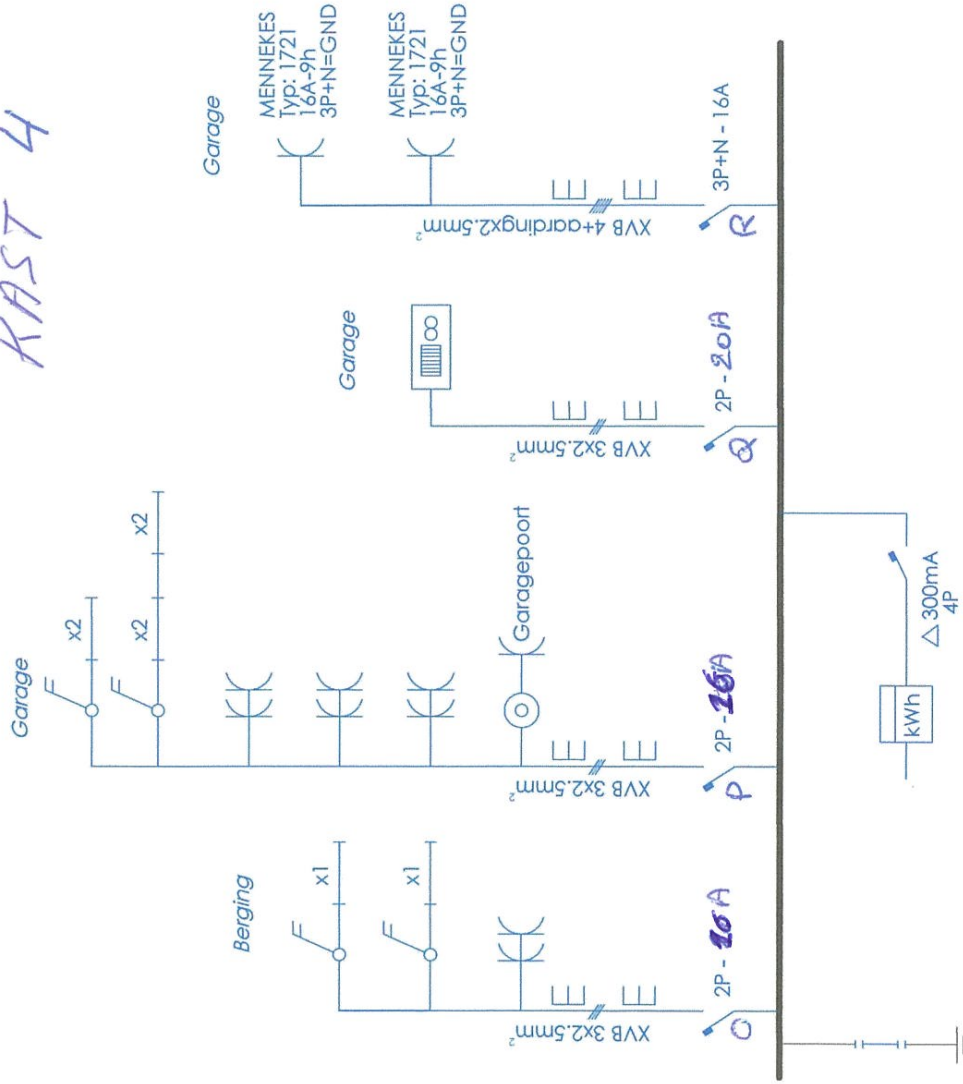

Adres van de installatie: Pompstraat 16, 3012 Wilsele

Spanning: 3x380

Verantwoordelijke uitvoering werk

De afgevaardigde van het erkend organisme



Handwritten signature

Eendraadschema

A3

SHEET 1 OF 2

