

Opdracht: 98359
Klant / Bedrijf: Elektrotechnieken Pauwels
ID Extern:

Klantnr.: 00093015
Adres: Emiel Verhaerenstraat 36, 3970
Leopoldsburg
Voorl.verslagnr.:

Contactpersoon:
BTW: BE0806880345
Uitgiftedatum: 2026-08-23
SO/26005530
ORIGINEEL EXEMPLAAR

Verslagnr: **20260007770-V.1**

VERSLAG VAN HET CONTROLEBEZOEK VAN EEN BESTAANDE ELEKTRISCHE L.S. en Z.L.S INSTALLATIE

ALGEMEENHEDEN

Aard installatie: Bestaande

Plaats van onderzoek: Emiel Verhaerestraat 130, 3970 Leopoldsburg -
Referentie: Boek I Hoofdstuk 6.5.
Inspectiedatum: 21-08-2026
Inspecteur: Franky JOOS
Eigenaar: I. J. Janssens
Cont.Pers.:
Documenten van referentie:
Toepassing van een afwijking:

Periodiciteit: 25 jaar indien conform of 1 jaar Lokaal: huis
indien niet conform (controlebezoek).

Aard onderzoek: Controlebezoek

Volgende controle op: **21-08-2051**

Installateur: ongekend

B.T.W.:

tel.:

Afwijking verwijzing

BESCHRIJVING ELEKTRISCHE AANSLUITING

Benaming van de onderneming die de elektriciteit verdeelt: FLUVIUS

EAN nr.: Non disponible/N.V.T

Teller: 57438799

Dienstspanning: 3N400V

I max. aansluiting: 40A

Meter-bordverbinding:

Kabeltype: XVB

Type stroom: Wisselspanning

Bescherming van de hoofdaansluiting: 4p40A

Aantal geleiders: 4

Doorsnede: 10 mm²

VISUELE CONTROLES - METINGEN - TESTEN

Beschrijving installatie:

☒ zie schema in bijlage

Installatie uitgevoerd overeenkomstig de schema's en plannen in orde

Bescherming tegen elektrische schokken:

Foutlus controleren: in orde

Aardelektrode:

Type: Pennen

Algemene continuïteit: in orde

Diff.algemene schak.: 4p 40A/300mA

Differentieelbeveiligingen: 1 x [4p/ 40A/ 30mA Type A]

Nog niet
geplaatst:

Aantal borden: 1

Staat van het vast elektrisch materieel (fixatie, degradatie ...): in orde

Rechtstreekse aanraking: in orde

Onrechtstreekse aanraking: in orde

Algemene isolatieweerstand: 0.59 Mohm

Doorsnede: 16 mm²

Spreidingswaarde: 22 Ohm

Type: Type A

Aantal circuits: zie schema

Test van differentieel via foutstroom (2,5 tot 2,75 I_{Δn}): in orde

Onveilige / beschadigde toestand van vaste stationaire apparatuur vastgesteld N.V.T.

Overstroombeveiligingsinrichting geschikt voor de doorsnede van het circuit in orde

Gevaarlijke verplaatsbare machine met vaste standplaats: N.V.T.

CONCLUSIE



De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd binnen de door dit Boek Voorgeschreven termijn (zie hierboven).

Voor de Technisch Directeur,
De Inspecteur,

OPMERKING

Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar gestandaardiseerde inbreuken

N12() - Het onderzoek beperkt zich enkel tot de bereikbare en zichtbare delen van de elektrische installatie. Inspectbelgium is niet verantwoordelijk voor verborgen gebreken.

De inspecteur verklaart dat hij al de stappen van de procedure heeft gevolgd. JA

ADVIES/OPMERKINGEN:

Volgens de onderafdeling 6.5.7.2.b.7. van het Boek 1 is het verplicht te herinneren:


- a) de verplichting het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Boek 1: AREI
goedgekeurd (of ingevoegd) door het koninklijk besluit van 8/09/2019.

Volgens de onderafdeling 3.1.2.1. van het Boek 1 is het belangrijk te herinneren:

Het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen van de elektrische installatie worden aan de eigenaar, de uitbater of de beheerder van de elektrische installatie overhandigd om deel uit te maken van het dossier van de elektrische installatie. Een kopie van het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen worden bewaard gedurende vijf jaar door voormeld erkend organisme zoals vermeld in onderafdeling 6.4.6.1. Gedurende de voormelde periode, kan de eigenaar, de uitbater of de beheerder van de elektrische installatie bij het betrokken erkend organisme verzoeken om een duplicaat van het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen te krijgen. Voor het ter beschikking stellen van een kopie van het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen mag een vergoeding worden gevraagd, waarvan het bedrag door het erkend organisme wordt vastgelegd. De vergoedingen die eventueel worden aangerekend voor het ter beschikking stellen ervan mogen de kostprijs van een controle niet overschrijden.

Boek 1: AREI goedgekeurd (of geïntroduceerd) bij Koninklijk Besluit van 08/09/2019.

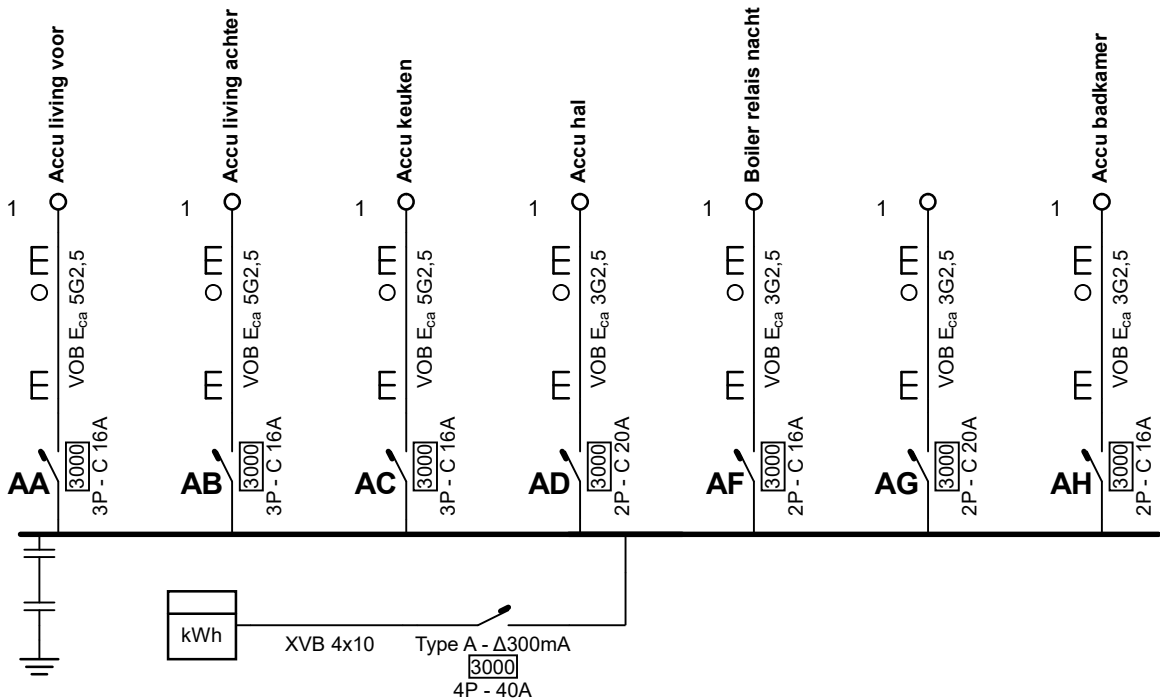

Installatie gecontroleerd door:
Installation contrôlée par : **INSPECT BELGIUM**

Ilgatlaan 9, 3500 Hasselt
Chée de Tirlemont 5, 1370 Jodoigne
015 860 460 - 010 280 577
Inspecteur : Franky JOOS
Handtekening / Signature :


Erkend Organisme
Inspect Belgium vzw
Schaliënhoevedreef 20 T
2800 Mechelen
Tel.: 015 86 04 60
e-mail: info@inspectbelgium.be
BE 0647.601.296

Plaats van de elektrische installatie
Loridan
Emiel Verhaerestraat 130
3970 Leopoldsburg

Installateur
Elektrotechnieken Pauwels
Emiel Verhaerenstraat 36
3970 Leopoldsburg
Tel.: +32 479 64 20 27
e-mail: pauwelsbvba@telenet.be
BE0806880345

p. 1/4
Eendraadschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

Gelijkvloers

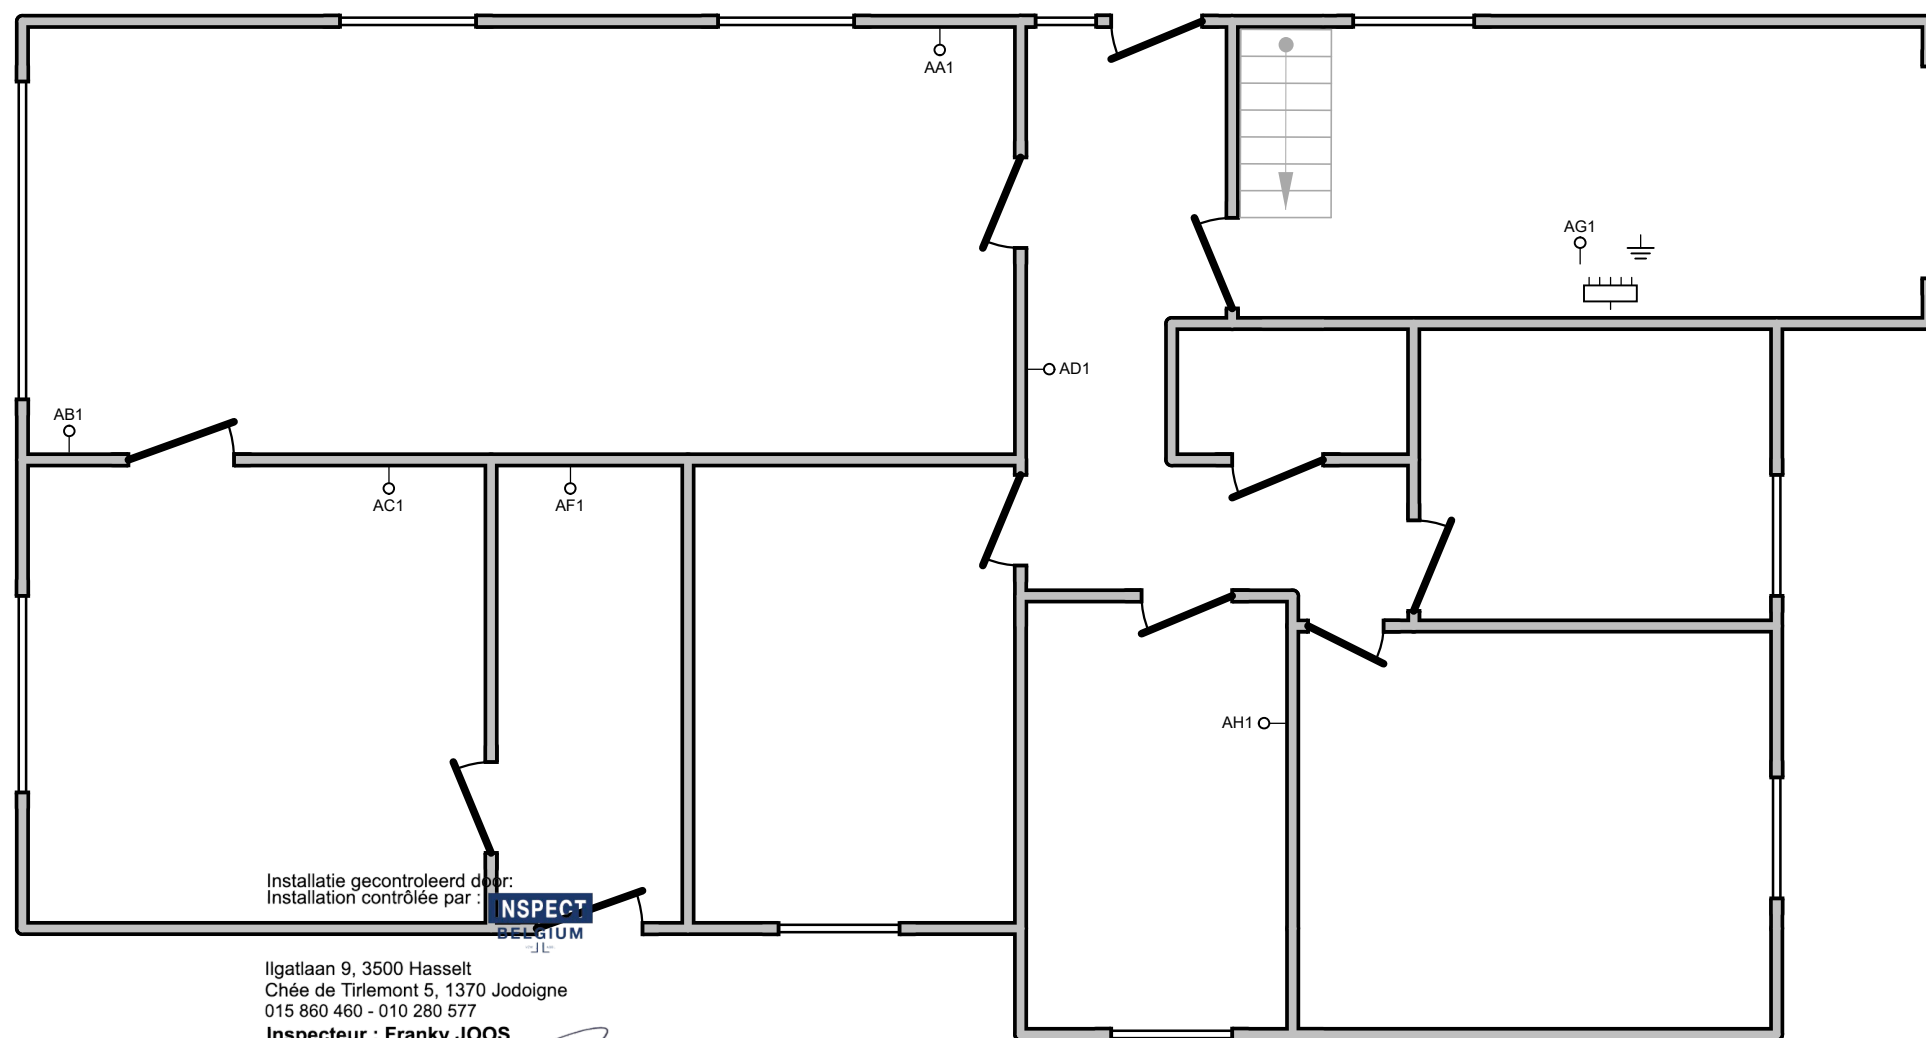

Ilgatlaan 9, 3500 Hasselt
Chée de Tirlemont 5, 1370 Jodoigne
015 860 460 - 010 280 577

Inspecteur : Franky JOOS

Handtekening / Signature :

Erkend Organisme

Inspect Belgium vzw
Schaliënhoevedreef 20 T
2800 Mechelen
Tel.: 015 86 04 60
e-mail: info@inspectbelgium.be
BE 0647.601.296

Plaats van de elektrische installatie

Loridan
Emiel Verhaerestraat 130
3970 Leopoldsburg

Installateur


Elektrotechnieken Pauwels
Emiel Verhaerenstraat 36
3970 Leopoldsburg
Tel.: +32 479 64 20 27
e-mail: pauwelsbvba@telenet.be
BE0806880345

p. 2/4

Situatieplan

3 x 400V + N ~ 50Hz

Zolder

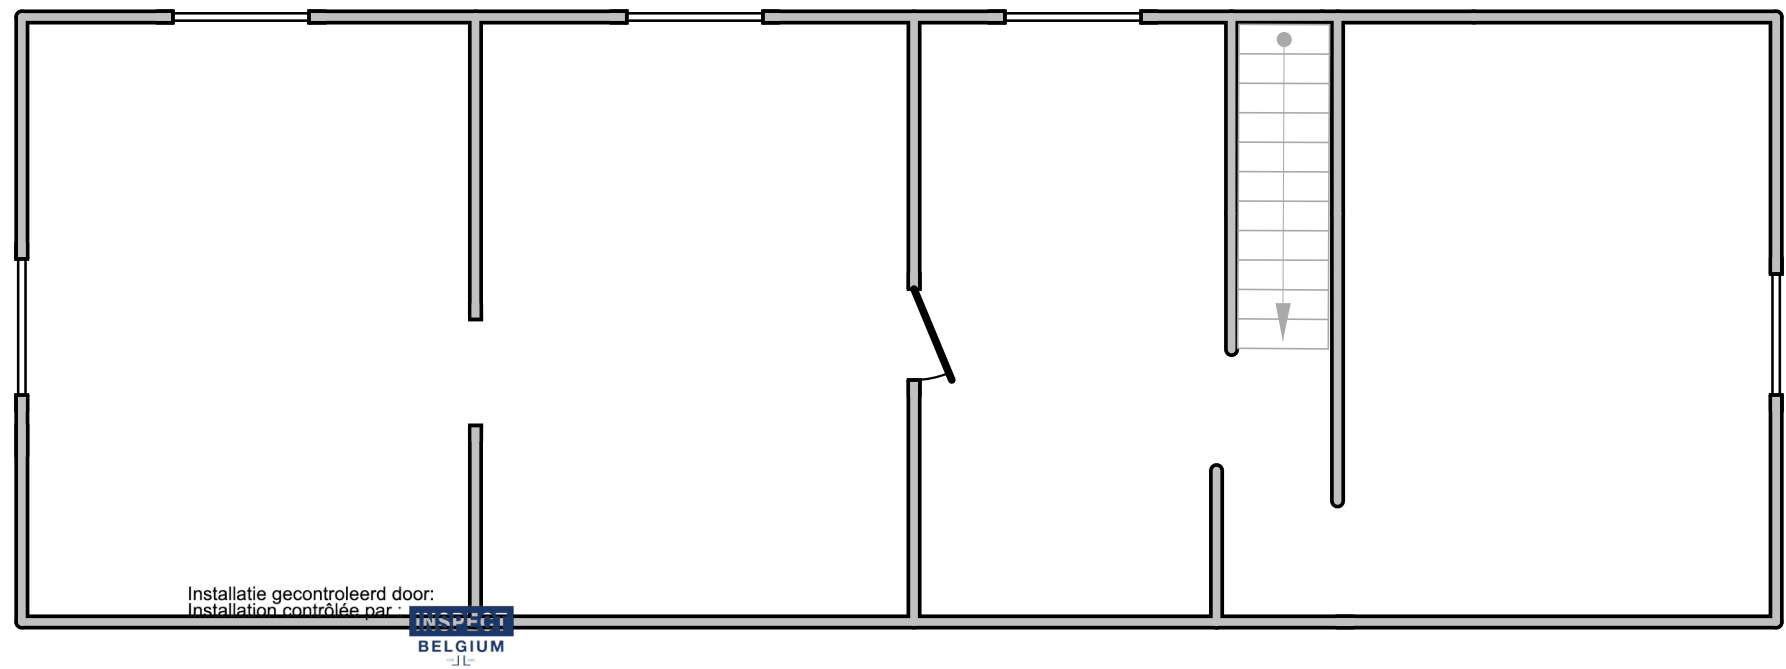

Ilgatlaan 9, 3500 Hasselt
Chée de Tirlemont 5, 1370 Jodoigne
015 860 460 - 010 280 577
Inspecteur : Franky JOOS
Handtekening / Signature :

Erkend Organisme Inspect Belgium vzw Schaliënhoevedreef 20 T 2800 Mechelen Tel.: 015 86 04 60 e-mail: info@inspectbelgium.be BE 0647.601.296	Plaats van de elektrische installatie Loridan Emiel Verhaerestraat 130 3970 Leopoldsburg	Installateur Elektrotechnieken Pauwels Emiel Verhaerenstraat 36 3970 Leopoldsburg Tel.: +32 479 64 20 27 e-mail: pauwelsbvba@telenet.be BE0806880345	p. 3/4 Situatieplan
			3 x 400V + N ~ 50Hz

AA Accu living voor

AB Accu living achter

AC Accu keuken

AD Accu hal

AF Boiler relais nacht

AG

AH Accu badkamer

Installatie gecontroleerd door:
Installation contrôlée par :



Ilgatlaan 9, 3500 Hasselt
Chée de Tirlemont 5, 1370 Jodoigne
015 860 460 - 010 280 577

Inspecteur : Franky JOOS


Handtekening / Signature :

Erkend Organisme
Inspect Belgium vzw
Schaliënhoevedreef 20 T
2800 Mechelen
Tel.: 015 86 04 60
e-mail: info@inspectbelgium.be
BE 0647.601.296


Plaats van de elektrische installatie
Loridan
Emiel Verhaerestraat 130
3970 Leopoldsburg

Installateur
Elektrotechnieken Pauwels
Emiel Verhaerenstraat 36
3970 Leopoldsburg
Tel.: +32 479 64 20 27
e-mail: pauwelsbvba@telenet.be
BE0806880345

p. 4/4
Lijst Kringen
3 x 400V + N ~ 50Hz

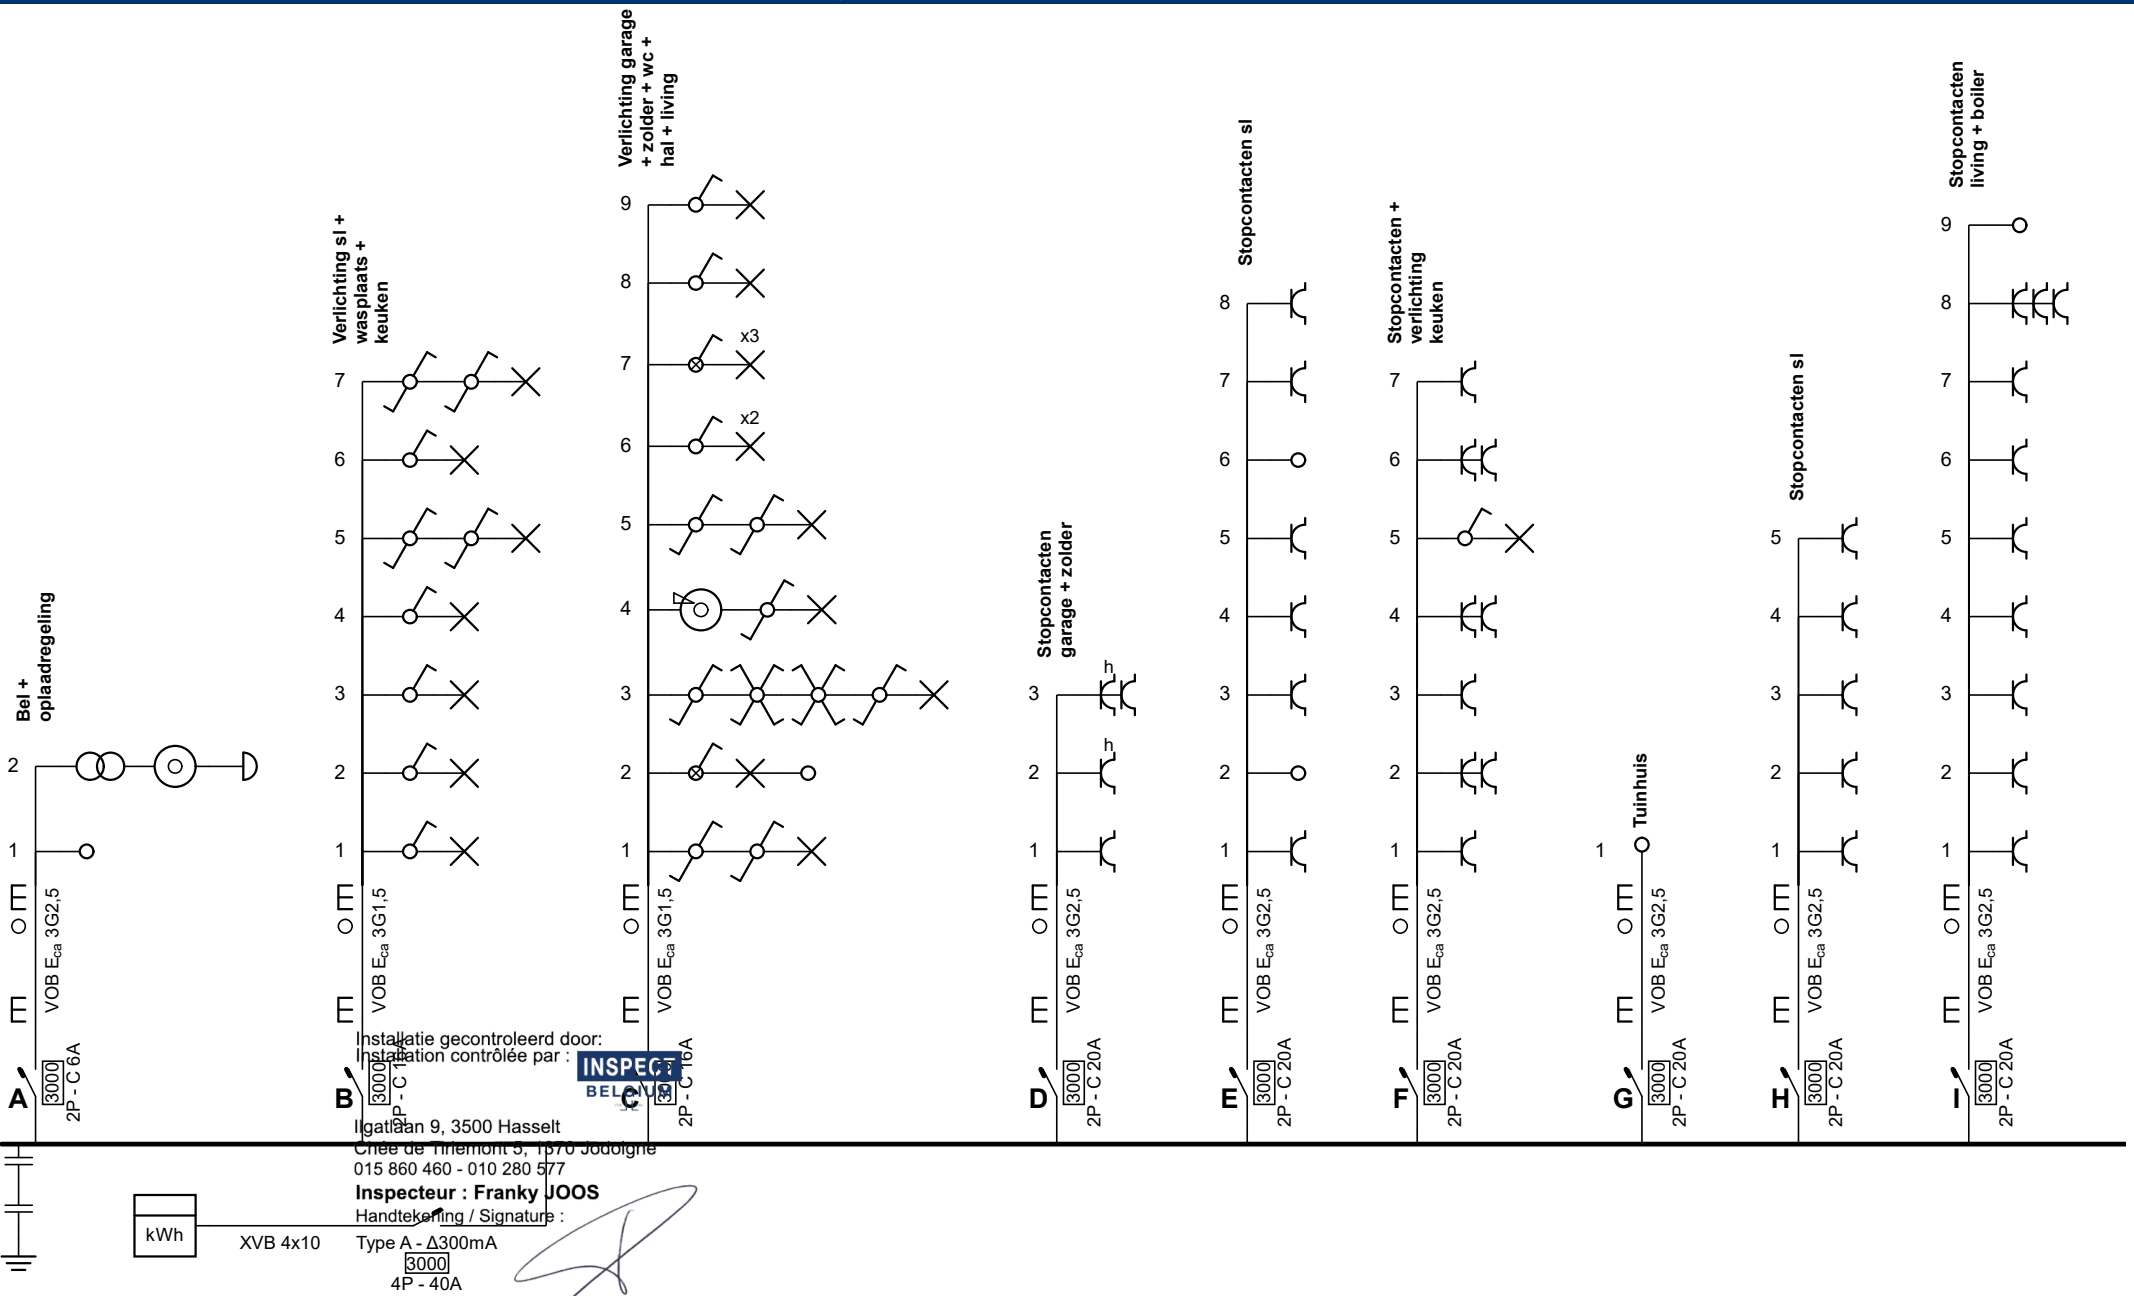


Erkend Organisme Inspect Belgium vzw Schaliënhoevedreef 20 T 2800 Mechelen Tel.: 015 86 04 60 e-mail: info@inspectbelgium.be BE 0647.601.296	Plaats van de elektrische installatie Loridan Emiel Verhaerestraat 130 3970 Leopoldsburg	Installateur Elektrotechnieken Pauwels Emiel Verhaerenstraat 36 3970 Leopoldsburg Tel.: +32 479 64 20 27 e-mail: pauwelsbvba@telenet.be BE0806880345	p. 1/5 Eendraadschema
			3 x 400V + N ~ 50Hz



3 x 400V + N ~ 50Hz

Gelijkvloers

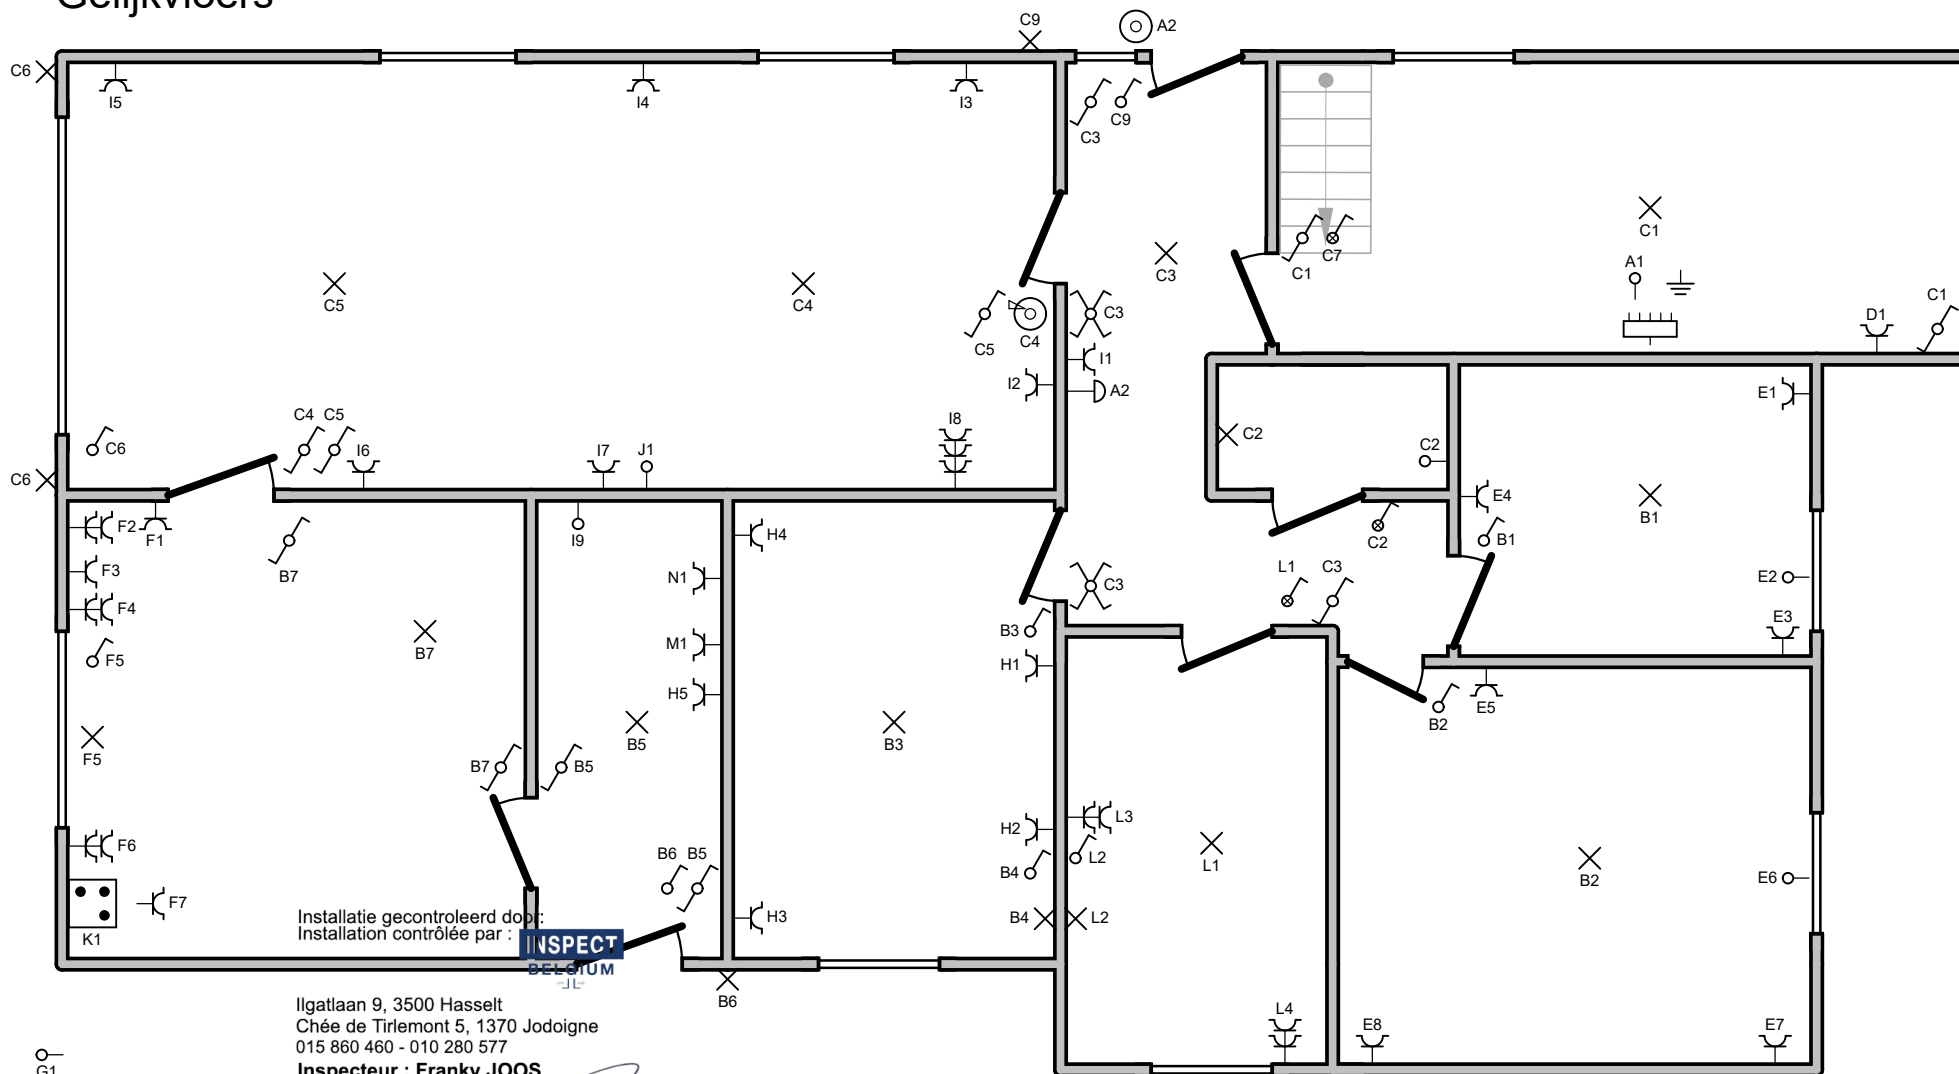

Installatie gecontroleerd door:
Installation contrôlée par :

INSPECT
BELGIUM

Ilgatlaan 9, 3500 Hasselt
Chée de Tirlemont 5, 1370 Jodoigne
015 860 460 - 010 280 577

Inspecteur : Franky JOOS

Handtekening / Signature :

Erkend Organisme

Inspect Belgium vzw
Schaliënhoevedreef 20 T
2800 Mechelen
Tel.: 015 86 04 60
e-mail: info@inspectbelgium.be
BE 0647.601.296

Plaats van de elektrische installatie

Loridan
Emiel Verhaerestraat 130
3970 Leopoldsburg

Installateur


Elektrotechnieken Pauwels
Emiel Verhaerenstraat 36
3970 Leopoldsburg
Tel.: +32 479 64 20 27
e-mail: pauwelsbvba@telenet.be
BE0806880345

p. 3/5

Situatieplan

3 x 400V + N ~ 50Hz

Zolder

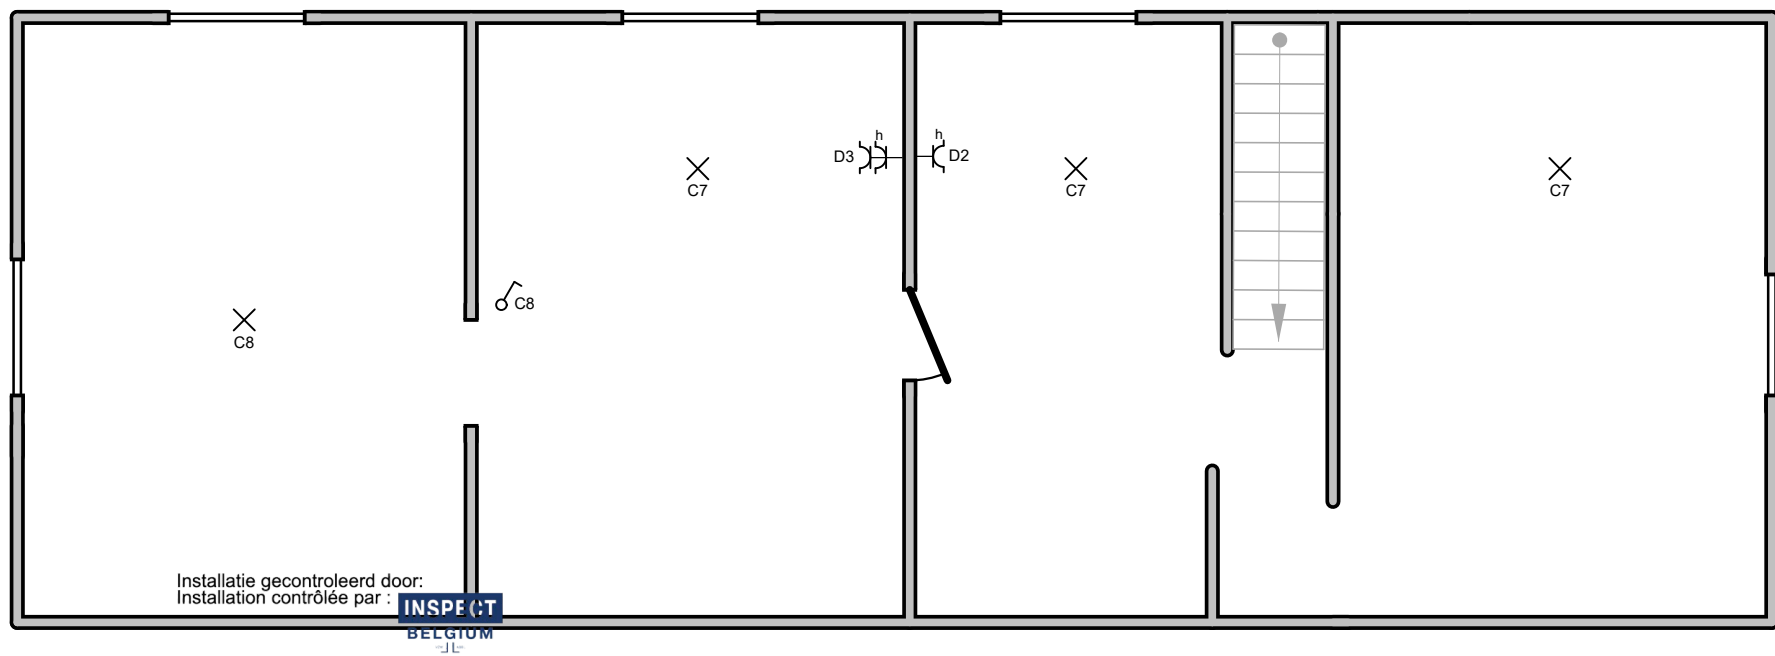

Ilgatlaan 9, 3500 Hasselt
Chée de Tirlemont 5, 1370 Jodoigne
015 860 460 - 010 280 577
Inspecteur : Franky JOOS
Handtekening / Signature :

Erkend Organisme Inspect Belgium vzw Schaliënhoevedreef 20 T 2800 Mechelen Tel.: 015 86 04 60 e-mail: info@inspectbelgium.be BE 0647.601.296	Plaats van de elektrische installatie Loridan Emiel Verhaerestraat 130 3970 Leopoldsburg	Installateur Elektrotechnieken Pauwels Emiel Verhaerenstraat 36 3970 Leopoldsburg Tel.: +32 479 64 20 27 e-mail: pauwelsbvba@telenet.be BE0806880345	p. 4/5 Situatieplan
			3 x 400V + N ~ 50Hz

- A** Bel + oplaadregeling
- B** Verlichting sl + wasplaats + keuken
- C** Verlichting garage + zolder + wc + hal + living
- D** Stopcontacten garage + zolder
- E** Stopcontacten sl
- F** Stopcontacten + verlichting keuken
- G** Tuinhuis
- H** Stopcontacten sl
- I** Stopcontacten living + boiler
- J** Dagelementen living
- K** Fornuis
- L** Stopcontacten + verlichting badkamer
- M** Stopcontacten wasplaats
- N** Stopcontacten wasplaats

Installatie gecontroleerd door:

Installation contrôlée par :



Ilgatlaan 9, 3500 Hasselt
Chée de Tirlemont 5, 1370 Jodoigne
015 860 460 - 010 280 577

Inspecteur : Franky JOOS

Handtekening / Signature :

Erkend Organisme

Inspect Belgium vzw
Schaliënhoevedreef 20 T
2800 Mechelen
Tel.: 015 86 04 60
e-mail: info@inspectbelgium.be
BE 0647.601.296

Plaats van de elektrische installatie

Loridan
Emiel Verhaerestraat 130
3970 Leopoldsburg

Installateur

Elektrotechnieken Pauwels
Emiel Verhaerenstraat 36
3970 Leopoldsburg
Tel.: +32 479 64 20 27
e-mail: pauwelsbvba@telenet.be
BE0806880345

**p. 5/5
Lijst Kringen**

3 x 400V + N ~ 50Hz