


 J. VAN HEMELEN KEURINGSORGANISME VZW Externe Dienst voor Technische Controles Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86 Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87 e-mail info@vanhemelen.org BTW BE 0422.507.353		Aanvraagnr. 181121 Ref. verslag RAP EH 20160121 - 2B Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270) ☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271) ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwarende van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276) ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)	
Eigenaar/beheerder/uitbater - Naam BEHOUDE Adres Pater Aelbrecht 47 Installateur EC. V&K BTW-nummer 360331112536 of Identiteitskaartnr. _____ Uitreikingsdatum _____ Plaats van onderzoek BEHOUDE Adres Pater Aelbrecht 47 EAN-code _____		Voornaam _____ Postnr. 3910 Gemeente Leopoldsburg Gemeente Odene Gemeente _____ Postnr. 3910 Gemeente Leopoldsburg Elektroinstallatie-verdeler Nekma s.v.	
Type installatie ☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten ☒ wooneenheid (huis, appartement, andere) ☐ huishoudelijke werkeenheden ☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid			
Algemene beschrijving van de aansluiting U ₀ (V ac/dc) 230V Ø voedingskabel (mm ²) 10mm² I _n aansluiting (A) Maxischakelaar Type alg. schakelaar Diff Aantal borden 19 Aantal eindstroombanen 19 Type aardelektrode leu Algemene diff. stroom.inr. 40/3,3kA Bijkomende diff. stroom.inr. 40/0,3kA Vaste verwarmingsstoestellen (aantal - kW): _____		Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen 1-2p - aut 20A - 2,5mm ² 1-2p - aut 25A - 6mm ² 4-2p - aut 16A - 4,5/2,5mm ² 1-2p - aut 16A - 2,5mm ² 1-2p - aut 16A - 2,5mm ² 1-2p - aut 16A - 2,5mm ² 1-2p - aut 16A - 2,5mm ²	
Metingen Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is Aardspreadingsweerstand : 3,2 Ω Isolatieweerstand (250/500/1000V) : >>> MΩ Werking differentieelstroominrichting : OK / NOK Continuïteit PE-geleiders & equipot.: OK / NOK		Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01	
Inbreuken (AREI - art.) / Opmerkingen (opm.) Opmerking: Opmerking: niet afgevoerd - verdeling, buis en leidingen niet afgevoerd ☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP _____			
Besluit ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eindreeds- en opstellingschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïnstalleerd. De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271) ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór _____			
Volgend controlebezoek uiterlijk op : 27-07-2017		Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening) HVS (24) Datum onderzoek: 27-07-16	

RAP-E-001 (01-07-2008)

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

68166

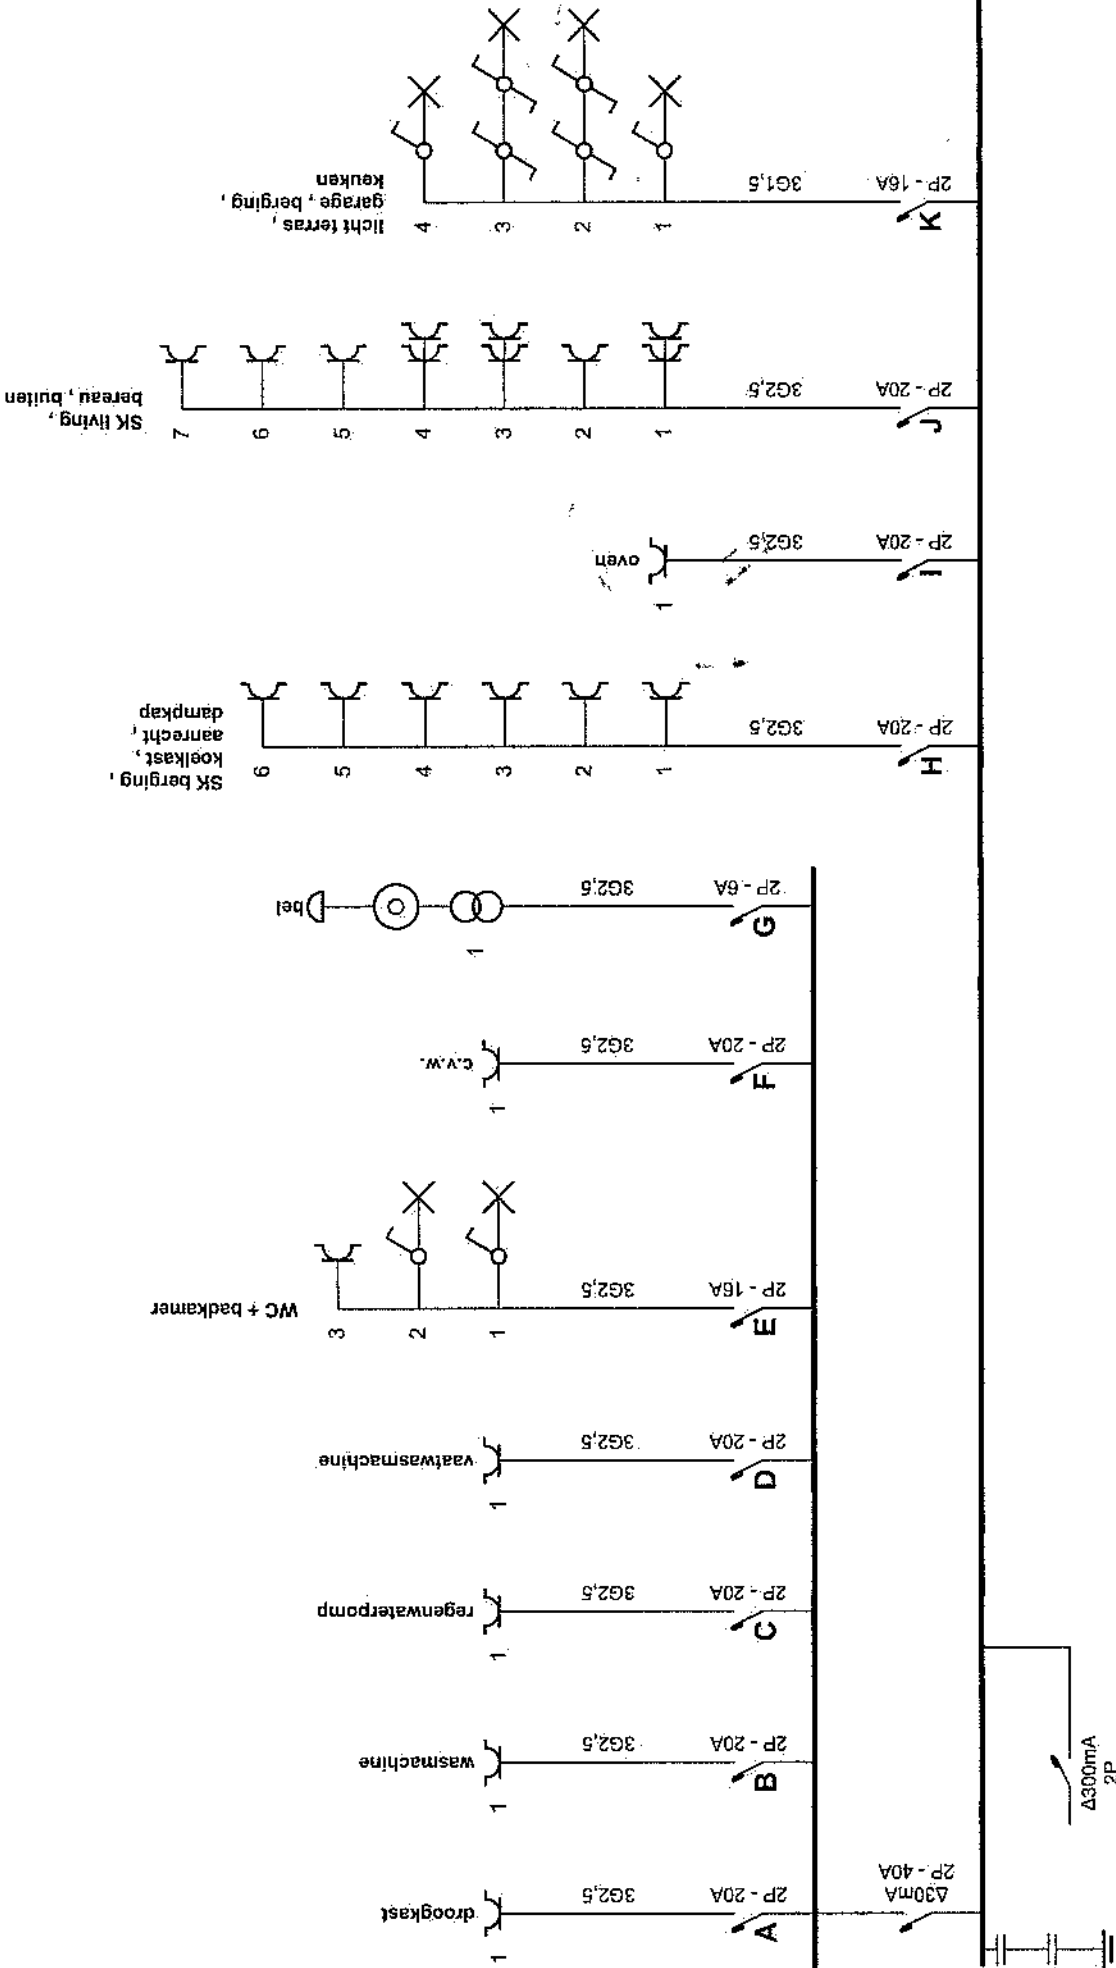


Erkend Organisme
 J. Van Hemelen
 Halsendallaan 5
 1652 Aisemberg
 Tel.: 02 380 52 71
 Fax: 02 380 89 86
 e-mail: info@vanhemelen.org

Plaats van de elektrische installatie
 BE HOME
 Pater Asterstraet
 3970 Leopoldsburg

Installateur
 Elektrische Installaties VGK B.V.B.A.
 Broekstraat 110
 2491 Olmen
 Tel.: 014 30 28 23
 Fax: 014 30 28 23
 e-mail: info@elekvgk.be
 BTW BE 0841.112.536

p. 1/6
Eendraadschema
 2 x 230V ~ 50Hz

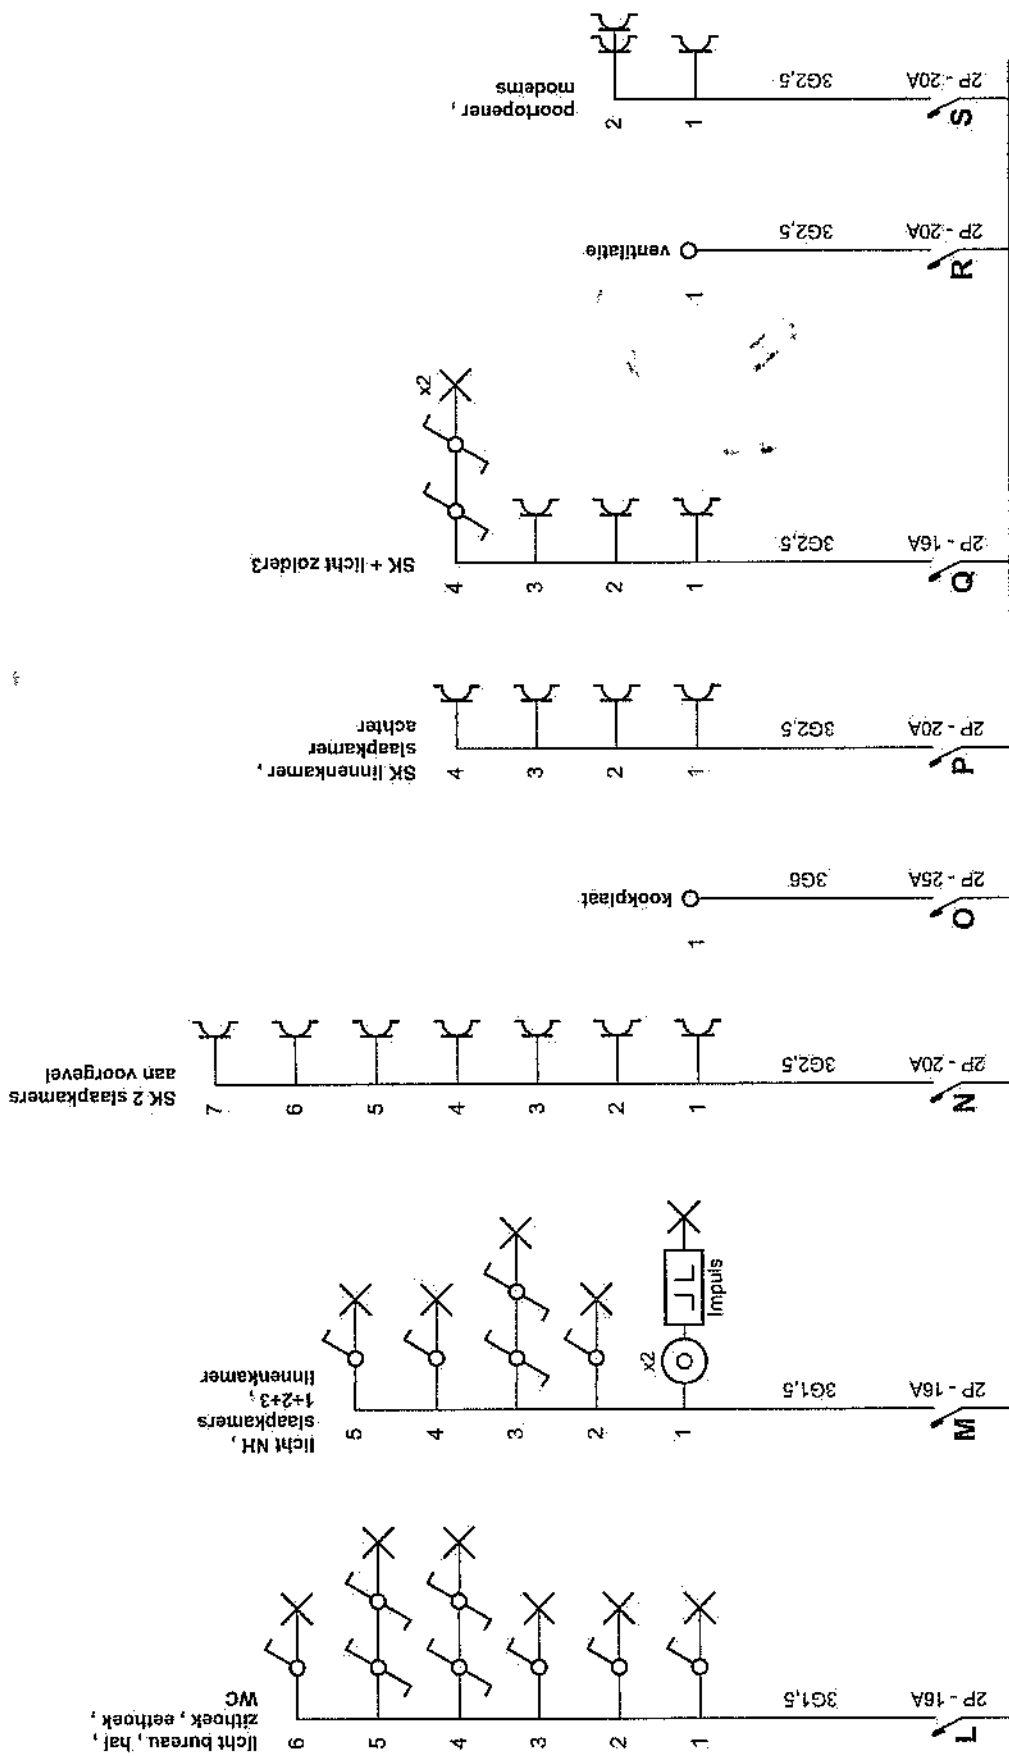


Erkend Organisme
J. Van Hemelen
Halsendallaan 5
1652 Alsemberg
Tel.: 02 380 52 71
Fax: 02 380 89 86
e-mail: info@vanhemelen.org

Plaats van de elektrische installatie
BE HOME
Pater Asteerstraat
3970 Leopoldsburg

Installateur
Elektrische Installaties VGK B.V.B.A.
Broeksstraat 110
2431 Olmen
Tel.: 014 30 28 23
Fax: 014 30 28 23
e-mail: info@elekvgk.be
BTW BE 0841.112.536


p. 2/6
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

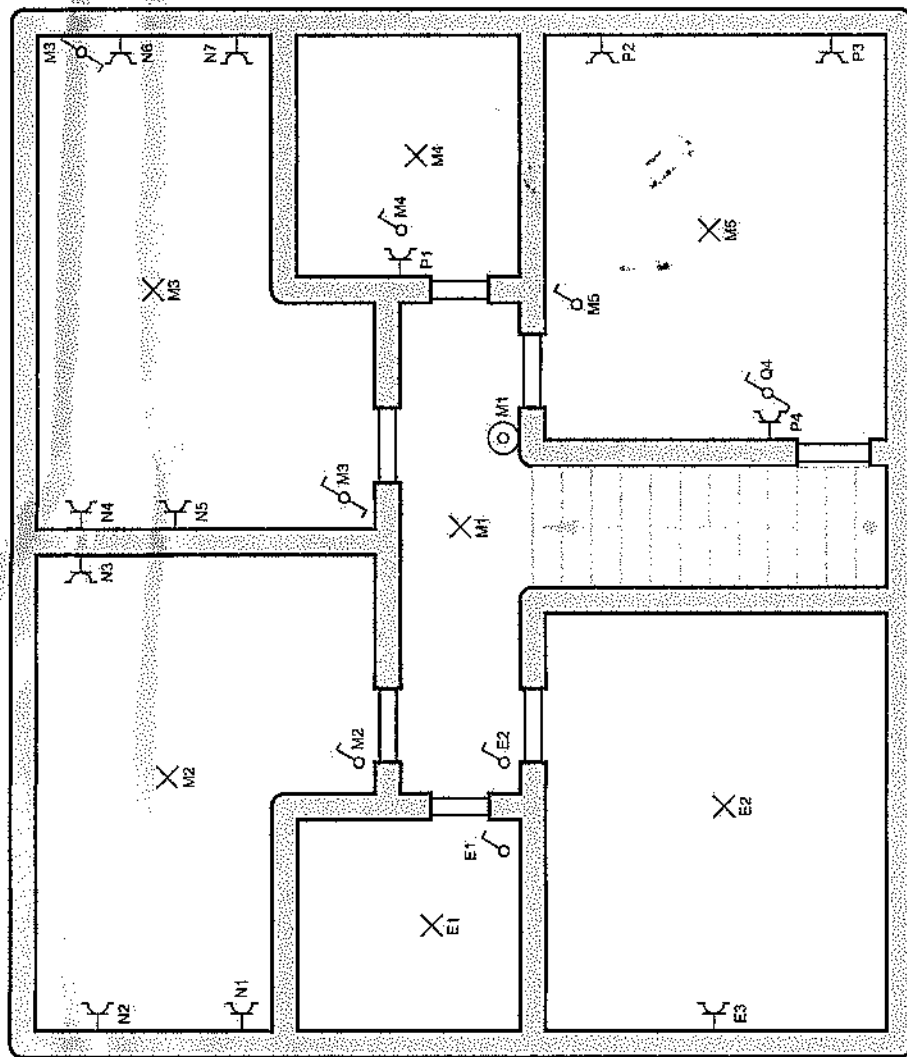

Erkend Organisme
 J. Van Hemelen
 Halsendallaan 5
 1652 Alsemberg
 Tel.: 02 380 52 71
 Fax: 02 380 89 86
 e-mail: info@vanhemelen.org

Plaats van de elektrische installatie
 BE HOME
 Pater Asteerstraat
 3970 Leopoldsburg

Installateur
 Elektrische installaties VGK B.V.B.A.
 Broekstraat 110
 2491 Olmen
 Tel.: 014 30 28 23
 Fax: 014 30 28 23
 e-mail: info@elekvgk.be
 BTW BE 0841.112.536

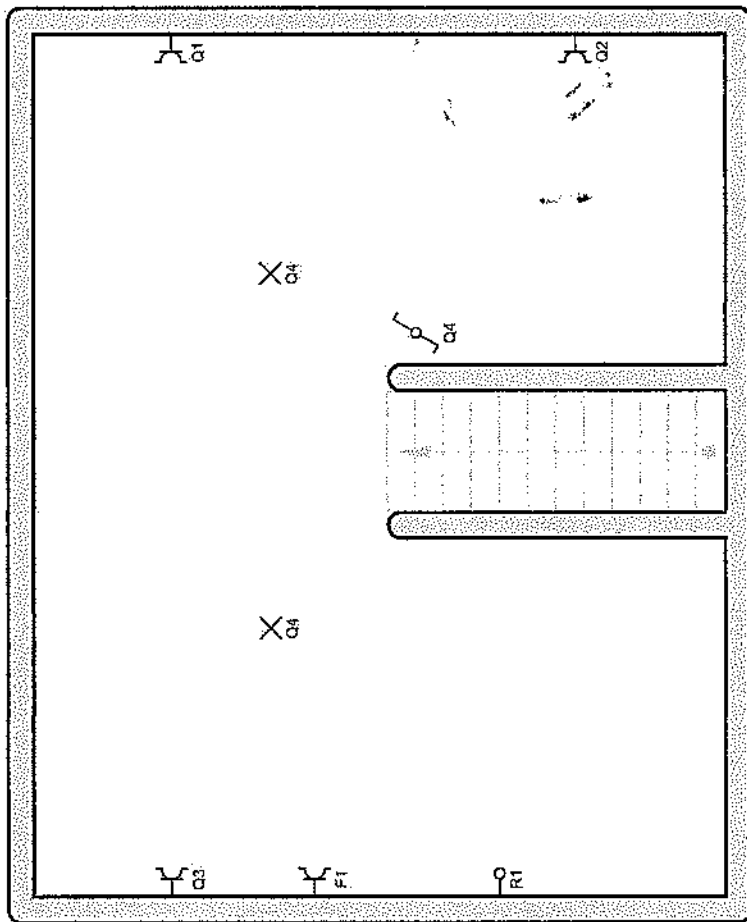

Erkend Organisme
 J. Van Hemelen
 Halsendallaan 5
 1652 Alsemberg
 Tel.: 02 380 52 71
 Fax: 02 380 89 86
 e-mail: info@vanhemelen.org

Plaats van de elektrische installatie
 BE HOME
 Pieter Asteerstraat
 3970 Leopoldsburg

Installateur
 Elektrische Installaties VGK B.V.B.A.
 Broekstraat 110
 2491 Olmen
 Tel.: 014 30 28 23
 Fax: 014 30 28 23
 e-mail: info@elekvgk.be
 BTW BE 0841.112.536

p. 5/6
Situatieschema
 2 x 230V - 50Hz

- A** droogkast
- B** wasmachine
- C** regenwaterpomp
- D** vaatwasmachine
- E** WC + badkamer
- F** c.v.w.
- G** bel
- H** SK berging , koelkast , aanrecht , dampkap
- I** oven
- J** SK living , bureau , buiten
- K** licht terras , garage , berging , keuken
- L** licht bureau , hal , zithoek , eethoek , WC
- M** licht NH , slaapkamers 1+2+3 , linnenkamer
- N** SK 2 slaapkamers aan voorgevel
- O** kookplaat
- P** SK linnenkamer , slaapkamer achter
- Q** SK + licht zolder3
- R** ventilatie
- S** poortopener , modems

Erkend Organisme
 J. Van Hemelen
 Halsendallaan 5
 1652 Alsemberg
 Tel.: 02 380 52 71
 Fax: 02 380 89 86
 e-mail: info@vanhemelen.org

Plaats van de elektrische installatie
 BE HOME
 Pater Asteerstraat
 3970 Leopoldsburg

Installateur
 Elektrische Installaties VGK B.V.B.A.
 Broekstraat 110
 2491 Olmen
 Tel.: 014 30 28 23
 Fax: 014 30 28 23
 e-mail: info@elekvgk.be
 BTW BE 0841.112.536

p. 6/6
 Lijst Kringen

2 x 230V ~ 50Hz