



ALÉ Denis n° 554435
vzw - AIB-VINCOTTE Belgium - asbl
Siège d'exploitation: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles

Rapport n°: P022762276 /

F 013263

Safety, quality and environmental services

☐ Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tél.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
☒ Wallonie : Tél.: 081 432 611

Rési. Code:

1

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION

Membre n°: Demandeur: ELEKTRON SCHMETZ

Responsable des travaux: Installation: Propriétaire/gestionnaire:
Nom, Prénom: ELEKTRON SCHMETZ Nom, Prénom: APPARTIEMENT 2 SA Customisation / Marcel CRIVIS
Adresse: RUE VOLONTAIRES, 32/1E1
N° carte d'identité: CP + Commune: 4840 WELLENHEDT
N° TVA: BE 650408754 Tél: / /

Bases de l'examen: ☒ Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE) ☐ RGPT ☐
☒ Art 270 ☒ mise en usage ☐ modification ☐ extension ☒ Art 86 ☐ Art 271bis ☒ Unité d'habitation
☐ mobile ☐ temporaire ☐ Art 87 ☐ Art 278 ☐ Unité de travail domestique
☐ Art 271 ☐ périodique ☐ contrôle ☐ Art 88 ☐ Art ☐ Parties communes
☐ Art 276 ☐ renforcement ☐ Art 276bis : vente d'une unité d'habitation ☐ Art ☐ Unité de travail

Données générales de l'installation électrique:

Données distributeur: EAN 541456700003525038 ☐ EAN non communiqué ☐ Compt.kWh non placé
Compt. kWh n°: 83884619 Index jour: nuit: ☐ Compt. kWh exclusif nuit:
Protection branchement (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☒ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ n°: Index nuit:
Données installation: Conçue pour U_N: ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V ☐ Type de prise de terre:
Courant nominal maximum (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ ☒ boucle de terre ☐ barres / piquets
Câble d'alimentation tableau principal: X mm² - Type: ☐
Description installation: ☒ Dispositif diff. gén.: 40 A / 300 mA Nombre de tableaux: 2 Nombre de circuits terminaux: 11
☒ Voir annexe(s)

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés:

☒ Contacts Dir. ☒ Contacts Indir. ☐ Montage ☐ Appareils ☐ Matériel ☒ >/section ☒ Schémas ☐ Contrôle bcl de défaut
☒ Résistance de dispersion de la prise de terre: 2.4 Ω ☒ Isolement général: 1 MΩ ☒ Continuité de terre ☐ Test dispositif diff.
Le dispositif différentiel général: ☐ était plombé ☒ a été plombé ☐ n'a pas été plombé ☐ ne peut pas être plombé

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

Infractions		Visa GRD:
Nouvelle installation		
☒ Néant		
Infractions	Obs: - les points lumineux en état	
Installation existante	- les liaisons équipotentialité en état	
	- Pour assurer la protection contre la contact indirect le coffret du tableau de compt. élec. plombé	
☐ Néant		
Remarques		
☐ Néant		

Mandataire GRD: Nom: A.L.E. Seraing
Raccordement
Visa: 22-09-2008

Conclusion(s):

☒ La nouvelle installation est conforme n'est pas conforme au RGIE.
☐ L'installation existante est conforme n'est pas conforme au RGIE.

Agent visiteur: BASTIN


Nom: Agent n°: 2276 Date: 16/09/2008
Annexe(s): ☒ Schéma(s) de position: 2 ☒ Schéma(s) unifilaire(s): 2 ☐

Pour le Directeur Général: Signature

Ce procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.

Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'installations.

(*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

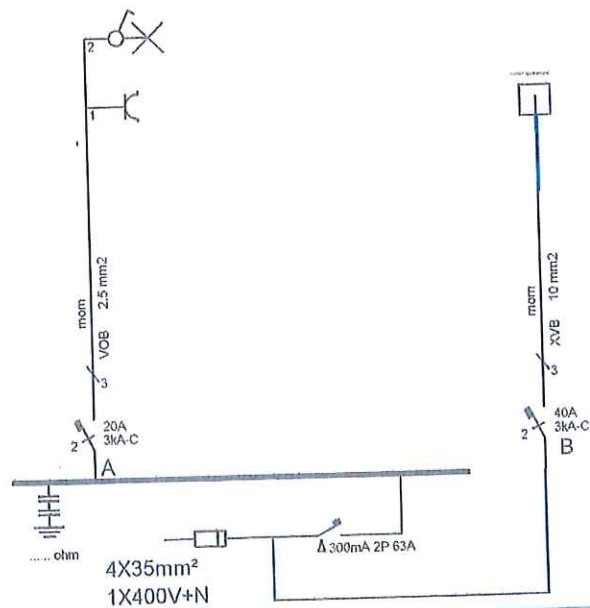

Organisme agréé
16/09/2008

Propriétaire
Appartement
rue volontaires
Welkenraedt

Le responsable
ELEKTROTECHNIK SCHMETZ
SINCE 1981
MURRINGEN / BÜLLINGEN
0677 624224

ÉLECTRICITÉ
Christophe Schmetz
ELEKTROTECHNIK
Tel / Fax: 080 / 64.29.68 / 71 Gsm: 0477 / 62.42.24
Steffesgasse, 19 - 4760 Büllingen


www.gardy.com

✕ A2

♂ A2

A1
♀

ing. C. Bastin
Patrick BASTIN
ing. C. Bastin
B

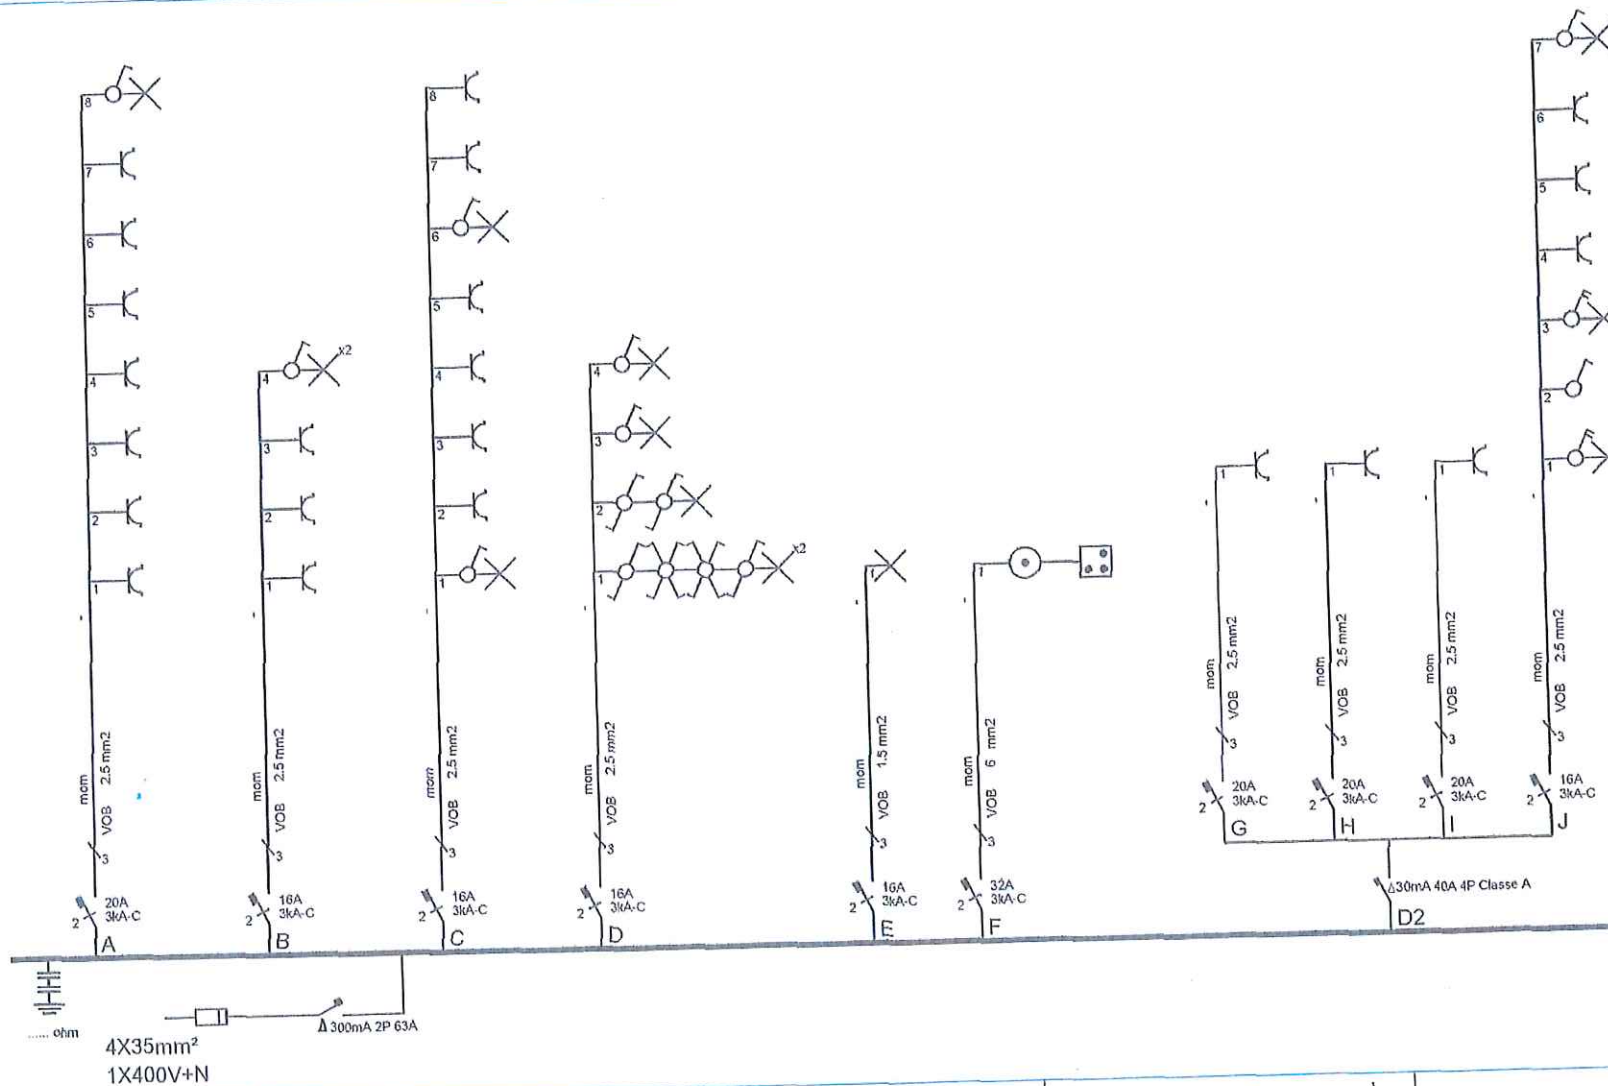

Organisme agréé

16/09/2008

Propriétaire

Appartement
rue volontaires
Welkenraedt

Le responsable

ELEKTROTECHNIK SCHNETZ

Stiefgasse 19
MURRIGEN/BÜLLINGEN

404251224

ÉLECTRICITÉ

Christophe Schmetz

ELEKTROTECHNIK

Tel / Fax: 080 / 64 29 68 / 71 Gsm: 0477 / 62 42 24

Stiefgasse, 19 - 4760 Büllingen



www.
gardy
.com

