

RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20170917-019-045 Datum onderzoek: 13/09/2017 Agent: Dierick J. HK: 13/09/2042 CFM: ☒ 1/2

ALGEMENE GEGEVENS


Volgens TP01b

Plaats van onderzoek: De Voetweg 12, 8560 Wevelgem
 Opdrachtgever: Led Energy bvba, Dreef ter Panne 3B, 8000 Brugge
 Bedrijf: _____ Ond nr / IDnr: BE0632456430
 Eigenaar: _____
 Type lokalen: Woning
 Doel onderzoek: 270 - Gelijkvormigheid/indienststelling PV-panelen

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

METINGEN EN BEPROEVINGEN

EAN-code/Zegel:	_____	Continuïteitsmeting:	<u>ok</u>
Nominale spanning:	<u>230V mono</u>	ADS testknop:	<u>ok</u>
Hoofdbeveiliging:	<u>40A</u>	ADS foutlus:	<u>ok</u>
Voedingsleiding:	<u>2 x 10 mm² VOB</u>	Bescherming RA OA:	<u>ok</u>
Elektrode type:	<u>Pen</u>	R isolatie:	<u>OK, > 0,5 MΩ</u>
Aantal borden:	<u>1</u>	R aarde:	<u>24,60 ohm</u>
Aantal stroombanen:	<u>+1</u>	Schema's:	<u>ok</u>
Waarde ADS:	<u>300mA 40A</u>	Staat vast	_____
		elektrisch materieel:	<u>ok</u>

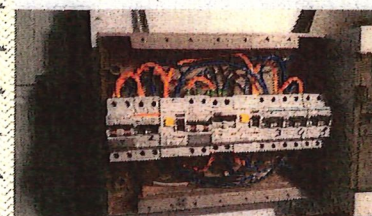

TOELICHTING

Dit onderzoek behelst enkel de PV-installatie.

Aantal panelen: 8 x 260 Wp

Aantal omvormers: 1

- Type: SB 1.5-1VL-40

- s/n: 1930061954

- Pac max: 1,5 kVa

Bij onbereikbaarheid van de metalen structuur zonnepanelen kan bijkomende equipotentiale verbinding niet worden gemeten (MB nota 71).

INBREUKEN (I) / OPMERKINGEN (O)

AREI art. nr

1 Geen

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.

Het ééndraads- en situatieschema zijn voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op **13/09/2042** of vóór ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.


RAADGEVINGEN

Het proces-verbaal van het onderzoek moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie in te lichten.


Vrijgave in naam van de directeur van het erkend organisme.

Inspecteur:

Dierick J.



Datum vrijgave: 17/09/2017

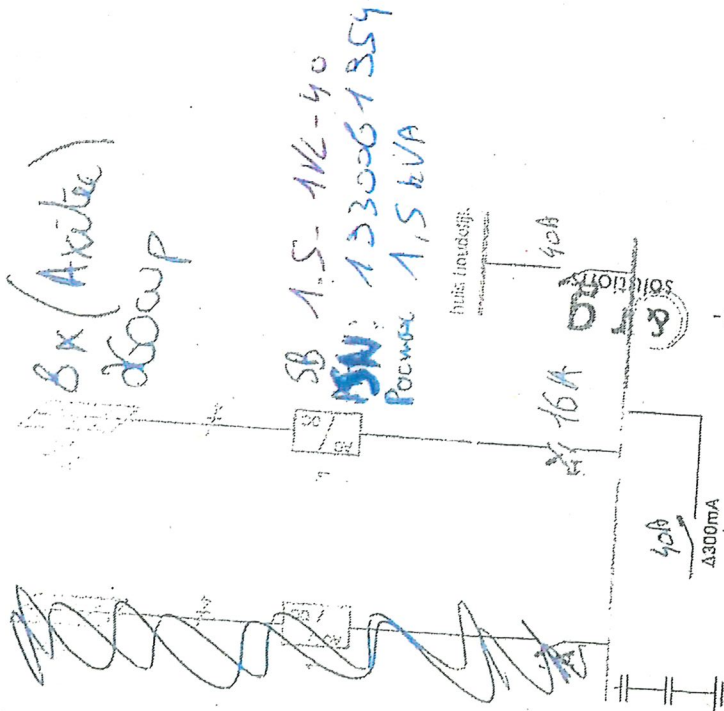

R&G management -

819

13/03/2014

installateur

Led Energy B.V.B.A.

Papenvijversstraat 4

8020 Oostkamp

Tel.: 050 34 44 21

e-mail: karen@ng-solutions.be

BTW BE 0632.450.430

p. 1/1
 Einddraadschema