



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : P048541571



N 087326

Resi code:

☐ Antwerpen-Limburg

tel.: 03 221 86 11

☒ Oost & West -Vlaanderen

tel.: 09 244 77 11

☐ Brabant

tel.: 02 674 57 11

☐ Wallonië

tel.: 081 432 611

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : Mik Bouw

Naam, voornaam : Voskenslaan 392

Adres : 3000 Gent

Ident. Kaart nr. :

Post nr. + Stad : 3000 Gent

BTW nr.: BE

Tel. : /

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☒ Art 270	☐ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271 bis	☒ Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☒ Huishoudelijke werkeenheid
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☐ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276bis	☐ verkoop van een wooneenheid			☐ Art ...	☐ Art	☐ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN	☒ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr. : 4937301	meterstand dag : 48225	nacht :
	Bescherming aansluiting (A) : ☒ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐	nr. :	meterstand :
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☐ 230 V ☐ 3x230 V ☒ 3N400 V ☐	Type aardelektrode :	
	Maximale nominale stroom (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐	☐ aardingslus ☒ pen / baar	
	Voedingsleiding hoofdbord : 4 X 16 mm ² - Type : VDB	☐	
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA	Aantal borden : 1	Aantal eindstroombanen : 16
☐ zie bijlage(n)			

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ I-/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : 7,8 Ω	☒ Algemeen isolatieniveau : 1 MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.		
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	Geen inbreuken vastgesteld	
☐ Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie		
☐ Nihil		
Opmerkingen	Visum DNB of aangestelde :	
☐ Nihil		

Besluit(en) :

☒ De nieuwe installatie voldoet aan het AREI.

☐ De bestaande installatie voldoet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

23/05/2015 (*)

☐ door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker :

Naam : Dhondt Davy

Agent nr. : 4854

Datum : 23/05/2015

Voor de directeur generaal : Handtekening

Inspecteur

4854

Bijlage(n) : ☒ Situatieschema('s) : 1

☒ Eéndraadsschema('s) : 1

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

☐ Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

**AIB-VINCOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk**

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875

Safety, quality and environmental services

Contactpersoon:

Uw referentie:

Lid nr.:

Verslag nr.: PO48541571/001

Ontvangstbewijs nr.:

Plaats van onderzoek: Voskenslaan 332
3000 Gent

Datum van onderzoek: 29/05/2015

Inspecteur: Shend Dawu / 4854

Min Bouw
Tolhuyslaan 178
3000 Gent
Ter attentie van: BTW 0875.125.183

VERSLAG VAN: ☒ EERSTE ONDERZOEK VAN EEN GASINSTALLATIE
☐ PERIODIEK ONDERZOEK VAN EEN GASINSTALLATIE

☐ Opstelling: ☐ Afdeling: ☐ Gebouw:

KENMERKEN: Soort gas: ☒ Aardgas ☐ Butaan ☐ Propaan ☐

- ☒ Teller: ☒ Nr.: 2862431 ☒ Stand: 55757 ☒ Klasse: G 4 Werkdruk: 2.1m bar

- Installatie: ☒ Privé-woning ☐ Industrieel ☐ ☒ Nieuw ☐ Uitbreiding ☐ Bestaande

- Aanwezige verbruikstoestellen: ☐ Geen 1x Bulex Thema Condens F30/35
30,0 kw / Type C33

- Leidingen: FE 3/4" ± 11m

☒ Schatting van het volume van de installatie: -20C

BASIS VAN HET ONDERZOEK:

☒ NBN D 51-003 ☐ NBN D 51-004 ☐ Bestek gasmaatschappij ☐ A.R.A.B. art. 52.11 ☒ Code van goede praktijk
☐ NBN D 51-006 ☐ - en de hiernavolgende details.

DETAIL VAN DE CONTROLE:

☒ Dichtheidsproef bij een druk van 30 mbar; ☒ Weerstandspreef bij een druk van 1.50m bar;

☒ op de gehele installatie ☐ op de bereikbare delen

☒ met manometer ☐ met U-buis ☐ met rotameter ☐ met gasteller ☐ met gasdetector ☐ met schuimvormend product

☒ stroomafwaarts van de teller of 1° ontspanner ☐ tot en met de verbruikstoestellen (indien aanwezig)

☐ Plaatsbepaling van de lekken ☐ op de gehele installatie ☐ op de bereikbare delen

☐ met gasdetector ☐ met schuimvormend product

☒ Conformiteitsonderzoek van de installatie, in haar huidige staat van afwerking, en voor zover als visueel mogelijk.

☒ Plan van de installatie ☐ niet beschikbaar ☒ beschikbaar. ☒ Checklist AVB: 35060270

☒ Aansluiting voor een meettoestel ☐ niet voorzien ☒ voorzien.

☐

OPMERKINGEN: ☒ Geen.

☐ Buiten het kader van het onderzoek, melden wij u dat: /

BESLUIT:

☒ De dichtheidsproef gaf ☒ voldoening op ☐ GEEN voldoening op ☐ de bereikbare delen ☐ de ganse installatie ☐ de uitbreiding.

☒ De weerstandspreef gaf ☒ voldoening ☐ GEEN voldoening.

☒ De installatie werd ☐ NIET conform ☒ conform de basisdocumenten van het onderzoek bevonden.

☐ Gelieve passend gevolg te geven aan bovenstaande opmerkingen ☐ , en ons uit te nodigen voor bijkomend onderzoek.


☐

Voor de directeur-generaal,

Datum: 29/05/2015

Bijlage(n):

-- OPLEIDINGSLICENTIE --

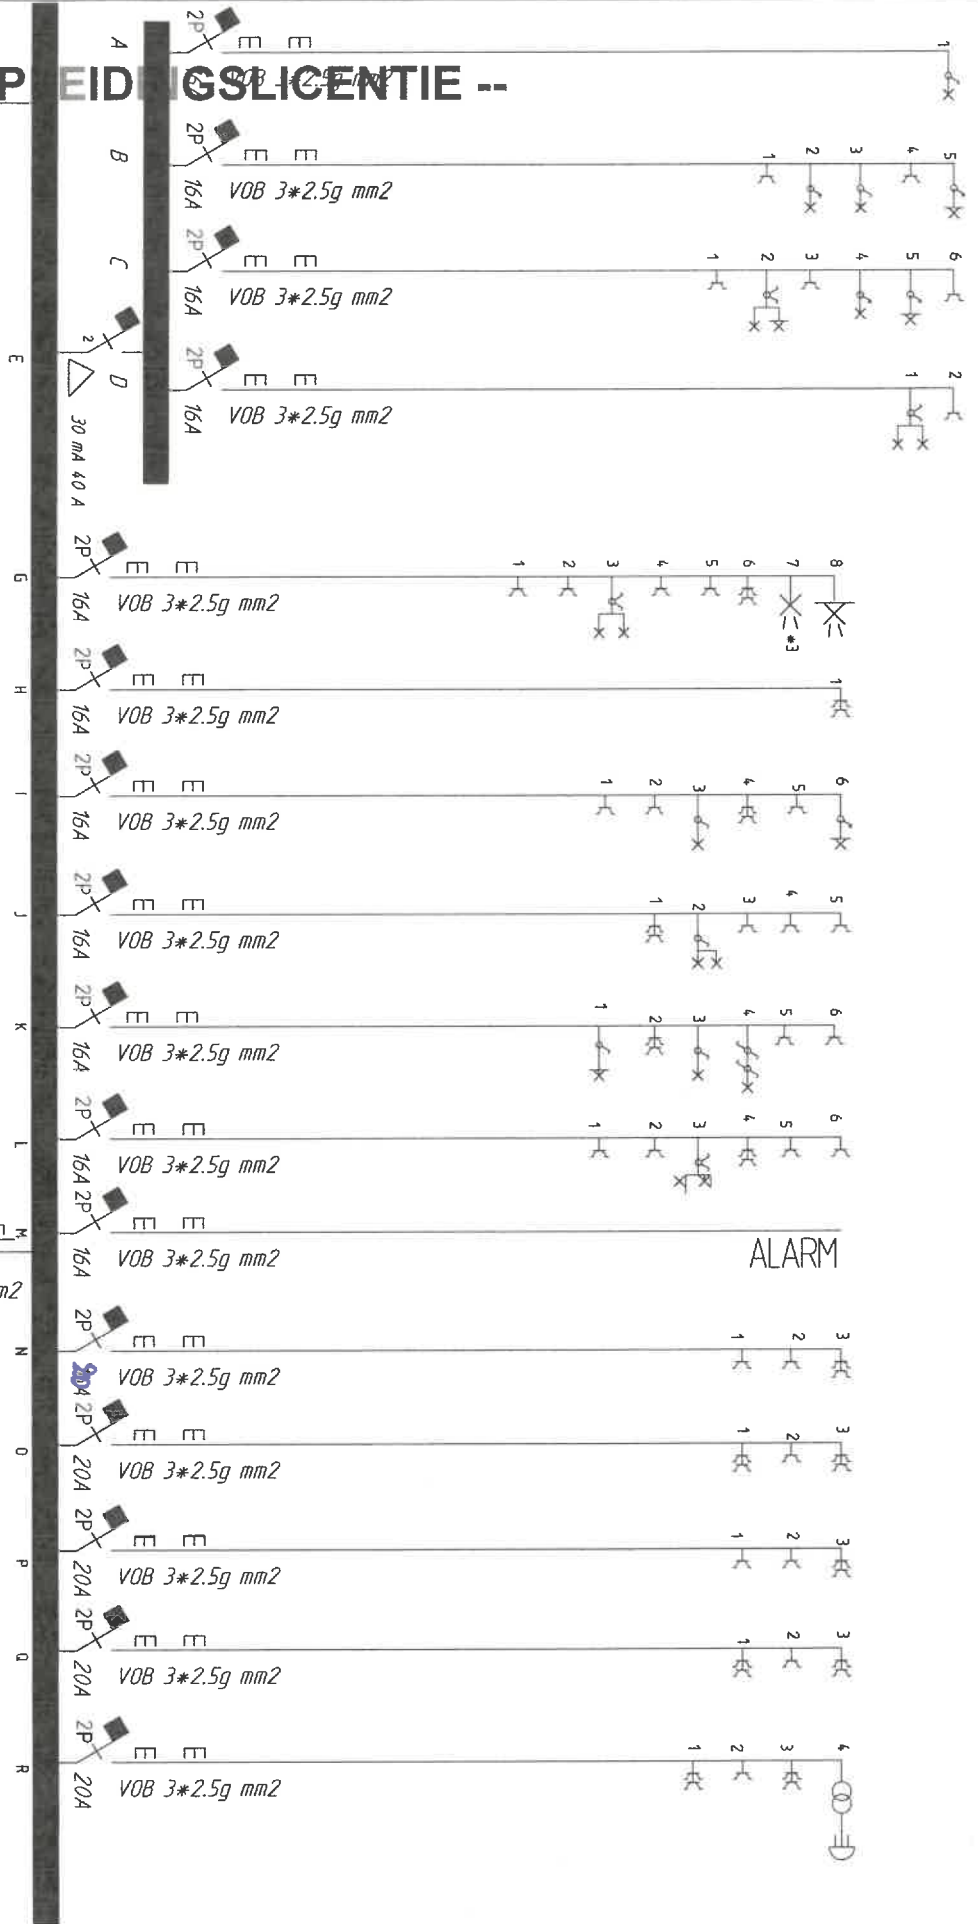


-- OPLEIDINGSLICENTIE --



Navy DHONDT
Specteur
4854

Toepassingsgebied				Toel. afwijking		Opmerking		School		Gewicht	

-- OPLEIDINGSLICENTIE --

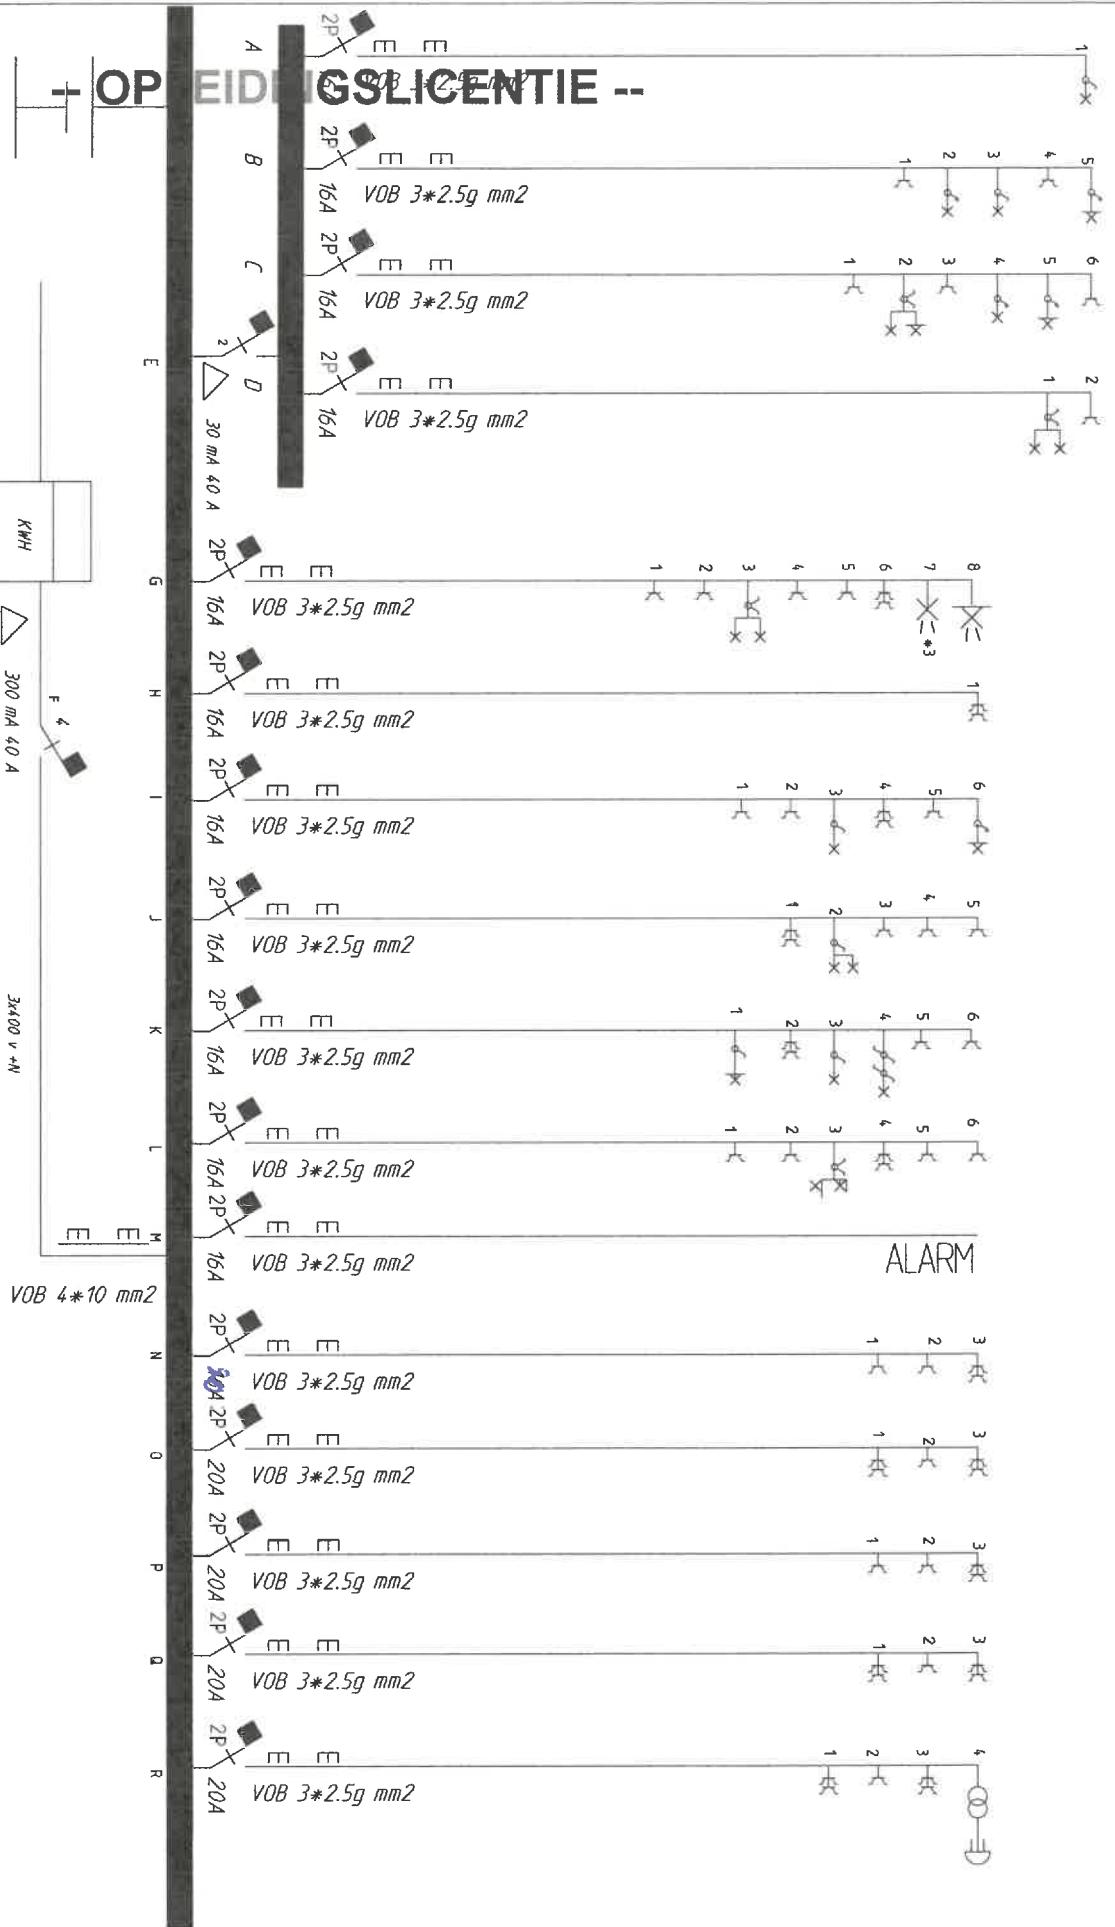


-- OPLEIDINGSLICENTIE --




Inspecteur
4854

Toepassingsgebied				Toel. afwijking		Oppervlakte		Schaal		Gewicht	


gelijkvloers

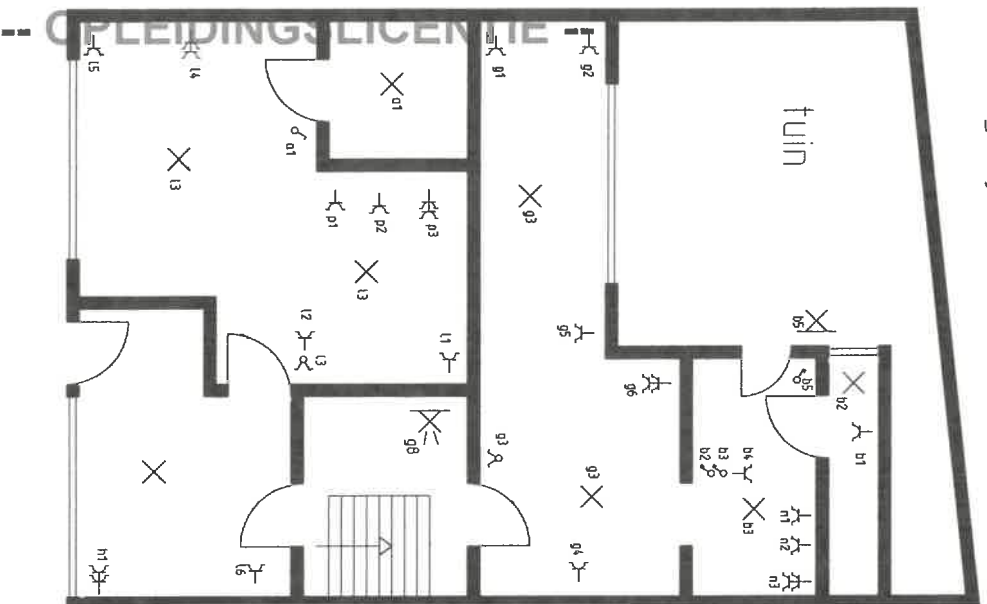

verdiep 1

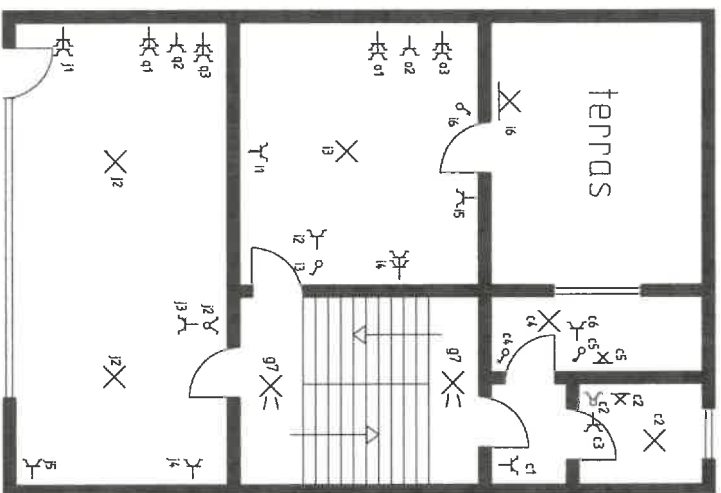

verdiep 2

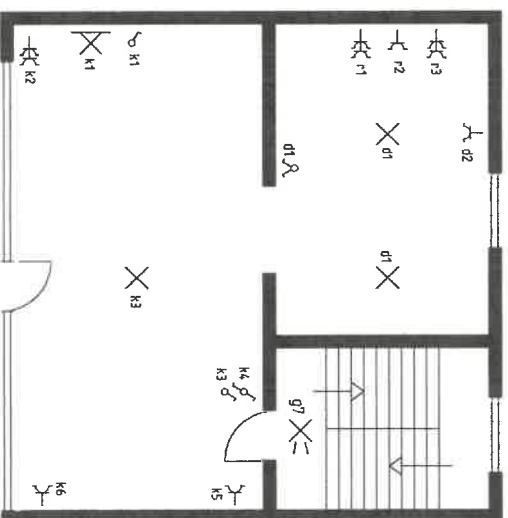

zolder


-- OPLEIDINGSLICENTIE --




inspecteur
4854

Toepassingsgebied				Toel. afwijking		Oppervlakte		School		gewicht	
								Project : voskestoan			
				Datum		Noor		Titel			
				Tel. 27/07/2004				Voorbeeld			
				Gepr. 27/07/2004							
				Noor							
								Tekeningnummer			
								1			
								Ver. v. :		van	
								3		Bl	


gelijkvloers

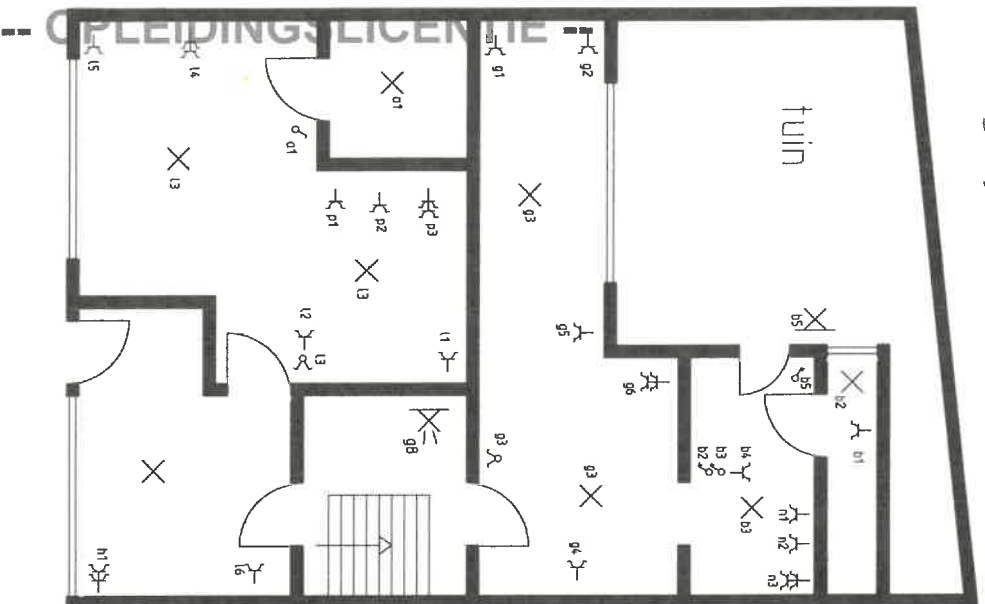

verdiep 1

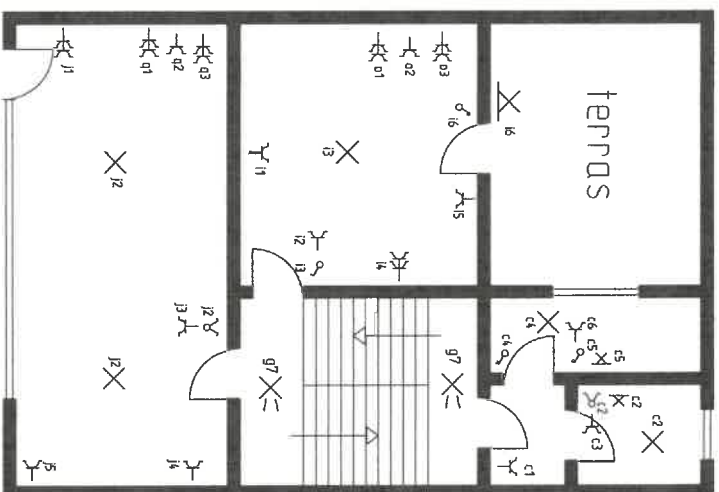

verdiep 2

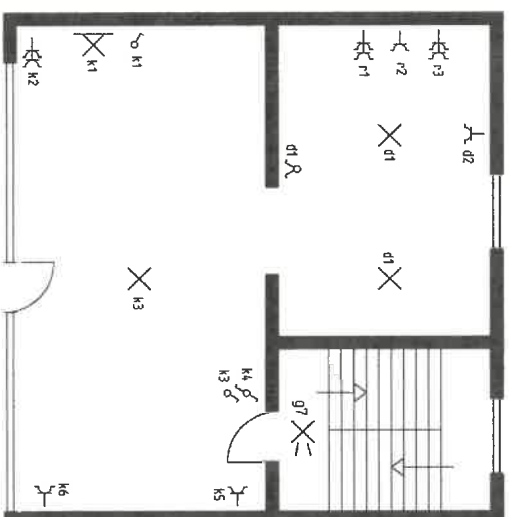

-- OPLEIDINGSLICENTIE --



Inspecteur
4854

Toepassingsgebied				Toel. afwijking		Oppervlakte		School		gewicht	
								Project : voskeslaan			
				Datum		Meten		Titel			
				Tek.				Voorbeeld			
				Gesp.							
				Meten							
								Tekeningsnummer			
								1			
Verandering				Datum		Meten		Ver. v.:		Ver. d.:	
										van	
										3	
										81	