ELECTRO-TEST V.Z.W. A.S.B.L.

Erkend controleorganisme
Organisme de contrôle agréé

Externe Dienst Technische Controle
Service Externe Contrôle Technique

Maatschappelijke zetel
Siège social
Kerkstraat 33
B-1820 Melsbroek

VERSLAG VAN ONDERZOEK

Nr. onderzoek:	33/0169/11
Datum onderzoek:	25/02/2011
Aard onderzoek:	Gelijkvormigheidsonderzoek van een elektrische installatie
Type lokaal:	Appartement n° CC 21
Plaats onderzoek:	Residentie DENDERHOF Termurenlaan 14 9320 EREMBODEGEM
Eigenaar:	Skyline Projects NV Vorstlaan 292 – 1160 OUDERGEM
Installateur:	Elektro Schoonaert **BTW (of Ik):** 458.187.121
Inspecteur:	Krist Vansuypeene
Netbeheerder:	EANDIS Tellernummer : 50307289

Onderzoek	De installatie werd gecontroleerd volgens de voorschriften van het A.R.E.I. art. 86 en 270
Dienstspanning:	3 N 400V
Aankomstleiding:	XVB 4 x 10 mm²
Max. beveiliging:	40 A
Isolatieweerstand:	33 MΩ
Aardingsweerstand:	2,1 Ω Aardelektrode: lus
Algemene differentieelstroominrichting:	IΔn: 300 mA In: 40 A 4 p Type: A
Aantal kringen:	13
Bijkomende differentieelstroominrichting:	IΔn: 30 mA In: 40 A 4 p Type: A Voor kringen nrs.: 9 tot 13
Inbreuken	Geen

Nota : Badmeubel nog niet geplaatst.
Verwarmingstoestellen nog niet geplaatst.

BESLUIT **De installatie is conform met het A.R.E.I. en mag in dienst gesteld worden.**


De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het A.R.E.I. moet uiterlijk plaats hebben op: 25/02/2036.

De Inspecteur,

ELECTRO-TEST
Krist VANSUYPEENE
Hoofdinspecteur
krist.vansuypeene@electro-test.be
Gsm +32 475 27 12 67

Krist Vansuypeene

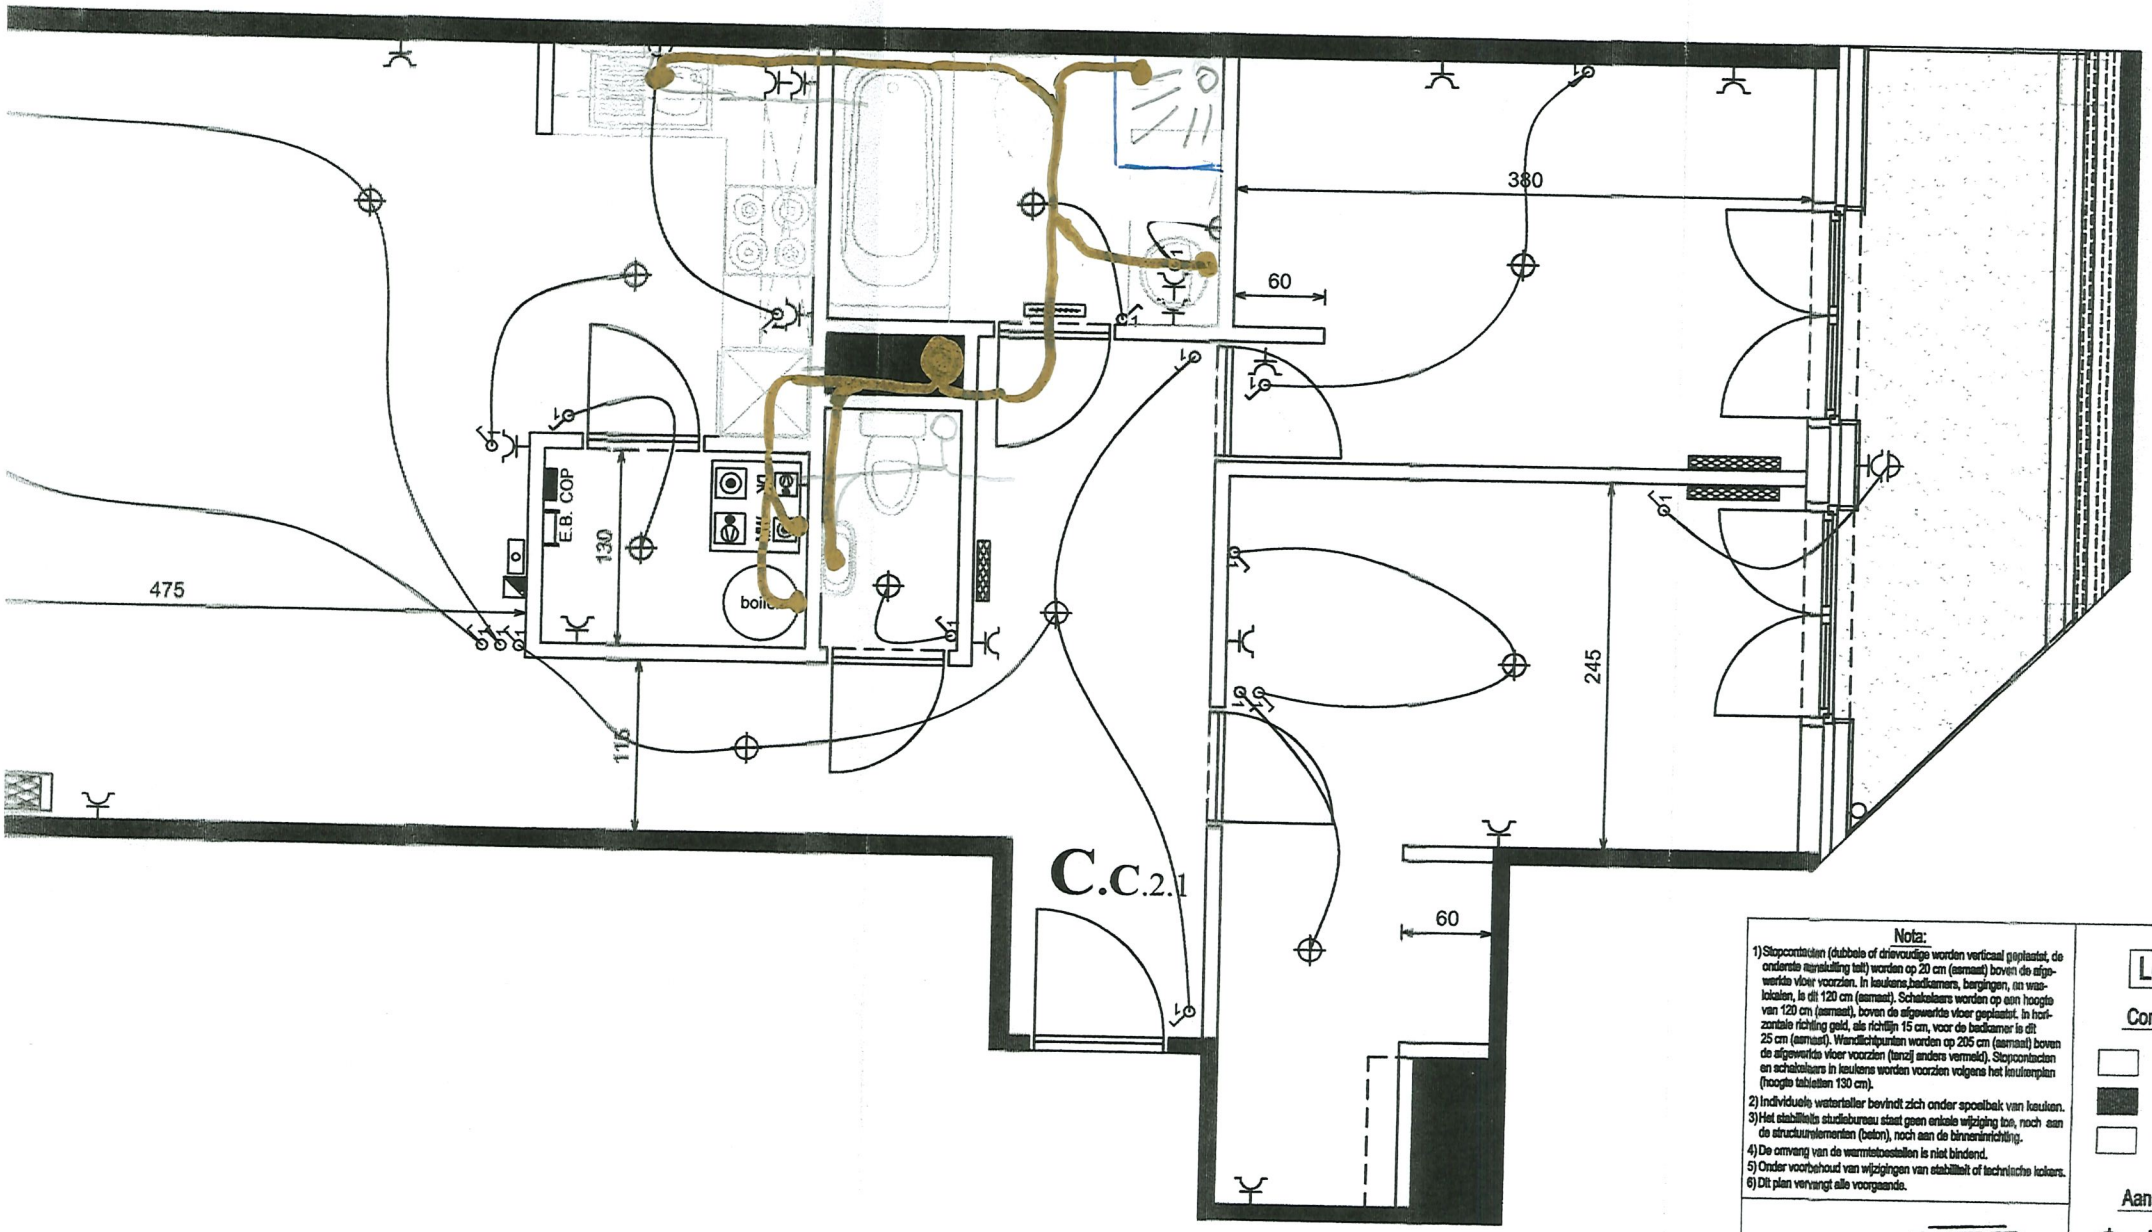

Nota:

1) Stopcontacten (dubbele of drievoudige worden verticaal geplaatst, de onderste aansluiting telt) worden op 20 cm (asmaat) boven de afgewerkte vloer voorzien. In keukens,badkamers, bergingen, en waslokalen, is dit 120 cm (asmaat). Schakelaars worden op een hoogte van 120 cm (asmaat), boven de afgewerkte vloer geplaatst. In horizontale richting geld, als richtlijn 15 cm, voor de badkamer is dit 25 cm (asmaat). Wandlichtpunten worden op 205 cm (asmaat) boven de afgewerkte vloer voorzien (tenzij anders vermeld). Stopcontacten en schakelaars in keukens worden voorzien volgens het keukenplan (hoogte tabletten 130 cm).
2) Individuele waterteller bevindt zich onder spoelbak van keuken.
3) Het stabiliteits studiebureau staat geen enkele wijziging toe, noch aan de structuurelementen (beton), noch aan de binneninrichting.
4) De omvang van de warmtebestellen is niet bindend.
5) Onder voorbehoud van wijzigingen van stabiliteit of technische lokaars.
6) Dit plan vervangt alle voorgaande.



Legend

Constructie

Gevelmet

Beton

Gipsblokk

Aansluitinge

Plafond-lich

Wand-lichtp