



*NE 200310 17.5*

**CONFORMITEITSONDERZOEK  
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen  
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5  
Tel. (02) 380 52 71  
Fax (02) 380 89 86

8500 KORTRIJK, Meensestraat 41  
Tel. (056) 35 76 76  
Fax (056) 35 68 87

Inrichtingen van : *RICOUR*  
Plaats van onderzoek : *GENTSESTRAAT 154 - GERAARDSBERGEN*  
Installateur : *HOUTHOOFD K. - ROESELAARSESTRAAT 87 A*  
- B.T.W.-nummer :  
- of identiteitskaartnr. : ..... uitgereikt te ..... op datum van : .....  
Aard van de inrichting : *RES* Stroomleveraar : *'*  
Agent-Onderzoeker : *GOSSESE Wim* Datum van onderzoek : *17-10-2008*

- Bedrijfsspanning	<i>2x 231V</i>	- Beschrijving van de stroombanen :
- Doorsnede voedingskabel	<i>4x 10mm<sup>2</sup></i>	<i>3-straaldrade</i>
- Algemene bescherming	<i>ma x 40A</i>	
- Type algemene schakelaar	<i>ov t</i>	<i>7x span t 20A</i>
- Type aardelektrode(s)	<i>p-kublen</i>	<i>2x span t 16A</i>
- Aardspreidingsweerstand	<i>25,4 Ω</i>	
- Algemene isoleringsweerstand	<i>101 Ω</i>	
- Aantal borden en eindstroombanen	<i>1-</i>	
- Algemene differentieelschakelaar	<i>40A 93A</i>	
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	<i>40A 903A</i>	

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen : .....

**Vastgestelde inbreuken :**

*GEEN INBREUKEN*

De elektrische installatie werd ..... conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op *17-10-2008*

Agent-Onderzoeker,

**WETTELIJKE VERPLICHTINGEN**


1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :

Klantnr. : .....

Visa : ..... datum : ...../...../.....

Dhr. Merv. Rivoor  
 Gentsestraat 154  
 9800 Gerardsbergen

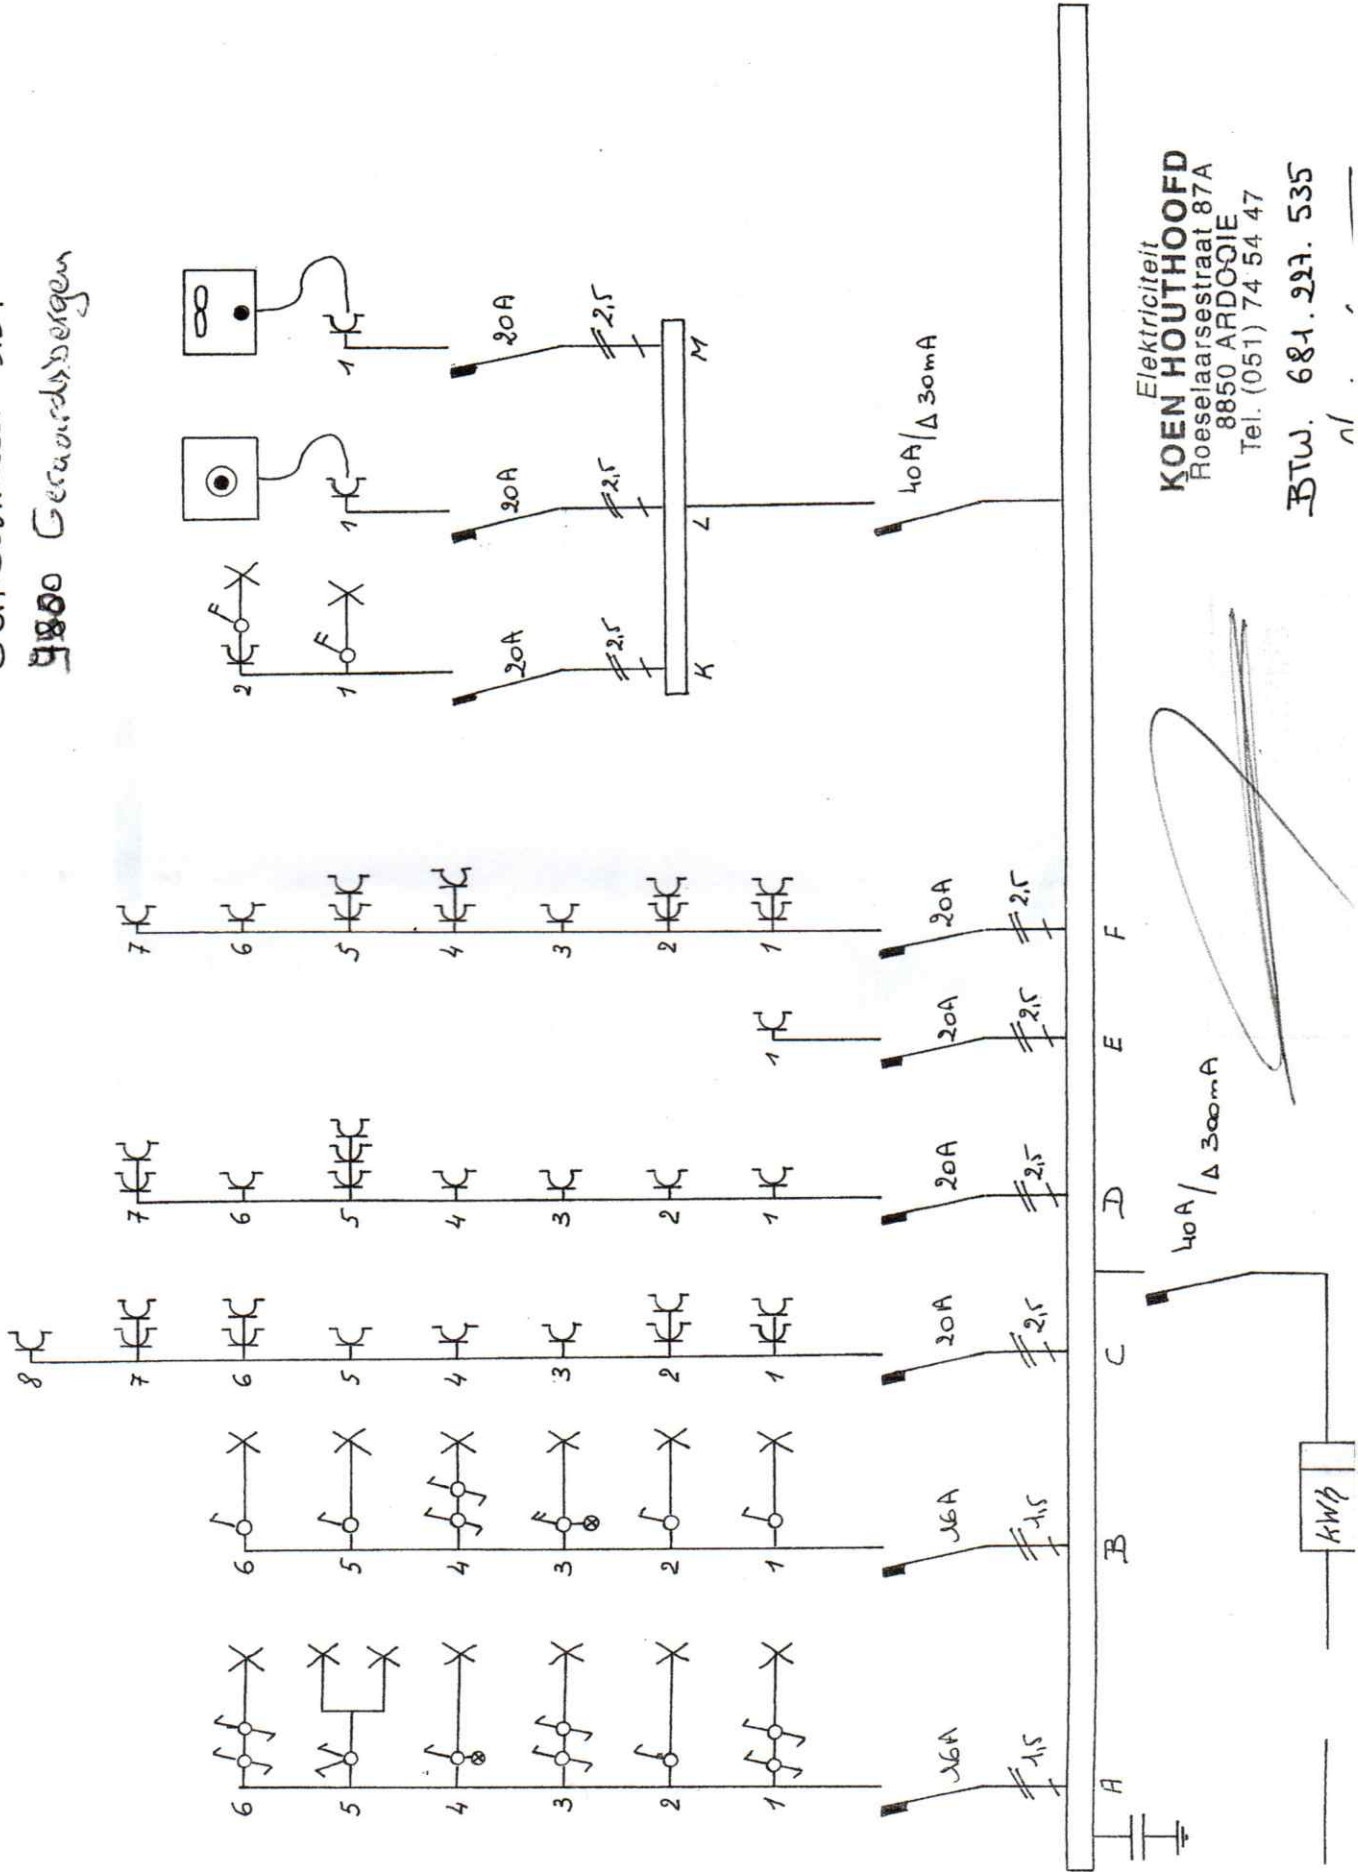

Elektriciteit  
**KOEN HOUTHOOFF**  
 Roeselaarsestraat 87A  
 8850 ARDOOIE  
 Tel. (051) 74 54 47

BTW. 681.227.535

*[Handwritten signature]*

