

☐ AV Antwerpen : Tél.: (03) 221 86 11 ☐ AV Hasselt : Tel.: (011) 25 32 86
☐ AV Brabant : Tel.: (02) 674 57 11 ☐ AV Kortrijk : Tel.: (056) 26 61 11
☐ AV Brugge : Tel.: (050) 36 86 10 ☐ AV Liège : Tel.: (04) 247 47 33
☐ AV Charleroi : Tel.: (071) 34 49 00 ☐ AV Namur : Tel.: (081) 25 51 00
☐ AV Gent : Tel.: (09) 244 77 11 ☐ AV Luxembourg : Tel.: (00-352) 481 85 81

Code PC Resi. ☐

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:	VERSLAG nr: 6-12/12/85
Naam, Voornaam: S. S. S.	Lid nr: Ontvangstbewijs nr: 335
BTW nr: 589.850.812	Installatie: Naam: Callebert
of identiteitskaartnr:	Adres: Schijnbaan 5
Stroomleverancier: chetubel	2000 Biers
	Datum onderzoek: 30/12/85
	Eigenaar of aangestelde: Tel.:
Meter nr: stand:	Naam, Voornaam:
Wijze van meting: ☐ dag - ☐ tweevoudig - ☐ nachttarief -	Adres:
	Aanvrager: S. S. S.

Type van bezoek: ☐ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☐ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☐ Bestaande ☐ Tijdelijke
Onderzoek volgens de voorschriften van: ☐ AREI. art. ☐ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐ T.R. ☐ Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: A Type: Omschrijving aansluiting: Kabeltype: Doorsnede: x mm²
Voeding hoofdbord: x mm² Aantal borden: Aantal eindstroombanen: 2
Type aardelektrode: pen Spreidingsweerstand: 48 Ohms Algemeen isolatieniveau: M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen
opn. exempl. met afgewerkt en/of 2.11.85

De hoofddifferentieel was - werd - (niet) - gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 11/16/87 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:

DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS - MAG - MAG NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: S. S. S.
VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening



AIB-VINÇOTTE BELGIUM
Dirk DE LOOF
Inspecteur
1875

☐ AV Antwerpen : Tél.: (03) 221 86 11 ☐ AV Hasselt : Tel.: (011) 25 32 86
☐ AV Brabant : Tel.: (02) 674 57 11 ☐ AV Kortrijk : Tel.: (056) 26 61 11
☐ AV Brugge : Tel.: (050) 36 86 10 ☐ AV Liège : Tel.: (04) 247 47 33
☐ AV Charleroi : Tel.: (071) 34 49 00 ☐ AV Namur : Tel.: (081) 25 51 00
☐ AV Gent : Tel.: (09) 244 77 11 ☐ AV Luxembourg : Tel.: (00-352) 481 85 81

Code PC Resi. ☐

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:	VERSLAG nr: 615/1875
Naam, Voornaam: Segus	Lid nr: Ontvangstbewijs nr: 313/19
BTW nr: 589 852 849	Installatie: Naam: Callebert
of identiteitskaartnr:	Adres: Steenstraat 5
Stroomleverancier: electrabel	9000 Gent
	Datum onderzoek: 16/10/87
	Eigenaar of aangestelde: Tel.:
Meter nr: stand:	Naam, Voornaam: J. D.
Wijze van meting: ☐ dag - ☐ tweevoudig - ☐ nachttarief -	Adres:
max 40A	Aanvrager: Segus

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☐ Bestaande ☐ Tijdelijke
Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI. art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐ T.R. ☐ Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: A Type:
Omschrijving aansluiting: Kabeltype: Doorsnede: x mm²
Voeding hoofdbord: 2 x 5 mm² Aantal borden: Aantal eindstroombanen: 24 schak.
Type aardelektrode: pen Spreidingsweerstand: 18 Ohms Algemeen isolatieniveau: 5 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen
opn. eegmpet met afgevoert en/of 211bcan

De hoofddifferentieel was - werd - (niet) - gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 16/10/87 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:

DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS - MAG - MAG NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: Schenck's
VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening



AIB-VINÇOTTE BELGIUM
Dirk DE LOOF
Inspecteur
1875



☐ AV Antwerpen : Tél.: (03) 221 86 11 ☐ AV Hasselt : Tél.: (011) 25 32 86
☐ AV Brabant : Tél.: (02) 674 57 11 ☐ AV Kortrijk : Tél.: (056) 26 61 11
☐ AV Brugge : Tél.: (050) 36 86 10 ☐ AV Liège : Tél.: (04) 247 47 33
☐ AV Charleroi : Tél.: (071) 34 49 00 ☐ AV Namur : Tél.: (081) 25 51 00
☐ AV Gent : Tél.: (09) 244 77 11 ☐ AV Luxembourg : Tél.: (00-352) 481 85 81

Code PC Resi. ☐

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:	VERSLAG nr:
Naam, Voornaam:	Lid nr: Ontvangstbewijs nr:
BTW nr:	Installatie: Naam:
of identiteitskaartnr:	Adres:
Stroomleverancier:	Datum onderzoek:
Meter nr: stand:	Eigenaar of aangestelde: Tel.:
Wijze van meting: ☐ dag - ☐ tweevoudig - ☐ nachttarief -	Naam, Voornaam:
	Adres:
	Aanvrager:

Type van bezoek: ☐ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☐ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☐ Bestaande ☐ Tijdelijke
Onderzoek volgens de voorschriften van: ☐ AREI. art. ☐ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐ T.R. ☐ Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van V, AC, Bescherming aansluiting: A Type:
Omschrijving aansluiting: Kabeltype: Doorsnede: x mm²
Voeding hoofdbord: x mm² Aantal borden: Aantal eindstroombanen:
Type aardelektrode: Spreidingsweerstand: Ohms Algemeen isolatieniveau: M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen
opnieuw gekeurd met afgevoerd en/of uitbreiden

De hoofddifferentieel was - werd - (niet) - gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:

DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS - MAG - MAG NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen:
VISUM VAN DE STROOMVERDELER:


Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening



AIB-VINÇOTTE BELGIUM
Dirk DE LOOF
Inspecteur
1875

installateur : Segers
Meulesteedsesteenweg 436
9000 Gent
589.852.842

werf: Callebert Riet
stierstraat
9000 Gent

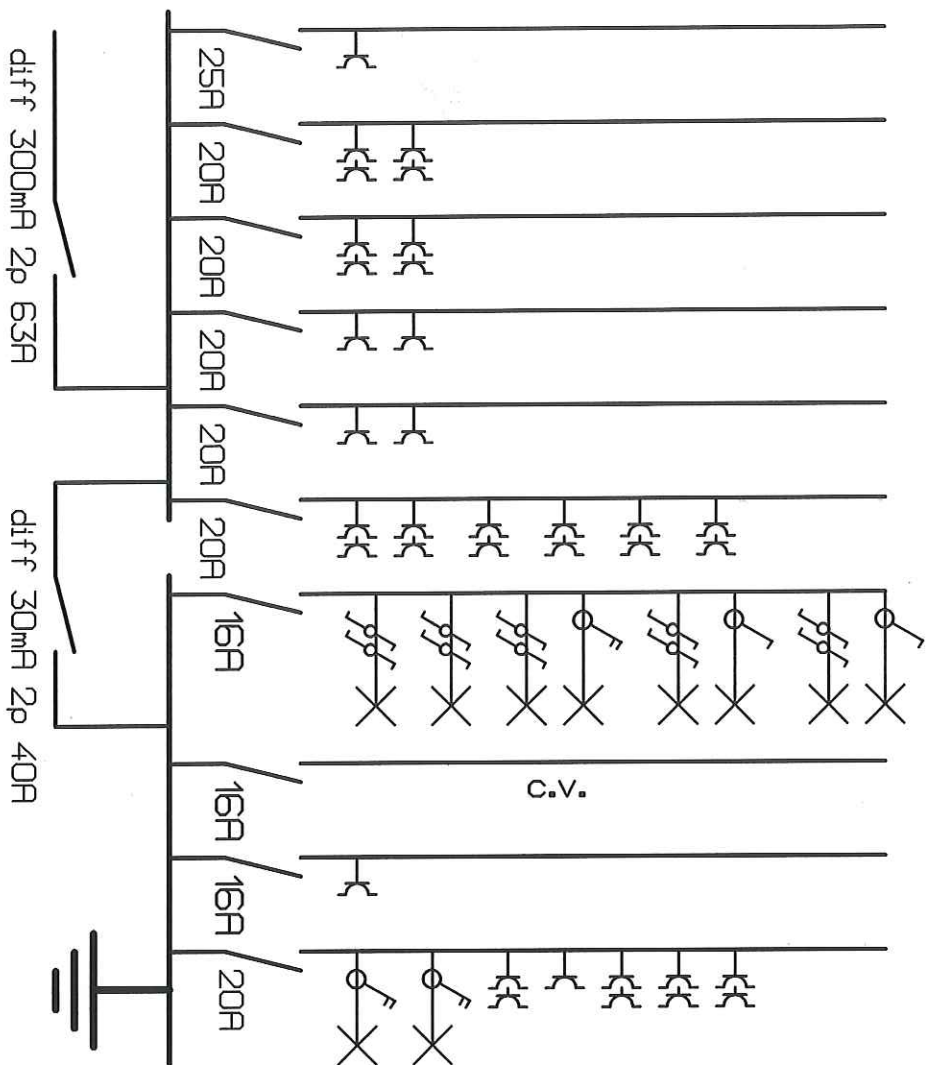

Handwritten signature and date: 14/10/02



AIB-VINCOTTE BELGIUM
Dirk DE LOOF
Inspecteur
1875

