



J. VAN HEMELEN VZW.
KEURINGSORGANISME

☐ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

☒ 8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

Ref. verslag :

155416

WG 20080326-6

08-K 1155-E

**CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Inrichtingen van :

Plaats van onderzoek : ANGELO 11 - ZULTE

Installateur : MADELEC NV - KALKHOEVESTRAAT 52 - 8130 WAREGEM

- B.T.W.-nummer :

- of identiteitskaartnr. : uitgereikt te op datum van :

Aard van de inrichting : RES

Stroomleveraar :

Agent-Onderzoeker : GOSSESE W.M. Datum van onderzoek : 26-03-2008

- Bedrijfsspanning
- Doorsnede voedingskabel
- Algemene bescherming
- Type algemene schakelaar
- Type aardelektrode(s)
- Aardspreidingsweerstand
- Algemene isoleringsweerstand
- Aantal borden en eindstroombanen
- Algemene differentieelschakelaar
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)

2 x 231V
4 x 16mm²
M x 40A
an t
W
2,6 Ω
1000 Ω
1
40A G3A
40A G3A

- Beschrijving van de stroombanen :

17 x 2 par t 20A
2 x 2 par t 16A
1 x 2 par t 32A

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen :

Vastgestelde inbreuken :

GEEN

opmerking geen multilin + kasten geplaatst

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 26-03-2033

Agent-Onderzoeker,



WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :

Klantnr. :

Visa : datum : / /

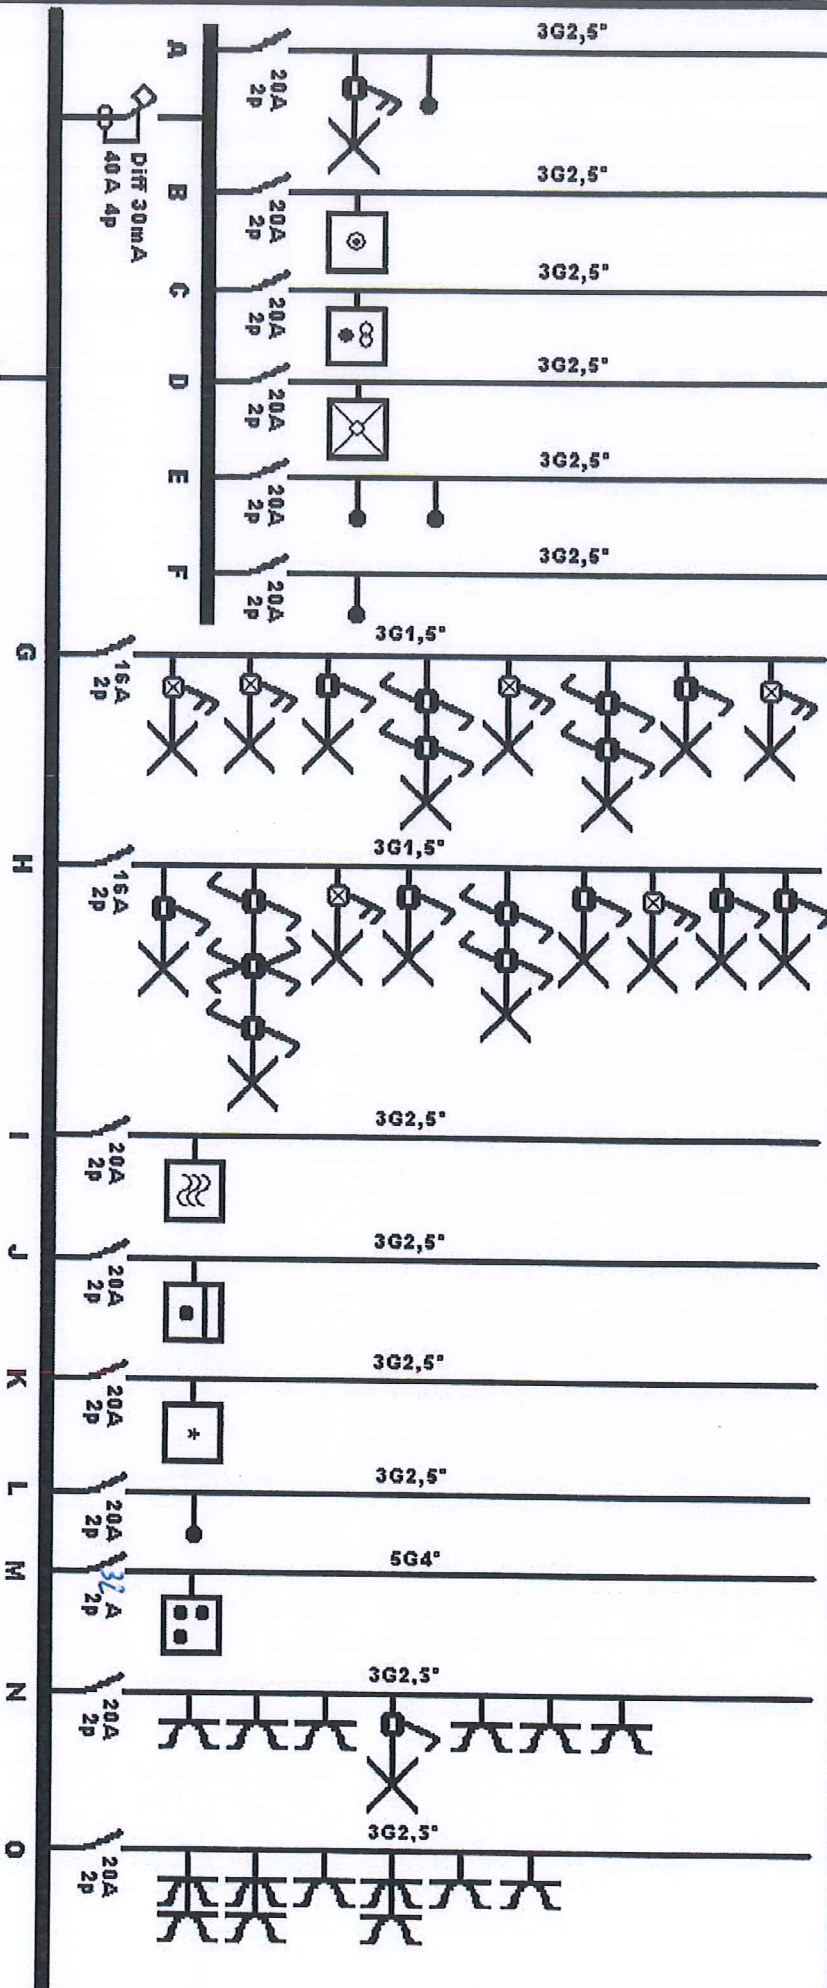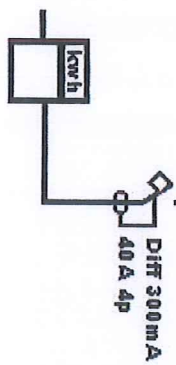

- badkamer
- wasmachine
- droegkast
- Vaatwas
- watervorzachter regenwaterpomp
- c.v.
- verlichting berging, keuken buiten, living bel
- verlichting inkom, nachthall slaapkamers, zolder
- microgolf-oven
- oven
- Frigo
- ventilatie
- Fornuis
- stopcontacten berging, keuken
- stopcontacten keuken, living

Plaats v/d uitvoering: Spanning: 2X230V Waarde aardingsweerstand: Keuringsorgaan/me:

9870 Zulte

MADELEC NV
Kalkhoevestraat 52
8790 Waregem
tel:056/627878

J. VAN NEMELLEN
KEURINGSORGANISATIE VZW
inspecteur (V3)
GOSSEY Wm


stopcontacten
living, inkom

stopcontacten
nachthall,
slaapkamer 1,
slaapkamer 2,
zolder

stopcontacten
slaapkamer 2,
slaapkamer 3,
slaapkamer 4

garagepoort

voeding
garage

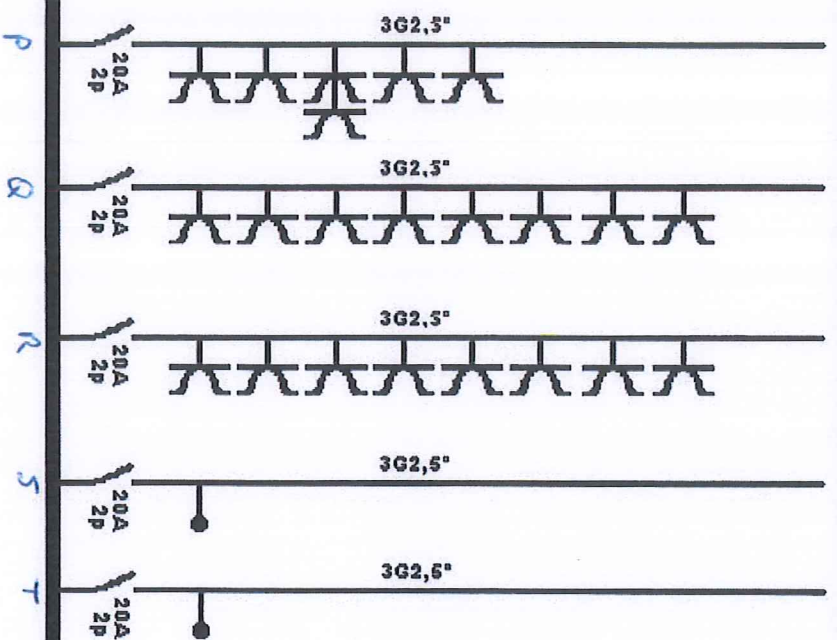

Spanning: 2X230V

Waarde aardingsweerstand:

Plaats v/d uitvoering:

Installateur:


Keuringsorganisme:

9870 Zulte

MADELEC NV
Kalkhoevestraat 52
8790 Waregem
tel:056/627878

n.v. MADELEC
 Electriciteit - Chauffage - ...
 Industriezone
 Kalkhoevestraat 52
 8790 - WAREGEM
 Tel. 056 62 78 78 - Fax: 05
 BTW BE 0405 428 32

dakdoeken
 of water
 of water

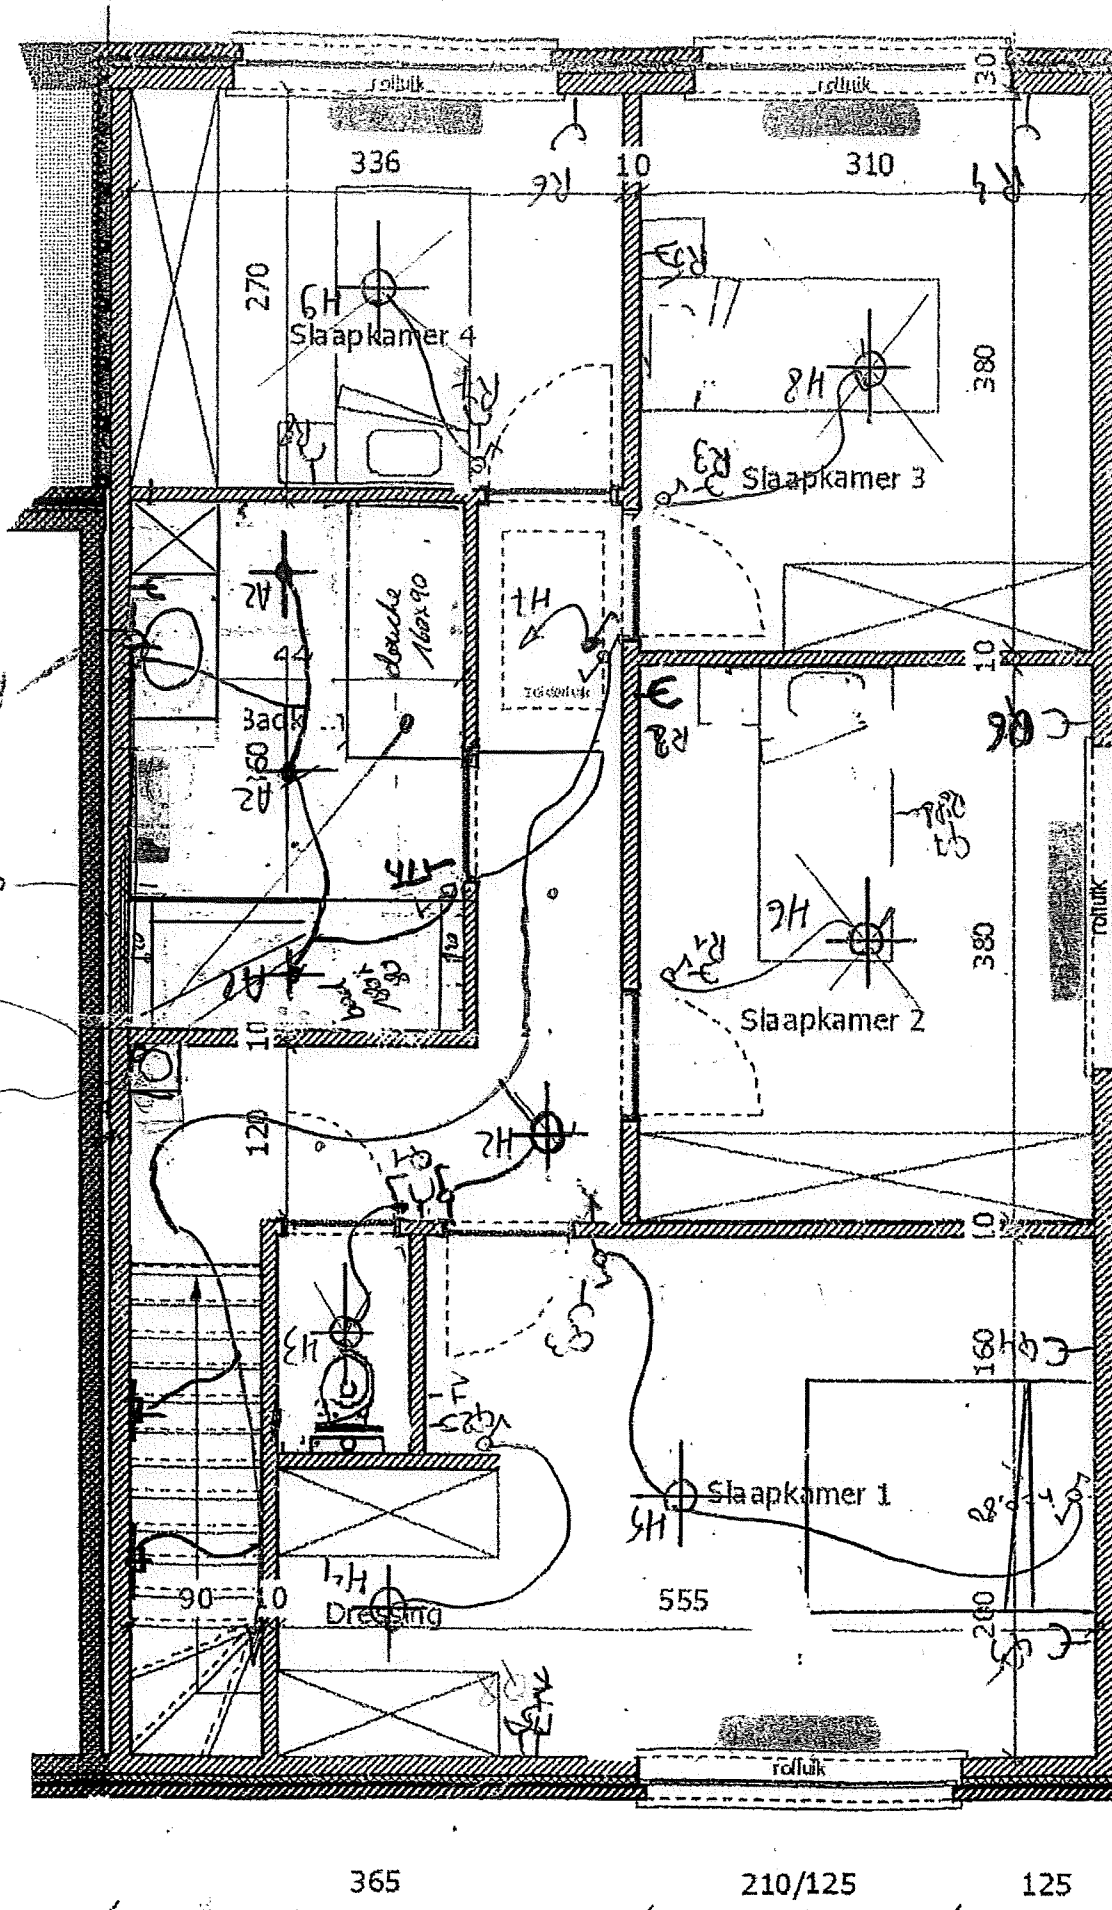

VERDIEPINGSPLAN

n.v. MADELEC
Electriciteit - Chauffage - Sanitaire
Industriezone
210/125

