VASTGOED EXPERTS

Alles keurig onder één dak

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

UITVOERDER	KLANT
VASTGOEDEXPERTS	**Naam: VZW ACA**
Langvoort 17 **2430 Laakdal**	**Adres: Meensesteenweg 338, 8800 - Roeselare (BE)**
+32 14 89 34 76	**Tel: (+32)051200002**
info@vastgoedexperts.com	**BTW BE: BE0811407869**
BTW BE0667.567.856	

UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **Kattestraat 18, 3272 - Testelt (BE)**

RESERVOIR

Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Enkel** | Plaats: **Ondergronds** | Vorm: **Cilinder** |
Materiaal: **Staal** Inhoud: **<5000L L** | Jaar plaatsing: **<1995**

VISUELE CONTROLE: TOEZICHTSPUT

Aanwezig: **Ja** | Algemene staat put: **OK** | Dichtheid put: **OK**
Vervuiling in put: **OK** | Deksel put: **OK**

VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **AANWEZIG** | Filter: **OK**

TESTEN

Water- en slibbemonstering: **Niet uitgevoerd**
Opmerking: **Nvt**

Watermeting: **0 CM** | Gemeten olie: **45 CM**
Onderdruk TESTO: **45 mBAR** | Behaalde druk: **OK** | Ultrasoon SDT: **OK**

TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Sonde** | Overvulbeveiliging controle: **OK**
Peilmeting: **Pneumatisch** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**

BESLUIT

De tank mag in dienst blijven.

De volgende controle wordt verplicht voor: **29/01/2031**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **29/01/2026** | Keurder: **Dieter Geerts** | Erkenningsnummer: **ERK/TS/107621**

HANDTEKENING KEURDER	HANDTEKENING EIGENAAR
	Niet van toepassing
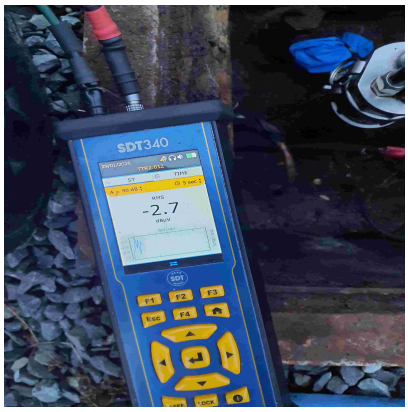
TOEGEVOEGDE FOTO'S