

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Van der Sweepstraat 3, 2000 ANTWERPEN
T: 03 216 28 90, E: btv.antwerpen@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0288-160201-07 Datum van het onderzoek : 01/02/2016

ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE : COLYN
KONING ALBERTSTRAAT 150
2381 WEELDE


Visualisatie van de installatie

EIGENAAR : COLYN
Adres : KONING ALBERTSTRAAT 150
2381 WEELDE

OPDRACHTGEVER : JACO ELEKTRO
Adres : SINT JANSTRAAT 4
2381 WEELDE

INSTALLATEUR : JACO ELEKTRO
Adres : SINT JANSTRAAT 4
2381 WEELDE

BTW of IK : 0832619492

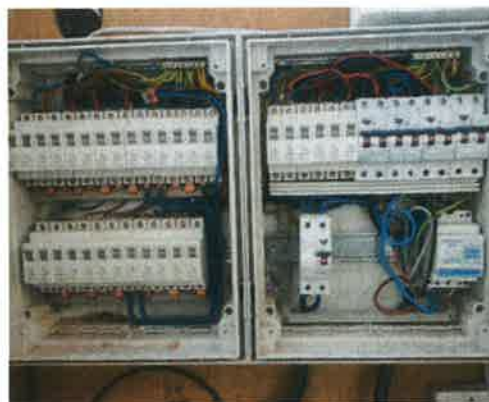

EAN : Teller nr. 12610291 Index : 262974

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie :		Type der Lokalen :	wooneenheid + dokterspraktijk
Begin werken fundering :	Na 01/10/81	Elektrische installatie :	Na 01/01/83
Aansluiting spanning :	Mono 230V	AREI art. :	86 + 87
Voedingskabel hoofdbord :	4 x 10 mm ²	Bescherming van de aansluiting :	40 A
Type van de aardelektrode :	Lus	Alg. schakelaar: type :	2p 40A/300mA
Aantal borden :	2	Aantal eindstroombanen :	20
Uitwendige invloedsfactoren :	zie plan	Schema :	TT

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 271,
Aard van het onderzoek : Controlebezoek

METINGEN:

RA: 7,2 Ohm RI tot 2 Mohm

BESCHRIJVING:

Zie ook eendraad schema en situatie schema in bijlage Zie ook schets

VASTGESTELDE INBREUKEN

Geen

NOTA'S

Geen

Besluit De installatie is conform.
Het ééndraads - en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op art 86: 01 02 2041 art 87: 01 02 2021 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzoeker,
0288 PATRICK VAN GORP

voor De Directeur,



UITGEVOERDE CONTROLES

Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)

- a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
 - b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
 - c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
 - d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de elgen testinrichting;
 - e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
 - f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
 - g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
 - h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

STAP 1

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's.

STAP 2

Bij belangrijke uitbreidingen van de installatie, laat opnieuw controleren.



STAP 3

Een herkeuring van de installatie is verplicht voor art 86: 01 02 2041 art 87: 01 02 2021.

STAP 4

BTV Antwerpen staat tot uw dienst voor de noodzakelijke keuringen.

Schema's

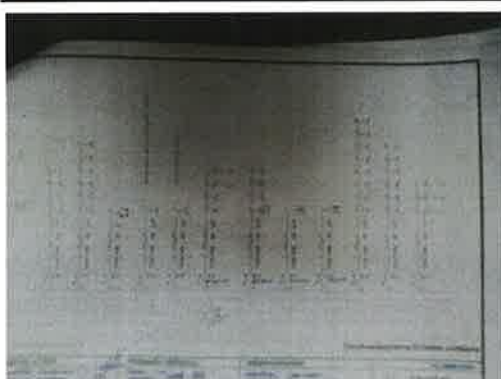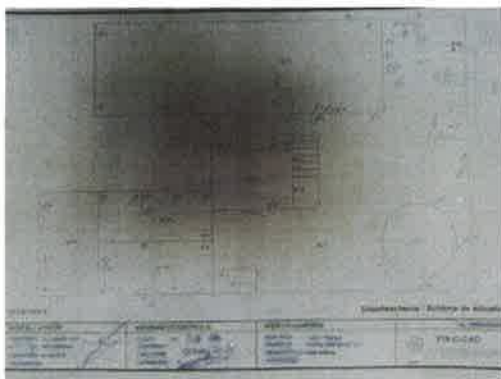





Beter Zeker.
Bien Sûr.

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE



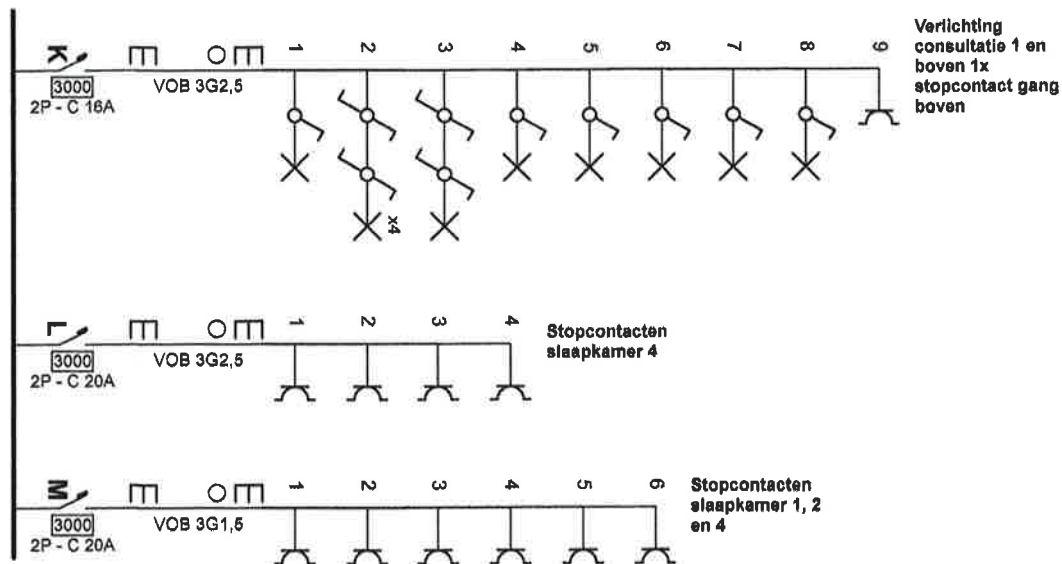

Bord 2

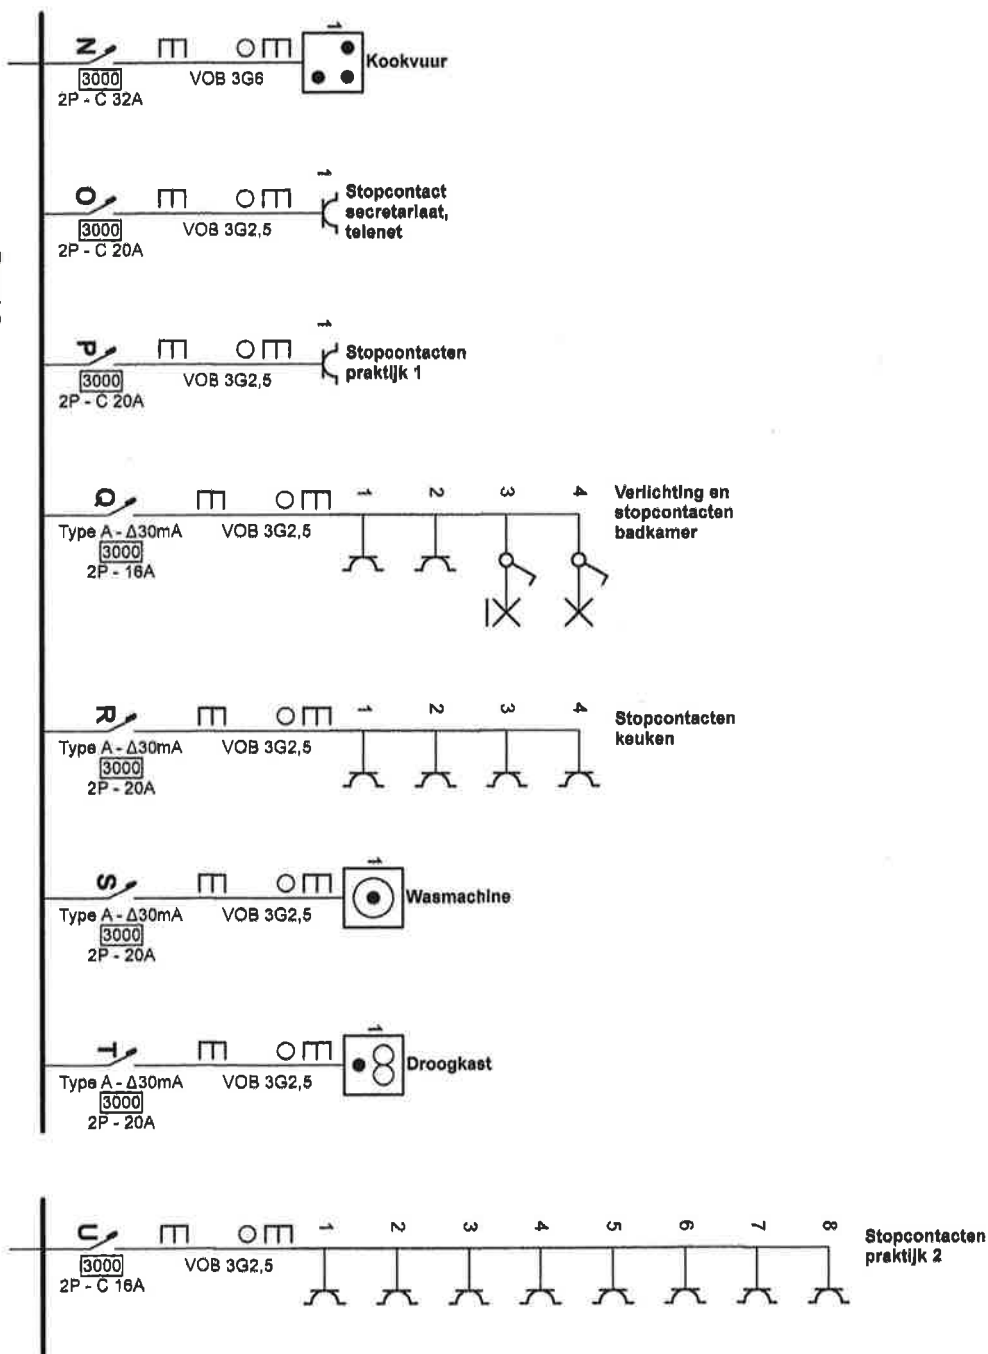


Plaats van de elektrische installatie
Peeraer
Koning Albertstraat 150
2381 Weeke

Installateur
Jaco Elektro bv
Singelstraat 91
2381 Weeke
GSM: 0475 333 741
e-mail: info@jacoelektro.be
BTW BE 0832.619.492



p. 2/6
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

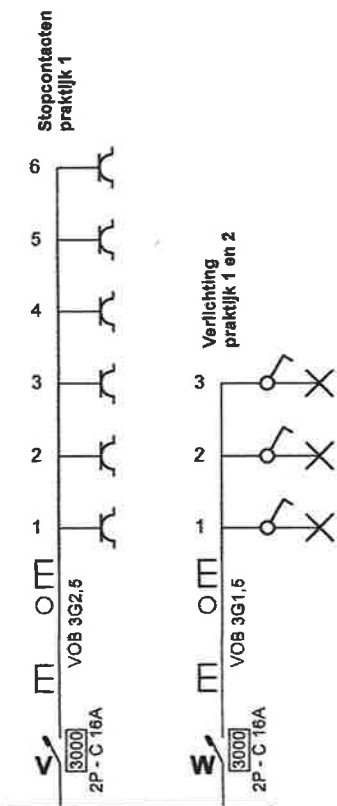

Bord 3

Plaats van de elektrische installatie
Peeraer
Koning Albertstraat 150
2381 Weelde


Installateur
Jaco Elektro bv
Singelstraat 91
2381 Weelde
GSM: 0475 333 741
e-mail: info@jacoelektro.be
BTW BE 0832.619.492



p. 3/6
Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

Gelijkvloers

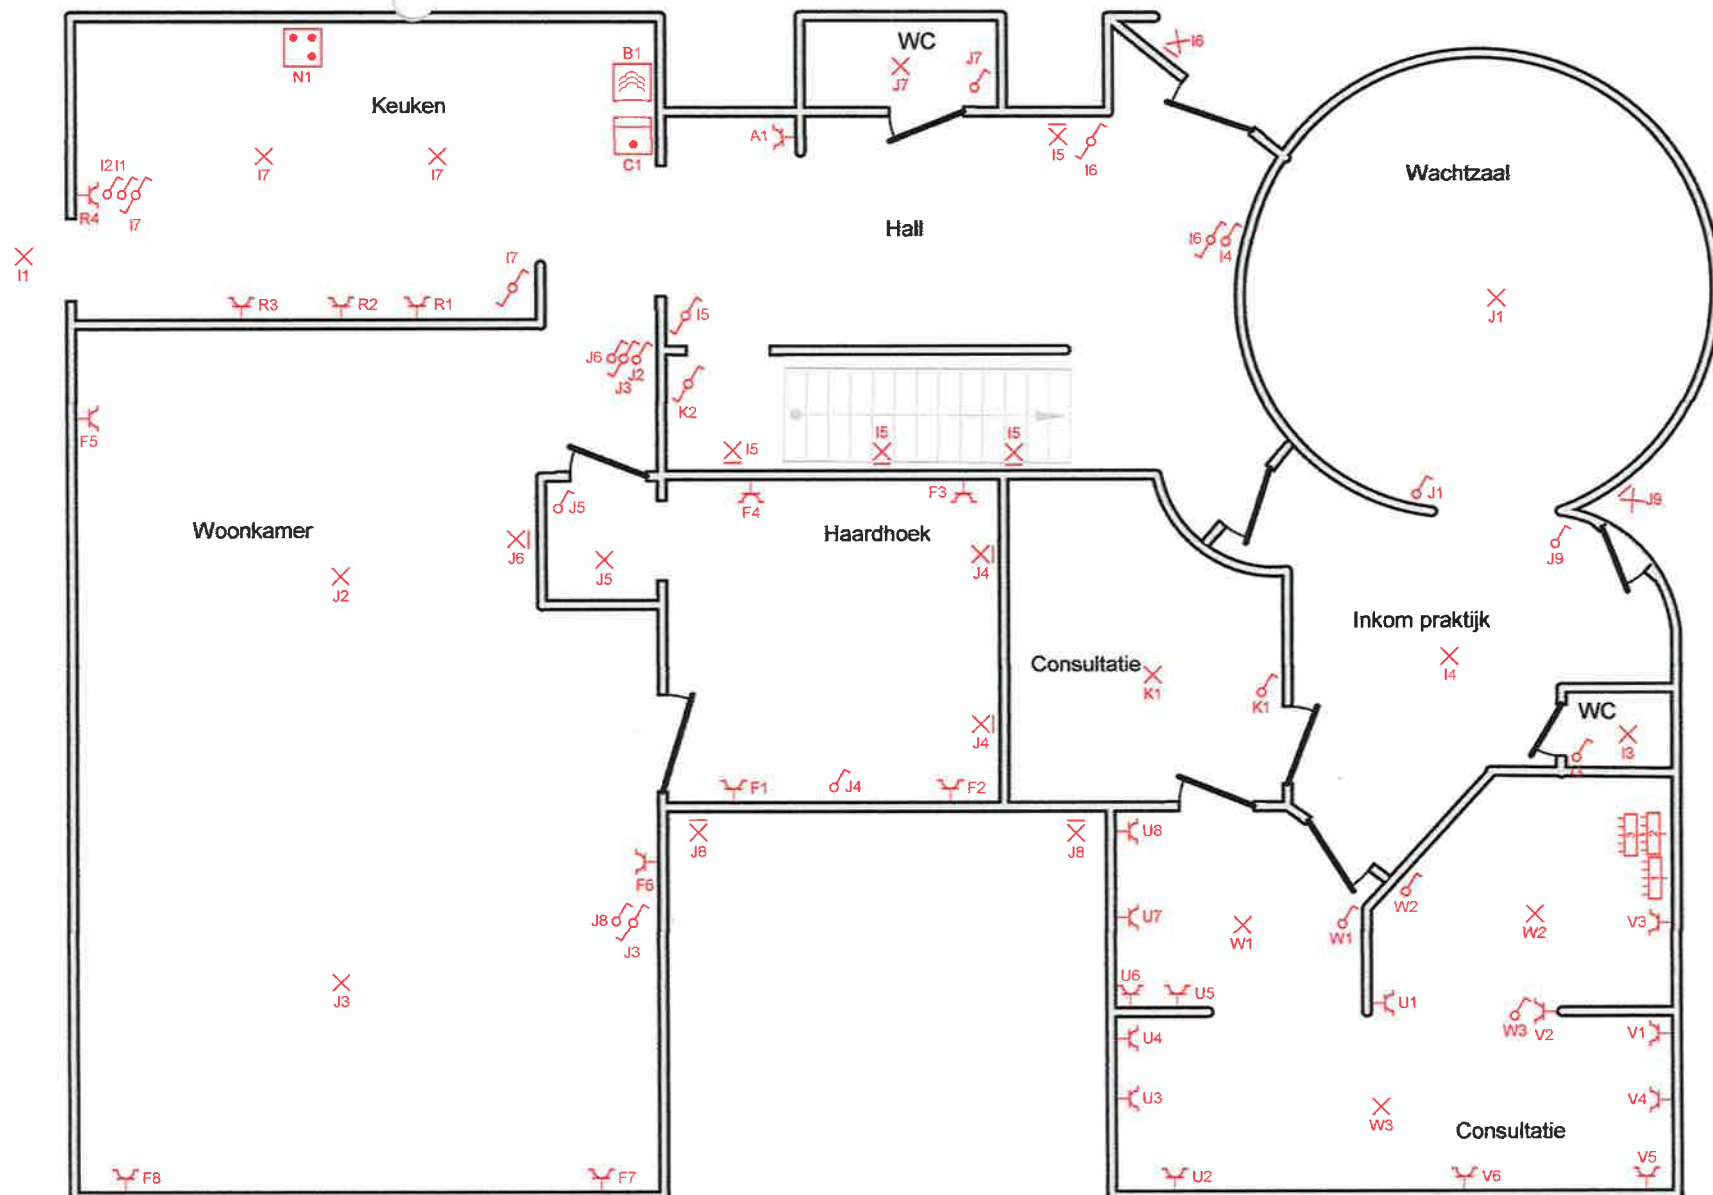

Plaats van de elektrische installatie
Peeraer
Koning Albertstraat 150
2381 Weelde

Installateur
Jaco Elektro bv
Singelstraat 91
2381 Weelde
GSM: 0475 333 741
e-mail: info@jacoelektro.be
BTW BE 0832.619.492



p. 4/6
Situatieschema
2 x 230V ~ 50Hz

1e Verdieping



Plaats van de elektrische installatie
Peeraer
Koning Albertstraat 150
2381 Weelde

Installateur
Jaco Elektro bv
Singelstraat 91
2381 Weelde
GSM: 0475 333 741
e-mail: info@jacoelektro.be
BTW BE 0832.619.492



p. 5/6
Situatieschema
2 x 230V ~ 50Hz

A Stopcontact achterinkom (koffie)

B Stoomoven

C Oven en 1x stopc slaapkamer 3

D Muziek praktijk

E Stopcontacten praktijk 2

F Garage

G Cv

H Bel

I Verlichting keuken, trap en toilet

J Verlichting woonkamer en haardhoek

K Verlichting consultatie 1 en boven 1x stopcontact gang boven

L Stopcontacten slaapkamer 4

M Stopcontacten slaapkamer 1, 2 en 4

N Kookvuur

O Stopcontact secretariaat, telenet

P Stopcontacten praktijk 1

Q Verlichting en stopcontacten badkamer

R Stopcontacten keuken

S Wasmachine

T Droogkast

U Stopcontacten praktijk 2

V Stopcontacten praktijk 1

W Verlichting praktijk 1 en 2


Plaats van de elektrische installatie
Peeraer
Koning Albertstraat 150
2381 Weelde

Installateur
Jaco Elektro bv
Singelstraat 91
2381 Weelde
GSM: 0475 333 741
e-mail: info@jacoelektro.be
BTW BE 0832.619.492



p. 6/6
Lijst Kringen

2 x 230V ~ 50Hz

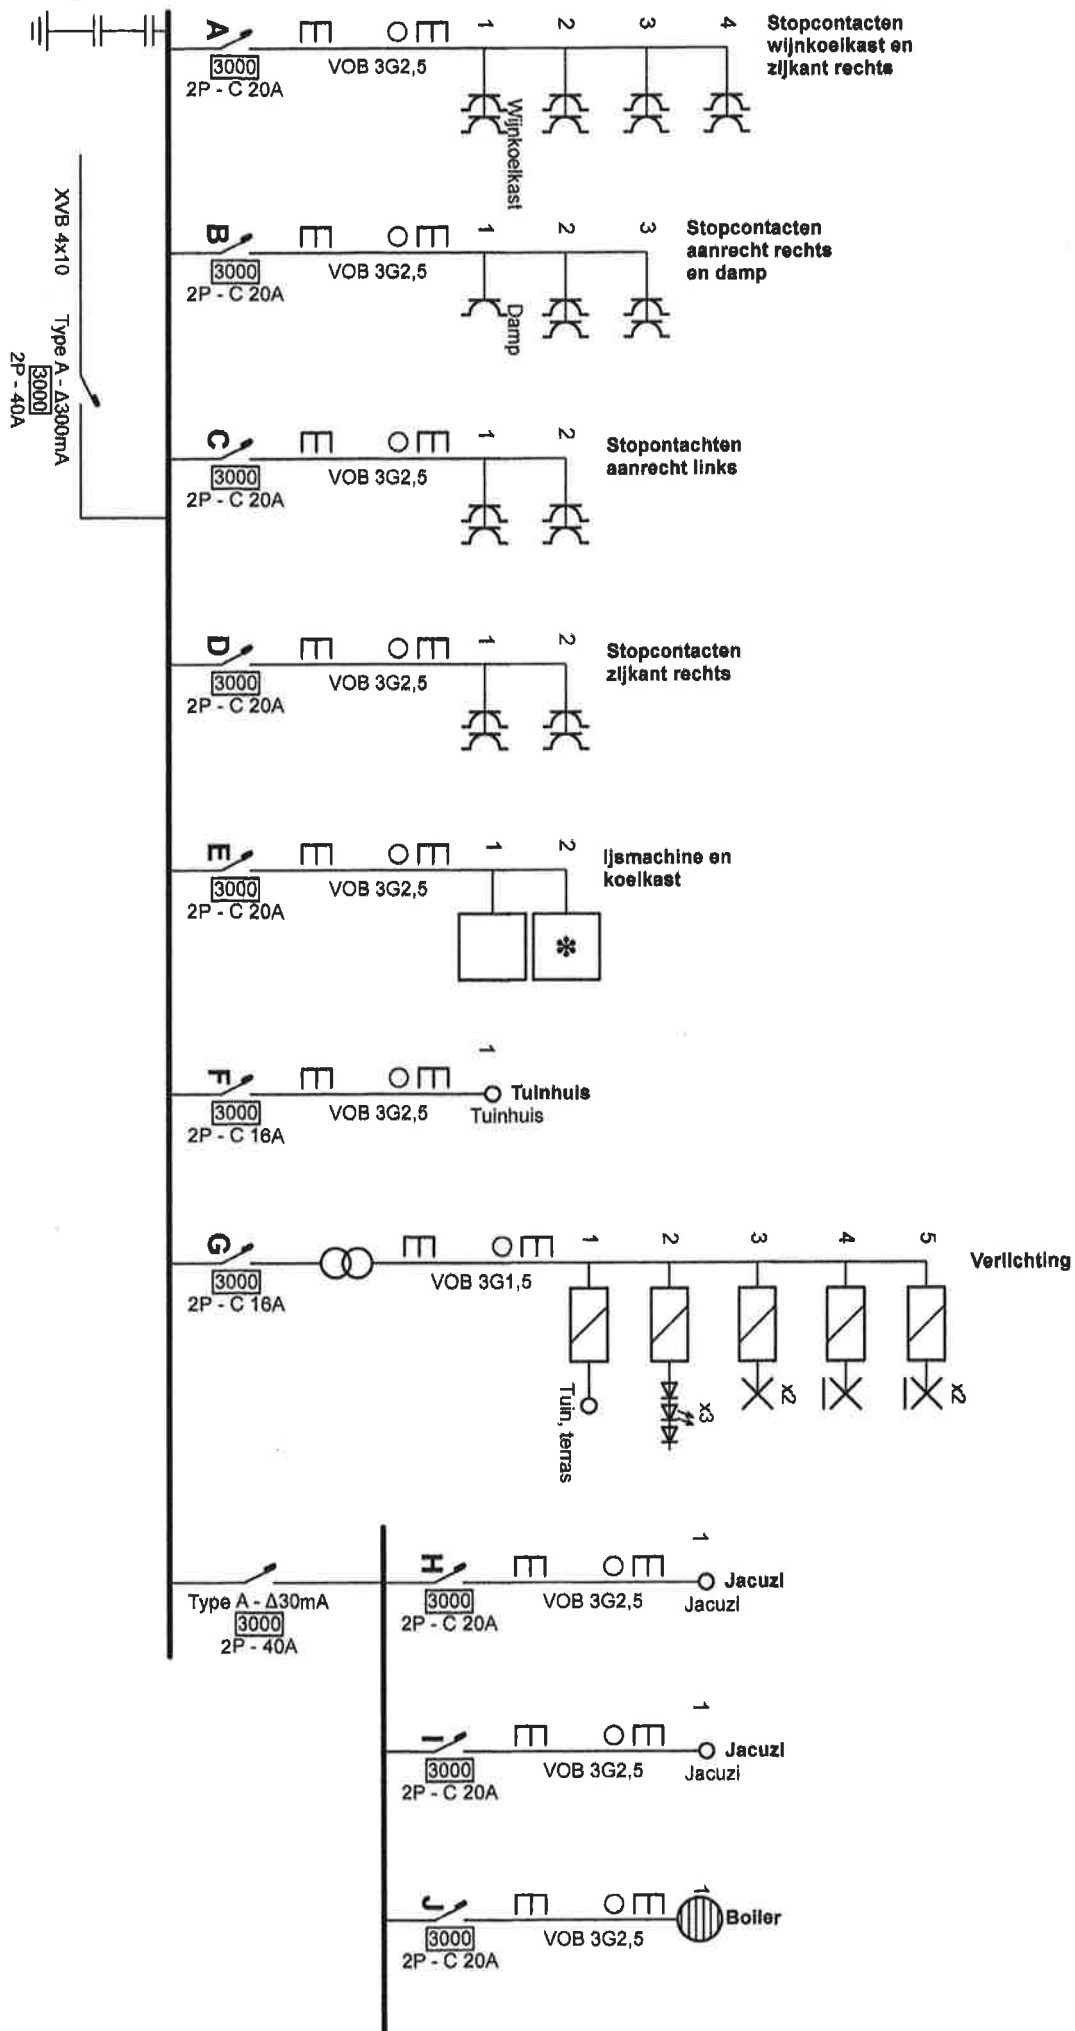

Plaats van de elektrische installatie
 Peeraer
 Koning Albertstraat 150
 2381 Weeke
 Tuin Pavejoen

Installateur
 Jaco Elektro bv
 Singelstraat 91
 2381 Weeke
 GSM: 0475 333 741
 e-mail: info@jacoelktro.be
 BTW BE 0832.619.492



p. 1/4
Eendradschema
 2 x 230V ~ 50Hz




Plaats van de elektrische installatie
 Peeraer
 Koning Albertstraat 150
 2381 Weelde
 Tuin Paviljoen

Installateur
 Jaco Elektro bv
 Singelstraat 91
 2381 Weelde
 GSM: 0475 333 741
 e-mail: info@jacoelektro.be
 BTW BE 0832.619.492



p. 2/4
Eendraadschema
 2 x 230V ~ 50Hz

F1 Tuinhuis

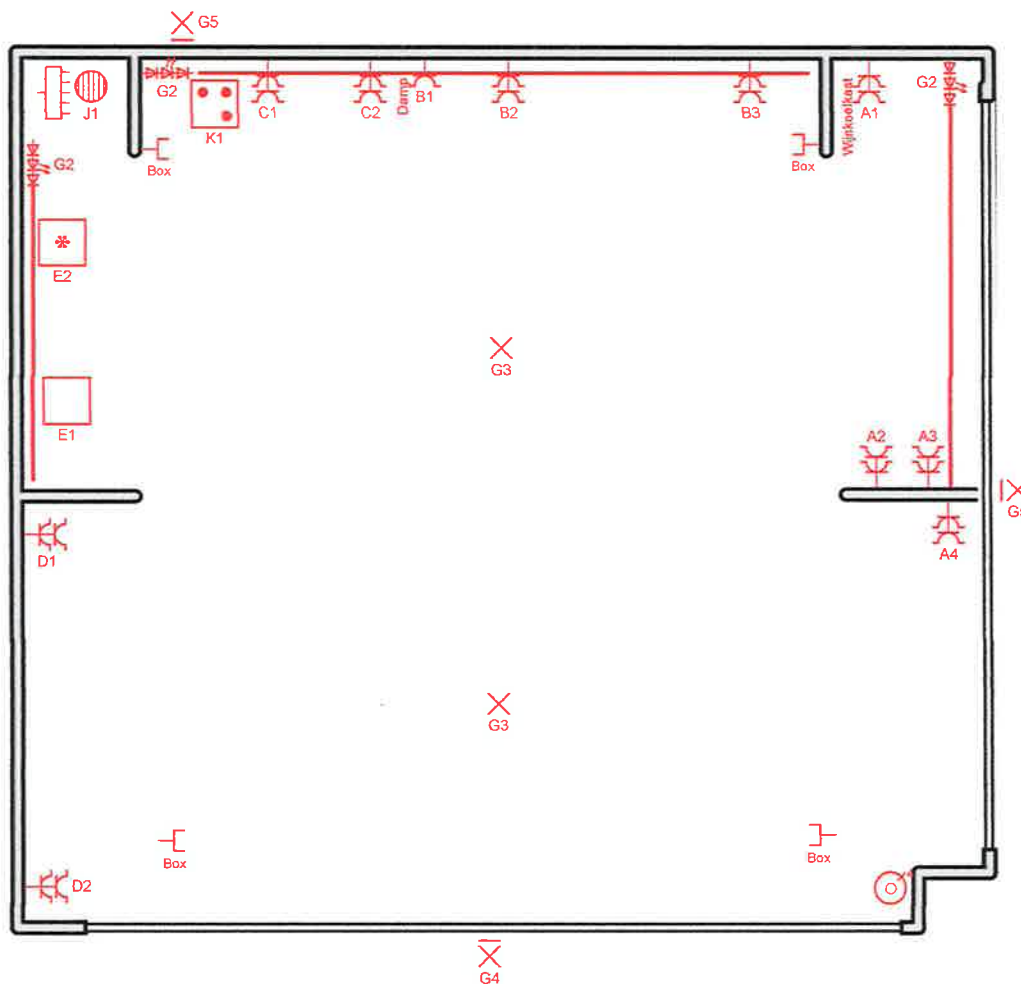

—○
Tuin, terras
G1

—○
Jacuzzi
H1

—○
Jacuzzi
H2

Plaats van de elektrische installatie
Peeraer
Koning Albertstraat 150
2381 Weelde
Tuin Paviljoen

Installateur
Jaco Elektro bv
Singelstraat 91
2381 Weelde
GSM: 0475 333 741
e-mail: info@jacoelektro.be
BTW BE 0832.619.492



p. 3/4
Situatieschema
2 x 230V ~ 50Hz

- A** Stopcontacten wijnkoelkast en zijkant rechts
- B** Stopcontacten aanrecht rechts en damp
- C** Stopontachten aanrecht links
- D** Stopcontacten zijkant rechts
- E** IJsmachine en koelkast
- F** Tuinhuis
- G** Verlichting
- H** Jacuzzi
- I** Jacuzzi
- J** Boiler
- K** Kookvuur

Plaats van de elektrische installatie
 Peeraer
 Koning Albertstraat 150
 2381 Weelde
 Tuin Paveljoen

Installateur
 Jaco Elektro bv
 Singelstraat 91
 2381 Weelde
 GSM: 0475 333 741
 e-mail: info@jacoelektro.be
 BTW BE 0832.619.492



p. 4/4
Lijst Kringen
 2 x 230V ~ 50Hz