



## DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 05/02/2021  
Verslagnummer: 0539-210205-05

Uitgiftedatum verslag: 05/02/2021

---

### Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen

Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel

T: 03 216 28 90 E: [btv.antwerpen@btvcontrol.be](mailto:btv.antwerpen@btvcontrol.be) Ondernemingsnummer: 0406.486.616

De agent-bezoeker: nummer 0539

---

---

### Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: JEROEN DE JONGHE

Adres: STATIONSSTRAAT 96 BUS 301, 2830 WILLEBROEK

EAN- code:

Nummer teller: 5690069

Private hoogspanningscabine: Nee

Type installatie: Wooneenheid

---

### Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Gelijkvormigheidscontrole voor ingebruikname - belangrijke wijzigingen/uitbreiding (6.4), Vrij controlebezoek oude installatie(8.4.3 of 8.4.4)

Datum uitvoering van de installatie: Vóór 01/10/1981, Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

### Informatie inhoud controle:

1 De verlichtingstoestellen zijn nog niet (allemaal) geïnstalleerd.

2 De toestellen zijn nog niet (allemaal) geplaatst.

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast

Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

---



RE06\_01-08\_01 09/20

1 / 3

### Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 230V

Voedingsleiding hoofdbord: Type: VOB - Doorsnede: 4 x 6 mm<sup>2</sup>

Type aardelektrode: Onbekend

Aantal borden: 4

Nominale waarde bescherming aansluiting: 40A


Type algemene schakelaar: 4P 63A/300mA

Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal stroombanen: 1+8+10+11 (reserve inbegrepen)

### BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 63 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's  
 Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's  
 Zie ééndraadsschema's en situatieplannen

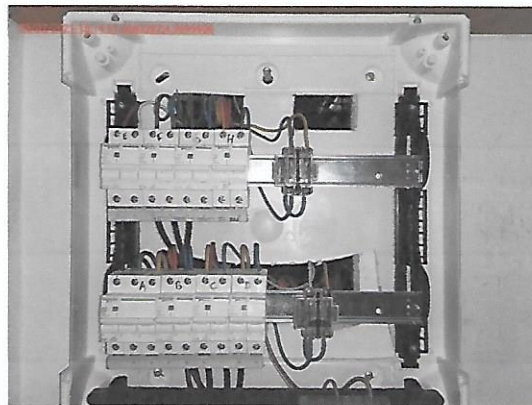

### Resultaten van de controle:

#### Metingen en beproevingen:

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: 12,5 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 10 MOhm

Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK

Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK

Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

#### Vastgestelde inbreuken:

Geen

#### Opmerkingen:

Geen

### Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 05/02/2046  
 - De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.

Handtekening van de technisch verantwoordelijke (of namens de technisch verantwoordelijke):




Verslagnummer 0539-210205-05

2 / 3

### Verwijzing naar de reglementaire voorschriften:

#### 1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:



- a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.







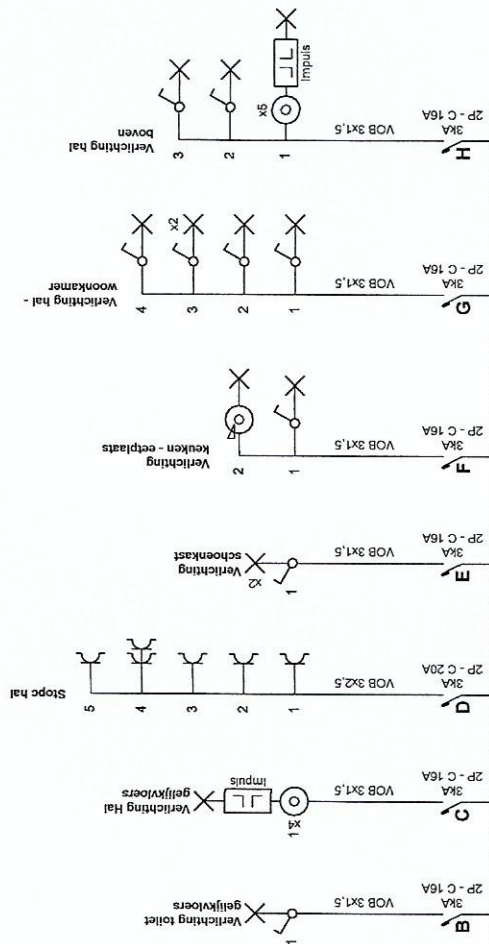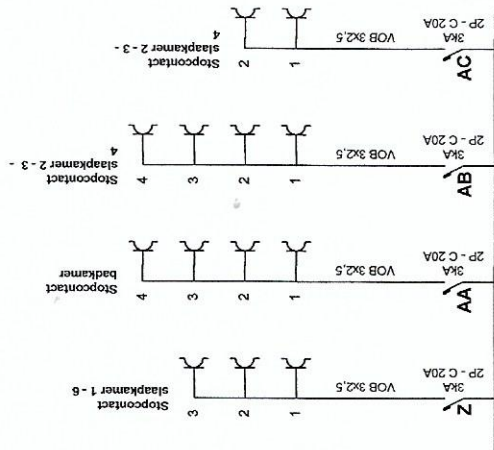


Steve Van Aken  
539 501121  
0504 800

Plaats van de elektrische installatie  
Jeroen De Jonghe  
Stationstraat 95 (30-1)  
2830 Willebroek

Installateur  
CK & Co bvba  
Hazewinkelstraat 4  
2830 Heindonk  
Tel.: 03 886 27 10 GSM: 0475 93 46 98  
e-mail: christiaens\_k@telenet.be  
BTW BE 0563 436 970



p. 2/5  
Eendraadschema  
3 x 220V

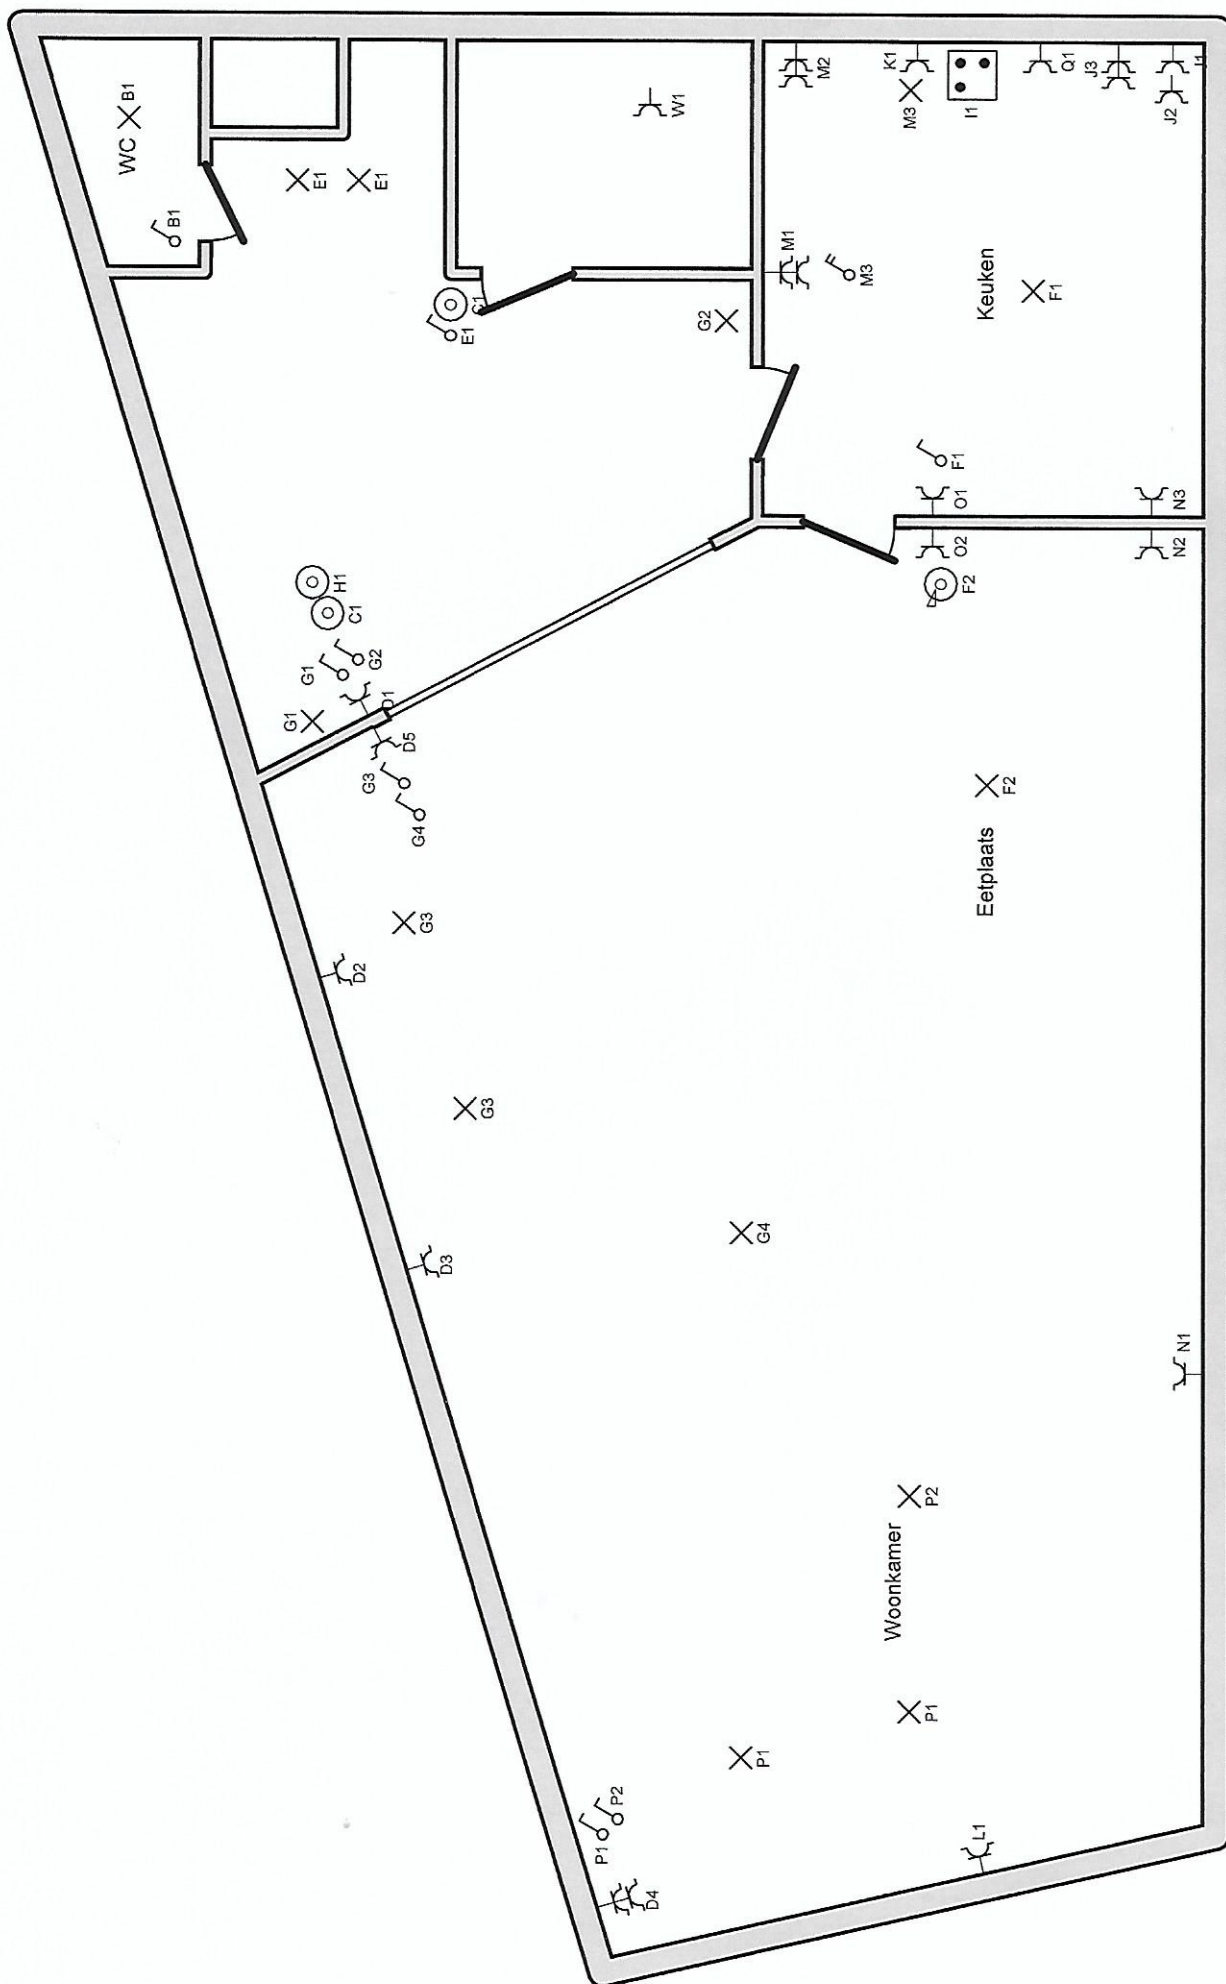

# Plaats van de elektrische installatie

Jeroen De Jonghe  
Stationstraat 92 (301)  
2830 Willebroek

## Installateur


CK & Co bvba  
Hazewinkelstraat 4  
2830 Heindonk  
Tel.: 03 886 27 10 GSM: 0475 93 46 98  
e-mail: [christiaens\\_k@telenet.be](mailto:christiaens_k@telenet.be)  
BTW BE 0563.436.970



p. 3/5  
Situatieschema

3 x 220V



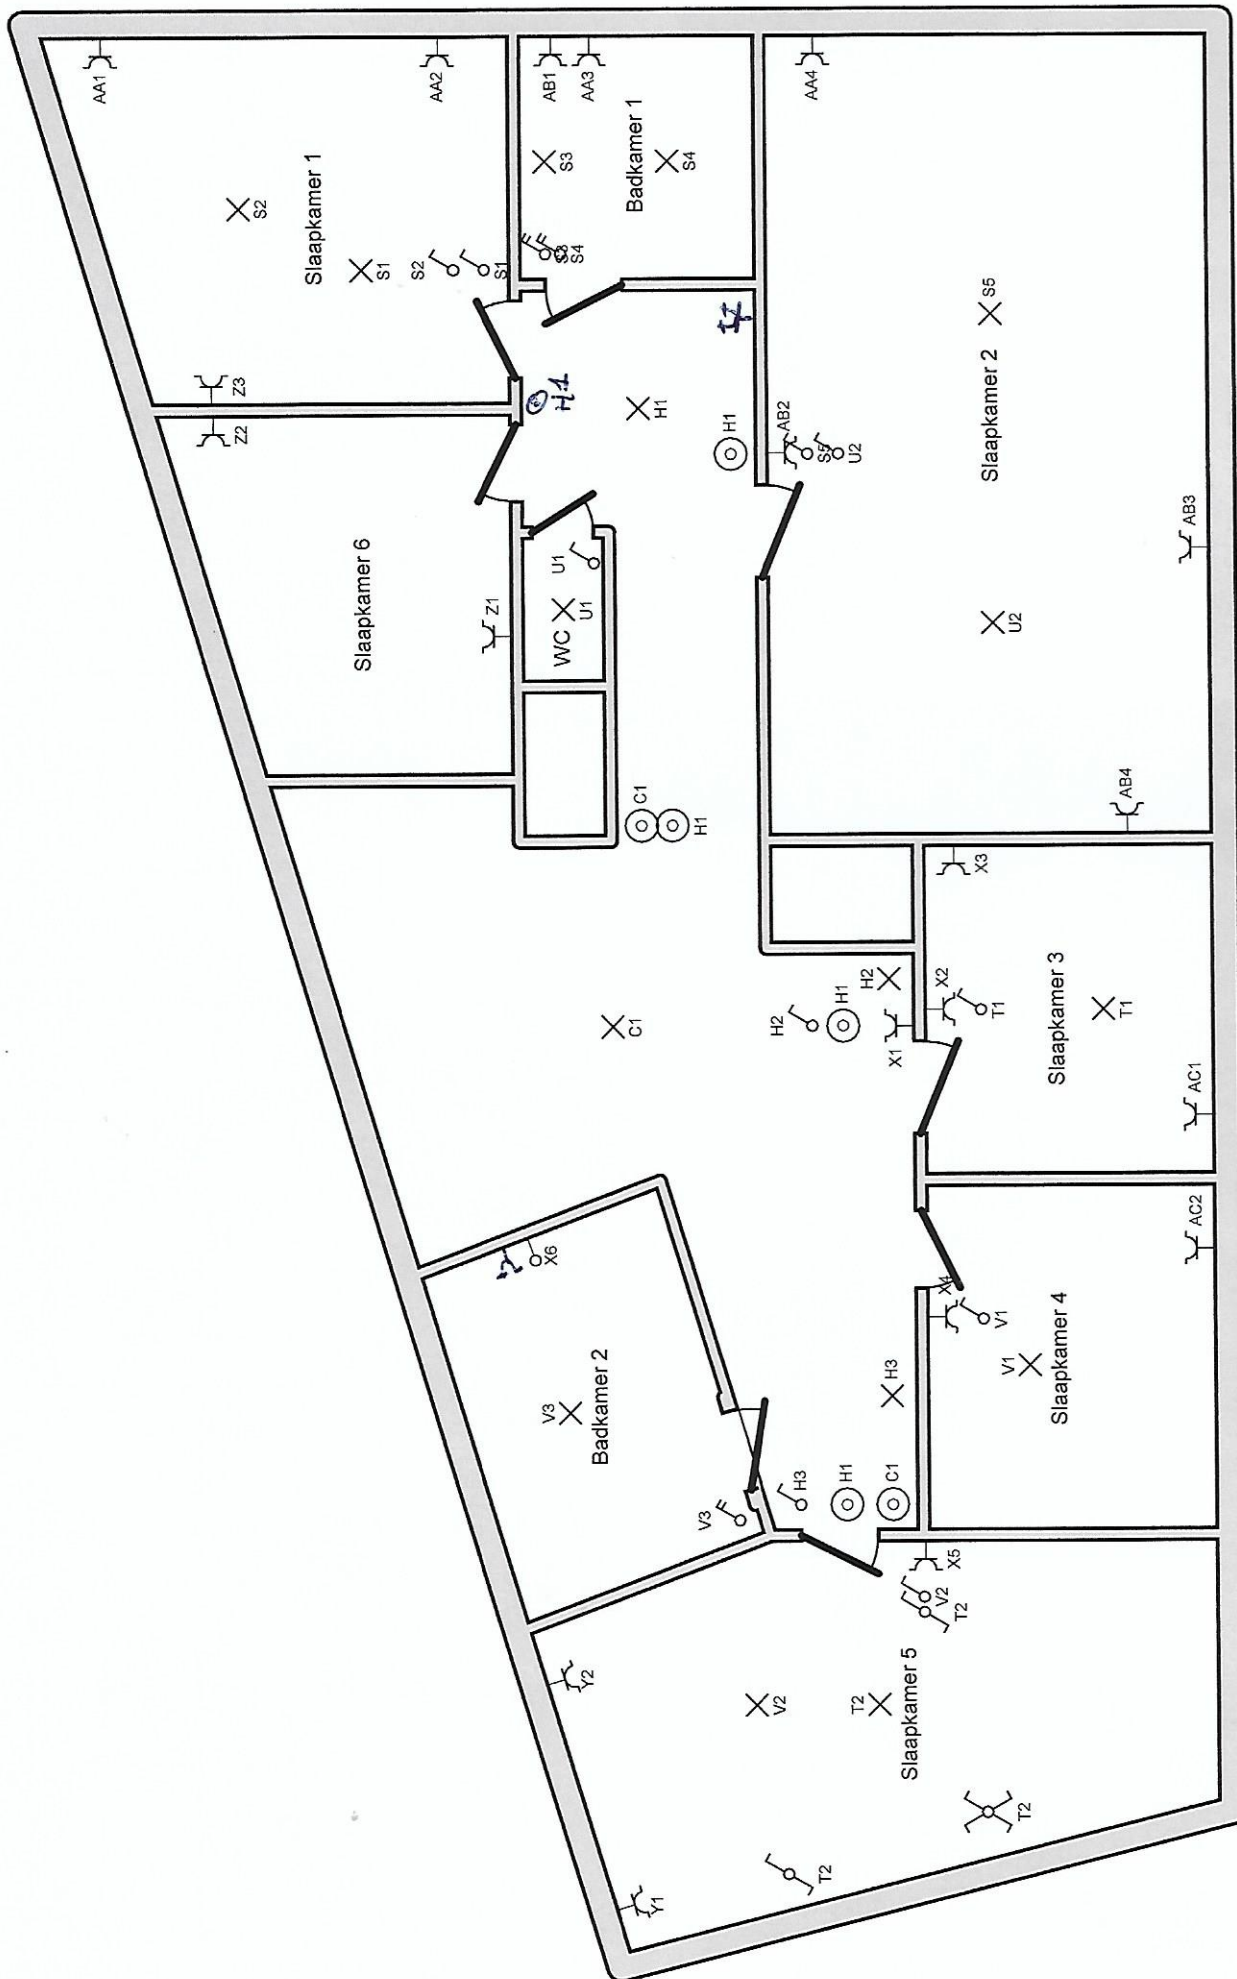

p. 4/5  
Situatieschema  
3 x 220V



**Installateur**  
CK & Co bvba  
Hazewinkelstraat 4  
2830 Heindonk  
Tel.: 03 886 27 10 GSM: 0475 93 46 98  
e-mail: christiaens\_k@telenet.be  
BTW BE 0563 436.970

**Plaats van de elektrische installatie**  
Jeroen De Jonghe  
Stationstraat 92-96 (301)  
2830 Willebroek

HTK

**BTV**  
Steve Van Aken  
539  
05/08/2008

**AC** Stopcontact slaapkamer 2 - 3 - 4  
**B** Verlichting toilet gelijkvloers  
**C** Verlichting Hal gelijkvloers  
**D** Stopc hal  
**E** Verlichting schoenkast  
**F** Verlichting keuken - eetplaats  
**G** Verlichting hal - woonkamer  
**H** Verlichting hal boven

**A**  
**I** Kookplaat  
**J** Micro - Oven  
**K** Stopc werkblad  
**L** Stopc living  
**M** Stopc werkblad  
**N** Stopc living  
**O** Stopc living - frigo  
**P** Verlichting living  
**Q** Vaatwas  
**R**  
**S** Verlichting Slaapkamer 1 - badkamer 1  
**T** Verlichting slaapkamer 3 - 5  
**U** Verlichting kamer 2 - WC verdieping  
**V** Verlichtin slaapkamer 4 - badkamer 2  
**W** Stopcontact in trappenhal  
**X** Stopcontact slaapkamers 3 - 4 - 5 + meubel badkamer 2  
**Y** Stopcontact slaapkamer 5  
**Z** Stopcontact slaapkamer 1 - 6  
**AA** Stopcontact badkamer  
**AB** Stopcontact slaapkamer 2 - 3 - 4

Plaats van de elektrische installatie  
 Jeroen De Jonghe  
 Stationstraat 925 (300)  
 2830 Willebroek

Installateur  
 CK & Co bvba  
 Hazewinkelstraat 4  
 2830 Heindonk  
 Tel.: 03 886 27 10 GSM: 0475 93 46 98  
 e-mail: chrystiaens\_k@telenet.be  
 BTW BE 0563.436.970



p. 5/5  
 Lijst Kringen  
 3 x 220V