

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 03/12/2021 **Inspecteur:** Nigel Rodriguez Molina **Mentor:** - **Installateur:** Simon Franckx bvba
ID-label: Sint-Katelijnestraat 161 bus 2, 2800 Mechelen **Klantreferentie:** -
B.T.W. nr.: BE 0848 525 514

Merk en type meettoestel: metrel Eurotest ET61557 **Serienummer:** 19481246

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Sint-Katelijnestraat
Huisnummer 161
Busnummer 2
Postcode 2800
Gemeente Mechelen
Land België

Eigenaar

Naam Franckx - Hendrickx
Straatnaam Sint-Katelijnestraat
Huisnummer 161
Busnummer 2
Postcode 2800
Gemeente Mechelen
Land België

Installateur

Naam Simon Franckx bvba
BTW nr. BE 0848 525 514
Telefoonnummer 0498 45 11 16
E-mail info@simonfranckx.be

Type : appartement

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448860006030630

Teller Nr.: 30480035



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 1

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Spanning: 1~230V


Aantal kringen: 7

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Ri algemeen: 1000 MΩ

OK

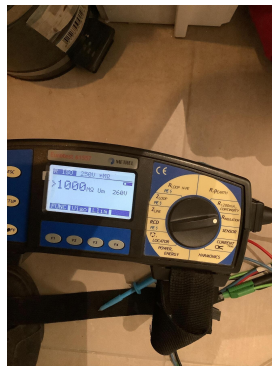

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders

RE: 2,42 Ω

OK

**DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING**

I_{Δ} (mA)	I_n (A)	I_n - andere (A)	$I_{\Delta t}$	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	7	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	7	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
2	C	16		2	2,5
4	C	20		2	2,5
1	C	32		2	6

Visueel nazicht (algemeen) OK

Aansluitingen OK

Equipotentiale verbindingen OK

Continuïteit OK

Directe aanraking OK

schema in bijlage door Aceg vzw OK

Doorsnede geleiders OK

Verlichting / toestellen OK

Indirecte aanraking OK

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 3/12/2046



De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.



Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 5

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Nigel Rodríguez Molina

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.

- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be

02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 3/12/2046	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

ORIGINEEL

