

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 24/02/2025

Inspecteur: Jo Tijtgat

Mentor:

Installateur: COBELEK bvba

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 0653 951 234

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: metrel Eurotest MI3155

Serienummer: 21251307

Datum verslag: 24/02/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Warande
Huisnummer 133
Busnummer
Postcode 8501
Gemeente Heule
Land België

Eigenaar

Naam Vinquier
Straatnaam Warande
Huisnummer 133
Busnummer
Postcode 8501
Gemeente Heule
Land België

Installateur

Naam COBELEK bvba
BTW nr. BE 0653 951 234
Telefoonnummer +32 485 95 98 26
E-mail bernd@cobelek.be

Type : woning

EAN : 541 448 820

Teller Nr.: : 1SAG3200156132

☒ Niet meegedeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 1

Aardelektrode: Aardingslus

Ri algemeen: 8,35 MΩ

OK

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 3~230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 63 A

Aantal kringen: 21

RE: 11,11 Ω

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

$I\Delta$ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{st}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	63		22,5kA2s (3000A)	A	21	OK	OK
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	7	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
3	C	16		2	1,5
16	C	16		2	2,5
1	C	20		2	2,5
1	C	25		3	6

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

BESLUIT


- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 24/2/2050
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 8

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 16:20 tot 17:07

De inspecteur Jo Tijtgat

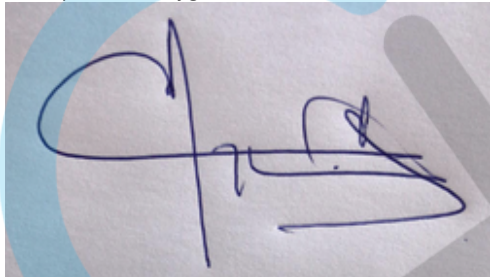

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.

Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit


De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.



De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 24/2/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

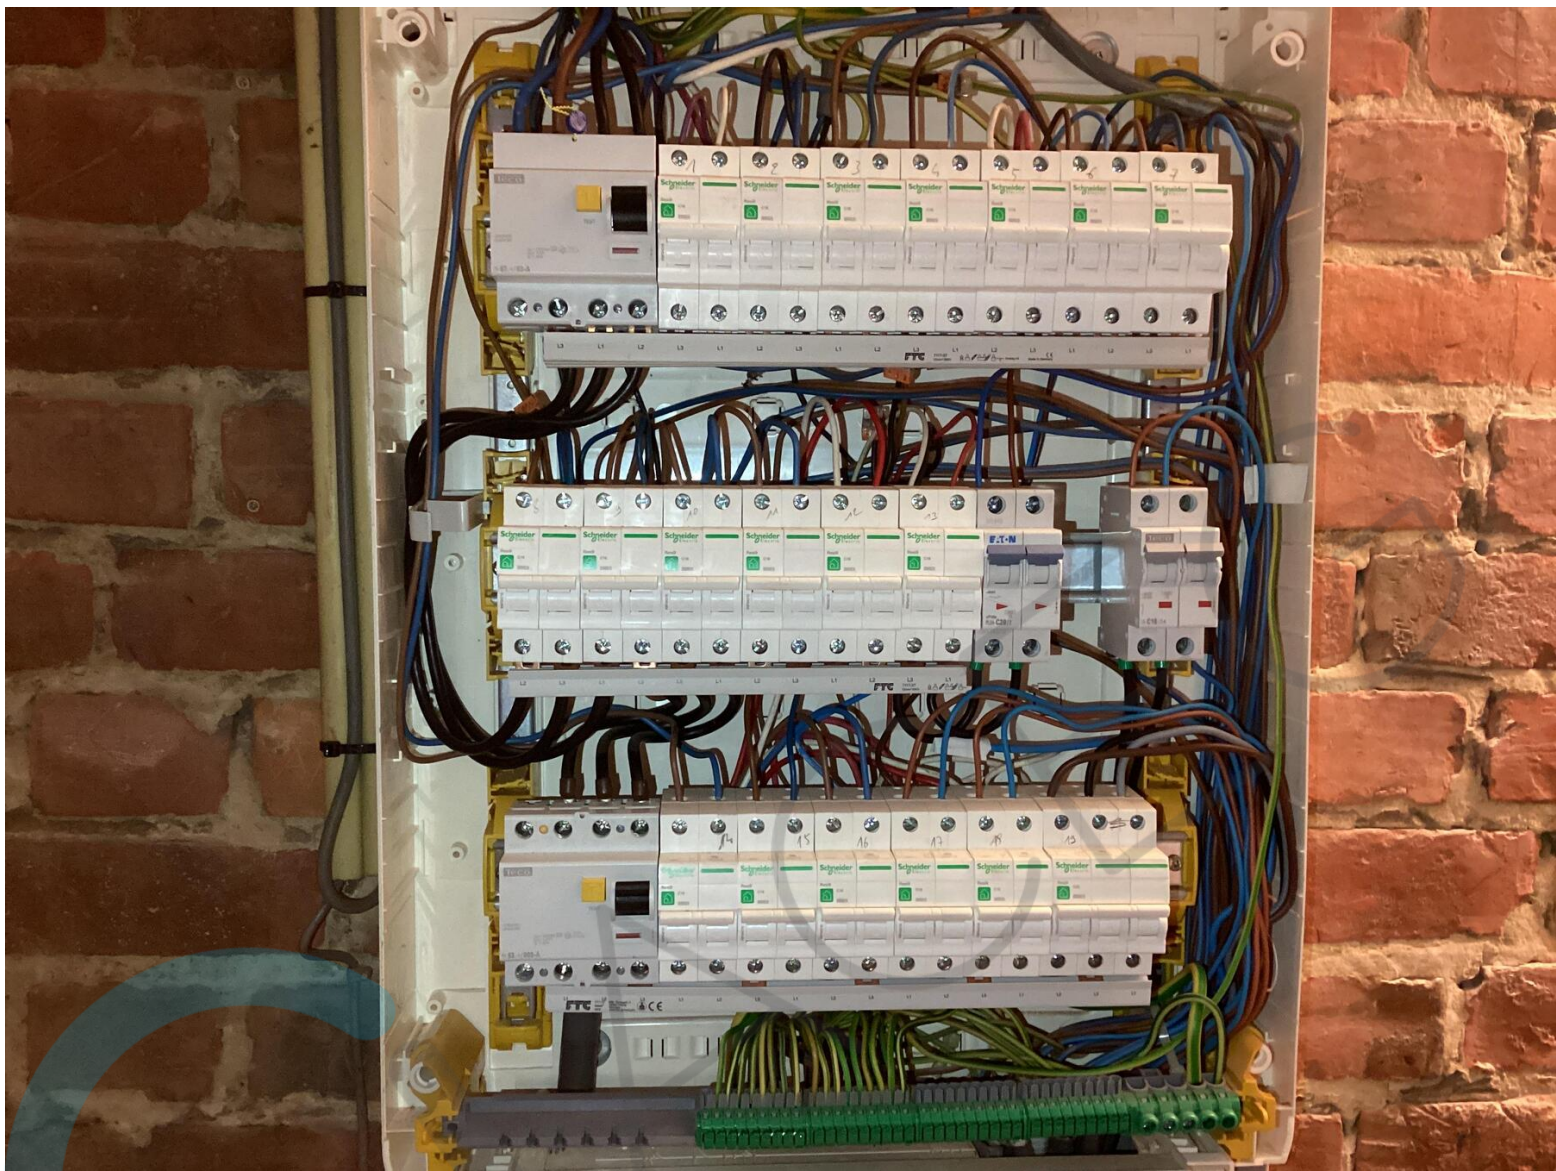



Ringlaan 39 1853 Strombeek-Bever Tel.: 02 880 81 90 e-mail: info@aceg.be BE 0839.866.481	Warande 133 8501 Heule EAN 541 448 820 068 049 841	Luipaardstraat 97 8530 Stasegem GSM: 0485 95 98 26 e-mail: bernd@cobelek.be BTW BE 0653.951.234	Datum: 3/02/2025 3 x 230V ~ 50Hz Teller aut 63A
--	--	---	--

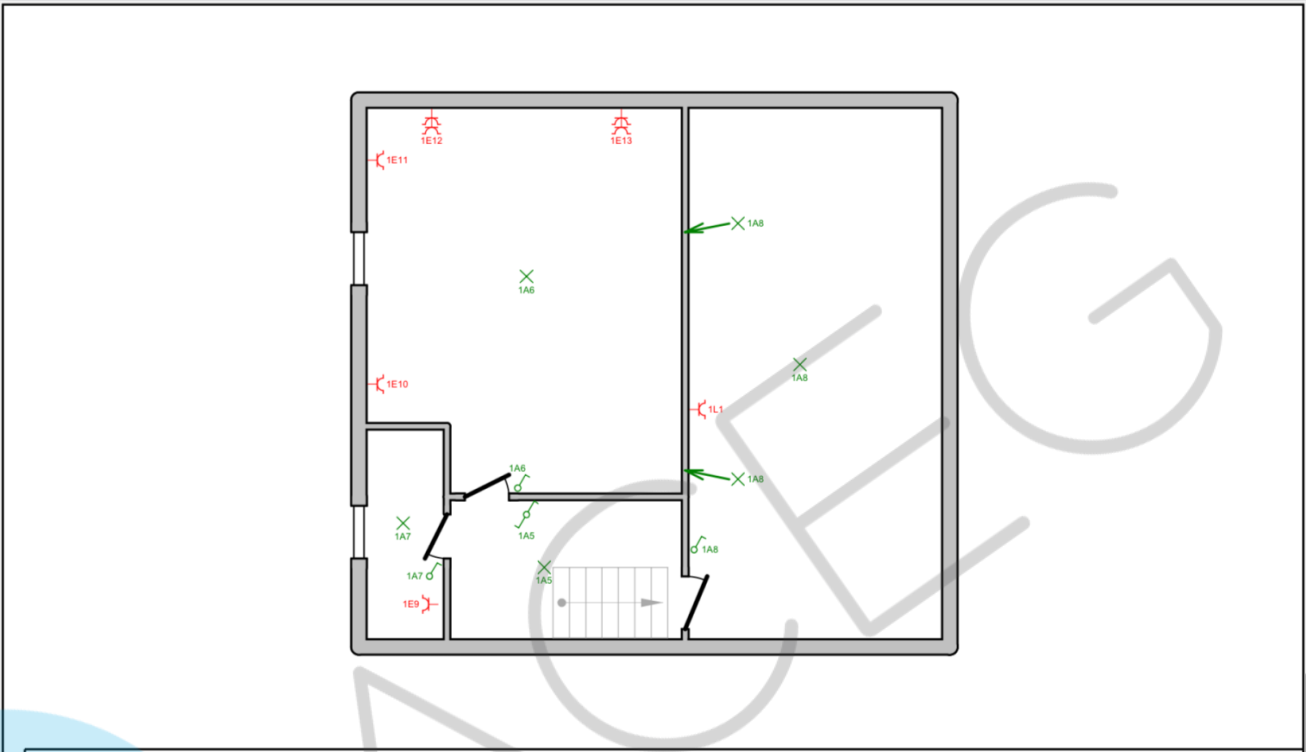


2e verdieping: slaapkamer, berging, zolder			
Erkend Organisme ACEG vzw - Brussels HQ Ringlaan 39 1853 Strombeek-Bever Tel.: 02 880 81 90 e-mail: info@aceg.be BE 0839.866.481	Plaats van de elektrische installatie Vinquier Stephanie Warande 133 8501 Heule EAN 541 448 820 068 049 841	Installateur COBELEK bv Luipaardstraat 97 8530 Stasegem GSM: 0485 95 98 26 e-mail: bernd@cobelek.be BTW BE 0653.951.234	p. 5/5 Situatieplan Datum: 3/02/2025 3 x 230V ~ 50Hz Teller aut 63A


17:18 Ma 24 feb

4G 49%

schema's 2

Open in Acrobat Gereed

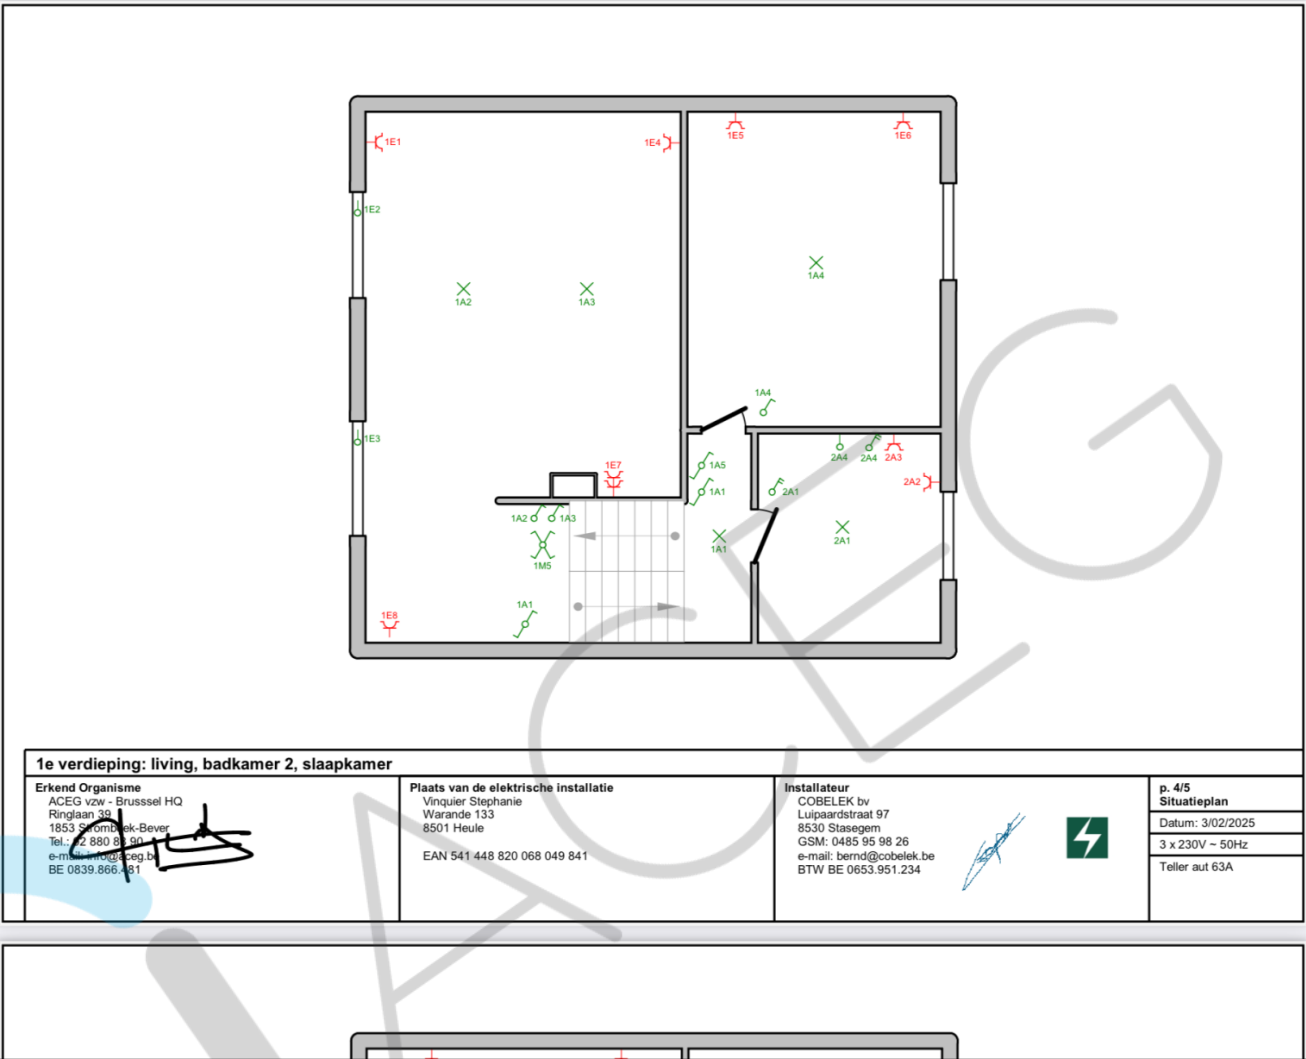

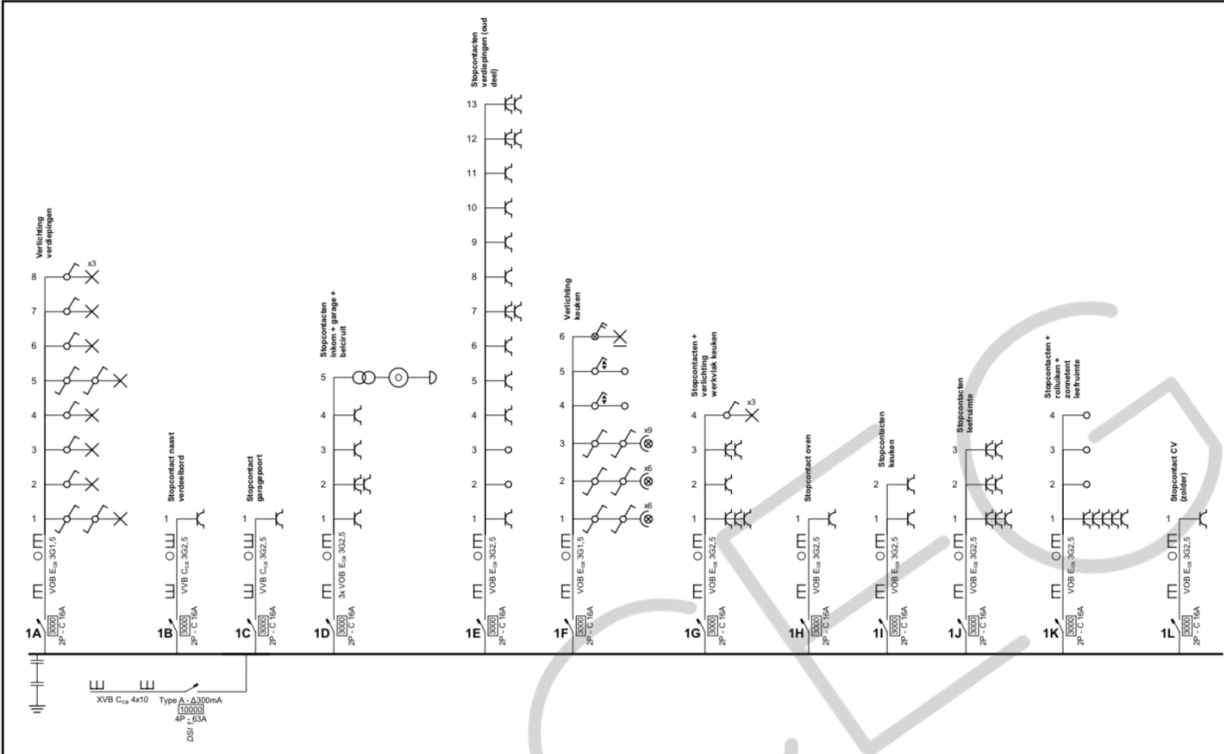

Erkend Organisme ACEG vzw - Brussel HQ Ringlaan 39 1853 Strombeek-Bever Tel.: 02 880 84 90 e-mail: info@aceg.be BE 0839 066 484	Plaats van de elektrische installatie Vinquier Stephanie Warande 133 8501 Heule EAN 541 448 820 068 049 841	Installateur COBELEK bv Luipaardstraat 97 8530 Stasegem GSM: 0485 95 98 26 e-mail: bernd@cobelek.be BTW BE 0653.951.234	p. 1/5 Eendraadschema Datum: 3/02/2025 3 x 230V ~ 50Hz Teller aut 63A
---	---	---	---

17:18 Ma 24 feb




4G 49%

schema's 2

Open in Acrobat



Gereed

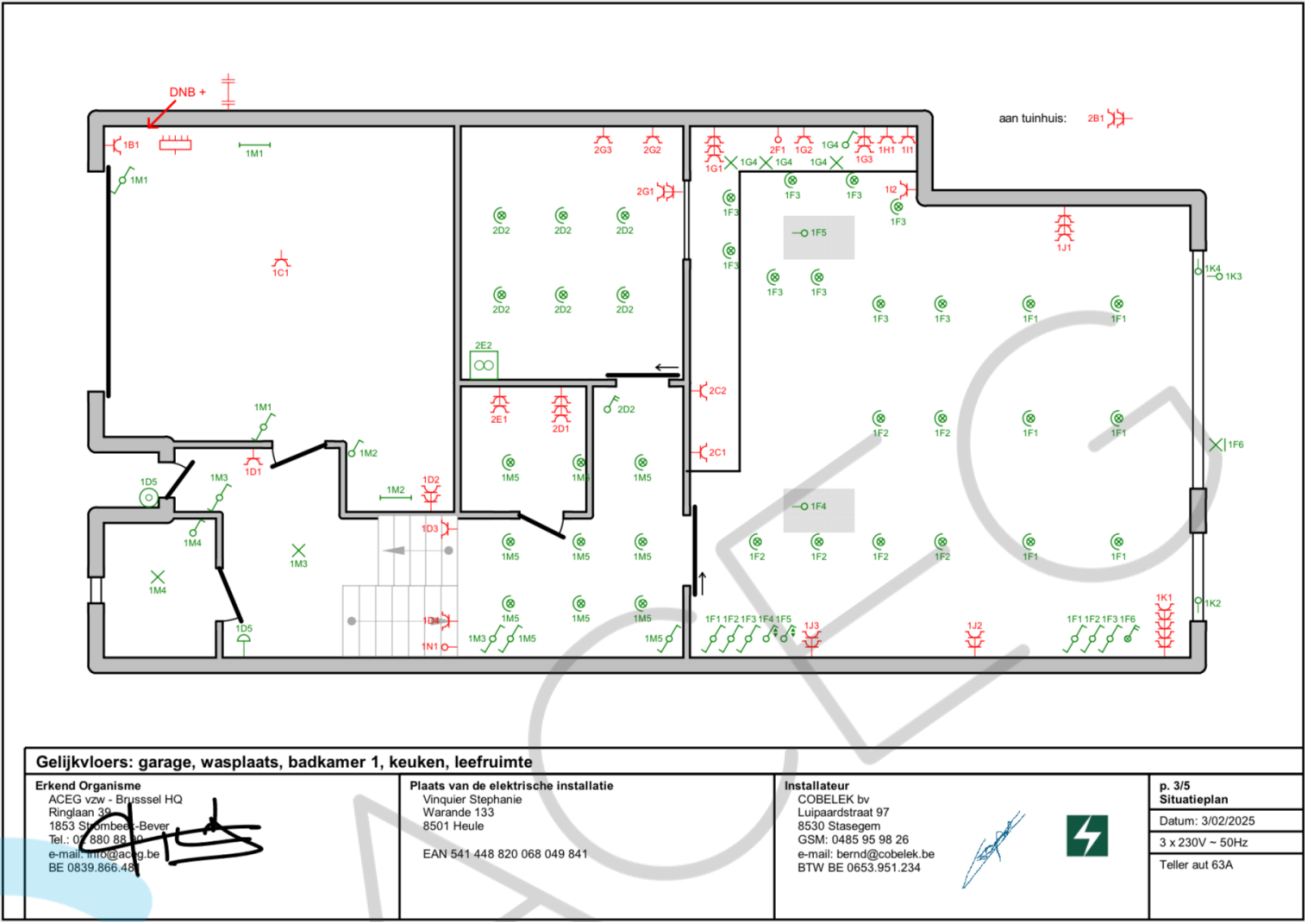

Gelijkvloers: garage, wasplaats, badkamer 1, keuken, leefruimte

Erkend Organisme
ACEG vzw - Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Symonides - Bever
Tel.: 07 880 88 88
e-mail: info@acg.be
BE 0839.866.48

Plaats van de elektrische installatie
Vinquier Stephanie
Warande 133
8501 Heule
EAN 541 448 820 068 049 841

Installateur
COBELEK bv
Luipaardstraat 97
8530 Stasegem
GSM: 0485 95 98 26
e-mail: bernd@cobelek.be
BTW BE 0653.951.234

p. 3/5
Situatieplan
Datum: 3/02/2025
3 x 230V ~ 50Hz
Teller aut 63A

17:18 Ma 24 feb

4G 49%


schema's 2

Open in Acrobat



Gereed

2 van 5

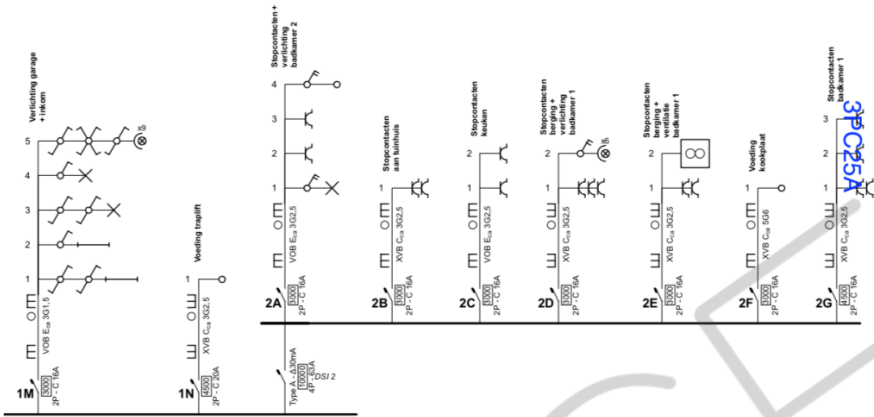

Erkend Organisme ACEG vzw - Brussel HQ Ringlaan 39 1853 Strombeek-Bever Tel.: 02 880 88 90 e-mail: info@aceg.be BE 0839.866.481	Plaats van de elektrische installatie Vinqlier Stephanie Warande 133 8501 Heule EAN 541 448 820 068 049 841	Installateur COBELEK bv Luipaardstraat 97 8530 Stasegem GSM: 0485 95 98 26 e-mail: bernd@cobelek.be BTW BE 0653.951.234	p. 2/5 Eendraadschema Datum: 3/02/2025 3 x 230V ~ 50Hz Teller aut 63A
--	--	--	---

DNB +

aan tuinhuis: 281



