

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie	Papenstraat 34 bus 11 1eV, 8500 Kortrijk
Naam eigenaar	
Adres eigenaar	
Type object	B&B
EAN-code	niet beschikbaar
Aard installatie	bestaand
Doel onderzoek	herkeuring



Het onderzoek is verricht op 6/03/2020 volgens artikel 271 [van het AREI](#) en onze procedure(s) TP02.

Installatiegegevens

Spanning (V)	3 x 230 (3f)	In hoofdschakelaar (A)	40
Type elektrode	pen	ΔI differentiële schakelaar(s) (mA)	300 & 30
$\varnothing$ voedingsleiding (mm ²)	10	Aantal verdeelborden	1
In hoofdbeveiliging (A)	32	Aantal stroombanen per verdeelbord	13

Metingen

Ra / Zs (Ω)	10,84 / --	Werking differentiële schakelaar(s)	goed
Continuïteitsmeting	goed	Isolati weerstand van de installatie (M Ω)	>0,5

Inbreuken

1. nihil

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc., zijn niet losgemaakt. Indien er tijdens de keuring geen schema's aanwezig waren is het mogelijk dat er bepaalde delen van de installatie niet werden vastgesteld.

Opmerkingen

Zie schema's voor de omschrijving.
De herkeuring werd uitgevoerd volgens de inbreuken/opmerkingen van rapport RAP.1095.012.3013514.REV0.


Besluit

De installatie is conform het AREI. Het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.
De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 6/3/2025 (art. 271 AREI), alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 4/5/2020

Naam agentonderzoeker: Thomas Neiryndck


Handtekening:




Raadgevingen

- Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtsstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
- Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

p. 1/4 Eendraadschema 3 x 230V ~ 50Hz	Installateur D-Tech Doomanstraat 16 8511 Aalbeke GSM: 0475 41 09 95 e-mail: d-tech@telenet.be BTW BE 0898.204.261	Plaats van de elektrische installatie Stefaan De Clercq Papenstraat 34 Bus 11 8500 Kortrijk
--	---	---

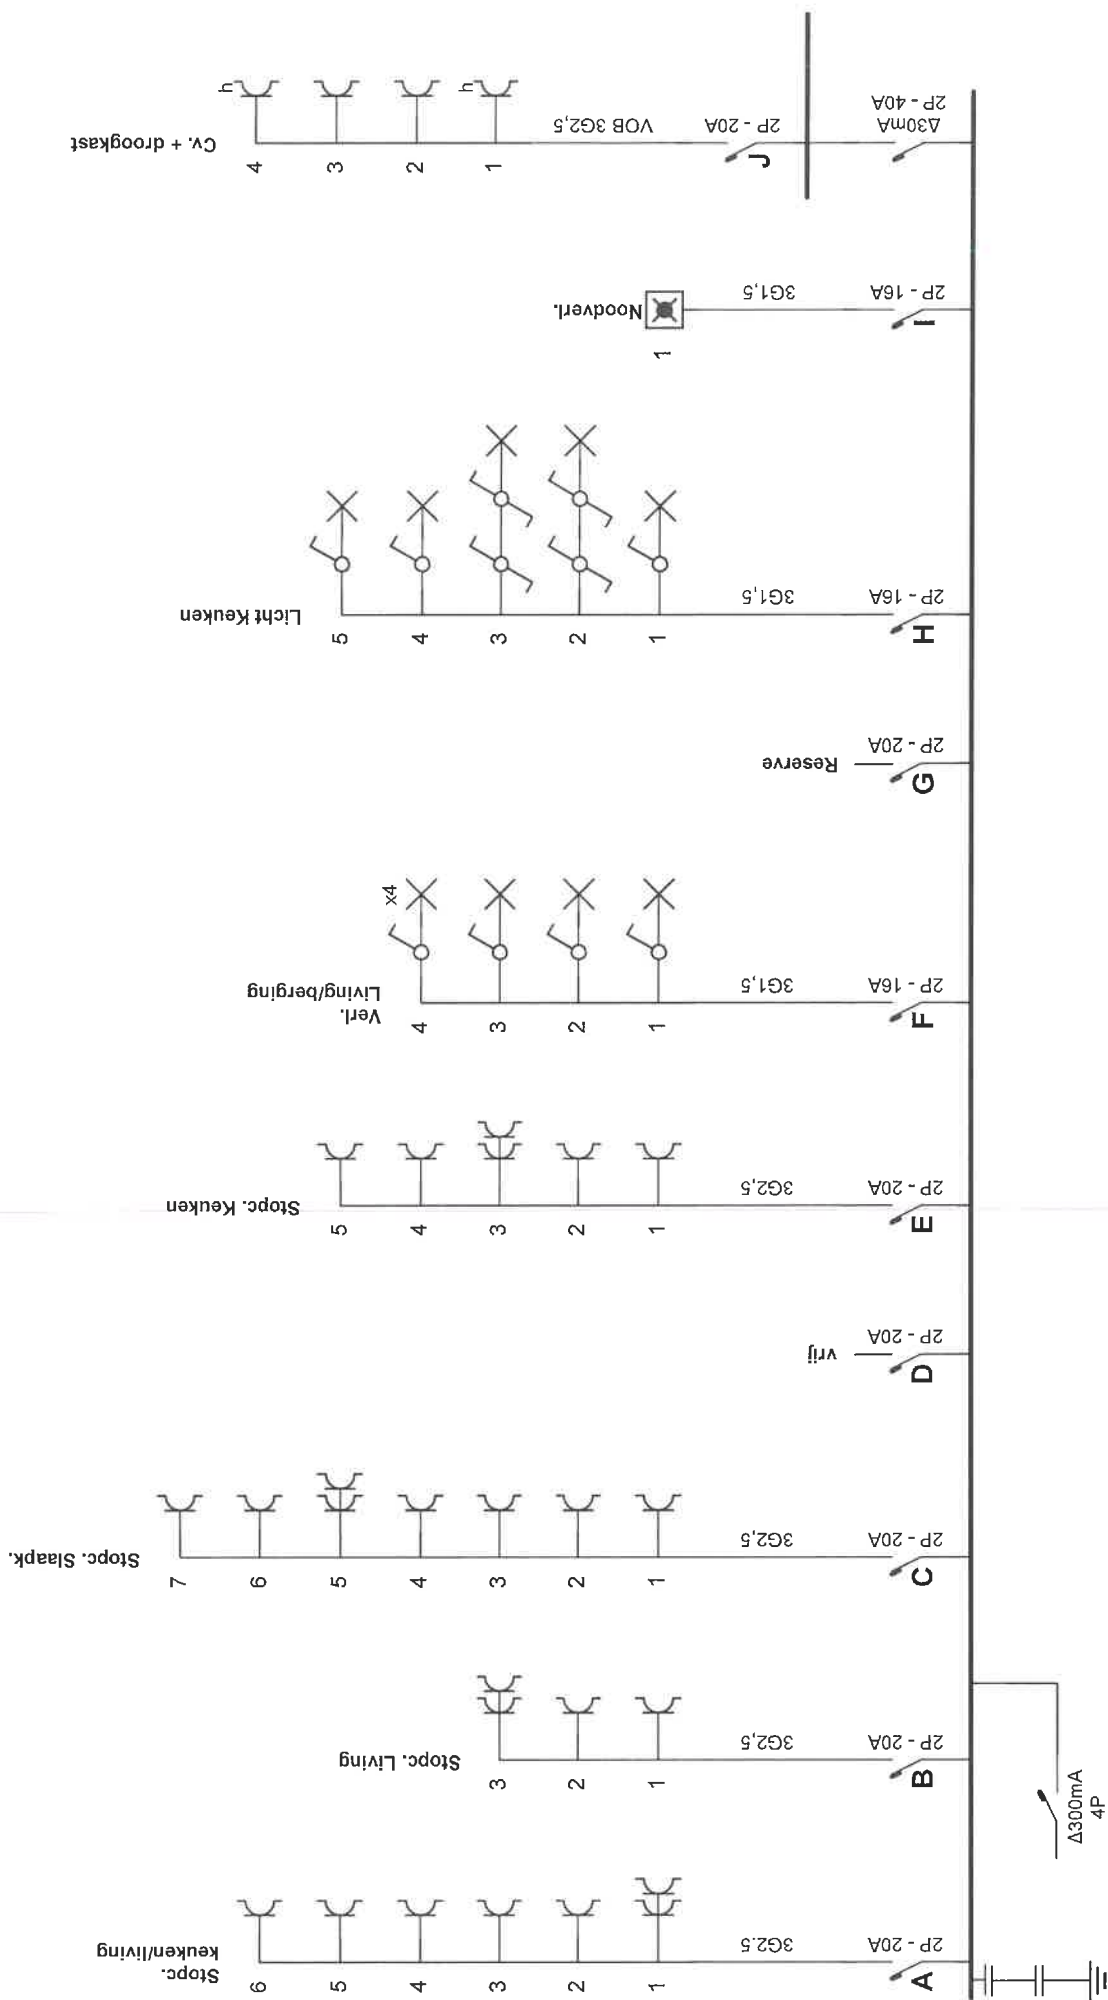


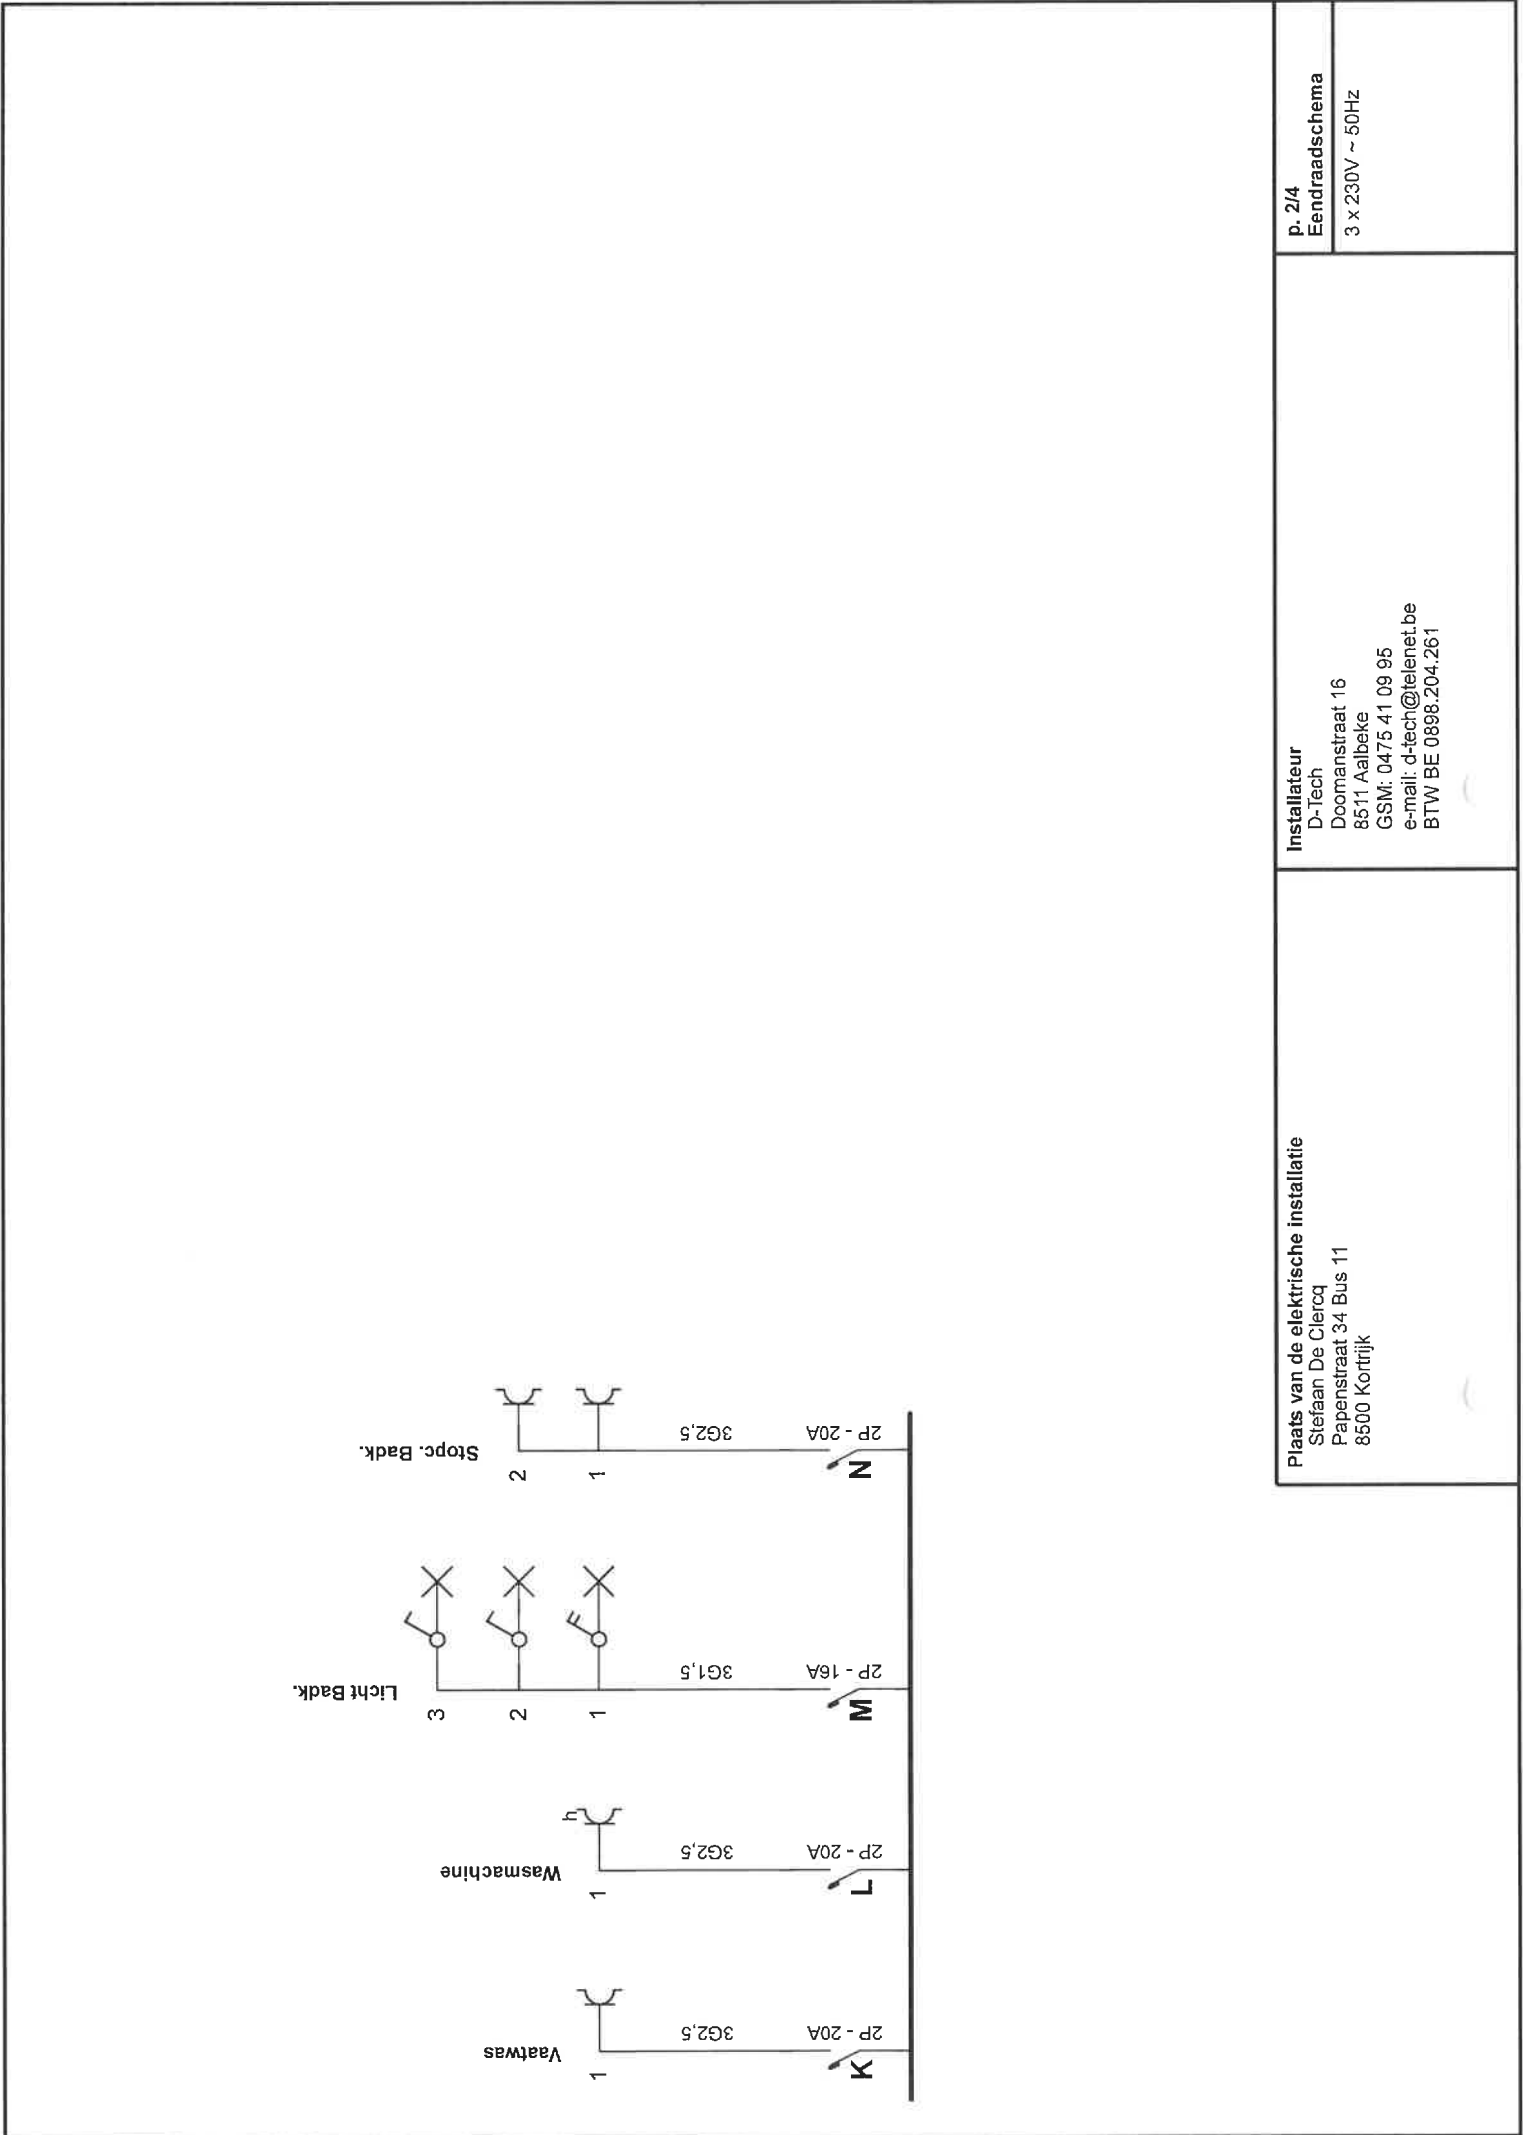

Plaats van de elektrische installatie
Stefaan De Clercq
Papenstraat 34 Bus 11
8500 Kortrijk

Installateur
D-Tech
Doomanstraat 16
8511 Aalbeke
GSM: 0475 41 09 95
e-mail: d-tech@telenet.be
BTW BE 0898.204.261

p. 2/4
Eendraadschema
3 x 230V ~ 50Hz

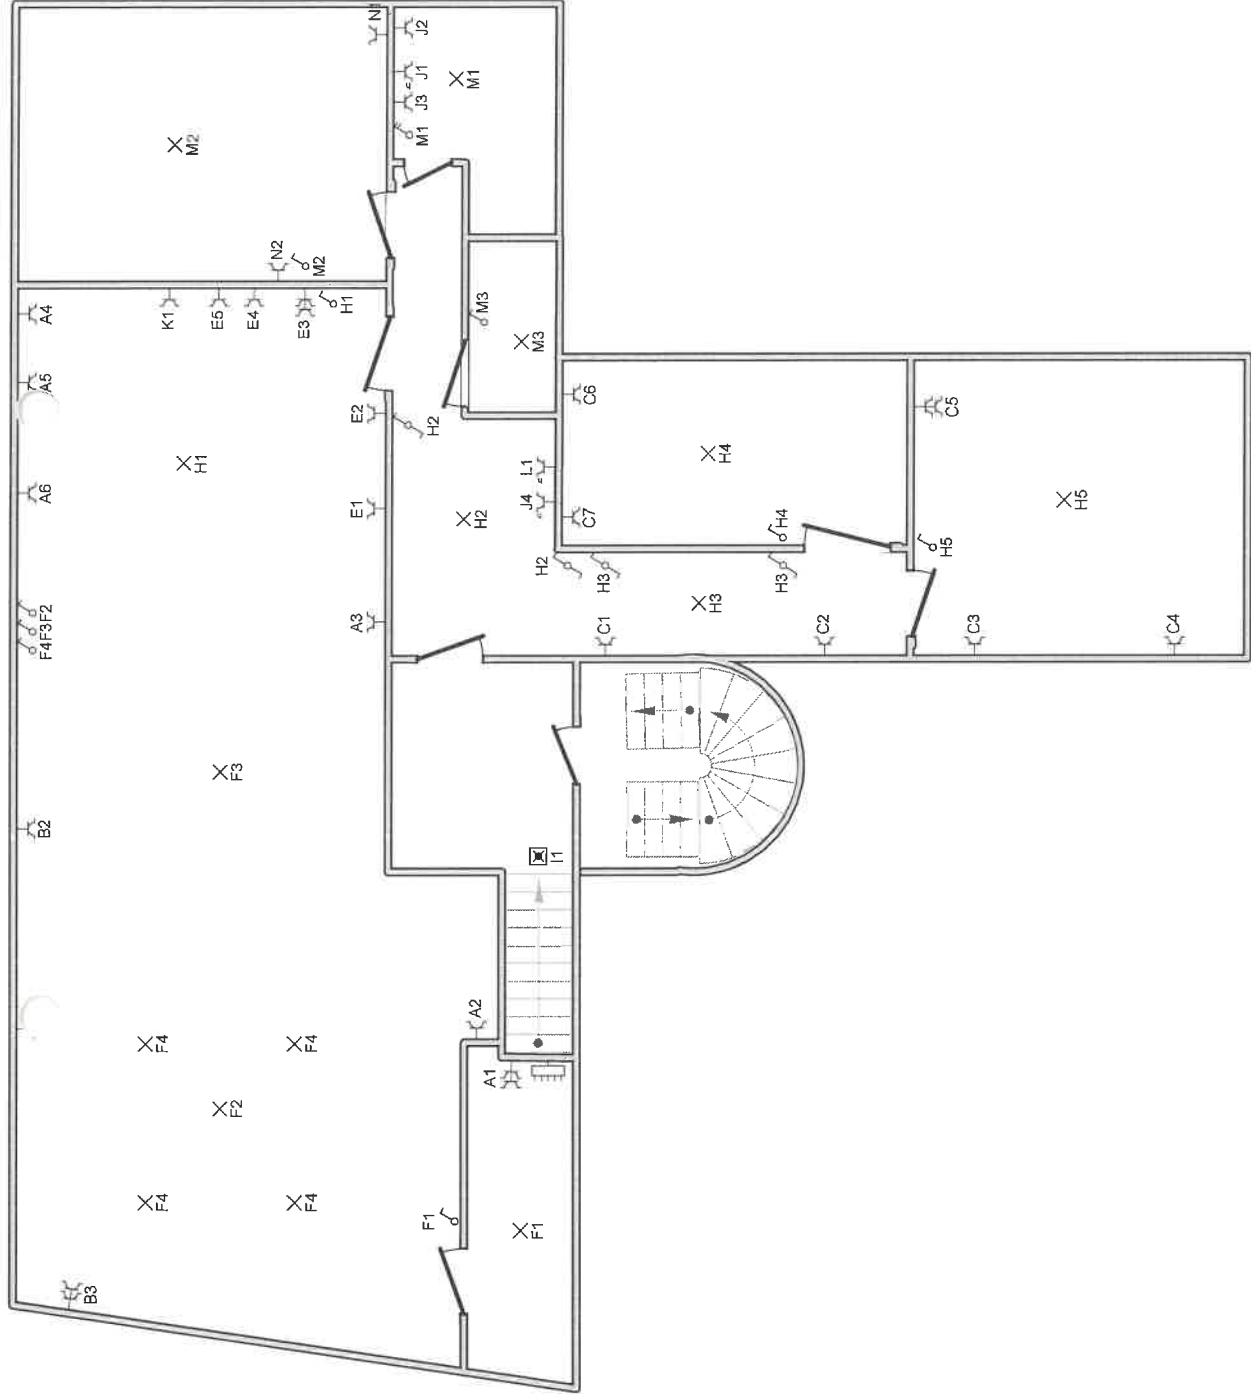

Plaats van de elektrische installatie
Stefaan De Clercq
Papenstraat 34 Bus 11
8500 Kortrijk

Installateur
D-Tech
Doomanstraat 16
8511 Aalbeke
GSM: 0475 41 09 95
e-mail: d-tech@telenet.be
BTW BE 0898.204.261

p. 3/4
Situatieschema
3 x 230V ~ 50Hz


A	Stopc. keuken/living
B	Stopc. Living
C	Stopc. Slaapk.
D	vrij
E	Stopc. Keuken
F	Verl. Living/berging
G	Reserve
H	Licht Keuken
I	Noodverl.
J	Cv. + droogkast
K	Vaatwas
L	Wasmachine
M	Licht Badk.
N	Stopc. Badk.

Plaats van de elektrische installatie
 Stefaan De Clercq
 Papenstraat 34 Bus 11
 8500 Kortrijk

Installateur
 D-Tech
 Doomanstraat 16
 8511 Aalbeke
 GSM: 0475 41 09 95
 e-mail: d-tech@telenet.be
 BTW BE 0898.204.261

p. 4/4
Lijst Kringen


3 x 230V ~ 50Hz

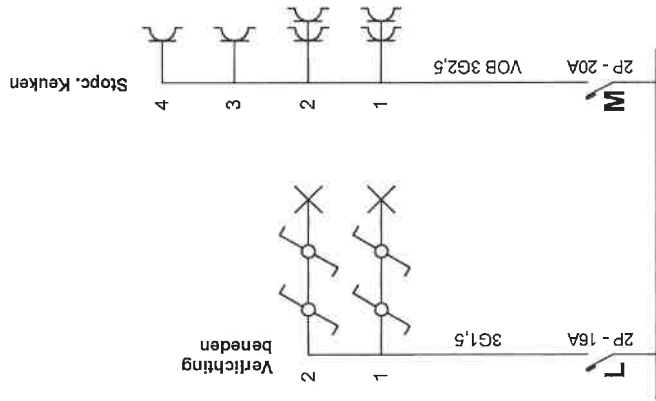

Plaats van de elektrische installatie
Stefaan De Clercq
Peperstraat 34 Bus 24
8500 Kortrijk

Installateur
D-Tech
Doomanstraat 16
8511 Aalbeke
GSM: 0475 41 09 95
e-mail: d-tech@telenet.be
BTW BE 0898.204.261


p. 2/6
Eendraadschema
3 x 230V ~ 50Hz

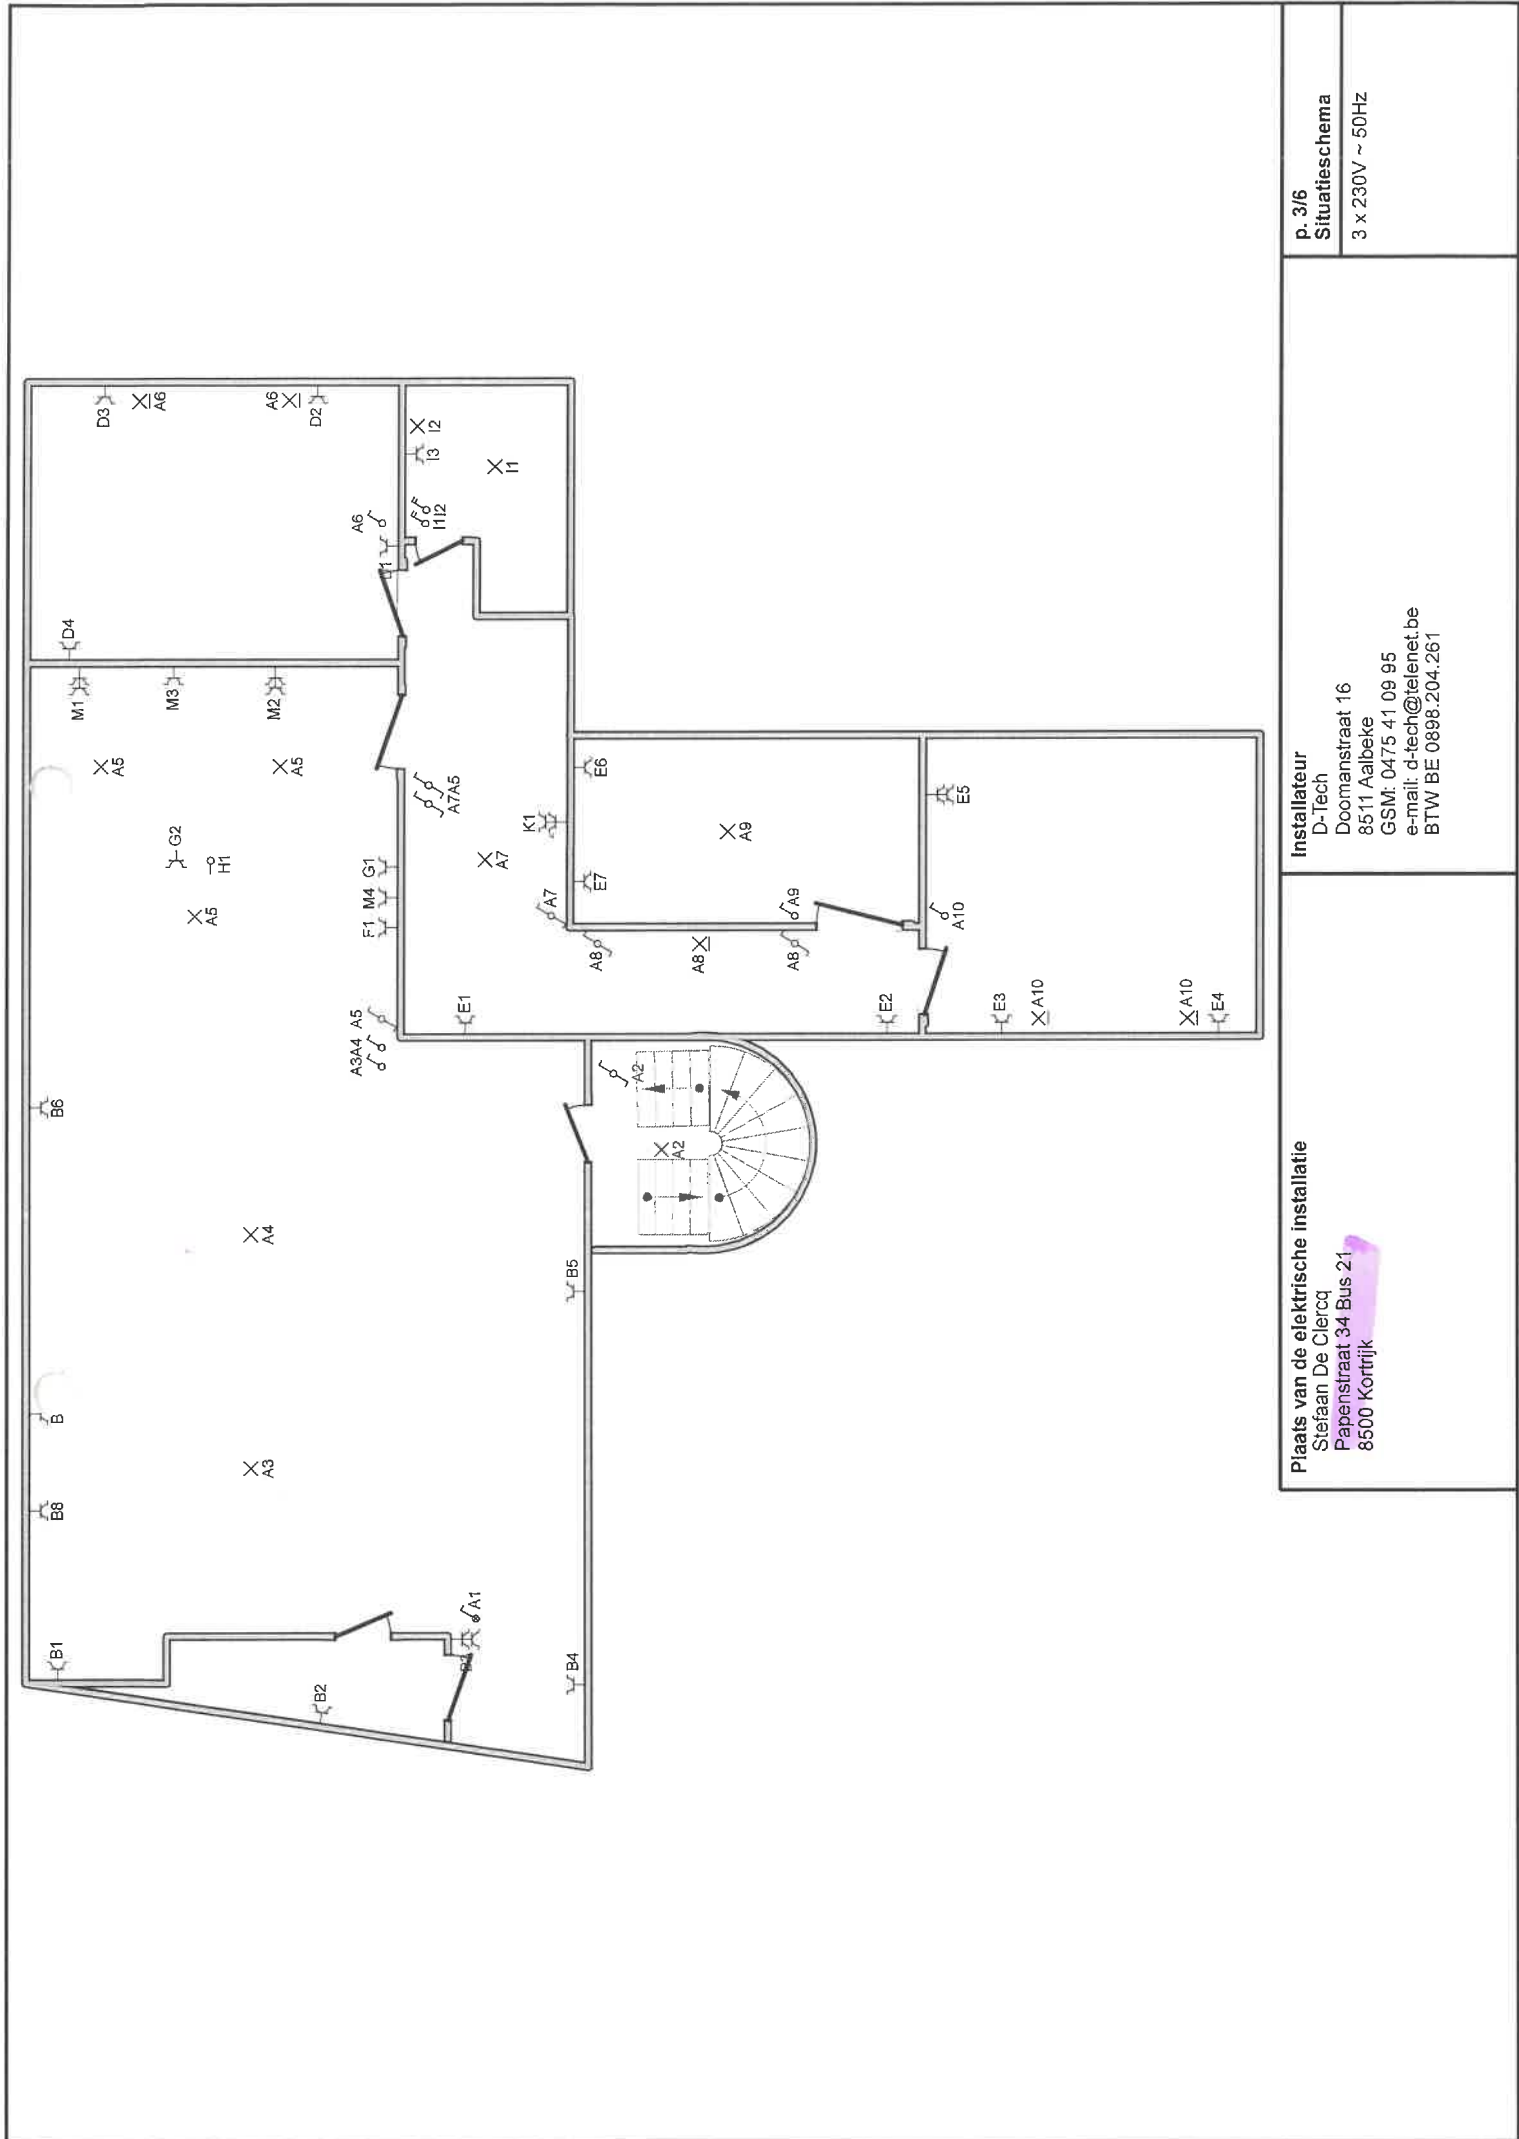

Plaats van de elektrische installatie
Stefaan De Clercq
Papenstraat 34 Bus 21
8500 Kortrijk

Installateur
D-Tech
Doomanstraat 16
8511 Aalbeke
GSM: 0475 41 09 95
e-mail: d-tech@telenet.be
BTW BE 0898.204.261


p. 3/6
Situatieschema
3 x 230V ~ 50Hz

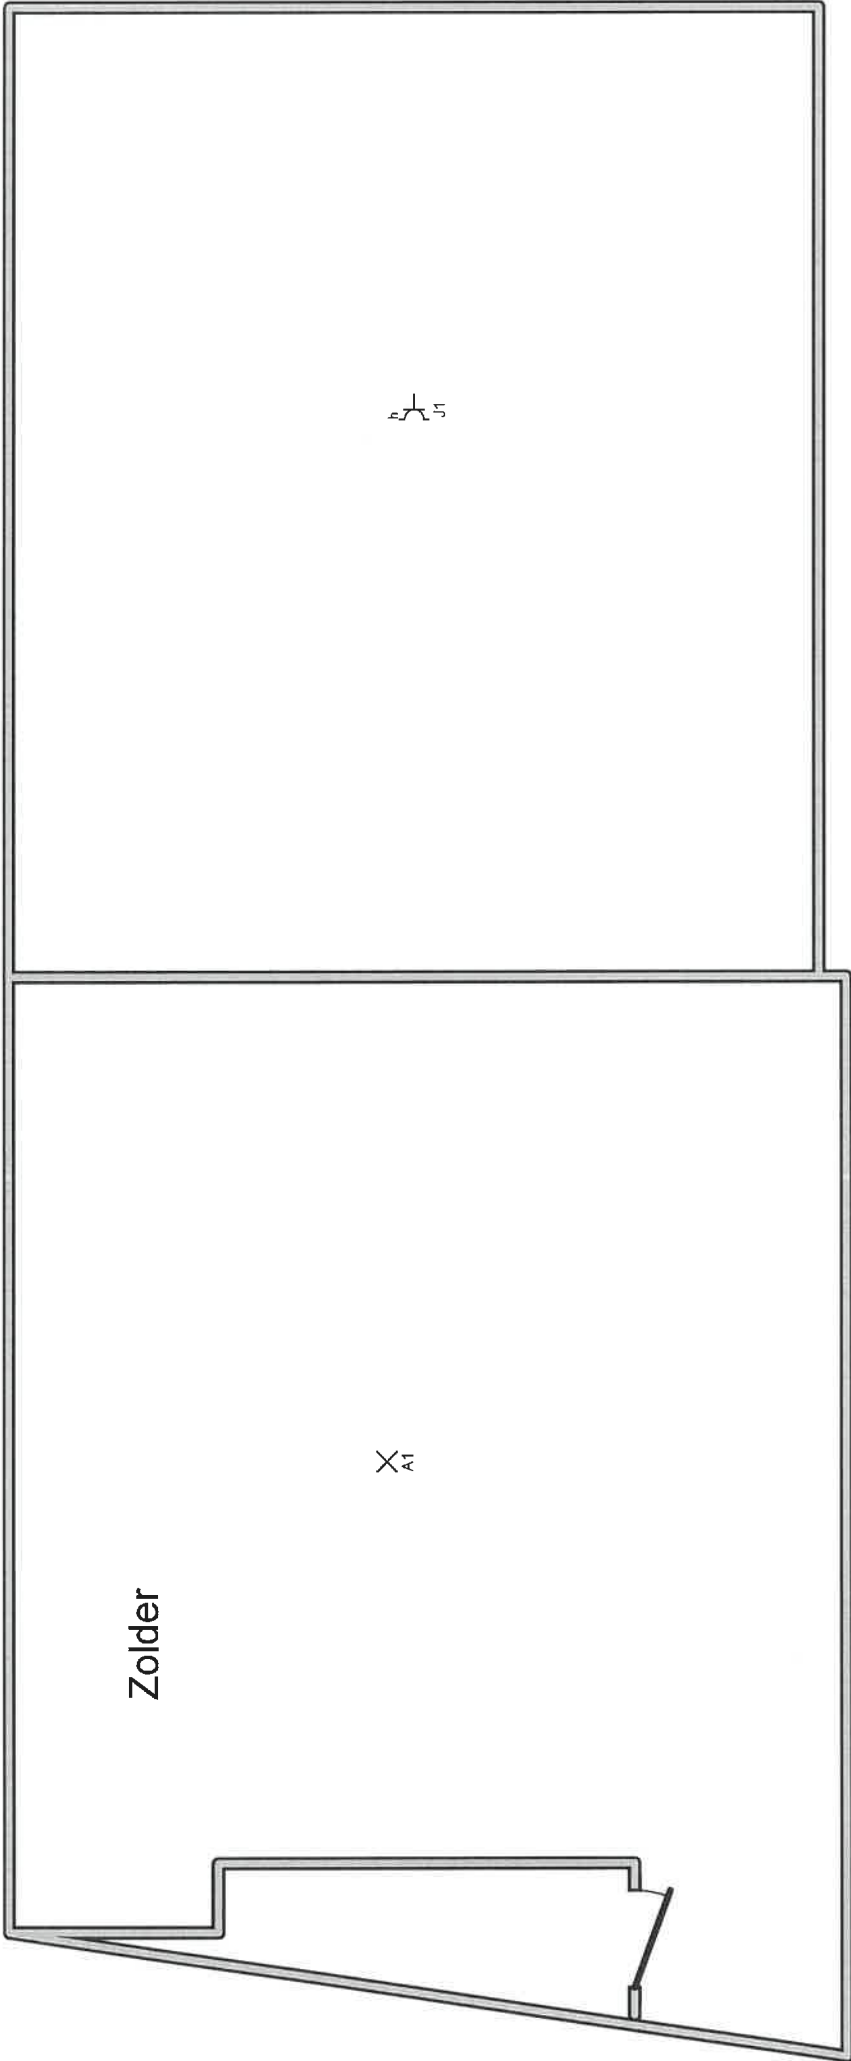

Plaats van de elektrische installatie
Stefaan De Clercq
Papenstraat 34 Bus 21
8500 Kortrijk

Installateur
D-Tech
Doomanstraat 16
8511 Aalbeke
GSM: 0475 41 09 95
e-mail: d-tech@telenet.be
BTW BE 0898.204.261

p. 4/6
Situatieschema
3 x 230V ~ 50Hz

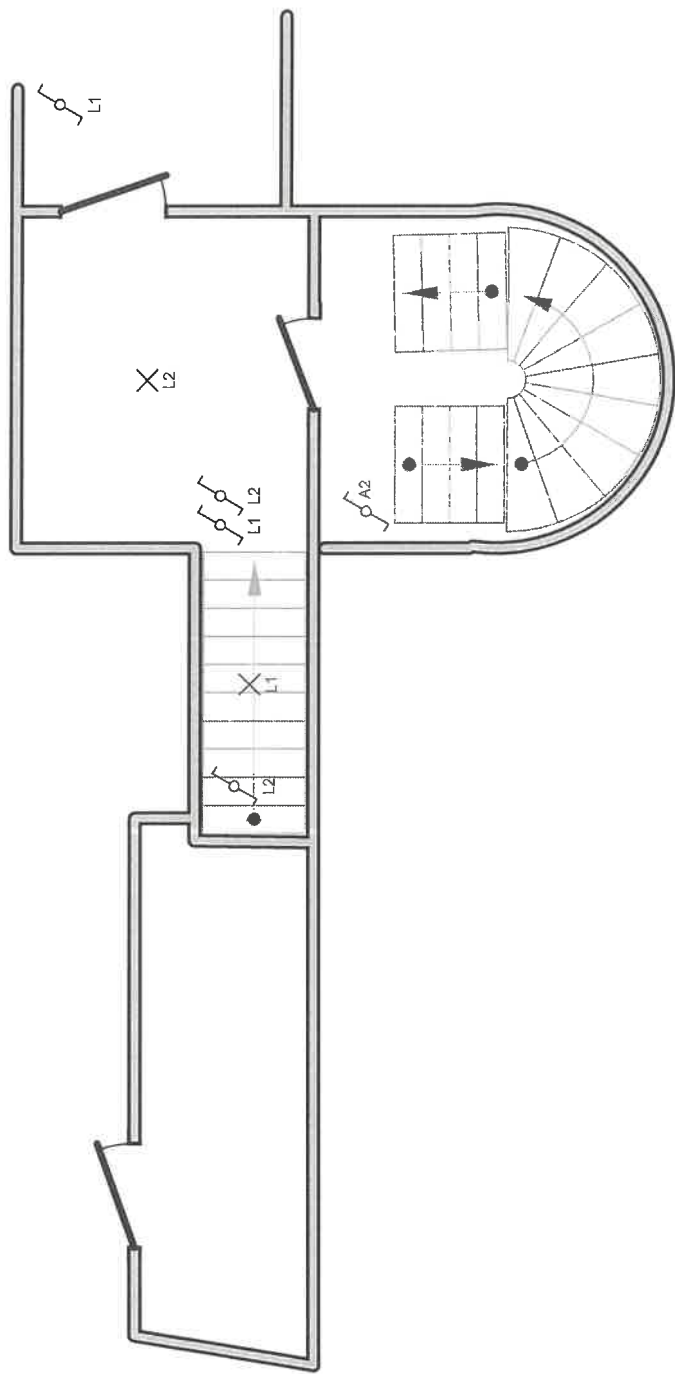

Plaats van de elektrische installatie
 Stefaan De Clercq
 Papenstraat 34 Bus 21
 8500 Kortrijk

Installateur
 D-Tech
 Doomanstraat 16
 8511 Aalbeke
 GSM: 0475 41 09 95
 e-mail: d-tech@telenet.be
 BTW BE 0898.204.261

p. 5/6
 Situatieschema
 3 x 230V ~ 50Hz

A	Verlichting
B	Stopc. Leefruimte
C	reserve
D	Stopc. Slaapk. voor
E	Stopc. Slaapk.
F	keuken
G	Oven/micro/dam
H	Fornuis
I	Badkamer
J	cv
K	Was/droog
L	Verlichting beneden
M	Stopc. Keuken

Plaats van de elektrische installatie
 Stefaan De Clercq
 Papenstraat 34 Bus 21
 8500 Kortrijk

Installateur
 D-Tech
 Doomanstraat 16
 8511 Aalbeke
 GSM: 0475 41 09 95
 e-mail: d-tech@telenet.be
 BTW BE 0898.204.261

p. 6/6
 Lijst Kringen
 3 x 230V ~ 50Hz

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC : GEBABEBB

Bollebergen 2a bus 12 • 9052 Gent • België • tel: +32 9 244 77 11 • gent@vincotte.be

• Onze referenties

Verslag nr : GEN/20/60905412/00/NL

Contract Ref. : 2204246/1000

• Uw referenties

Ref.: /

Xeon BVBA

Binnenstraat 7
B-8510 Rollegem(Kortrijk)
België**INHOUDSOPGAVE**

- | | |
|---|---------------------|
| - V21 - Papenstraat 34 - 8500 Kortrijk | CLT/60905412/000/00 |
| - Aanvraag controleverslag en brandveiligheidsattest | WRK/60905412/000/00 |
| - Controleverslag betreffende de naleving van de brandveiligheidsnormen | WRK/60905412/001/00 |
| - Brandveiligheidsattest | WRK/60905412/002/00 |

Aan Vincotte vzw
Bollebergen 2a bus 12
9052 Zwijnaarde
Tel.: 09 244 77 48
brandattest@vincotte.be



AANVRAAG van een CONTROLEVERSLAG en BRANDVEILIGHEIDSATTEST bijlage 2

Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier vraagt u bij de erkende keuringsinstantie Vincotte vzw een controle aan van de brandveiligheid van uw toeristische logies met het oog op het verkrijgen van een brandveiligheidsattest.

Het controle-orgaan zal nagaan of uw logies voldoet aan de brandveiligheidsnormen in bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan het toeristische logies moet voldoen. Op basis van het controleverslag kan Vincotte vzw u een positief of negatief brandveiligheidsattest bezorgen.

Wie vult dit formulier in?

De uitbater van een kleinschalig toeristisch logies dat moet voldoen aan de brandveiligheidsnormen in bijlage 2 bij het BVR van 17 maart 2017 over de brandveiligheid van toeristisch logies; of zijn aangestelde hiervoor. Concreet gaat het over:

Kamergerelateerd logies tot en met 5 verhuureenheden en met maximum 12 slaapplaatsen.

Technische vragen?

Alle informatie over de regelgeving en de regelgeving zelf is terug te vinden en na te lezen op de website van Toerisme Vlaanderen: <http://www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet> (zie ook specifiek 'Het logiesdecreet en brandveiligheid').

Ook de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan een toeristisch logies moet voldoen (en veelgestelde vragen bij deze normen), vindt u hier terug.

Heeft u toch nog vragen over de procedures of de openings- en uitbatingsnormen voor een toeristisch logies, kan u terecht bij Toerisme Vlaanderen: logies@toerismevlaanderen.be of 02 504 04 00

Voor het verkrijgen van afwijkingen op de specifieke brandveiligheidsnormen, dient u contact op te nemen met de Technische Commissie Brandveiligheid: beroepscommissie@toerismevlaanderen.be

GEGEVENS VAN DE AANVRAGER / FACTURATIEGEGEVENS (in DRUKLETTERS aub)

NAAM..... DE CLERCO
VOORNAAM..... STEFAN
STRAAT en NR..... Binnenstraat 7
POSTCODE en GEMEENTE..... 8500 ROLLEGEM
LAND..... Belgie
ONDERNEMINGSNUMMER..... BE 0865437265, XEON BV
MAILADRES..... SDC@AXONGROUP.COM
TELEFOON/GSM..... 0499526203
Ik ben de uitbater (aankruisen) ☐ Ik ben de gemachtigde (aankruisen) ☒

GEGEVENS VAN HET TOERISTISCH LOGIES (slechts invullen indien verschillend van de aanvrager)

BENAMING EXPLOITATIE..... V11
STRAAT en NR..... Poepensmaat 34
POSTCODE en GEMEENTE..... 8500 KORTRYK
MAILADRES..... SDC@AXONGROUP.COM