

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 10/12/2025

Inspecteur: David Waterschoot

Mentor:

Installateur: Debie
Elektriciteitswerken

ID-label: Albert De Smetstraat 34

B.T.W. nr.: BE 0763 442 656

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel MI
3102 BT

Serienummer: 23162224

Datum verslag: 10/12/2025

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 2237813

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Albert De Smetstraat
Huisnummer 34
Busnummer
Postcode 9042
Gemeente Sint-Kruis-Winkel
Land België

Eigenaar

Naam Carinne Flamant
Straatnaam Albert De Smetstraat
Huisnummer 34
Busnummer
Postcode 9042
Gemeente Sint-Kruis-Winkel
Land België

Installateur

Naam Debie Elektriciteitswerken
BTW nr. BE 0763 442 656
Telefoonnummer +32 468 16 29 82
E-mail info@debie-elektriek.be

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820044022059

Teller Nr.: : 1SAG1100679609



Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Is de installatie aangevat voor Nee
01/06/2023?

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 2

Aantal kringen: 6

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 5.79 MΩ

RE: 7.42 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	63		22,5kA2s (3000A)	A	6	OK	OK
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	6	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	6	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema in bijlage	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- N11 Deze controle omvat enkel de uitbreiding van de installatie.
- N2 Geen inbreuken vastgesteld.
- N5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.
- Kringen A' t/m F'

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 10/12/2050
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 11:45 tot 12:30
De inspecteur David Waterschoot

[Handwritten signature]

Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 10/12/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.





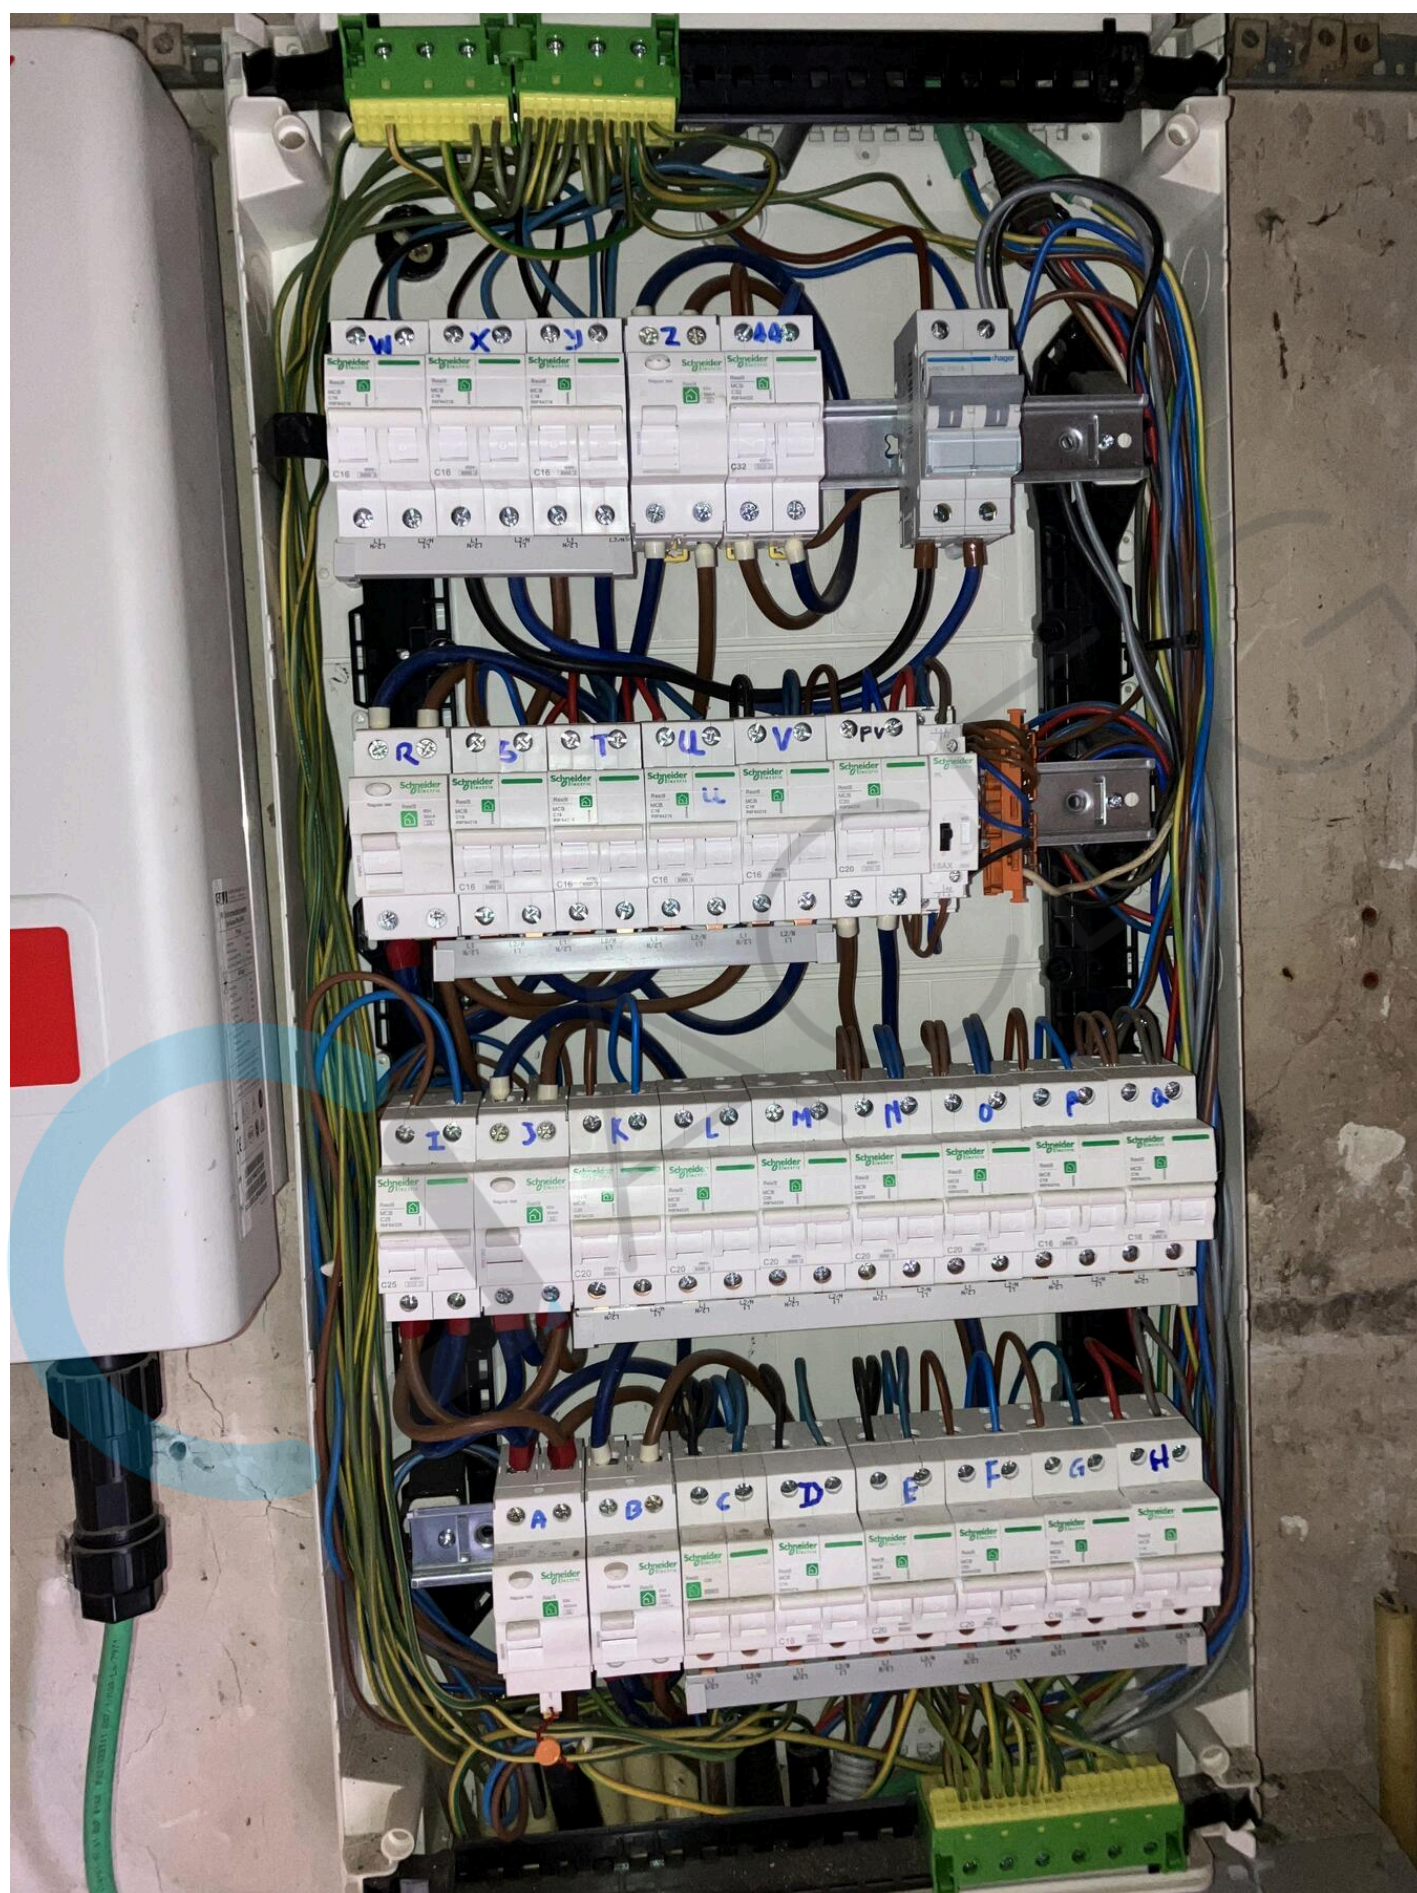


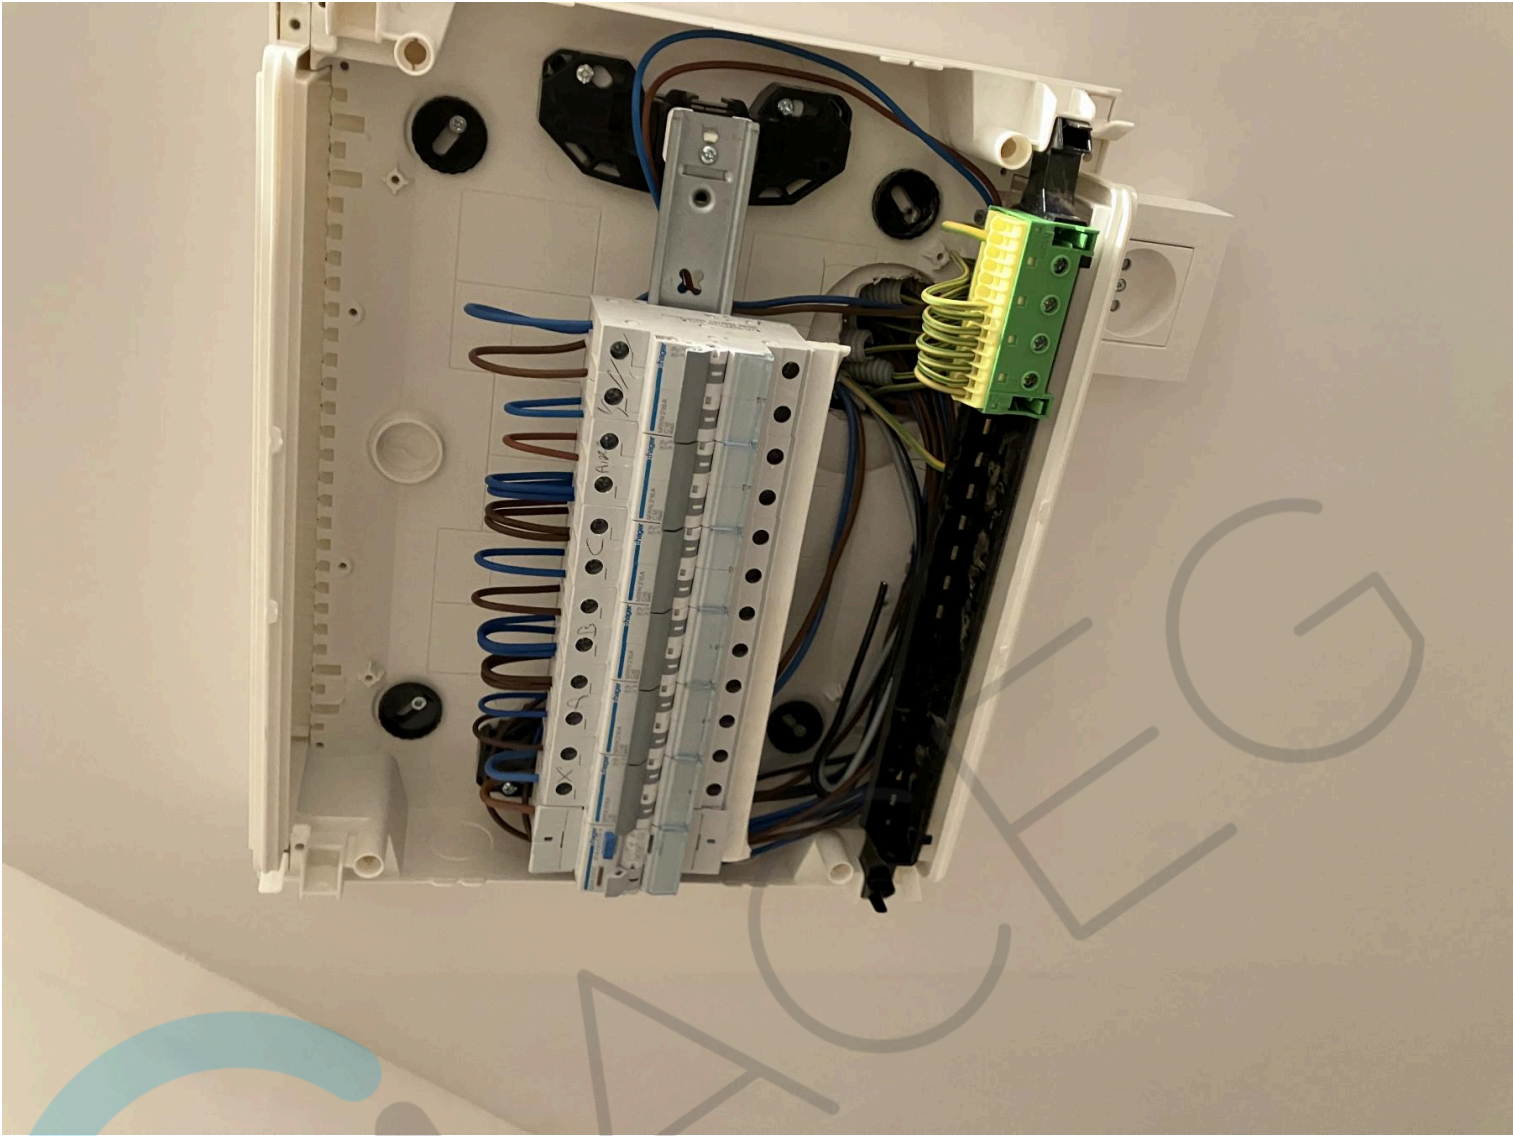







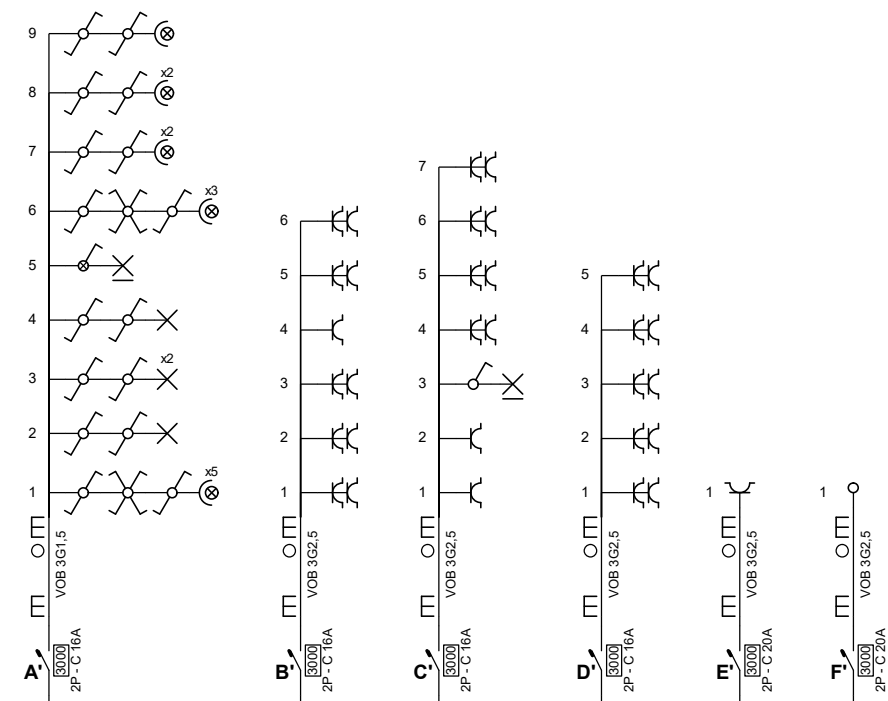

Erkend Organisme
ACEG Brabant / Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be


David Willems
10/12/2025

Plaats van de elektrische installatie
Carinne Flamant
SInt-Kruis-Winkel 34
9042 Sint-Kruis-Winkel

Installateur
Debie Elektriek
Robert Rinskopflaan 50
9050 Gentbrugge
GSM: 0468162982
e-mail: info@debie-elektriek.be
BE0763 442 656


 **DEBI**
ELEKTRIEK

p. 1/2
Eendraadschema

Datum: 9/12/2025

2 x 230V ~ 50Hz

Schema's getekend door: Jean-Michel Debie

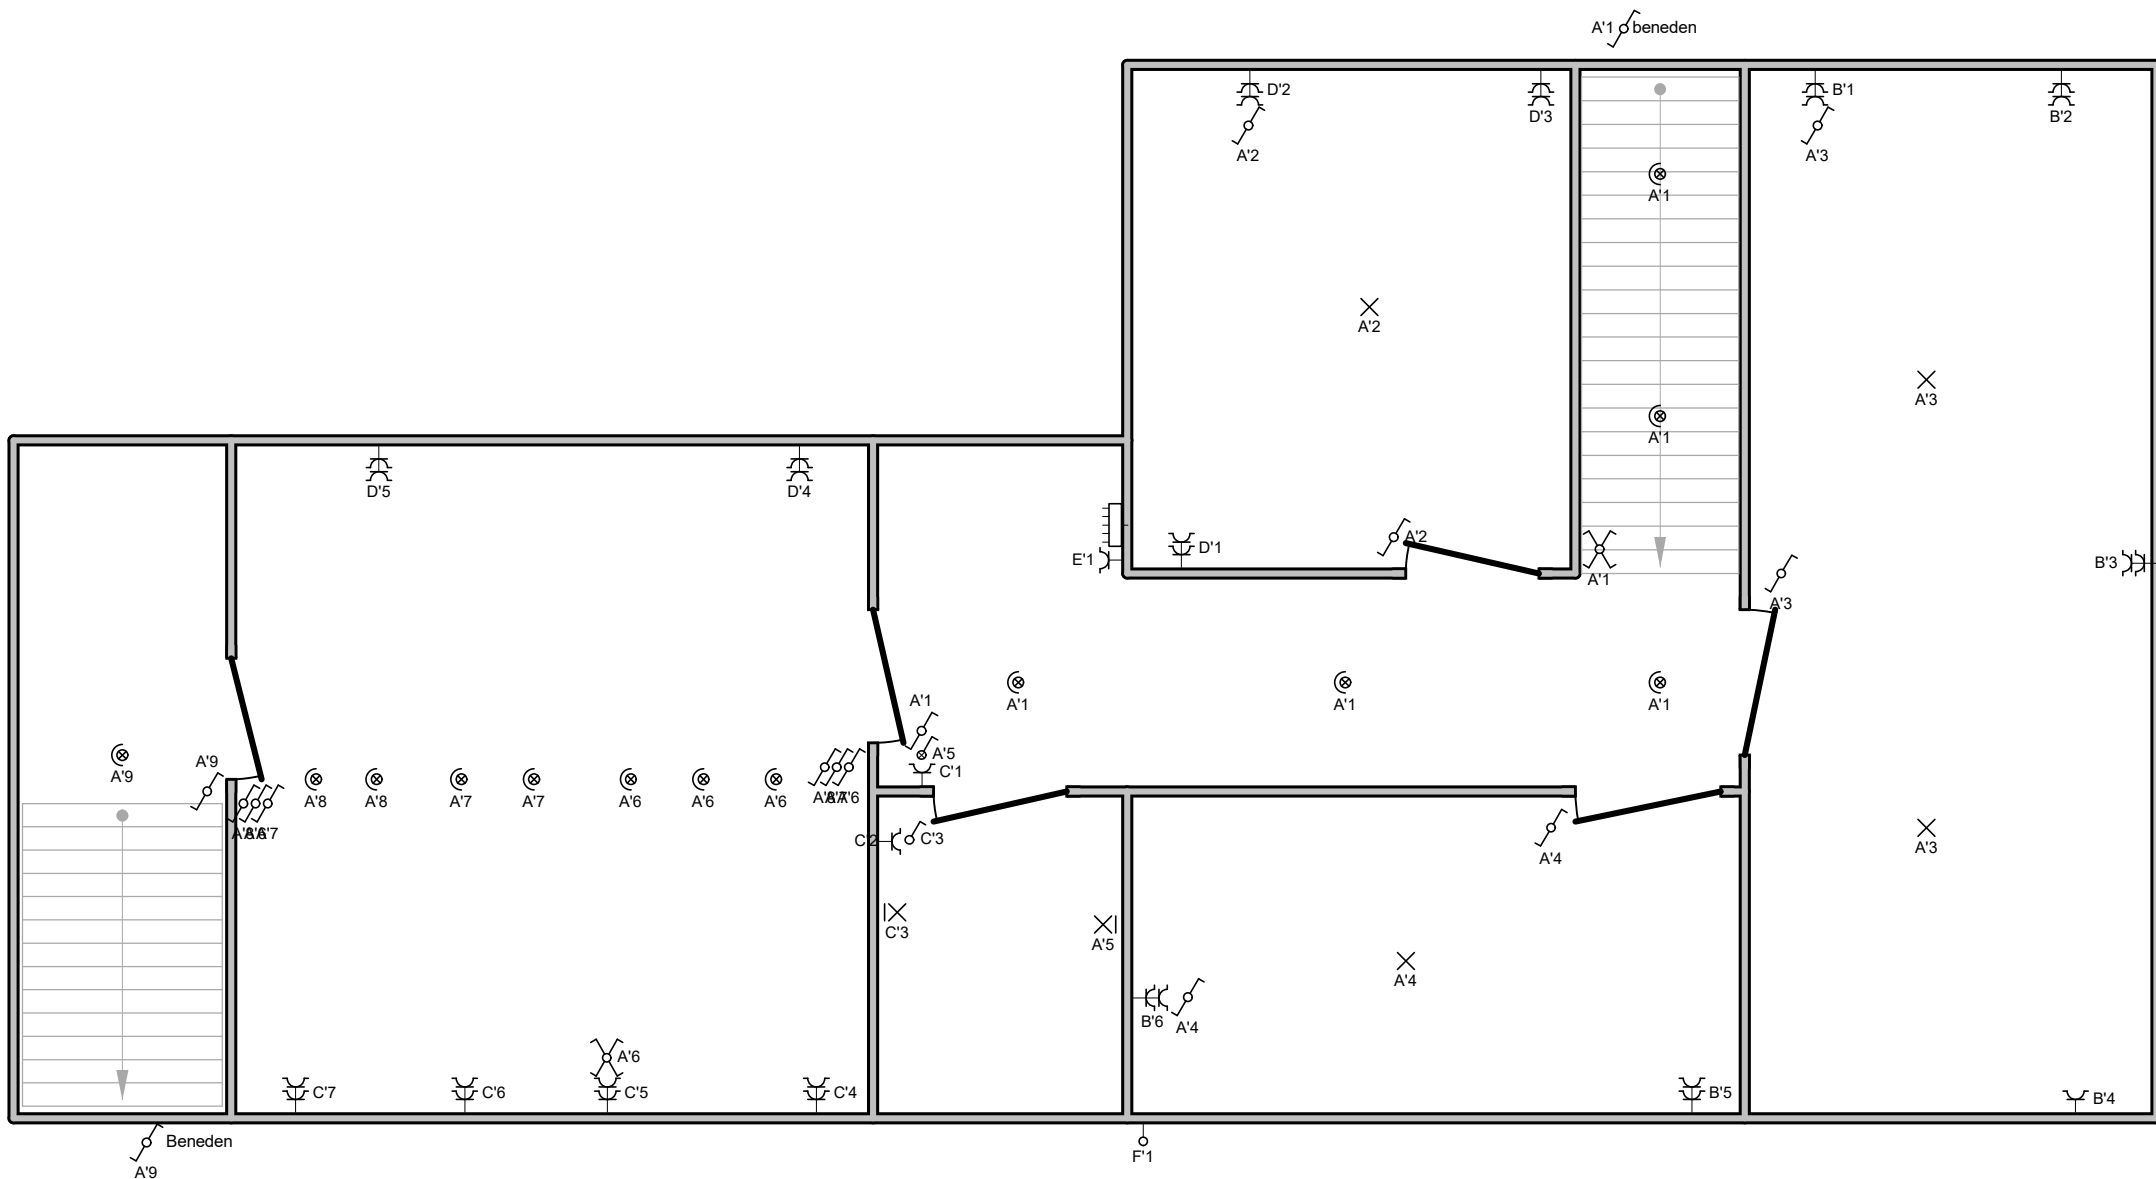

Erkend Organisme

ACEG Brabant / Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

ACEG
David Willemschot
10/12/2025

Plaats van de elektrische installatie

Carinne Flamant
Sint-Kruis-Winkel 34
9042 Sint-Kruis-Winkel

Installateur

Debie Elektriek
Robert Rinskopflaan 50
9050 Gentbrugge
GSM: 0468162982
e-mail: info@debie-elektriek.be
BE0763 442 656

DEBI
ELEKTRIEK

p. 2/2 Situatieplan

Datum: 9/12/2025

2 x 230V ~ 50Hz

Schema's getekend door: Jean-Michel Debie