

WWW.E-CTRL.BE

Verslagnummer: ECTRL2026-01570



Huishoudelijke installatie



Adres Keuring

Stormestraat 48 12E1
8790 Waregem



Agent-bezoeker

Vandenborre Olivier
E-CTRL-007



Datum

20/04/2026



Opdrachtgever

BV DMD Elektriciteit
Driesstraat 36
8790 Waregem



Eigenaar

Stormestraat 48 12E1
8790 Waregem



Verantwoordelijke werken

BV DMD Elektriciteit
Driesstraat 36
8790 Waregem

Conform

Volgens de voorschriften van het AREI Boek 1 (KB van 08/09/2019) inzake de elektrische installaties op laagspanning en op zeer laagspanning.

GEGEVENS VAN DE CONTROLE

Type installatie:	Huishoudelijke installatie
Onderzoek/controle:	Controlebezoek 6.5
Eventuele afwijkingen:	Afwijkingen toegepast 8.2.2
	Geen afwijkingen toegepast
Type controle:	Appartement
De controle wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van Boek 1 van het Koninklijk Besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.	

VERWIJZING NAAR DE REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN VAN BOEK 1

1.	Het te onderhouden en de uitgevoerde tussenkomsten op de elektrische installatie te documenteren (onderhoud en test).
2.	De nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van boek 1 te allen tijde worden nageleefd.
3.	De documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren (eendraadsschema's, situatieplannen, controleverslagen, ...), dat wordt samengesteld in tweevoud. Waarvoor een kopie ter beschikking van elke eventuele huurder wordt gesteld, die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van de eventuele huurder te stellen.
4.	Het dossier van de elektrische aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken.
5.	Onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.
6.	De verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden.
7.	Een gelijkvormigheidscontrole op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.
In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld, van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (https://www.Economie.fgov.be) bevoegd voor de erkende organismen.	

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

EAN-code:	541448820070478547
Naam netbeheerder:	Fluvius
Tellernummer:	1SAG1200447426
Spanning (V)	2X230V
Voedingsleiding – doorsnede (mm ²)	10
Type van aardelektrode	Aardingslus
Aantal borden	1
Aantal eindstroombanen	11
Type van het aardverbindingssysteem	TT-NET
Huidige nominale waarde van de bescherming van de aansluiting (A)	40
Installatie ontworpen voor een maximale nominale stroom van (A)	40
Geplaatste (alg.) differentieelstroominrichtingen	1

GEGEVENS VAN DE DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTINGEN

Bordnr.	Code	In(A)	Gevoeligheid (mA)	Type	Aantal eind-stroom-banen	TestΔ In	ΔIn
A		40A	300mA	A	5	OK	OK
A		40A	30mA	A	6	OK	OK

SCHEMA'S, PLANNEN EN DOCUMENTEN VAN DE INSTALLATIE

Eendraadsschema	Zie bijlag(en)	Aanwezig
Situatieplan	Zie bijlag(en)	Aanwezig

UITGEVOERDE CONTROLES

Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen	OK
Staat van het vast geïnstalleerd elektrische materieel	OK
Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking	OK
Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	Niet van toepassing
Alleen de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie werden gecontroleerd.	

METINGEN EN BEPROEVINGEN

Spreidingsweerstand van de aardverbinding(en) (Ω)	16.6
Waarde van het algemeen isolatieniveau ($M\Omega$)	5.14
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (foutlus)	OK
Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders	OK

VASTGESTELDE INBREUKEN

Er werden geen inbreuken vastgesteld.


OPMERKINGEN/NOTA'S

BESLUIT VAN DE CONTROLE

- | | |
|---|---|
| R | De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 (KB van 08/09/2019) inzake de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór 20/04/2051 |
| R | De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. |



i.o. Ing. Tom Carlier
Technical manager E-CTRL vzw

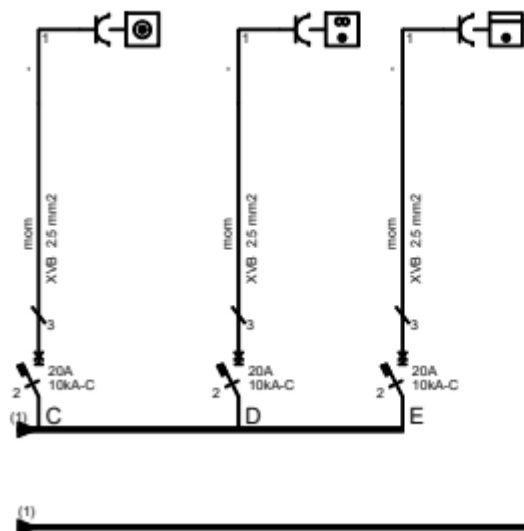

Afgev. erkend organisme
20/04/2026

Olivier Vandenberghe
E-Ctrl


Devos Gilles
Stormestraat 48 12 E1
8790 Waregem
ean

Verantw. uitvoering
20/04/2026

CHMD
ELEKTRICITEIT 3V

BE 0636.769.861

Driesstraat 36
8790 Waregem
Tel.: 0478/29.69.36

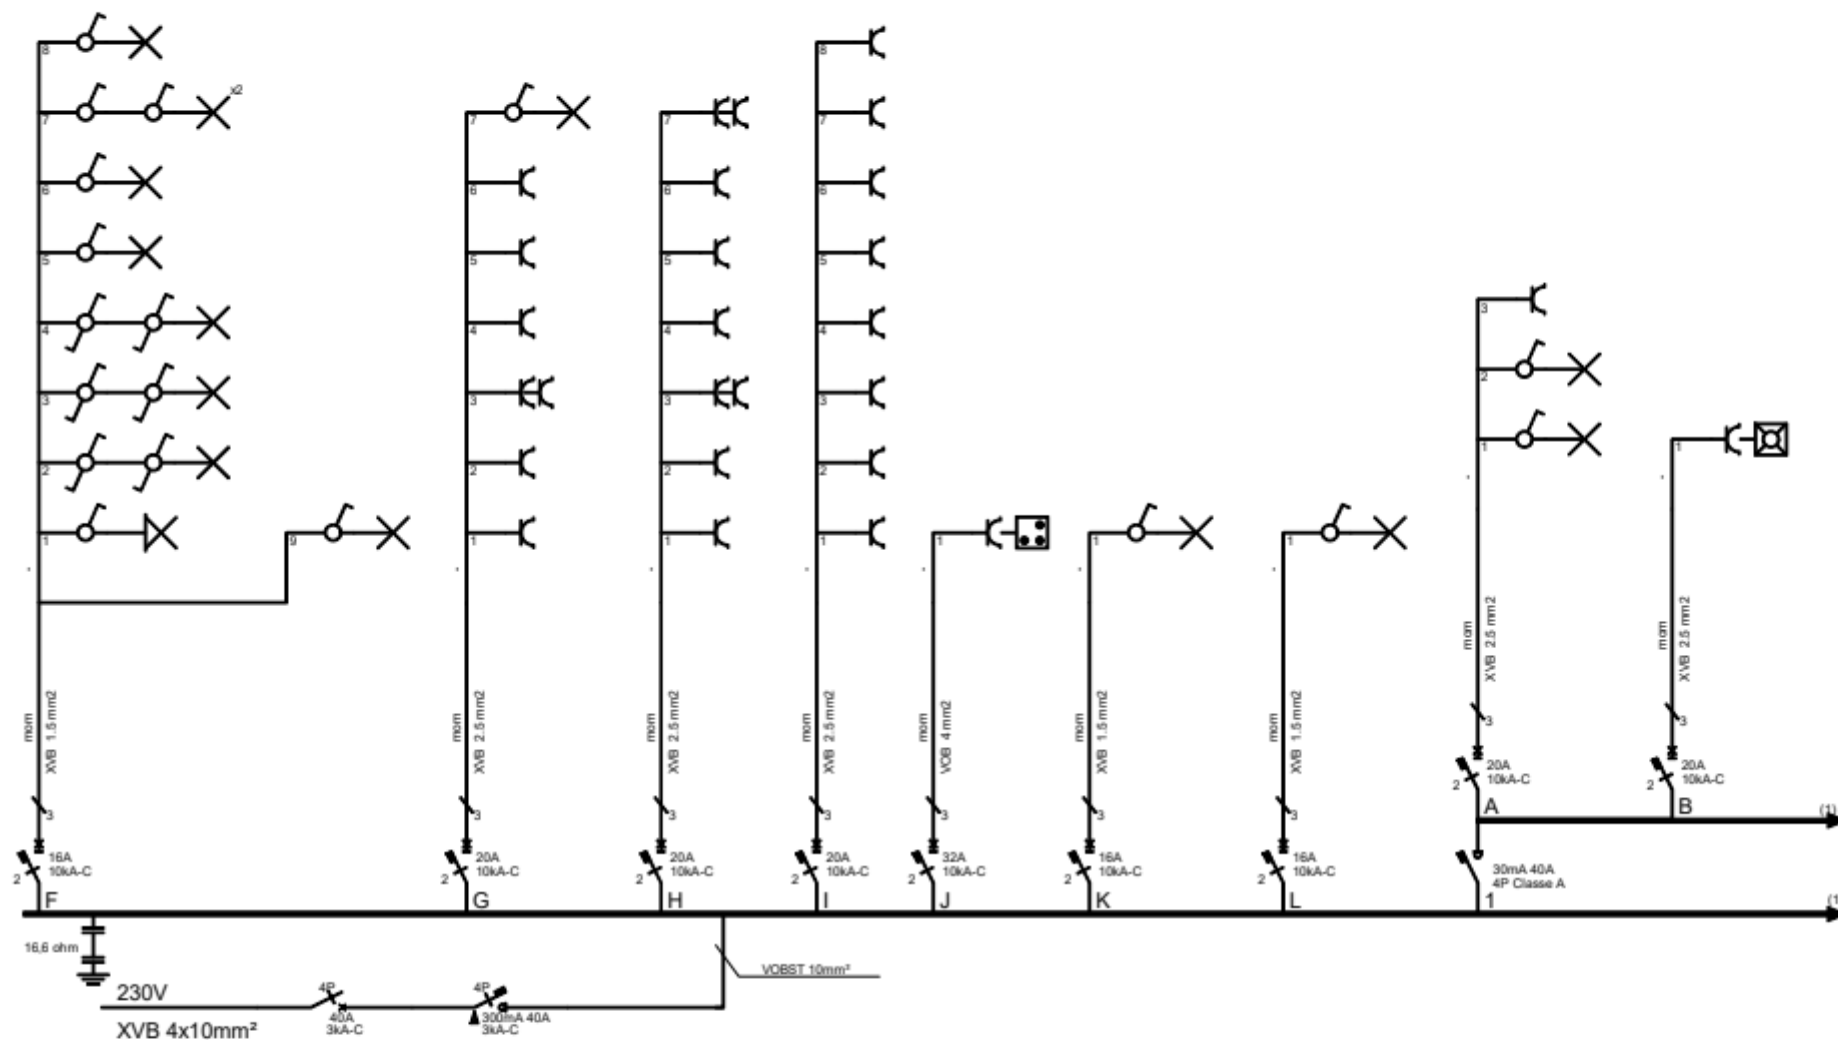

Afgev. erkend organisme
20/04/2026

Olivier Vandenberghe
E-Ctrl

Devos Gilles
Stormestraat 48 12 E1
8790 Waregem
ean

Verantw. uitvoering
20/04/2026

DM-D
ELEKTRICITEIT 3V


BE 0636.769.861

Driesstraat 36
8790 Waregem

Tel.: 0478/29.69.36

20/04/2026

Olivier Vandenberghe
E:Ctrl

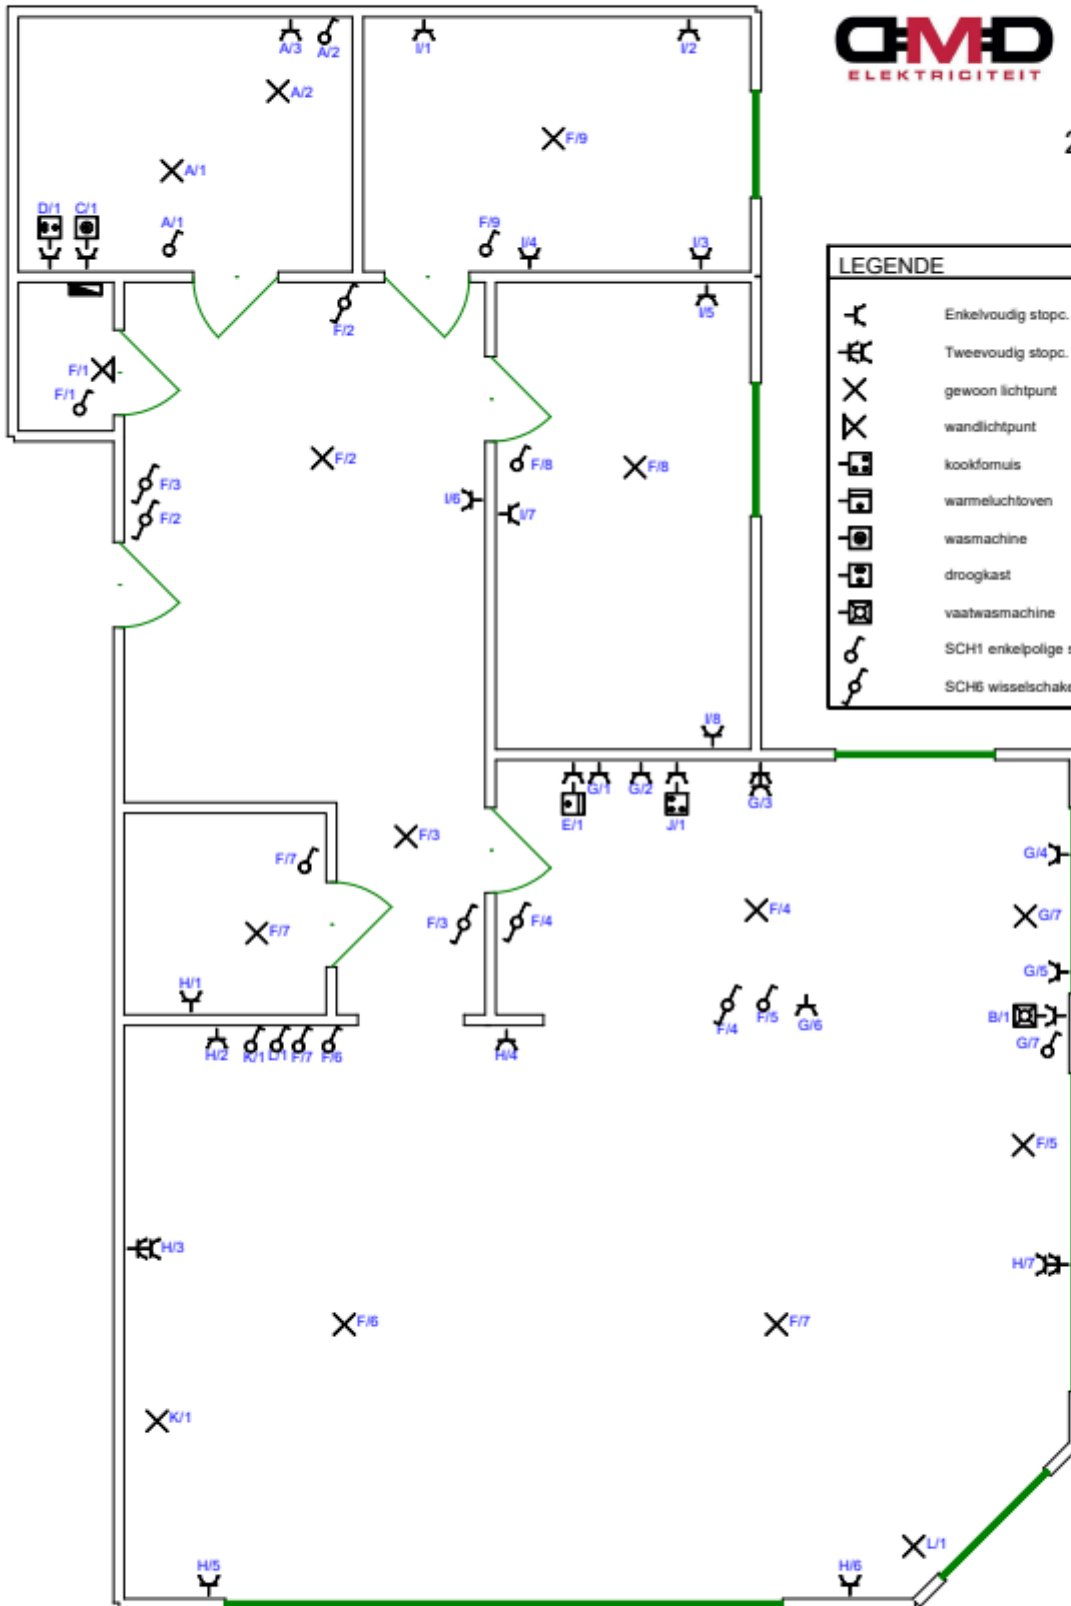

LEGENDE

	Enkelvoudig stopc.	25
	Tweevoudig stopc.	3
	gewoon lichtpunt	14
	wandlichtpunt	1
	kookformuis	1
	warmeluchtoven	1
	wasmachine	1
	droogkast	1
	vaatwasmachine	1
	SCH1 enkelpolige schakelaar	12
	SCH6 wisselschakelaar	6