



Atlas Controle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

VERSLAG VAN ONDERZOEK: ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Verslag Nr:

51.482

Datum van bezoek:

29-08-2024

Plaats van het onderzoek:

Bisschoppenhoflaan 134- 2100 Antwerpen

2100 Antwerpen België

Inspecteur:

Abdelaziz Achbari

Aard onderzoek:

Controlebezoek (Livre 1 6.5)

De datum van opstelling:

29-08-2024 00:51:28

Volgend controlebezoek:

29-08-2029

Installatietester:

TI-025/5816213

Opdrachtgever

Naam

Jres

Telefoon

Email

PEB Certi

Blaisantvest 105 -, 9000 Gent Belgique

+32 2 466 45 66 +32 485 47 47 20

epc.certi@gmail.com

Wetgeving



663 - INSP

AREI. Algemeen Reglement op de elektrische installaties.

Identificatie van de elektrische installatie

Adres van de installatie

Bisschoppenhoflaan 134- 2100 Antwerpen 2100 Antwerpen België

Gebouw

Gemeenschappelijke delen

Eigenaar

Eigenaar Bisschoppenhoflaan 134- 2100 Antwerpen

Adres van de eigenaar

Grundamente

vóór 81

Datum van de uitvoering van de installatie

Vanaf 01/06/2020 en vóór 01/06/2023

Gegevens verdeler

DNB

Fluvius

Nummer teller

1SAG3100096578

EAN code

541448820041922048

Meter/bord verbinding

VOB 3X10

Net spanning

3 x 230 V

Maximum beveiliging

20 A 4P

Atlas Controle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

Onderzoek

Schema's
OK

Equipotentiale verbindingen
OK

Beschrijving van de installatie

Zie bijlage

Aantal verdeelborden	1
Hoofd differentieelschakelaar	300mA - 40A - type A
DK Test van DSR	OK
ΔI_n	OK
Controle van de staat	OK
Lijst van de evacuatiewegen en de moeilijk evacueerbare ruimten.	NA
Plan/Lijst met de veiligheidsinstallaties	NA
Plan/Lijst met de kritische installaties	NA
Opgesteld materieel	OK
Beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking	OK
Beschermingsinrichtingen tegen indirecte aanraking	OK
Beschermingsinrichtingen tegen overstroom	OK
Type aardelektrode	Baar
Weerstand aardelektrode (Ω)	21
Isolatiemeting (M Ω)	>5Mohm

Besluit


BESLUIT : CONFORM

De door Atlas Contrôle uitgevoerde inspectie was gericht op de zichtbare delen van de installatie die normaal toegankelijk zijn. De elektrische installatie voldoet aan de : eisen van Boek 1 van de AREI (Koninklijk Besluit van 5/03/2023: C-2023/4114) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning. Atlas Contrôle verklaart dat de inspecteur het differentieële stroombeveiligingsapparaat, dat aan het begin van de elektrische installatie is geplaatst, heeft verzegeld en dat hij het (de) één draadschema(s) en de plaatsingstekening(en) heeft goedgekeurd. Het volgende controlebezoek moet uiterlijk in 5 jaren worden afgelegd.

Handtekening van de inspecteur



Atlas Controle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

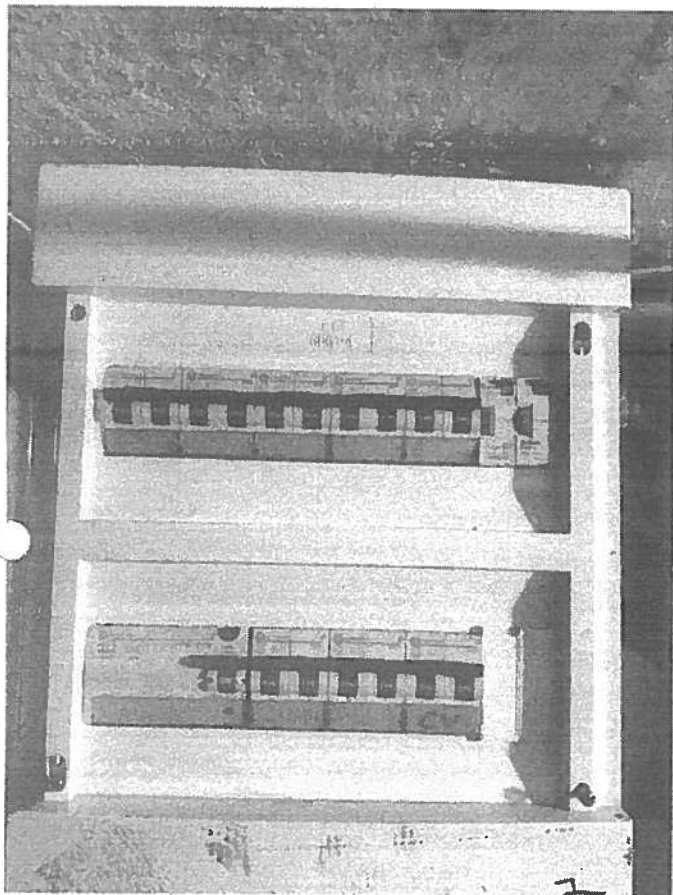

Verdeelbord 1

Opmerkingen lijst

Bewoordingen		Referentie
Geen inbreuken		RDE1
Deze inspectie is enkel beperkt tot de delen van de elektrische installatie die op de overeenkomstige (en ondertekende) delen van de schema's aangegeven zijn.		RDE5
Bewoordingen		Foto

Elektrisch Dossier

EAN:

26/08/2024

Installatie Adres


bisschoppenhoflaan 134
2100 deurne

Installateur


DINY BV
helstraat 300
2610 wilrijk
info@antwerpseklusdienst.be
BE 0758.785.864

Legende	p.1
Situatieschema	p.2-p.4
Eéndraadschema	p.5
Tabel.....	p.6


1ste verdiep

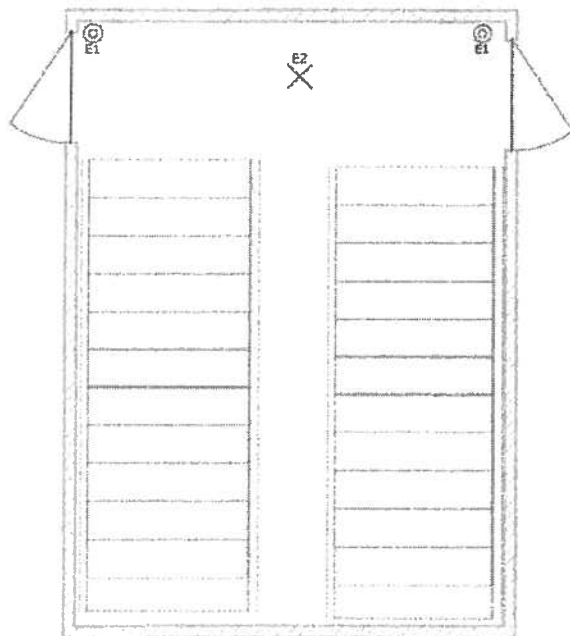

2de verdiep

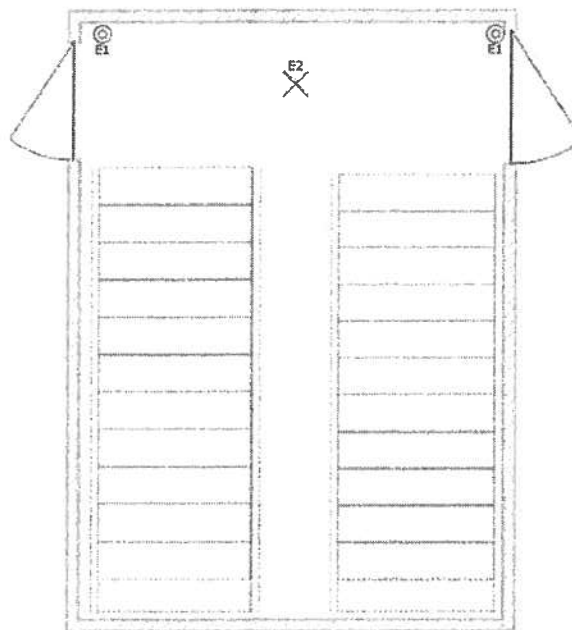

3de verdiep

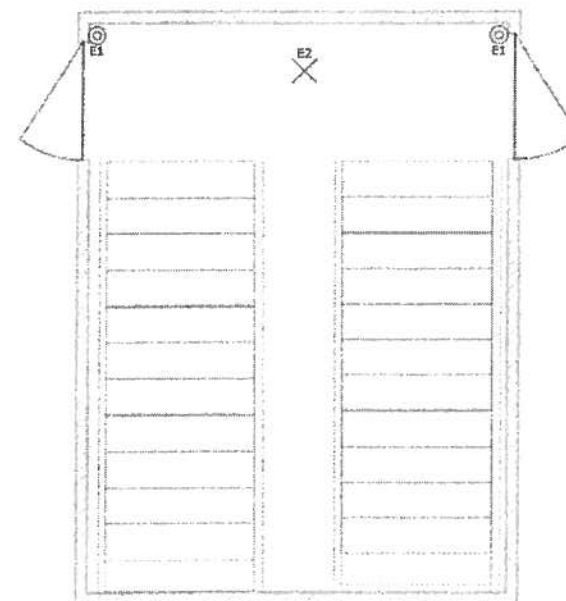

Installatie Adres

Naam:
Adres: bisschoppenhofaan 134
Adres: 2100 deurne

Naam: DINY BV
Adres: heistraat 300
Adres: 2610 wilrijk

Installateur

E-Mail: info@antwerpseklusdienst.be
BTW nr.: BE 0758.785.864

Handtekening Installateur



Atlas
Controle.


Abdelaziz Achbari

02/726.84.04
www.atlascontrole.be
TVA : BE 0732.536.476
663-INSP

Controleur

Nummer:
Verslag Nummer:
Handtekening:

gelijkvloers

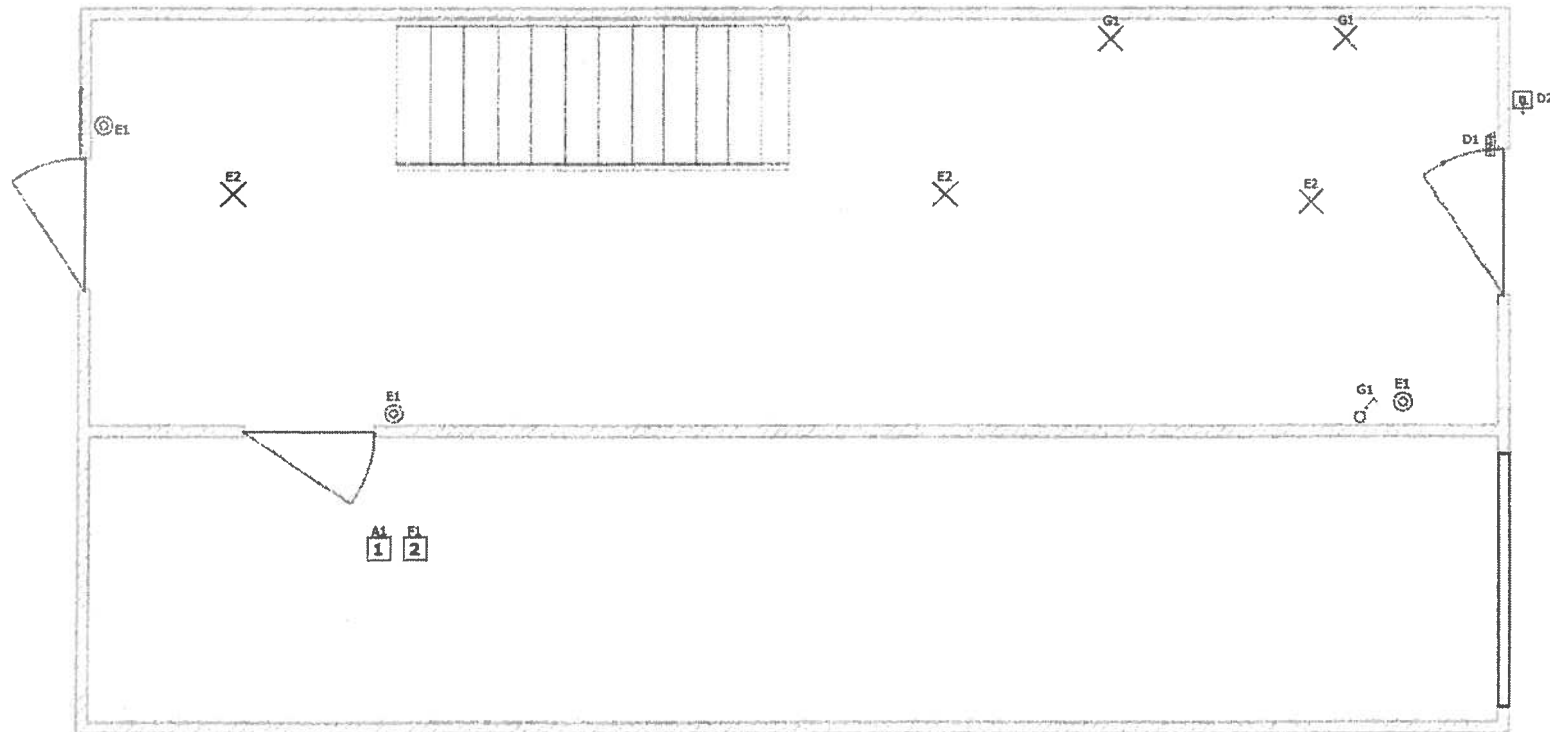Atlas
Control

Abdelhak Achbari

0272664.04

www.atlascontrole.be

TVA: BE-0732.936.476

663-INSP

Installatie Adres

Naam:
Adres: bisschoppenhoflaan 134
Adres: 2100 deurne

Installateur

Naam: DINY BV
Adres: helstraat 300
Adres: 2610 wilrijk


E-Mail: info@antwerpskudienst.be
BTW nr.: BE 0758.785.864

Handtekening Installateur

Controleur

Numer:
Verslag Nummer:
Handtekening:

kelder

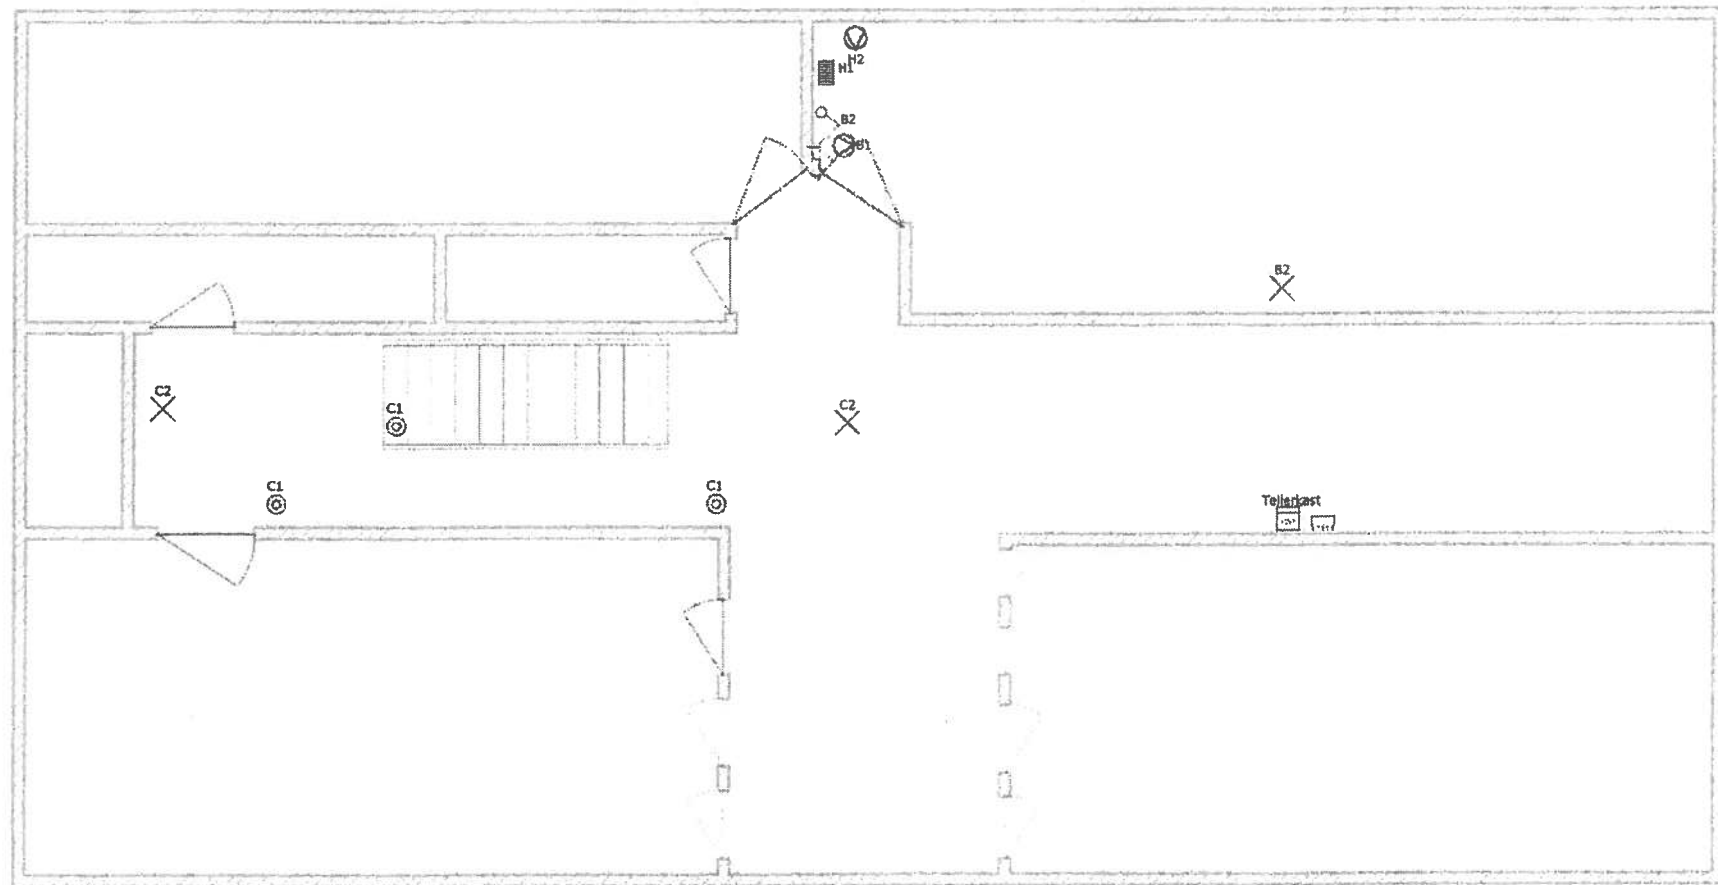

Installatie Adres

Naam:
Adres: bisschoppenhoflaan 134
Adres: 2100 deurne

Installateur

Naam: DINY BV
Adres: helstraat 300
Adres: 2610 wilrijk

E-Mail: info@antwerpsedienst.be
BTW nr.: BE 0758.785.864

Handtekening Installateur



Atlas
Centrale

Abdelaziz Achbari
02/426.64.04
www.atlascentrale.be
TVA: BE-0758.785.476
663-INSP

Handtekening:
Verstak Nummer:

