J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

☐ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

☒ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. MK 415-E | Ref. verslag | RAP PA / 20110203-4

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

BELAC Belac 227-INSP

☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)

☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)

☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)

☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	LEIRENS	Voornaam	ISABEL.	Postnr	9500
Adres	NIEUWSTRAAT 6			Gemeente	GERAARSBERGEN.
Installateur	DE TROCH DANNY - EDC.			Gemeente	GERAARSBERGEN
BTW-nummer	BE 0476 225 260				
of identiteitskaartnr.	- -	Uitreikingsdatum	__ / __ / ____	Gemeente	
Plaats van onderzoek	IDEM			Postnr.	
Adres				Gemeente	
EAN-code				Elektriciteits-verdeler	

Type installatie: ☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten ☒ wooneenheid (huis, appartement, andere) ☐ huishoudelijke werkeenheid ☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid

Algemene beschrijving van de aansluiting		Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen	
U_{nom} (V ac/dc)	2x230V.		
Ø voedingskabel (mm²)	4x16mm²	40A 0,3A	3x16A 2P AUT
I_{nom} aansluiting (A)	MAX 40A		9x20A 2P AUT
Type alg. schakelaar	AUT		
Aantal borden	1		
Aantal eindstroombanen	17	40A 0,03A	5x20A 2P AUT
Type aardelectrode	CuS		
Algemene diff.stroom.inr.	40A 0,3A		
Bijkomende diff.stroom.inr.	40A 0,03A		

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is				Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01			
Aardspreidings-weerstand :	17	Ω	Isolatieweerstand (250/500/1000V) :	0,88 MΩ	Werking differentieel-stroominrichting :	OK / NOK	Continuïteit PE-geleiders & equipot.:	OK / NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

GEEN.

- VERLICHTING - KEUKEN - ELECTRISCHE TOESTELLEN. - MEUBILAIR. NIET GEPLAATST
- VOEDING HYDRO MASSAGE BAD MOG TE PLAATSEN IM XVB (CF2) KABEL.

☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP ___ / _____ - __

Besluit

☒ De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geviseerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

☐ De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.


Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : __ / __ / ____

Volgend controle-bezoek uiterlijk op :	03/02/2036	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)		Datum onderzoek:	03/02/2011

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

28615


RAP-E-901 (01.07.2008)

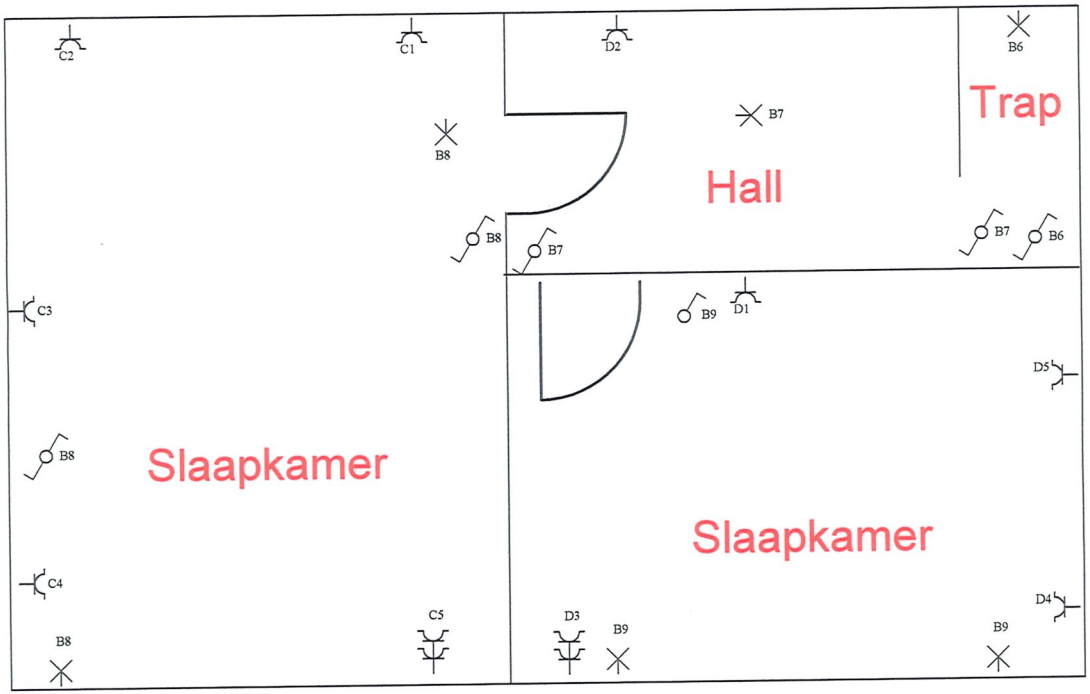

verdiep 2

Situatieschema / Schéma de situation


INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	1N, (400V)/230V~
Naam/Nom De Troch Danny	Organis. -	Naam/Nom Leirens Isabel	FIX-O-CAD
BTW / TVA BE 476 225 260	Naam/Nom J. VAN HERREWEGEN KEURINGSORGANISME VZW	Straat/Rue Nieuwstraat 6	vynckier
Datum/Date 31-01-2011	Datum/Date inspecteur (117)	Gemeen/Comm 9500 Geraardsbergen	
Handtek/Sign	Handtek/Sign ARNOE Piet	Handtek/Sign	

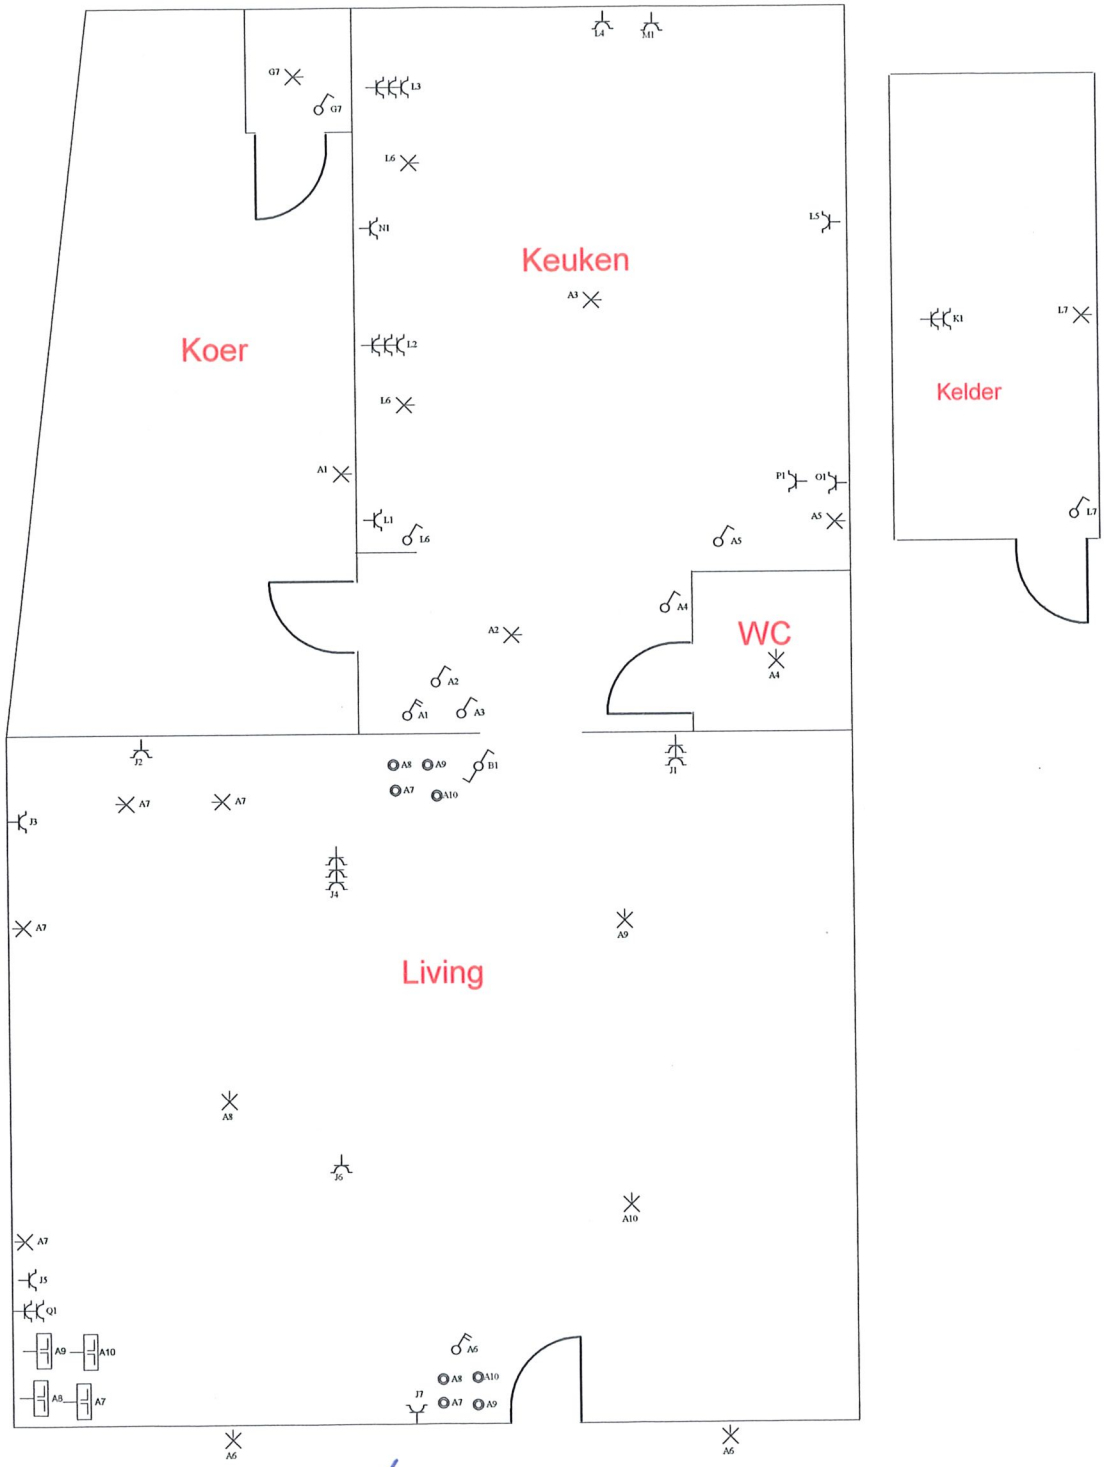

Gelijkvloers

Situatieschema / Schéma de situation


INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	1N, (400V)/230V~
Naam/Nom De Troch Danny BTW / TVA BE 476 225 260 Datum/Date 31-01-2011 Handtek/Sign	Organis. Naam/Nom Datum/Date Handtek/Sign	Naam/Nom Leirens Isabel Straat/Rue Nieuwstraat 6 Gemeen/Comm 9500 Geraardsbergen Handtek/Sign	FIX-O-CAD vynckier

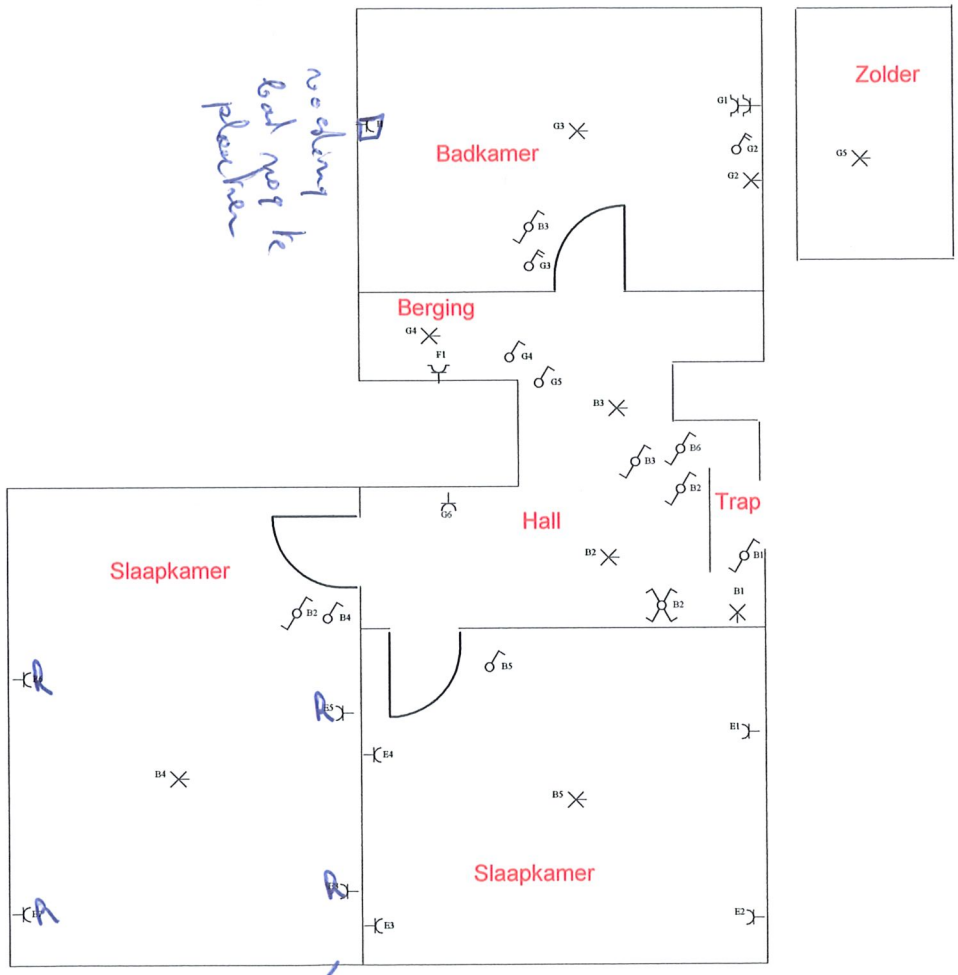

verdiep 1

Situatieschema / Schéma de situation

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	1N, (400V)/230V~
Naam/Nom De Troch Danny	Organis.	Naam/Nom Leirens Isabel	FIX-O-CAD
BTW / TVA BE 476 225 260	Naam/Nom	Straat/Rue Nieuwstraat 6	vynckier
Datum/Date 31-01-2011	Datum/Date	Gemeen/Comm 9500 Geraardsbergen	
Handtek/Sign	Handtek/Sign inspecteur (117) ARNOE Piet	Handtek/Sign	

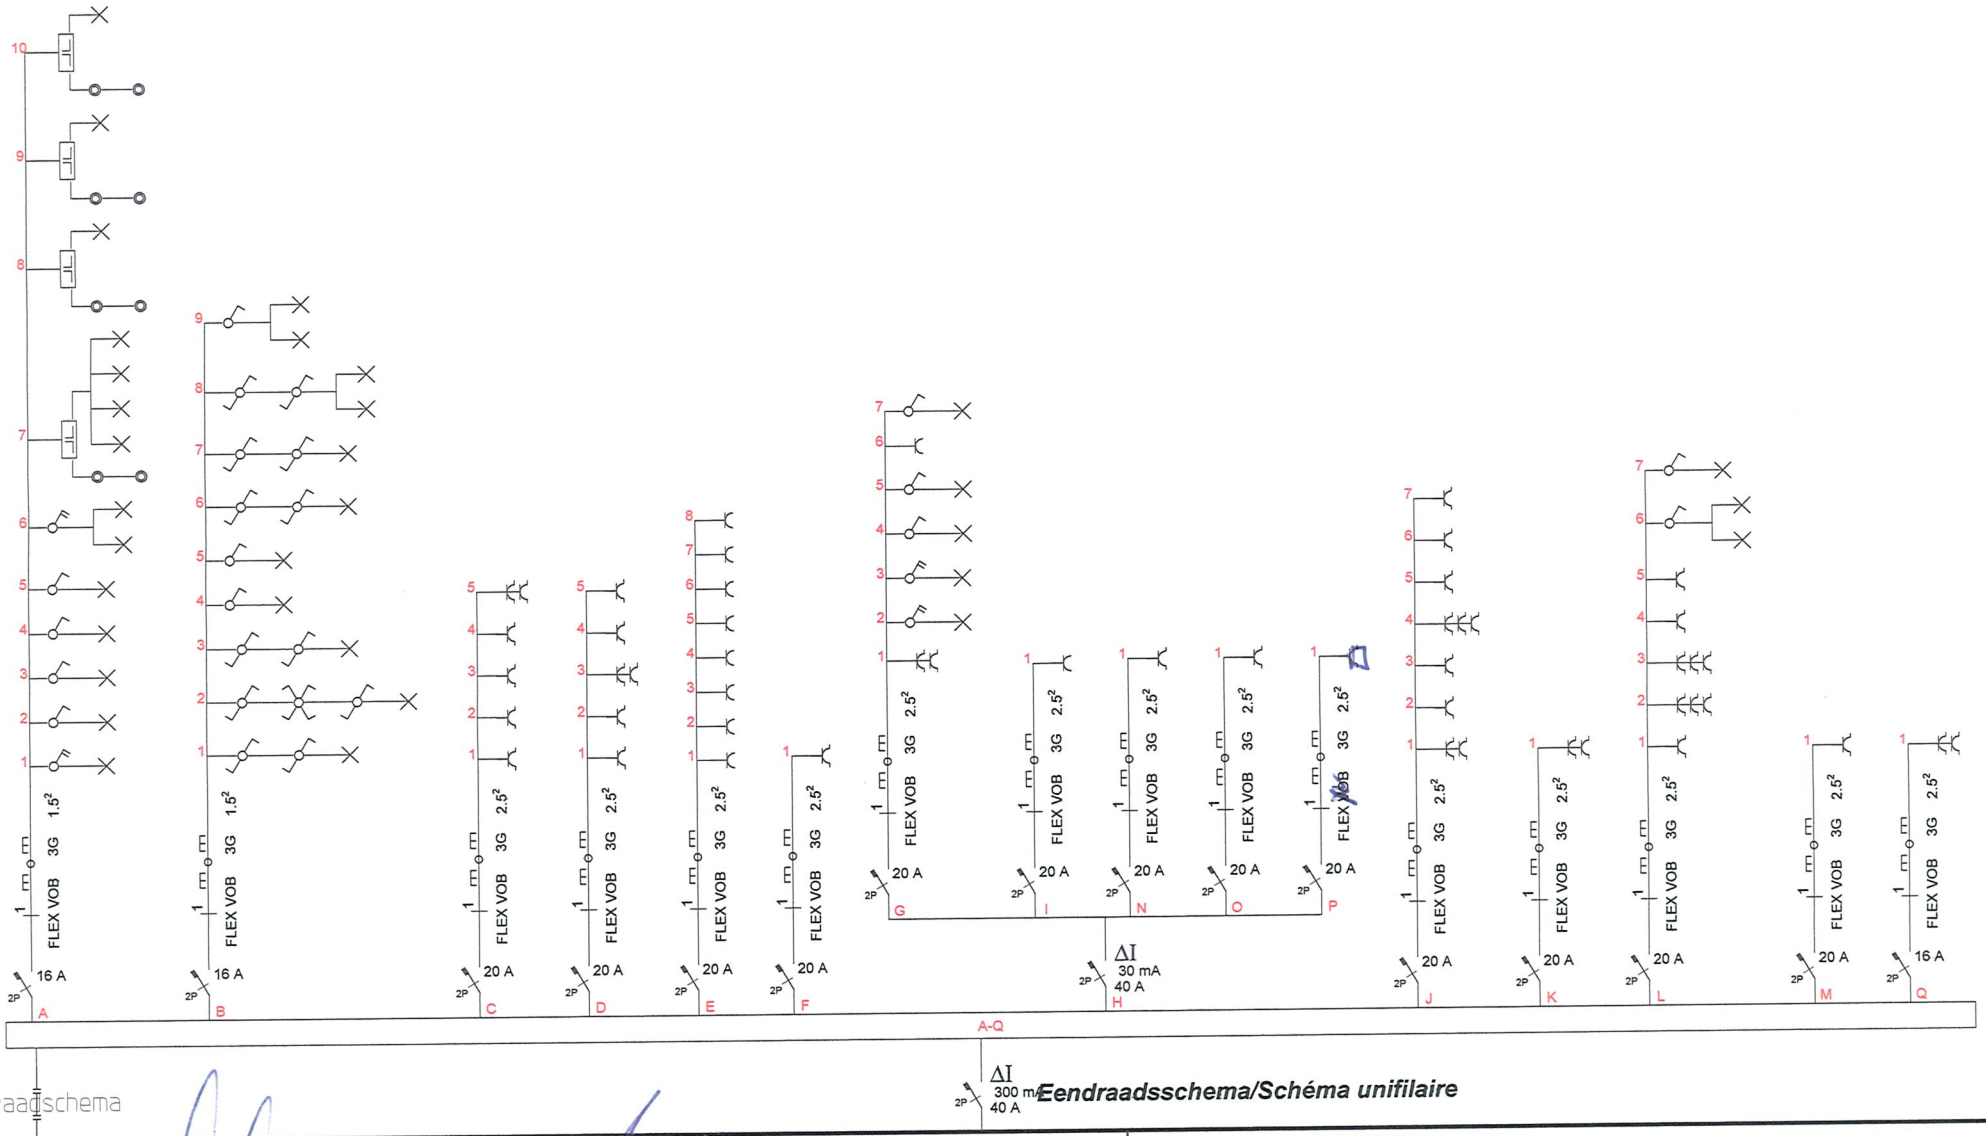

Eendraadschema

Eendraadsschema/Schéma unifilaire

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	1N, (400V)/230V~
Naam/Nom De Troch Danny	Organis.	Naam/Nom Leirens Isabel	FIX-O-CAD
BTW / TVA BE 476 225 260	Naam/Nom	Straat/Rue Nieuwstraat 6	vynckier
Datum/Date 31-01-2011	Datum/Date	Gemeen/Comm 9500 Geraardsbergen	02541
Handtek/Sign	Handtek/Sign	Handtek/Sign	

J. VH ... KEURINGSORGANISME ... inspecteur (117) ... ENGIE Tist