

☐ BTV Antwerpen	Tel. 03 216 28 90	btv.antwerpen@btvcontrol.be
☐ BTV Brabant-Wallon	Tel. 081 65 84 59	btv.brabantwallon@btvcontrol.be
☐ BTV Brussel	Tel. 02 230 81 82	btv.brussel@btvcontrol.be
☐ BTV Hainaut	Tel. 064 33 64 55	btv.hainaut@btvcontrol.be
☐ BTV Liège	Tel. 04 253 19 72	btv.liege@btvcontrol.be
☐ BTV Limburg	Tel. 011 42 18 34	btv.limburg@btvcontrol.be
☐ BTV Namur / Luxembourg	Tel. 083 21 35 27	btv.namur@btvcontrol.be
☐ BTV Oost-Vlaanderen	Tel. 09 252 45 45	btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
☐ BTV Vlaams-Brabant	Tel. 016 63 47 45	btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
☐ BTV West-Vlaanderen	Tel. 056 70 54 05	btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: _____
 Teller nr. _____
 Index: _____

U. Ref.: _____ O. Ref.: _____ Verslagnr.: 19/11/2014/97

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Gemeente Hengistkaat 87/43
1000 Roselane
 EIGENAAR: CBS
 Adres: idem
 OPDRACHTGEVER: GUE
 Adres: Gite hant 381, Roselane
 INSTALLATEUR: idem
 Adres: idem
 BTW of IK: BE 0459.445.556

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 19/11/2014 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid. Type der lokalen: appartement

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 10000 V

Bescherming van de aansluiting: max 40 A aut

Voedingskabel hoofdbord: 9 X 10 mm²

Alg. schakelaar: type chiff 40A 300mA

pe van de aardelektrode: plus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: ITT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 15; RA: 1,08 Ohm; RI tot: 20 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: Ze nemen's

BESCHRIJVING: _____

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening:

BESLUIT

- ☒ 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de bēndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 19/11/2014 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☐ 2. De installatie is **niet conform**.
- ☐ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent onderzoeker (nr., naam, handtekening): [Handtekening]

voor de Directeur,



* V E R S L A G - R A P P O R T *

CBS

Henri Horriestraat nr. 27 bus 13
8800 Roeselare

Gevaert Gabriel Electro

Gitsestraat nr. 388
8800 Roeselare



Res. De Munt, app. C3-110

LIJNOMSCHRIJVING

- A Verlichting + HS (venti)
- B Verlichting + HS (venti)
- C Stopcontacten
- D Stopcontacten en ventilatie
- E Stopcontacten
- F Stopcontacten
- G CV
- H Microgolf
- I Oven
- J Kookfornuis
- K Badkamer + HS (venti)
- L Wasmachine
- M Droogkast
- N Vaatwas
- O Ondergrondse voorziening

Henri Homiëstraat nr. 27 bus 13




**ELECTRO
GEVAERT GABRIEL**


Res. De Munt, app. C3-110

Gitsestraat 388 8800 Roeselare

Tel. 051/24.17.98 Fax 051/24.02.54

info@electrogevaert.be www.electrogevaert.be

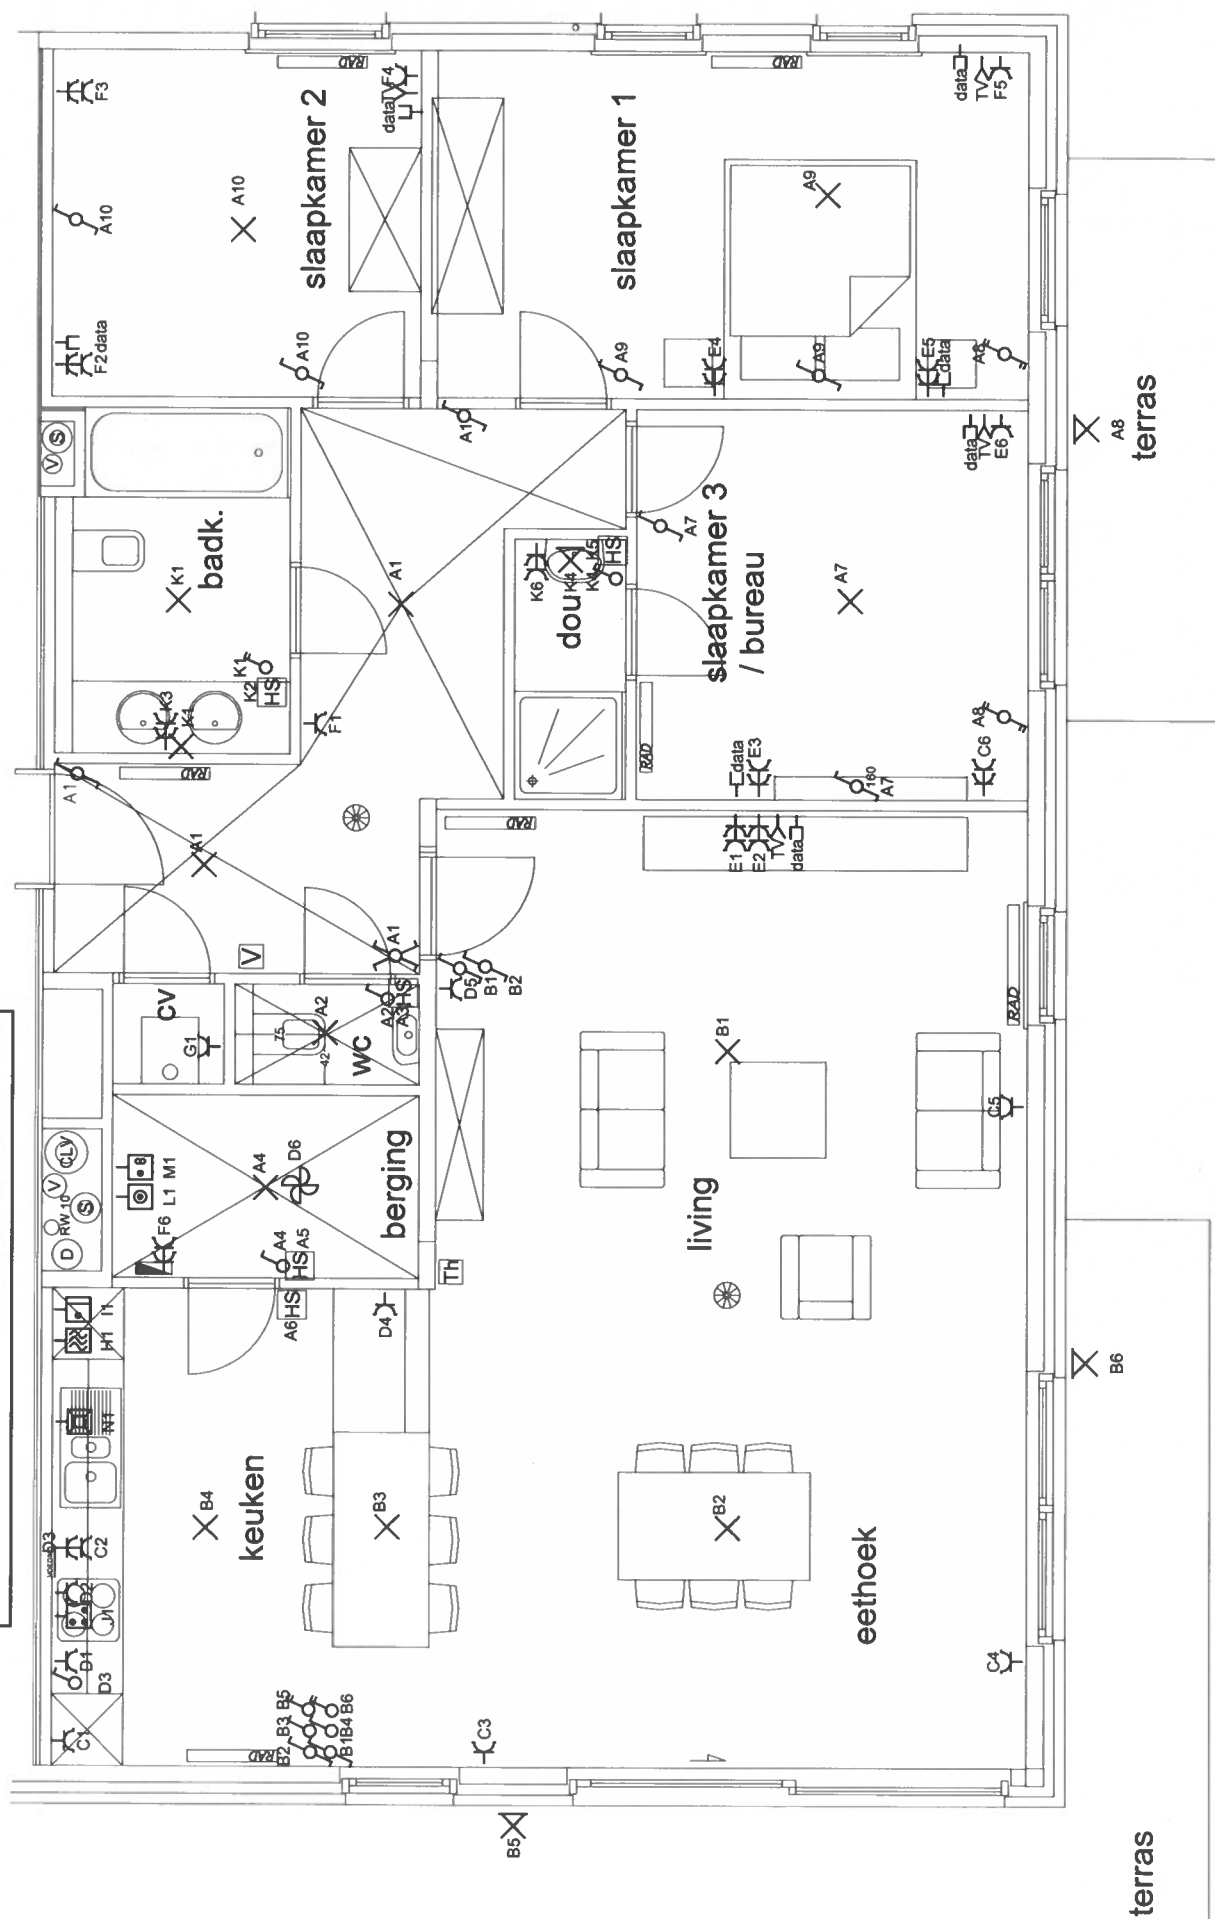

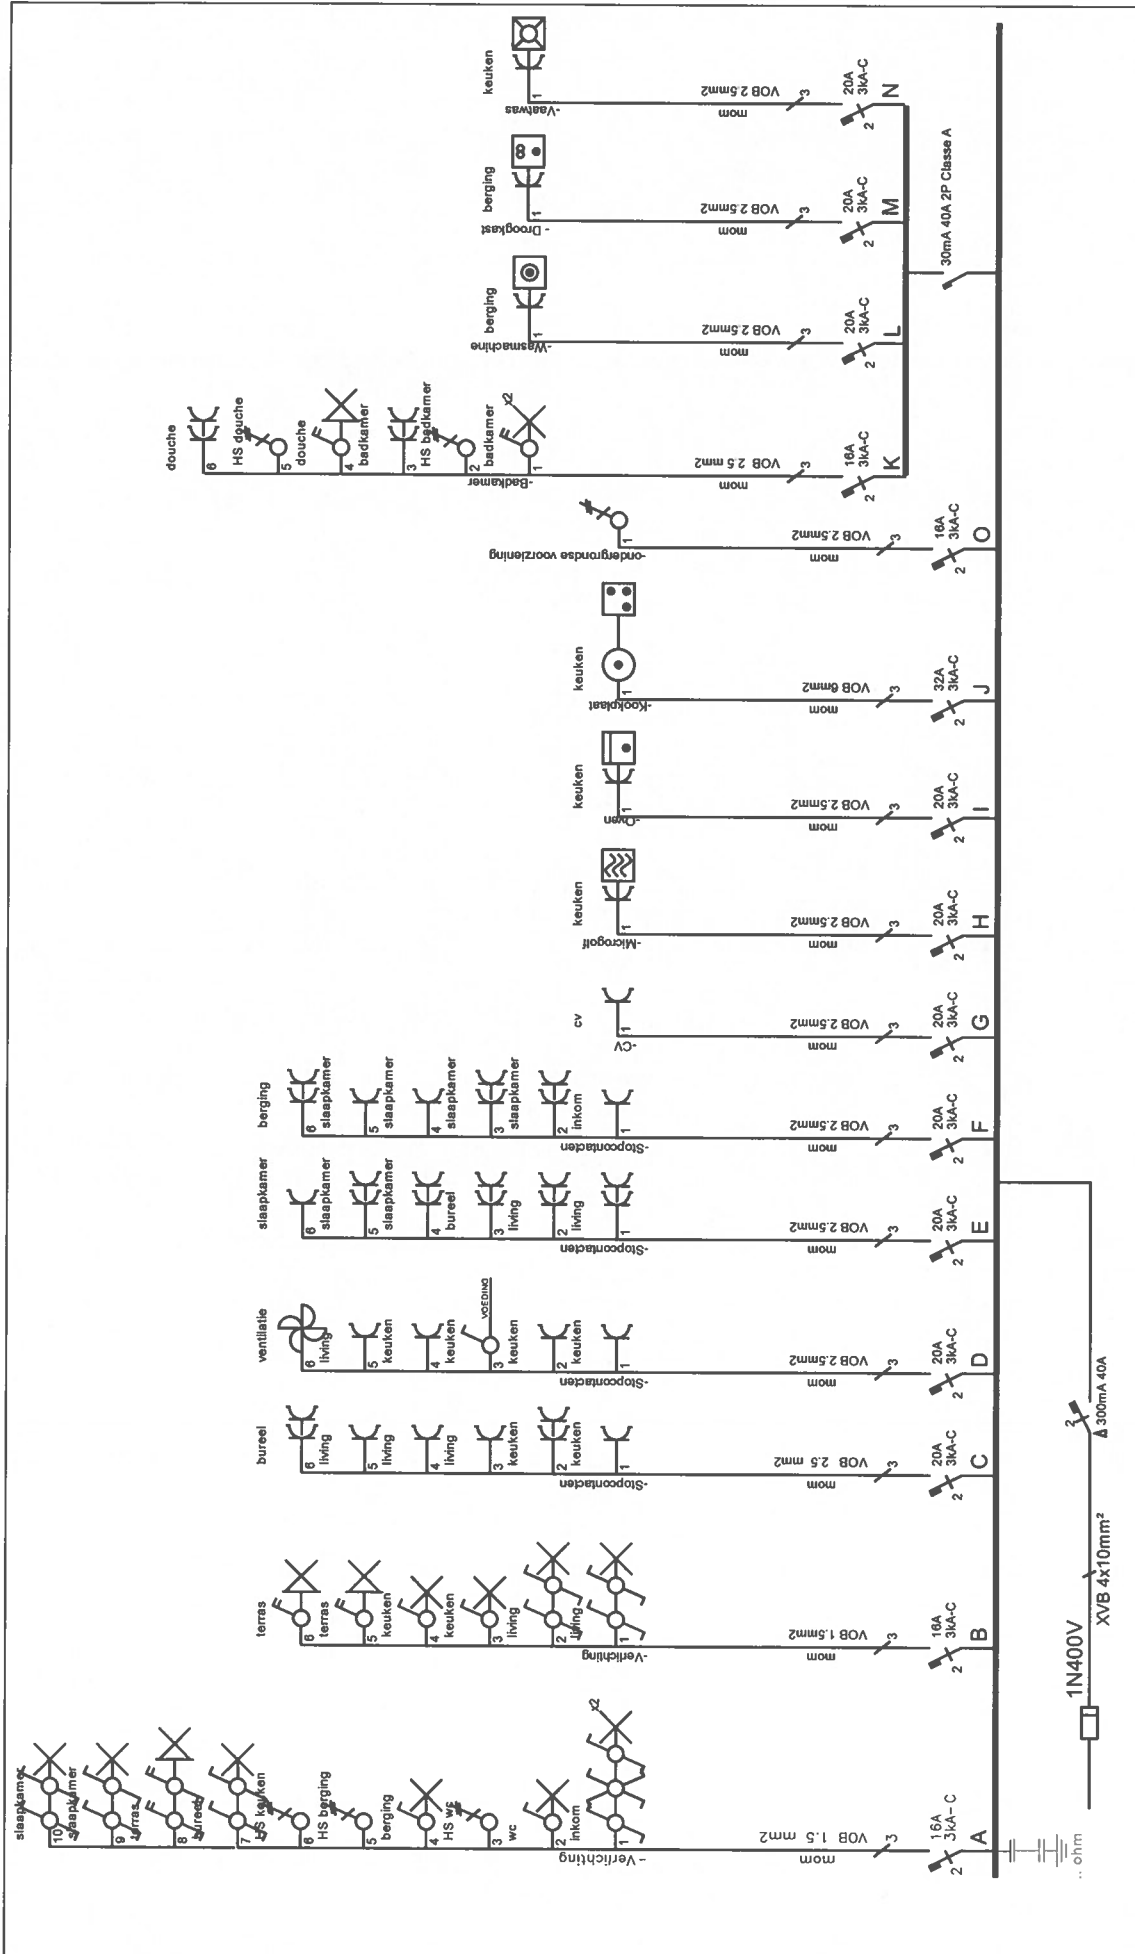

Afgev. erkend organisme .. / .. / 2014	Verantw. uitvoering .. / .. / 2014	Henri Horriestraat nr. 27 bus 13 8800 Roeselare Res. De Munt, app. C3-110
ELECTRO GEVAERT GABRIEL Gitsestraat 388 8800 Roeselare Tel. 051/24.17.98 Fax 051/24.02.54	GEVAERT GABRIEL Electro Gitsestraat 388 - 8800 Roeselare Tel. 051/24.17.98 - Fax - 051/24.02.54 info@electrogevaert.be www.electrogevaert.be	