

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 14/10/2021

Inspecteur: Guy Boon

Mentor:

Installateur: VDB Electrics BV

ID-label: Zavelstraat

B.T.W. nr.: BE 0760 962 030

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel ET61557

Serie Nr.: 19481264

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Zavelstraat
Huisnummer 20
Busnummer 11
Postcode 1770
Gemeente Liedekerke
Land België

Eigenaar

Naam De Waele
Straatnaam Zavelstraat
Huisnummer 20
Busnummer 11
Postcode 1770
Gemeente Liedekerke
Land België

Installateur

Naam VDB Electrics BV
BTW nr. BE 0760 962 030
Telefoonnummer 0479736000
E-mail info@vdbelectrics.be

Type : appartement

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 5451448820053234689



Teller Nr.: 50335492

Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 1

Spanning: 3N400V

Aantal kringen: 8

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 8.2.2. en 4.2.4.3.

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 63 A

Ri algemeen: 61,1 MΩ

OK



Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders

RE: 1,45 Ω

OK

**DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING**

$I\Delta$ (mA)	I_n (A)	I_n - andere (A)	$I_{\Delta t}$	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	63		22,5kA2s (3000A)	A	8	OK	OK
30	25		22,5kA2s (3000A)	A	2	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
5	C	16		2	2,5
2	C	20		2	2,5
1	C	25		4	4

Visueel nazicht (algemeen) OK

Aansluitingen OK

Equipotentiale verbindingen OK

Continuïteit OK

Directe aanraking OK

schema in bijlage door Aceg vzw NA

Doorsnede geleiders OK

Verlichting / toestellen NVT

Indirecte aanraking OK

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 14/10/2046



De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.



Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN TECHNISCH VOORBEZOEK

De inspecteur Guy Boon

Guy Boon

ACEG VZW - #197

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be


02 880 88 90


BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 14/10/2046	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

ORIGINEEL

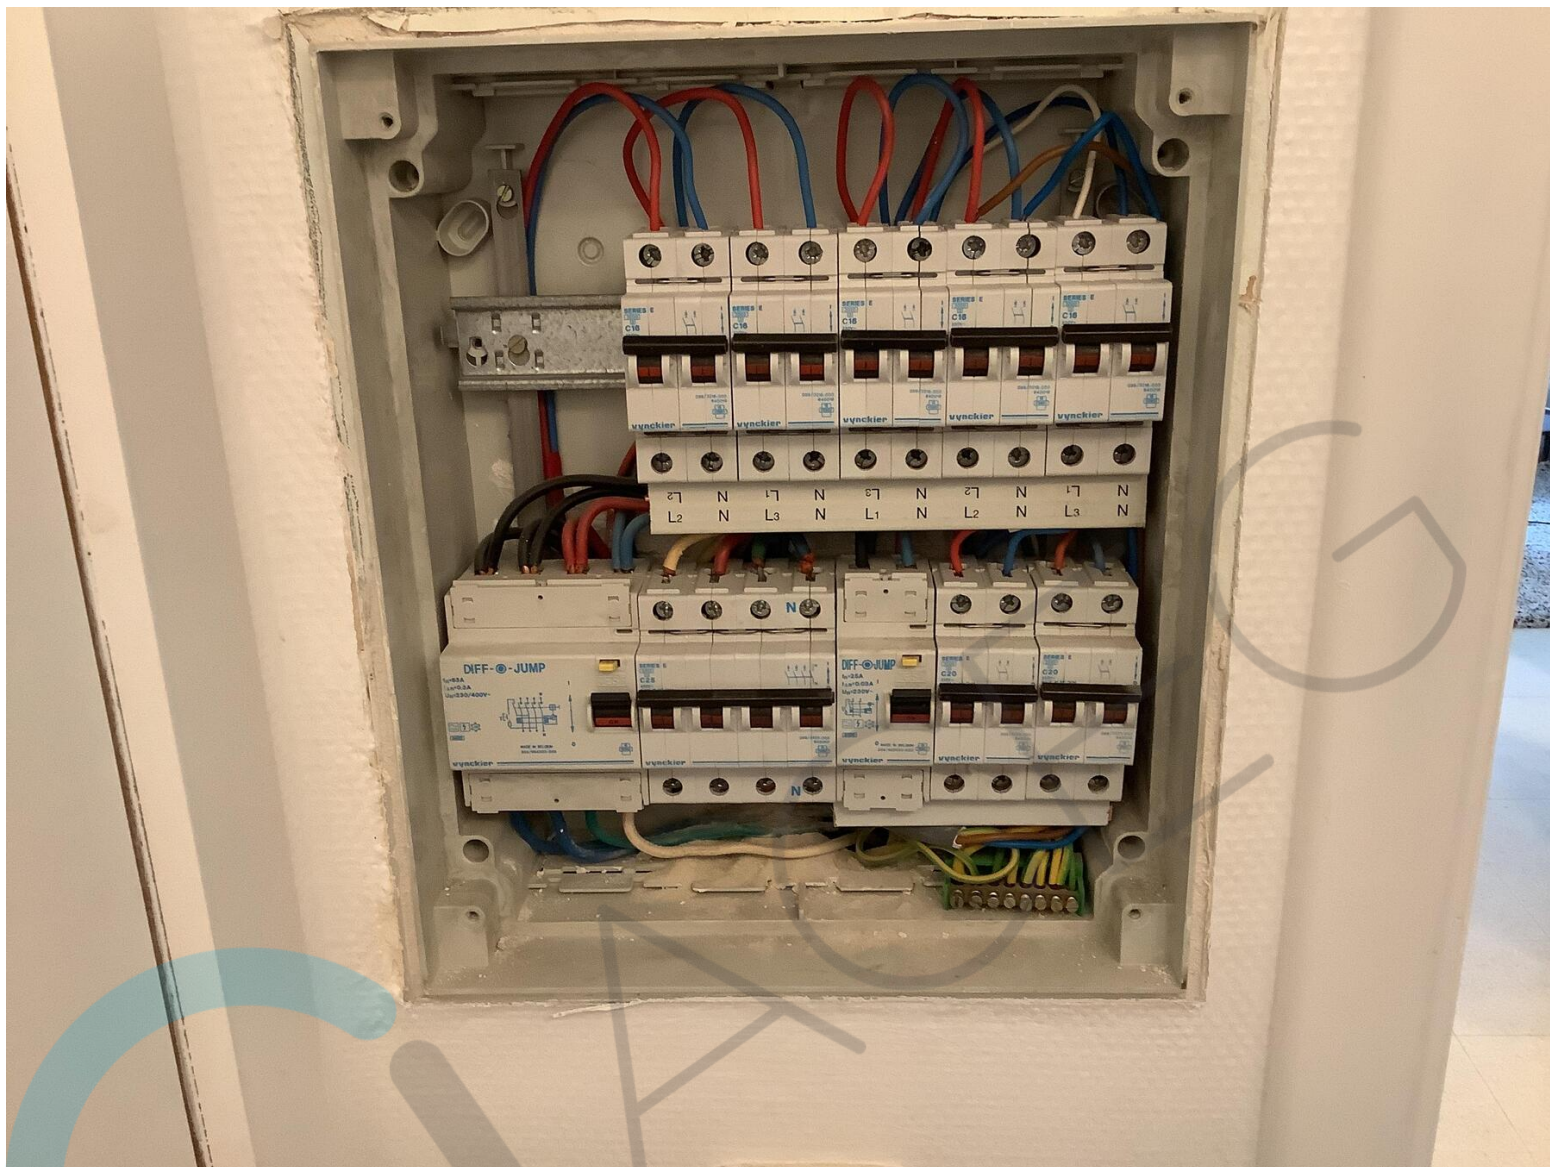

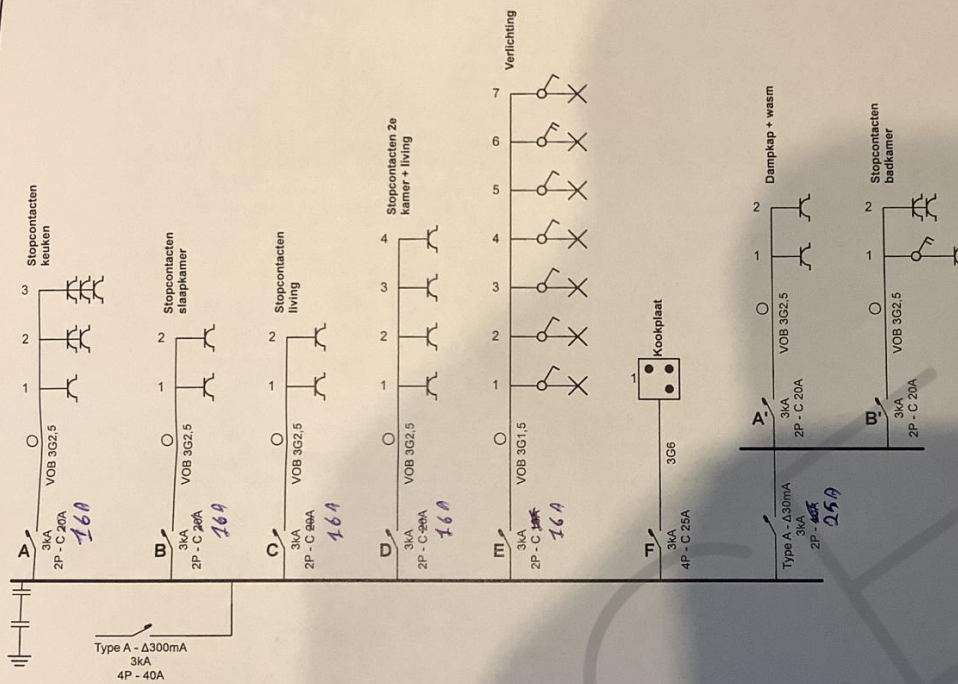


Erkend Organisme
ACEG
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: +32 2 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie
De Waele Martijn
Zavelstraat 20
1770 Liedekerke

Installateur
VDB Electrics
Vlamoven 17
9550 Herzela
GSM: 0479 73 60 00
e-mail: info@vdbelectrics.be
BTW BE 0739.815.931

p. 1/3
Eendraadschema
3 x 400V + N - 50Hz

p. 3/3
Lijst Kringen
3 x 400V + N - 50V

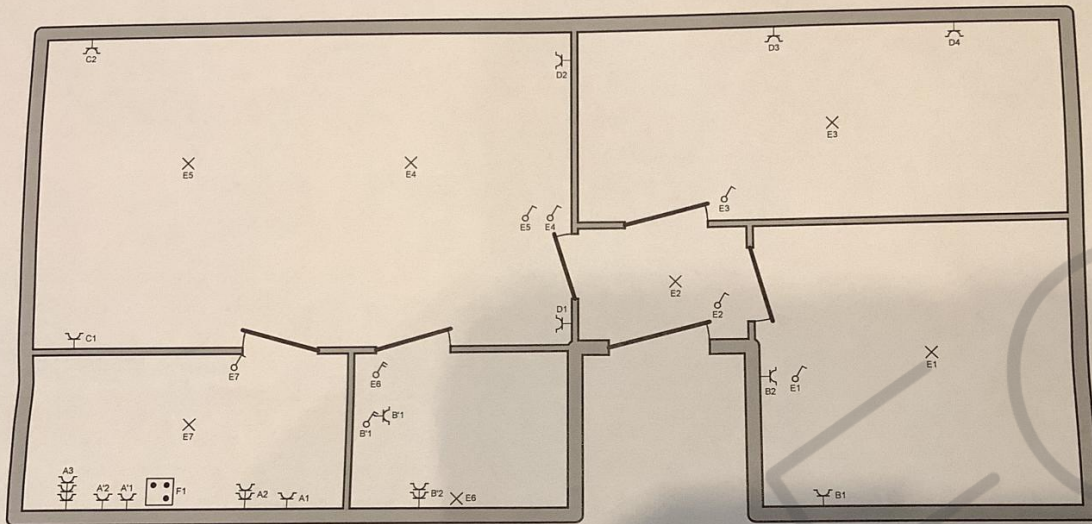

Erkend Organisme
ACEG
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: +32 2 880 88 98
e-mail: info@aceg.be

12
14/10/21

Plaats van de elektrische installatie
De Waele Martijn
Zavelstraat 20
1770 Liedekerke

Installateur
VDB Electrics
Vlamoven 17
9550 Herzele
GSM: 0479 73 60 00
e-mail: info@vdbelectrics.be
BTW BE 0739.815.931

p. 2/3
Situatieschema
3 x 400V + N ~ 50Hz





CHANCEEG





CHANCEEG