vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl
Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel
Safety, quality and environmental services

VINÇOTTE

BELAC 040-INSP

Verslag nr. : .....

N 172879

Resi code:

❍ Antwerpen-Limburg	tel.: 03 221 86 11	❍ Oost & West -Vlaanderen	tel.: 09 244 77 11
❍ Brabant	tel.: 02 674 57 11	❍ Wallonië	tel.: 081 432 611

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :	**Installatie :**	**Eigenaar ~~of beheerder~~ :**
Naam,voornaam :	Naam, voornaam :	.....
.....	Adres :	.....
Ident. Kaart nr. :	Post nr. + Stad :	.....
BTW nr.: BE	Tel. : . . . . /	. . . . / . . . . .

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ❍.....

❍ **Art 270**	❍ ingebruikname	❍ wijziging	❍ uitbreiding	❍ Art 86	❍ Art 271 bis	① **Wooneenheid**
	❍ mobiel	❍ tijdelijk		❍ Art 87	❍ Art 278	② **Huishoudelijke werkeenheid**
❍ **Art 271**	❍ periodiek	❍ controle	❍	❍ Art 88	❍ Art	③ **Gemeenschappelijke delen**
❍ **Art 276** : verzwaring		❍ **Art 276bis** : verkoop van een wooneenheid		❍ Art ...	❍ Art	④ **Werkeenheid**

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	*EAN* 541448860000826667 8	❍ EAN niet meegedeeld	❍ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: ..... meterstand dag : ..... nacht :	❍ kWh excl. nacht meter :	
	Bescherming aansluiting (A) : ❍20 ❍25 ❍32 ❍40 ❍50 ❍63 ❍80 ❍100 ❍.....	nr. : ..... meterstand :	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U_N : ❍ 230 V ❍ 3x230 V ❍ 3N400 V ❍.....	Type aardelektrode :	
	Maximale nominale stroom (A) : ❍20 ❍25 ❍32 ❍40 ❍50 ❍63 ❍80 ❍100 ❍.....	❍ aardingslus ❍ pen / baar	
	Voedingsleiding hoofdbord : ..... X ..... mm² - Type :	❍	
Beschrijving installatie ❍ zie bijlage(n)	Algemene differentieelstroominrichting : ..... A / ..... mA	Aantal borden :	Aantal eindstroombanen : .....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....

Metingen - testen - controles - verzegeling :

❍ Rechtstreekse aanraking	❍ Onrechtstreekse aanraking	❍ Montage	❍ Toestellen	❍ Materieel	❍ I>/doorsnede	❍ Schema's
❍ Aardingsweerstand : ..... Ω	❍ Algemeen isolatieniveau : ..... MΩ		❍ Controle foutlus	❍ Aardingscontinuïteit		❍ Test diff.
Differentieelstroominrichting : ❍ was verzegeld	❍ werd verzegeld	❍ werd niet verzegeld	❍ kan niet verzegeld worden			

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie ❍ **Nihil**	.....
Inbreuken Bestaande installatie ❍ **Nihil**	.....
Opmerkingen ❍ **Nihil**	.....

Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :

❍ De nieuwe installatie voldoet **voldoet niet** aan het AREI.

❍ De bestaande installatie voldoet **voldoet niet** aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór
..... (*)
❍ door hetzelfde erkend organisme.

Voor de directeur generaal : Handtekening

Agent bezoeker :

Naam : ..... Agent nr. : ..... Datum : . . / . . / . .

Bijlage(n) : ❍ Situatieschema('s) : ..... ❍ Eéndraadsschema('s) : ..... ❍ .....

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

❍ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

❍ Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

APP5

KEURINGSORGANISATIE


VINÇOTTE vzw
Bernard De Clercq
4174

INSTALLATEUR

Elektrotechniek De Pauw BVBA
Rijschootstraat 5d
9960 Assenede
BTW BE 0866.499.430

EIGENAAR

Residentie
ROTUNDA

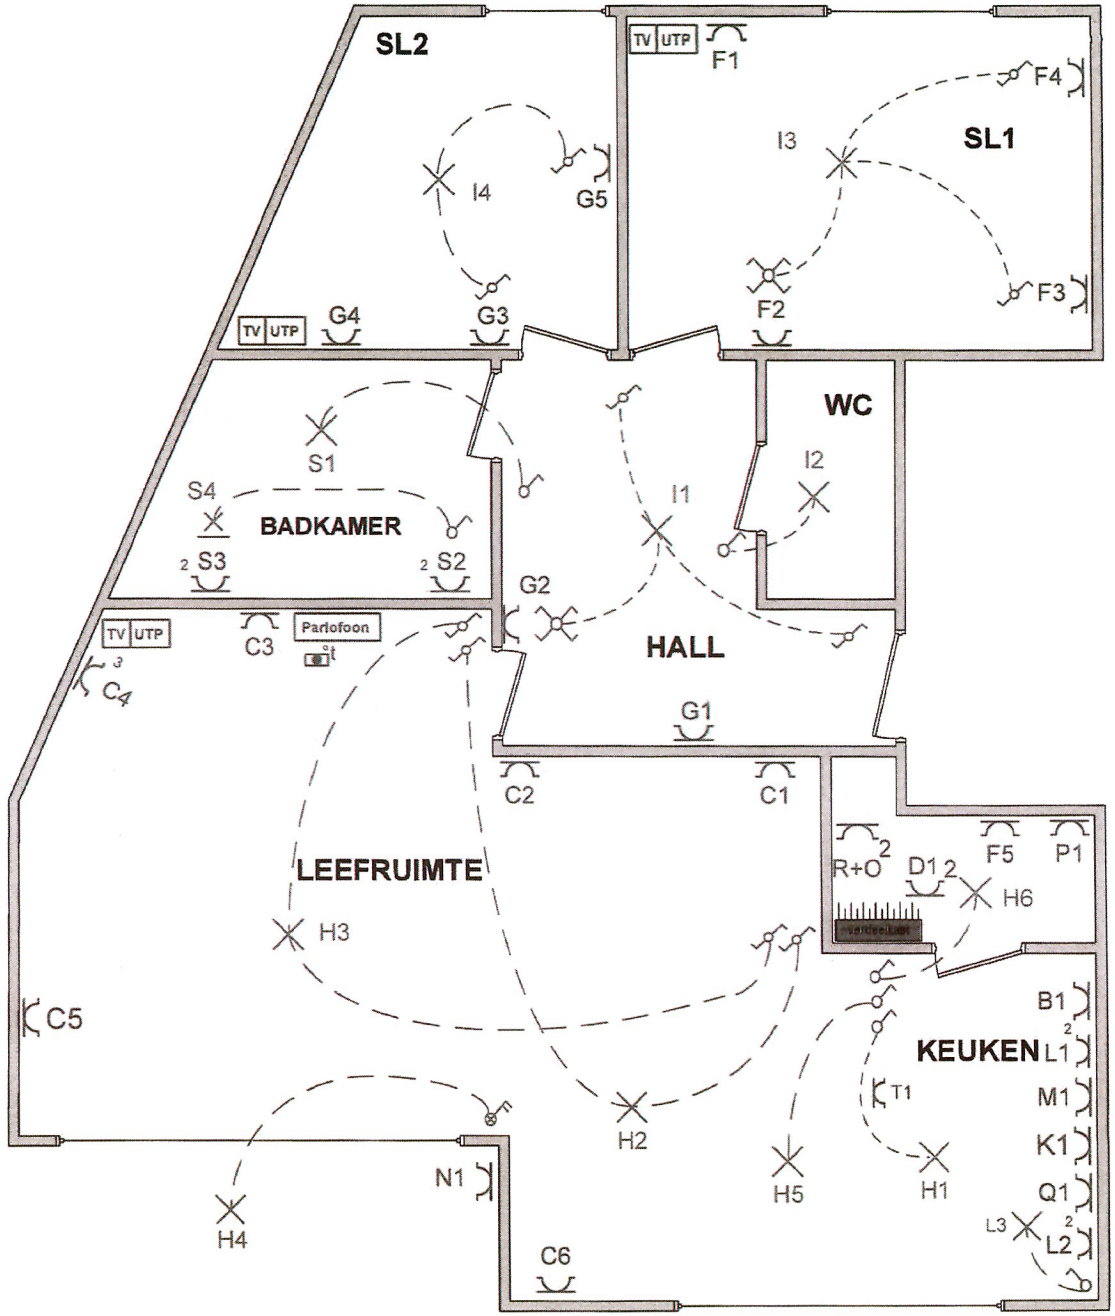

Verdeelkast appartement5		
A	2P/40A	Differentieel 0.3A
B	2P/20A	Oven
C	2P/20A	Stopc living
D	2P/20A	Stopc onder kast
E	2P/6A	CV
F	2P/20A	Stopc SL1 + berging
G	2P/20A	Stopc SL2 + gang
H	2P/16A	Verl berging + keuken + leefruimte + buiten
I	2P/16A	Verl gang + wc + SL's
J	2P/40A	Differentieel 0.03A
K	2P/32A	Kookplaat
L	2P/20A	Stopc keukenblad
M	2P/20A	Frigo
N	2P/20A	Stopc buiten
O	2P/20A	Droogkast
P	2P/20A	Boiler
Q	2P/20A	Dampkap
R	2P/20A	Wasmachine
S	2P/20A	Badkamer
T	2P/20A	Vaatwas


KEURINGSORGANISME

VINÇOTTE vzw
Bernard De Clercq
4174

INSTALLATEUR

Elektrotechniek De Pauw BVBA
Rijschootstraat 5d
9960 Assenede
BTW BE 0866.499.430

EIGENAAR

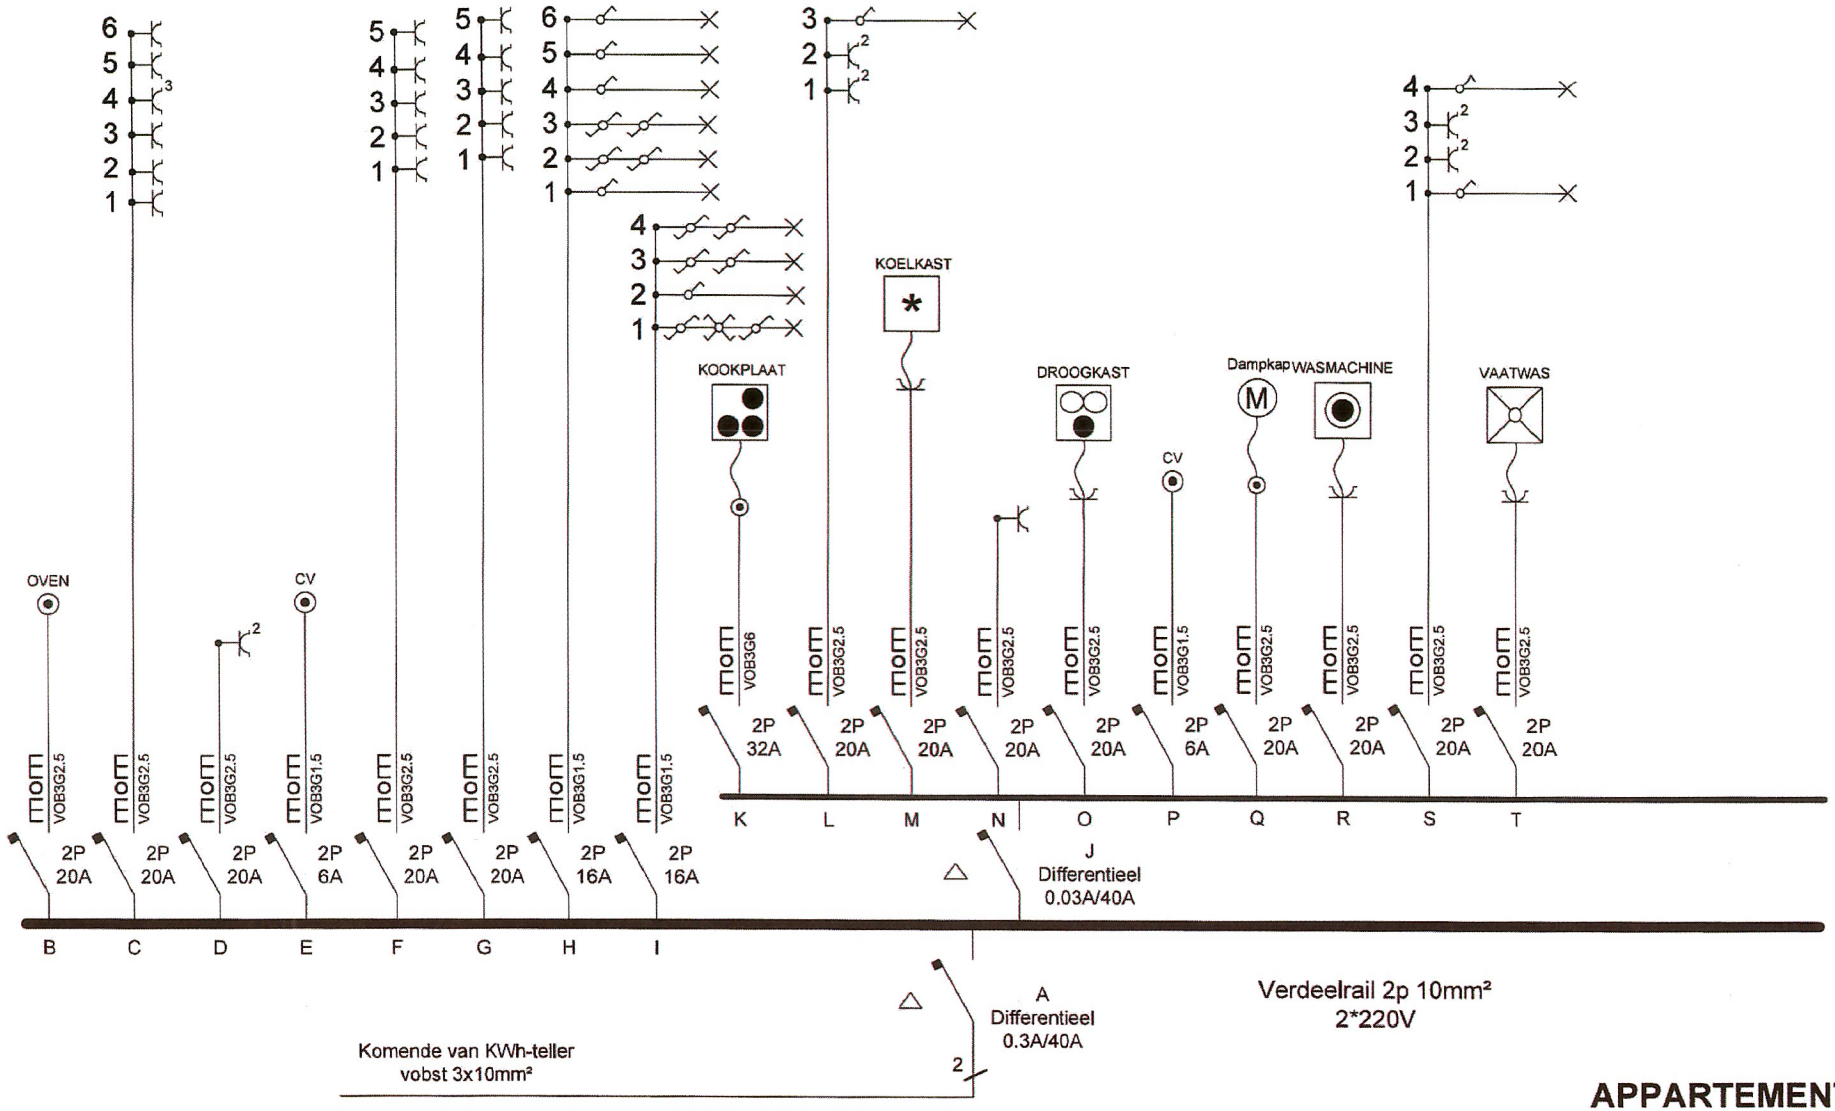

APPARTEMENT5

KEURINGSORGANISME	INSTALLATEUR	EIGENAAR
VINÇOTTE vzw Bernard De Clercq 4174	Elektrotechniek De Pauw BVBA Rijschootstraat 5d 9960 Assenede BTW BE 0866.499.430	Rotunda