

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 29/10/2018

Inspecteur: Jef Haest

Mentor: -

Installateur: Elektrotechniek
Antwerpen bvba

ID-label: Einde Were 19B/202 app A2.1, 9000 Gent

B.T.W. nr.: BE 453 535 376

IK. nr.: -

Merk en type meettoestel: Fluke 1663 Serie Nr.: 3808143

Plaats van het onderzoek:

Straatnaam Einde Were
Huisnummer 19B/202 app A2.1
Postcode 9000
Gemeente Gent
Type appartement

Eigenaar:

Naam iov Elektrotechniek Antwerpen bvba
Straatnaam -
Huisnummer -
Postcode -
Gemeente -

EAN : 54

Teller Nr.: : Te plaatsen

Aard onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 270 en 86.

Netbeheerder: EANDIS Spanning: 1N400V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1 Aantal kringen: 12 Isolatie: >5 MΩ

Aardelektrode: Aardingslus RE: 1.8 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Alle	Ok	Ok
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	4	Ok	Ok

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
Zie schema's	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	☒ OK ☐ NOK	Directe aanraking	☒ OK ☐ NOK	Indirecte aanraking	☒ OK ☐ NOK
Aansluitingen	☒ OK ☐ NOK	Correcte schema's	☒ OK ☐ NOK	schema in bijlage door Aceg vzw	☐
Equipotentiale verbindingen	☐ OK ☐ NOK	niet van toepassing	☒ in afwachting		
Continuïteit	☒ OK ☐ NOK	Verlichting / toestellen	☐ OK ☐ NOK	☒ NVT	

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Geen inbreuken vastgesteld.

Nota's:

- De verlichting is nog niet definitief geplaatst.
- Badkamer is nog niet volledig afgewerkt. Bad en/of douche dient nog geplaatst te worden.
- Keuken nog niet volledig geplaatst. Keukentoestellen en/of -meubels nog te voorzien.

BESLUIT


- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 29/10/2043
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 4

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Jef Haest

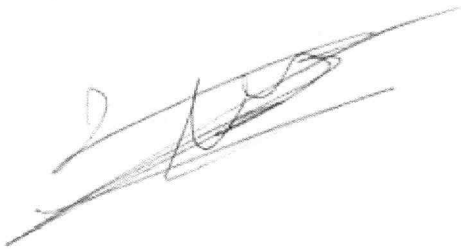

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be


02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Indien u belangrijke uitbreidingen doet aan uw installatie, laat opnieuw keuren	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 29/10/2043	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



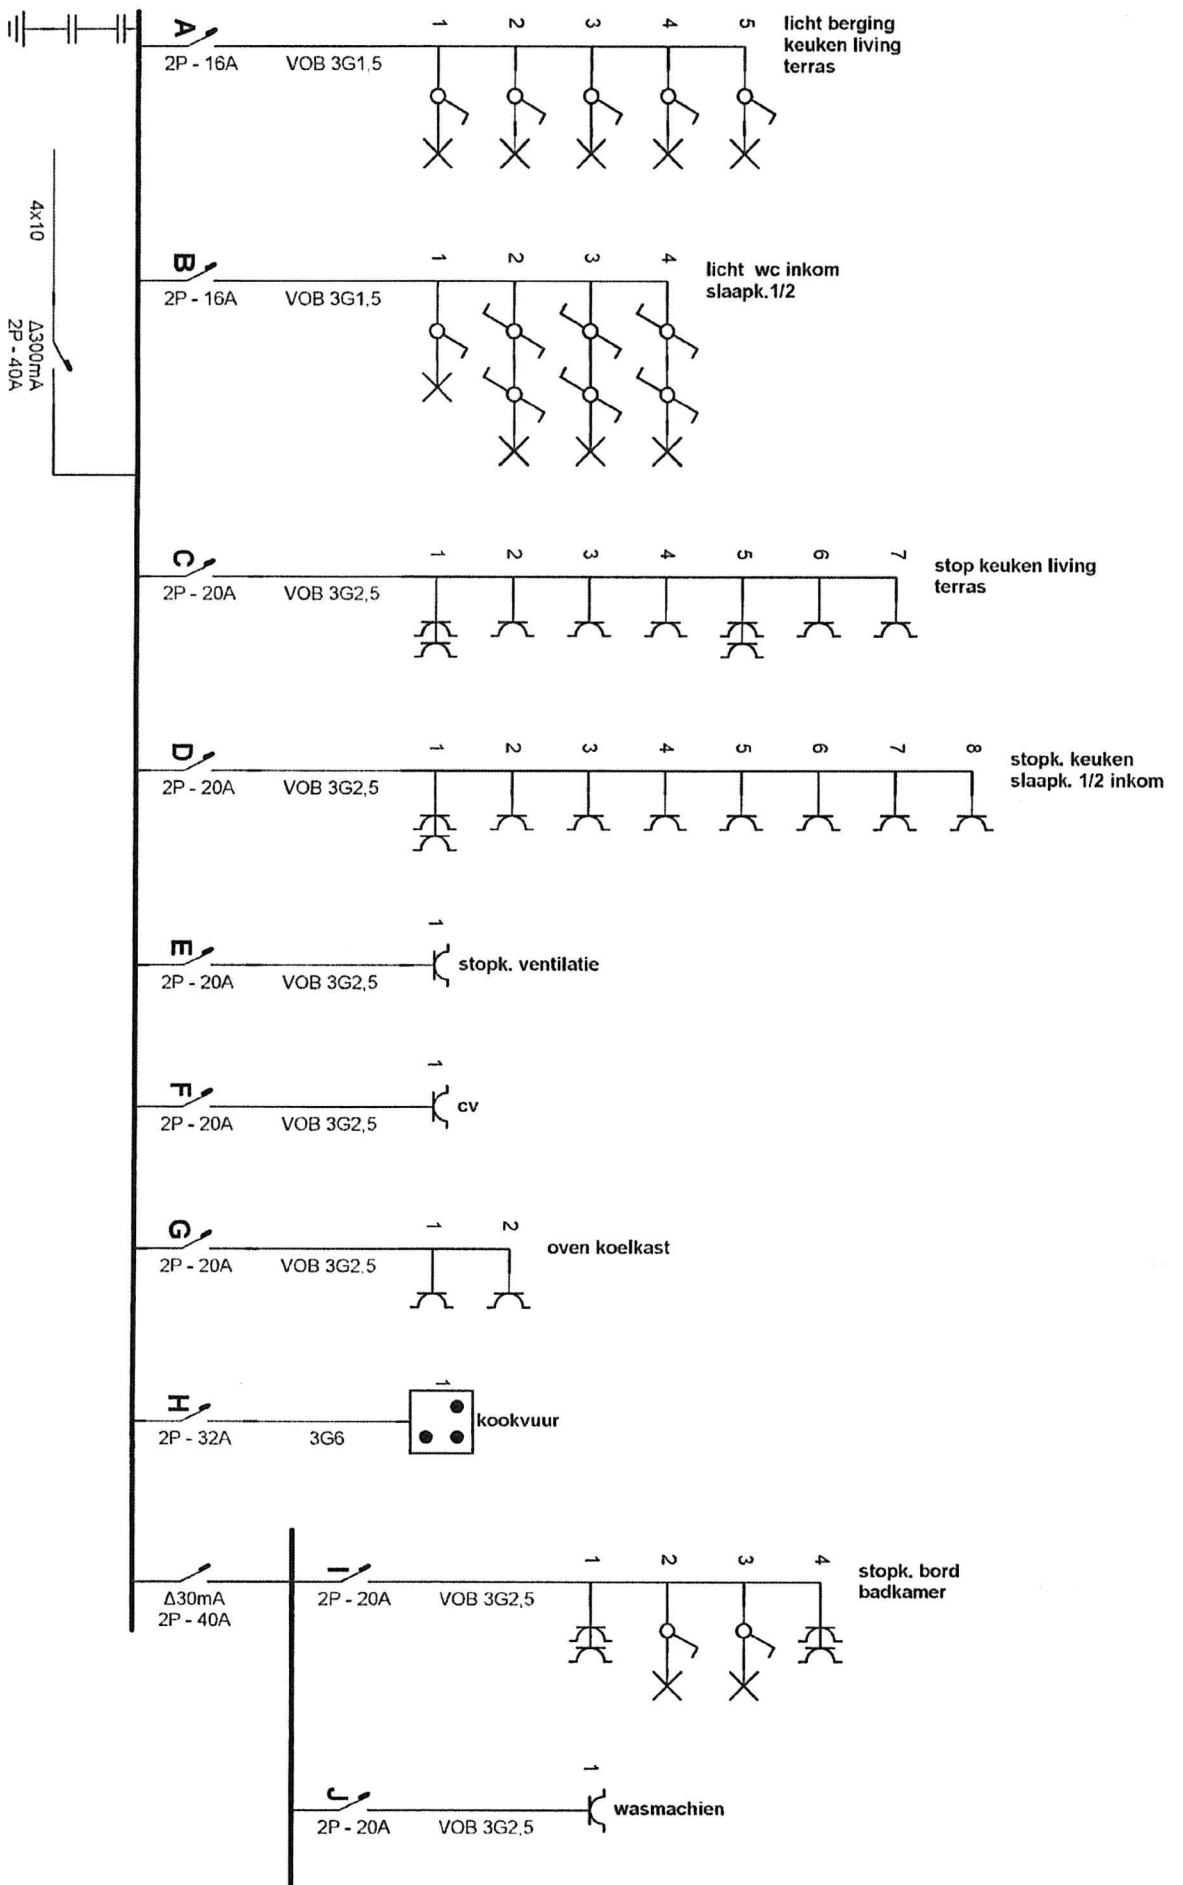

Plaats van de elektrische installatie

basix
Einde Were 19B Bus 202
9000 Gent
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur


elektro techniek antwerpen
vosveld 4
2110 willegem
Tel.: 03/366 58 11 GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 1/2

Eendradaschema

Datum: 24/10/2018

2 x 230V ~ 50Hz

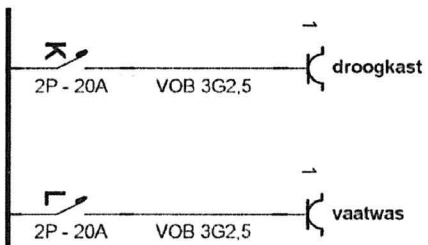

Plaats van de elektrische installatie

basix
Einde Were 19B Bus 202
5000 Gent
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

elektro techniek antwerpen
vosveld 4
2110 wijnegem
Tel.: 03/366 58 11 GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 2/2

Eendraadschema

Datum: 24/10/2018

2 x 230V ~ 50Hz

app

2.1