

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20240226010002 Datum onderzoek: 26/02/2024 Agent: Geoffrey De Grave volgens procedure TP01b

ALGEMENE GEGEVENS

Uw referentie: Herkeuring op : 26/02/2049
Plaats van onderzoek: Jozef II-straat 29 bus 0201, 8400 Oostende (België)
Eig./Uitb./Beh.: Duyck Britt bvba - Troonstraat 79, 8400 Oostende (België)
Uitvoerder: Janssen Duyck - Hooggeleedstraat 14, 8400 Oostende (België)
Bedrijf: DJT bvba Ond nr : BE0863727887
Type lokalen: Wooneenheid
Doel onderzoek: 6.4 - Gelijkvormigheid/indienststelling voor ingebruikname volgens AREI Boek 1 - KB 05/03/2023
Installatie van: voor 1981 1981 - 2020 2020 - 2023 na 6/2023

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE METINGEN EN BEPROEVINGEN

EAN:		Continuïteitsmeting:	OK
DNB:	Imewo	Diff. testknop:	OK
Nominale spanning:	230V mono	Diff. foutlus:	OK
Hoofdbeveiliging:	40A	Bescherming RA/OA:	OK
Voedingsleiding:	2 x 16 mm ² VOB	staat vast elektrisch materieel:	OK
Elektrode type:	Pen/Staven	R isolatie:	10.9 MOhm
Aantal borden:	2	R aarde:	1.6 Ohm
Aantal stroombanen:	10	Schema's:	In bijlage
Waarde diff. inr:	300mA 40A		



TOELICHTING

INBREUKEN (I) / AFWIJKING (A) / OPMERKINGEN (O) / VASTSTELLING (V)

Groep	I/A/O/V	Omschrijving	Arei nr
1 Inbreuken	V	Geen inbreuken vastgesteld.	Vaststelling

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI – Boek 1 – KB 05/03/2023. De ADS werd verzegeld en het ééndraadsschema en situatieplan zijn voor gezien getekend door de agent-bezoeker. De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op 26/02/2049 of voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

RAADGEVINGEN

Het verslag van de controle moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten.



Erkend controle organisme door FOD Economie
KEURteam vzw TEL: 050 68 55 55
Meulestraat 31 info@keurteam.be
8730 Beernem www.keurteam.be
Ondnr BE 0831.542.002 RPR Gent afdeling Brugge



526-INSP

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20240226010002 Datum onderzoek: 26/02/2024 Agent: Geoffrey De Grave volgens procedure TP01b

CLAUSULE

Dit onderzoek beperkt zich tot de vaste elektrische installatie die zichtbaar en zonder extra middelen bereikbaar zijn. Schakelaars, contactdozen, kabelgoten en apparaten zijn niet opengemaakt. Toestellen en apparaten maken geen deel uit van dit onderzoek.


Vrijgave in naam van de directeur van het erkend organisme.


Inspecteur: **Geoffrey De Grave**

Datum vrijgave: 26/02/2024

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20240226010002 Datum onderzoek: 26/02/2024 Agent: Geoffrey De Grave volgens procedure TP01b

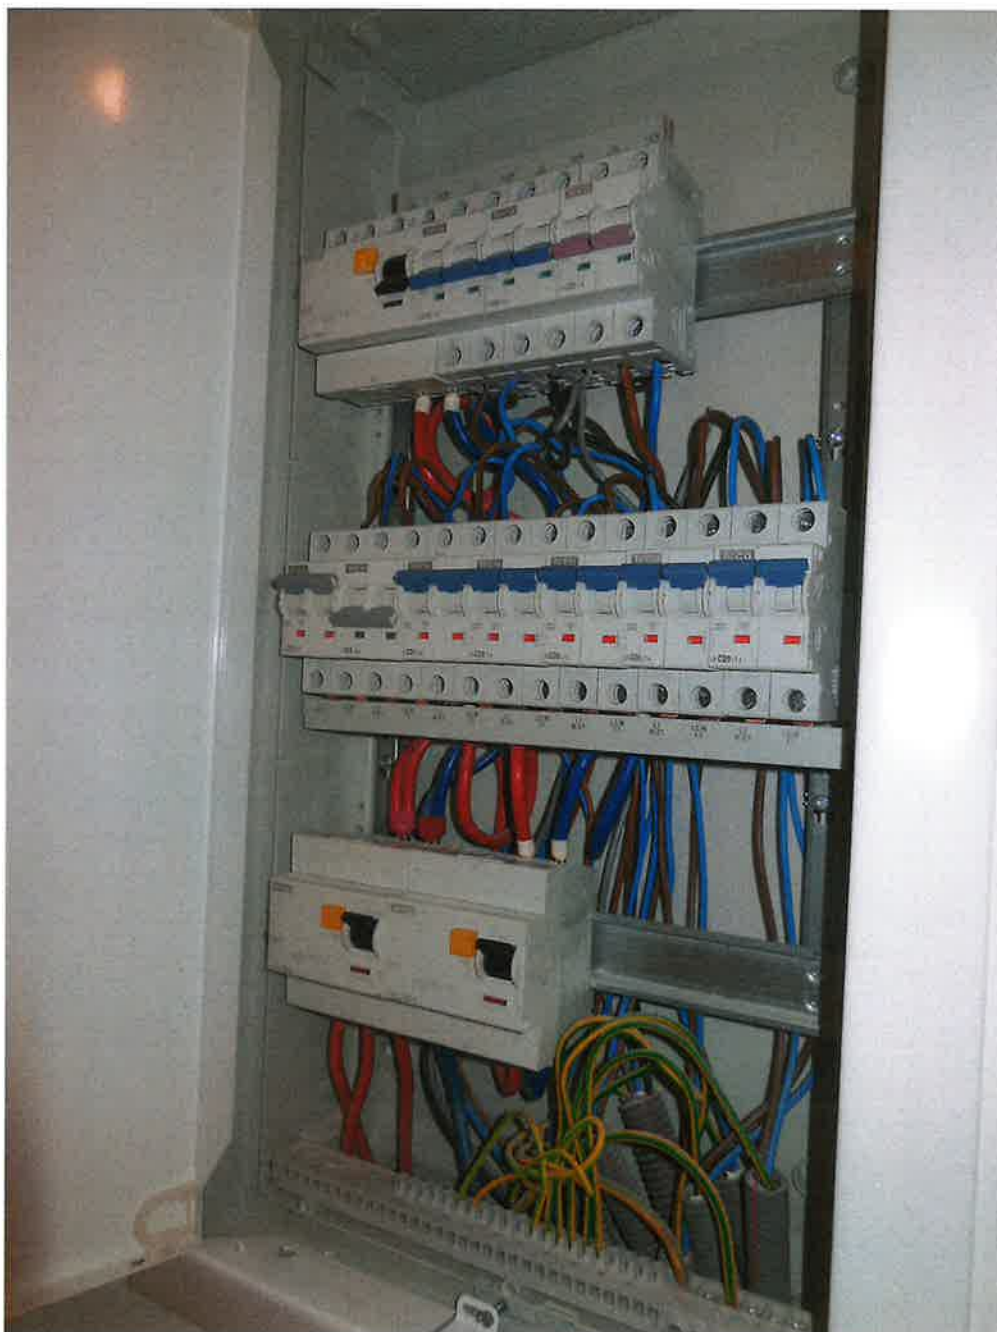

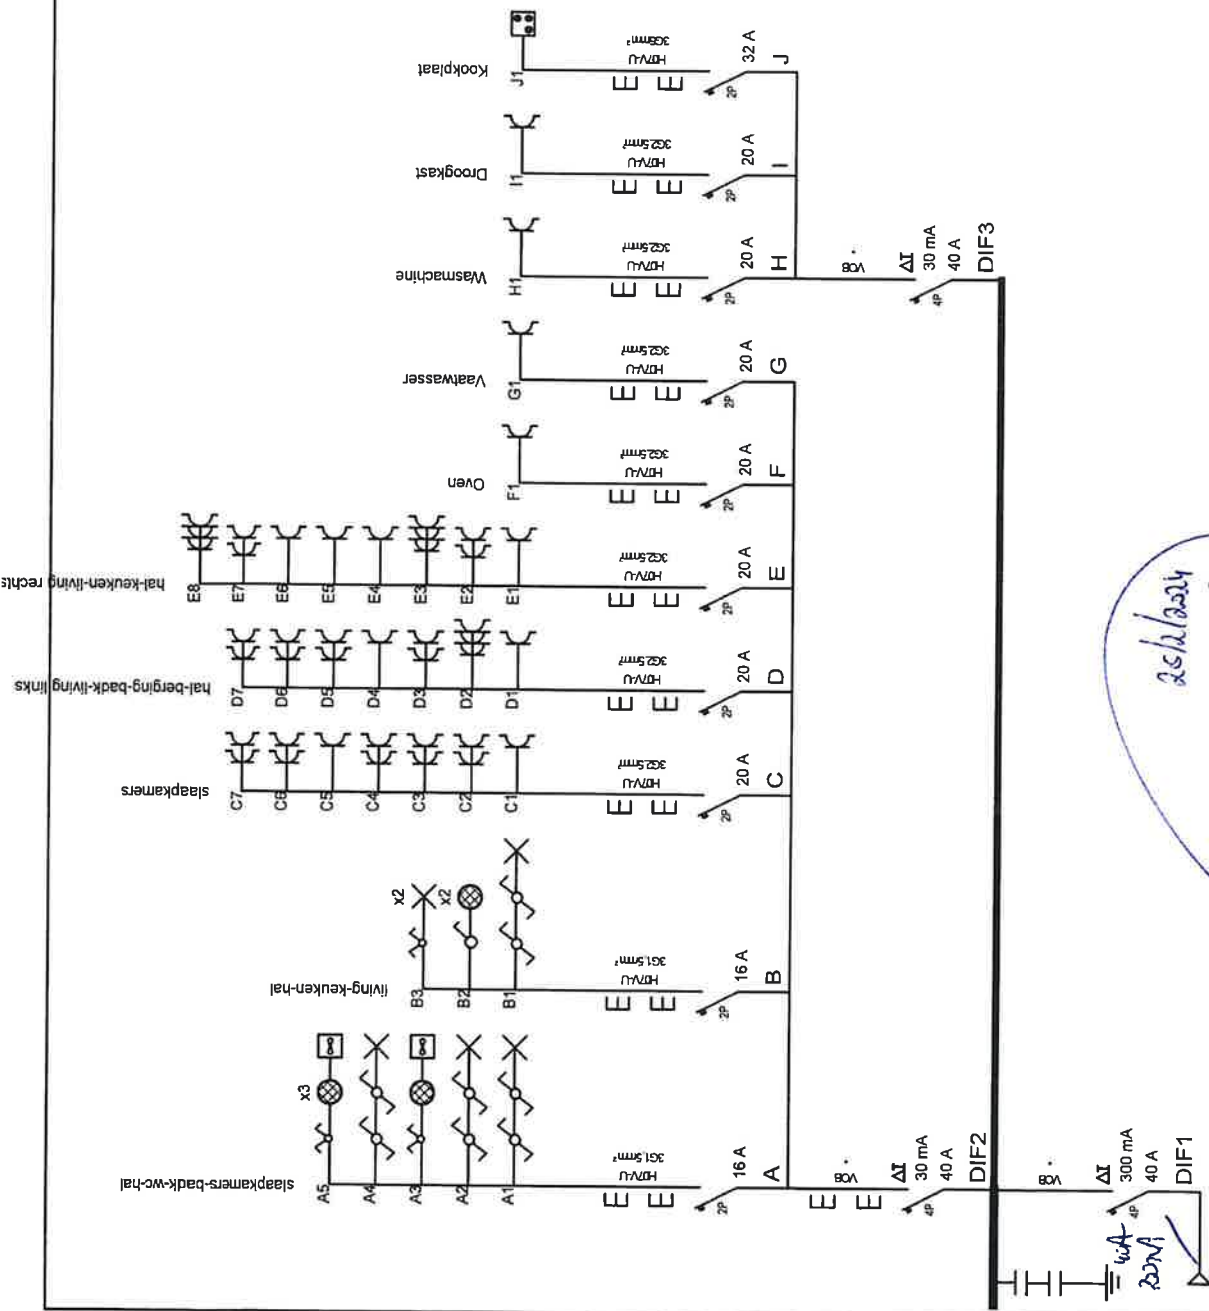


**TOTAAL
RENOVATIE**

Ke-0-cad schivervo

INSTALLATEUR	KEURING	WERF	Schema1A	230V~
Naam DJT bvba .. BTW 0863.727.887.. Datum 08/01/2024 Handlek Janssen	ORGANIS <u>KEURTEAM DE GRAVE</u> Naam <u>KEURTEAM VZW</u> Datum <u>08/01/2024</u> Handlek <u>www.KEURTEAM.be</u>	Naam Jozef II straat 29 bus 0201 Straat Jozef II straat 29 bus 0201.. Gemeen Oostende .. Handlek ..	Naam Jozef II straat 29 bus 0201 Straat Jozef II straat 29 bus 0201.. Gemeen Oostende .. Handlek ..	Naam Jozef II straat 29 bus 0201 Straat Jozef II straat 29 bus 0201.. Gemeen Oostende .. Handlek ..

25/12/2024

BE 0897.181.803

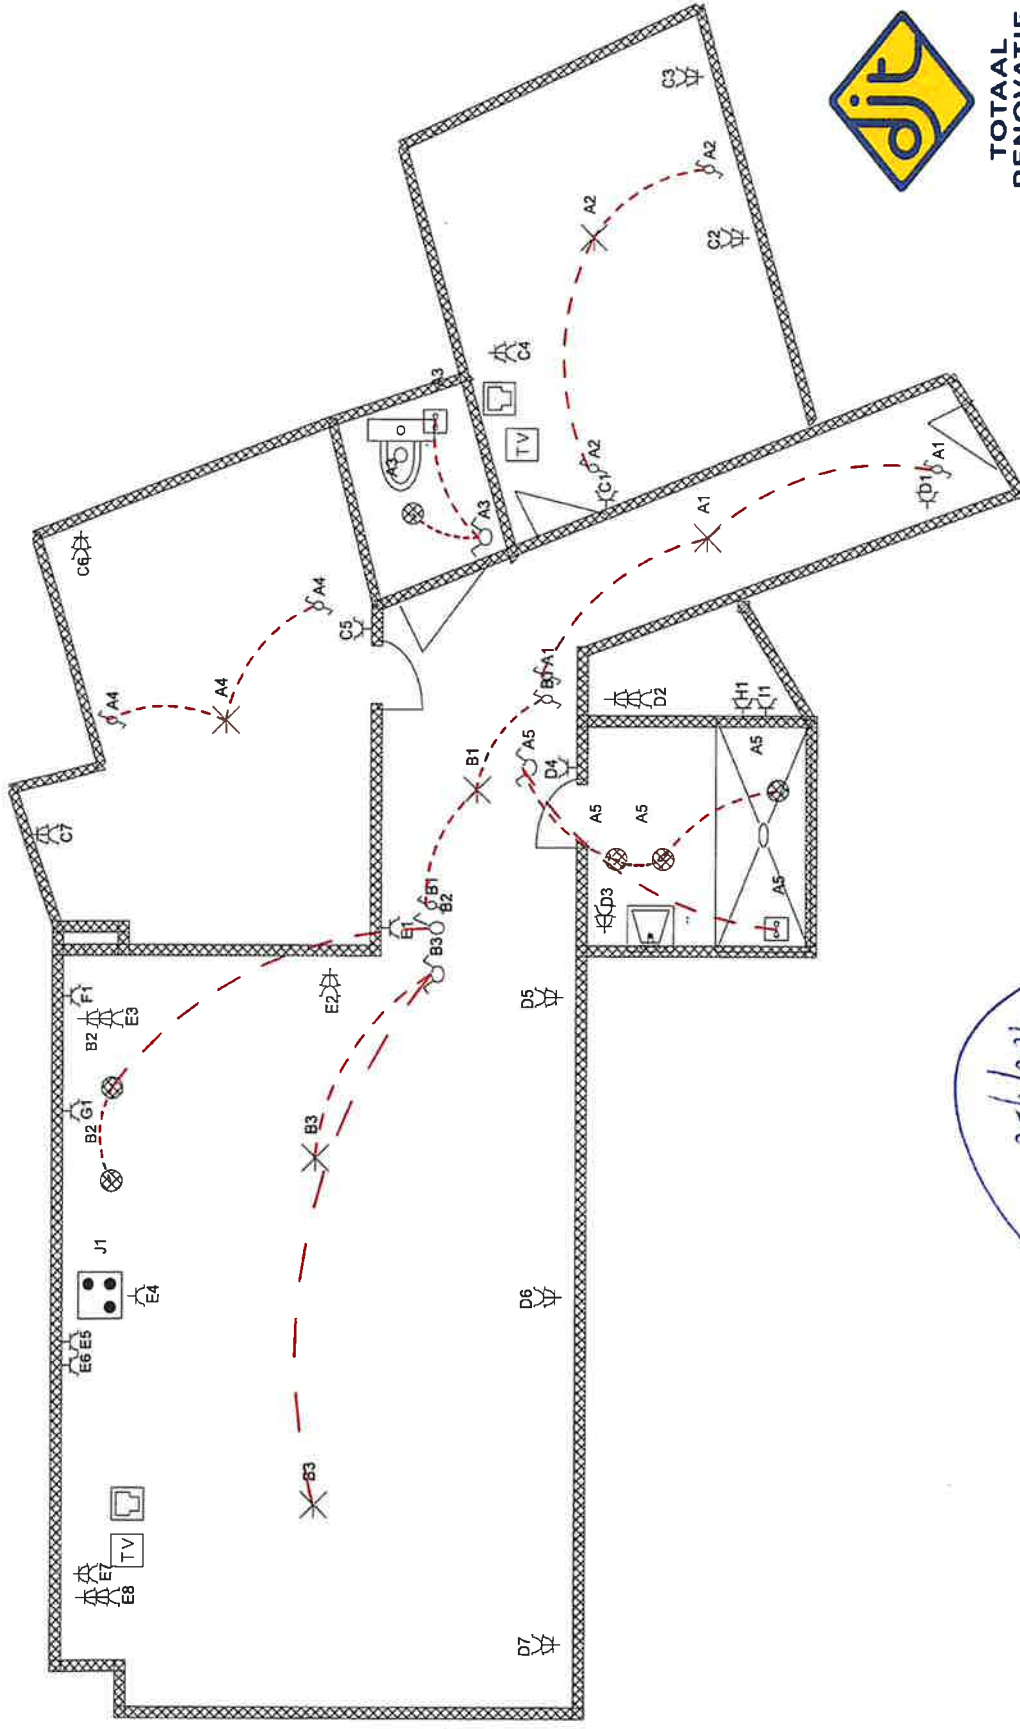

25/12/2024

INSTALLATEUR
 Naam DJT bvba
 BTW 0863.727.887
 Datum 08/01/2024
 Handtek Janssen

KEURING
 ORGANIS Keurteam
 Naam Keurteam
 Datum ..
 Handtek ..

WVUR GEOFREY DE GRAYE
 KEURTEAM VZW
 info@keurteam.be
 www.keurteam.be

WERF
 Naam Jozef II straat 29 bus 0201
 Straat Jozef II straat 29 bus 0201
 Gemeen Oostende
 Handtek ..

lekening 1
 Naam Duyck Britt bv
 Straat Troonstraat 79
 Gemeen 8400 Oostende
 Handtek ..

230V~

BE-0697-184-803