



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 23/05/2024

Inspecteur: Bart Sanglan

Mentor:

Installateur: EDI

ID-label: DIE_18983

B.T.W. nr.: BE 0734 538 339

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel MI 3102
BT

Serienummer: 23120897

Datum verslag: 23/05/2024

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Weidekouter
Huisnummer 43
Busnummer
Postcode 9200
Gemeente Oudegem
Land België

Eigenaar

Naam Tobias Michiels
Straatnaam Weidekouter
Huisnummer 43
Busnummer
Postcode 9200
Gemeente Oudegem
Land België

Installateur

Naam EDI
BTW nr. BE 0734 538 339
Telefoonnummer 02 260 26 60
E-mail na@aceg.be

Type : Laadpaal

EAN : 541448820071762966

Teller Nr. : 1SAG1105302890

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole voor de aansluiting van een elektrische laadpaal in een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4, 7.22 en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 3

Aantal kringen: 2

Aardelektrode: Aardingslus

Ri algemeen: 8,88 MΩ

RE: 7,27 Ω

OK

OK



Kan de laadinrichting energie terugleveren aan de vaste stroomopwaartse elektrische installatie: Nee

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	IΔt	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Alle	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	1	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	40	REM	2	6
1	C	40	Lp	4	6

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.
 nota/note 6.1 Deze keuring betreft enkel de laadpaal.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 23/5/2049
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Bart Sanglan


 Bart Sanglan
 ACEG VZW - #349

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorgaan en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 23/5/2049	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.






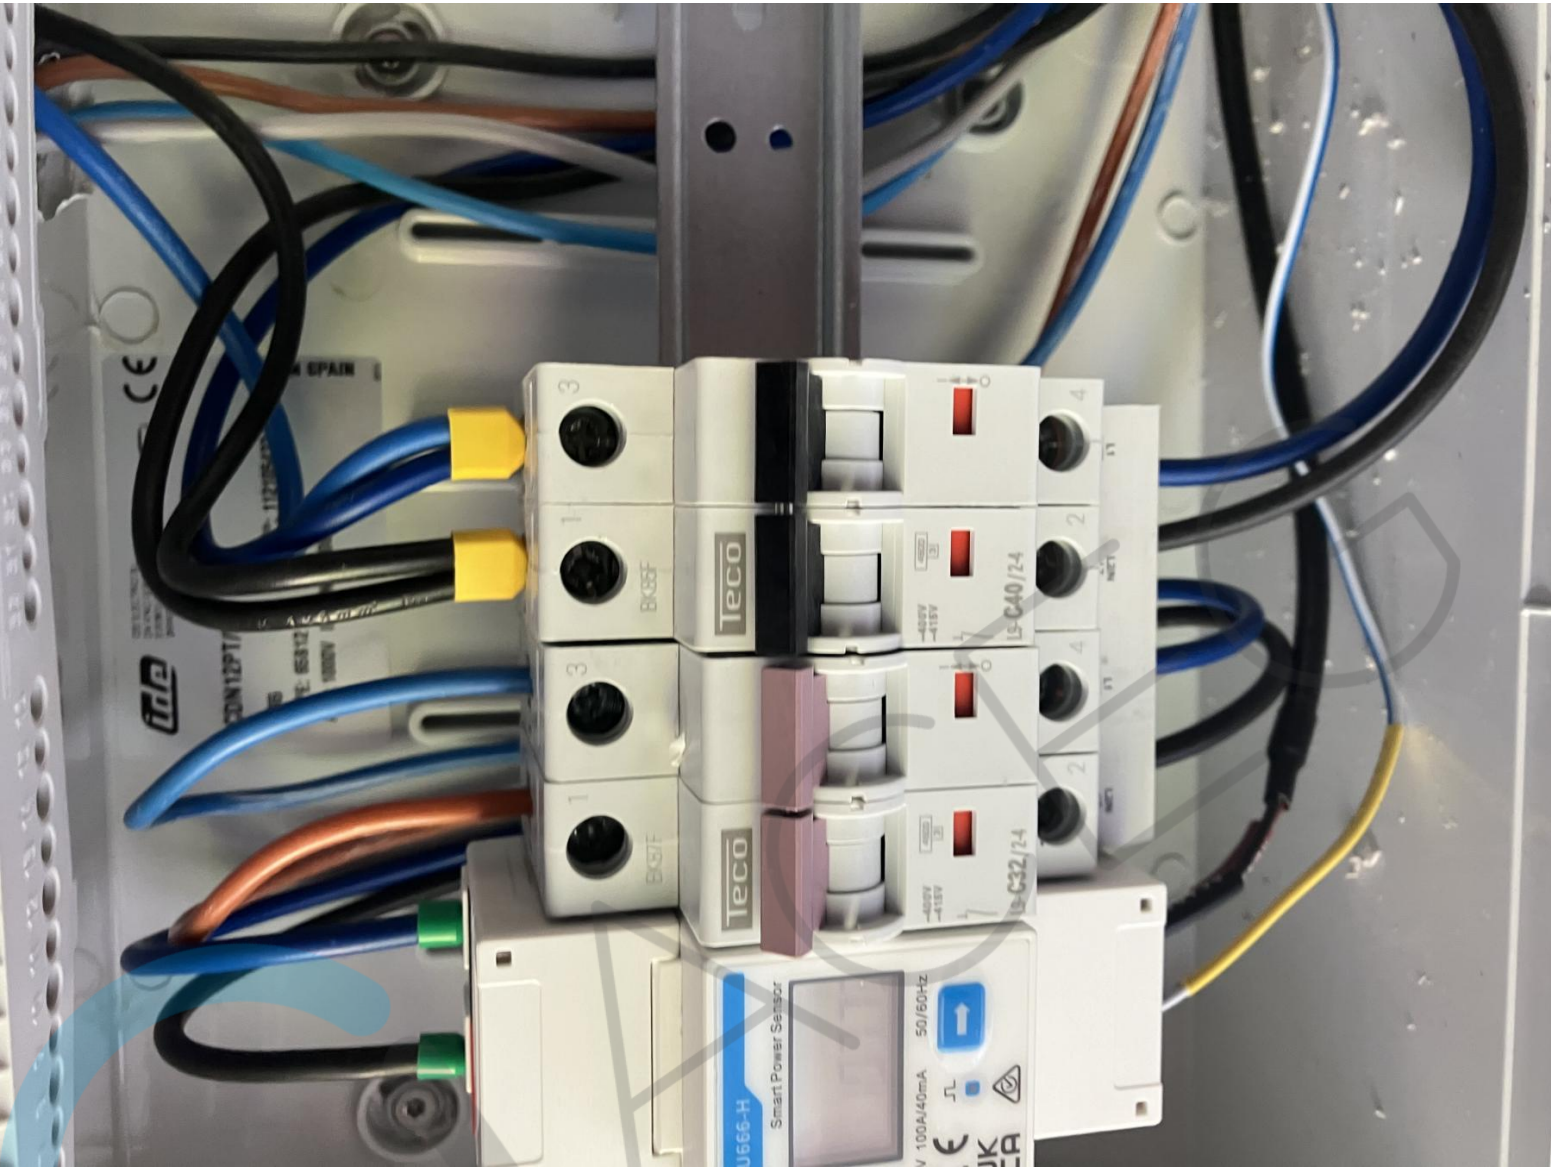





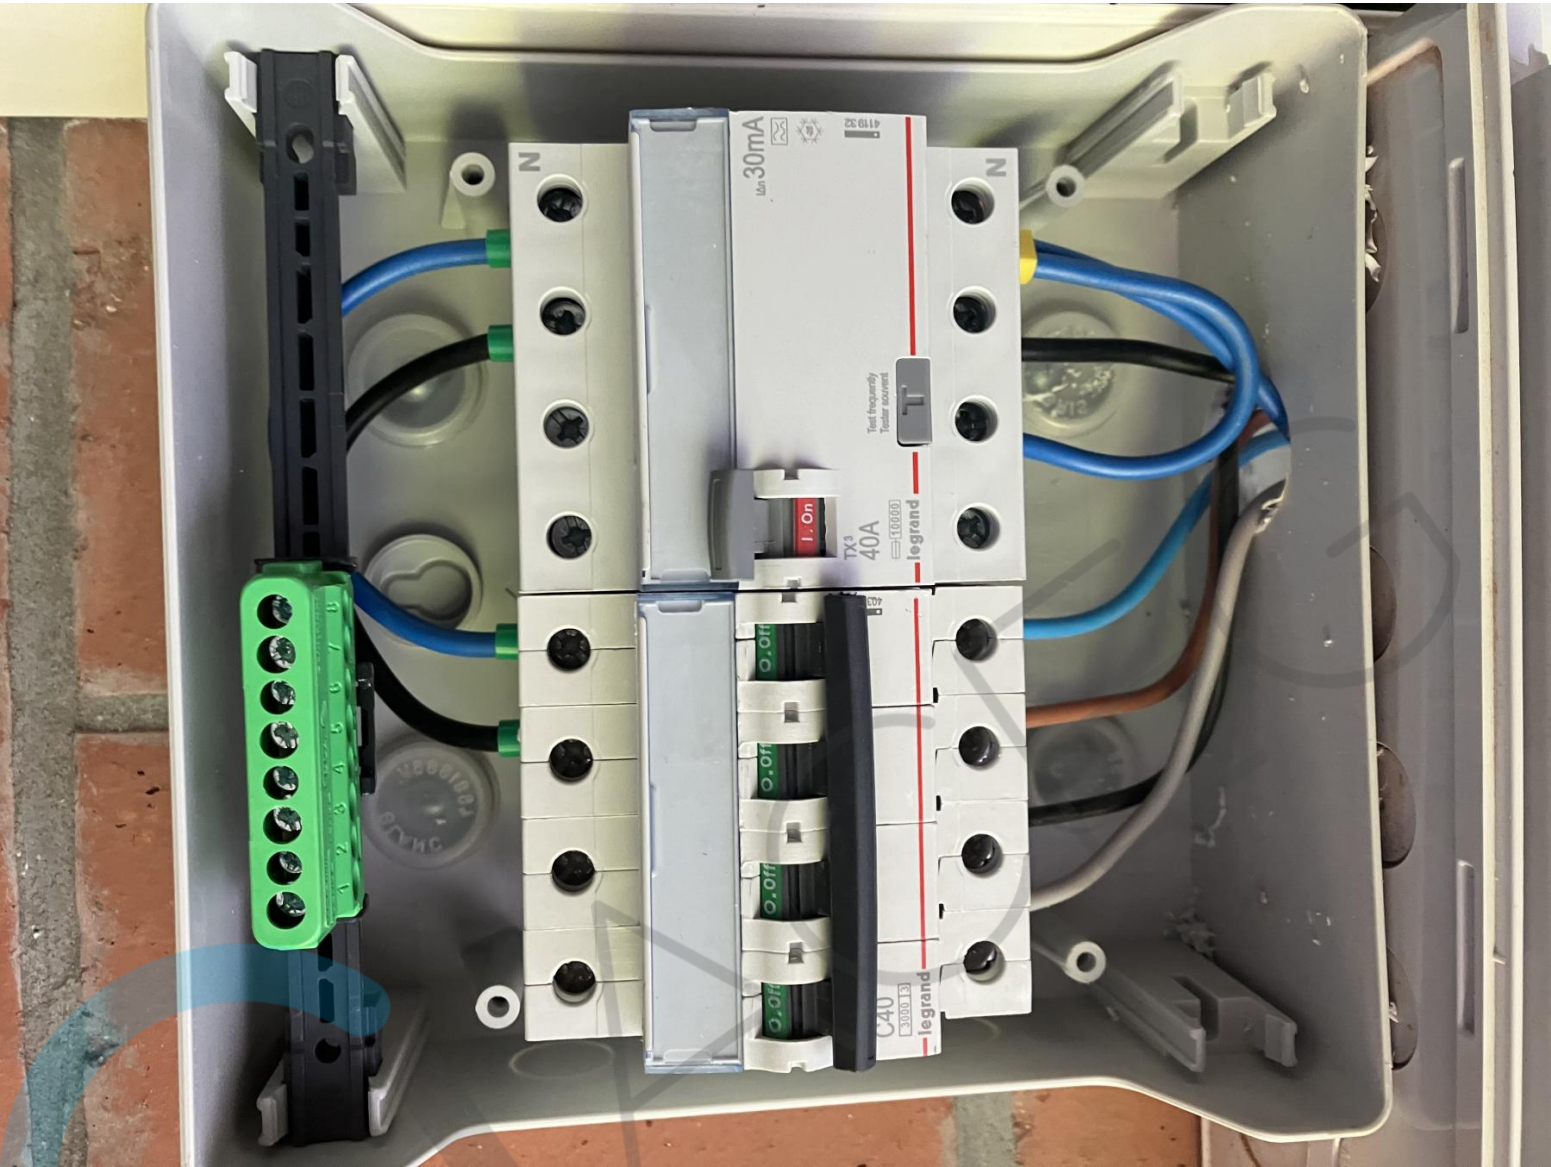

Pagina 9 van 21 | EK1

Situatieplan

 = Verdeelbord

 = Aardingsonderbreker

 = Laadstation

oprit

garage

Uitwendige invloeden

	Benaming lokaal	Buiten	Laadstation Binnen	Laadstation Buiten
Temperatuur	AA	3,5	8	
Water	AD	4	1	
Vaste voorwerpen	AE	1	1	
Corrosie	AF	1	1	
Schokken	AG	1	1	
Vibraties	AH	1	1	
Flora	AK	1	1	
Fauna	AL	1	1	
Zwerfstromen, EM, statische of ion	AM	1	/	
Zonnestraling	AN	3	1	
Bevoegdheid personen	BA	1	1	
Lichaamsweerstand	BB	2	1	
Contacten aardpotential	BC	2	2	
Ontruimings- voorwaarden	BD	1	1	
Stoffen	BE	1	1	
Bouwmaterialen	CA	1	1	
Structuur van gebouwen	CB	1	1	

Handtekening Installateur:

I.O. Frédéric Van Havre

FHV

Naam:

Tabris Michiels

Installatieadres:

Werkhuizen 45

9200 Oudegem

Installatiedatum:

26/4/24


Electric by D'leteren S.A.
Mallestraat 50
1050 Elsene
Tel.: +32 2 260 22 60
E-mail: info@edi.be
TVA BE0734538339

Techniker:


[Signature]


EDI
Electric by D'leteren


Pagina 2/2

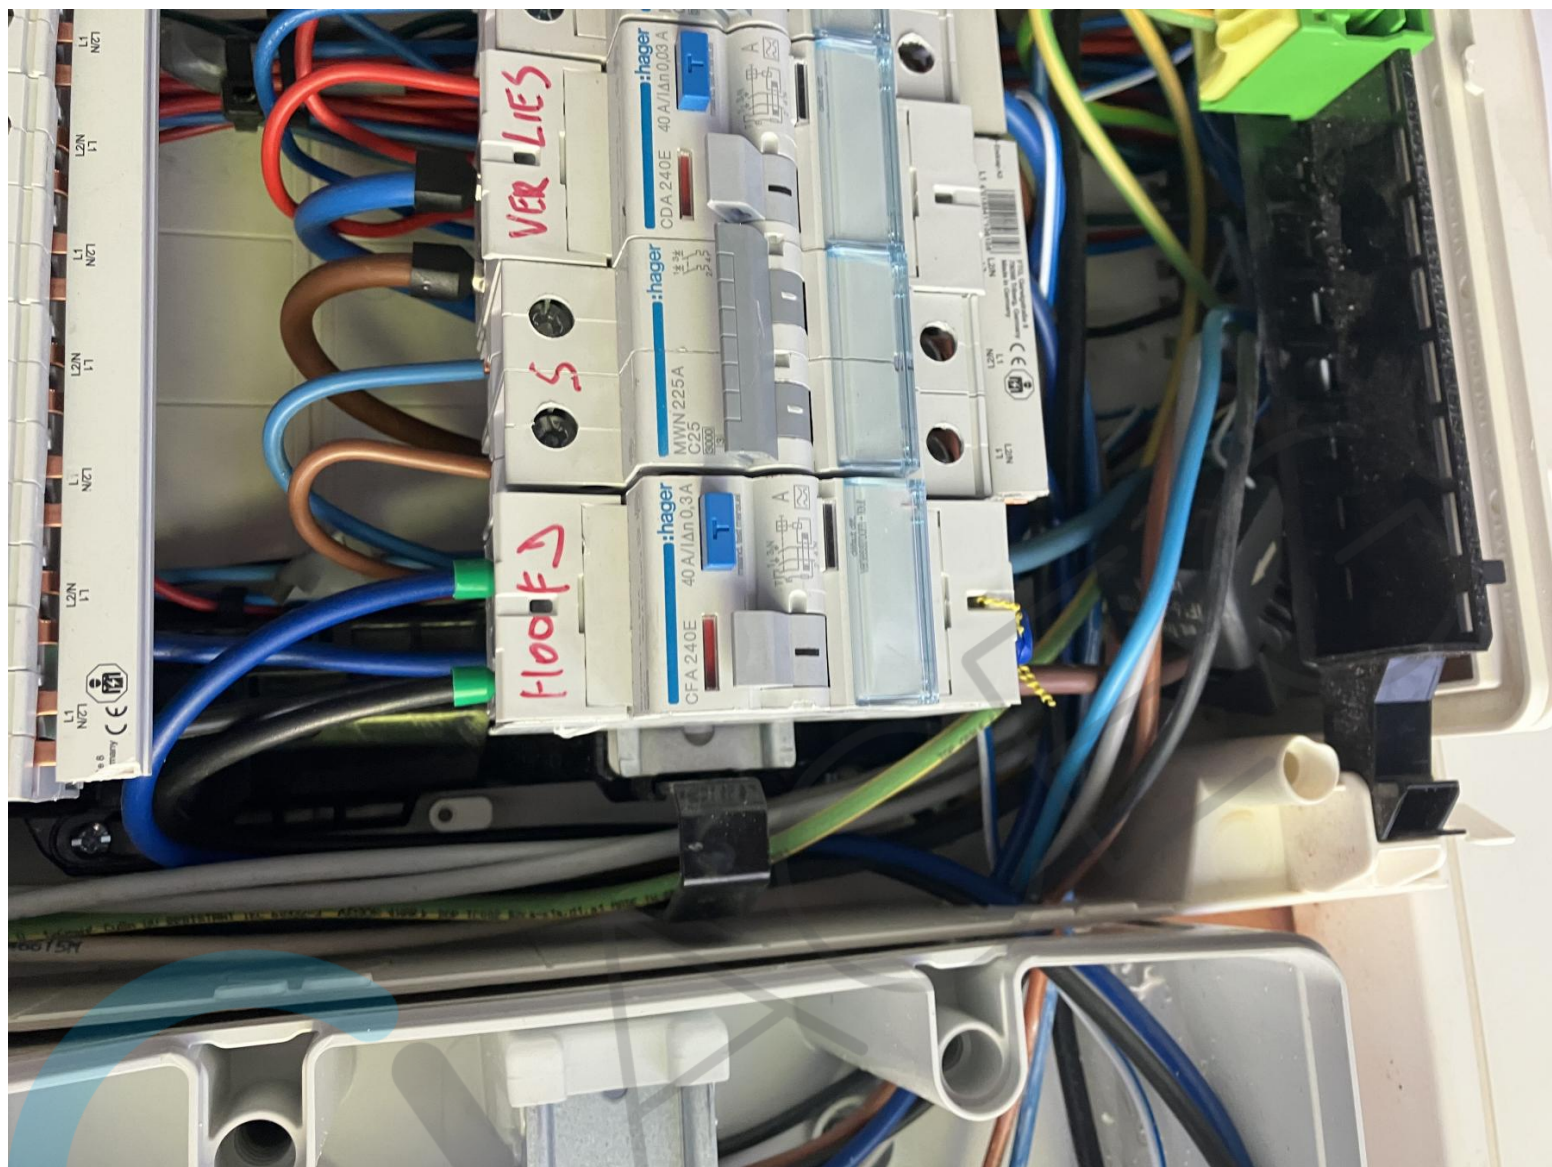




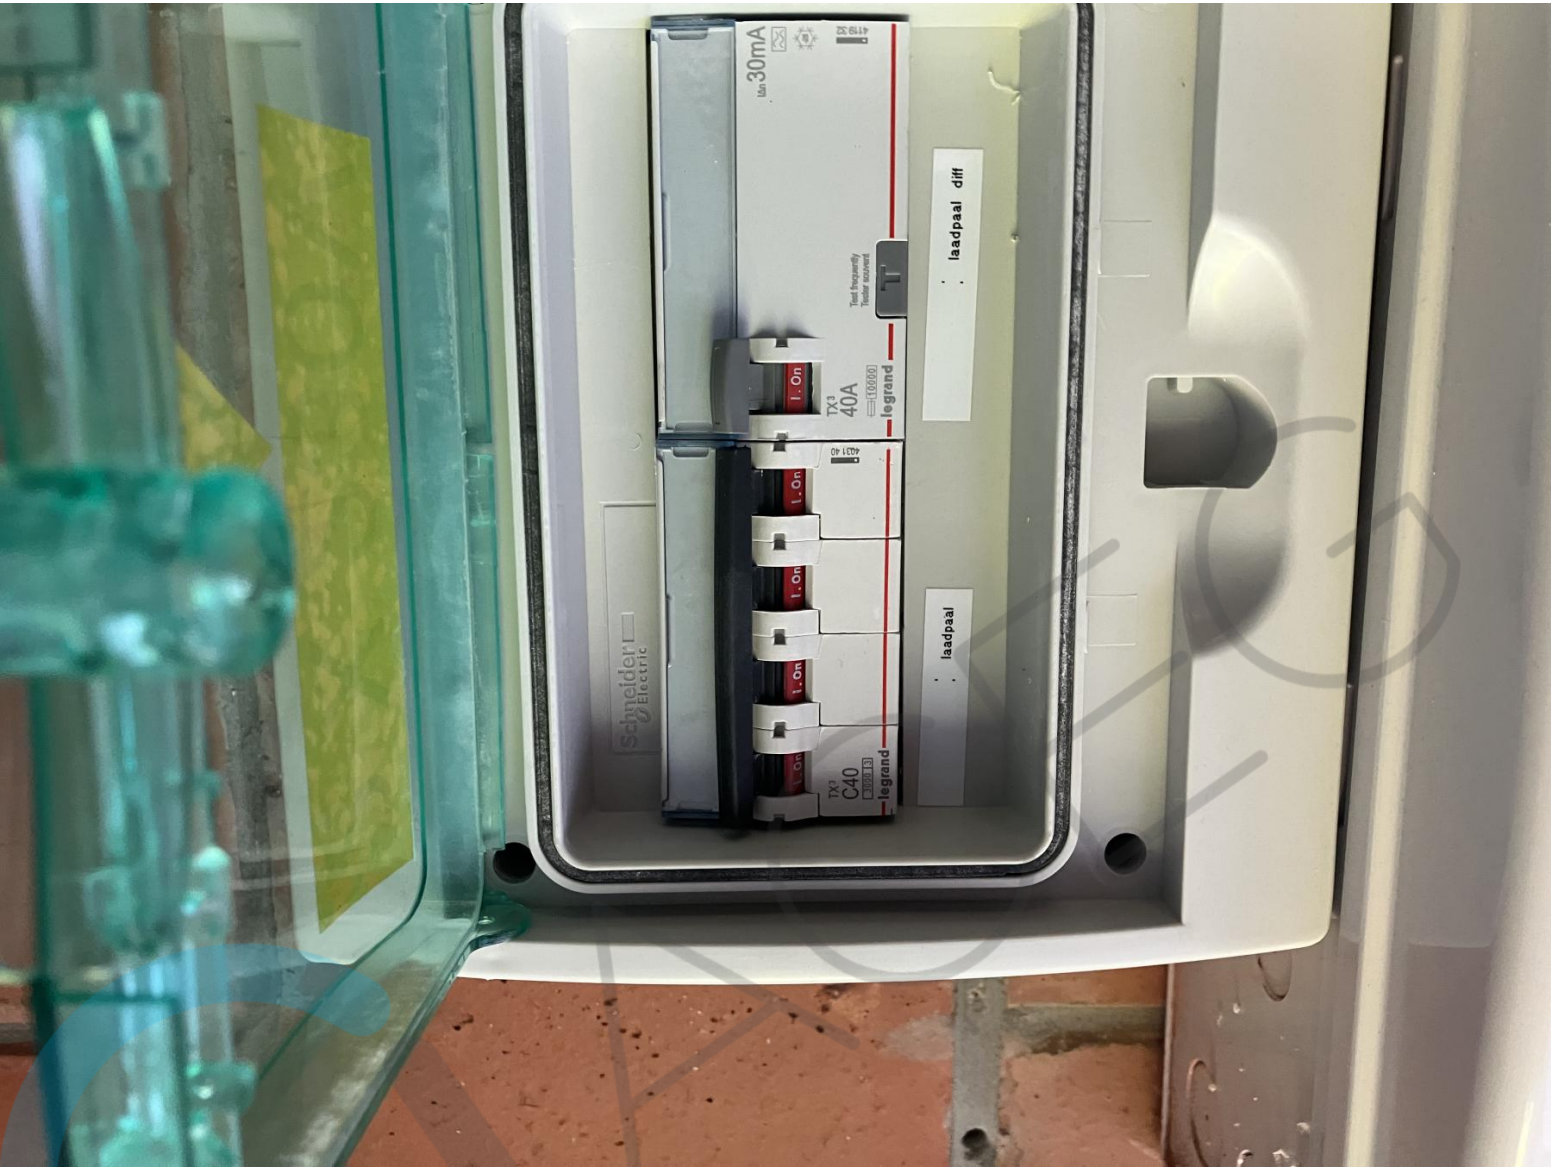

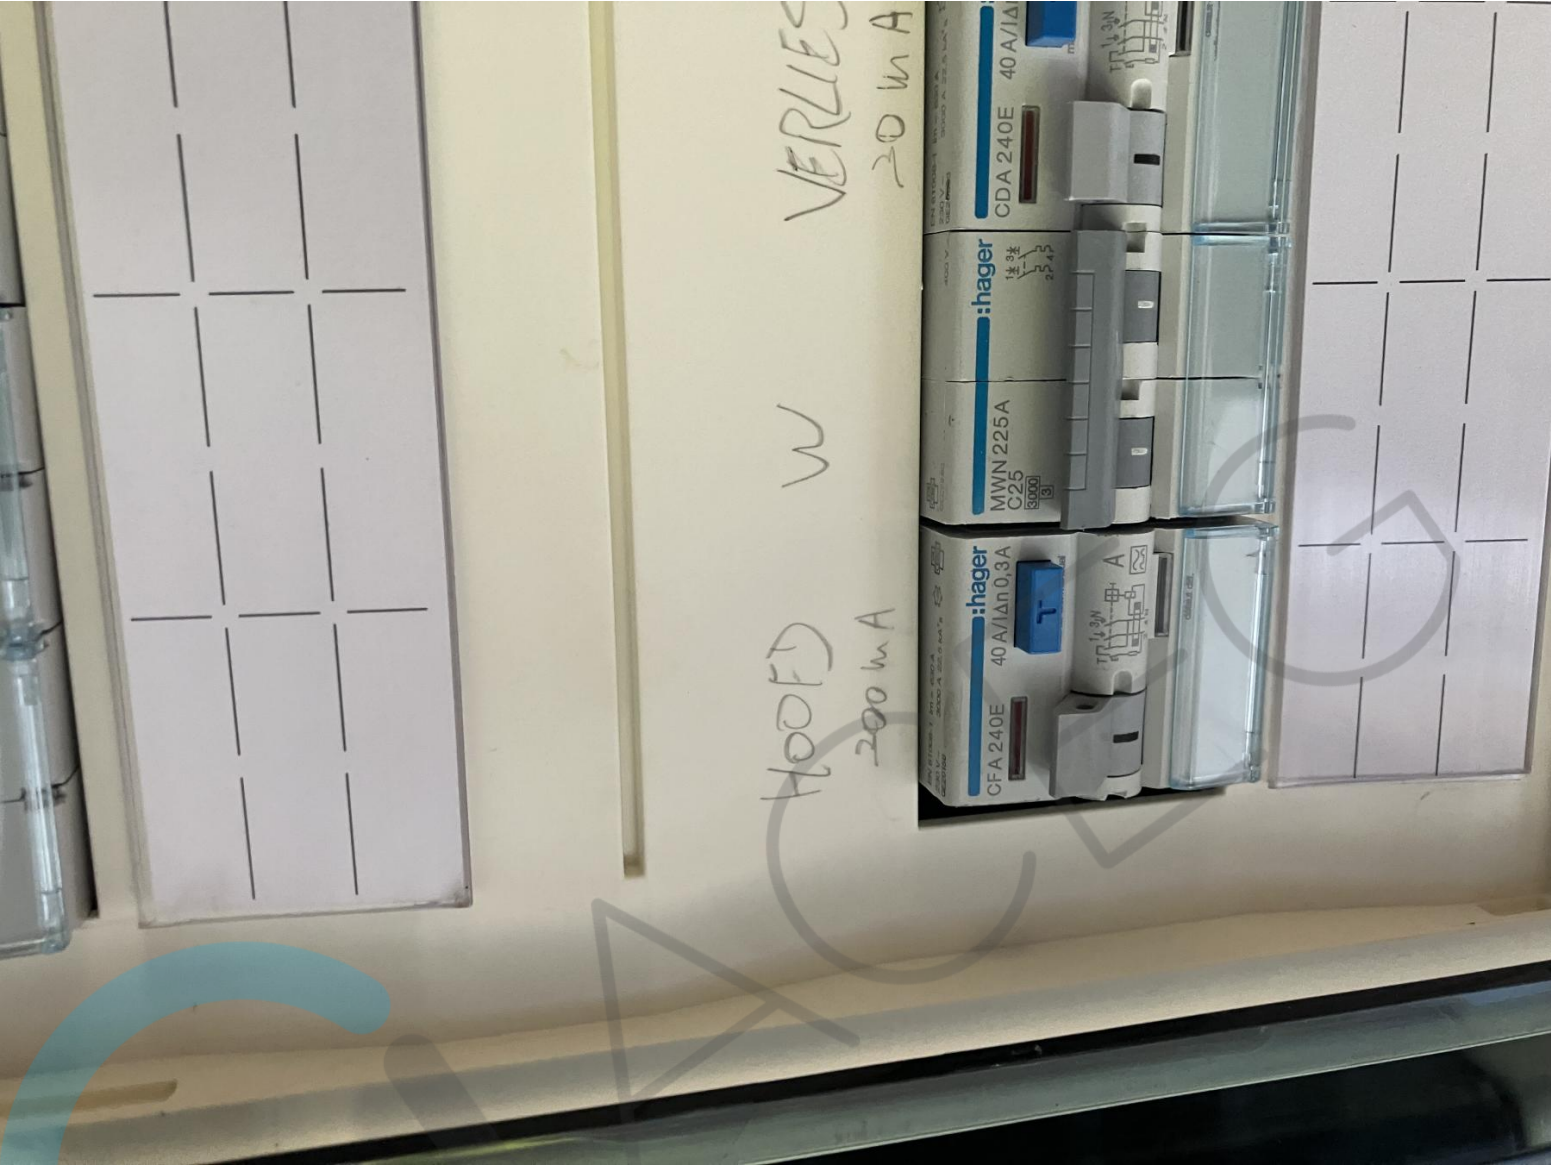

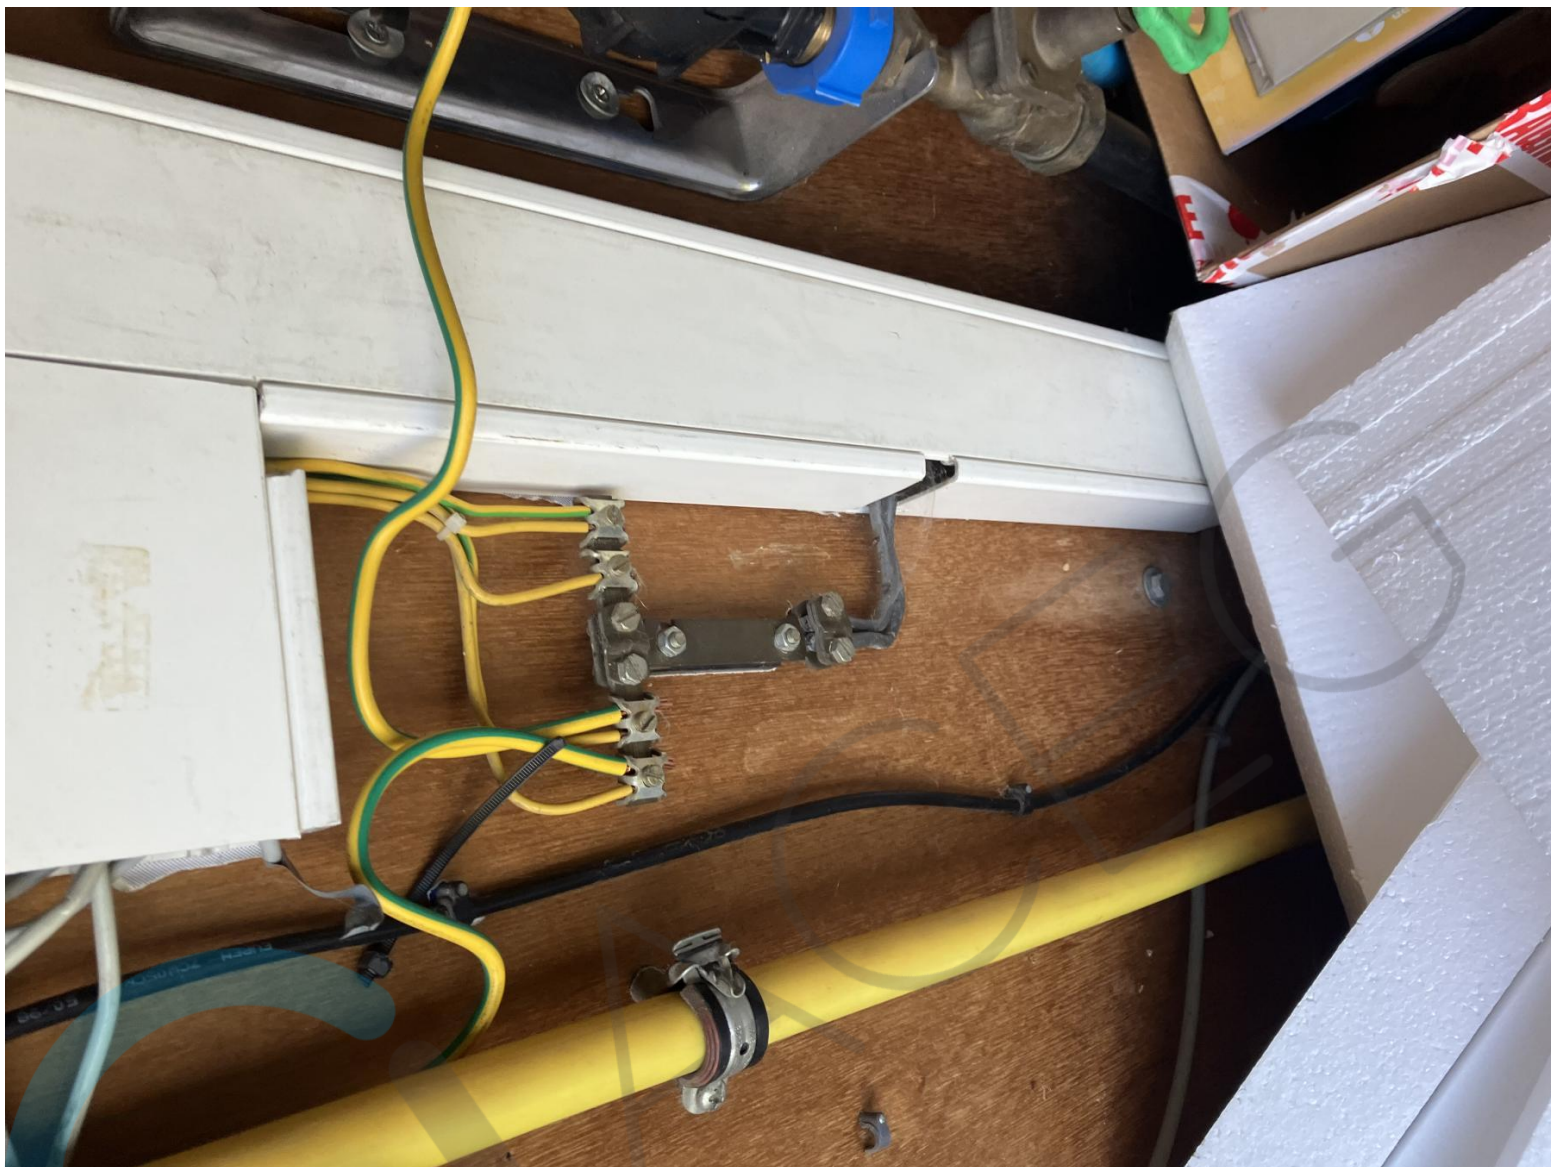



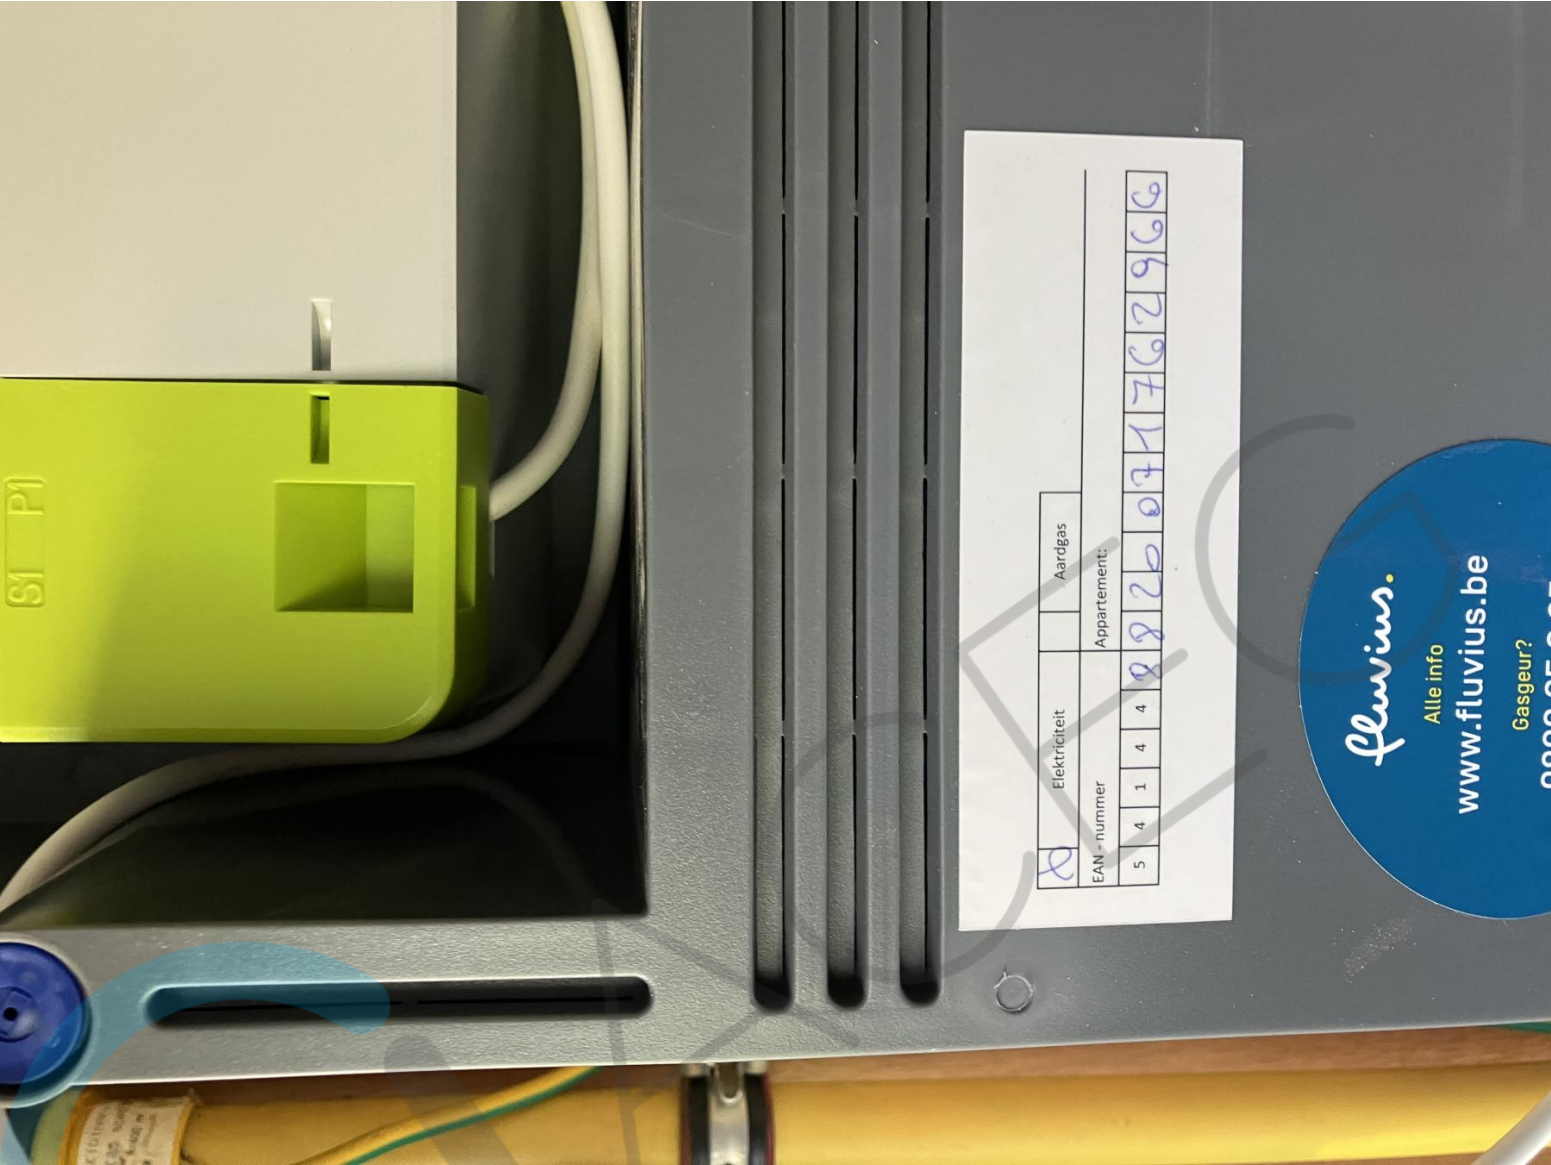

☒	Elektriciteit		Aardgas
EAN - nummer		Appartement:	
5	4	1	4
4	1	4	4
8	8	2	6
0	7	1	7
6	2	9	6
6			



