


Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Ouden Dendermondse Steenweg 275, 9300 Aalst
Naam eigenaar Verleysen Evelyne
Adres eigenaar Ouden Dendermondse Steenweg 275, 9300 Aalst
Type object eengezinswoning
EAN-code 541448820062726250
Aard installatie nieuw
Doel onderzoek gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname

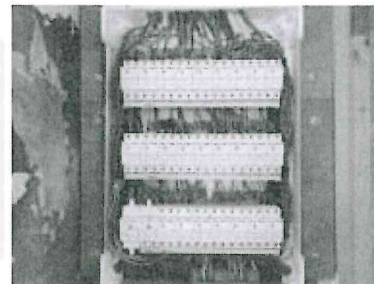

Het onderzoek is verricht op 7/06/2021 volgens hoofdstuk / afdeling 6.4 van Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Installatiegegevens

Spanning (V)	230	In hoofdschakelaar (A)	40
Type elektrode	lus	ΔI differentiële schakelaar(s) (mA)	300 en 30
Ø voedingsleiding (mm ²)	10	Aantal verdeelborden	1
In hoofdbeveiliging (A)	40	Aantal stroombanen per verdeelbord	25

Metingen

Ra / Zs (Ω)	22,6 / --	Werking differentiële schakelaar(s)	goed
Continuïteitsmeting	goed	Isolati weerstand van de installatie (M Ω)	>0,5

Inbreuken

1. nihil

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / gaten etc.. zijn niet losgemaakt. Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

Opmerkingen

Voor de omschrijving van de installatie zie schema's
Het betreft een (deels) vernieuwde installatie van een bestaande woning.

Besluit

De installatie is conform Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.
De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 7/6/2046, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 7/6/2021

Naam agentonderzoeker: Thomas Neiryndk

Handtekening:

De elektrische installatie is uitgevoerd overeenkomstig de einddraadschema's en de situatieschema's, indien aanwezig.

Voor de gemiddelde beschermingsrichtingen tegen overspanning en de doornaden van de stroombanen van de beschermers zie einddraadschema's.

Gecontroleerd zijnde vast of vast opgesteld materiaal (zoals elektrische installatie en samenhangende plinten) en de conformiteit van de equivalentie verbindings (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I.

Plaatsverklaring

- de verplichting het verslag van de gelijkvormigheidscontrole te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- de verplichting in het dossier elke wijziging aan de elektrische installatie te vermelden;
- de verplichting de met het toezicht belaste ondernemer van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft vermoedelijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en richtstroom of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

A 1	Stopc Slpk 1
A 2	Stopc Salon
A 3	Stopc KKN
A 4	Stopc TV
A 5	Licht KKN
A 6	Licht Veranda
A 7	Licht Slpk 1+2
A 8	Licht Zolder
A 9	Licht Salon+Gang
A 10	Kookplaat
A 11	Stopc KKN
A 12	Licht wandkast - Stopc
A 13	Stopc KKN
A 14	Stopc Veranda
A 15	Oven-Dampkap
A 16	Ventilator Veranda
A 17	Stopc Slpk 1+2
A 18	Stopc Zolder
B 1	Stopc Badk
B 2	Droogkast
B 3	Wasmachine

B 4	Licht Buiten
B 5	Licht Badk
B 6	Tuinhuis
B 7	Boiler
Diff. A	
Diff. B	

Plaats van de elektrische installatie
 Verleysen Evelyne
 Ouden Dendermondsesteenweg 275
 9200 Aalst
 GSM: 0472561583
 e-mail: verleysenevelyne@gmail.com
 EAN 541448820062726250


Installateur
 Karweitjes Ronny
 Kloostergoedstraat 66
 9200 Oudegem
 GSM: 0476 41 54 82
 e-mail: karweitjes.ronny@telenet.be
 BTW BE 0723.909.713



p. 1/1
 Lijst Kringen

Datum: 12-5-2021

2 x 230V ~ 50Hz








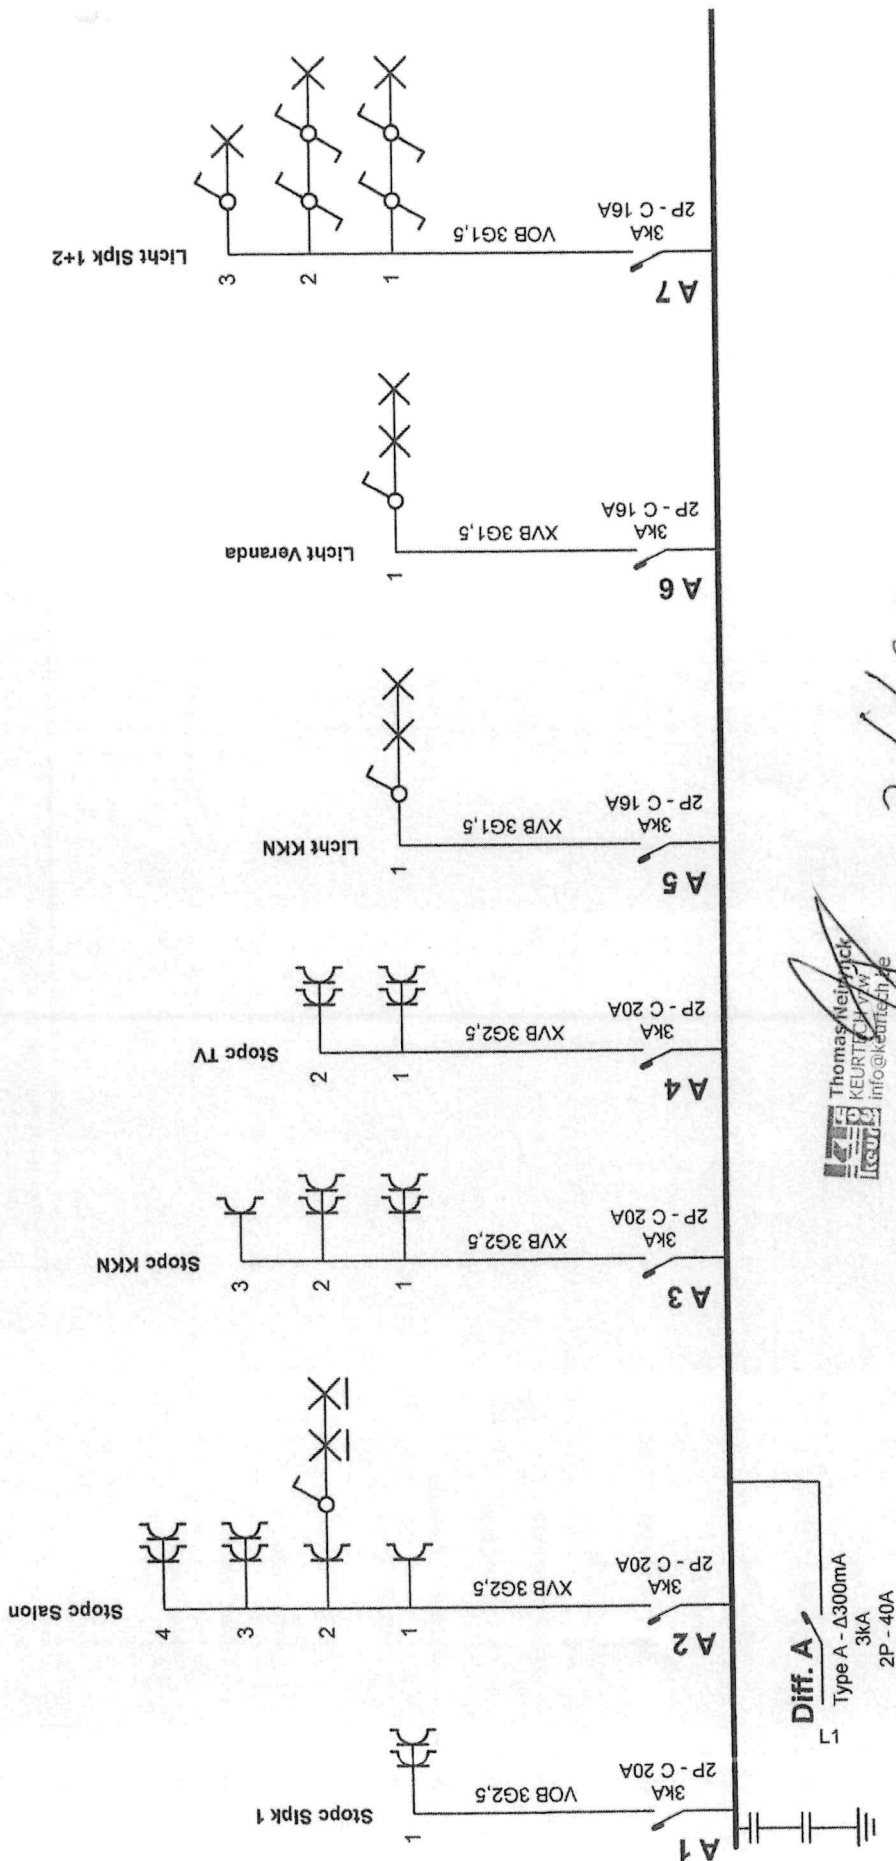


7/10/2021

Thomas Nelrick
KEURTECHNIEK
info@keurtechniek.be

p. 1/8	Eendraadschema
Datum: 12-5-2021	Installateur Karweitjes Rommy Kloostergoedstraat 66 9200 Oudegem GSM: 0476 41 54 82 e-mail: karweitjes.rommy@telenet.be
2 x 230V ~ 50Hz	Plaats van de elektrische installatie Verleyseyn Evelynne Ouden Dendermondsesteenweg 275 9200 Aalst GSM: 0472561583 e-mail: verleyseyn Evelynne@gmail.com
BTW BE 0723.909.713	EAN 541448820062726250



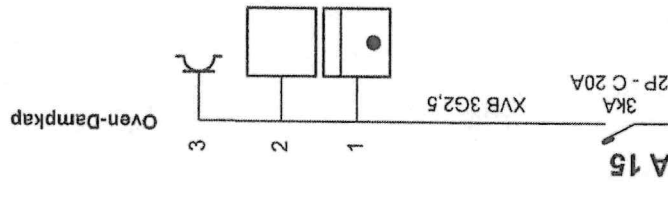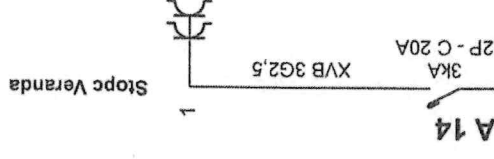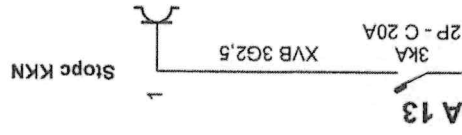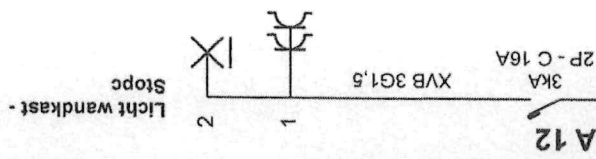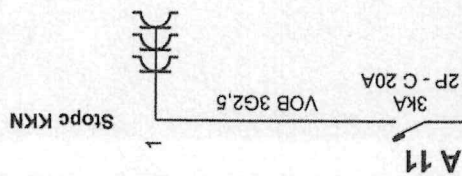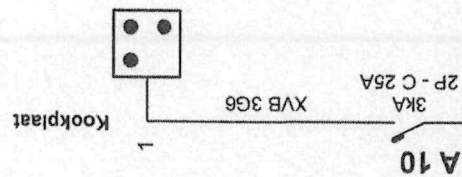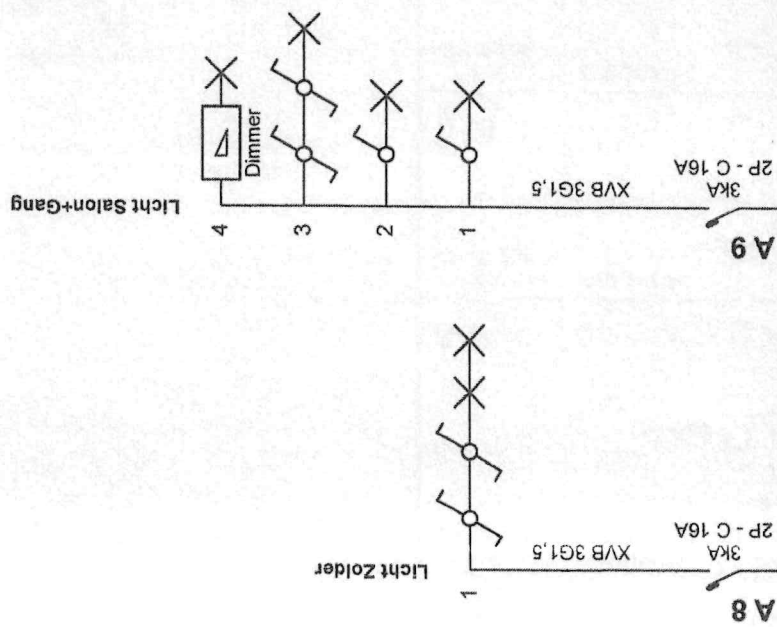


Plaats van de elektrische installatie
 Verleysen Evelyne
 Ouden Dendermondsesteenweg 275
 9200 Aalst
 GSM: 0472561583
 e-mail: verleysenevelyne@gmail.com
 EAN 541448820062726250

Installateur
 Karweijes Ronny
 Kloostergoedstraat 66
 9200 Oudegem
 GSM: 0476 41 54 82
 e-mail: karweijes.ronny@telenet.be
 BTW BE 0723.909.713



p. 2/8
Eendraadschema
Datum: 12-5-2021
2 x 230V ~ 50Hz

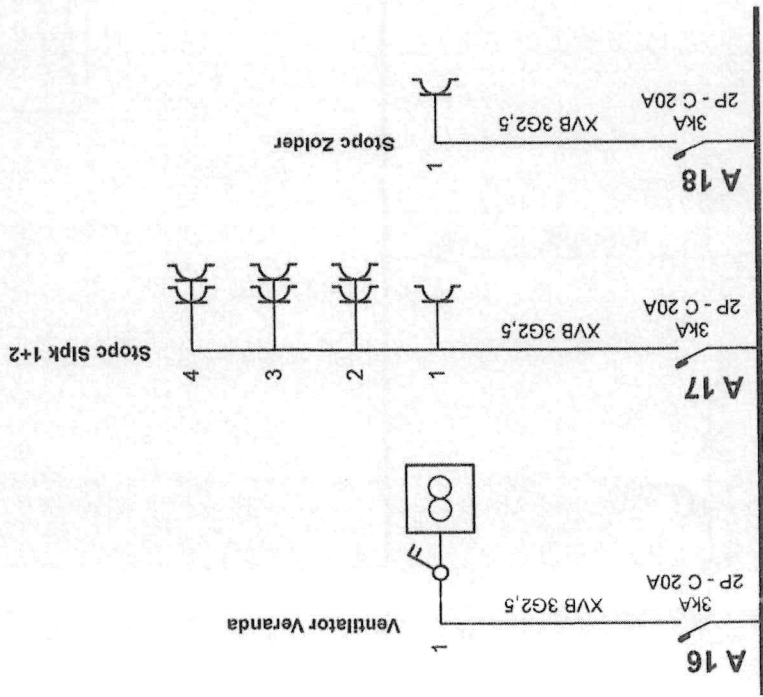


Thomas Meirynck
KEURTECH vzw
info@keurtech.be

Plaats van de elektrische installatie
Verleysen Evelynne
Ouden Dendermondsesteenweg 275
9200 Aalst
GSM: 0472561583
e-mail: verleysenevelynne@gmail.com
EAN 541448820062726250

Installateur
Karweitjes Ronny
Kloostergoedstraat 66
9200 Oudegem
GSM: 0476 41 54 82
e-mail: karweitjes.ronny@telenet.be
BTW BE 0723.909.713



p. 3/8
Eendraadschema
Datum: 12-5-2021
2 x 230V ~ 50Hz

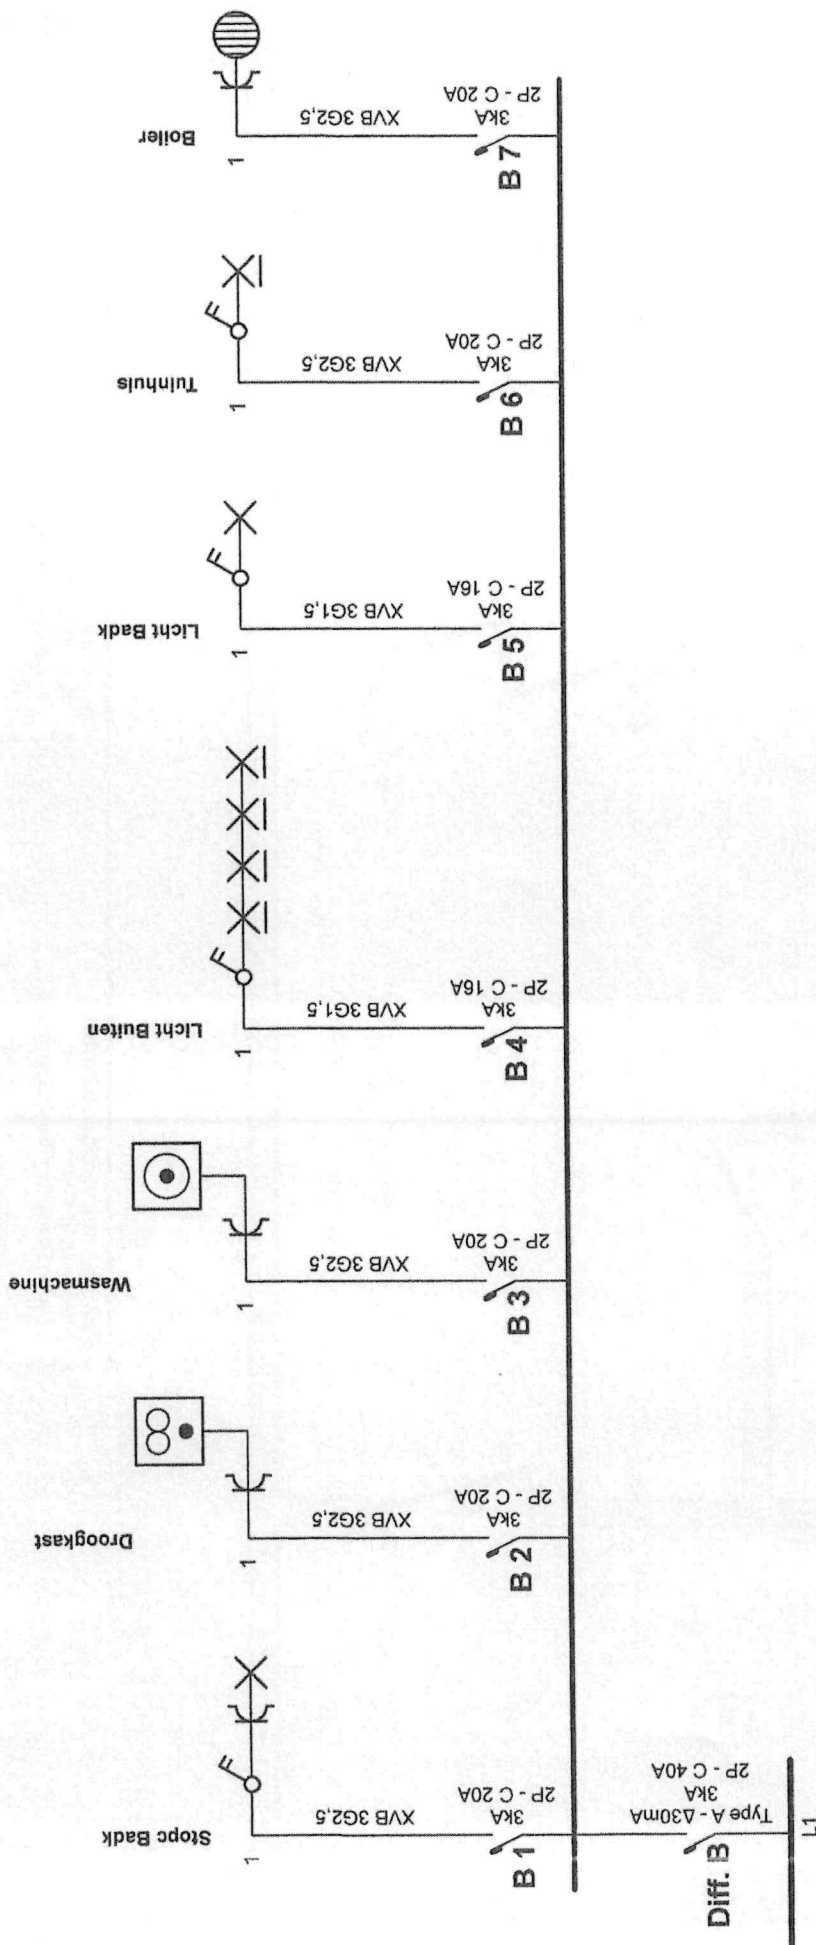


Thomas Verlynen
NEURTECH
INFO: 0472 561 583

Plaats van de elektrische installatie
Verlysen Evelynne
Ouden Dendermondsesteenweg 275
9200 Aalst
GSM: 0472561583
e-mail: verlysenevelynne@gmail.com
EAN 54144820062726250

Installateur
Karweijs Ronny
Kloostergoedstraat 66
9200 Oudegem
GSM: 0476 41 54 82
e-mail: karweijs.ronny@telenet.be
BTW BE 0723.909.713



p. 4/8
Eendraadschema
Datum: 12-5-2021
2 x 230V ~ 50Hz

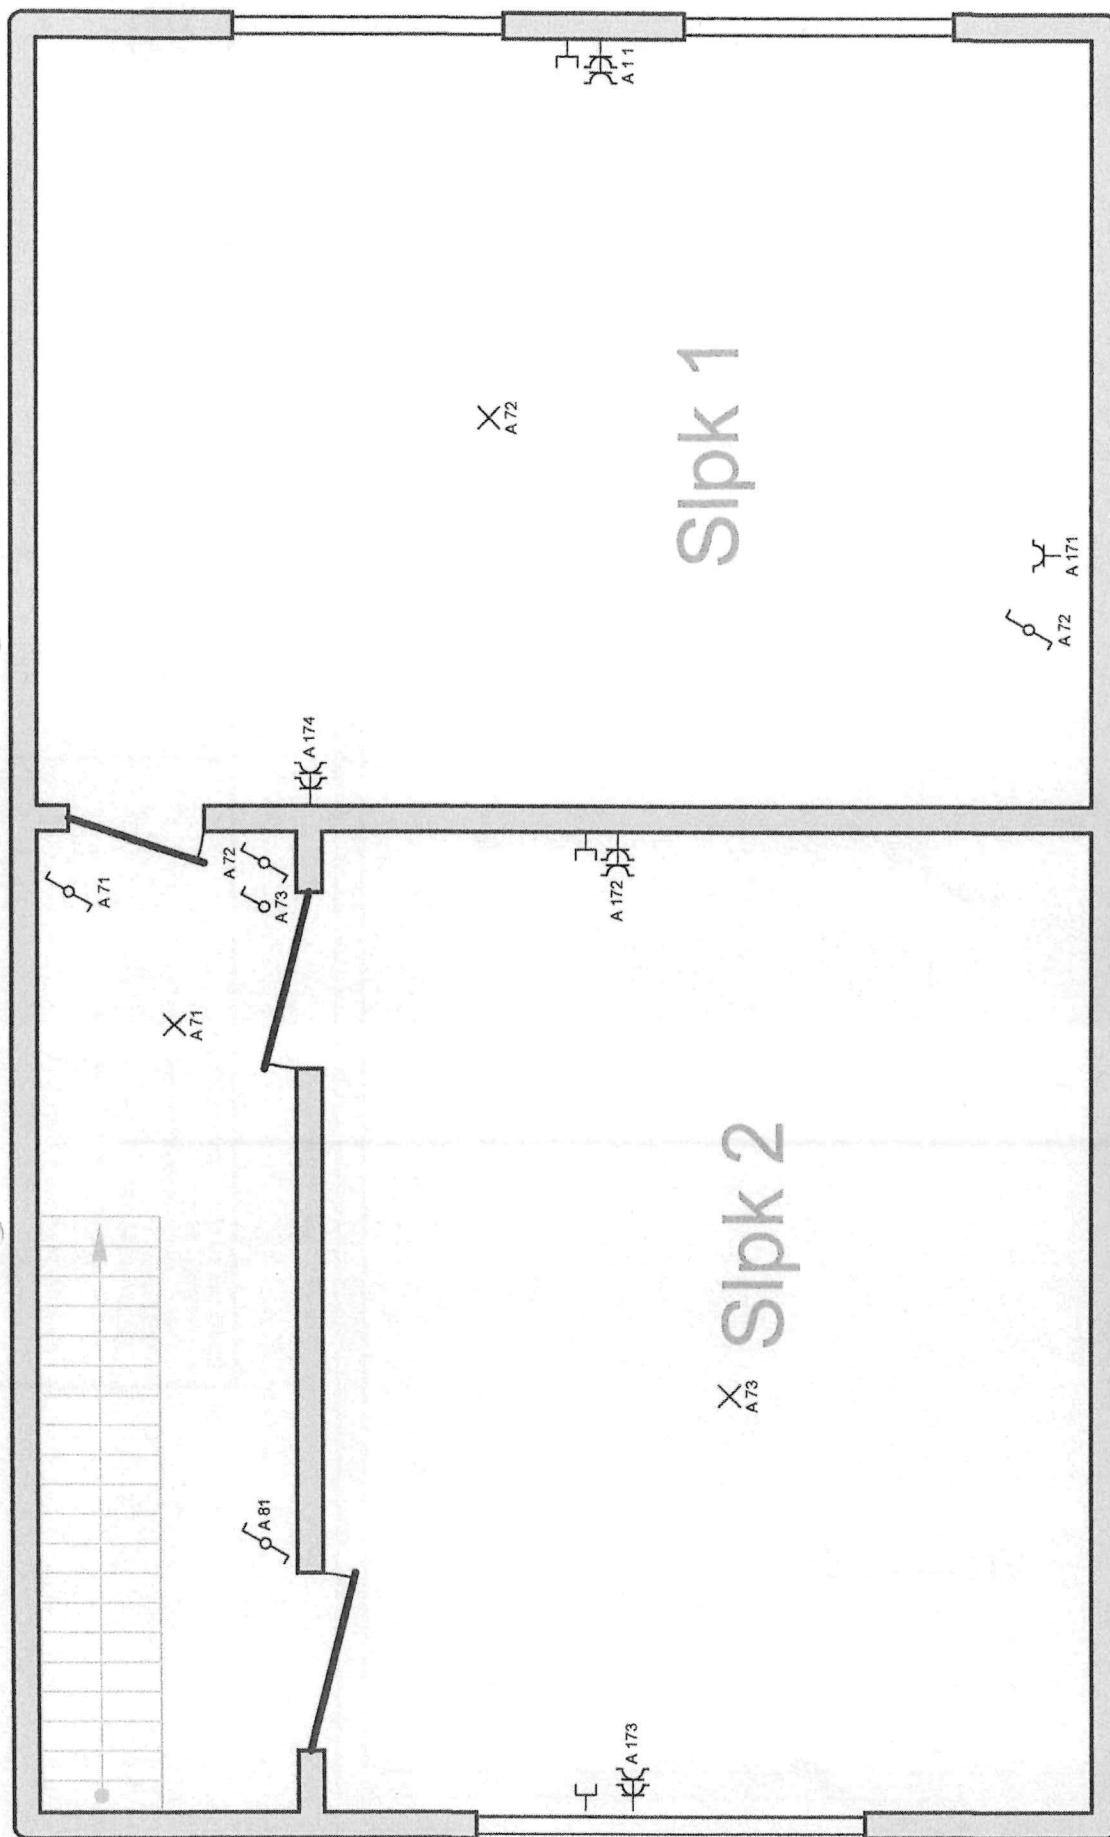


Plaats van de elektrische installatie
 Verleysen Evelyne
 Ouden Dendermondsesteenweg 275
 9200 Aalst
 GSM: 0472561583
 e-mail: verleysenevelyne@gmail.com
 EAN 541448820062726250

Installateur
 Karweijes Ronny
 Kloostergoedstraat 66
 9200 Oudegem
 GSM: 0476 41 54 82
 e-mail: karweijes.ronny@telenet.be
 BTW BE 0723.909.713

p. 6/8
Situatieschema
 Datum: 12-5-2021
 2 x 230V ~ 50Hz





Zolder



X
A 81


X
A 81

Plaats van de elektrische installatie
Verleysen Evelyne
Ouden Dendermondsesteenweg 275
9200 Aalst
GSM: 0472561583
e-mail: verleysenevelyne@gmail.com
EAN 541448820062726250


Installateur
Karweijes Ronny
Kloostergoedstraat 66
9200 Oudegem
GSM: 0476 41 54 82
e-mail: karweijes.ronny@telenet.be
BTW BE 0723.909.713



p. 7/8
Situatieschema
Datum: 12-5-2021
2 x 230V ~ 50Hz

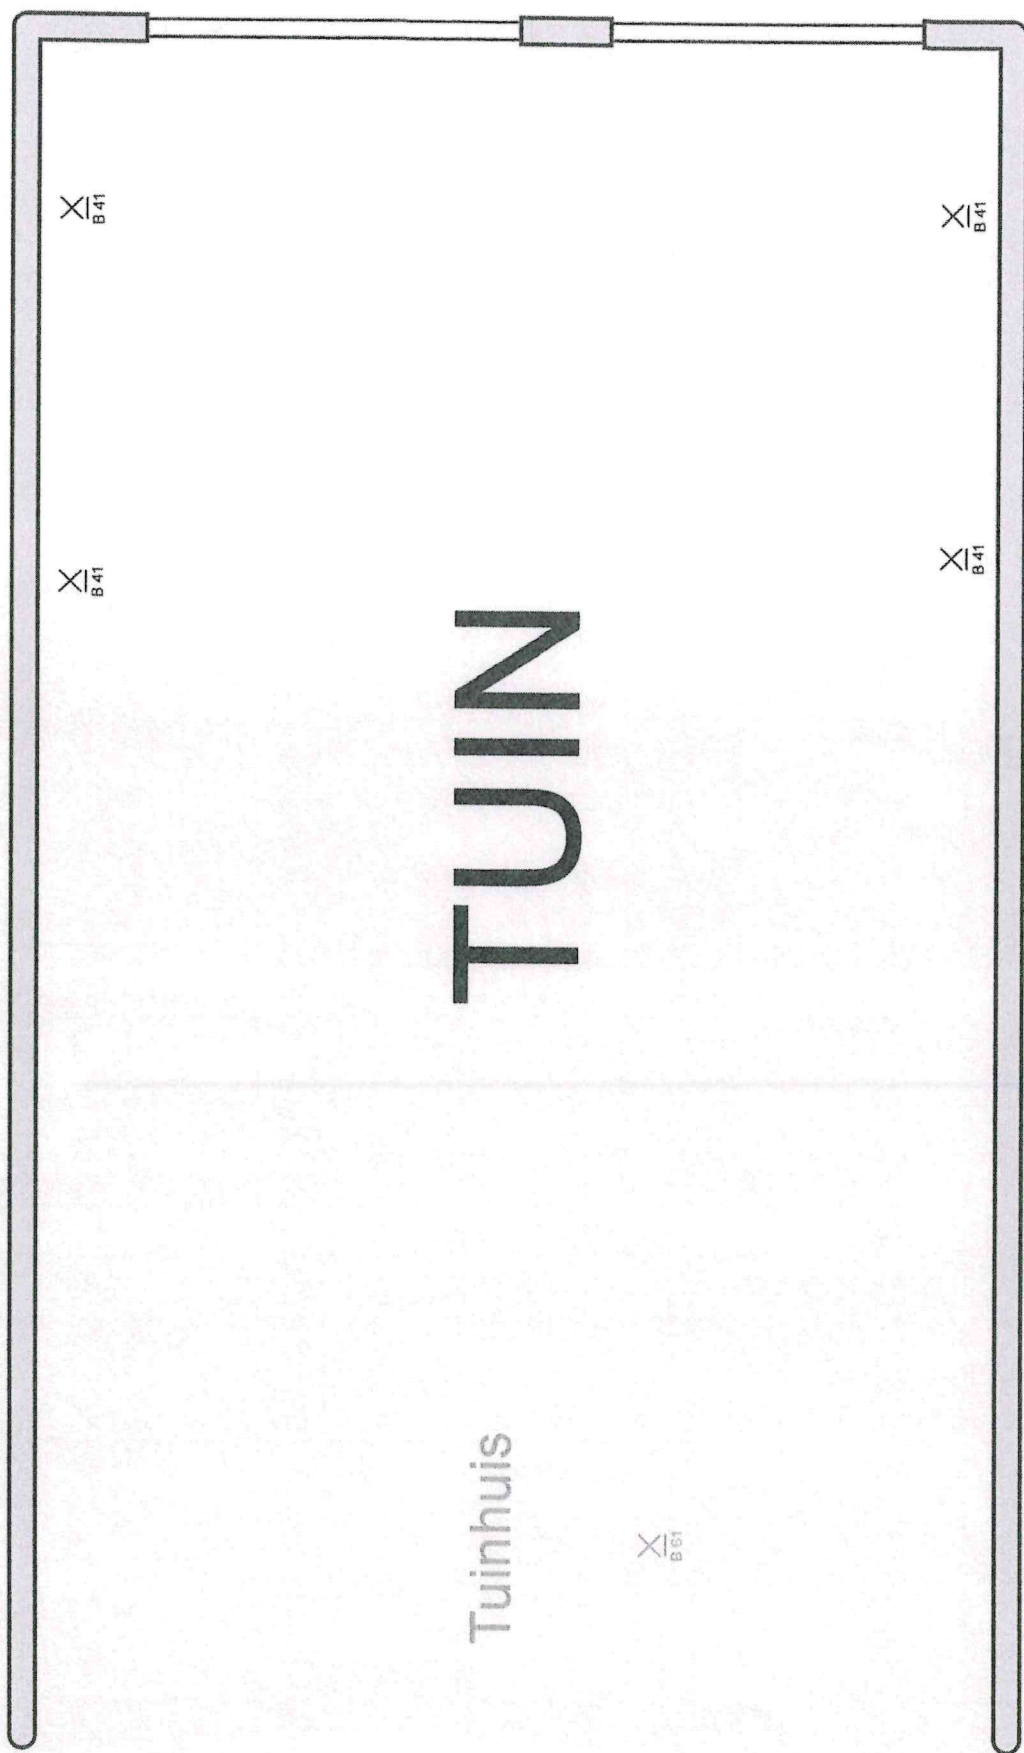

Plaats van de elektrische installatie
 Verleysen Evelynne
 Ouden Dendermondsesteenweg 275
 9200 Aalst
 GSM: 0472561583
 e-mail: verleysenevelynne@gmail.com
 EAN 541448820062726250



Installateur
 Karweitjes Ronny
 Kloostergoedstraat 66
 9200 Oudegem
 GSM: 0476 41 54 82
 e-mail: karweitjes.ronny@telenet.be
 BTW BE 0723.909.713



p. 8/8
Situatieschema
 Datum: 12-5-2021
 2 x 230V ~ 50Hz

