

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 20/10/2025

Inspecteur: Luc De Schutter

Mentor:

Installateur: Elektriciteitswerken
Danny Crauwels

ID-label: Verdiep 2

B.T.W. nr.: BE 0798 549 233

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel
ET61557

Serienummer: 18120206

Datum verslag: 20/10/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Van Arteveldestraat
Huisnummer 47
Busnummer 2
Postcode 2060
Gemeente ANTWERPEN
Land België

Eigenaar

Naam Mantels
Straatnaam Van Arteveldestraat
Huisnummer 47
Busnummer 2
Postcode 2060
Gemeente ANTWERPEN
Land België

Installateur

Naam Elektriciteitswerken Danny Crauwels
BTW nr. BE 0798 549 233
Telefoonnummer +32486103656
E-mail Danny.crauwels2@telenet.be

Type : appartement

Teller Nr.: 48185328

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 54

☒ Niet meegedeeld



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 3

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 3~230V

Aantal kringen: 7

Meter / bord verbinding: 6 mm²



Max beveiliging: 40 A

Ri algemeen: 1,270 MΩ

RE: 6,96 Ω

OK

OK

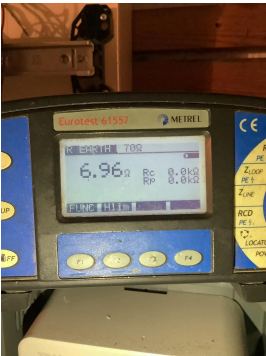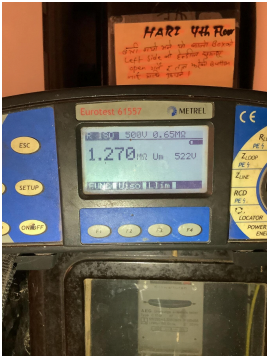

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{tt}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	7	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	3	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema's	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- N2 Geen inbreuken vastgesteld.
- N31 Volgens AREI boek 1 8.2.1. is het toegelaten stopcontacten zonder aarding in dienst te laten. Op deze stopcontacten mag men enkel toestellen van de klasse II aansluiten.
- N34 Deze installatie dateert van voor '81, er werd rekening gehouden met de afwijkende beschikkingen vermeld in Boek 1 Afdeling 8.2.1.
- N39 Delen van deze installatie dateren van na 1981, hierdoor zijn de uitzonderingen opgenomen in AREI boek 1 afdeling 8.2.2. ook van toepassing.
- nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

BESLUIT

- ☒
- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 20/10/2050
- ☒
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒
- Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 07:15 tot 08:15
De inspecteur Luc De Schutter

Luc De Schutter
ACEG VZW - #263

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte strek of onrecht strek, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 20/10/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.





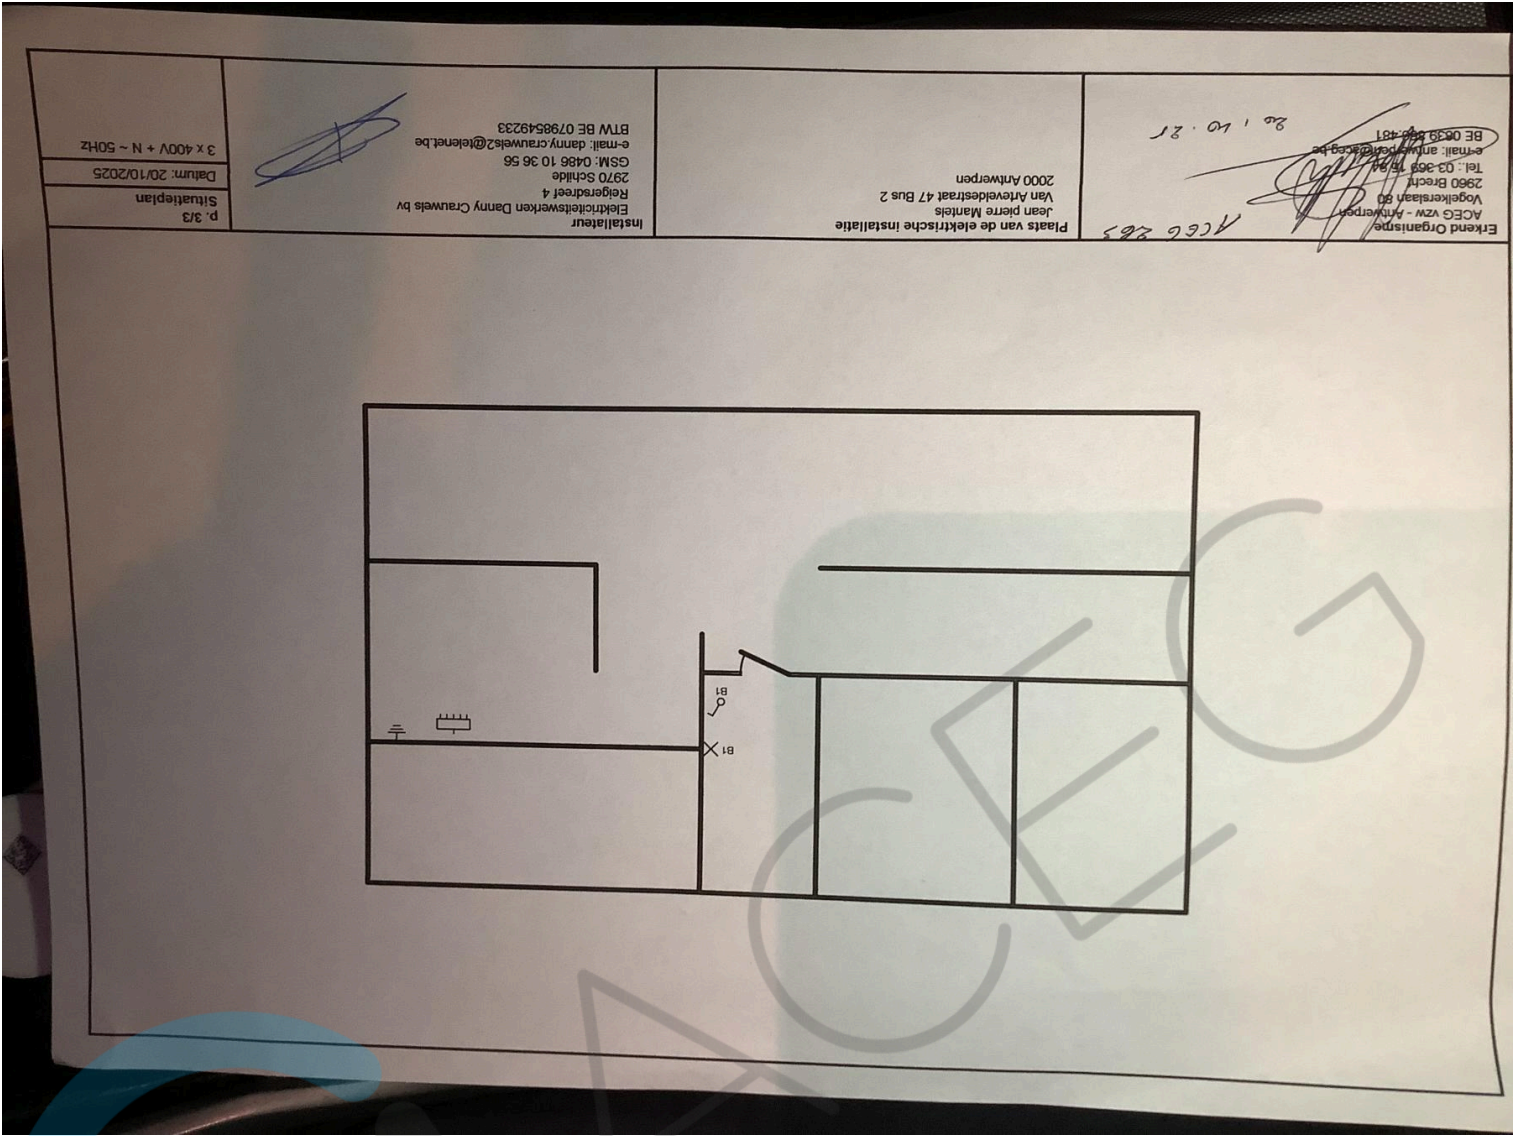


Erkend Organisme
ACEG vzw - Antwerpen
Vogelkerksaan 60
2960 Brecht
Tel.: 03 268 15 84
e-mail: antw@aceg.be
BE 0839 566 481
20.10.21

Plaats van de elektrische installatie
Jean Pierre Martis
Van Arteveldestraat 47 Bus 2
2000 Antwerpen

Installateur
Elektrische werken Danny Crauwels bv
Rijgersdreef 4
2970 Schilde
GSM: 0486 10 36 56
e-mail: danny.crauwels2@telenet.be
BTW BE 0798549233

[Handwritten signature]

p. 3/3
Situatieplan
Datum: 20/10/2025
3 x 400V + N ~ 50Hz

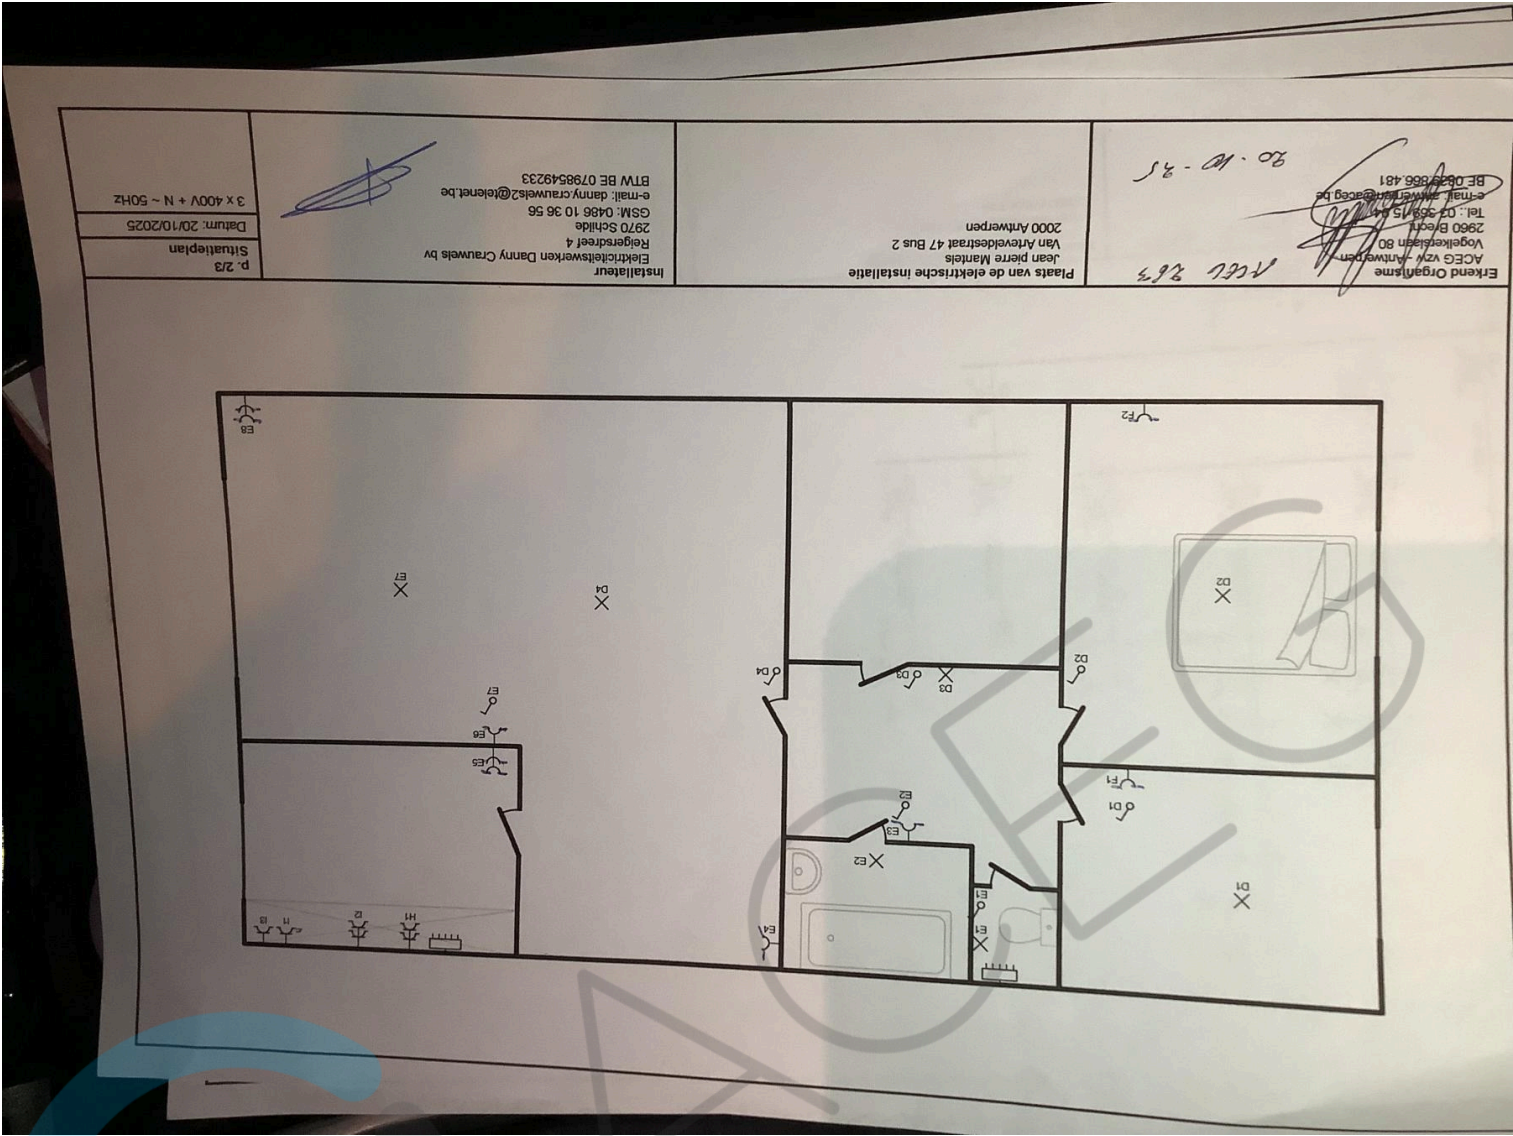

Erkend Organisme
ACEG van Antwerpen
Vogelkennijn 80
2960 Breda
Tel: 03 288 15 15
e-mail: info@acceg.be
BF 0837556 481

Plaats van de elektrische installatie
Jean Pierre Mantele
Van Arteveldestraat 47 Bus 2
2000 Antwerpen

Installateur
Elektrischewerken Danny Crauwels bv
Reigerdreef 4
2970 Schilde
GSM: 0486 10 36 56
e-mail: danny.crauwels2@telenet.be
BTW BE 0798949233

Situatieplan
p. 2/3
Datum: 20/10/2025
3 x 400V + N ~ 50Hz

